



Syndicat Intercommunal des Eaux
de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne

Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne

17 Route de Metz – 57865 AMANVILLERS

Tél : 03 87 53 40 43 – E-mail : accueil@siegvo.com

Site : www.siegvo.com



RAPPORT ANNUEL

sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable Année 2024

SOMMAIRE

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CHAPITRE IV - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES	3
PREAMBULE	5
0) LES INDICATEURS GENERAUX	5
0.1) ORGANISATION DU SIEGVO	5
0.2) LE PERSONNEL	6
0.2.1) <i>Les effectifs</i>	6
0.2.2) <i>L'organigramme</i>	8
0.2.3) <i>La continuité du service</i>	10
0.2.4) <i>Management de la Qualité Sécurité Environnement et Communication</i>	10
1) LA FACTURE D'EAU	13
1.1) ORGANISATION DES RELEVES DE COMPTEURS D'EAU.....	13
1.2) FREQUENCE DE FACTURATION	17
1.3) LES MODALITES DE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU.....	17
1.4) LES ELEMENTS DE VOTRE FACTURE D'EAU.....	19
1.4.1) <i>Rubrique distribution de l'Eau</i>	19
1.4.1.1) <i>Abonnement compteur</i>	19
1.4.1.2) <i>Eau</i>	20
1.4.1.3) <i>Redevance prélèvement</i>	21
1.4.2) <i>Rubrique collecte et traitement des Eaux Usées</i>	21
1.4.3) <i>Autres organismes</i>	22
1.4.3.1) <i>Taxe sur la consommation d'eau</i>	22
1.4.3.2) <i>Redevances de pollution domestique et pour modernisation des réseaux de collecte</i>	22
1.4.3.2) <i>Redevances de consommation d'eau et redevances de performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif</i>	23
1.5) FACTURE DE REFERENCE.....	25
1.6) QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION SUR LA DISPARITE DU PRIX DE L'EAU	25
2) LA RESSOURCE EN EAU.....	27
2.1) LA RESSOURCE DE LA MANCE.....	27
2.2) LES FORAGES DE MOINEVILLE	29
2.3) PUIITS D'AUBOUE – STATION D'AUBOUE	30
2.4) PUIITS DE RONCOURT – STATION DE RONCOURT	30
2.5) LES STATIONS DE BROUCK	32
2.6) SOURCE DE ROSSELANGE.....	33
2.7) LES SOURCES D'ANCY SUR MOSELLE ET DE DORNOT	34
2.7.1) <i>Les sources d'Ancy sur Moselle</i>	34
2.7.2) <i>La source de DORNOT</i>	35
2.8) RECAPITULATIF DES VOLUMES PRELEVES	36
2.9) LES PERIMETRES DE PROTECTION.....	36
2.9.1) <i>Les enjeux</i>	36
2.9.2) <i>Le cadre réglementaire</i>	37
2.9.3) <i>Le périmètre de protection immédiate</i>	37
2.9.4) <i>Le périmètre de protection rapprochée</i>	37
2.9.5) <i>Le périmètre de protection éloignée</i>	38
2.9.6) <i>Les périmètres de protection pour les captages du SIEGVO</i>	39
2.10) CONSOMMATIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE.....	39
3) VENTE ET ACHAT D'EAU	41
3.1) VENTE D'EAU.....	41
3.2) ACHAT D'EAU	44

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

3.3) RENDEMENT DU RESEAU	46
4) QUALITE DE L'EAU	49
5) LA DISTRIBUTION DE L'EAU.....	55
6) INDICATEURS FINANCIERS.....	64
6.1) LE BUDGET :	64
6.2) LES INVESTISSEMENTS PROJETES	67
7) INDICATEURS DE PERFORMANCES.....	68
7.1) ESTIMATION DU NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS (D101.0).....	68
7.2) PRIX TTC DU SERVICE AU M3 POUR 120 M3 (D102.0)	68
7.3) DELAI MAXIMAL D'OUVERTURE DES BRANCHEMENTS POUR LES NOUVEAUX ABONNES DEFINI PAR LE SERVICE.....	68
7.4) TAUX DE CONFORMITE DES PRELEVEMENTS SUR LES EAUX DISTRIBUEES REALISES AU TITRE DU CONTROLE SANITAIRE PAR RAPPORT AUX LIMITES DE QUALITE POUR CE QUI CONCERNE LA MICROBIOLOGIE (P101.1).....	69
7.5) TAUX DE CONFORMITE DES PRELEVEMENTS SUR LES EAUX DISTRIBUEES REALISES AU TITRE DU CONTROLE SANITAIRE PAR RAPPORT AUX LIMITES DE QUALITE POUR CE QUI CONCERNE LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES (P102.1)	69
7.6) INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE (P103.2B)	70
7.7) RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION (P104.3)	71
7.8) INDICE LINEAIRE DES VOLUMES NON COMPTES (P106.3).....	71
7.9) INDICE LINEAIRE DE PERTES EN RESEAU (P106.3)	72
7.10) TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE (P 107.2)	72
7.11) INDICE D'AVANCEMENT DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU (P 108.3)	72
7.12) MONTANT DES ABANDONS DE CREANCES OU DES VERSEMENTS A UN FOND DE SOLIDARITE (P109.0).....	73
7.13) TAUX D'OCCURRENCE DES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON PROGRAMMEES (P151.1).....	73
7.14) TAUX DE RESPECT DU DELAI MAXIMAL D'OUVERTURE DES BRANCHEMENTS POUR LES NOUVEAUX ABONNES (P152.1)..	73
7.15) DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITE (P 153.2)	73
7.16) TAUX D'IMPAYES SUR LES FACTURES D'EAU DE L'ANNEE PRECEDENTE (P 154.0)	74
7.17) TAUX DE RECLAMATIONS (P 155.1)	74
ANNEXES.....	75

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CHAPITRE IV - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article D2224-1

Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.

Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.

Article D2224-2

Créé par [Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000](#)

Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

Article D2224-3

Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.

Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :

- la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

Article D2224-4

Créé par [Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000](#)

En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Article D2224-5

Créé par [Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000](#)

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.

Article Annexe V aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3

Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure la distribution d'eau.

1° Caractérisation technique du service :

- présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s'il y a lieu, date d'échéance du ou des contrats de délégation du service ;
- estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;
- nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque ressource ; volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable

- nombre d'abonnements ;
- volumes vendus au cours de l'exercice, en distinguant les volumes vendus aux abonnés domestiques et assimilés et aux autres abonnés ainsi que les volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable ;
- linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) ;

2° Tarification de l'eau et recettes du service :

- présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations facturées aux abonnés ;
- présentation d'une facture d'eau calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, pour une consommation de référence d'un ménage définie par l'INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du service public d'eau potable en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités déléguantes et celle revenant à l'entreprise délégataire, les redevances et les taxes afférentes au service. Elle fait également apparaître le montant de la facture non proportionnel au volume consommé, en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités déléguantes et celle revenant aux entreprises délégataires. Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis l'année précédente, le rapport présente les éléments explicatifs ;
- montants des recettes liées à la facturation du prix de l'eau ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget général.

3° Indicateurs de performance :

- données relatives à la qualité des eaux distribuées recueillies dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article R. 1321-15 du code de la santé publique et taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques ;
- indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable ;
- rendement du réseau de distribution ;
- indice linéaire des volumes non comptés ;
- indice linéaire de pertes en réseau ;
- taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable ;
- indice d'avancement de la protection de la ressource en eau.

Les rapports soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants :

- taux d'occurrence des interruptions de service non programmées ;
- délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de ce délai ;
- durée d'extinction de la dette de la collectivité ;
- taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ;
- existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations.

4° Financement des investissements

- montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ;
- nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés ; pourcentage de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer au 1er janvier de l'année de présentation du rapport ;
- encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette au cours du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ;
- montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ;
- présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ;
- présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice.

5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau :

- montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ;
- descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales.

PREAMBULE

Dans un souci de transparence et de clarté, le décret n°95-635 du 06 Mai 1995 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement stipule que le Président de l'établissement public présente à son assemblée générale un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et/ou de l'assainissement (en fonction des compétences de l'établissement public).

Ce rapport doit :

- présenter les indicateurs techniques et financiers du service public de l'eau potable
- permettre aux consommateurs de comprendre facilement leur facture d'eau, sans avoir à la déchiffrer
- d'informer le consommateur sur la qualité de l'eau distribuée.

Le présent rapport doit être adressé à chaque commune membre et être présenté devant chaque conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice.

Il est à noter que le présent rapport ne traite que du service de l'eau potable pour les communes membres du Syndicat. Pour le service de l'assainissement, le lecteur se rapprochera des services de sa mairie pour consulter le rapport concernant le prix et la qualité du service public de l'assainissement.

L'annexe 0 fournit les coordonnées des gestionnaires du service de collecte et traitement des eaux usées.

0) LES INDICATEURS GENERAUX

0.1) Organisation du SIEGVO



Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne (dénommé ci-dessous SIEGVO) est un Syndicat Mixte (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) créé en 1904 et qui assure la production et la distribution de l'eau sur l'ensemble des 35 communes membres (au 31/12/2022). Le SIEGVO s'est transformé en syndicat mixte le 1^{er} janvier 2018 à la suite de la prise de la compétence Eau des Communautés de Communes des Rives de Moselles, du Pays Orne Moselle et de Metz Métropole. Pour ces EPCI, c'est le phénomène de représentation substitution qui s'applique. L'ensemble des communes membres représente une population totale de

92 688 habitants (établi à partir des données de l'INSEE, les populations de référence 2022 entrent en vigueur au 1^{er} janvier 2025) ; il convient d'ajouter la population de la cité des Ecartés à Maizières les Metz, non-membre du SIEGVO, de 870 habitants au dernier recensement de 1999. Le 1^{er} janvier 2016, les communes d'Ancy sur Moselle et Dornot ont fusionné. La fusion de ces deux communes a créé une nouvelle commune dénommée Ancy-Dornot. Au 1^{er} janvier 2019 les communes de Rezonville et Vionville ont fusionné et la fusion de ces deux communes a créé une nouvelle commune dénommée Rezonville – Vionville. Le nombre de communes est donc passé à 35 communes suite à cette fusion auxquelles il convient d'ajouter les communes de Moyeuvre Grande et Moyeuvre Petite membre de la Communauté de Communes Pays Orne Moselle, actuellement affermiées avec VEOLIA Eau.

Le retrait de la commune d'Ars sur Moselle du périmètre du SIEGVO, à effet au 1^{er} janvier 2022, a été acté par arrêté inter préfectoral n° DCL n°1-043 en date du 15 novembre 2021.

Le nombre de communes syndiquées est donc de 36 communes au 1^{er} janvier 2024.

L'annexe 0a présente les statuts du SIEGVO.

L'annexe 0b présente la liste des Présidents et des Vice-Présidents depuis la création du SIEGVO

L'annexe 1 présente la localisation des communes ainsi que leur date d'adhésion

L'annexe 1a présente la localisation des communes avec leur appartenance aux intercommunalités.

L'annexe 2 présente la population par commune et son évolution depuis le recensement de 1999.

De manière tout à fait classique, le SIEGVO dispose d'un organe délibérant (**le comité**) ainsi qu'un organe exécutif (**le Président**). Par rapport à une commune, il possède un organe supplémentaire, **le Bureau**, qui peut recevoir des délégations de l'organe délibérant dans certains domaines.

Les délégués des communes isolées (dont la communauté de communes dont ils dépendent n'a pas encore prise la compétence eau) sont désignés par les conseils municipaux des communes membres (2 délégués par commune) pour une durée au moins égale à celle du conseil municipal. Les délégués des autres communes, qui dépendent d'une intercommunalité ayant pris la compétence eau, sont désignés par les communautés de communes concernées, 2 délégués par commune. Ainsi la communauté d'agglomération de Metz Métropole désigne 22 délégués, la communauté de communes Pays Orne Moselle désigne 26 délégués et la communauté de communes Rives de Moselle désigne 16 délégués.

L'annexe 2a présente la liste de l'ensemble des délégués par commune.

Les délégués ainsi désignés élisent parmi eux un Président et les vice-présidents (2 au 31/12/2024).

Le Président exerce des fonctions identiques à celle d'un maire. Ses fonctions essentielles sont de :

- préparer et exécuter les délibérations de l'organe délibérant (le Comité)
- ordonner les dépenses et prescrire l'exécution des recettes,
- administrer le Syndicat

Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux vice-présidents.

Le Comité (organe délibérant), administre le SIEGVO et autorise le Président (en dehors de ses pouvoirs propres) à prendre toute une série de mesures nécessaires au bon fonctionnement du service. Le Comité est composé de l'ensemble des délégués.

Le bureau est une structure intermédiaire entre l'organe délibérant et l'organe exécutif. Par délégation de l'organe délibérant, le bureau peut prendre un certain nombre de décisions relevant des prérogatives du Comité. Il est constitué du Président, des 2 vice-présidents et d'un délégué pour chaque commune membre.

Durant l'année 2024, le bureau s'est réuni 3 fois et le comité 4 fois.

0.2) Le personnel

0.2.1) Les effectifs

Au 31/12/2024, le personnel du SIEGVO était composé de 46 agents titulaires ou non (dont six agents en disponibilité), à temps complet


Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

Adjoint administratif	3
Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	1
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	3
Attaché	1
Adjoint technique	8
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	6
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	3
Agent de maîtrise	9
Agent de maîtrise principal	9
Technicien Principal 1 ^{ère} classe	2
Ingénieur Principal	1
TOTAL	46

La moyenne d'âge au 31/12/2024 était de **46,59 ans**.

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D'AGE

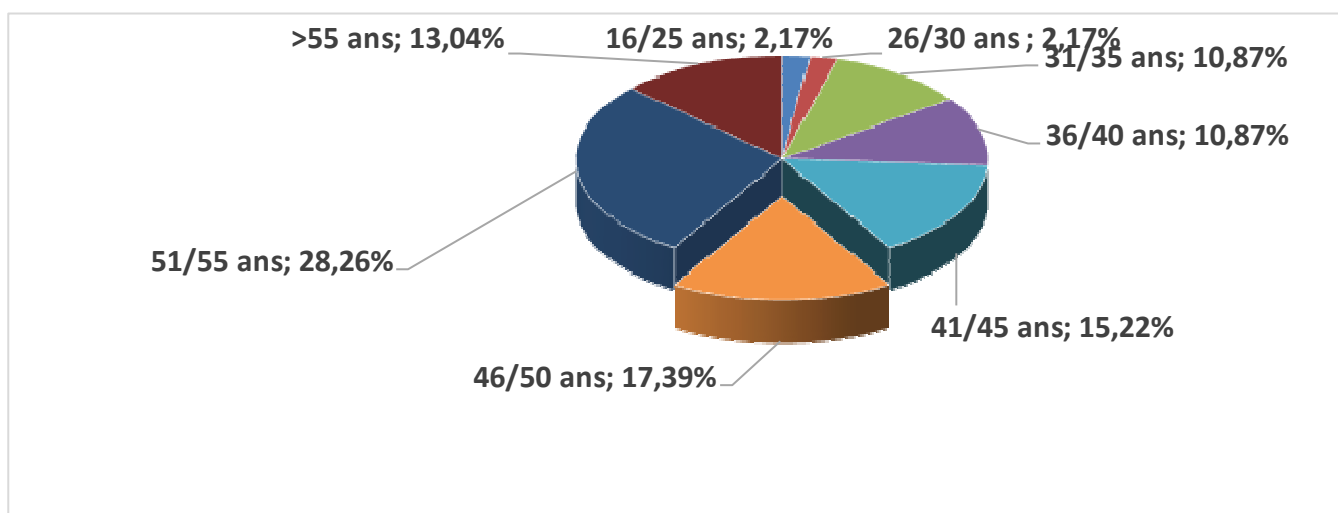

L'effectif au 31/12/2024 était composé de **23,91 % de femmes**.

Le temps de travail hebdomadaire était de **38 heures par semaine** au 31/12/2024. Les congés annuels pour l'année 2024 ont été fixés à **25 jours** et **17 jours** de RTT.

En dehors de cette période, le nombre d'absences pour l'année 2024 a été de **921 jours** (936,5 jours en 2023). Il est à noter qu'un agent a cumulé 160 jours de maladie.

De plus, le personnel a bénéficié pour l'année 2024 de **87 jours** de formation (pour 36 jours en 2023).

Mois	Maladie Ordinaire	Accident Travail	Congés Exception.	Formation
Janvier	59	29	5	1
Février	79	2	2	18
Mars	61	18	1	21
Avril	57	1	0	0
Mai	0	0	0	3
Juin	42	0	1	22
Juillet	58	0	0	12

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

Août	31	0	0	0
Septembre	120	0	5	8
Octobre	97	0	1	0
Novembre	96	6	1	0
Décembre	50	0	13	2
TOTAL	750	56	28	87
Rappel 2023	744 Jours	114 Jours	42 Jours	87 Jours
Rappel 2022	858 Jours	147 Jours	20 Jours	51 Jours
Rappel 2021	634 Jours	44 Jours	54,5 Jours	126,5 Jours
Rappel 2020	775 Jours	449 Jours	25 Jours	131 Jours
Rappel 2019	475 Jours	203 Jours	55 Jours	54 Jours
Rappel 2018	678 Jours	108 Jours	68 Jours	64 Jours
Rappel 2017	555,5 Jours	58 Jours	52 Jours	77,5 Jours
Rappel 2016	721,5 Jours	201,5 Jours	109,5 Jours	91,5 Jours
Rappel 2015	637,5 Jours	267 Jours	53 Jours	91,5 Jours
Rappel 2014	818 Jours	209 Jours	102 Jours	123,5 Jours
Rappel 2013	1213 Jours	219,5 Jours	209,5 Jours	208,5 Jours
Rappel 2012	838 Jours	41 Jours	134 Jours	185 Jours
Rappel 2011	729,5 Jours	95,5 Jours	64 Jours	152 Jours
Rappel 2010	422,5 Jours	161 Jours	95,5 Jours	242 Jours
Rappel 2009	378,5 Jours	281,5 Jours	50 Jours	112,5 Jours
Rappel 2008	677,5 Jours	61 Jours	127,5 Jours	199,5 Jours
Rappel 2007	335,5 Jours	105 Jours	210 Jours	256 Jours
Rappel 2006	277,5 Jours	109 Jours	138 Jours	327,5 Jours

Le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2024 s'est élevé à **1 462,61 H.** (pour 1 907 H. en 2023).

Le tableau ci-dessous montre l'évolution et la répartition des heures

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Normales	873,75	825,5	633,25	879,75	862,75	970,50	688,75	625,45	1021,00	906,35
Dimanche	514,25	450,25	409,5	508,75	402,25	737,00	395,50	558,00	587,00	467,98
Nuit	182,25	121,25	218,75	349,15	182,25	237,00	184,50	53,00	299,00	78,28
TOTAL	1570,25	1397	1261,5	1737,65	1 447,25	1 944,50	1 268,75	1 236,45	1 907,00	1 452,61

0.2.2) L'organigramme

L'annexe 3 présente l'organisation du service (organigramme).

Les services administratifs regroupent :

- le service client/facturation qui assure la relève des compteurs (relevés), l'édition des factures, la mise à jour des fichiers clients, les relations avec les clients (impayés, réclamations, encaissement...)
- le secrétariat de direction qui assure notamment l'élaboration des pièces administratives des marchés publics, gère les contrats d'assurance, prépare les réunions du comité et du bureau, assure le secrétariat du Président et du Directeur
- le service comptabilité/finances, ressources humaines qui assure le suivi du budget, prépare les budgets primitifs, comptes administratifs, budgets supplémentaires
- le secrétariat des services techniques qui assure l'accueil des clients au siège du Syndicat, établit les devis et factures des travaux effectués en régie



Les services techniques regroupent :

- le service production assure la surveillance, l'entretien des appareils électriques, électromécaniques et automatismes sur l'ensemble des sites. Il gère également le suivi de la qualité de l'eau à la production et sur le réseau de distribution. Il effectue des analyses d'autocontrôle de la qualité de l'eau (sulfate, nitrate, calcium, magnésium, PH...) et l'entretien des espaces verts.
- Le service "Optimisation du réseau" assure principalement la recherche préventive de fuite (corrélateurs acoustiques, prélocalisateurs)
- le service réseau distribution (Bureau d'étude + Service Exploitation) assure l'entretien du réseau de distribution (intervention pour réparation des fuites) et des poteaux incendie (pour le compte des communes), l'étude et la réalisation des travaux neufs (nouveaux branchements, extensions, renouvellements et renforcements du réseau, pose des poteaux incendie (pour le compte des communes), la gestion de l'approvisionnement des pièces, l'entretien du parc automobile (véhicules utilitaires, camions, mini-pelles...), la réalisation des travaux de plomberie chez les particuliers (compteurs, clapets, robinets), la surveillance et l'entretien des appareils de régulation (stabilisateur de pression, robinet flotteur dans les réservoirs...), la réalisation des travaux de maçonnerie sur le réseau et dans les stations, la réalisation des travaux de réfection de voirie suite aux travaux...



Pour mener à bien ses missions le SIEGVO dispose d'un parc automobile et d'engins de chantiers composé comme suit :

- 14 véhicules utilitaires
- 5 camionnettes
- 3 véhicules citadins
- 6 camions (*dont 2 en location longue durée*)
- 4 mini-pelles
- 1 chargeur

Evolution parc auto

Année	Nb véhicules	< 5 ans		Entre 5 -10 ans		> 10 ans		Age Moyen
2024	28	7	25.00 %	10	35.71 %	11	39.29 %	8.69
2023	28	11	39,29 %	8	28,57 %	9	32,14 %	7.54
2022	30	11	36,67%	11	36,67%	8	26,67%	7.17
2021	31	9	29,03%	10	32.26%	9	38,71%	8.39
2020	31	12	38.71%	10	32.26%	9	29.03	7.39
2019	31	7	22.58%	14	45.16%	10	32.26%	8.32
2018	31	7	22.58%	14	45.16%	10	32.26%	8,32
2017	31	8	25.81%	15	48.38%	8	25.81%	8,00
2016	31	7	22.58%	16	51.61%	8	25.81%	8,10
2015	31	10	32.26%	16	51.61%	5	16.13%	7,12
2014	31	9	29,03%	18	58,06%	4	12,90%	6,48
2013	31	12	38,70%	17	54,84%	2	6,45%	5,71
2012	31	11	35.48%	17	54,84%	3	9,68%	6,13
2011	31	16	51,61%	13	41,94%	2	6,45%	5,13
2010	31	17	54,84%	12	38,71%	2	6,45%	4,77
2009	31	18	58,06%	11	35,48%	2	6,46%	4,74

L'annexe 3A montre le détail du parc.

0.2.3) La continuité du service

En dehors des heures de travail réglementaires, le SIEGVO dispose d'un service d'astreinte. Le standard est alors basculé chez un agent qui assure ainsi une permanence téléphonique. Chaque semaine, une équipe de 6 ou 7 personnes est mobilisée afin de remédier rapidement à tout problème sur le réseau de distribution ou dans les stations de production. Un agent s'occupe plus particulièrement de la production et les autres du réseau.

L'ensemble des stations et les réservoirs sont équipés d'automates (Télé mécanique ou Sofrel) qui surveillent en permanence le bon fonctionnement des installations. En cas de mauvais fonctionnement (défaut pompe, niveau mini ou maxi dans un réservoir, coupure d'électricité..), l'automate alerte immédiatement le superviseur installé au bureau du SIEGVO. Celui-ci consulte le planning des agents d'astreinte et compose automatiquement le numéro de téléphone de l'agent. Celui-ci est alerté immédiatement de la nature et du lieu du défaut (message par synthèse vocale). L'agent dispose d'un PC portable et peut consulter le superviseur qui archive de nombreuses valeurs (débits, niveau, pression, marche/arrêt pompes...).

L'annexe 3B montre l'architecture du réseau de télégestion.

0.2.4) Management de la Qualité Sécurité Environnement et Communication



Les axes stratégiques Qualité et Environnement et Santé sont :
Les axes stratégiques Qualité et Environnement et Santé sont :

- Intégrer une finalité sociale et sociétale et organisation autour de concepts évolutifs, de

travail collaboratif, capable de faire face à notre environnement en constante mutation avec :

- La valorisation de la proximité (relocalisation, consommation locale),
 - L'approche globale de la transformation sociale, centrée sur la transition écologique,
 - Le dialogue avec les parties prenantes,
 - La formation et valorisation des ressources humaines pour des compétences spécifiques et reconnues,
 - La réduction des consommations d'énergie avec la hausse constante des charges d'énergie,
- **Apporter satisfaction à nos communes et nos abonnés** par une écoute attentive de leurs attentes, et en identifiant les risques pouvant impacter nos activités et œuvrer pour les réduire et les maîtriser,
 - **Distribuer constamment une eau de qualité conforme à la réglementation,**
 - **Optimiser nos capacités de production et de distribution pour améliorer le rendement de notre réseau,** avec une détection et réparation de fuites efficaces pour limiter les pertes d'eau à la ressource et à la distribution,
 - **Adopter une sobriété énergétique** avec le suivi et la réduction de nos consommations,
 - **Adapter et faire adapter nos usages quotidiens à nos besoins réels** en eau pour diminuer nos prélèvements dans les ressources qui diminuent depuis ces 15 dernières années, et viser une sobriété nécessaire à long terme.
 - **Préserver les ressources naturelles** et prévenir activement toute pollution en analysant et réduisant les impacts de nos travaux dans toutes les phases (conception/réalisation), en privilégiant l'utilisation de matériaux recyclés ou à faible impact environnemental, triant nos déchets et identifiant les filières de valorisation et d'élimination et en intégrant la notion de biodiversité, de cycle de vie dans notre réflexion,
 - **Développer la culture Santé Sécurité au travail,** maintenir les conditions de travail permettant de prévenir les accidents et maladies professionnelles, et préserver la santé physique et morale des agents.

Les actions entreprises en 2024 seront pérennisées en 2025 :

Ressources humaines :

- Optimiser le plan de formation pour le maintien et l'acquisition de compétences ainsi que la polyvalence des agents.

Vente d'eau :

- Organiser le travail avec la répartition des tâches et des communes,
- Augmenter le taux de prélèvement,
- Prélèvement par défaut sur factures,
- E facture par défaut pour les prélevés.

Achats :

- Optimiser les dépenses sur les postes ne nécessitant pas de stockage,
- Dématérialiser les factures fournisseurs avec la base chorus,
- Privilégier les fournisseurs locaux et répondant à des exigences de développement durable.

Finances :

- Optimiser la trésorerie en suivant mensuellement les lignes budgétaires en collaboration avec tous les services.
- Mise à jour des actifs dans la base comptable.

Bureau d'études :

- Pérenniser les indicateurs de la classe de précision des plans,
- Suivre l'avancement du plan pluri annuel.
- Cartographier le réseau par commune pour établir un diagnostic.

Production :

- Structurer le PGSSE d'ici 2027,
- Suivre et optimiser le bilan énergétique de l'ensemble des installations.

Exploitation :

- Mettre des points de vigilance sur la signalisation des chantiers, la remise en état des zones et le respect des délais d'intervention.
- Optimiser chantier entre régie et recours aux entreprises
- Mettre en place des suivi sur les OS pour l'accueil travaux
- Réorganiser équipe suite départ agents techniques, conducteurs et plombier,
- Mise en place des tablettes
- Dématérialisation des factures travaux.
- Objectiver et suivre le remplacement des gros compteurs,
- Planifier la verdisation du parc.

Optimisation réseau :

- Pérenniser le rendement
- Optimiser les purges et voir l'utilité de celles automatiques.

QSE communication

- Alimenter et animer le tableau de bord unique pour le suivi des améliorations,
- Utiliser les outils à disposition pour dématérialiser davantage les informations,
- Sensibilisation santé et sécurité avec exploitation, réduire les accidents de travail.

En octobre 2024, les deux certifications ISO 9001 Qualité et ISO 14001 Environnement ont été confirmées et reconduites pour 1 an. Les efforts de l'ensemble des agents ont contribué à cette pleine réussite.

1) LA FACTURE D'EAU

1.1) Organisation des relevés de compteurs d'eau

Les compteurs sont relevés 2 fois par an à l'aide de Smartphones CATERPILLAR S52 (le SIEGVO dispose de 13 smartphones). Ce travail est effectué par 13 agents recrutés sous couvert du marché de prestation de service signé avec VEOLIA Eau depuis 2020.

Lorsque l'agent n'a pu accéder au compteur, il laisse un avis de passage que l'abonné doit retourner en indiquant l'index du compteur. La première facturation de l'année est établie sur la base d'une estimation basée sur la moyenne pondérée des 3 dernières facturations.


En 2024, la moyenne des compteurs non relevés s'est élevée à 15,78 % avec un pourcentage minimum de 7,09 % et un pourcentage maximum de 29,23 %.

L'annexe 4 montre la répartition de ces chiffres par commune.

Le nombre de compteurs au 31/12/2024 était de **38 375**. Il faut souligner que le SIEGVO offre la possibilité de prendre en compte directement les compteurs divisionnaires (sous réserve de la conformité de l'installation).

La colonne % représente le pourcentage de compteurs de la commune par rapport au nombre de compteurs sur l'ensemble des communes

Commune	2022	2023	2024	%	Commune	2022	2023	2024	%
AMANVILLERS	1002	1003	1003	2,61%	PLESNOIS	369	373	376	0,98%
AMNEVILLE	4 047	4078	4091	10,66%	PUXIEUX	116	117	118	0,31%
ANCY DORNOT	695	695	698	1,82%	REZONVILLE VIONVILLE	262	268	268	0,70%
BRONVAUX	247	247	249	0,65%	RICHEMONT	943	986	992	2,59%
CLOUANGE	2 047	2047	2063	5,38%	ROMBAS	4 145	4166	4199	10,94%
FEVES	539	539	538	1,40%	RONCOURT	468	469	469	1,22%
GANDRANGE	1 337	1414	1416	3,69%	ROSSELANGE	1 063	1065	1066	2,78%
GRAVELOTTE	398	408	411	1,07%	SAINT PRIVAT	864	868	869	2,26%
JUSSY	253	257	260	0,68%	SAINTE MARIE	2 244	2263	2265	5,90%
LESSY	388	390	404	1,05%	STE RUFFINE	227	228	227	0,59%
LORRY LES METZ	600	600	601	1,57%	SAULNY	720	725	727	1,89%
MAIZIERES	296	296	296	0,77%	SEMECOURT	511	518	519	1,35%
MALANCOURT	609	631	635	1,65%	TALANGE	2 751	2769	2776	7,23%
MARANGE SILVANGE	2 762	2778	2811	7,33%	TRONVILLE	112	112	112	0,29%
MARS LA TOUR	450	452	461	1,20%	VAUX	401	401	400	1,04%
MONDELANGE	2 791	2800	2834	7,39%	VERNEVILLE	334	340	341	0,89%
MONTOIS la MTGNE	1 298	1309	1310	3,41%	VITRY / ORNE	1 326	1320	1349	3,52%
NORROY le VENEUR	509	513	526	1,37%					
PIERREVILLERS	689	690	695	1,81%					

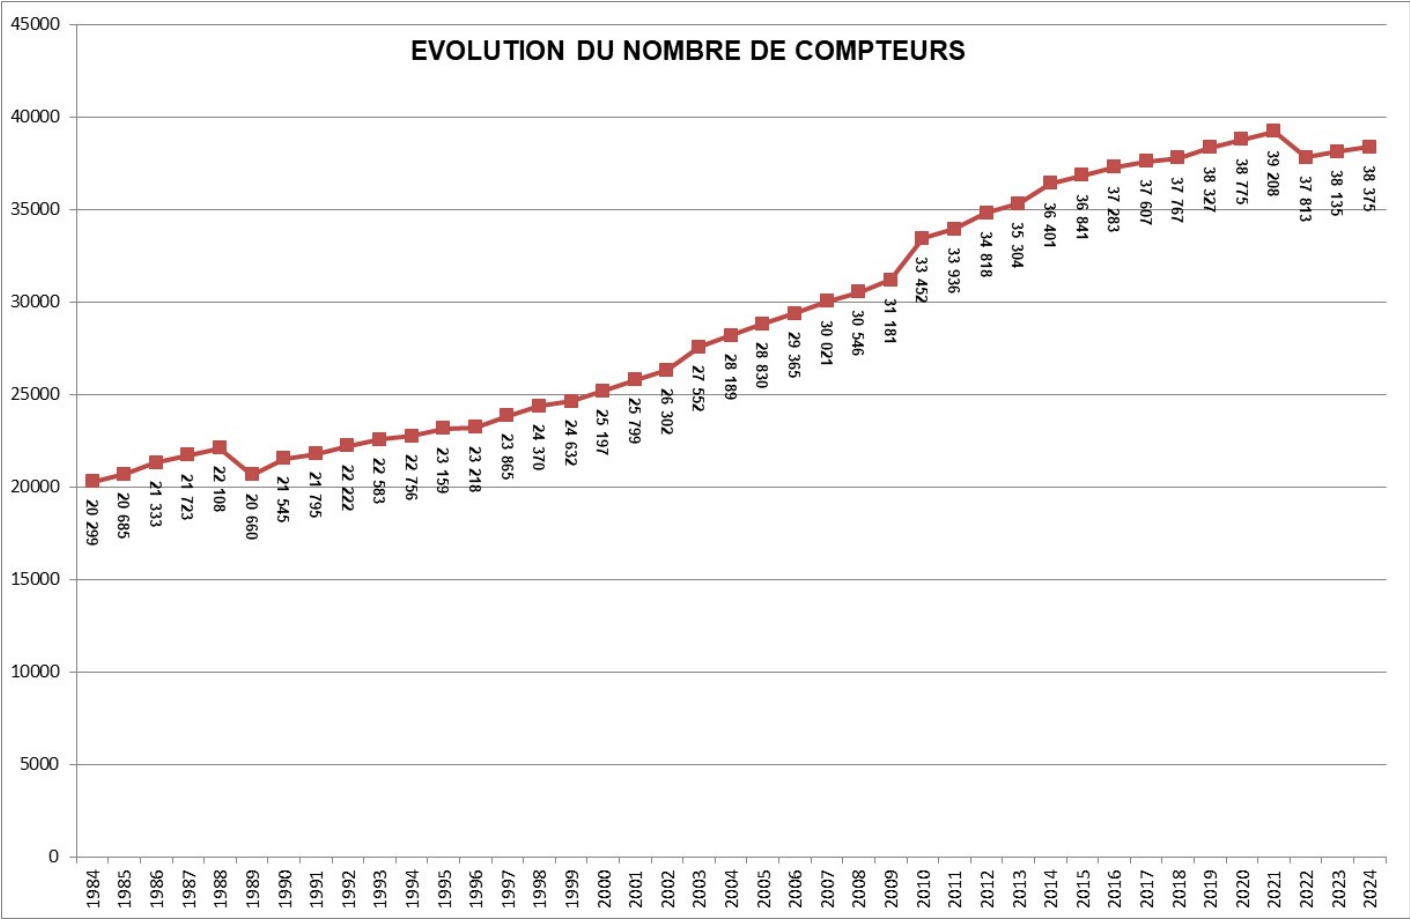

Le nombre de cessation de compte client (suite notamment à un déménagement...) s'est élevé pour 2024 à **3 023** (**3 099** en 2023). La répartition par commune est présentée ci-dessous.

Commune	Abonnés partants	%
AMANVILLERS	63	2,08%
AMNEVILLE	364	12,04%
ANCY DORNOT	35	1,16%
BRONVAUX	12	0,40%
CLOUANGE	239	7,91%
FEVES	22	0,73%
GANDRANGE	69	2,28%
GRAVELOTTE	35	1,16%
JUSSY	7	0,23%
LESSY	13	0,43%
LORRY LES METZ	33	1,09%
MAIZIERES	11	0,36%
MALANCOURT	36	1,19%
MARANGE-SILVANGE	147	4,86%

MOIS	Abonnés partants
JANVIER	230
FÉVRIER	246
MARS	252
AVRIL	265
MAI	273
JUIN	230
JUILLET	244
AOÛT	261
SEPTEMBRE	280
OCTOBRE	252
NOVEMBRE	240
DÉCEMBRE	250
TOTAL	3 023

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

MARS LA TOUR	25	0,83%
MONDELANGE	341	11,28%
MONTOIS	121	4,00%
NORROY	22	0,73%
PIERREVILLERS	49	1,62%
PLESNOIS	19	0,63%
PUXIEUX	5	0,17%
REZONVILLE VIONVILLE	16	0,53%
RICHEMONT	60	1,98%
ROMBAS	446	14,75%
RONCOURT	28	0,93%
ROSSELANGE	78	2,58%
SAINT PRIVAT	77	2,55%
SAINTE MARIE	172	5,69%
STE RUFFINE	10	0,33%
SAULNY	26	0,86%
SEMECOURT	33	1,09%
TALANGE	243	8,04%
TRONVILLE	5	0,17%
VAUX	13	0,43%
VERNEVILLE	14	0,46%
VITRY SUR ORNE	134	4,43%
TOTAL	3 023	

Le nombre d'ouverture de compte client (suite à nouveau branchement, reprise concession par nouveau propriétaire ou locataire...) pour l'année 2024 s'est élevé à **3 259** (**3441** en 2023). La répartition par commune est présentée ci-dessous.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

Commune	Nouveaux Abonnés	%
AMANVILLERS	66	2,03%
AMNEVILLE	373	11,45%
ANCY DORNOT	38	1,17%
BRONVAUX	11	0,34%
CLOUANGE	249	7,64%
FEVES	22	0,68%
GANDRANGE	71	2,18%
GRAVELOTTE	40	1,23%
JUSSY	10	0,31%
LESSY	31	0,95%
LORRY LES METZ	36	1,10%
MAIZIERES	12	0,37%
MALANCOURT	43	1,32%
MARANGE-SILVANGE	172	5,28%
MARS LA TOUR	30	0,92%
MONDELANGE	396	12,15%
MONTOIS	125	3,84%
NORROY	27	0,83%
PIERREVILLERS	53	1,63%
PLESNOIS	21	0,64%
PUXIEUX	6	0,18%
REZONVILLE VIONVILLE	16	0,49%
RICHEMONT	65	1,99%
ROMBAS	476	14,61%
RONCOURT	28	0,86%
ROSSELANGE	79	2,42%
SAINT PRIVAT	81	2,49%
SAINTE MARIE	174	5,34%
STE RUFFINE	9	0,28%
SAULNY	30	0,92%
SEMECOURT	35	1,07%
TALANGE	249	7,64%
TRONVILLE	6	0,18%
VAUX	12	0,37%
VERNEVILLE	17	0,52%
VITRY SUR ORNE	150	4,60%
TOTAL	3 259	

MOIS	Nouveaux Abonnés
JANVIER	273
FÉVRIER	280
MARS	264
AVRIL	295
MAI	281
JUIN	230
JUILLET	303
AOÛT	266
SEPTEMBRE	263
OCTOBRE	331
NOVEMBRE	235
DÉCEMBRE	238
TOTAL	3 259

1.2) Fréquence de facturation

La facturation est effectuée tous les 4 mois, après chaque tournée de relève compteur.

Depuis 1997, les abonnés peuvent opter pour la mensualisation. Chaque mois, ces abonnés reçoivent une facture dont la consommation a été estimée. Le 12^{ème} mois la consommation est régularisée en fonction du relevé du compteur d'eau.

Il faut savoir que depuis le 1^{er} janvier 2010, la méthode de mensualisation a changé et nous sommes passés à une mensualisation par les sommes. Les prélèvements des mensualités ont lieu de janvier à octobre, le 15 du mois ou le jour qui suit dans le cas où le 15 tombe un jour férié. Le montant des mensualités représente 1/11^{ème} du montant des factures de l'année précédente.

En fin d'année, lorsque le relevé de compteur est effectué, la consommation annuelle de l'abonné est facturée, déduction faite de l'ensemble des mensualités qui ont effectivement été prélevées. Cette facture génère soit un reste dû ou un avoir qui est viré automatiquement sur le compte bancaire du client concerné.



1.3) Les modalités de règlement des factures d'eau

Chaque abonné peut s'acquitter de sa facture d'eau en choisissant parmi :

- a) le règlement en numéraire à la caisse du Service de Gestion Comptable de Metz, 1 rue Chanoine Collin, 57036 Metz Cedex 01
- b) le règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de Mr le Responsable du Service de Gestion Comptable de Metz
- c) le règlement par prélèvement bancaire (il est à noter que pour les mensualisations, le mode de règlement est nécessairement le prélèvement automatique)
- d) le règlement par titre interbancaire de paiement (TIP).
- e) le règlement en ligne par carte bleue en se connectant sur le portail abonné du site internet du SIEGVO
- f) le règlement dans les bureaux de tabac agréés au moyen du QR Code imprimé sur la facture

Le tableau ci-dessous retrace la répartition des moyens d'encaissement par type et en précise le nombre et le montant des paiements en euros en 2024.

Type de moyens d'encaissement	Nombre	Montant en euros
Chèque	1 456	180 511,95 €
Prélèvement automatique	178 094	10 203 698,07 €
Titre Interbancaire de paiement (TIP)	20 272	4 015 266,12 €
Carte bancaire à la caisse du SGC	609	740 668,19 €
Carte bancaire par internet	6 160	719 099,37 €
Virement Banque de France	14 793	8 472 779,64 €
Prestataire cash	1 930	200 675,30 €
Virement interne (regroupe tous les encaissements ayant transité par des comptes d'attente)	11 530	2 340 856,10 €

En 2024, **59,42 %** des abonnés ont choisi le prélèvement automatique et **26,46 %** la mensualisation.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

En 2024, sur les **9 911** factures de solde de mensualisation établies, **2 082** ont été des factures d'avoir soit **21,01 %**. **L'annexe 5 B** montre la répartition des factures de solde de mensualisation par commune depuis 2018 et la proportion de factures d'avoir générées.

Année	% de prélèvement automatique	% Mensualisé
1997	48.05	
1998	49.72	
1999	51.02	
2000	51.46	2.76
2001	51.55	3.41
2002	51.84	4.01
2003	53.75	7.62
2004	53.81	9.28
2005	53.31	10.19
2006	52.67	10.94
2007	51.05	11.04
2008	49.77	10.74
2009	50.21	11.96
2010	48.26	11.30
2011	47.43	11.88
2012	46.96	12.47
2013	46.17	12,98
2014	44.61	13.20
2015	44.82	14.08
2016	45.58	15.19
2017	45.17	15.69
2018	45,01	16,09
2019	46,08	17,29
2020	45,99	18,41
2021	46,42	18,88
2022	51,77	22,12
2023	55,95	24,73
2024	59,42	26,46

Le prélèvement automatique ainsi que la mensualisation a progressé cette année depuis la mise en place du formulaire de mandat de prélèvement SEPA et systématiquement envoyé avec les factures non prélevées afin d'inciter les abonnés à adhérer au prélèvement automatique et à la mensualisation. Dès l'ouverture d'un contrat, les abonnés sont incités à adhérer à ce mode de paiement. En effet, le développement de la mensualisation nous permet d'avoir des rentrées d'argent régulières afin d'améliorer notre trésorerie. On peut aussi constater que la mensualisation progresse depuis 2011 après avoir connu une baisse entre 2009 et 2010.

En 2024, il y a eu **6 160 (7 710 en 2023)** factures qui ont été réglées en ligne par carte bleue sur le portail abonnés du site internet du SIEGVO pour un montant total de **719 099,37 Euros**. Ce moyen de paiement n'est accessible qu'aux abonnés n'étant pas mensualisés ou ne réglant pas leur facture par prélèvement automatique, ce qui représente pour l'année 2024, 46 783 factures. Ainsi, en 2024, **13,17 %** des factures non prélevées ont été réglées en ligne (**15,47 %** en 2023). Ce moyen de paiement a été mis en place début 2013 et on peut constater que son utilisation progresse doucement.

La e-facture a été mise en place début 2016. Ainsi les abonnés ayant opté pour le prélèvement automatique de leur facture d'eau ont la possibilité d'adhérer à ce système qui leur permettra d'être informé que leur facture est disponible sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO. Cette mise en place répond à notre démarche environnementale en réduisant l'utilisation du papier. **Il y a début avril 2024, 6,71 % des abonnés prélevés qui ont adhéré à la e-facture, soit 1 507 contrats (5,13% en 2023 représentant 1131 contrats).**

L'annexe 5 montre la répartition des prélèvements automatiques par commune, depuis 1997.

1.4) Les éléments de votre facture d'eau

L'arrêté du 10 Juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées a notamment défini les rubriques à faire apparaître sur les factures, la fréquence minimale de facturation, les indications d'ordre général à mentionner (adresse du distributeur, téléphone...). Les factures éditées par le SIEGVO répondent à ces exigences.

Depuis le 1^{er} janvier 2013, ORNE AVAL a souhaité assurer seul la facturation de la redevance assainissement des communes de Montois la Montagne, Roncourt et Sainte Marie aux Chênes. Ainsi, à compter de 2013, les abonnés de ces trois communes reçoivent deux factures distinctes.

Conformément à l'article 13 de la loi sur l'eau du 03 Janvier 1992, le SIEGVO adopte une tarification « binôme », c'est à dire qu'elle comporte une prime fixe d'abonnement et un terme proportionnel au volume consommé. Cette tarification présente l'avantage d'établir une plus grande vérité des prix.

L'annexe 5 A présente un modèle de facture type.

1.4.1) Rubrique distribution de l'Eau

1.4.1.1) Abonnement compteur

Cet élément est une partie fixe, indépendante de votre consommation, et fonction du diamètre de votre compteur. Elle rémunère l'entretien du proche environnement du compteur (robinet avant compteur, compteur et clapet). Le prix est fixé par le SIEGVO.



Diamètre Compteur (mm)	TARIFS ANNEE 2024	TARIFS ANNEE 2023
	Abonnement compteur € HT/mois	Abonnement compteur € HT/mois
15 et 20	3,99724	3,99724
25	10,14692	10,14692
30	12,10167	12,10167
40	14,14414	14,14414
50	30,35024	30,35024
60	33,51537	33,51537
80	54,73162	54,73162
100	70,41317	70,41317
150	97,47154	97,47154
200	120,53262	120,53262
250	129,08435	129,08435
300	185,10355	185,10355



1.4.1.2) Eau

Cet élément représente les coûts d'exploitation et d'investissement pour pomper, traiter, stocker, amener et surveiller l'eau jusqu'au robinet du consommateur.

On paie donc :

- l'amortissement des emprunts contractés pour les installations de captage, traitement et réseau de distribution d'eau,
- les frais d'entretien et d'exploitation des installations de pompage, traitement (produits, énergie, personnel),

Le prix est fixé par le SIEGVO.

En 2024, cette redevance eau s'est élevée à 1,20 € HT par m³ et n'a pas subi d'augmentation par rapport à 2023


Année	Tarif de la redevance EAU € HT/m ³
2024	1,20
2023	1,20
2022	0,98330
2021	0,96877
2020	0,96395
2019	0,95441
2018	0,94966
2017	0,94494
2016	0,94024
2015	0,93556
2014	0,93556
2013	0,92630
2012	0,91713
2011	0,89827
2010	0,88587
2009	0,88587
2008	0,86007
2007	0,84486
2006	0,82829
2005	0,80809
2004	0,78076
2003	0,76172
2002	0,73953
2001	0,70431
2000	0,69059
1999	0,68450
1998	0,66468
1997	0,65858
1996	0,64333
1995	0,62504
1994	0,60370
1993	0,55339
1992	0,52747

A compter du 1^{er} novembre 2022, nous n'appliquons plus de tarifs dégressifs. De plus la redevance eau a été augmentée et est passée à 1,20 € H.T. le mètre cube. L'abonnement compteur mensuel

pour un compteur de diamètre 15 mm a été également augmenté et s'établit à 3,99724 € H.T. Ces nouveaux tarifs ont été votés lors de l'assemblée générale du mercredi 12 octobre 2022 en réponse aux charges générées par la hausse des tarifs de l'électricité. L'application de ces nouveaux tarifs se faisant au prorata, l'impact de ces hausses ne pourra être quantifié qu'avec la facturation des consommations de 2023.

Depuis la sortie de la commune d'Ars sur Moselle à compter du 1^{er} janvier 2022, il n'y a plus de différenciation de tarifs.

EVOLUTION REDEVANCE EAU

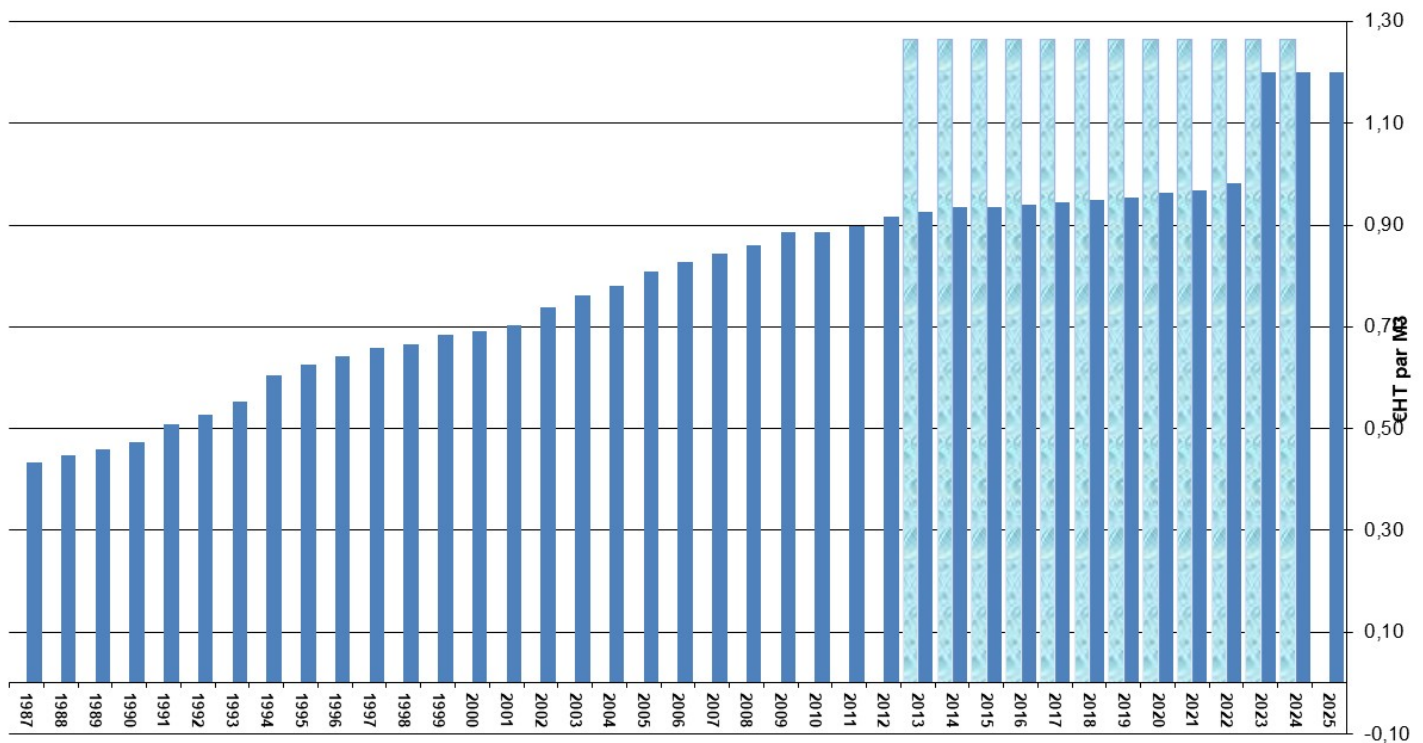

1.4.1.3) Redevance prélèvement

Cette redevance est perçue par l'agence de l'eau. Elle est le reflet des ambitions collectives affichées pour la reconquête des cours d'eau, décidées par le conseil d'administration et le comité de bassin de l'agence de l'eau (instances dans lesquelles sont représentés les différents usagers de l'eau). Cette redevance sert à financer les interventions de protection de la ressource en eau, d'amélioration de la qualité et de sécurité de l'approvisionnement. Le taux de la redevance est fixé par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau et publié au Journal Officiel après avis conforme du comité de bassin. Le SIEGVO paie l'intégralité de la redevance pour prélèvement en eau mais a décidé de la répartir sur la facture d'eau des abonnés.

Cette redevance s'est élevée pour l'année 2024 à 0,07245 € HT/M3

1.4.2) Rubrique collecte et traitement des Eaux Usées

Après avoir été utilisée, l'eau doit être évacuée des habitations. Cette eau est en général polluée, il faut l'épurer avant son retour à la rivière. La redevance dite d'assainissement, fixée par la collectivité, sert

à financer et exploiter les réseaux d'assainissement et, le cas échéant, l'épuration des eaux usées. C'est, en fait, la facturation d'un service rendu.

On paie dans ce cas :

- * l'amortissement des emprunts pour réaliser les égouts et la station d'épuration,
- * l'entretien et le fonctionnement des installations (frais de personnel, énergie...),
- * la rémunération des exploitants.

Cette rubrique peut également comporter une partie fixe.

Le SIEGVO ne disposant pas de tous les éléments nécessaires, nous conseillons au lecteur de se rapprocher de sa mairie pour consulter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement.

1.4.3) Autres organismes

1.4.3.1) Taxe sur la consommation d'eau

La taxe sur la consommation d'eau a été supprimée depuis le 1^{er} janvier 2005

1.4.3.2) Redevances de pollution domestique et pour modernisation des réseaux de collecte

Ces redevances sont payées par tous, en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Elles forment les budgets des agences de l'eau qui leur permettent d'intervenir pour protéger les ressources en eau en accordant des aides aux collectivités, aux industriels, aux agriculteurs, aux associations pour mieux lutter contre la pollution des eaux, protéger la santé, préserver la biodiversité et garantir la disponibilité de la ressource en eau.

La redevance de pollution domestique est perçue auprès de tous les abonnés domestiques de l'eau. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte n'est payée que par les habitants reliés au tout à l'égout et étant assujettis à la redevance d'assainissement. Ces deux redevances sont venues remplacer la redevance anti-pollution depuis le 1^{er} janvier 2008 et, depuis cette modification les communes de moins de 400 habitants ne sont plus exonérées. Ces communes bénéficient de taux progressifs de 2008 à 2012.

Depuis 2012, l'ensemble des communes du SIEGVO sont assujetties au même tarif.

La somme de ces deux redevances était de 0,681 € HT par m³ en 2014 contre 0,694 € HT par m³ en 2013 (soit une baisse de 1,87 %).

A compter du 1er janvier 2016, le tarif de la redevance pour pollution domestique a baissé et est passée de 0,395 € H.T par m³ à 0,35€ H.T. par m³, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, a également baissé et est passé de 0,274 € H.T. à 0,233 € H.T. par mètre cube. Cette redevance n'avait pas subi d'augmentation depuis 2010.

Il est à noter qu'une TVA de 5,5% s'applique sur les redevances eau, prélèvement, redevance pour pollution domestique, abonnement compteur. Une TVA au taux de 10 % (au lieu de 7 % depuis le 1er janvier 2012) s'applique sur les redevances assainissement et redevance pour modernisation des réseaux de collecte depuis le 1er janvier 2014. Ce taux de TVA intermédiaire a été créé par la loi de finances rectificative de 2013.

1.4.3.2) Redevances de consommation d'eau et redevances de performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif

La réforme des redevances perçues par les agences de l'eau a été adoptée par la loi de finances 2024 et s'applique à compter du 1^{er} janvier 2025.

Ainsi trois nouvelles redevances ont été créées : une redevance sur la consommation d'eau potable, une redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif et une redevance pour la performance des réseaux d'eau potable. Elles se substituent aux redevances existantes pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte.

La redevance sur la consommation d'eau potable est d'un montant de 0,39 € H.T. pour l'année 2025. La redevance pour performance des réseaux d'eau potable a été fixée à 0,33 € H.T. avec un coefficient de modulation forfaitaire de 0,2 pour 2025, elle est donc d'un montant de 0,066 € H.T. par mètre cube. La redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif est d'un montant de 0,46 € H.T. avec un coefficient de modulation de forfaitaire 0,3 pour 2025. Cette redevance est donc d'un montant de 0,138 € H.T. pour 2025.


Les redevances pour performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif seront d'un montant différent les années suivantes. Le coefficient de modulation appliqué variera de 0,2 à 1 pour la redevance pour performance des réseaux d'eau potable et sera déterminé suivant la performance du réseau d'eau potable en fonction des données saisies dans le SISPEA (Système d'Information sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement) issues du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. De la même façon le montant de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif sera modulé de 0,3 à 1 les années suivantes.

Il est à noter qu'une TVA de 5,5 % s'applique sur les redevances de consommation d'eau et pour performance des réseaux d'eau potable. Une TVA au taux de 10 % s'applique sur la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif.

Les annexes 6, 7 et 8 montrent l'évolution des redevances.

Pour plus d'informations sur l'Agence de l'eau Rhin Meuse, vous pouvez consulter leur site internet :
<https://www.eau-rhin-meuse.fr/>

Structure d'une facture moyenne TTC sur l'ensemble du territoire du SIEGVO en 2024 (sur la base d'une consommation annuelle de 120 m3)

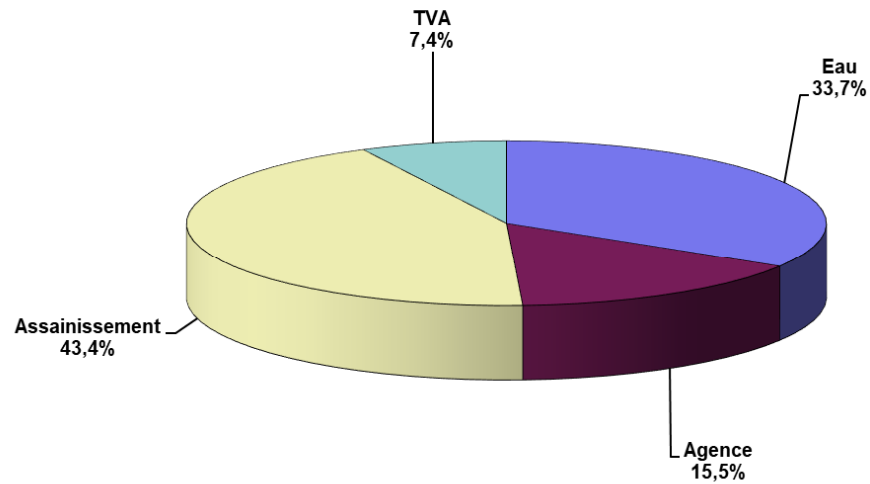

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

1.5) Facture de référence

Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution d'une facture basée sur une consommation de 120 m3/an avec un compteur de 15 mm.

Année	EAU (€ / m3 TTC)		Prélèvement (€/m3 TTC)		Taxe conso. Eau (€/m3 TTC)		Compteur 15mm (€/an TTC)	TOTAL (€ TTC)	Variation	Moyenne (€/ m3 TTC)
	Taux	Facture	Taux	Facture	Taux	Facture	Facture			
2024	1,266 €	151,92 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	50,61 €	211,70 €	0 %	1,76 €
2023	1,266 €	151,92 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	50,61 €	211,70 €	0 %	1,76 €
2022_2 (*)	1,266 €	151,92 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	50,61 €	211,70 €	38,91 %	1,76 €
2022	1,03738 €	124,49 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,74 €	152,40 €	1,40 %	1,27 €
2021	1,02205 €	122,65 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,47 €	150,29 €	0,47 %	1,25242 €
2020	1,01697 €	122,04 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,37 €	149,58 €	0,94 %	1,24650 €
2019	1,00690 €	120,83 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,19 €	148,15 €	0,50 %	1,23458 €
2018	1,00189 €	120,23 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,01 €	147,41 €	0,47 %	1,22842 €
2017	0,99691 €	119,63 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	17,92 €	146,72 €	0,47 %	1,22267 €
2016	0,99195 €	119,03 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	17,83 €	146,03 €	0,47 %	1,21692 €
2015	0,98702 €	118,44 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	17,74 €	145,35 €	0,00 %	1,21125 €
2014	0,98702 €	118,44 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	17,74 €	145,35 €	1,88 %	1,21125 €
2013	0,97725 €	117,27 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	17,57 €	144,01 €	0,94 %	1,20008 €
2012	0,96757 €	116,11 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	17,39 €	142,67 €	1,96 %	1,18892 €
2011	0,94767 €	113,72 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	17,04 €	139,93 €	3,61 %	1,16608 €
2010	0,93459 €	112,15 €	0,05096 €	6,11 €	0,00000 €	0,00 €	16,80 €	135,06 €	0,36 %	1,12550 €
2009	0,93459 €	112,15 €	0,05096 €	6,11 €	0,00000 €	0,00 €	16,31 €	134,57 €	3,29 %	1,12142 €
2008	0,90737 €	108,88 €	0,04633 €	5,56 €	0,00000 €	0,00 €	15,84 €	130,28 €	2,46 %	1,08567 €
2007	0,89133 €	106,96 €	0,03784 €	4,54 €	0,00000 €	0,00 €	15,56 €	127,15 €	2,01 %	1,05958 €
2006	0,87385 €	104,86 €	0,03784 €	4,54 €	0,00000 €	0,00 €	15,25 €	124,65 €	2,41 %	1,03875 €
2005	0,85253 €	102,30 €	0,03784 €	4,54 €	0,00000 €	0,00 €	14,88 €	121,72 €	1,56 %	1,01433 €
2004	0,82370 €	98,84 €	0,03784 €	4,54 €	0,02134 €	2,56 €	13,91 €	119,85 €	2,35 %	0,99875 €
2003	0,80361 €	96,43 €	0,03784 €	4,54 €	0,02134 €	2,56 €	13,57 €	117,10 €	2,69 %	0,97583 €
2002	0,78020 €	93,62 €	0,03784 €	4,54 €	0,02247 €	2,70 €	13,17 €	114,03 €	4,93 %	0,95025 €
2001	0,74305 €	89,17 €	0,03538 €	4,25 €	0,02251 €	2,70 €	12,5 €	108,67 €	2,56 %	0,90558 €
2000	0,72858 €	87,43 €	0,03538 €	4,25 €	0,02251 €	2,70 €	11,58 €	105,96 €	0,99 %	0,88300 €

(*) Tarifs à compter du 1^{er} novembre 2022

1.6) Quelques éléments de réflexion sur la disparité du prix de l'eau

- "L'eau paie l'eau". C'est la loi en France. La collectivité finance au travers de la facture d'eau la distribution de l'eau potable au robinet mais aussi l'épuration de cette eau après son utilisation. Les communes qui ont construit des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration conformes aux obligations communautaires répercutent le coût sur le prix de l'eau. D'autres collectivités n'ont pas encore entrepris ces travaux et disposent d'un assainissement sommaire. Elles devront se mettre en conformité et leur niveau du prix de l'eau rejoindra celui des communes précédentes.

- Les équipements d'épuration sont coûteux. Les départements et l'agence de l'eau apportent des aides aux communes qui réduisent les charges financières. Les communes contractent des emprunts en complément des aides. La charge de la dette se répercute sur la facture d'eau avec plus au moins de progressivité. Une autre charge financière s'ajoute : celle des coûts de gestion des équipements; gestion que la collectivité peut assurer en régie ou déléguer à une société privée. La comparaison des

coûts ne doit pas ignorer les différences dans la nature des équipements, leur taille, leur âge et leur performance.

Le prix de l'eau facturé est donc le résultat de plusieurs facteurs. Il faut analyser ce prix au regard de l'ensemble des éléments qui le compose mais aussi, et c'est très important, en fonction de la qualité de l'eau qui est desservie au robinet et celle qui retourne au milieu naturel après traitement .

2) LA RESSOURCE EN EAU

Le SIEGVO dispose de différentes ressources en eau détaillées ci-dessous (voir schéma production **Annexe 8 A**)

2.1) La ressource de la MANCE

Située dans la Vallée de la Mance sur le ban de la commune de Gravelotte, ce site était en 1904, à la création du Syndicat, la principale ressource avec une dizaine de puits dans la nappe alluviale aujourd'hui abandonnés. De nos jours, l'eau puisée provient de deux origines différentes :

- le collecteur de ruissellement : il s'agit d'un puits d'une dizaine de mètres de profondeur qui récupère les eaux de ruissellement de la colline. Cet ouvrage date de 1904 et est équipé de 4 pompes (1*200 m³/h, 2*100m³/h et 1*60m³/h). Ces pompes refoulent vers 2 bâches d'une capacité totale de 1800 m³ (500m³ + 1 300m³) situées à une dizaine de mètre de la station de refoulement.



- D'un forage de 59 mètres réalisé en 1993, situé à 1 km de l'ouvrage précédent. Il est équipé d'une pompe de 80 m³/h et refoule l'eau vers les 2 bâches d'une capacité totale de stockage de 1 800 m³.

Le volume d'eau disponible au niveau de ces deux ressources est très fluctuant en fonction des saisons. En Octobre 1991, afin de faire face à la dégradation de la qualité de l'eau sur les autres ressources d'exhaure des mines (augmentation importante des sulfates), le SIEGVO a signé une convention de fourniture d'eau potable avec VEOLIA. Cette convention prévoit la fourniture d'eau potable à la station de la Mance à partir des ouvrages de la station de traitement de Moulins les Metz (Volume journalier maximum de 8 000 M³).

Cette eau arrive directement dans les 2 bâches de 1800 M³ à la Mance. L'eau est prise prioritairement dans le forage et le collecteur. En cas de nécessité, l'automate commande la demande en eau à VEOLIA.

L'ensemble de cette eau est ensuite refoulée à partir de la station de pompage (4 pompes de 200m³/h + 3 pompes de 400 m³/h) vers la station de Roncourt.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

Le tableau ci-dessous représente les volumes journaliers (en m3) mini, maxi et la moyenne pour chaque mois de l'année 2024.

	FORAGE			COLLECTEUR			VEOLIA			REFOULEMENT MANCE VERS RONCOURT		
	min	moy	max	min	moy	max	min	moy	max	min	moy	max
Janvier	1 925	2 157	2 304	5 002	5 708	8 717	0	179	1 923	7 410	8 808	11 030
Février	1 623	2 012	2 255	2 840	5 458	8 347	0	284	1 588	5 700	8 161	11 970
Mars	1 501	1 863	2 055	4 921	5 699	7 100	1	123	1 017	7 040	7 844	9 630
Avril	1 151	1 751	2 159	4 135	4 954	5 797	0	298	2 245	5 900	7 923	11 780
Mai	1 045	1 737	2 185	3 289	4 246	5 477	0	333	1 866	5 220	7 285	11 720
Juin	1 434	1 807	3 063	2 657	3 716	4 235	0	934	2 850	6 120	7 315	8 970
Juillet	1 596	1 748	3 213	2 633	3 348	3 927	1	1 191	4 927	5 400	6 801	10 697
Août	1 417	1 724	1 826	2 533	2 961	3 255	0	1 395	4 680	4 016	6 701	10 584
Septembre	1 337	1 600	1 898	2 458	2 782	3 122	0	1 184	6 231	3 396	5 714	10 727
Octobre	1 778	1 924	2 105	2 007	2 780	4 460	0	20	598	4 849	5 485	6 439
Novembre	1 590	1 866	2 192	2 226	3 227	4 340	0	1	2	3 967	5 173	6 634
Décembre	1 670	1 985	2 215	3 023	3 513	4 476	0	10	271	4 560	5 652	6 662

Pour l'année 2024, les volumes (en m3) prélevés, achetés et pompés à Mance se sont répartis de la façon suivante :

	Forage	Collecteur	Achat d'eau VEOLIA	Réf. Mance Roncourt Cpt Station Mance	Réf. Mance Roncourt Cpt arrivée Roncourt
Janvier	76 231	205 490	10 221	298 974	289 732
Février	61 428	167 482	8 521	234 815	232 992
Mars	59 522	167 482	3 951	232 855	226 855
Avril	53 029	170 633	10 849	234 511	251 063
Mai	62 308	140 792	13 029	216 129	207 547
Juin	46 259	118 788	35 803	200 850	218 603
Juillet	49 809	108 498	52 825	211 132	200 031
Août	58 464	96 295	68 059	222 818	226 674
Septembre	47 553	80 718	27 208	155 479	147 180
Octobre	57 109	100 733	636	158 478	162 538
Novembre	61 375	106 887	35	168 022	153 288
Décembre	63 206	111 900	310	175 843	172 382
TOTAL 2024	696 293	1 575 698	231 447	2 509 906	2 488 885
Rappel 2023	654 503	1 147 073	198 162	2 025 944	1 983 911
Rappel 2022	579 531	969 313	227 469	1 767 038	1 712 908
Rappel 2021	574 708	1 429 719	206 988	2 190 667	2 093 375
Rappel 2020	548 721	945 840	217 627	1 727 934	1 660 883

Soit un total annuel prélevé de : **2 271 991 M³ (forage+collecteur)**

2.2) Les forages de Moineville

Ces 2 forages d'une profondeur de 120 m sont situés à 1 km au Nord Est de Moineville, non loin de la ligne de chemin de fer. Ils puisent l'eau dans l'ancienne mine de Valleroy ennoyée. Ils ont été réalisés entre Novembre 1998 et Mars 1999, pour le premier, et entre Avril 2002 et Octobre 2002, pour le second. L'eau est puisée à l'aide de 2 pompes immergées d'un débit de 500 m³/h (1^{er} forage) et 600 m³/h (2^{ème} Forage). Le niveau d'eau dans les forages est stable et correspond à la côte d'ennoyage du bassin Centre. Le niveau d'eau est situé à 8,00 m environ sous la dalle des regards abritant la tête du forage. La bride supérieure des pompes étant située à environ 10 mètres sous le niveau d'eau. L'eau prélevée est refoulée vers la station d'Auboué par une conduite en fonte de 300 mm (mise en place en 1999). Cette eau est fortement minéralisée et présente des teneurs en sulfates de l'ordre de 250 mg/l (nettement inférieure aux teneurs en sulfates constatées dans le bassin Centre).



Les annexes 9 et 9A présente l'évolution des sulfates et de la dureté au Forage de Moineville depuis son exploitation en 1999.

VOLUME (M3) MOINEVILLE				
ANNEE 2024				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	232 073	4 768	8 817	10 964
Février	247 811	7 924	10 031	11 542
Mars	272 892	7 938	9 560	10 568
Avril	221 625	6 629	8 775	9 968
Mai	238 094	6 967	8 677	10 361
Juin	129 146	5 325	8 323	9 648
Juillet	222 607	8 005	8 873	9 934
Août	261 923	7 311	9 043	10 070
Septembre	259 253	6 388	9 514	10 510
Octobre	255 360	7 427	9 420	10 580
Novembre	283 861	8 468	9 372	10 457
Décembre	243 286	8 000	9 428	10 550
TOTAL 2024	2 867 931			
Rappel 2023	3 042 424			
Rappel 2022	3 056 823			
Rappel 2021	3 004 505			
Rappel 2020	3 302 149			

En 2024, 47 % du volume total de Moineville a été prélevé au Forage n°1 et 53 % au Forage n°2.

Soit un total annuel prélevé de : **2 867 931 M³**

2.3) Puits d'Auboué – Station d'Auboué

Le puits d'Auboué d'une profondeur de 130 m est implanté sur l'ancien carreau de la mine à Auboué. Il puise l'eau dans les anciennes mines ennoyées. Depuis l'ennoyage du bassin Centre les teneurs en sulfate se situant aux environs de 1000 mg/l, cette ressource n'est plus utilisée. Elle sert uniquement d'appoint éventuel et ponctuel en cas de défaillance de la ressource de Moineville.

Ce puits est équipé de 2 pompes (1*500 m3/h et 1*100 m3/h).

Le volume prélevé en 2024 s'est élevé à **510 190 M³**

L'eau est refoulée vers la station d'Auboué située à une centaine de mètres.

La station d'Auboué recueille dans un bassin (estacades) les eaux en provenance des forages de Moineville et du Puits d'Auboué. Cette eau est refoulée ensuite vers la station de Roncourt. La station d'Auboué est équipée de 5 pompes (1*100 m3/h, 1*150 m3/h, 2*400 m3/h et 1*500m3/h).



VOLUME (M3) REFOULEMENT STATION D'AUBOUE ANNEE 2024				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	234 957	3 888	7 749	10 800
Février	350 913	7 446	11 821	15 308
Mars	350 003	7 989	11 045	12 923
Avril	273 002	6 546	8 795	11 013
Mai	274 088	6 436	8 668	11 303
Juin	245 048	6 862	7 851	9 262
Juillet	244 210	6 902	8 579	13 516
Août	273 839	7 290	8 441	10 318
Septembre	320 867	6 540	10 742	13 776
Octobre	268 328	7 231	8 831	11 431
Novembre	287 860	7 713	8 808	10 439
Décembre	270 240	6 672	8 315	9 735
TOTAL 2024	3 393 355			
Rappel 2023	3 326 094			
Rappel 2022	3 953 341			
Rappel 2021	3 447 147			
Rappel 2020	3 925 390			

2.4) Puits de Roncourt – Station de Roncourt

Le puits de Roncourt d'une profondeur de 160 m est implanté sur l'ancien carreau de la mine de Roncourt. Il puise l'eau dans les anciennes mines ennoyées. Depuis l'ennoyage du bassin sud, les teneurs en sulfate se situant aux environs de 2300 mg/l, cette ressource n'est plus utilisée. Ce puits est équipé de 3 pompes (2*200 m3/h et 1*500 m3/h). Le volume prélevé en 2023 s'est élevé à **0 M³**. L'eau est refoulée vers la station de Roncourt située à une centaine de mètre.



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau


Année 2024

La station de Roncourt recueille les eaux :

- du Puits de Roncourt, de la station d'Auboué et de la station de la Mance

L'eau en provenance de la station d'Auboué est filtrée sur des filtres à sable. Toutes ces eaux sont mélangées dans une bache située sous la station, puis désinfectées au chlore et refoulées vers les réservoirs de Pierrevillers. La station actuelle étant devenu obsolète, une nouvelle station de pompage a été créée et mise en service le 14 Décembre 2023. Elle est équipée de 6 pompes de 300 m3/h

Volumes prélevés à la station de la Mance et aux forages de Moineville

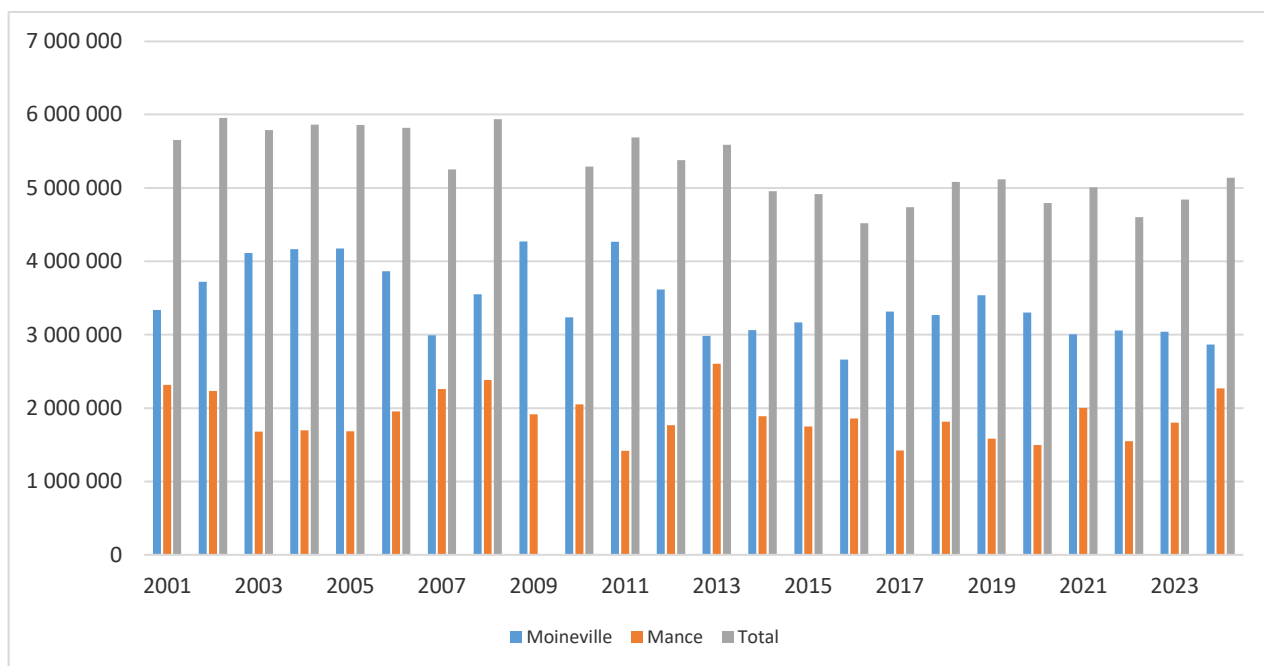

VOLUME (M3) REFOULEMENT STATION DE RONCOURT ANNEE 2024				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	492 080	14 230	17 236	22 100
Février	508 525	17 888	19 017	22 196
Mars	550 585	16 212	17 816	19 223
Avril	537 184	16 140	17 338	19 648
Mai	487 730	12 753	16 340	20 614
Juin	478 056	13 323	15 473	18 618
Juillet	446 753	13 607	15 298	22 152
Août	492 202	14 150	15 876	18 206
Septembre	488 787	13 899	15 812	17 952
Octobre	454 997	12 352	14 616	17 827
Novembre	420 949	13 505	14 756	17 297
Décembre	465 040	12 682	14 986	17 712
TOTAL 2024	5 822 888			
Rappel 2023	5 434 921			
Rappel 2022	5 622 740			
Rappel 2021	5 733 680			
Rappel 2020	5 885 160			

2.5) Les Stations de Brouck



Ancienne Brouck :

8 Puits sont implantés dans la nappe alluviale de la Moselle sur le ban de la Commune de Uckange (accès par CD 122d Fameck-Uckange). L'eau est recueillie dans une bache de 30 m³ avant d'être refoulée vers la station de Nouvelle Brouck située à environ 1500 m. La station de pompage d'Ancienne Brouck est équipée de 2 pompes centrifuges (fonctionnement alternatif) de 30 m³/h.

VOLUME REFOULEMENT STATION A. BROUCK				
Année 2024				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	742	8	26	37
Février	772	18	26	41
Mars	814	16	26	35
Avril	1 754	15	52	208
Mai	5 734	140	207	257
Juin	6 864	0	221	422
Juillet	8 871	0	288	364
Août	9 314	154	280	365
Septembre	8 037	254	280	340
Octobre	8 629	254	288	321
Novembre	9 122	252	284	317
Décembre	8 087	252	280	316
TOTAL 2024	68 740			
Rappel 2023	24 035			
Rappel 2022	46 889			
Rappel 2021	83 039			
Rappel 2020	85 039			

Le volume prélevé en 2024 s'est élevé à **68 740 M³**

Nouvelle Brouck :



6 puits sont implantés dans la nappe alluviale de la Moselle sur le ban de la Commune de Uckange (accès par CD 9 Gandrange - Fameck). Chaque puits est équipé d'une pompe immergée qui refoule l'eau vers une bache de 80 m³ située sous la station de Nouvelle Brouck. Elle est mélangée avec l'eau provenant des puits d'Ancienne Brouck, puis désinfectée au Chlore et refoulée vers les Réservoirs de Vitry/Orne (2 pompes centrifuges). Cette eau est mélangée dans les réservoirs de Vitry avec l'eau provenant du réservoir de Clouange (alimenté par les Réservoirs de Pierrevillers). Les réservoirs de Vitry alimentent, partiellement, les communes de Richemont, Gandrange, Vitry, Clouange, Mondelange et Amnéville. Ces deux ressources sont très sensibles aux variations climatiques tant en quantité qu'en qualité. A cet effet, un turbidimètre installé dans la bache de la

station de Nouvelle Brouck, permet l'arrêt automatique du pompage dès que la valeur dépasse les normes en vigueur.

VOLUME STATION N. BROUCK				
Année 2024				
	Mensuel	Journalier (A+N Brouck)		
	(N. Brouck)	min	moy	max
Janvier	28 830	456	1 021	1 276
Février	31 420	1 001	1 110	1 222
Mars	32 141	954	1 063	1 163
Avril	32 102	932	1 090	1 206
Mai	24 189	736	1 089	1 327
Juin	28 637	0	1 159	2 144
Juillet	36 301	1 021	1 609	2 435
Août	37 056	1 353	1 445	1 761
Septembre	30 301	1 244	1 331	1 589
Octobre	31 309	1 127	1 318	1 453
Novembre	33 310	1 216	1 320	1 432
Décembre	30 969	1 209	1 355	1 536
TOTAL 2024	376 565			
Rappel 2023	406 476			
Rappel 2022	382 733			
Rappel 2021	380 386			
Rappel 2020	342 788			

Les volumes mensuels indiqués sont ceux du compteur de refoulement déduction faite du compteur de refoulement de la station d'Ancienne Brouck. Les volumes journaliers correspondent au compteur de refoulement en sortie de station (Nouvelle + Ancienne Brouck).

Le volume prélevé en 2024 s'est élevé à **445 305 M³**

2.6) Source de Rosselange



L'alimentation en eau potable de la commune de Rosselange est effectuée à partir d'une source située en tête du vallon de Bousswald à environ 2 kilomètres au nord-ouest de la localité. L'eau est captée puis acheminée gravitairement jusqu'à la station de traitement située rue des sources. Elle est stockée dans une bache d'une capacité d'environ 400 m³. Après traitement, l'eau est refoulée dans un réservoir situé sur les hauteurs des bois de Rosselange. La station de traitement est équipée de 2 pompes de Marque Jeumont Schneider Dresser Pump (HMT=76 m, Qn= 80 M³/h). Le démarrage ou l'arrêt d'une des pompes est asservi à un niveau bas dans la bache et deux niveaux (haut et bas) dans le réservoir.

Traitement : Une désinfection à l'eau chlorée est effectuée à partir du poste de marque Grundfos. Un système d'inversion automatique des bouteilles de chlore a

été installé en 2003. L'injection du désinfectant est effectuée directement sur la conduite de refoulement.

Télégestion : Le SIEGVO a mis en place une télégestion des installations en 2002. La station de traitement est équipée d'un automate SOFREL S500 et le réservoir d'un automate SOFREL LINEBOX. Ces deux automates sont reliés entre eux par une ligne pilote. Les informations sont rapatriées jusqu'au poste de télésurveillance à Amanvillers.

VOLUME REFOULEMENT Rosselange				
Année 2024				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	17 564	539	622	693
Février	17 905	543	636	728
Mars	19 792	564	655	734
Avril	19 706	608	660	762
Mai	18 712	542	648	723
Juin	18 753	549	630	689
Juillet	16 928	497	577	653
Août	18 871	544	603	690
Septembre	16 065	0	578	755
Octobre	17 735	560	616	660
Novembre	19 749	519	641	857
Décembre	19 806	612	710	785
TOTAL 2024	221 586			
Rappel 2023	217 659			
Rappel 2022	215 028			
Rappel 2021	235 879			
Rappel 2020	216 857			

Le volume prélevé en 2024 s'est élevé à **221 586 M³**

2.7) Les sources d'Ancy sur Moselle et de Dornot

2.7.1) Les sources d'Ancy sur Moselle



Depuis le 1^{er} Janvier 2014, la commune d'Ancy sur Moselle a intégré le SIEGVO. Cette commune a ses ressources propres. Les principales sont les sources Bergivaux, Magnivaux et Marquart, elles sont captées par le réservoir Les Chênes qui après un traitement à l'eau chlorée va alimenter la commune. Puis, le puits Vadelle, alimenté par une nappe alluviale de la Moselle, il est utilisé en période d'été. Trois automates nous permettent de visualiser les niveaux et les débits ainsi que la commande de la marche/arrêt du puits.

	Réservoir Les Chênes				Puits Vadelle			
	Année 2024				Année 2024			
	Mensuel	Journalier			Mensuel	Journalier		
		min	moy	max		min	moy	max
Janvier	5 404	146	160	181	0	0	0	0
Février	4 731	151	166	189	0	0	0	0
Mars	5 363	148	161	187	0	0	0	0
Avril	4 630	142	165	195	0	0	0	0
Mai	5 468	149	174	201	0	0	0	0
Juin	5 523	166	179	197	0	0	0	0
Juillet	5 306	157	178	192	57	0	1	45
Août	4 423	109	133	160	2 070	0	62	114
Septembre	3 318	95	115	137	2 481	43	86	118
Octobre	3 468	19	116	154	2 494	0	83	298
Novembre	3 829	101	119	137	2 770	46	86	122
Décembre	3 859	114	133	151	1 799	43	63	102
TOTAL 2024	55 322				11 671			
Rappel 2023	46 095				24 368			
Rappel 2022	38 768				30 018			
Rappel 2021	57 749				17 563			
Rappel 2020	49 119				19 285			
Rappel 2019	23 935				44 463			

Le volume prélevé en 2024 s’est élevé à **66 993 M³**

2.7.2) La source de DORNOT



Depuis le 1^{er} Janvier 2014, la commune de Dornot a rejoint le SIEGVO. Son alimentation en eau potable est effectuée à partir d’un puits captant les alluvions de la Moselle. La station de pompage est équipée de 2 pompes immergée (fonctionnement alternatif) de 8 m3/h. Avant d’être refoulée vers le réservoir, l’eau subit un traitement de désinfection à l’eau de Javel. Le réservoir, d’une capacité de 120 m3, alimente gravitairement la commune.

VOLUME REFOULEMENT Dornot Année 2024				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	716	6	14	25
Février	593	11	18	38
Mars	545	3	16	20
Avril	446	10	15	23
Mai	491	9	16	21
Juin	510	6	16	25
Juillet	529	12	18	44
Août	583	12	18	30
Septembre	443	9	16	23
Octobre	616	11	18	48
Novembre	305	0	9	47
Décembre	493	10	17	27
TOTAL 2024	6 270			
Rappel 2023	7 679			
Rappel 2022	7 195			
Rappel 2021	7 487			
Rappel 2020	7 322			

Le volume prélevé en 2024 s'est élevé à **6 270 M³**

2.8) Récapitulatif des volumes prélevés

	2024	%	2023	2022	2021	2020
Ancienne Brouck	68 740	1,08 %	24 035	46 889	83 039	85 039
Nouvelle Brouck	373 565	5,85 %	406 476	382 733	380 386	342 788
Puits d'Auboué	510 190	7,99 %	338 678	833 884	466 233	630 085
Forages de Moineville	2 867 931	44,99 %	3 042 424	3 056 823	3 004 505	3 302 149
Forage de Mance	654 503	10,55 %	654 503	579 531	574 708	548 721
Collecteur de Mance	1 575 698	24,97 %	1 147 073	969 313	1 430 702	945 840
Rosselange	221 586	3,47 %	217 659	215 028	235 879	216 857
Ancy sur Moselle	63 636	1 %	70 453	68 786	75 312	68 404
Dornot	6 270	0,1 %	7 679	7 195	7 487	7 322
TOTAL	6 386 909		5 902 040	6 160 278	6 258 251	6 147 205

2.9) Les périmètres de protection

2.9.1) Les enjeux

La nécessité de préserver les ressources destinées à la consommation humaine est une priorité affichée tant au niveau national qu'à l'échelle des bassins versants.

Concrètement, l'objectif " eau potable " se traduit dans les SDAGE et les SAGE dans toutes les dispositions qui concernent tant la lutte contre les pollutions que la gestion quantitative des ressources. C'est à la collectivité responsable du service d'eau potable de prendre l'initiative de la délimitation des périmètres de protection. Elle doit alors engager toutes les démarches juridiques, techniques et financières nécessaires à leur établissement.

La démarche n'est pas facile car si la préservation des ressources en eau potable est aujourd'hui reconnue

comme une priorité nationale, sur le terrain, cet usage entre souvent en conflit avec les autres usages de l'eau ou du sol. Ainsi les procédures sont longues et coûteuses, et la négociation autour des prescriptions et des indemnisations en résultant difficile.

La problématique de la délimitation des périmètres de protection autour des captages illustre bien toute la difficulté de définir une politique de développement local qui soit cohérente du point de vue de la gestion de l'eau et de l'aménagement du territoire.

Des réponses se trouvent dans les SDAGE qui ont amorcé cette réflexion en envisageant les passerelles entre droit de l'eau et droit de l'aménagement et de l'urbanisme.

2.9.2) *Le cadre réglementaire*

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a fixé des délais quant à la mise en place des périmètres de protection : les collectivités locales dont les captages d'eau ne bénéficient pas d'une protection naturelle efficace avaient, en principe, jusqu'au 3 janvier 1997 pour se mettre en conformité.

La circulaire du 15 février 1993 du Ministère de l'Environnement précise les cas où la mise en place des périmètres de protection autour des captages s'impose. Il s'agit en particulier :

- des eaux de surface : cours d'eau, lacs et retenues ;
- des eaux souterraines : captage dans une nappe alluviale, terrains largement fissurés.

Cette même circulaire demandait aux préfets de département de dresser une liste des points de prélèvements qui paraissaient relever sans conteste du domaine d'application de la loi afin d'inviter les collectivités locales concernées à lancer la procédure le plus rapidement possible.

Pour diverses raisons (lourdeur de la procédure, longueur, coût, etc.), seuls 25% des captages sont protégés.

Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par une déclaration d'utilité publique. Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. Ils prennent la forme de trois zones dans lesquelles des contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour éviter la dégradation de la ressource.

2.9.3) *Le périmètre de protection immédiate*

Ce premier périmètre a pour objet d'empêcher la dégradation des ouvrages ou l'introduction directe de substances polluantes dans l'eau. Sa surface est donc très limitée : quelques centaines de mètres carrés (environ 30 mètres sur 30).

Le terrain est acquis en pleine propriété par la commune et est clôturé, sauf en cas d'impossibilité. Toutes les activités y sont interdites à l'exception de l'exploitation et l'entretien des équipements et des activités autorisées dans l'acte de déclaration d'utilité publique.



2.9.4) *Le périmètre de protection rapprochée*



Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine de substances polluantes. Sa surface dépend des caractéristiques de l'aquifère, des débits de pompage, de la vulnérabilité de la nappe. En France, le temps de transfert entre la pollution et le captage retenu est d'environ 50 jours, ce qui représente suivant les terrains une surface comprise entre 1 et 10 hectares.

Peuvent être interdits ou réglementés toutes les activités,

installations et dépôts susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux (Code de la santé publique, art.L.20).

Sont généralement interdits dans ce périmètre :

- le forage et puits autres que ceux nécessaires à l'extension du champ captant et à la surveillance de sa qualité ;
- l'exploitation des carrières à ciel ouvert, l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert ;
- le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritiques et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;
- l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle.

Les terrains peuvent être acquis par voie d'expropriation en pleine propriété par le maître d'ouvrage, si l'acquisition est jugée indispensable à la protection des eaux captées (CE 13/12/1967).

✋ Dans ce périmètre, toutes les activités (rejets ou prélèvements) soumises à déclaration au titre de la loi sur l'eau, passe automatiquement en régime d'autorisation. (Décret n° 93-743, art. 2)

2.9.5) Le périmètre de protection éloignée



Le dernier périmètre n'a pas de caractère obligatoire. Il renforce le précédent et peut couvrir une superficie très variable. Peuvent être réglementés les activités, dépôts ou installations qui, malgré l'éloignement du point de prélèvement et compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées, par la nature et la quantité de produits polluants mis en jeu ou par l'étendue des surfaces qu'ils affectent.

2.9.6) Les périmètres de protection pour les captages du SIEGVO

Au 31/12/2024:

- 3 procédures ont été menées à terme (arrêté préfectoral déterminant les limites des périmètres de protection) pour les captages de Mance (collecteur et forage), les Brouck (puits d'ancienne et nouvelle Brouck) et les sources de Dornot(Puits).
- 4 procédures sont en cours pour les captages de Moineville (forage n°1 et n°2) (Enquête publique terminée en attente de l'arrêté préfectoral), la source du Bousswald à Rosselange (Enquête publique terminée en attente de l'arrêté préfectoral), Les sources d'Ancy sur Moselle (Arrêt des sources de la Joyeuse et reprise du dossier : rapport hydrogéologue)

2.10) Consommations d'énergie électrique

Depuis le 1^{er} juillet 2007 et conformément aux articles L. 331-1 et suivants du Code de l'Energie, le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence. Le 1^{er} janvier 2016, les tarifs réglementés d'électricité ont disparu pour l'ensemble des bâtiments dont la puissance souscrite est supérieure à 36 KVA. Ce qui est le cas pour 9 stations de pompage du Siegvo. Nous avons donc procédé à un appel d'offres ouvert en vue de passer un accord cadre avec un ou plusieurs prestataires pour une durée de 4 ans. Chaque année, des marchés subséquents seront conclus avec le ou les prestataires de l'accord cadre. Concernant le marché de fourniture et d'acheminement d'électricité et services associés, la fourniture de l'électricité a été gérée par la société OMEGA du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Au 31/12/2024, le SIEGVO disposait de 45 contrats (8 contrats en Moyenne Tension et 37 en Basse Tension) de fourniture d'énergie électrique pour l'alimentation des stations de pompage, des regards de télégestion, des bureaux et de l'atelier (au 1 rue de Metz à Amanvillers).

LIEU	FOURNISSEUR	TYPE CONTRAT
Gravelotte – Station de pompage de la Mance	OMEGA	Tarif Vert A5 LU
Auboué - Station de pompage	OMEGA	Tarif Vert A5 MU
Roncourt - Station de pompage	OMEGA	Tarif Vert A5 LU
Uckange - Station de pompage Nouvelle Brouck	OMEGA	Tarif Vert A5 MU
Uckange - Station de pompage Ancienne Brouck	OMEGA	Tarif Vert A5 MU
Moineville – Forage de Moineville	OMEGA	Tarif Vert A5 MU
Rosselange – Station de Pompage	OMEGA	Tarif Jaune MU
Pierrevillers – Réservoir	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amanvillers – Atelier 1 rte de Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Vitry/Orne – Réservoir Haut Surpresseur	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Lessy - Rue de la côte	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Semécourt - Rte Nationale	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Jussy - Réservoir rue de Bezanson	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Lorry les Metz – Réservoir	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Semécourt - Rte de Fêves	ENERGEM	Tarif Bleu option heure creuse
Gravelotte - Chemin de la Mance	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Gandrange - Rue de Verdun	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Clouange – Réservoir	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Marange Réservoir rue de la Taye	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Ste Marie aux chênes Réservoir	ENERGEM	Tarif Bleu option base

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

Pierrevillers - Ch. De l'Abani	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Rombas - Rue de Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amanvillers - Bureaux SIEGVO	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Vionville CD 11	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Roncourt - Réservoir Montois	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Gravelotte - Rue de Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amanvillers - Logt communs 1 rte Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Rezonville – Rue de Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amanvillers – Rue de Montvaux	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Clouange – Rue Joffre	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Norroy – Zone Ecoparc	ENERGEM	Tarif Bleu option base
St Privat – Surpresseur	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Richemont – ZAC du champ de Mars	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amnéville – Rue du Vieil Amnéville	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Roncourt – Rue Raymond Mondon	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Vaux - Chemin de Sellière	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Marange – Route de Pierrevillers	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Ancy sur Moselle – Réservoir Les Chênes	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Ancy sur Moselle – Réservoir de Rongueville	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Ancy sur Moselle – Puits Vadelles	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Dornot – Station de pompage	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Rombas – Grand Rue Réservoir 500	ENERGEM	Tarif Bleu option base

L'énergie totale consommée sur l'ensemble des sites s'est élevée à **7 352 331 KWH** en 2024 (pour 6 962 639 KWH en 2023) pour un montant total de **1 176 473,75 € HT** (1 754 346,75 € HT pour 2023). Soit pour 2024, un coût moyen au KWH de **0,16 € HT** (pour 0,252 € HT en 2023). **Les annexes 10 à 21** montrent les répartitions des consommations par site.

3) VENTE ET ACHAT D'EAU

3.1) Vente d'eau


La vente d'eau aux abonnés s'est répartie pour l'année 2024 de la façon suivante :

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1er Quadrimestre	1 045 535	1 159 136	1 158 404	1 376 375	1 332 600	1 365 690	1 292 771	1 317 916
2ème Quadrimestre	1 107 081	1 059 945	1 195 843	1 155 428	1 319 716	1 270 048	1 211 395	1 213 059
3ème Quadrimestre	2 045 682	2 034 481	2 114 734	2 046 638	2 134 937	2 087 394	1 935 863	1 912 800
Total	4 198 298	4 253 562	4 468 981	4 578 441	4 787 253	4 723 132	4 440 029	4 443 775
Variation	-1,29%	-4,82 %	-4,81 %	-4,36 %	+1,36 %	+6,38 %	- 0,08 %	+1,90 %

Les volumes d'eau vendus aux abonnés ont baissé de 4,81 % entre 2022 et 2023.

D'autre part, le volume vendu du 3^{ème} quadrimestre intègre la facturation des abonnés mensualisés. En effet, depuis la mise en place de la mensualisation par les sommes, la facturation n'intervient qu'en fin d'année alors qu'auparavant une facturation mensuelle était établie.

L'annexe 24 montre l'évolution des ventes d'eau aux abonnés, par commune depuis 1999. Les volumes vendus par la Ville d'Ars sur Moselle avant son adhésion figurent dans le tableau à titre informatif mais ne sont pas repris dans le total des volumes vendus.

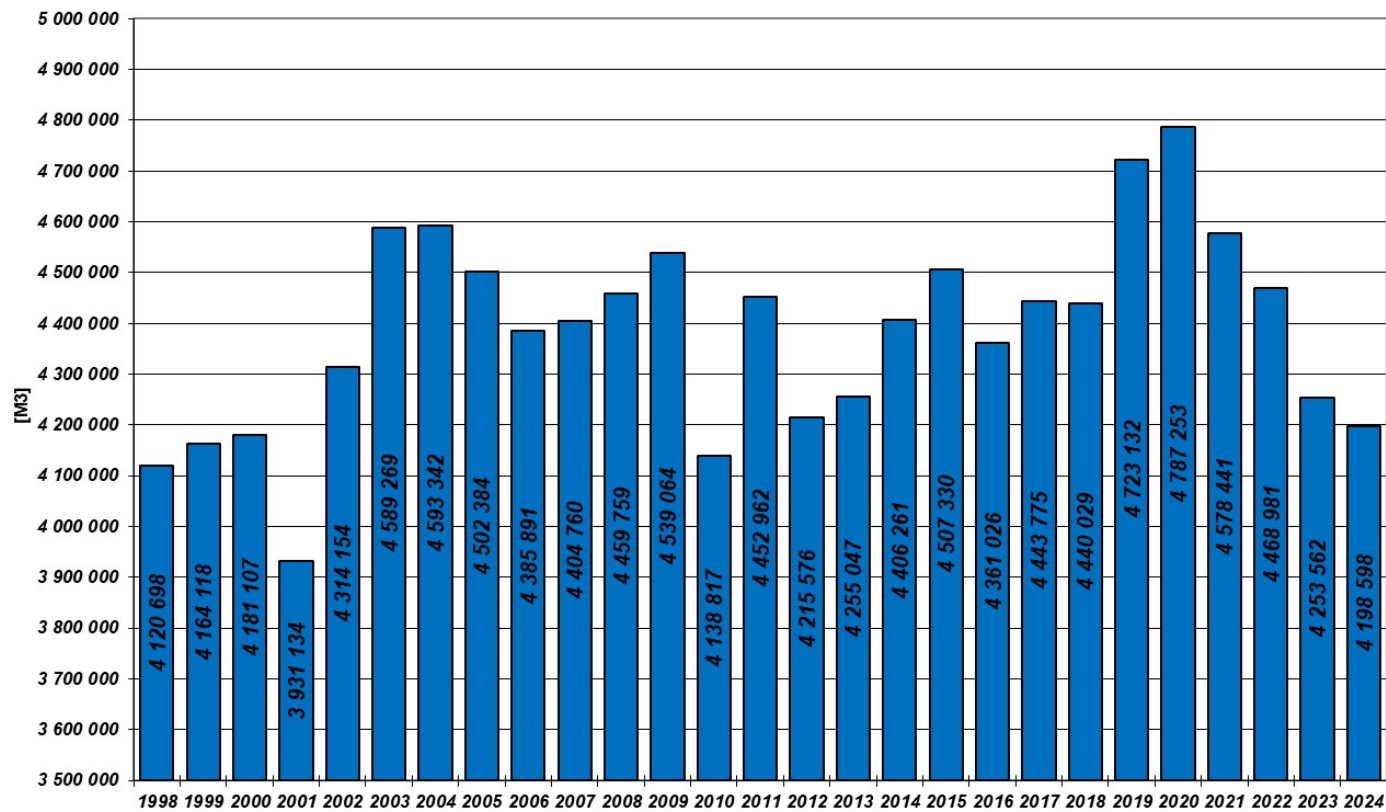

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

Il convient d'ajouter à ces volumes les ventes d'eau en gros qui font l'objet de contrat particulier :

- Syndicat intercommunal du Soiron : Par convention en date du 06/06/2018, le SIEGVO s'est engagé à vendre de l'eau à ce Syndicat de Meurthe et Moselle au niveau d'un raccordement situé sur le ban de la commune de Ste Marie aux chênes.

	VOLUME VENDU AU SOIRON						Vol. Journalier 2024		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	min	moy	max
Janvier	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	343	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	343	0	0	0	0	0			

Le volume vendu en gros au SOIRON s'est élevé en 2024 à **0 M³**.

- Commune de Moyeuvre-Grande (Fermier Veolia eau) : Par convention en date du 10/07/2000, le SIEGVO s'est engagé à vendre de l'eau en gros à la Commune de Moyeuvre Grande. La livraison est effectuée en deux points :

	VOLUME VENDU A VEOLIA MOYEUVRE					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janvier	432	895	607	92	670	2660
Février	13	69	71	520	302	145
Mars	17	41	266	565	102	84
Avril	32	5	1127	506	526	824
Mai	23	14	80	318	534	937
Juin	3	65	6	169	626	784
Juillet	3	13	7	154	760	703
Août	2 376	558	17	7	910	811
Septembre	1 115	637	0	567	965	540
Octobre	472	13	62	1116	547	393
Novembre	771	40	96	549	668	662
Décembre	679	130	3 971	633	808	765
TOTAL	5 936	2 480	6 310	5 196	7 418	9308

Le volume vendu en gros à la Commune de Moyeuvre s'est élevé en 2024 à **9 308 M³**.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

- Régie de l'eau de Metz Métropole : Depuis le 1^{er} Juillet 2018, le SIEGVO s'est engagé à vendre de l'eau en gros à la Régie de l'eau de Metz Métropole via une interconnexion à Châtel Saint Germain.

	VOLUME VENDU A REGIE DE METZ METROPOLE					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janvier	1 072	1 749	1 386	7 768	1232	17 061
Février	828	1 416	8 022	38 699	1268	74 413
Mars	963	1 531	22 446	1 228	1504	82 107
Avril	882	1 461	1 063	1 256	1252	71 611
Mai	1 030	1 655	1 058	1 156	1597	32 147
Juin	870	1 386	932	1 156	1488	802
Juillet	1 098	656	861	838	1315	211
Août	1 317	1 783	1 015	1 005	1488	156
Septembre	1 363	1 141	950	1 457	1510	1 406
Octobre	1 584	1 274	2 619	949	1403	1 878
Novembre	1 710	1 148	3 147	1 496	1470	563
Décembre	1 150	1 270	1 191	1 576	1480	1 320
TOTAL	13 867	16 470	44 690	58 584	17 007	283 675

Le volume vendu en gros à la Régie de l'Eau de Metz Métropole s'est élevé en 2024 à **283 675 M³**

- VEOLIA – Régie de l'Eau de Metz Métropole (Jussy/Rozérielles)

	VOLUME VENDU A REGIE DE METZ METROPOLE JUSSY					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janvier	1 355	1 601	2 491	972	774	1 218
Février	1 559	734	2 083	739	712	1 039
Mars	2 331	923	2 159	792	1 018	1 141
Avril	2 256	975	2 043	811	1 080	1 026
Mai	2 889	1 324	2 948	785	1 029	1 186
Juin	2 582	942	2 889	799	1 076	1 180
Juillet	2 773	1 089	1 507	843	900	1 132
Août	2 810	1 420	1 440	805	992	1 241
Septembre	2 134	1 445	1 457	805	1 017	1 100
Octobre	1 608	1 593	1 670	756	1 088	1 315
Novembre	1 867	1 546	1 534	728	1 076	1 098
Décembre	1 451	2 207	1 316	814	1 035	1 248
TOTAL	25 615	15 799	23 537	9 649	11 797	13 924

Le volume vendu en gros à la Régie de l'eau de Metz Métropole à Jussy/Rozérielles s'est élevé en 2024 à **13 924 M³**.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Orne Aval : par convention en date du 15 mars 2018, le SIEGVO s'est engagé à vendre de l'eau à ce Syndicat au niveau d'un raccordement situé sur le ban de la commune de Ste Marie aux chênes (à proximité du CORA Ste Marie).

	Volume vendu à Orne Aval					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janvier	36 007	26 042	32 411	27 591	23 448	28 625
Février	33 401	19 874	31 900	23 348	26 318	33 382
Mars	34 494	22 672	30 997	24 663	24 181	29 553
Avril	31 682	27 864	26 936	25 543	22 928	26 418
Mai	37 080	35 958	29 547	25 091	30 383	23 536
Juin	36 916	28 536	35 462	28 068	31 977	25 939
Juillet	34 643	33 703	27 174	33 777	24 726	24 869
Août	23 672	38 872	30 441	39 885	26 746	42 853
Septembre	25 487	39 144	26 912	37 498	25 768	31 788
Octobre	27 824	31 932	29 790	27 477	25 607	24 927
Novembre	28 403	29 434	28 627	24 520	24 719	30 575
Décembre	25 068	33 066	25 830	25 677	31 480	21 457
TOTAL	374 677	367 097	356 027	343 138	318 281	343 922

Le volume vendu en gros au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Orne Aval s'est élevé en 2024 à **343 922 M³**.

Récapitulatif des ventes d'eau en gros en 2024

	2024		2023		2022		2021	
SOIRON	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
VEOLIA MOYEUVRE	9 308	1,43 %	7 418	2,09 %	5 196	1,25 %	6 310	1,47 %
REGIE METZ METROPOLE CHATEL	283 675	43,59 %	17 007	4,80 %	58 584	14,06 %	44 690	10,37 %
REGIE METZ METROPLE JUSSY	13 924	2,14 %	11 797	3,33 %	9 649	2,32 %	23 537	5,47 %
ORNE AVAL	343 922	52,84 %	318 281	89,78 %	343 138	82,37 %	356 027	82,69 %
TOTAL	650 829		354 503		416 567		430 564	

3.2) Achat d'eau

Afin de renforcer la sécurité d'alimentation, le SIEGVO a conclu différents contrats d'achat d'eau :

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

- VEOLIA Mance : voir dans ressource eau Station de Mance

	ACHAT D'EAU VEOLIA MANCE					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janvier	19 159	15 592	12 225	19 765	11 671	10 221
Février	15 531	12 977	15 079	10 439	3 277	8 521
Mars	13 178	12 091	16 386	17 199	7 091	3 951
Avril	17 398	12 533	9 978	26 179	11 003	10 849
Mai	22 671	16 209	16 537	14 855	7 861	13 029
Juin	13 468	18 882	26 883	22 736	15 719	35 803
Juillet	21 681	21 822	12 977	19 954	45 424	52 825
Août	18 703	18 600	15 185	15 656	11 384	68 059
Septembre	19 676	24 947	13 128	24 514	21 031	27 208
Octobre	34 579	23 032	13 576	41 897	49 712	636
Novembre	12 505	25 044	34 262	11 152	4 192	35
Décembre	8 930	15 898	20 772	3 123	9 797	310
TOTAL	217 479	217 627	206 988	227 469	198 162	231 447

Le volume acheté à VEOLIA (Station de Mance) s'est élevé en 2024 à **231 447 M³**.

- Raccordement sur réseau de distribution VEOLIA :

Différents raccordements ont été réalisés sur le réseau de distribution du SIEGVO avec le réseau de VEOLIA.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TALANGE	18 167	23 530	19 571	15 049	18 593	17 845
MONDELANGE	0	0	0	0	0	0
NORROY	3 736	3 153	3 139	6 049	5 162	5 682
Total	21 903	26 683	22 710	21 098	23 755	23 527

Le volume acheté à VEOLIA sur réseau de distribution s'est élevé en 2024 à **21 903 M³**.

- Raccordement sur réseau de distribution de la Régie de l'Eau Metz Métropole

Ce raccordement permet d'alimenter, en cas de besoin, le réservoir situé rue de la Côte à Lessy

Le volume acheté à la Régie de l'Eau de Metz Métropole à Lessy s'est élevé en 2023 à **0 M³**.

Récapitulatif des achats d'eau

	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%
VEOLIA Mance	231 447	91,3 %	198 162	88,1 %	227 469	90,9 %	206 988	49,8 %
VEOLIA réseau Talange, Mondelange, Norroy	21 903	8,7 %	26 683	11,9 %	22 710	9,1 %	21 098	5,1 %
VEOLIA Ars sur Moselle	0	0 %	0	0 %	0	0 %	187 818	45,1 %
Régie Metz Métropole Lessy	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
TOTAL	253 350		224 845		250 179		415 904	

3.3) Rendement du réseau



La réduction des pertes en eau dans les réseaux d'eau potable est un enjeu majeur pour les collectivités tant sur un plan environnemental qu'économique. Une des principales actions menées pour lutter contre ces pertes est la recherche de fuite qui consiste à détecter et localiser les fuites sur les canalisations d'eau potable.

Parmi les différentes techniques et méthodes existantes, le SIEGVO utilise :

- La connaissance de son réseau et de ses performances, grâce à des plans d'ensemble, des plans détaillés par secteur, les plans de récolement qui sont autant d'outils indispensables pour mettre en place une stratégie de recherche de fuites. Bien entendu la mise à jour lors de chaque modification ou extension du réseau est indispensable. Pour mesurer les performances du réseau, le rendement et l'indice linéaire de pertes sont deux indicateurs pertinents. Pour les calculer des compteurs permettent de mesurer les volumes distribués (produits et achetés) et les volumes consommés (éventuellement estimés (purgés, réparations, défense incendie))
- La sectorisation du réseau : Pour rechercher les fuites, le SIEGVO a subdivisé le réseau en secteurs distincts en fonction de la configuration de la distribution. Chaque secteur étant équipé de compteurs permettant un enregistrement en continu (exploité par une télégestion). On mesure ainsi le débit minimum nocturne et analyse son évolution au jour le jour afin de détecter les secteurs "fuyards". Ainsi une orientation des priorités pour la recherche de fuites est établie.
- Ensuite, ces secteurs prioritaires décelés, il faut "prélocaliser" les fuites en recherchant les tronçons concernés puis "localiser". Le SIEGVO utilise pour cela plusieurs outils acoustiques. La méthode acoustique repose sur le principe de la mesure de l'énergie de vibration de la canalisation. Au passage de l'eau à travers l'orifice de la fuite, l'énergie de pression de l'eau dans la canalisation se transforme en énergie de vitesse au niveau de l'orifice générant des vibrations sur la paroi de la canalisation et dans l'eau (bruit de la fuite).
 - o Un système de sectorisation acoustique installé à demeure sur le réseau. Depuis fin 2016, 650 appareils (loggers de bruit) sont installés sur tout le réseau du SIEGVO. Ces appareils permettent de traiter les informations et déceler la présence d'une fuite dans un rayon de quelques centaines de mètres.
 - o Ensuite, il est nécessaire de localiser, précisément ces fuites grâce aux équipes de recherche de fuites équipés de systèmes électro-acoustiques et de corrélateurs.

D'autres facteurs entrent en jeu également dans l'amélioration du rendement : renouvellement du parc compteurs et du réseau (conduite principale et branchement), dimensionnement des compteurs, volumes non-comptabilisés, pression sur le réseau,



Prélocalisation par écoute au sol




Corrélateur acoustique



Loggers de bruit

RENDMENT DU RESEAU		
Volume d'eau prélevé dans ressource SIEGVO	6 386 909	
Volume acheté en gros	253 350	
Total Volume Produit	6 640 259	(I)
Vente d'eau aux abonnés	4 198 598	
Vente d'eau en gros	650 829	
Total Volume Vendu	4 849 427	(II)
Volume utilisé dans les stations et sur réseau		
Eau de lavage des filtres		
Eau de refroidissement des pompes		
Rinçage des conduites		
Total Volume utilisé dans les stations et sur réseau	150 000	(III)
Rendement (II + III) / (I)	75,29%	

Le rendement du réseau pour l’année 2024 s’est élevé à **75,29%** (pour 77,66% en 2023 et 78,55% en 2022)

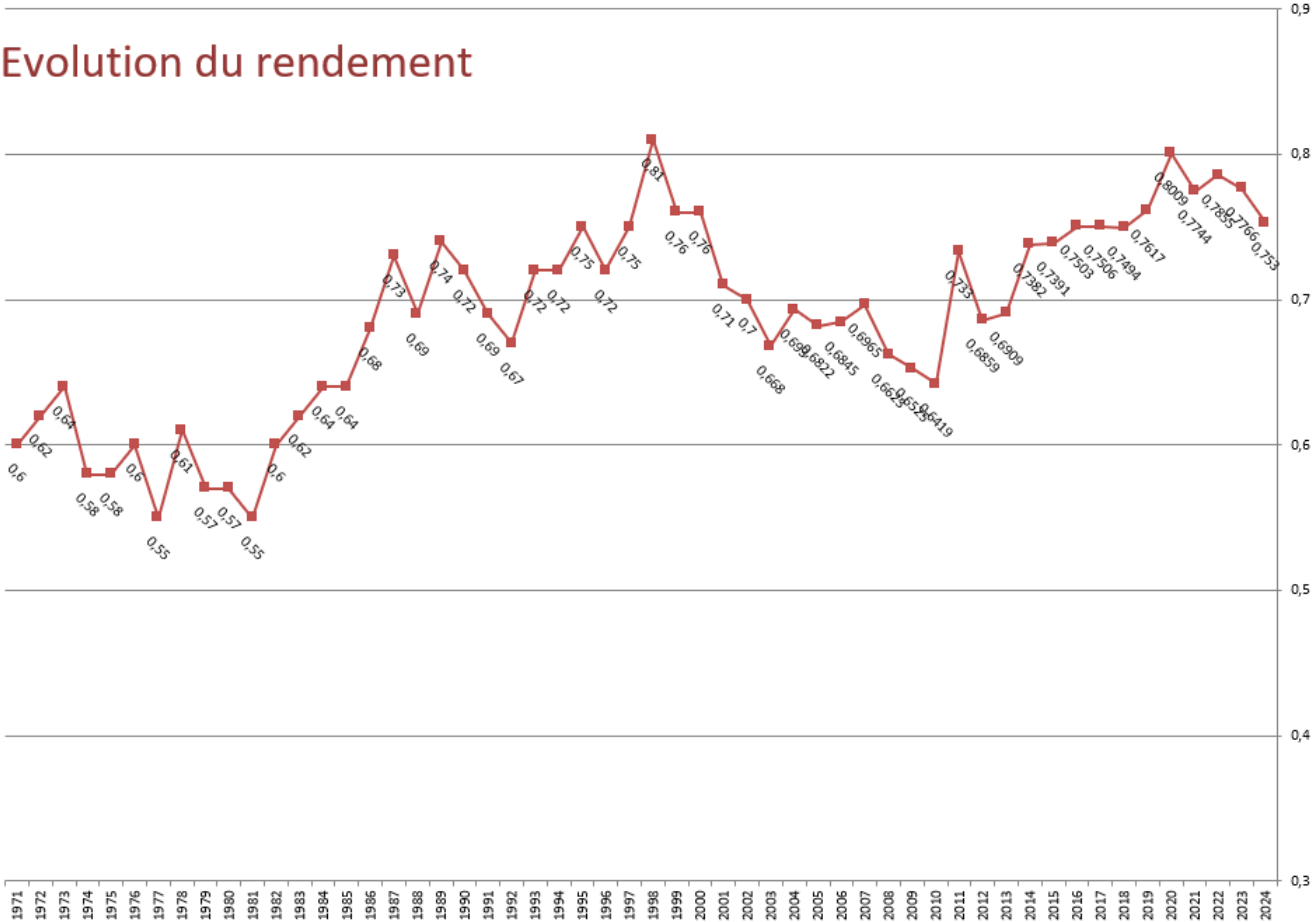

4) QUALITE DE L'EAU

Définition

Au sens du code de la santé publique (Art R1321-1) sont considérées " eaux destinées à la consommation humaine " :

- toutes les eaux destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques ;
- toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.

Toutes ces eaux doivent remplir 2 conditions cumulatives (Art R1321-2) :

- elles ne doivent *pas contenir* un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
- elles doivent être *conformes* aux limites de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. (Art R1321-3)

Les limites de qualité, règles générales

Les limites de qualité sont obligatoires et doivent être systématiquement respectées. En cas de non-conformité, le distributeur doit informer le maire et le préfet et, après avoir recherché et identifié les causes, prendre les mesures correctives nécessaires (Art R1321-26).

En comparaison de la réglementation antérieure (décret 89-3 du 3/01/1989), la liste des valeurs obligatoires s'est allégée. Elle comprend désormais 31 paramètres : 2 microbiologiques et 29 chimiques.

Les références de qualité

Les références de qualité sont des valeurs indicatives auxquelles les eaux doivent normalement satisfaire (alors qu'elles doivent être *conformes* aux limites de qualité).

Ces références sont établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes. Elles distinguent 25 paramètres, dont 23 sont liés au bon fonctionnement des installations et 2 mesurent la radioactivité. En comparaison des anciens paramètres (décret 89-3), plusieurs évolutions peuvent être mentionnées :

- 1 nouveau paramètre : les chlorites ;
- 1 valeur abaissée : la turbidité ;
- 2 valeurs relevées : les chlorures et le sodium.

Les analyses à réaliser sont:

- fonction de l'origine de l'eau (superficielle ou souterraine)



- attachées à un lieu de prélèvement : ressource ou point de captage, production (avant refoulement et après traitement s'il existe), distribution,
- regroupées en fonction du degré d'information recherché (surveillance régulière ou élaborée) et de la spécificité du lieu de prélèvement.

Une fréquence des analyses est défini en fonction du débit journalier maximum produit, de l'existence d'un système de traitement et de la population desservie.

Le programme des analyses est effectué sous le contrôle de l'Agence Régionale de la Santé et affiché dans les mairies concernées (Décret n°2003-462). Les analyses sont effectuées par le Laboratoire CAR.

L'annexe 24 A présente les principales annexes du code de la santé publique (Art R1331-1 à Art R1321-61)

Pour l'année 2024, **244** analyses ont été effectuées (**170** sur le réseau de distribution et **74** à la ressource ou à la production). Les frais de prélèvements et d'analyses du Laboratoire CAR se sont élevés pour l'année 2024 à 25 691 € HT.

Il convient d'ajouter à ces valeurs, les analyses d'autocontrôle effectuées par le SIEGVO. Ces analyses portent essentiellement sur le suivi des paramètres suivant : Sulfates, Dureté, Chlore, turbidité, nitrates. Environ **2 674** analyses d'autocontrôle ont été effectuées au cours de l'année 2024.

L'annexe 25 regroupe les analyses effectuées par commune.

La note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée par le SIEGVO pour l'année 2023 est jointe en annexe 26 .

Les principaux paramètres physico-chimiques qui font l'objet d'un suivi particulier sont :

Les sulfates :

Composés naturels des eaux, les ions sulfates (SO_4^{--}) sont liés aux cations majeurs : calcium, magnésium et sodium. Les ions sulfates sont par eux-mêmes peu toxiques. Des doses comprises entre 1 et 2 g/l ont un léger effet purgatif chez l'adulte. La consommation régulière d'eau chargée en sulfates fait disparaître ces effets laxatifs. Il faut noter que certaines eaux minérales peuvent contenir jusqu'à 1200 mg/l de sulfates.

La référence de qualité en France est fixée à 250 mg/l.

Un programme particulier a été mis en place pour surveiller ce paramètre au forage de Moineville (teneur moyenne de **170 mg/l**). Cette eau est mélangée à Roncourt avec les eaux en provenance de Mance (teneur moyenne de l'ordre de **24 mg/l**) pour donner une concentration en sulfate comprise entre **100 et 250 mg/l** (valeur moyenne de **122 mg/l**).

Les nitrates :

L'azote est présent en abondance dans la nature sous forme gazeuse, organique ou minérale. Les nitrates (NO₃⁻) constituent le stade final d'oxydation de l'azote organique. Ils sont abondamment répandus dans le sol où ils sont nécessaires à la synthèse des végétaux. Les effluents industriels, agricoles, urbains, les déjections humaines ou animales et les produits des activités humaines élèvent les teneurs en nitrates des eaux de surface et souterraines (infiltrations dans les nappes).

Les effets des nitrates ne sont pas eux-mêmes dangereux pour la santé mais c'est leur transformation en nitrite dans l'organisme qui présente un risque potentiel toxique.

La concentration maximale en France est fixée à 50 mg/l.

La valeur moyenne constatée aux réservoirs de Pierrevillers en 2024 a été de **19,6 mg/l**.

La dureté :

La dureté ou titre hydrotimétrique (TH) d'une eau correspond essentiellement à la présence de sels de calcium et de magnésium. Elle est directement liée à la nature géologiques des terrains traversés. Une eau dure couvrirait environ un tiers des besoins en calcium et en magnésium d'un homme. Une eau dure est agréable à boire mais présente certains inconvénients d'ordre domestiques :

- utilisation accrue de savon
- entartrage des tuyaux d'eau chaude, des chaudières...
- augmentation du temps de cuisson des légumes.

L'eau distribuée au niveau des Réservoirs de Pierrevillers est dure (**40,6 °F de moyenne**). Il est à noter qu'il n'existe pas de valeurs limites pour la dureté fixée par la réglementation.

	Badoit	Contrex	Courmayeur	Cristalline	Evian	Hépar	Perrier
Calcium	190	486	517	70	78	555	149
Magnésium	85	84	67	2,1	24	110	7
Sodium	150	9,1	1	4,4	5	14	11,5
Potassium	10	3,2	2	1,6	1	4	1,4
Bicarbonates	1300	403	168	200	357	403	420
Sulfates	40	1187	137	15,3	10	1479	42
Chlorures	40	10	<1	8	4,5	11	23
Nitrates	6	2,7	<2	<2	3,8	2,9	5
Fluorures	1	0,3	<1		0,1	0,4	
Silice	35				13,5		
	Valvert	Vichy Célestin	Vichy St-Yorre	Vittel	Volvic	SIEGVO	Limite Qualité
Calcium	67,6	103	90	202	11,5	125 mg/l	
Magnésium	2	10	11	43	8	29,8 mg/l	
Sodium	1,9	1172	1703	4,7	11,6	21,7 mg/l	< 200
Potassium	0,2	66	132		6,2	1,9 mg/l	
Bicarbonates	204	2989	4368	402	71	352 mg/l	

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

Sulfates	18	138	174	336	8,1	174 mg/l	< 250
Chlorures	4	235	322		13,5	22,5 mg/l	< 250
Nitrates	3,5		0	4,6	6,3	11,4 mg/l	< 50
Fluorures	<0,05	0,5	9	0,28		0,11 mg/l	< 1,5
Silice					31,7	-	

Le tableau ci-dessous recueille les valeurs moyennes constatées sur les différentes ressources (et le mélange des ressources pour Pierrevillers) pour l'année 2024 :

Paramètres	Unité	Forage Moineville	Forage Mance	Collecteur Mance	Rés Pierrevillers	Rosselan ge
Contexte Environnemental						
Température	°C	12.3	9.7	8.6	11.6	10.9
Caractéristiques Organoleptiques						
Turbidité	NTU	0.53	0.36	0.41	0.37	0.18
Equilibre calco-carbonique						
p.H	unité p.H	7.1	7.3	7.2	7.5	7.2
TAC	°F	32.6	23.6	23.7	29.6	30
TH	°F	47.1	28.2	31	40.6	35.3
Fer et Manganèse						
Fer Total	µg/l Fe	50.5	15	<10	<10	<10
Manganèse Total	µg/l Mn	42.5	<10	<10	<10	<10
Minéralisation						
Chlorures	mg/l	22	11	12	19	7.6
Conductivité	µS/cm	936	595	581	661	632
Sulfates	mg/l	170	27	24	122	43.6
Paramètres Azotées et Phosphorés						
Ammonium	mg/l NH4	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Nitrates	mg/l NO3	3.5	44	43	19.6	2.4
Nitrites	mg/l NO2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Paramètres	Unité	Nouvelle Brouck	Dornot	Ancy Les Chênes		
Contexte Environnemental						
Température	°C	12	13.6	10.7		
Caractéristiques Organoleptiques						
Turbidité	NTU	0.43	0.43	0.62		
Equilibre calco-carbonique						
pH	unité pH	7.6	7	7.6		
TAC	°F	28.5	34.7	25.2		
TH	°F	35.5	36	28.9		
Fer et Manganèse						
Fer Total	µg/l Fe	15	<10	<10		
Manganèse Total	µg/l Mn	<10	<10	<10		
Minéralisation						
Chlorures	mg/l	28	20	9		
Conductivité	µS/cm	709	832	531		

Sulfates	mg/l	46.5	67	29		
Paramètres Azotés et Phosphorés						
Ammonium	mg/l NH4	<0.05	<0.05	<0.05		
Nitrates	mg/l NO3	21	2.2	3.5		
Nitrites	mg/l NO2	<0.01	<0.01	<0.01		

Sur l'ensemble des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire en 2024, **17 analyses** ont montré des anomalies. Toutes les analyses d'eau potable ayant un paramètre non-conforme sont immédiatement suivies d'une **enquête interne** pour rechercher les causes possibles et d'une **contre-analyse** afin de confirmer le problème (possible aléa de prélèvement ou d'analyse) et de remédier au plus vite à un éventuel problème.


Généralement, les quelques non-conformités relevées lors d'une analyse sont soit le résultat d'un phénomène très local et fugace (après travaux, essais incendie, problèmes de réseau intérieur...), soit le résultat d'un problème de manipulation au moment du prélèvement ou de l'analyse ; elles ne sont pas confirmées par la contre-analyse.

Evolution des principales non-conformités

Paramètres	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Turbidité	0	0	1	1	0	0	2	2
Bactériologique	7	7	1	0	0	0	0	1
Sulfates	0	0	0	0	0	0	0	0

L'annexe 26A présente les résultats des analyses non-conformes de l'année 2024.

L'annexe 26B présente les quantités de réactifs utilisés pour le traitement de l'eau en 2024.

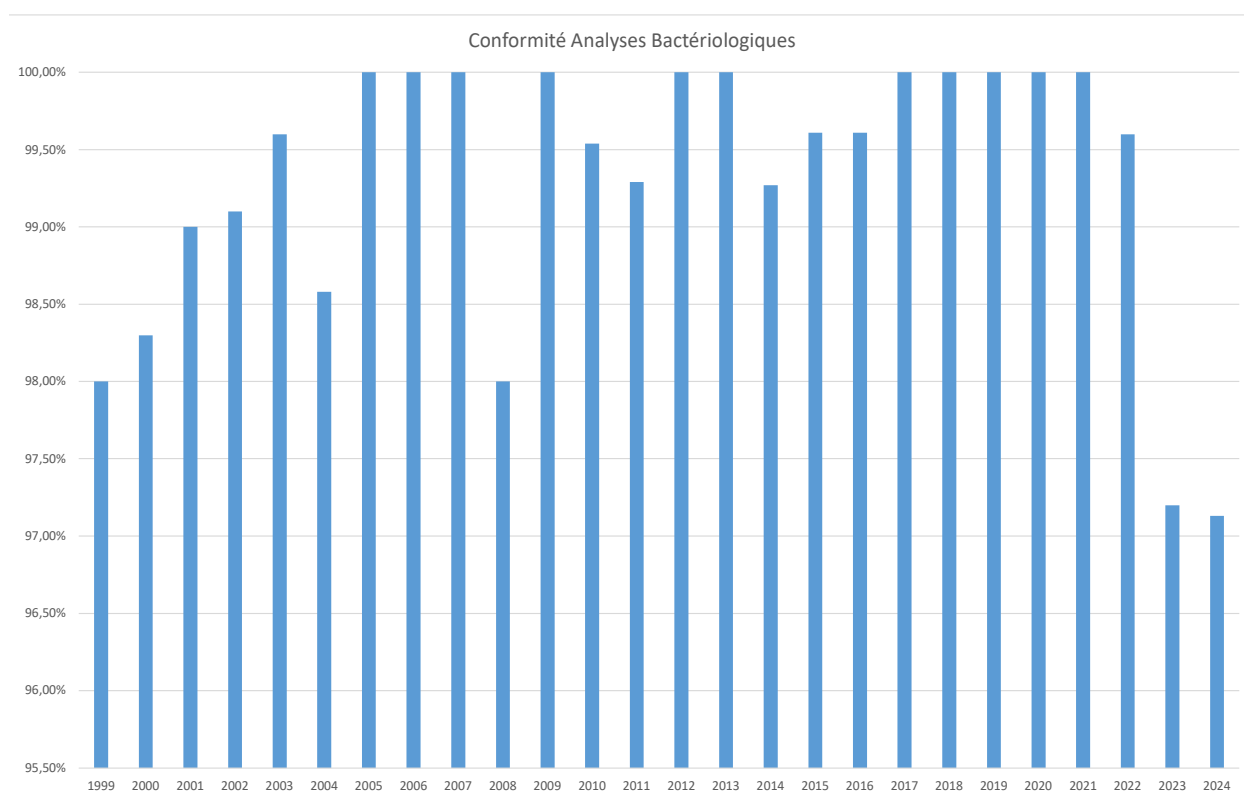

L'objectif de 100% d'analyses conformes n'a été atteint cette année.

Nous renforcerons les actions entreprises comme :

- nettoyage systématique des capacités de stockage
- purge plus régulière sur le réseau
- désinfection des nouvelles conduites et des branchements
- surveillance accrue de l'efficacité des traitements de désinfection
- entretien annuel des postes de désinfection

5) LA DISTRIBUTION DE L'EAU

Une fois l'eau prélevée dans la ressource et traitée dans les stations, elle est stockée dans des réservoirs, puis par l'intermédiaire des conduites de distribution et des branchements arrive chez le consommateur.

Le SIEGVO dispose de 22 Réservoirs d'une capacité totale de stockage de 20 000 m³.

Les réservoirs principaux sont ceux de Pierrevillers (d'une capacité totale de 13 000 m³ à une côte de 369 m). Ils peuvent en cas de besoin alimenter l'ensemble des communes desservies. L'eau par gravité est ensuite dirigée vers :

- 1- la vallée
- 2- vers le plateau

Des réservoirs intermédiaires permettent un stockage provisoire de l'eau (les principaux étant : Clouange, Vitry, SAEVO, Rombas). **L'annexe 26 C** présente la liste des unités de stockage.

Le linéaire de réseaux (hors branchements) du SIEGVO est de **646 393 mètres linéaire** au 31/12/2024

Le tableau ci-dessous recense les fuites sur branchement et conduite principale en 2024

RECAPITULATIF DES FUTTES SUR BRANCHEMENT ET SUR CONDUITE PRINCIPALE

	CP	BP	TOTAL	%		CP	BP	TOTAL	%
AMANVILLERS	1	1	2	1,36%	PIERREVILLERS	1	7	8	5,44%
AMNEVILLE	2	5	7	4,76%	PLESNOIS	2	3	5	3,40%
ANCY-DORNOT	1	0	1	0,68%	PUXIEUX	0	0	0	0,00%
BRONVAUX	0	0	0	0,00%	REZONVILLE-VIONVILLE	0	1	1	0,68%
CLOUANGE	3	4	7	4,76%	RICHEMONT	0	3	3	2,04%
FEVES	1	0	1	0,68%	ROMBAS	6	8	14	9,52%
GANDRANGE	2	5	7	4,76%	RONCOURT	0	0	0	0,00%
GRAVELOTTE	0	0	0	0,00%	ROSSELANGE	1	5	6	4,08%
JUSSY	1	1	2	1,36%	STE MARIE	2	13	15	10,20%
LESSY	0	0	0	0,00%	ST PRIVAT	0	3	3	2,04%
LORRY LES METZ	0	3	3	2,04%	STE RUFFINE	0	1	1	0,68%
MAIZIERES/METZ	0	0	0	0,00%	SAULNY	0	0	0	0,00%
MALANCOURT	0	0	0	0,00%	SEMECOURT	0	1	1	0,68%
MARANGE SILVANGE	9	7	16	10,88%	TALANGE	5	13	18	12,24%
MARS LA TOUR	0	0	0	0,00%	TRONVILLE	0	1	1	0,68%
MONDELANGE	1	6	7	4,76%	VAUX	0	1	1	0,68%
MONTOIS	0	6	6	4,08%	VERNEVILLE	0	0	0	0,00%
NORROY	0	0	0	0,00%	VITRY SUR ORNE	2	9	11	7,48%

Soit au 31/12/24, **147** fuites réparées, (pour **185** en 2023, **242** en 2022, **180** en 2021 et **182** en 2020) dont **107** sur branchement et **40** sur conduite principale.




Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau


Année 2024

Année	Fuite BP	Fuite CP	Total	Evolution
2024	107	40	147	-20.54%
2023	137	48	185	-23.55%
2022	176	66	242	34.44%
2021	108	72	180	-1.09%
2020	126	56	182	17.41%
2019	11	44	155	-30.08%
2018	154	70	224	-16.10%
2017	164	103	267	24.76%
2016	131	83	214	-11.20%
2015	162	79	241	1.69%
2014	156	81	237	-5.58%
2013	184	67	251	2,03%
2012	162	84	246	-1,99%
2011	164	87	251	-3,65%
2010	66	195	261	-4.74%
2009	161	113	274	23,98%

**EVOLUTION DES FUITES SUR LE RESEAU DE
DISTRIBUTION**

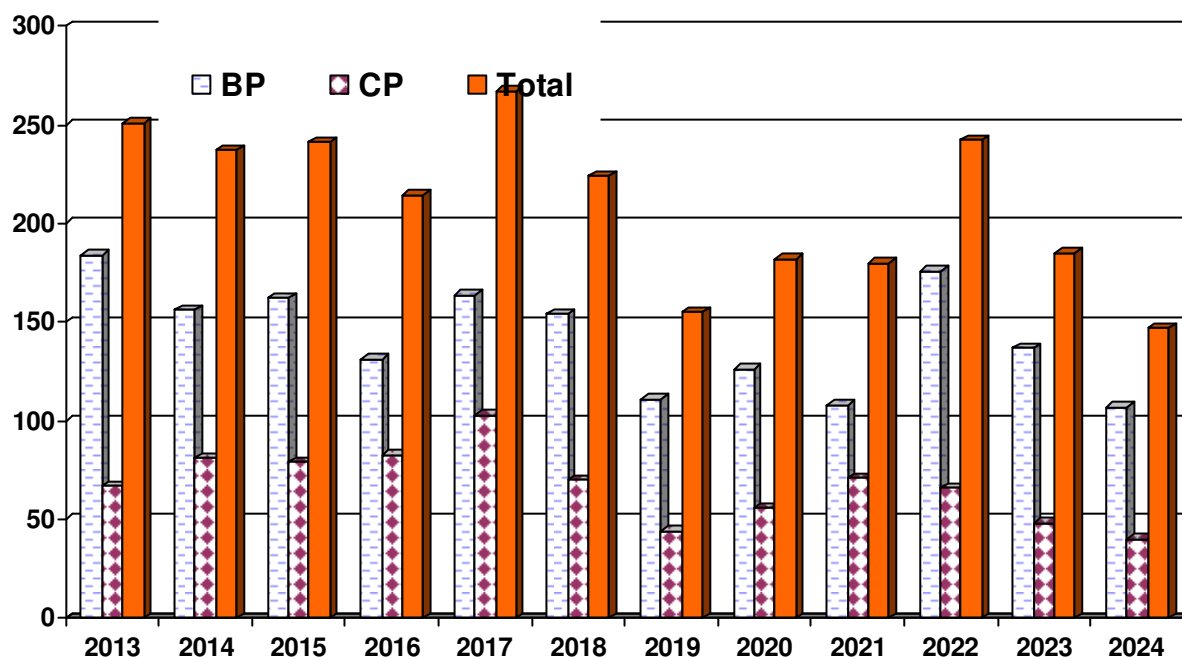

FUITES SUR RESEAU DISTRIBUTION ANNEE 2024

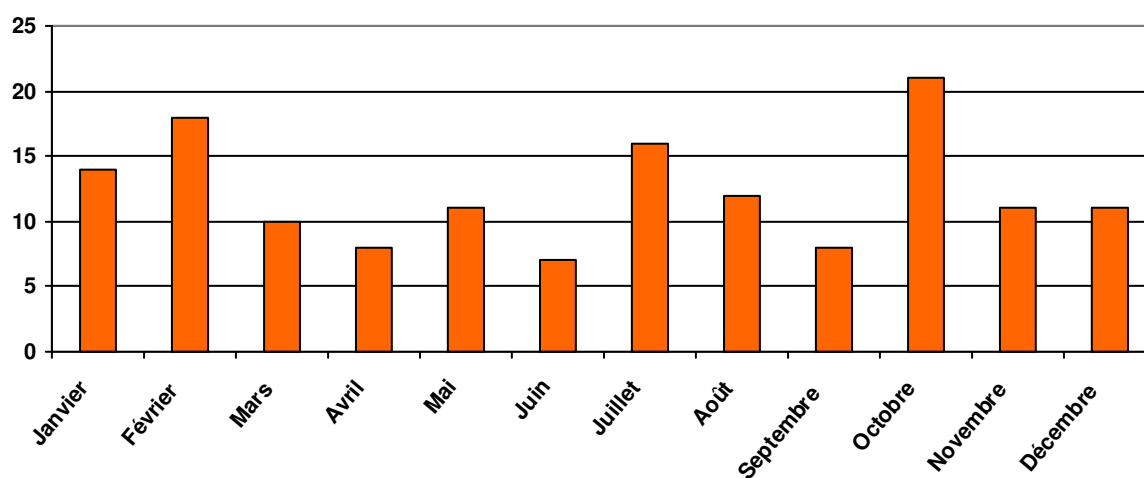

Les annexes 27 et 28 présentent les schémas de branchement.

Le tableau ci-dessous recense les nouveaux branchements réalisés en 2024

NOUVEAUX BRANCHEMENTS HORS LOTISSEMENT (HL) ET LOTISSEMENT (L)

	HL	L	TOTAL	%		HL	L	TOTAL	%
AMANVILLERS	0	0	0	0,00%	PIERREVILLERS	1	0	1	1,03%
AMNEVILLE	3	0	3	3,09%	PLESNOIS	3	0	3	3,09%
ANCY-DORNOT	1	0	1	1,03%	PUXIEUX	1	0	1	1,03%
BRONVAUX	0	0	0	0,00%	REZONVILLE-VIONVILLE	0	0	0	0,00%
CLOUANGE	1	0	1	1,03%	RICHEMONT	1	0	1	1,03%
FEVES	0	0	0	0,00%	ROMBAS	1	5	6	6,19%
GANDRANGE	2	0	2	2,06%	RONCOURT	0	0	0	0,00%
GRAVELOTTE	2	3	5	5,15%	ROSSELANGE	1	0	1	1,03%
JUSSY	2	1	3	3,09%	STE MARIE	0	4	4	4,12%
LESSY	2	0	2	2,06%	ST PRIVAT	1	1	2	2,06%
LORRY LES METZ	0	0	0	0,00%	STE RUFFINE	0	0	0	0,00%
MAIZIERES/METZ	1	0	1	1,03%	SAULNY	2	0	2	2,06%
MALANCOURT	1	3	4	4,12%	SEMECOURT	0	0	0	0,00%
MARANGE SILVANGE	3	10	13	13,40%	TALANGE	3	2	5	5,15%
MARS LA TOUR	1	3	4	4,12%	TRONVILLE	0	0	0	0,00%
MONDELANGE	1	1	2	2,06%	VAUX	0	0	0	0,00%
MONTOIS	1	0	1	1,03%	VERNEVILLE	1	2	3	3,09%
NORROY	4	0	4	4,12%	VITRY SUR ORNE	1	21	22	22,68%

Ainsi en 2024, **97** nouveaux branchements ont été réalisés (pour **177** en 2023) dont **56** (42,27%) en lotissement, et **41** (57,73%) hors lotissement.

Il est à noter également que **297** branchements particuliers ont été renouvelés (pour **83** en 2023) : **272** en renouvellement programmés et **25** en parcelles isolées

En 2024, **1 604** compteurs ont été posés (nouveau branchement ou renouvellement compteur).

Calibre Compteur	2024	%	2023	2022	2021	2020	2019
15/20mm	1 544	96,26 %	1 828	2 671	2695	2546	2937
25 mm	10	0,62 %	15	12	14	13	17
30 mm	10	0,62 %	3	6	9	7	11
40 mm	18	1,12 %	7	25	16	13	10
50 mm	0	0,00 %	0	0	1	0	0
60 mm	9	0,56 %	0	1	1	2	3
80 mm	5	0,31 %	0	1	0	0	0
100 mm	7	0,44 %	2	0	3	0	1
150 mm	1	0,06 %	2	0	0	1	1
200 mm	0	0,00 %	0	0	0	1	0
TOTAL	1 604	100 %	1 857	2 716	2739	2583	2980

Au 31/12/2024, le parc compteur se répartit comme suit :

Age compteur	Nombre	%
0 à 5 ans	10 653	27,76%
6 à 10 ans	11 791	30,72%
11 à 15 ans	8 990	23,43%
16 à 20 ans	5 437	14,17%
21 à 25 ans	970	2,53%
Au delà de 25 ans	319	0,83%
Date non connue*	215	0,56%

* Jusqu'en 2000, le logiciel de facturation ne gérait pas la date de pose et de fabrication des compteurs. Le logiciel de facturation gère ces données depuis et la base est quotidiennement mis à jour. Notre programme de renouvellement annuel des compteurs a d'ailleurs permis de réduire ce nombre de compteurs avec une date non connue. Leur nombre est passé de 2 177 en 2009 à 348 en 2019 soit une baisse de 84,01 %.

L'annexe 28b présente la répartition par commune de l'âge des compteurs

Renouvellement compteur et nouveau branchement (voir également annexe 28A)

Année	Total	Dont compteur renouvelé	%	Dont nouveau branchement	%
2024	1604	1 431	89,21 %	173	10,79
2023	1857	1 537	82,77 %	320	17,23 %
2022	2716	2 216	81,59 %	500	18,41 %
2021	2739	2376	86,75 %	363	13,25 %
2020	2583	2240	86,72 %	343	13,28 %
2019	2980	2717	91,17 %	263	8,83 %
2018	2663	2392	89,82 %	271	10,18 %
2017	2796	2448	87,55 %	348	12,45 %
2016	2985	2578	86,37%	407	13,63%
2015	3008	2638	87,70 %	370	12,30 %
2014	2662	2263	85,01 %	399	14,99 %
2013	3346	2914	87,09 %	432	12,91%
2012	2355	1903	80,81%	452	19,19%
2011	2712	1956	72,12%	756	27,88%
2010	3519	3017	85,73%	502	14,27%
2009	3422	2845	83,14 %	577	16,86 %
2008	2989	2559	85,61%	430	14,39%
2007	3279	2659	81,09%	620	18,91%
2006	3683	3110	84,44%	573	15,56%
2005	2121	1623	76,52%	498	23,48%

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau


Année 2024

2004	2563	2127	82,99%	436	17,01%
2003	2133	1645	77,12%	488	22,88%
2002	1936	1389	71,75%	547	28,25%

Répartition pose nouveau compteur par commune

	Nouveaux Compteurs 2024	%	Rappel 2023		Nouveaux Compteurs 2024	%	Rappel 2023
AMANVILLERS	18	1,12%	15	PLESNOIS	11	0,69%	9
AMNEVILLE	154	9,60%	158	PUXIEUX	5	0,31%	2
ANCY DORNOT	17	1,06%	8	REZONVILLE VIONVILLE	6	0,37%	11
BRONVAUX	6	0,37%	18	RICHEMONT	40	2,49%	70
CLOUANGE	118	7,36%	95	ROMBAS	307	19,14%	349
FEVES	21	1,31%	12	RONCOURT	8	0,50%	12
GANDRANGE	14	0,87%	95	ROSSELANGE	18	1,12%	30
GRAVELOTTE	10	0,62%	22	STE MARIE	40	2,49%	51
JUSSY	8	0,50%	7	ST PRIVAT	12	0,75%	21
LESSY	28	1,75%	9	STE RUFFINE	1	0,06%	8
LORRY/METZ	17	1,06%	20	SAULNY	17	1,06%	27
MAIZIERES	1	0,06%	1	SEMECOURT	17	1,06%	13
MALANCOURT	18	1,12%	43	TALANGE	32	2,00%	55
MARANGE SILVANGE	151	9,41%	117	TRONVILLE	4	0,25%	2
MARS LA TOUR	8	0,50%	8	VAUX	6	0,37%	6
MONDELANGE	274	17,08%	371	VERNEVILLE	8	0,50%	19
MONTOIS	50	3,12%	45	VITRY /ORNE	120	7,48%	97
NORROY	19	1,18%	10				
PIERREVILLERS	20	1,25%	21				

REPARTITION POSE NOUVEAU COMPTEUR

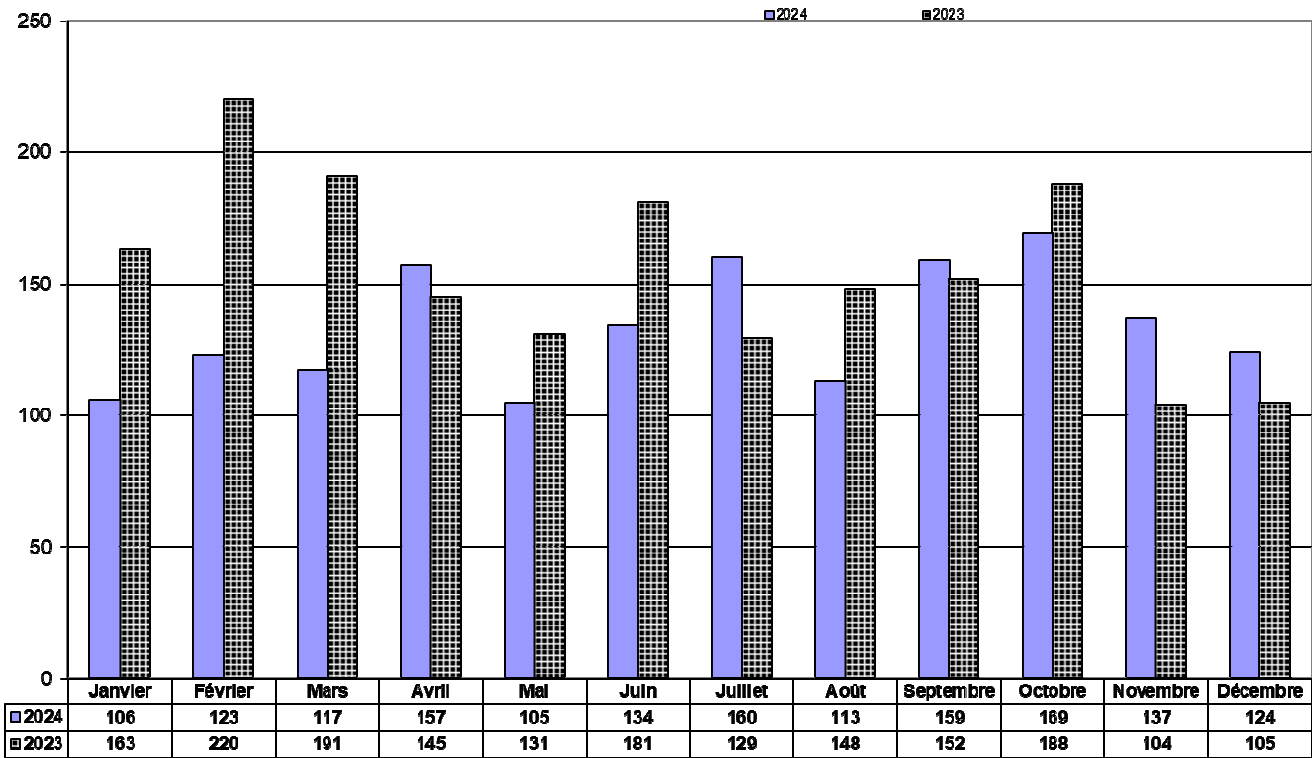

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

Répartition de la rénovation des conduites principales dans les communes.

	DN60	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN300		Bp renouvelés
CONSTRUCTION DE RESEAU									
1 - Renovations et renforcements divers									
Vitry-sur-Orne - Rue Clémenceau							180		11
Vitry-sur-Orne - Rue Abbé Sibille		188							20
Montois-la-Montagne - Impasse de la Liberté et Impasse des Pionniers		308							26
Marange-Silvange - Rue de la Vallée			52		1209	409			164
Amnéville - Place Frédéric Rau			142						9
Moyeuvre-Grande - RD9 Rue des Forges				30					0
Puxieux - Rue du Bois				63					5
Rombas - Rue de la Tour		77	256						27
Lessy - Rue de la Côte			3		296				6
								Total renouvelé	Total
Total par diamètre	0	573	453	93	1505	409	180	3 213,00	268
2 - Travaux pour tiers									
	DN60	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN300		Nouveau Bp
Mondelange - Extension Rue du Cimetière 23 logements			230						23
Vitry-sur-Orne - Extension Rue Aragon		90							14
Talange - Lotissement rue Jean Moulin			260						25
Amnéville - Lotissement les Serres			170						24
								Total TT	Total
Total par diamètre	0	90	660	0	0	0	0	750,00	86



Le SIEGVO assure, pour le compte des communes membres, l'entretien annuel des poteaux incendies (voir tableau ci-dessous). Soit un total de **1499** poteaux + **140** sur la Commune de Moyeuvre Grande.

Il est à noter que **15** poteaux incendie ont été posés en 2024 (renouvellement et création).

	ENTRETIEN P.I. SIEGVO	ENTRETIEN P.I. AUTRE PRESTATAIRE
AMANVILLERS	FEVES	
AMNEVILLE-MALANCOURT	GANDRANGE	
ANCY-DORNOT	MAIZIERES « les écarts »	
BRONVAUX	MARANGE SILVANGE	
CLOUANGE	MONDELANGE	
GRAVELOTTE	MONTOIS LA MTGNE	
JUSSY	MOYEUVRE PETITE	
LESSY	NORROY LE VENEUR	
LORRY LES METZ	PLESNOIS	
MARS LA TOUR	RICHEMONT	
MOYEUVRE GRANDE	RONCOURT	
PIERREVILLERS	SEMECOURT	
PUXIEUX	VITRY SUR ORNE	
REZONVILLE-VIONVILLE		
ROMBAS		
STE MARIE AUX CHENES		
ST PRIVAT LA MTGNE		
STE RUFFINE		
SAULNY		
TALANGE		
TRONVILLE		
VAUX		
VERNEVILLE		

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

COMMUNES	DN 80/100/150	COMMUNES	DN 80/100/150
AMANVILLERS	43	PLESNOIS	25
AMNEVILLE-MALANCOURT	142	PUXIEUX	7
ANCY-DORNOT	34	REZONVILLE-VIONVILLE	14
BRONVAUX	12	RICHEMONT	51
CLOUANGE	50	ROMBAS	126
FEVES	31	RONCOURT	22
GANDRANGE	56	ROSSELANGE	39
GRAVELOTTE	15	STE MARIE AUX CHENES	72
JUSSY	13	ST PRIVAT LA MONTAGNE	38
LESSY	14	STE RUFFINE	9
LORRY LES METZ	35	SAULNY	38
MAIZIERES/METZ	12	SEMECOURT+AUCHAN	44
MARANGE SILVANGE	100	TALANGE	107
MARS LA TOUR	25	TRONVILLE	9
MONDELANGE	103	VAUX	16
MONTOIS LA MONTAGNE	51	VERNEVILLE	19
MOYEUVRE GRANDE	140	VITRY SUR ORNE	48
NORROY LE VENEUR	42	Z.I. DU PORT	9
PIERREVILLERS	28	TOTAL P.I.	1639

6) INDICATEURS FINANCIERS

6.1) Le Budget :

Le budget est régi suivant les règles établies par le plan comptable M49 et présente 2 sections :

- dans l'une sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation (fonctionnement). Elle regroupe toutes les opérations concernant la gestion courante du service (nécessaires à son fonctionnement)
- dans l'autre sont prévues et autorisées les opérations d'investissement. Elle regroupe les opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine (opérations non renouvelables, non répétitives)



Les tableaux ci-dessous présentent dépenses et recettes des sections d'investissement et de fonctionnement pour le budget 2024.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (€)

60 Achats non stockés	2 390 585,78 €
6041 Frais pour prélèvement analyses d'eau	29 493,82 €
6042 Prestation de service relève des compteurs	109 044,60 €
605 Achat d'eau	292 682,41 €
60611 Electricité	1 321 480,87 €
60612 Chauffage	15 465,85 €
6063 Petit Matériel	13 351,61 €
6064 Fournitures bureau	5 207,60 €
6066 Carburant	85 886,30 €
60681 Produits chimiques	25 359,18 €
60682 Produits d'entretien	3649,27 €
60684 Fournitures magasin	466 267,47 €
60686 Habillement	22 696,80 €
61 Services Extérieurs	
6135 Locations mobilières	76 549,74 €
6137 Redevances (servitude droit passage)	5 953,27 €
615 Entretien et réparation	
61521 Bâtiments publics	13 402,69 €
61523 Réseaux (adduction d'eau)	1 413,81 €
615231 Mise à niveau BAC	3 097,28 €
615281 Voirie routière	232 069,51 €
615282 Plantations	3 235,23 €
61551 Matériel roulant	110 603,99 €
61558 Entretien matériel outillage mobilier	16 136,05 €
61563 Maintenance	124 090,73 €
616 Primes d'assurances	
6161 Multirisques	152 692,02 €
6168 Sinistres	22 532,31 €
617 Etudes et recherches	
618 Divers	
6182 Autres services	27 442,73 €
6282 Autres travaux et services extérieurs	
6183 Documentation	4 337,87 €
6184 Frais de stage et formation	30 103,31 €

62 Autres services extérieurs	
6227 Frais d'acte et de contentieux	14 160,00 €
6226 Honoraires	96 572,60 €
6228 Divers (qualité)	8 980,68 €
6231 Annonces et insertion	4 411,65 €
62381 Communication Publicité	
62382 site internet SIEGVO	2 690,13 €
62383 Communication	541,67 €
625 Déplacement, mission, réception	10 326,12 €
6261 Affranchissement	35 430,29 €
6262 Télécom	21 503,85 €
627 Frais banque	2 113,92 €
6281 Concours divers	4 902,20 €
6283 Frais de nettoyage des locaux	20 477,33 €
63 Impôts et taxes	
63512 Taxe foncière	13 798,00 €
6353 Impôts indirects	
6371 Redevance Prélèvement	306 906,00 €
701249 Red. Pollution domestique	1 328 882,00 €
706129 Red. Modernisation réseau collecte	1 061 733,00 €
64 Charges personnel	2 104 634,08 €
65 Autres charges de gestion courante	
651 Redevance pour concession licence	5 964,15 €
653 Indemnités et frais de mission des élus	26 216,88 €
654 Créances admises en non valeur	22 903,31 €
6533 Cotisations caisse de retraite	3 237,38 €
658 Charges diverses de gestion courante	556,79 €
66 Charges financières	
6611 Intérêt Emprunt	39 325,15 €
67 Charges exceptionnelles	
6713 Subventions accordées	2 400,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	74 131,23 €
6743 Subventions exceptionnelles (adoucisseur)	22 918,95 €

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

68 Dotation aux amortissements	
6811 Amortissement immobilisations	
68111 Bâtiments	253 416,85 €
68113 Voirie	
68114 Matériel, Outillage et Mobilier	169 443,10 €
68115 Matériel de Transport	104 866,98 €
68116 Réseaux	1 330 356,71 €
68117 Dornot mise à disposition	1 325,73 €
68118 Moyeuve mise à dispositions	119 178,00 €
002 Déficit d'exploitation reporté	1 978 587,37 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Autres	
701 Ventes d'eau	
70111 Vente eau Abonnés	5 026 800,47 €
70118 Autres ventes eau	366 427,32 €
701221 Redevance pollution domestique	1 389 428,97 €
701222 Redevance de modernisation des réseaux de collecte	789 413,06 €
70123 Redevance Prélèvement	337 617,57 €
70128 Autres redevances	143 374,96 €
704 Produits sur travaux	245 476,20 €
706 Prestation de service	
7064 Locations compteurs	1 805 323,96 €
7065 Redevance assainissement	65 974,57 €
70681 Entretien Poteaux incendie	1 455,91 €
70682 Participation Agence de l'Eau Recouvrement Anti Pollution	
70683 Frais d'accès au réseau	83 797,02 €
708 Produits annexes	23 113,39 €
64198 Remboursements sur rémunérations du personnel	6 090,43 €
6459 Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	
72 Production immobilisée	
7221 Bâtiment	
7222 Réseau	1 124 024,93 €
7588 Autres produits de gestion courante	85,76 €
76 Produits financier (fond d'emprunt)	
77 Produits exceptionnels	30 245,11 €
002 Excédents antérieurs reportés	
777 Quote part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	184 337,34 €
7817 Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	22 903,31 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Déficit d'investissement reporté	
13 Subventions d'équipement	
16 Remboursement d'emprunt	107 004,14 €
20 Immobilisations incorporelles	75 793,62 €
21 Acquisition de biens matériels	178 969,36 €
21351 Installations générales	
21531 Installations Techniques	112 310,70 €
2154 Matériel Industriel	8 928,78 €
2156 Matériel spécifique	

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau

Année 2024

215611 Compteurs	50 294,00 €
215612 Pompes	
218 Autres	
2182 Matériel de Transport	
2183 Matériel bureau Informatique	6 541,33 €
2184 Mobilier	894,55 €
213/215 Immobilisations corporelles	
213 Bâtiment en régie	
215 Réseaux en régie	1 124 024,93 €
23 Travaux neufs et grosses réparations	1 715 640,74 €
23181 Travaux d'entreprise Bâtiment	105 619,90 €
2385 Travaux d'entreprise Réseaux	1 610 020,84 €
13 Subventions d'équipement	
139 Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat	184 337,34 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'équipement	
13131 Département de la Moselle	29 809,54 €
1311314 Communes	
1315 Groupements de collectivités	6 394,00 €
1318 Autres divers (lotisseurs)	233 446,83 €
1641 Emprunt	
106 Provisions	
28 Amortissement des immobilisations	1 978 587,37 €
001 Excédent d'investissement reporté	2 834 561,29 €

Les dépenses d'investissement de l'exercice 2024, hors reprise des résultats antérieurs, se sont élevées à **3 385 770,13 €** pour **2 248 237,74 €** de recettes d'investissement. La section d'investissement présente donc un excédent de **1 697 028,90 €** (en intégrant l'excédent d'investissement antérieur).

Les dépenses de la section d'exploitation de l'exercice 2024 se sont élevées à **10 328 881,17 €** pour **11 782 728,89 €** de recettes d'exploitation (hors reprise des résultats antérieurs). La section d'exploitation présente donc un excédent de **253 457,16 €** (en intégrant les déficits de fonctionnement antérieurs).

Le résultat de l'exercice 2024 présente donc un excédent global de **1 950 486,06 €**.

Les restes à réaliser de l'exercice 2024 s'élèvent à **136 524,99 €** pour les dépenses et **8 330,00 €** pour les recettes.

L'annexe 29 présente l'évolution du résultat du compte administratif par section.

L'état de la dette au 01/01/2024 est présenté en **annexe 29A**.

La dette en capital au 01/01/2024 était de **1 857 748,10 €**. L'annuité à payer au 1^{er} Janvier de l'exercice 2024 était de **145 552,85 €** dont **34 803,54 €** d'intérêt et **110 649,42 €** de capital.

Le tableau ci-dessous représente l'encours de la dette

Année	Capital restant dû au 1 ^{er} Janvier	Échéance de l'exercice
2024	1 857 748,10 €	145 552,85 €
2025	1 746 198 ,88 €	145 552,96 €
2026	1 647 193,87 €	145 552,74 €
2027	1 541 460,54 €	108 224,16 €
2028	1 451 460,54 €	108 224,16 €
2029	1 369 824,70 €	108 224,16 €
2030	1 286 821,66 €	108 224,16 €
2031	1 202 409,08 €	108 224,16 €
2032	1 116 542,67 €	108 224,16 €
2033	1 029 176,26 €	108 224,16 €
2034	940 261,40 €	108 224,16 €
2035	849 748,36 €	108 224,16 €
2036	760 583,92 €	108 224,16 €
2037	663 713,31 €	108 224,16 €
2038	568 079,12 €	108 224,16 €
2039	470 621,31 €	108 224,16 €
2040	371 277,24 €	108 224,16 €
2041	269 981,29 €	108 224,16 €
2042	166 664,98 €	108 224,16 €
2043	61 256,64 €	61 950,85 €

L'annexe 29 B présente l'évolution de l'encours de la dette.

6.2) Les investissements projetés

1 – Rénovation du réseau de distribution

Rombas – Rue de Chantereine

Rombas – Rue Maréchal Foch

Amnéville – Rue de Nancy

Vitry-sur-Orne – Rue Clémenceau (2/2)

Lessy – Rue de Châtel

Mondelange – Rue projetée/rue des Saules

Richemont – Rue de la Gare

Marange-Silvange – Rue des Pionniers



Un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations a été réalisé pour la période 2025-2030.

Il a été établi avec l'appui du SIG (année de pose, diamètre, inventaire des fuites, nature du sol...) ainsi que la projection de travaux de coordination avec d'autres collectivités (mairie, intercommunalité, syndicat, régie, département...).

2 – Extension du réseau et travaux pour tiers

Ancy/Dornot – Extension chemin de la Taye

7) INDICATEURS DE PERFORMANCES

Ces indicateurs sont fournis chaque année et permettent d'apprécier les performances du service de distribution d'eau sur les éléments clés qui le constitue : continuité du service, état du patrimoine, gestion de la ressource, satisfaction des usagers, accès à l'eau, etc...


Ils sont conformes aux prescriptions du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement.

7.1) Estimation du nombre d'habitants desservis (D101.0)

Définition : Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une personne est dite desservie par le service lorsqu'elle est domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée

Unité : Habitants desservis

Fréquence de détermination : Annuelle. La population prise en compte pour l'année N est la population permanente et saisonnière communiquée par les services de la mairie de chaque commune au titre de l'année N




Estimation du nombre d'abonnés desservis en 2024 : 93558

7.2) Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (D102.0)

Définition : Prix du service de l'eau potable toutes taxes comprises pour 120 m3

Unité : En euros par m3 (redevances et taxes comprises, pour une base de 120 m3)

Fréquence de détermination : Annuelle. Le prix est celui en vigueur au 1er janvier de l'année de présentation du rapport (c'est-à-dire au 1er janvier de l'année N+1 pour l'indicateur relatif à l'année N)



Prix du service au m3 pour 120 m3: 4,44 E TTC

7.3) Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service

Définition : Temps d'attente maximum auquel s'est engagé l'opérateur du service pour la fourniture de l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un branchement fonctionnel (il peut s'agir d'un branchement existant ou d'un branchement neuf dont la réalisation vient d'être achevée)

Unité : Plusieurs unités possibles : heures ouvrées, ouvrables, horaires ; jours ouvrés, ouvrables, calendaires

Fréquence de détermination : Annuelle. Le délai pris en compte au titre de l'année N est celui en vigueur au 1er janvier de l'année N



Délai maximal d'ouverture en 2024 : 3 jours (lotissement) et 5 jours (hors lotissement)

7.4) Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (P101.1)

Définition : Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/j : pourcentage de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques - réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue tout ou en partie au Contrôle Sanitaire - jugés conformes selon la réglementation en vigueur

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes

Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)

Fréquence de détermination : Annuelle. Les prélèvements pris en compte sont ceux dont la date de prise des échantillons est comprise entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N

 **Taux de conformité microbiologique en 2024:**

Pour les services desservant plus de 5000 habitants ou produisant plus de 1000 m³/j :

Station de Roncourt (des Réservoirs de Pierrevillers) : 97,97 %

Station Nouvelle Brouck : 98,08 %

Pour les services desservant moins de 5000 habitants ou produisant moins de 1000 m³/j

	Nb d'analyses	Nb de non-conformité
Station de Rosselange	13	0
Stations Ancy sur Moselle - Dornot	27	3

7.5) Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (P102.1)

Définition : Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/j : pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses physicochimiques réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue tout ou en partie au Contrôle Sanitaire jugés conformes selon la réglementation en vigueur

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes

Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)

Fréquence de détermination : Annuelle. Les prélèvements pris en compte sont ceux dont la date de prise des échantillons est comprise entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N

 **Taux de conformité physico-chimique en 2024 :**

Pour les services desservant plus de 5000 habitants ou produisant plus de 1000 m³/j :

Station de Roncourt (des Réservoirs de Pierrevillers) : 95,95 %

Station Nouvelle Brouck : 96,15 %

Pour les services desservant moins de 5000 habitants ou produisant moins de 1000 m³/j

	Nb d'analyses	Nb de non-conformité
Station de Rosselange	13	0
Stations Ancy sur Moselle - Dornot	27	2

7.6) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B)

Définition : L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :


- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A et B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellement de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectué)	oui : 5 points non : 0 point	oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	oui	15
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)		oui	
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		99,15%	
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	95,32%	15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenue en partie A et B)			
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	non	0
TOTAL (indicateur P103.2B)	120	-	115

⁽¹⁾ L'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50% des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

⁽²⁾ L'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50% des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

 **Indice de connaissance en 2024 : 115/120**

7.7) Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Définition : Il s'agit du ratio entre, d'une part le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus en gros à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part le volume produit augmenté des volumes achetés en gros à d'autres services publics d'eau potable

Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)

Fréquence de détermination : Annuelle. Les volumes pris en compte pour l'année N sont ceux déterminés au titre de l'année N


 **Rendement du réseau pour 2024 : 75.29%**

7.8) Indice linéaire des volumes non comptés (P106.3)

Définition : Il s'agit du ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de desserte

Unité : m3 / km / jour

Fréquence de détermination : Annuelle. Le linéaire de réseau est celui qui est établi au 31 décembre de l'année N. Les volumes pris en compte sont ceux qui sont déterminés au titre de l'année N

 **Indice linéaire des volumes non comptés en 2024 : 6.95 m3/km/jour**

7.9) Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Définition : Il s'agit du ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé, et le linéaire de réseau de desserte

Unité : m3 / km / jour

Fréquence de détermination : Annuelle. Le linéaire de réseau est celui qui est établi au 31 décembre de l'année N. Les volumes pris en compte sont ceux qui sont déterminés au titre de l'année N

 **Indice linéaire de pertes en réseau en 2024 : 6.95 m3/km/jour**


7.10) Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P 107.2)

Définition : Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacés à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en mètre	3207	4975	3736	520	3213

Au cours des 5 dernières années, 15 651 ml de réseau ont été renouvelés.

$$\frac{L_n + L_{n-1} + L_{n-2} + L_{n-3} + L_{n-4}}{5 \times \text{linéaire de réseau de desserte}} \times 100 = 0.48 \%$$


 **Taux moyen de renouvellement en 2024 : 0.48 % (0.49% en 2023)**

7.11) Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (P 108.3)

Définition : Niveau d'avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et opérationnelle de protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d'où provient l'eau potable distribuée

Unité : Sans dimension (pourcentage)

Fréquence de détermination : Annuelle. L'indice reflète la situation au 31 décembre de l'année N

 **Indice d'avancement en 2024 pour les ressources :**

Mance : 100%

Brouck : 100%

Dornot : 100%

Forages de Moineville : 60%


Rosselange : 60%
Ancy sur Moselle : 40%

7.12) Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (P109.0)

Définition : Abandons de créance annuels et montants versés à un fond de solidarité divisé par le volume facturé

Unité : Euros/m³

Fréquence de détermination : Annuelle. Les données prises en compte sont celles qui sont établies au titre de l'année N




Montant des abandons de créances en 2024: 0 €/m³

7.13) Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1)

Définition : Nombre de coupures d'eau liées au fonctionnement du réseau public, dont les abonnés concernés n'ont pas été informés à l'avance, par milliers d'abonnés. Une coupure d'eau est une interruption totale de la fourniture de l'eau à un ou plusieurs abonné(s) (les incidents de pression ou de qualité de l'eau ne constituent donc pas une coupure d'eau s'ils n'entraînent pas l'interruption totale de la fourniture)

Unité : nombre / milliers d'abonnés

Fréquence de détermination : Annuelle. Les coupures d'eau prises en compte sont celles qui surviennent entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N, quelle que soit la date de l'information faite aux usagers.



Taux d'occurrence pour 2024: 6 ‰

7.14) Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (P152.1)

Définition : Pourcentage du nombre d'ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service clientèle

Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)

Fréquence de détermination : Annuelle. Les ouvertures de branchements à prendre en compte sont celles qui sont effectives entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N, quelle que soit la date de la demande



Taux de respect pour 2024: 100 % (lotissement) et 136,59% (hors lotissement)

7.15) Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P 153.2)

Définition : Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d'eau potable si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service

Unité : Années

Fréquence de détermination : Annuelle. La situation est appréciée au 31 décembre de l'année N




Durée d'extinction de la dette en 2024 : 0,89 ans

7.16) Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (P 154.0)

Définition : Taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1

Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)

Fréquence de détermination : Annuelle


 **Taux d'impayés en 2024 : 4,01 %**

7.17) Taux de réclamations (P 155.1)

Définition : Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. Le nombre de réclamations est rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000


Unité : Nombre par milliers d'abonnés

Fréquence de détermination : Annuelle. Les réclamations prises en compte sont celles dont la date d'enregistrement par l'opérateur se situe entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N

 **Taux de réclamations pour 2024: 0,02 ‰**

Fait à Amanvillers le 24/04/2025

Le Directeur,



Olivier DUREAU

Ce rapport peut être téléchargé (au format pdf) à l'adresse suivante :

http://siegvo.nerim.net/Rapport_Annuel_2023

ANNEXES

Annexe 0 - Coordonnées des gestionnaires du service de collecte et traitement des eaux usées

Annexe 0a - Statuts du SIEGVO

Annexe 0b - Liste des Présidents et Vice-présidents depuis la création du SIEGVO

Annexe 1 - Localisation des communes et date d'adhésion

Annexe 1a - Localisation des communes avec leur appartenance aux intercommunalités

Annexe 2 - Population par commune et évolution depuis les trois derniers recensements

Annexe 2a - Liste de l'ensemble des délégués par commune

Annexe 3 - Organisation du service (organigramme)

Annexe 3a - Parc auto et engin de chantier

Annexe 3b - Architecture du réseau de télégestion

Annexe 3c - Certificat délivré par l'AFAQ

Annexe 4 - Relève compteur par commune

Annexe 5 - Répartition des prélèvements automatiques par commune

Annexe 5a - Modèle de facture

Annexe 5b - Mensualisation – Nombre de factures établies et proportion d'avoirs générés

Annexes 6, 7 et 8 - Evolution des redevances

Annexe 8a - Schéma production

Annexes 9 et 9a - Evolution des sulfates et de la dureté au Forage de Moineville

Annexes 10 à 23b - Répartitions des consommations électriques par site

Annexe 24 - Evolution des ventes d'eau aux abonnés, par commune

Annexe 24a - Annexes du code de la santé publique (Art R1331-1 à Art R1321-61)

Annexe 25 - Analyses effectuées par commune

Annexe 26 - Note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée

Annexe 26a - Résultats des analyses non-conformes

Annexe 26b - Quantités de réactifs utilisés pour le traitement de l'eau

Annexe 26c - Liste des unités de stockage

Annexes 27 et 28 - Schémas de branchement

Annexe 28a - Pose compteurs

Annexe 28b - Age des compteurs par commune

Annexe 29 - Evolution du résultat du compte administratif par section

Annexe 29a - Etat de la dette

Annexe 29b - Evolution de l'encours de la dette



LISTE DES GESTIONNAIRES DU SERVICE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

	<i>Gestionnaire service assainissement au 01/01/2022</i>
AMANVILLERS	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
ANCY DORNOT	Communauté de Communes MAD ET MOSELLE 2bis rue Henri Poulet 54470 THIAUCOURT REGNEVILLE - tél : 03 83 81 91 69 - www.cc-madetmoselle.fr
AMNEVILLE	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -
BRONVAUX	SIAB - Mairie d'Hagondange - Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE - Tél: 03 87 71 50 10 - Fax: 03 87 72 18 36
CLOUANGE	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -
FEVES	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
GANDRANGE	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -
GRAVELOTTE	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
JUSSY	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
LESSY	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
LORRY LES METZ	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
MAIZIERES LES METZ	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
MALANCOURT LA MONTAGNE	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -
MARANGE SILVANGE	SIAB - Mairie d'Hagondange - Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE - Tél: 03 87 71 50 10 - Fax: 03 87 72 18 36
MARS LA TOUR	SIE du SOIRON - 34 rue des pivoinies - B.P.8 - Conflans - 54801 Jarny -Cedex - Tél : 03 82 33 11 46 - Fax : 03 82 33 13 00
MONDELANGE	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -
MONTOIS LA MONTAGNE	ORNE AVAL - Centre d'activités Economiques - Z.I. de Franchepré - 54240 JOEUF - Tél : 03 87 73 33 33
NORROY LE VENEUR	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
PIERREVILLERS	SIAB - Mairie d'Hagondange - Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE - Tél: 03 87 71 50 10 - Fax: 03 87 72 18 36
PLESNOIS	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
PUXIEUX	SIE du SOIRON - 34 rue des pivoinies - B.P.8 - Conflans - 54801 Jarny -Cedex - Tél : 03 82 33 11 46 - Fax : 03 82 33 13 00
REZONVILLE - VIONVILLE	Communauté de Communes MAD ET MOSELLE 2bis rue Henri Poulet 54470 THIAUCOURT REGNEVILLE - tél : 03 83 81 91 69 - www.cc-madetmoselle.fr
RICHEMONT	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -
ROMBAS	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -
RONCOURT	ORNE AVAL - Centre d'activités Economiques - Z.I. de Franchepré - 54240 JOEUF - Tél : 03 87 73 33 33
ROSSELANGE	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -
SAINT PRIVAT LA MONTAGNE	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
SAINTE MARIE AUX CHENES	ORNE AVAL - Centre d'activités Economiques - Z.I. de Franchepré - 54240 JOEUF - Tél : 03 87 73 33 33
SAINTE RUFFINE	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
SAULNY	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
SEMECOURT	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
TALANGE	SIAB - Mairie d'Hagondange - Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE - Tél: 03 87 71 50 10 - Fax: 03 87 72 18 36
TRONVILLE	SIE du SOIRON - 34 rue des pivoinies - B.P.8 - Conflans - 54801 Jarny -Cedex - Tél : 03 82 33 11 46 - Fax : 03 82 33 13 00
VAUX	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
VERNEVILLE	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
VITRY SUR ORNE	SIAMO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siamo.com -



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE – S.I.E.G.V.O. –

STATUTS

Article 1^{er} – CREATION

L'arrêté ministériel en date du 29 août 1904 instituait la « **Commission syndicale pour l'alimentation en eau potable du Plateau de Gravelotte St Privat** » qui regroupait les communes de AMANVILLERS – VERNEVILLE – GRAVELOTTE – REZONVILLE – JUSSY – STE RUFFINE – ST PRIVAT la MONTAGNE – Ste MARIE aux CHENES – RONCOURT et MALANCOURT.

Ont rejoint cette commission syndicale les communes suivantes :

- MONTAIS la MONTAGNE, le 24 octobre 1904,
- GANDRANGE et AMNEVILLE, le 11 mars 1905,
- CLOUANGE, le 9 décembre 1905,
- RICHEMONT, MONDELANGE, VIONVILLE et MARANGE – SILVANGE, le 10 juin 1913,
- LORRY lès METZ, le 30 juin 1922,
- TRONVILLE, en 1929,
- MARS LA TOUR, en 1930.

« La commission syndicale pour l'alimentation en eau potable » est devenue « **SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE - S.I.E.G.V.O.** » par arrêté en date du **27 juin 1938**. Ce même arrêté transposait les dispositions de la Loi du 5 avril 1884, concernant les syndicats de commune. Cette transposition était permise par la Loi du 11 avril 1936 portant introduction des dispositions de la Loi du 5.04.1884 dans les Départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle.

Ont rejoint le S.I.E.G.V.O. les communes de :

- FEVES et SEMECOURT, par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 1954,
- BRONVAUX, en 1960,
- SAULNY, le 20 octobre 1972 par arrêté Préfectoral du 16 mars 1970,
- PIERREVILLERS, le 1^{er} janvier 1972 par arrêté Préfectoral du 23 septembre 1971,
- PLESNOIS, le 1^{er} janvier 1973 par arrêté Préfectoral n°73-AC/1-380 du 8 mai 1973,
- VITRY sur ORNE, le 1^{er} janvier 1974 par arrêté n°74-AC/1-308 du 2 avril 1974,
- ROMBAS, le 1^{er} janvier 1974 par arrêté Préfectoral n°74-AC/1-892 du 26 août 1974.

En 1975, les communes de MALANCOURT et AMNEVILLE ont fusionné.

- VAUX, le 1^{er} janvier 1976 par arrêté n°76-AC/1-828 du 17 août 1976,
- TALANGE, le 1^{er} janvier 1984 par arrêté Préfectoral n°83-ACL/1-088 du 10 novembre 1983,
- NORROY le VENEUR, le 9 juin 1986, par arrêté Préfectoral n°86-DAD/1-062 du 23 mai 1986,
- PUXIEUX, le 9 juin 1992, par arrêté inter préfectoral n°92-DAD/1-117 en date du 17 juillet 1992,
- LESSY, le 1^{er} janvier 1997 par arrêté inter préfectoral n°96-DRCL/1-092 en date du 31 décembre 1996,
- ROSSELANGE, à compter du 1^{er} janvier 2003, par arrêté préfectoral n°2001-DRCL/1-034 en date du 24 septembre et du 17 octobre 2001.
- ARS SUR MOSELLE à compter du 1^{er} janvier 2010, par arrêté inter préfectoral n° 2009-DRCLAJ/1-055 en date du 21 septembre 2009.
- ANCY SUR MOSELLE et DORNOT à compter du 1^{er} janvier 2014, par arrêté inter préfectoral n°2013-DCTAJ/1-039 en date du 18 octobre 2013

Le 1^{er} janvier 2016, les communes d'Ancy sur Moselle et Dornot on fusionné. La fusion de ces deux communes a créé une nouvelle commune dénommée Ancy Dornot.

Le 1^{er} janvier 2018, le SIEGVO s'est transformé en syndicat mixte du fait de la prise de compétence de l'eau de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et des communautés de communes Pays Orne Moselle et Rives de Moselle. C'est ainsi le phénomène de représentation substitution qui s'applique pour ces intercommunalités.

Le 1^{er} janvier 2019, les communes de Rezonville et Vionville ont fusionné pour créer une nouvelle commune dénommée Rezonville-Vionville.

L'arrêté inter préfectoral n° 2018-DCL/1-056 en date du 10 janvier 2019 formalise le transfert de la compétence eau de la communauté de communes Pays Orne Moselle des communes de Moyeuvre Grande et Moyeuvre Petite. Ces deux communes sont actuellement sous contrat d'affermage avec VEOLIA Eau jusqu'en 2026 pour l'une et 2028 pour l'autre.

L'arrêté inter préfectoral n° 1-043 en date du 15 novembre 2021 formalise la réduction du périmètre d'intervention du SIEGVO sur le territoire de Metz Métropole pour la commune d'Ars sur Moselle à effet du 1^{er} janvier 2022.

Au 1^{er} janvier 2022, le nombre de communes membres au SIEGVO est de 36.

Article 2 – OBJET

Le S.I.E.G.V.O. a pour objet d'assurer :

- 1) l'étude, la réalisation, l'extension, l'amélioration, la rénovation, le contrôle, l'entretien, l'exploitation et la maîtrise d'ouvrage des équipements publics de production, de transport et de distribution d'eau potable,
- 2) la gestion des abonnés au service public de distribution d'eau potable.

Article 3 – SIEGE DU SYNDICAT

Le siège du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne est fixé à AMANVILLERS – 17 Route de Metz.

Article 4 – DUREE DU SYNDICAT

Le syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 5 – ADMISSION / RETRAIT

5.1. Admission

Les règles applicables pour l'admission d'une nouvelle commune sont définies à l'article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ainsi, l'assemblée délibérante de chaque intercommunalité et commune membre dispose d'un délai de 3 mois, à compter de la réception de la délibération de l'organe délibérant, pour se prononcer sur l'admission d'une nouvelle commune. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

5.2. Retrait

Conformément à l'article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, un membre ne peut se retirer du syndicat sans le consentement du Comité syndical. En outre, ce retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent.

Par ailleurs, les articles L5212-29, L5212-29-1 et L5212-30 du Code Général des Collectivités Territoriales contiennent des dispositions spécifiques aux syndicats de communes, dérogoires à celles contenues à l'article L5211-19.

Article 6 – COMITE SYNDICAL

6.1 Composition

Le S.I.E.G.V.O. est administré par un comité syndical composé de :

- 2 délégués pour chacune des communes adhérentes.

6.2 Fonctionnement

Le comité syndical se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre (article L.5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales) et, en tant que besoins, sur convocation du Président ou à la demande d'au moins 1/3 des membres.

Chaque délégué dispose d'une voix délibérative.

Les votes sont acquis à la majorité des voix détenues par l'ensemble des délégués du Comité.

Article 7 – BUREAU

Le Bureau du syndicat, élu par le comité syndical, est composé du Président, des deux Vice-Présidents, représentant chacun leur commune et d'un délégué par commune pour chacune des autres communes.

Conformément à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président et le Bureau, peuvent par délibération du Comité Syndical, recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité Syndical.

Lors de chaque réunion du comité syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du comité syndical.

Article 8 – DISPOSITIONS BUDGETAIRES

8.1 Budget

Le S.I.E.G.V.O. pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions.

8.2 Ressources

Les ressources du S.I.E.G.V.O. comprennent :

- les recettes d'exploitation des activités conduites en exécution de l'article 2, qui recouvrent :
 - le produit de la vente de l'eau auprès des abonnés. Le prix de vente est déterminé par l'assemblée délibérante au moment du vote du budget primitif afin d'équilibrer les sections d'investissement et de fonctionnement,
 - le produit des travaux exécutés par le SIEGVO pour le compte de tiers (extension du réseau, raccordement au réseau, entretien du branchement ...). Un bordereau des prix est établi et voté par l'assemblée délibérante du SIEGVO.
- les subventions reçues des différents partenaires financiers (Agence de l'Eau « Rhin-Meuse », Région Lorraine, Conseils Généraux, Etat) ou toute autre institution,
- les revenus des biens meubles et immeubles du syndicat,
- les produits des dons et legs,
- toute autre ressource liée à son activité.

8.3 Participation financière des adhérents

sans objet.

8.4 Receveur syndical

Les fonctions de receveur syndical seront exercées par le Trésorier Principal de MONTIGNY PAYS MESSIN.

Article 9 – MODIFICATIONS STATUTAIRES

Dans les conditions prévues par l'article 5211-20 du CGCT, le comité syndical est compétent pour procéder aux modifications des présents statuts, autres que celles visées aux articles L5211-17 à L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement.

Article 10 – REGLEMENT INTERIEUR

Conformément à la Loi d'orientation relative à l'Administration Territoriale de la République n° 92-125 du 6 février 1992 et les articles L2121-8 et L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le comité syndical établit son règlement intérieur.

Article 11 – PERSONNEL DU SYNDICAT

Le tableau des effectifs du syndicat est fixé par délibération du Comité. Le personnel du syndicat est soumis aux dispositions du statut de la Fonction Publique Territoriale.

Article 12 – DISPOSITIONS DIVERSES

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, seront appliquées les dispositions des articles L5211 et suivants, L5212-1 et suivants, L5811-1 et R5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

LISTE DES PRESIDENTS ET VICE PRESIDENTS DEPUIS LA CREATION DU SIEGVO

Année	Président	1^{er} Vice Président	2^{ème} Vice Président
1904	Dr MOSSER Maire d'Amanvillers	M. PREVEL Délégué de Ste Ruffine	/
1913	M. FÖRGER Maire de Ste Marie aux Chênes	/	/
1919	M. MARCHAL Maire de Roncourt	/	/
1920	M. HAGNY Emile Maire d'Amanvillers	M. PATARD Adjoint au maire de Gravelotte	/
1945	M. HAGNY Emile Maire d'Amanvillers	M. MIDY Félix Maire de Marange Silvange	
1948	M. HAGNY Emile Maire d'Amanvillers	M. MIDY Félix Maire de Marange Silvange	
1953	M. BILAINE Maire d'Amanvillers	M. MIDY Félix Maire de Marange Silvange	M. NAU Paul (*) Maire de Mondelange
1959	M. BRASME Jules Maire de Ste Marie aux Chênes	M. NAU Paul Maire de Mondelange	M. MICHEL Marcel Délégué de Rezonville
1965	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. GURY Clément Maire de Malancourt	M. MICHEL Marcel Délégué de Rezonville
1971	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. GURY Clément Maire de Malancourt	M. WIEDENKELLER Joseph Maire de Gandrange
1977	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. HELSTROFFER Roger Maire de Saulny	M. GURY Clément Maire de Malancourt
1983	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. HELSTROFFER Roger Maire de Saulny	M. JEHL Marcel Maire de Rombas
1989	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. HELSTROFFER Roger Maire de Saulny	M. JEHL Marcel Maire de Rombas
1995	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. HELSTROFFER Roger Maire de Saulny	M. THUAU Jacques Adjoint au Maire de Richemont
2001	M. KELLER Pierre Maire d'Amanvillers	M. DIEDRICH Claude Maire de Clouange	M. SIMON Roland Maire de Vaux
2007	M. KELLER Pierre Maire d'Amanvillers	M. DIEDRICH Claude Maire de Clouange	M. SIMON Roland Maire de Vaux
2014	M. MATELIC Vincent Maire de Rosselange	M. SEBBEN Valter Adjoint au Maire de St Privat la Montagne	M. SIMON Roland Maire de Vaux
2020	M. MATELIC Vincent Maire de Rosselange	M. SEBBEN Valter Adjoint au Maire de St Privat la Montagne	Mme Enza BAROTTE Adjointe au maire de Norroy le Veneur

(*) M. Nau est élu 2^{ème} Vice Président le 13 novembre 1954 lors d'une commission plénière où le Président et le Vice Président étaient absents pour maladie. Il a été alors décidé d'élire un 2^{ème} Vice Président.



Ouvrages de production d'eau potable sur les communes de :
 AUBOUÉ - MOINEVILLE - CHATEL SAINT GERMAIN
 HAGONDANGE - MAIZIERES LES METZ - ROZERIEULLES
 -UCKANGE - FAMECK -




LE SIEGVO SUR PLUSIEURS INTERCOMMUNALITES

CCPOM

RIVES DE MOSELLE

METZ METROPOLE

CC DE MAD ET MOSELLE

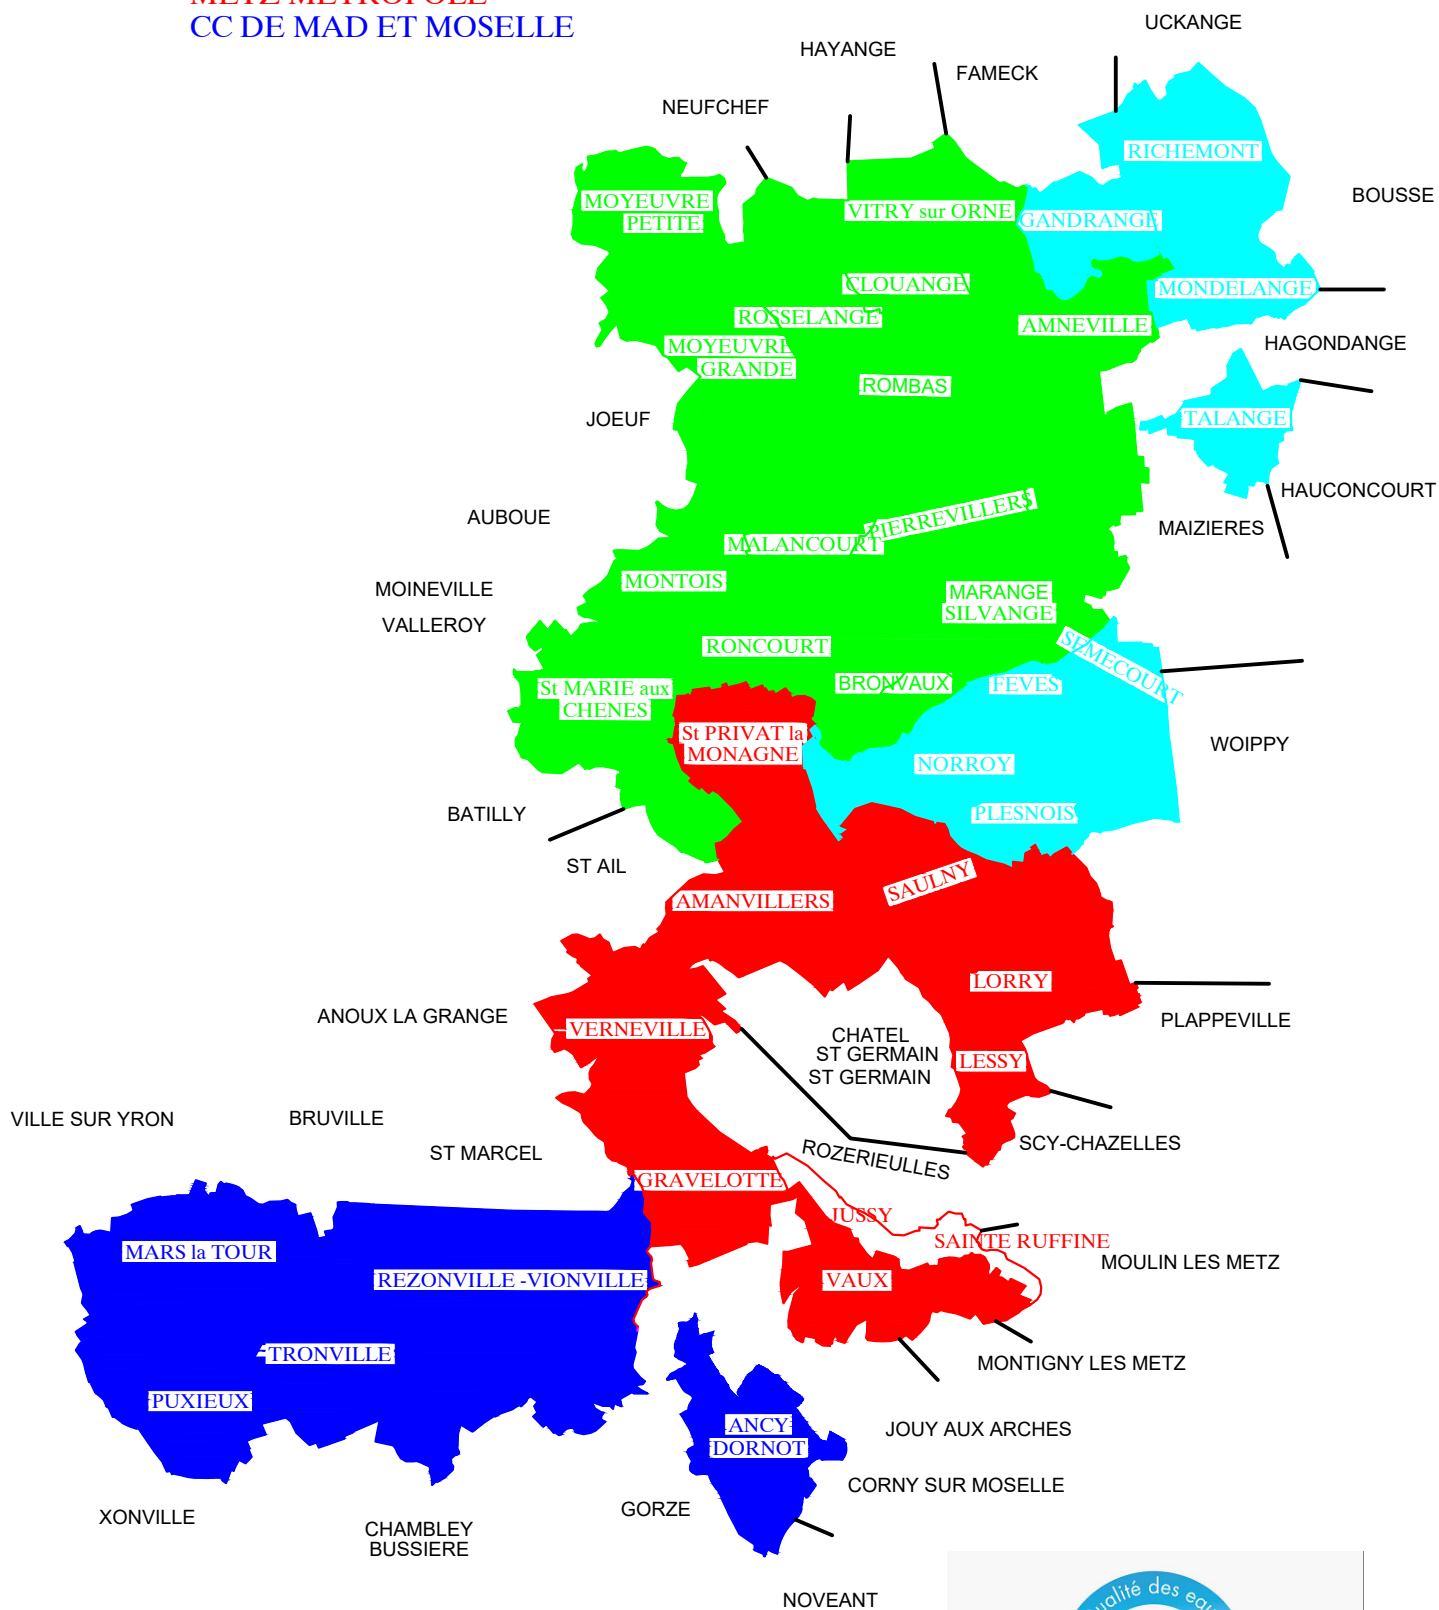

RECENSEMENT DE LA POPULATION

COMMUNES MEMBRES	N° INSEE	1982	1990	% 1982/90	1999	% 1990/99	Population légal 2007	% 1999/2007	Population légal 2012	% 2007/2012	Population légal 2017	% 2012/2017	Population légal 2019	% 2017/2019	Population légal 2021	% 2019/2020	Population de référence 2022	% 2021/2022
AMANVILLERS	57017	1456	1784	22,53%	1934	8,41%	2167	12,05%	2214	2,17%	2184	-1,36%	2121	-2,88%	2121	0,00%	2189	3,21%
AMNEVILLE	57019	8951	8926	-0,28%	9314	4,35%	10228	9,81%	10124	-1,02%	10478	3,50%	10488	0,10%	10828	3,24%	10940	1,03%
ANCY - DORNOT (2014) (*)	57021				1661		1453	-12,52%	1449	-0,28%	1593	9,94%	1548	-2,82%	1490	-3,75%	1503	0,87%
BRONVAUX	57111	562	545	-3,02%	595	9,17%	564	-5,21%	561	-0,53%	549	-2,14%	528	-3,83%	511	-3,22%	507	-0,78%
CLOUANGE	57143	4321	3713	-14,07%	3643	-1,89%	3906	7,22%	3879	-0,69%	3532	-8,95%	3407	-3,54%	3359	-1,41%	3616	7,65%
FEVES	57211	582	742	27,49%	860	15,90%	943	9,65%	914	-3,08%	1137	24,40%	1191	4,75%	1203	1,01%	1207	0,33%
GANDRANGE	57242	2296	2370	3,22%	2542	7,26%	2660	4,64%	2923	9,89%	2943	0,68%	3063	4,08%	3029	-1,11%	3038	0,30%
GRAVELOTTE	57256	507	530	4,54%	652	23,02%	692	6,13%	726	4,91%	848	16,80%	831	-2,00%	810	-2,53%	819	1,11%
JUSSY	57352	396	418	5,56%	475	13,64%	453	-4,63%	502	10,82%	460	-8,37%	460	0,00%	452	-1,74%	475	5,09%
LESSY	57396	728	763	4,81%	856	12,19%	862	0,70%	877	1,74%	773	-11,86%	764	-1,16%	771	0,92%	823	6,74%
LORRY LES METZ	57415	1369	1365	-0,29%	1433	4,98%	1477	3,07%	1680	13,74%	1863	10,89%	1824	-2,09%	1731	-5,10%	1784	3,06%
MARANGE SILVANGE	57443	5538	5674	2,46%	5402	-4,79%	5870	8,66%	5896	0,44%	6238	5,80%	6515	4,44%	6527	0,18%	6573	0,70%
MARS LA TOUR (M&M)	54353	765	823	7,58%	854	3,77%	963	12,76%	986	2,39%	983	-0,30%	938	-4,58%	895	-4,58%	899	0,45%
MONDELANGE	57474	5993	5808	-3,09%	5610	-3,41%	5855	4,37%	6055	3,42%	5738	-5,24%	5708	-0,52%	5720	0,21%	5795	1,31%
MONTOIS LA MONTAGNE	57481	2291	2759	20,43%	2616	-5,18%	2435	-6,92%	2408	-1,11%	2729	13,33%	2750	0,77%	2723	-0,98%	2738	0,55%
MOYEUVE GRANDE (2018)	57491						8299		8074	-2,71%	7894	-2,23%	7571	-4,09%	7330	-3,18%	7380	0,68%
MOYEUVE PETITE (2018)	57492						517		494	-4,45%	464	-6,07%	459	-1,08%	446	-2,83%	452	1,35%
NORROY LE VENEUR	57511	741	795	7,29%	900	13,21%	1033	14,78%	1086	5,13%	1025	-5,62%	1054	2,83%	1013	-3,89%	1021	0,79%
PIERREVILLERS	57543	1372	1365	-0,51%	1346	-1,39%	1468	9,06%	1532	4,36%	1533	0,07%	1522	-0,72%	1478	-2,89%	1491	0,88%
PLESNOIS	57546	572	627	9,62%	707	12,76%	784	10,89%	810	3,32%	855	5,56%	842	-1,52%	792	-5,94%	813	2,65%
PUXIEUX (M&M)	54441	120	140	16,67%	179	27,86%	250	39,66%	256	2,40%	255	-0,39%	239	-6,27%	226	-5,44%	226	0,00%
REZONVILLE-VIONVILLE (*)	57578	235	287	22,13%	329	14,63%	354	7,60%	356	0,56%	509	42,98%	502	-1,38%	495	-1,39%	510	3,03%
RICHEMONT	57582	1776	1769	-0,39%	1879	6,22%	1949	3,73%	1908	-2,10%	2115	10,85%	2134	0,90%	2116	-0,84%	2186	3,31%
ROMBAS	57591	11733	10844	-7,58%	10743	-0,93%	10183	-5,21%	10092	-0,89%	9993	-0,98%	9960	-0,33%	9697	-2,64%	9615	-0,85%
RONCOURT	57593	751	827	10,12%	818	-1,09%	690	-15,65%	979	41,88%	1013	3,47%	1028	1,48%	1039	1,07%	1056	1,64%
ROSSELANGE (2003)	57597	3601	3242	-9,97%	3101	-4,35%	3005	-3,10%	2923	-2,73%	2711	-7,25%	2670	-1,51%	2485	-6,93%	2427	-2,33%
SAINT RUFFINE	57624	408	466	14,22%	453	-2,79%	563	24,28%	559	-0,71%	591	5,72%	615	4,06%	588	-4,39%	618	5,10%
SAULNY	57634	904	1126	24,56%	1167	3,64%	1490	27,68%	1504	0,94%	1463	-2,73%	1546	5,67%	1559	0,84%	1613	3,46%
SEMECOURT	57645	733	835	13,92%	874	4,67%	849	-2,86%	917	8,01%	1004	9,49%	1030	2,59%	1022	-0,78%	1032	0,98%
ST PRIVAT LA MONTAGNE	57622	1297	1398	7,79%	1374	-1,72%	1549	12,74%	1887	21,82%	1857	-1,59%	1930	3,93%	1885	-2,33%	1896	0,58%
STE MARIE AUX CHENES	57620	3317	3302	-0,45%	3328	0,79%	3637	9,28%	4013	10,34%	4275	6,53%	4411	3,18%	4505	2,13%	4544	0,87%
TALANGE	57663	8325	7755	-6,85%	7782	0,35%	7709	-0,94%	7812	1,34%	7879	0,86%	7968	1,13%	7938	-0,38%	8223	3,59%
TRONVILLE (M&M)	54535	124	174	40,32%	192	10,34%	224	16,67%	216	-3,57%	203	-6,02%	202	-0,49%	197	-2,48%	201	2,03%
VAUX	57701	763	784	2,75%	853	8,80%	898	5,28%	884	-1,56%	822	-7,01%	836	1,70%	810	-3,11%	812	0,25%
VERNEVILLE	57707	432	565	30,79%	617	9,20%	606	-1,78%	617	1,82%	624	1,13%	658	5,45%	673	2,28%	681	1,19%
VITRY SUR ORNE	57724	2512	2369	-5,69%	2332	-1,56%	2640	13,21%	3049	15,49%	3053	0,13%	3056	0,10%	2975	-2,65%	2985	0,34%
TOTAL		75471	74890	-0,77%	77421	3,38%	89225	15,25%	91162	2,17%	92186	1,12%	92369	0,20%	91439	-1,01%	92688	1,37%

(*) Les communes d'Ancy sur Moselle et Dornot ont fusionné à la date du 1er janvier 2016

Les communes de Rezonville et Vionville ont fusionné à la date du 1er janvier 2019

Les données indiquées (population légale 2017) pour ces deux nouvelles communes correspondent à celles de la nouvelle commune.


La commune d'Ars sur Moselle ne fait plus partie du SIEGVO depuis le 1er janvier 2022

Les populations de référence millésimées 2022 entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2025

LISTE DES DELEGUES DU SIEGVO

METZ METROPOLE		
AMANVILLERS	LOGIN Frédérique (maire)	LEOMY Patrick
GRAVELOTTE	SCHURCH Christophe	MULLER Hervé
JUSSY	FACHOT Pierre (maire)	LAEUFFER Frédérique
LESSY	CLARIS Yves	JACQUOT Max
LORRY LES METZ	GLESER Philippe (maire)	SCHMITT Jean Paul
RONCOURT	POSTERA Antoine (maire)	GAVINA Joël
ST PRIVAT LA MONTAGNE	SEBBEN Valter (2)	BESSON Olivier
STE RUFFINE	CARL Christophe	BOTELLA Gérard
SAULNY	SPORMEYEUR Nathalie (maire)	SUTTER Dominique
VAUX	FAVRE Christian	LECLAIRE Fabrice
VERNEVILLE	DIEUDONNE Yves (maire)	DUCHE Edouard
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS ORNE MOSELLE		
AMNEVILLE	DOS SANTOS Armindo	REPPERT Raymond
BRONVAUX	WROBEL Frédéric	SAMPY Michèle
CLOUANGE	DERIU Clément	THOMAS Ornella
MARANGE SILVANGE	MULLER Yves (maire)	MEOCCI François
MONTOIS LA MONTAGNE	DE MOURA Pascale	NUCCI Kevin
MOYEUVRE GRANDE	LACAVA Salvatore	BENABID Lokmane
MOYEUVRE PETITE	SCHWEIZER Christian (maire)	STIBLING Fabrice
PIERREVILLERS	BROCKLY Jérémy	SUSANJ Françoise
ROMBAS	RISSER Charles	DUMON Joël
ROSSELANGE	MATELIC Vincent (maire) (1)	SCHONS Bernard
STE MARIE AUX CHENES	COVALCIQUE Hervé	KLAMMERS Luc
VITRY SUR ORNE	MOUGIN Christian	GOBBI Anthony
COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE		
FEVES	PATRIGNANI Armand (maire)	SPINELLI Pierre
GANDRANGE	BIGOT Patrick	MANGONI Serge
MONDELANGE	DE SANCTIS Nicolas	D'AMORE Franck
NORROY LE VENEUR	BAROTTE Enza (3)	BECKER Charlotte
PLESNOIS	GIRCOURT Jean-Dominique	ARNOULD Patrice
RICHEMONT	VELLE André	MONIER Dominique
SEMECOURT	HENRY Frédéric	PIRES Jérôme
TALANGE	WILLLAUME Daniel	RUMML Raphaëla
COMMUNES ISOLEES		
ANCY - DORNOT	GERARD Alain	DUVAL Edmond
MARS LA TOUR	LEJEAU Frédéric	LOIZEAU Jacques
PUXIEUX	PERIN Francis (maire)	LABISSY Cécilia
REZONVILLE - VIONVILLE	POUGET Guy	LEROY Thierry
TRONVILLE	HUMBERT Serge (maire)	SPANG Stéphane

(1) Président (2) 1er Vice Président (3) 2ème Vice Président

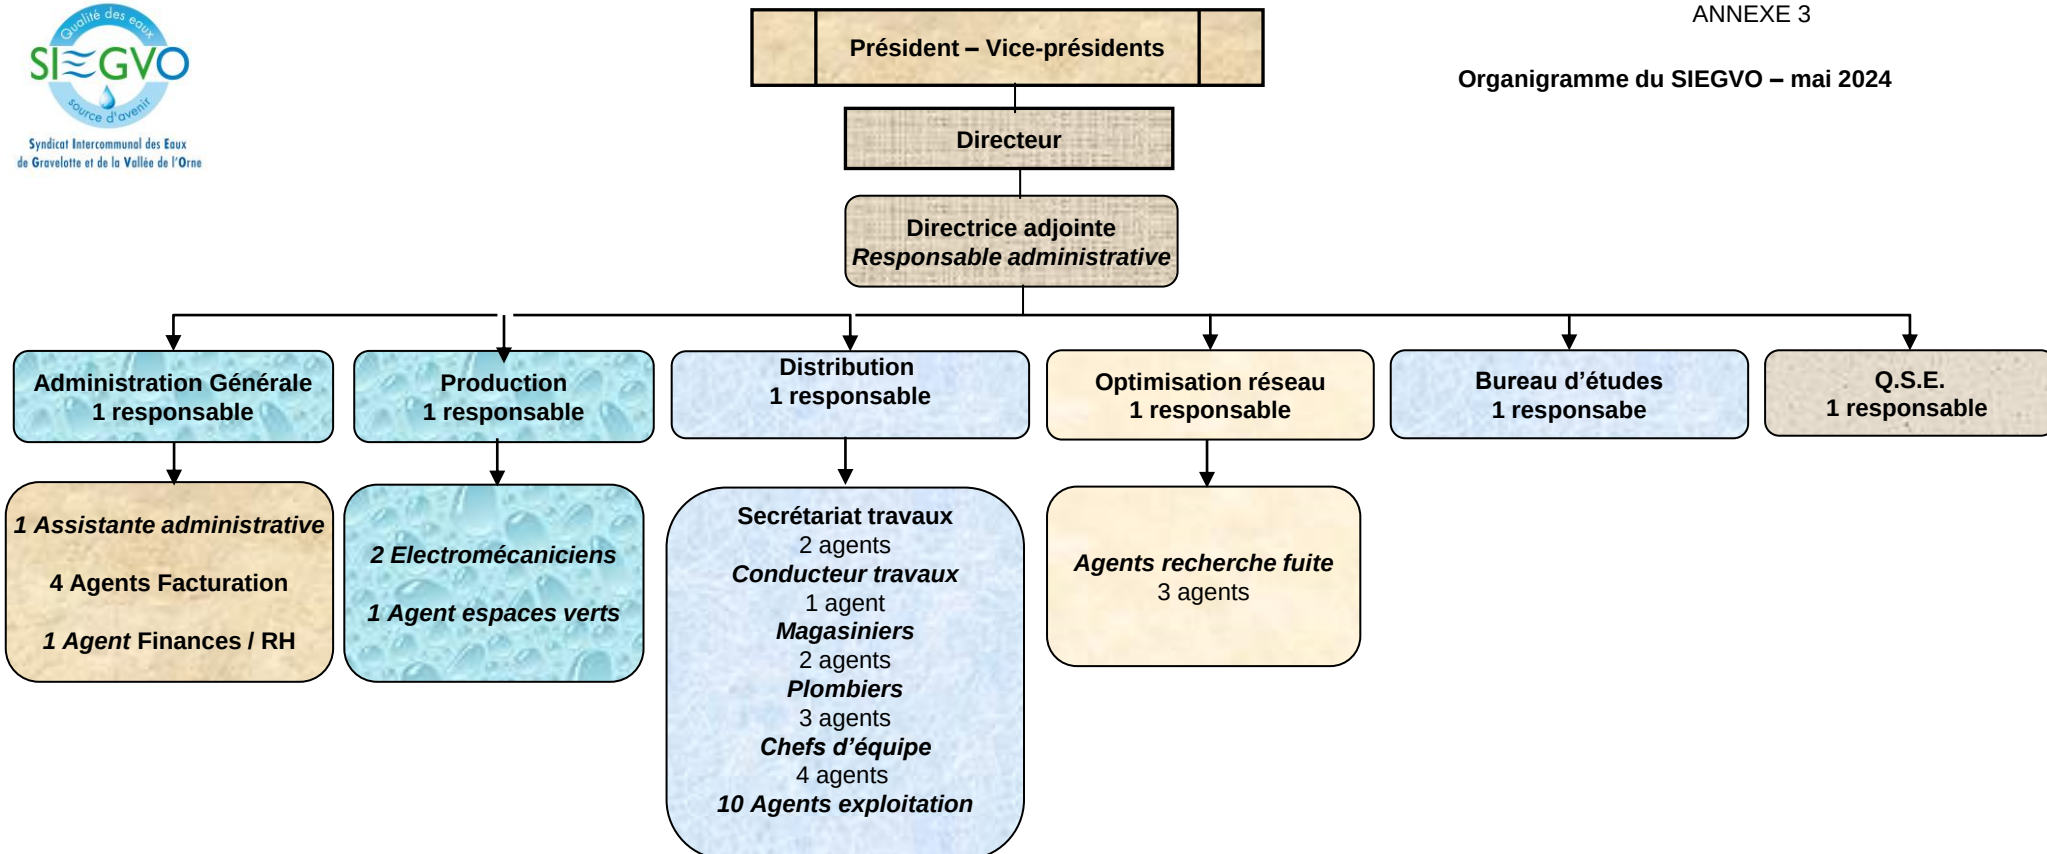

PARC AUTOMOBILE ET ENGIN DE CHANTIER AU 1er JANVIER 2024

TYPE	Immat.	1ère Mise en Circulation	Age véhicule	KMS 31/12/24	KMS 31/12/23	Kms Annuel
<u>MINI PELLES</u>				Cpt Heure		
VOLVO ECR 25D	4596	04/10/2016	8,4	2208	1954	254
YANMAR SV08-1	13269B	04/07/2008	16,7	1298	1210	88
YANMAR VIO 25	AYRVIO25K06103028	20/07/2010	14,6	5552	5347	205
VOLVO minipelle	29717	16/11/2022	2,3	553	214	339
LIEBHERR Chargeur	VATZ1582	06/04/2022	2,9	508	362	146
<u>CAMIONS</u>						
Renault KERAX	CP-541-TY	14/01/2013	12,1	226 020	205 052	20 968
Renault Premium LANDER Grue 19 T	FA-552-WW	19/04/2007	17,9	166 682	157 452	9 230
*	DM-431-TZ	23/12/2014	10,2	97 907	87 636	10 271
Man Grue	BB-055-KS	11/10/2010	14,4	209 751	193 616	16 135
Renault C320 DTI8	GJ-949-WJ	04/10/2022	2,4	17 076	8 195	8 881
IVECO 35 JPM 3,5t	GE-451-YW	28/02/2022	3,0	42 313	28 544	13 769
<u>CAMIONNETTES</u>						
Renault MASTER	FM-368-KX	18/12/2019	5,2	57 046	44 412	12 634
Renault MASTER	FC-816-JT	15/11/2017	7,3	86 147	74 840	11 307
Renault MASTER	FL-830-ZF	29/11/2019	5,2	106 556	84 172	22 384
Renault MASTER	558 CAF 57	23/10/2008	16,4	196 057	189 189	6868
Renault MASTER	DZ-959-EP	27/02/2016	9,0	97 727	87 168	10559
<u>VEHICULES LEGERS</u>						
DACIA Sandero	GJ-814-EH	31/08/2022	2,5	28226	13477	14 749
Kangoo	CQ-582-YT	19/02/2013	12,0	215 600	192 954	22 646
Twingo	CY-436-DQ	29/08/2013	11,5	130 083	122 621	7 462
Kangoo	DZ-643-ER	05/02/2016	9,1	203 936	174 906	29 030
Kangoo	ES-261-JQ	29/11/2017	7,2	125 220	108 849	16 371
Kangoo	ES-536-JQ	29/11/2017	7,2	169 022	146 632	22 390
Kangoo	FH-628-MN	29/06/2019	5,7	83 058	69 339	13 719
Kangoo	DZ-719-ZC	25/02/2016	9,0	160 006	143 564	16 442
Kangoo	FM-924-SA	27/12/2019	5,2	177 600	144 997	32 603
Kangoo	DE-933-GJ	26/03/2014	10,9	196 068	181 365	14 703
Kangoo	GA-201-HP	28/06/2021	3,7	58 548	42 230	16 318
CLIO	FR-017-BL	30/06/2020	4,7	44 825	36 394	8 431
Duster	FS-657-YX	25/09/2020	4,4	91 200	71 740	19 460
Kangoo	AB-333-MD	24/06/2009	15,7	127 883	116 437	11 446
Kangoo	GD-164-QB	20/07/2010	14,6	87 353	65 982	21 371
Kangoo	AX-142-CV	20/07/2010	14,6	319 955	300 320	19 635
Renault Express Van	GK-119-RS	23/11/2022	2,3	75 826	36 960	38 866

TOTAL Km : 468 648

Architecture du Réseau de Télégestion



Superviseur TOPKAPI



Gestion Astreinte

- Logiciel Alert
- Visionnage des courbes
- Volumes quotidiens, mensuels et débit de nuit



SG 4000 (Machine Virtuelle)



6 TSX Premium Télémécanique

- Station de Mance
- Forage de Mance
- Forages de Moineville
- Station de Roncourt
- Station d'Auboué
- Réservoirs de Pierrevillers

Liaison GPRS



40 S50, S500 Sofrel

- Stations
- Réservoirs
- Regard



22 LS Sofrel

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

S.I.E.G.V.O.
**Syndicat Intercommunal Des Eaux de Gravelotte
et Vallée de l'Orne**

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE : ETUDE, REALISATION, EXTENSION, AMELIORATION, RENOVATION, CONTROLE, ENTRETIEN, EXPLOITATION, MAITRISE D'OUVRAGE ET PRESERVATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE CAPTAGE, TRAITEMENT, TRANSPORT ET COMPTAGE D'EAU POTABLE SUR L'ENSEMBLE DES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT. COLLECTE, VENTE ET ACHAT D'EAUX BRUTES ET TRAITEES. ACCUEIL ET GESTION DES CONTRATS DES CLIENTS RACCORDES.

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF DRINKING WATER, ENGINEERING, CONSTRUCTION, EXTENSION, IMPROVEMENT, RENOVATION, CONTROL, MAINTENANCE, OPERATION, PROJECT MANAGEMENT AND PROTECTION OF PUBLIC EQUIPMENT FOR COLLECTION, TREATMENT, TRANSPORT AND METERING OF DRINKING WATER IN ALL TOWNS MEMBERS OF THE TRADE UNION. COLLECTION, SALE AND PURCHASE OF TREATED AND NON-TREATED WATER. RECEPTION AND MANAGEMENT OF THE CLIENTS' CONTRACT.

ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON TRINKWASSER: VORARBEITEN, DURCHFÜHRUNG, AUSDEHNUNG, VERBESSERUNG, ERNEUERUNG, KONTROLLE, INSTANDHALTUNG, INBETRIEBSETZUNG, PROJEKTMANAGEMENT UND WAHRUNG DER ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN FÜR GEWINNUNG, REINIGUNG, TRANSPORT UND ZAHLUNG VON TRINKWASSER ÜBER DIE GESAMTEN GEMEINDEN, DIE GEWERKSCHAFTSMITGLIED SIND. GEWINNUNG, VERKAUF UND EINKAUF VON ROH- UND AUFBEREITETES WASSER. AUFNAHME UND VERWALTUNG DER VERTRÄGE DER ANGESCHLOSSENEN KUNDEN.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

17 route de Metz FR-57865 AMANVILLERS

Liste des sites certifiés en annexe / List of certified locations on appendix

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2024-01-24

Jusqu'au
Until

2027-01-23

SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Flashez ce QR
Code pour vérifier la
validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified. Accreditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark - CERTIF 0956.9/07-2020

N° 2006/26949.9

Page 2 / 2

Annexe / Appendix n° 1

S.I.E.G.V.O.
**Syndicat Intercommunal Des Eaux de Gravelotte
et Vallée de l'Orne**

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

1 ROUTE DE METZ FR-57865 AMANVILLERS
CHENIL DU JOLI BOIS FR-54580 MOINEVILLE
BOIS LEFEVRE FR-57120 PIERREVILLERS
CD 112 D FR-57270 UCKANGE
CD 9 FR-57270 UCKANGE
RUE DES SOURCES FR-57780 ROSSELANGE
CHEMIN D EXPLOITATION FR-57130 GRAVELOTTE
RUE CAMILLE CAVALIER FR-54580 AUBOUE
RUE DE LA MINE FR-57860 RONCOURT

Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

S.I.E.G.V.O.
**Syndicat Intercommunal Des Eaux de Gravelotte
et Vallée de l'Orne**

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE : ETUDE, REALISATION, EXTENSION, AMELIORATION, RENOVATION, CONTROLE, ENTRETIEN, EXPLOITATION, MAITRISE D'OUVRAGE ET PRESERVATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE CAPTAGE, TRAITEMENT, TRANSPORT ET COMPTAGE D'EAU POTABLE SUR L'ENSEMBLE DES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT COLLECTE, VENTE ET ACHAT D'EAUX BRUTES ET TRAITEES. ACCUEIL ET GESTION DES CONTRATS DES CLIENTS RACCORDES.

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF DRINKING WATER, ENGINEERING, CONSTRUCTION, EXTENSION, IMPROVEMENT, RENOVATION, CONTROL, MAINTENANCE, OPERATION, PROJECT MANAGEMENT AND PROTECTION OF PUBLIC EQUIPMENT FOR COLLECTION, TREATMENT, TRANSPORT AND METERING OF DRINKING WATER IN ALL TOWNS MEMBERS OF THE TRADE UNION. COLLECTION, SALE AND PURCHASE OF TREATED AND NON-TREATED WATER. RECEPTION AND MANAGEMENT OF THE CLIENTS' CONTRACT.

ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON TRINKWASSER: VORARBEITEN, DURCHFÜHRUNG, AUSDEHNUNG, VERBESSERUNG, ERNEUERUNG, KONTROLLE, INSTANDHALTUNG, INBETRIEBSETZUNG, PROJEKTMANAGEMENT UND WAHRUNG DER ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN FÜR GEWINNUNG, REINIGUNG, TRANSPORT UND ZAHLUNG VON TRINKWASSER ÜBER DIE GESAMTEN GEMEINDEN, DIE GEWERKSCHAFTSMITGLIED SIND. GEWINNUNG, VERKAUF UND EINKAUF VON ROH- UND AUFBEREITETES WASSER. AUFNAHME UND VERWALTUNG DER VERTRÄGE DER ANGESCHLOSSENEN KUNDEN.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

17 route de Metz FR-57865 AMANVILLERS

Liste des sites certifiés en annexe / List of certified locations on appendix

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2024-01-24

Jusqu'au
Until

2027-01-23

SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Flashez ce QR
Code pour vérifier la
validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified. Accreditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management. Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark - CERTIF 0956.9/07-2020

N° 2012/51881.6

Page 2 / 2

Annexe / Appendix n° 1


S.I.E.G.V.O.
**Syndicat Intercommunal Des Eaux de Gravelotte
et Vallée de l'Orne**

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

1 ROUTE DE METZ FR-57865 AMANVILLERS
CHENIL DU JOLI BOIS FR-54580 MOINEVILLE
BOIS LEFEVRE FR-57120 PIERREVILLERS
CD 9 FR-57270 UCKANGE
RUE DES SOURCES FR-57780 ROSSELANGE
CHEMIN D EXPLOITATION FR-57130 GRAVELOTTE
RUE CAMILLE CAVALIER FR-54580 AUBOUE
RUE CAMILLE DE LA MINE FR-57860 RONCOURT
CD 112 FR-57270 UCKANGE

Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:


ISO 14001 : 2015

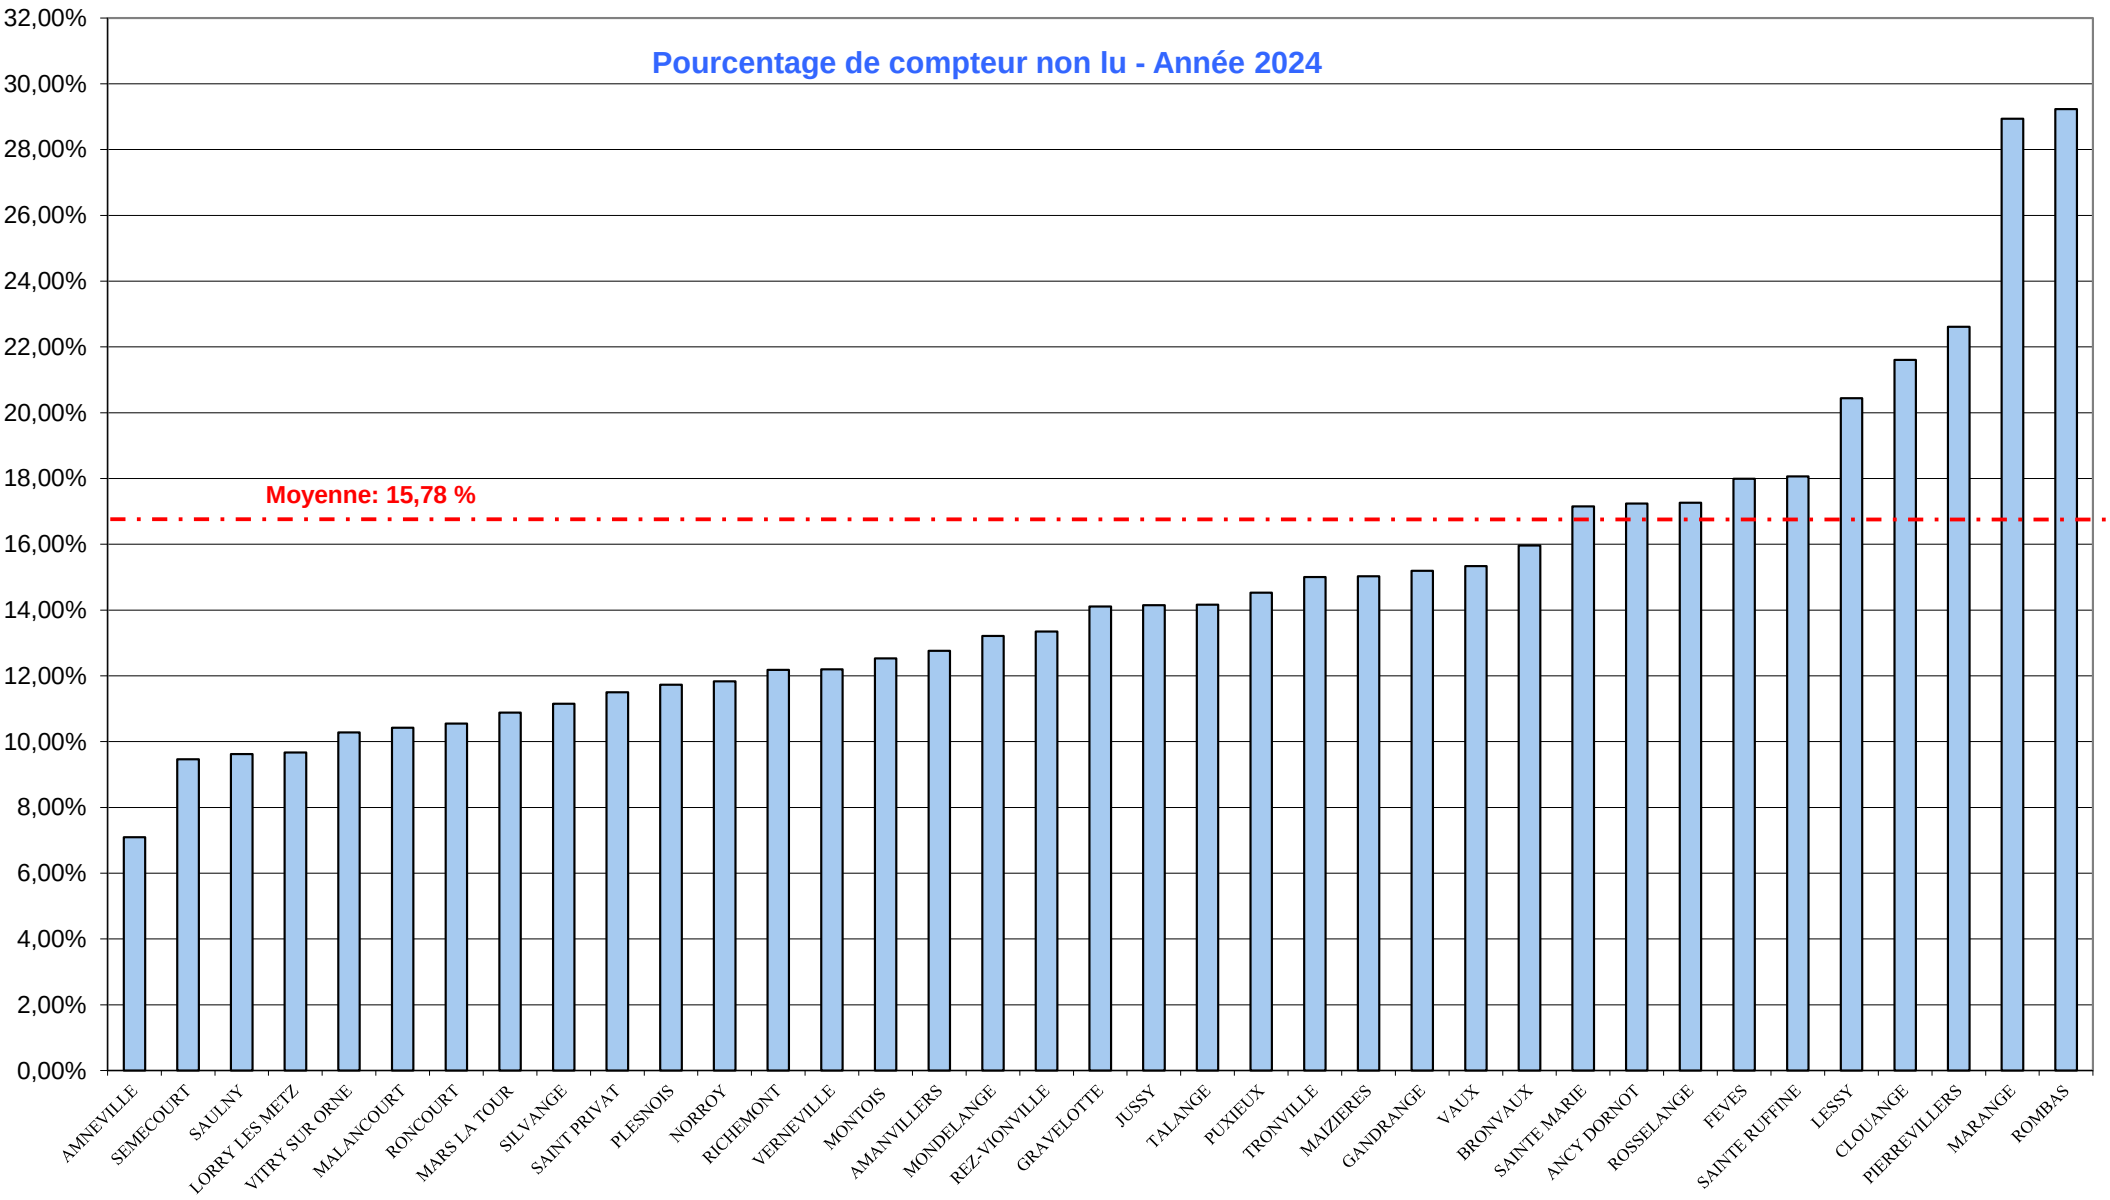


Evolution du nombre d'abonnés prélevés et mensualisés

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
% Prélèvement Bancaire	59,42%	55,95%	51,77%	46,42%	45,99%	46,08%	45,01%	45,17%	45,58%	44,82%	44,61%	46,17%	46,96%	47,43%	48,66%	50,21%	49,77%	51,05%	52,67%	53,31%	53,81%	53,75%	51,84%	51,55%	51,46%	51,02%	49,72%
% Mensualisation	26,46%	24,73%	22,12%	18,88%	18,41%	17,29%	16,09%	15,69%	15,19%	14,08%	13,20%	12,98%	12,47%	11,88%	11,30%	11,96%	10,74%	11,04%	10,94%	10,19%	9,52%	7,62%	4,01%	3,41%	2,76%		

Prélèvement Bancaire

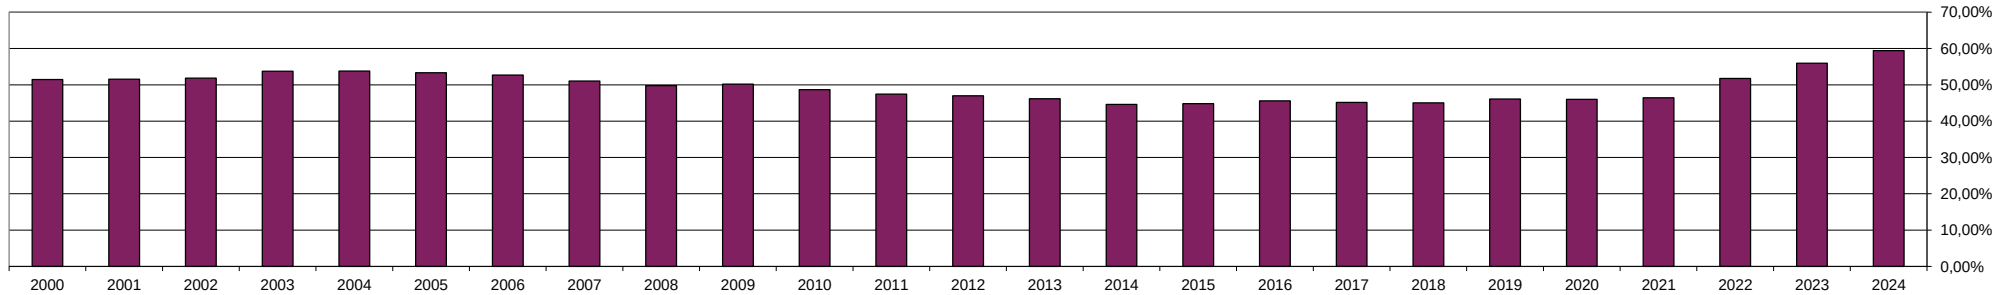

Mensualisation

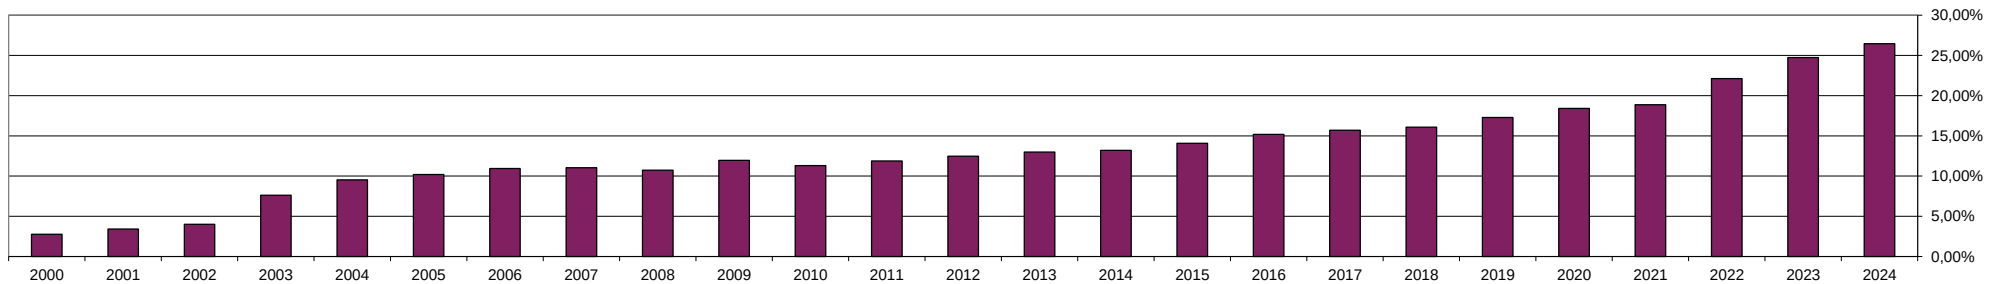



Syndicat Intercommunal des Eaux
de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne

SIEGVO-Service Facturation
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS
Tél : 03 87 53 40 43

Accueil téléphonique du service
FACTURATION
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H
Mail : facturation@siegvo.com

SIEGVO-ACCUEIL

Tél : 03 87 53 40 43

Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00

Urgences Dépannage 24h/24

Tél : 03 87 53 40 43

Mail : accueil@siegvo.com

Renseignements : www.siegvo.com

N°TVA : FR66200078814

N° SIREN : 200 078 814

Référence à
rappeler

N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT

Occupant : M. DUPONT ERIC

Adresse du
lieu desservi :

RUE D'ARS
57130 GRAVELOTTE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE METZ
1 RUE DU CHANOINE COLLIN
57036 METZ CEDEX 1

M. DUPONT ERIC
RUE D'ARS
57130 GRAVELOTTE

Facture estimative n° 2024-3 / 9501507844 du 31/12/2024

EAU et redevances diverses

Consommation du 01/01/2024 au 31/12/2024

Message :

Titre exécutoire en application de l'article L252A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L2342-4 et R3342-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux usées est assuré par la Régie HAGANIS

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation d'eau

120 m³

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00334 €

Collecte / Traitement Eaux Usées
Distribution de l'eau
Organismes Publics

Montants

165,00
211,70
75,07


Total de la facture

451,77

Montant total à régler dans les 15 jours

451,77 €

Historique de consommation

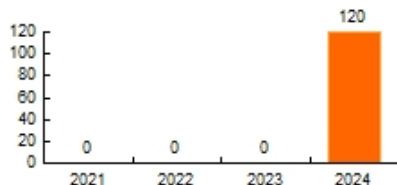

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

M DUPONT ERIC
RUE D'ARS
57130 GRAVELOTTE

*

TIP SEPA

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0570320040000000950150784424
ICS : FR27ZZZ126594
Référence : 4 AD 24 000009501507844 W 004 20 Montant : 451,77 €
Créancier : SIEGVO

CENTRE D ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES

35908 RENNES CEDEX 9

Joindre un relevé d'identité bancaire

004000400241 DUPONT ERIC

941133000175 66210000095015078440570324995706

45177

###

Point de consommation	N° série compteur	Diam.	Relevé le	CR	Ancien index	Index dépose	Index rempl.	Nouvel index	Conso. en m3
101384	C01CA125128	15/20	31/12/2024	E	0			120	120
Consommation totale estimée									120
Consommation facturée (m3)									120
Détail de votre facture	Prix en vigueur au	Tranche	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT	T.V.A.	Montant TTC	
Distribution de l'eau									
Eau (m3)	01/11/2022		120	m3	1,20000	144,00	7,92 (5.5%)		151,92
Préservation des ressources eau	01/01/2012		120	m3	0,07245	8,69	0,48 (5.5%)		9,17
Abonnement compteur (mois)	01/11/2022		12	mois	3,99724	47,97	2,64 (5.5%)		50,61
Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées									
Redevance assainissement	01/01/2024		120	m3	1,25000	150,00	15,00 (10%)		165,00
Organismes publics									
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	01/02/2016		120	m3	0,35000	42,00	2,31 (5.5%)		44,31
modernisation des réseaux (Agence de l'eau)	01/01/2016		120	m3	0,23300	27,96	2,80 (10%)		30,76
TVA Taux	HT	Montant	Total de votre facture			420,62	31,15	451,77	
5,50%	242,66	13,35	Montant total à payer			420,62	31,15	451,77	
10,00%	177,96	17,80							

Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT:

- Renseignements : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.
- Réclamations : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez vous à nos services. Veuillez avoir l'obligance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.
- Difficultés de paiement : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.
- Voies de recours : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNEES DU COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE METZ 1 RUE DU CHANOINE COLLIN 57036 METZ CEDEX 1 -Tél 03 57 84 40 49

COMMENT PAYER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition:


- paiement par TIP: Dated et signez le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIP ou RICE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;
- paiement par chèque: à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans plier, sans agrafer;
- paiement par prélèvement bancaire : tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site www.siegvo.com)
- paiement en numéraire : au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite>
- paiement en ligne par carte bancaire, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO
- paiement par virement bancaire, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture _ **IBAN : FR273000100529C570000000016 BIC : BDFEFRPPCCT**

C R : Code Relevé. Il est dorénavant indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur :

A : compteur relevé par un agent du SIEGVO **R** : compteur relevé par le releveur de compteur **M** : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier **T** : relevé de compteur transmis par téléphone **E** : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes **U** : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné

COMMUNES	ANNEE 2018			ANNEE 2019			ANNEE 2020			ANNEE 2021			ANNEE 2022			ANNEE 2023			ANNEE 2024		
	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	Proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	Proportion
AMANVILLERS	164	28	17,07%	175	38	21,71%	183	34	18,58%	194	64	32,99%	245	72	29,39%	265	168	63,40%	280	60	21,43%
AMNEVILLE (*)	525	90	17,14%	579	153	26,42%	645	66	10,23%	701	334	47,65%	840	225	26,79%	990	376	37,98%	1086	195	17,96%
ANCY/MOSELLE	58	5	8,62%	71	14	19,72%	86	12	13,95%	86	13	15,12%	112	23	20,54%	120	59	49,17%	122	15	12,30%
BRONVAUX	65	21	32,31%	66	5	7,58%	70	23	32,86%	75	13	17,33%	82	20	24,39%	88	35	39,77%	90	13	14,44%
CLOUANGE	235	46	19,57%	251	47	18,73%	278	65	23,38%	299	92	30,77%	379	101	26,65%	463	191	41,25%	496	116	23,39%
DORNOT	13	0	0,00%	15	1	6,67%	16	5	31,25%	15	4	26,67%	20	0	0,00%	19	17	89,47%	19	2	10,53%
FEVES	117	33	28,21%	124	18	14,52%	143	29	20,28%	149	19	12,75%	160	55	34,38%	166	53	31,93%	167	20	11,98%
GANDRANGE	254	71	27,95%	281	52	18,51%	303	45	14,85%	308	129	41,88%	345	95	27,54%	392	114	29,08%	467	93	19,91%
GRAVELOTTE	55	9	16,36%	63	22	34,92%	62	14	22,58%	68	22	32,35%	74	19	25,68%	87	43	49,43%	97	20	20,62%
JUSSY	22	3	13,64%	30	6	20,00%	35	8	22,86%	34	15	44,12%	40	8	20,00%	48	20	41,67%	51	14	27,45%
LESSY	48	15	31,25%	52	11	21,15%	59	11	18,64%	60	17	28,33%	71	26	36,62%	80	26	32,50%	85	15	17,65%
LORRY LES METZ	98	17	17,35%	104	38	36,54%	107	23	21,50%	111	23	20,72%	128	45	35,16%	141	58	41,13%	139	29	20,86%
MAIZIERES LES METZ	57	15	26,32%	65	5	7,69%	63	13	20,63%	65	7	10,77%	72	20	27,78%	80	24	30,00%	90	15	16,67%
MALANCOURT	86	21	24,42%	93	11	11,83%	98	13	13,27%	106	42	39,62%	122	35	28,69%	151	61	40,40%	184	34	18,48%
MARANGE	338	91	26,92%	360	91	25,28%	360	46	12,78%	361	139	38,50%	399	100	25,06%	443	189	42,66%	477	112	23,48%
MARS LA TOUR	62	9	14,52%	66	11	16,67%	76	11	14,47%	83	24	28,92%	103	22	21,36%	117	71	60,68%	128	23	17,97%
MONDELANGE	351	63	17,95%	388	115	29,64%	410	64	15,61%	422	92	21,80%	532	121	22,74%	596	213	35,74%	665	115	17,29%
MONTOIS LA MONTAGNE	229	30	13,10%	243	40	16,46%	258	54	20,93%	271	30	11,07%	298	170	57,05%	338	63	18,64%	364	79	21,70%
NORROY LE VENEUR	77	14	18,18%	72	10	13,89%	77	13	16,88%	79	26	32,91%	95	26	27,37%	97	51	52,58%	107	11	10,28%
PIERREVILLERS	129	12	9,30%	137	26	18,98%	143	17	11,89%	152	33	21,71%	173	54	31,21%	187	49	26,20%	198	45	22,73%
PLESNOIS	46	8	17,39%	51	8	15,69%	56	7	12,50%	55	8	14,55%	64	12	18,75%	77	38	49,35%	84	16	19,05%
PUXIEUX	18	2	11,11%	23	2	8,70%	21	2	9,52%	24	4	16,67%	27	6	22,22%	30	17	56,67%	33	6	18,18%
REZONVILLE	19	1	5,26%	21	4	19,05%	22	1	4,55%	21	3	14,29%	29	10	34,48%	32	13	40,63%	34	5	14,71%
RICHEMONT	140	28	20,00%	161	44	27,33%	173	18	10,40%	178	112	62,92%	199	42	21,11%	221	87	39,37%	248	54	21,77%
ROMBAS	499	82	16,43%	564	236	41,84%	625	175	28,00%	646	142	21,98%	757	258	34,08%	846	329	38,89%	963	293	30,43%
RONCOURT	70	21	30,00%	72	14	19,44%	76	15	19,74%	77	27	35,06%	93	16	17,20%	105	23	21,90%	104	21	20,19%
ROSSELANGE	186	37	19,89%	199	37	18,59%	200	34	17,00%	212	69	32,55%	240	52	21,67%	266	118	44,36%	297	54	18,18%
SAULNY	97	23	23,71%	103	19	18,45%	113	16	14,16%	118	25	21,19%	145	48	33,10%	164	85	51,83%	166	25	15,06%
SEMECOURT	76	19	25,00%	84	13	15,48%	89	6	6,74%	90	17	18,89%	91	22	24,18%	100	33	33,00%	107	18	16,82%
SILVANGE	245	57	23,27%	253	42	16,60%	265	158	59,62%	273	51	18,68%	307	97	31,60%	345	134	38,84%	364	71	19,51%
ST PRIVAT LA MONTAGNE	186	58	31,18%	197	43	21,83%	203	33	16,26%	203	55	27,09%	231	85	36,80%	248	106	42,74%	264	72	27,27%
STE RUFFINE	26	3	11,54%	26	2	7,69%	29	6	20,69%	29	16	55,17%	32	11	34,38%	32	14	43,75%	37	8	21,62%
STE MARIE AUX CHENES	365	55	15,07%	409	83	20,29%	443	103	23,25%	454	99	21,81%	508	147	28,94%	587	129	21,98%	637	162	25,43%
TALANGE	407	94	23,10%	430	122	28,37%	470	64	13,62%	494	176	35,63%	576	114	19,79%	672	277	41,22%	722	152	21,05%
TRONVILLE	8	1	12,50%	8	1	12,50%	9	2	22,22%	9	1	11,11%	12	2	16,67%	19	6	31,58%	22	4	18,18%
VAUX	58	10	17,24%	63	15	23,81%	63	17	26,98%	63	30	47,62%	72	16	22,22%	84	36	42,86%	87	12	13,79%
VERNEVILLE	46	9	19,57%	51	14	27,45%	57	15	26,32%	59	20	33,90%	69	18	26,09%	81	43	53,09%	85	12	14,12%
VIONVILLE	16	0	0,00%	15	4	26,67%	16	1	6,25%	18	7	38,89%	25	8	32,00%	29	21	72,41%	29	5	17,24%
VITRY SUR ORNE	186	50	26,88%	200	41	20,50%	206	42	20,39%	225	58	25,78%	265	62	23,40%	297	140	47,14%	316	66	20,89%
TOTAL	5677	1151	20,27%	6165	1458	23,65%	6608	1281	19,39%	6887	2058	29,88%	8032	2263	28,17%	9103	3530	38,78%	9911	2082	21,01%

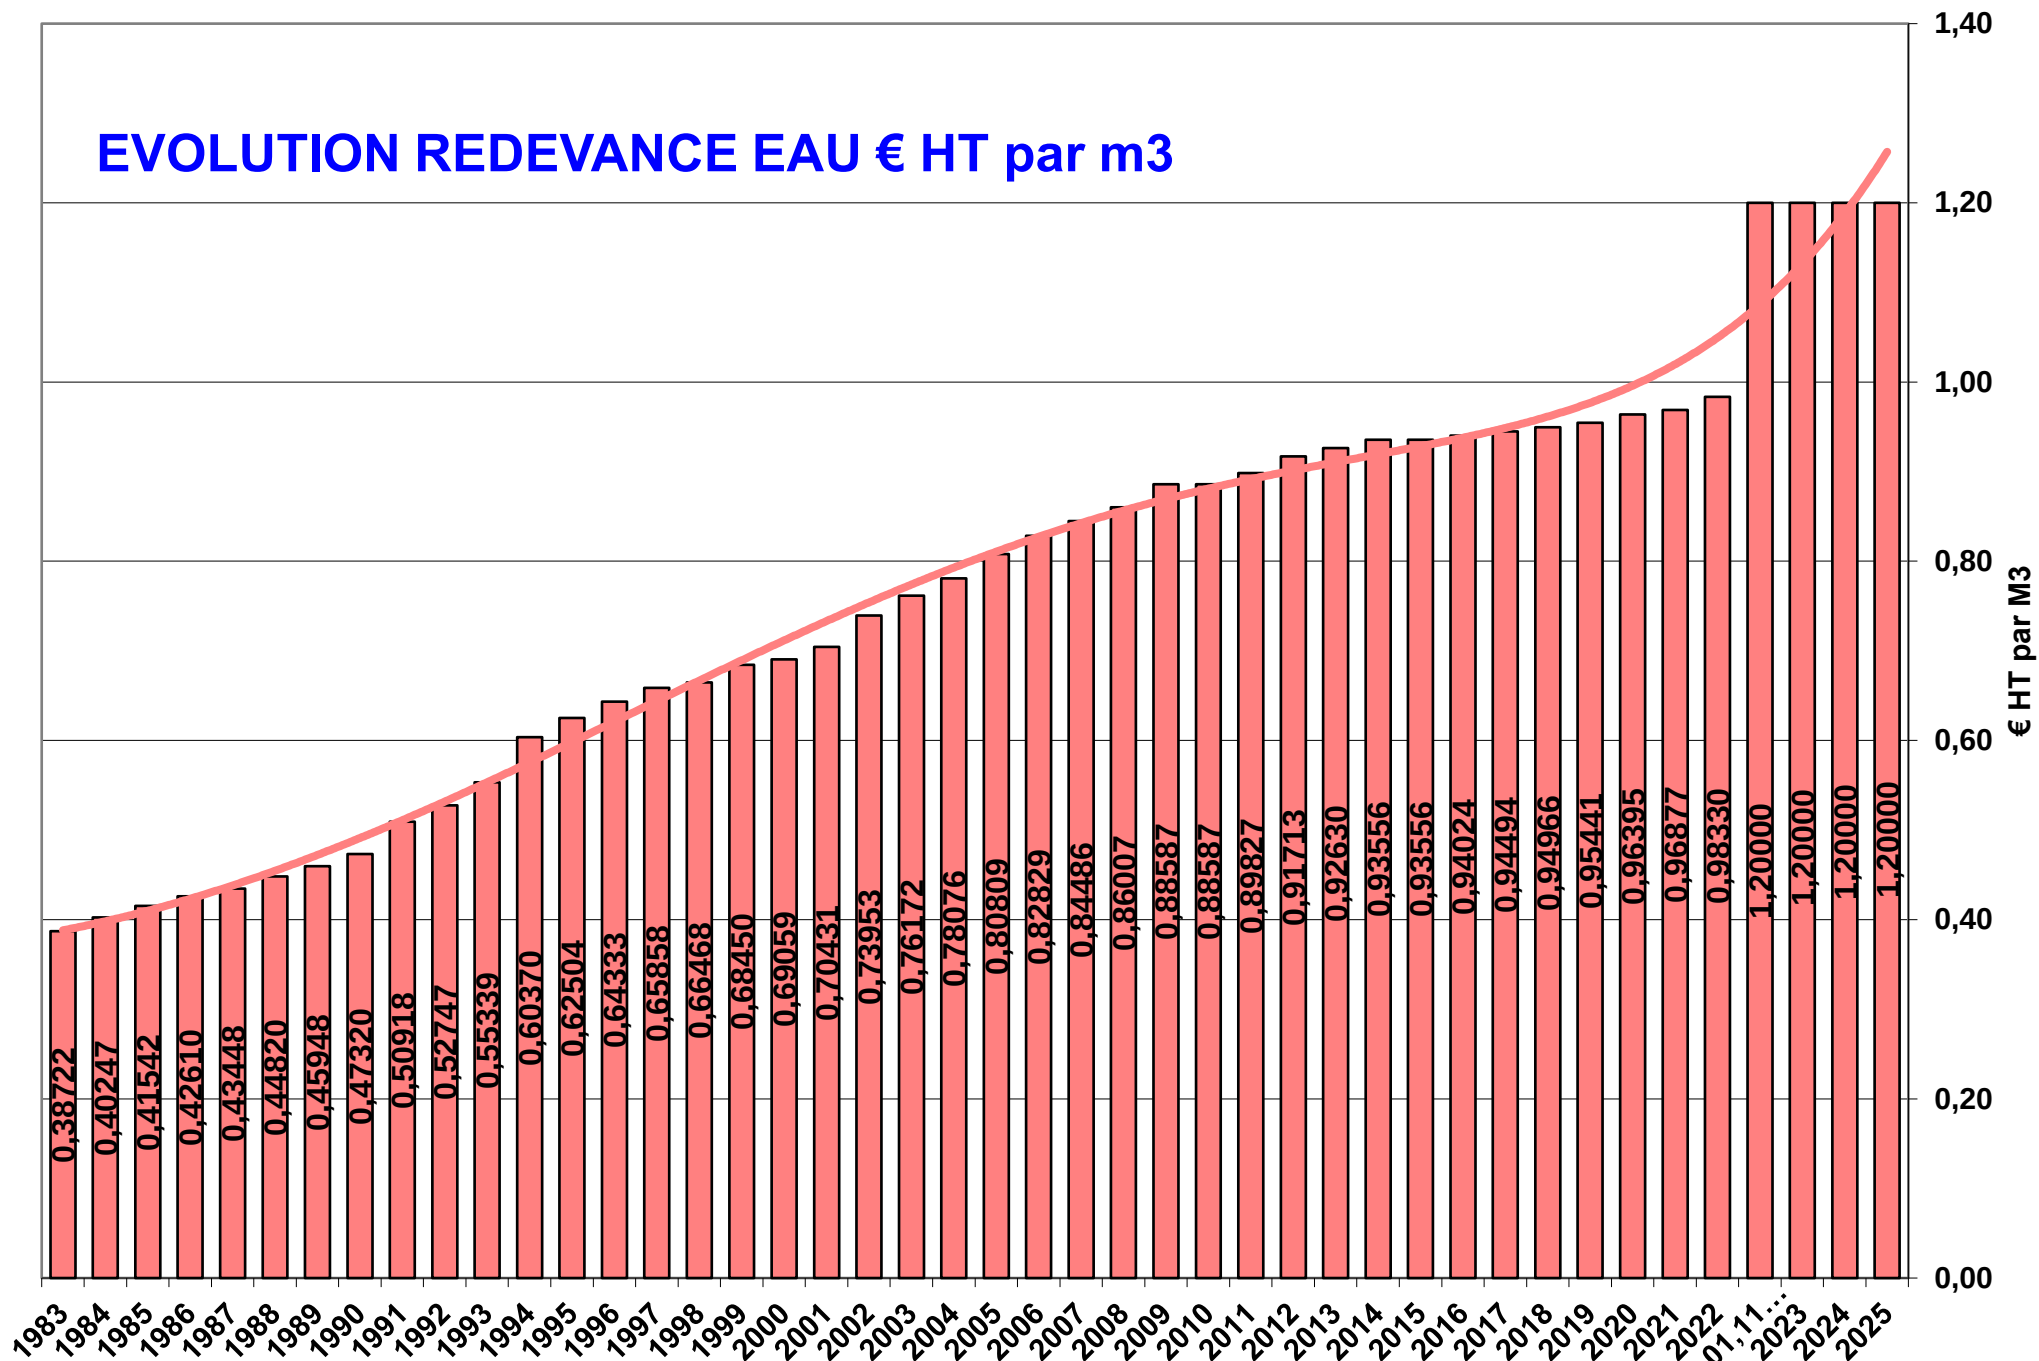


EVOLUTION DE LA REDEVANCE POLLUTION PAR COMMUNE €/HT PAR M3
(Depuis le 01/01/2025 les redevances pour consommation d'eau potable et pour performance des réseaux d'eau et des systèmes d'assainissement collectif sont facturées)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
AMANVILLERS	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,440	0,540	0,53815	0,49241	0,45430	0,42533	0,39179	0,40551	0,33844	0,29728
AMNEVILLE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,894	0,602	0,628	0,681	0,770	0,770	0,76225	0,73176	0,67535	0,64333	0,61285	0,59150	0,49698	0,44210
ANCY DORNOT	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669																					
ARS/MOSELLE				0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706																
BRONVAUX	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	1,193	0,490	0,490	0,441	0,510	0,580	0,61285	0,56101	0,57473	0,62504	0,64638	0,71194	0,63266	0,55644
CLOUANGE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,894	0,602	0,628	0,681	0,770	0,770	0,76225	0,73176	0,67535	0,64333	0,61285	0,59150	0,49698	0,44210
FEVES	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,941	0,365	0,365	0,339	0,390	0,440	0,49241	0,28660	0,30337	0,32929	0,36893	0,40704	0,33996	0,29880
GANDRANGE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,894	0,602	0,628	0,681	0,770	0,770	0,76225	0,73176	0,67535	0,64333	0,61285	0,59150	0,49698	0,44210
GRAVELOTTE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,610	0,640	0,53815	0,39789	0,34301	0,32167	0,30337	0,28508	0,23934	0,21038
JUSSY	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,610	0,640	0,57321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
LESSY	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,610	0,640	0,59912	0,47564	0,45887	0,44058	0,41466	0,00000	0,00000	0,00000
LORRY	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,610	0,640	0,61132	0,50461	0,50918	0,49851	0,48936	0,47259	0,41619	0,37045
MAIZIERES	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,638	0,546	0,570	0,516	0,610	0,630	0,67992	0,63571	0,63419	0,60827	0,59303	0,61285	0,51223	0,45430
MARANGE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,916	0,405	0,411	0,391	0,400	0,660	0,70889	0,67535	0,63876	0,63419	0,63266	0,65248	0,54424	0,47869
MARS	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,449	0,358	0,375	0,337	0,390	0,430	0,46497	0,45430	0,44210	0,42686	0,41009	0,37655	0,31557	0,18141
MONDELANGE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,894	0,602	0,628	0,681	0,770	0,770	0,76225	0,73176	0,67535	0,64333	0,61285	0,59150	0,49698	0,44210
MONTOIS	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,916	0,865	1,044	0,928	0,930	0,840	0,76225	0,76225	0,76225	0,73633	0,69822	0,68602	0,57321	0,32624
NORROY	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,453	0,182	0,186	0,172	0,200	0,210	0,25459	0,28813	0,24849	0,24697	0,24544	0,17379	0,12958	0,11281
PIERREVILLERS	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,771	0,616	0,601	0,573	0,760	0,810	0,75767	0,72108	0,65553	0,62961	0,59303	0,58998	0,49241	0,44058
PLESNOIS	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,486	0,212	0,212	0,191	0,210	0,220	0,23172	0,25459	0,28813	0,31862	0,32929	0,32319	0,26983	0,24239
PUXIEUX	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,565	0,423	0,290	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
REZONVILLE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,565	0,423	0,290	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

EVOLUTION DE LA REDEVANCE POLLUTION PAR COMMUNE €/HT PAR M3
(Depuis le 01/01/2025 les redevances pour consommation d'eau potable et pour performance des réseaux d'eau et des systèmes d'assainissement collectif sont facturées)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
RICHEMONT	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,894	0,602	0,628	0,681	0,770	0,770	0,76225	0,73176	0,67535	0,64333	0,61285	0,59150	0,49698	0,44210
ROMBAS	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,894	0,602	0,628	0,681	0,770	0,770	0,76225	0,73176	0,67535	0,64333	0,61285	0,59150	0,49698	0,44210
RONCOURT	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,916	0,865	0,611	0,634	0,630	0,630	0,59455	0,56559	0,50613	0,48784	0,45125	0,41466	0,34606	0,19818
ROSSELANGE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,894	0,602	0,628	0,681	0,771									
STE MARIE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,916	0,865	0,580	0,549	0,730	0,710	0,70279	0,66925	0,61132	0,58236	0,57016	0,52290	0,43600	0,24849
ST PRIVAT	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,250	0,270	0,41923	0,48326	0,42991	0,41009	0,40247	0,42381	0,35368	0,16922
STE RUFFINE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,610	0,640	0,59150	0,50461	0,50918	0,48936	0,48479	0,50156	0,41771	0,42686
SAULNY	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,230	0,250	0,28508	0,32319	0,36130	0,36283	0,38417	0,40704	0,34301	0,30185
SEMECOURT	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,476	0,213	0,213	0,213	0,250	0,280	0,37655	0,23630	0,26374	0,23477	0,19666	0,19666	0,16464	0,17837
TALANGE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,976	0,677	0,960	0,871	0,870	0,840	0,76225	0,76225	0,73023	0,67230	0,63266	0,62961	0,52595	0,46345
TRONVILLE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,565	0,423	0,290	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VAUX	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,650	0,650	0,63876	0,60827	0,59912	0,57473	0,54577	0,54577	0,45582	0,40247
VERNEVILLE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,718	0,505	0,504	0,456	0,330	0,340	0,37807	0,31557	0,23172	0,18904	0,14483	0,13720	0,11434	0,10214
VIONVILLE	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,565	0,423	0,290	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VITRY	0,594	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,669	0,681	0,694	0,706	0,706	0,706	0,724	0,724	0,894	0,602	0,628	0,681	0,770	0,770	0,76225	0,73176	0,67535	0,64333	0,61285	0,59150	0,49698	0,44210

Prix de l'eau Année 2025 en EURO																				
	Eau		Prélèvement		Assainissement		Redevance Consommation eau		Redevance performance eau		Redevance performance assainissement		Total	Loc. Cpt.		Ab. Assain.		Moyenne TTC 120 M3		
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	TTC	HT	TTC	HT	TTC			
AMANVILLERS	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,070	0,138	0,15	3,4500 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,87 €	AMANVILLERS	
ANCY/MOSELLE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,61000	1,77	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,8180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,24 €	ANCY/MOSELLE	
AMNEVILLE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,04600	2,25	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,2980 €	47,96688	50,61	10,40	11,44	4,82 €	AMNEVILLE	
BRONVAUX	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,64720	1,81	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,8580 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,28 €	BRONVAUX	
CLOUANGE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,04600	2,25	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,2980 €	47,96688	50,61	10,40	11,44	4,82 €	CLOUANGE	
DORNOT	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,58000	1,74	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,7880 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,21 €	DORNOT	
FEVES	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,3540	2,59	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,6380 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,13 €	FEVES	
GANDRANGE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,04600	2,25	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,2980 €	47,96688	50,61	10,40	11,44	4,82 €	GANDRANGE	
GRAVELOTTE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	GRAVELOTTE	
JUSSY	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	JUSSY	
LESSY	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	LESSY	
LORRY	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	LORRY	
MAIZIERES	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,3540	2,59	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,6380 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,13 €	MAIZIERES	
MARANGE SILV.	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,64720	1,81	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,8580 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,28 €	MARANGE SILV.	
MARS LA TOUR	1,20000	1,27	0,07245	0,08	3,00000	3,30	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	5,3480 €	47,96688	50,61	53,50	58,85	6,26 €	MARS LA TOUR	
MONDELANGE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,04600	2,25	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,2980 €	47,96688	50,61	10,40	11,44	4,82 €	MONDELANGE	
MONTOIS	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,71000	1,88	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,9280 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,35 €	MONTOIS	
NORROY	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,3540	2,59	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,6380 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,13 €	ReZONVILLE	
PIERREVILLERS	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,64720	1,81	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,8580 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,28 €	PIERREVILLERS	
PLESNOIS	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,3540	2,59	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,6380 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,13 €	PLESNOIS	
PUXIEUX	1,20000	1,27	0,07245	0,08	3,00000	3,30	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	5,3480 €	47,96688	50,61	53,50	58,85	6,26 €	PUXIEUX	
REZONVILLE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,29000	1,42	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,4680 €	47,96688	50,61	35,00	35,00	4,18 €	REZONVILLE	
RICHEMONT	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,04600	2,25	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,2980 €	47,96688	50,61	10,40	11,44	4,82 €	RICHEMONT	
ROMBAS	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,04600	2,25	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,2980 €	47,96688	50,61	10,40	11,44	4,82 €	ROMBAS	
RONCOURT	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,71000	1,88	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,9280 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,35 €	RONCOURT	
ROSSELANGE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,04600	2,25	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,2980 €	47,96688	50,61	10,40	11,44	4,82 €	ROSSELANGE	
STE MARIE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,71000	1,88	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,9280 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,35 €	STE MARIE	
ST PRIVAT	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	ST PRIVAT	
STE RUFFINE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	STE RUFFINE	
SAULNY	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	SAULNY	
SEMECOURT	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,3540	2,59	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,6380 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,13 €	SEMECOURT	
TALANGE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,64720	1,81	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,8580 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,28 €	TALANGE	
TRONVILLE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	3,00000	3,30	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	5,3480 €	47,96688	50,61	53,50	58,85	6,26 €	TRONVILLE	
VAUX	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	VAUX	
VERNEVILLE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,34000	1,47	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,5180 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,94 €	VERNEVILLE	
VIONVILLE	1,20000	1,27	0,07245	0,08	1,29000	1,42	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	3,4680 €	47,96688	50,61	35,00	35,00	4,18 €	VIONVILLE	
VITRY	1,20000	1,27	0,07245	0,08	2,04600	2,25	0,39	0,41	0,066	0,138	0,138	0,15	4,2980 €	47,96688	50,61	10,40	11,44	4,82 €	VITRY	
																	Moyenne		4,58 €	

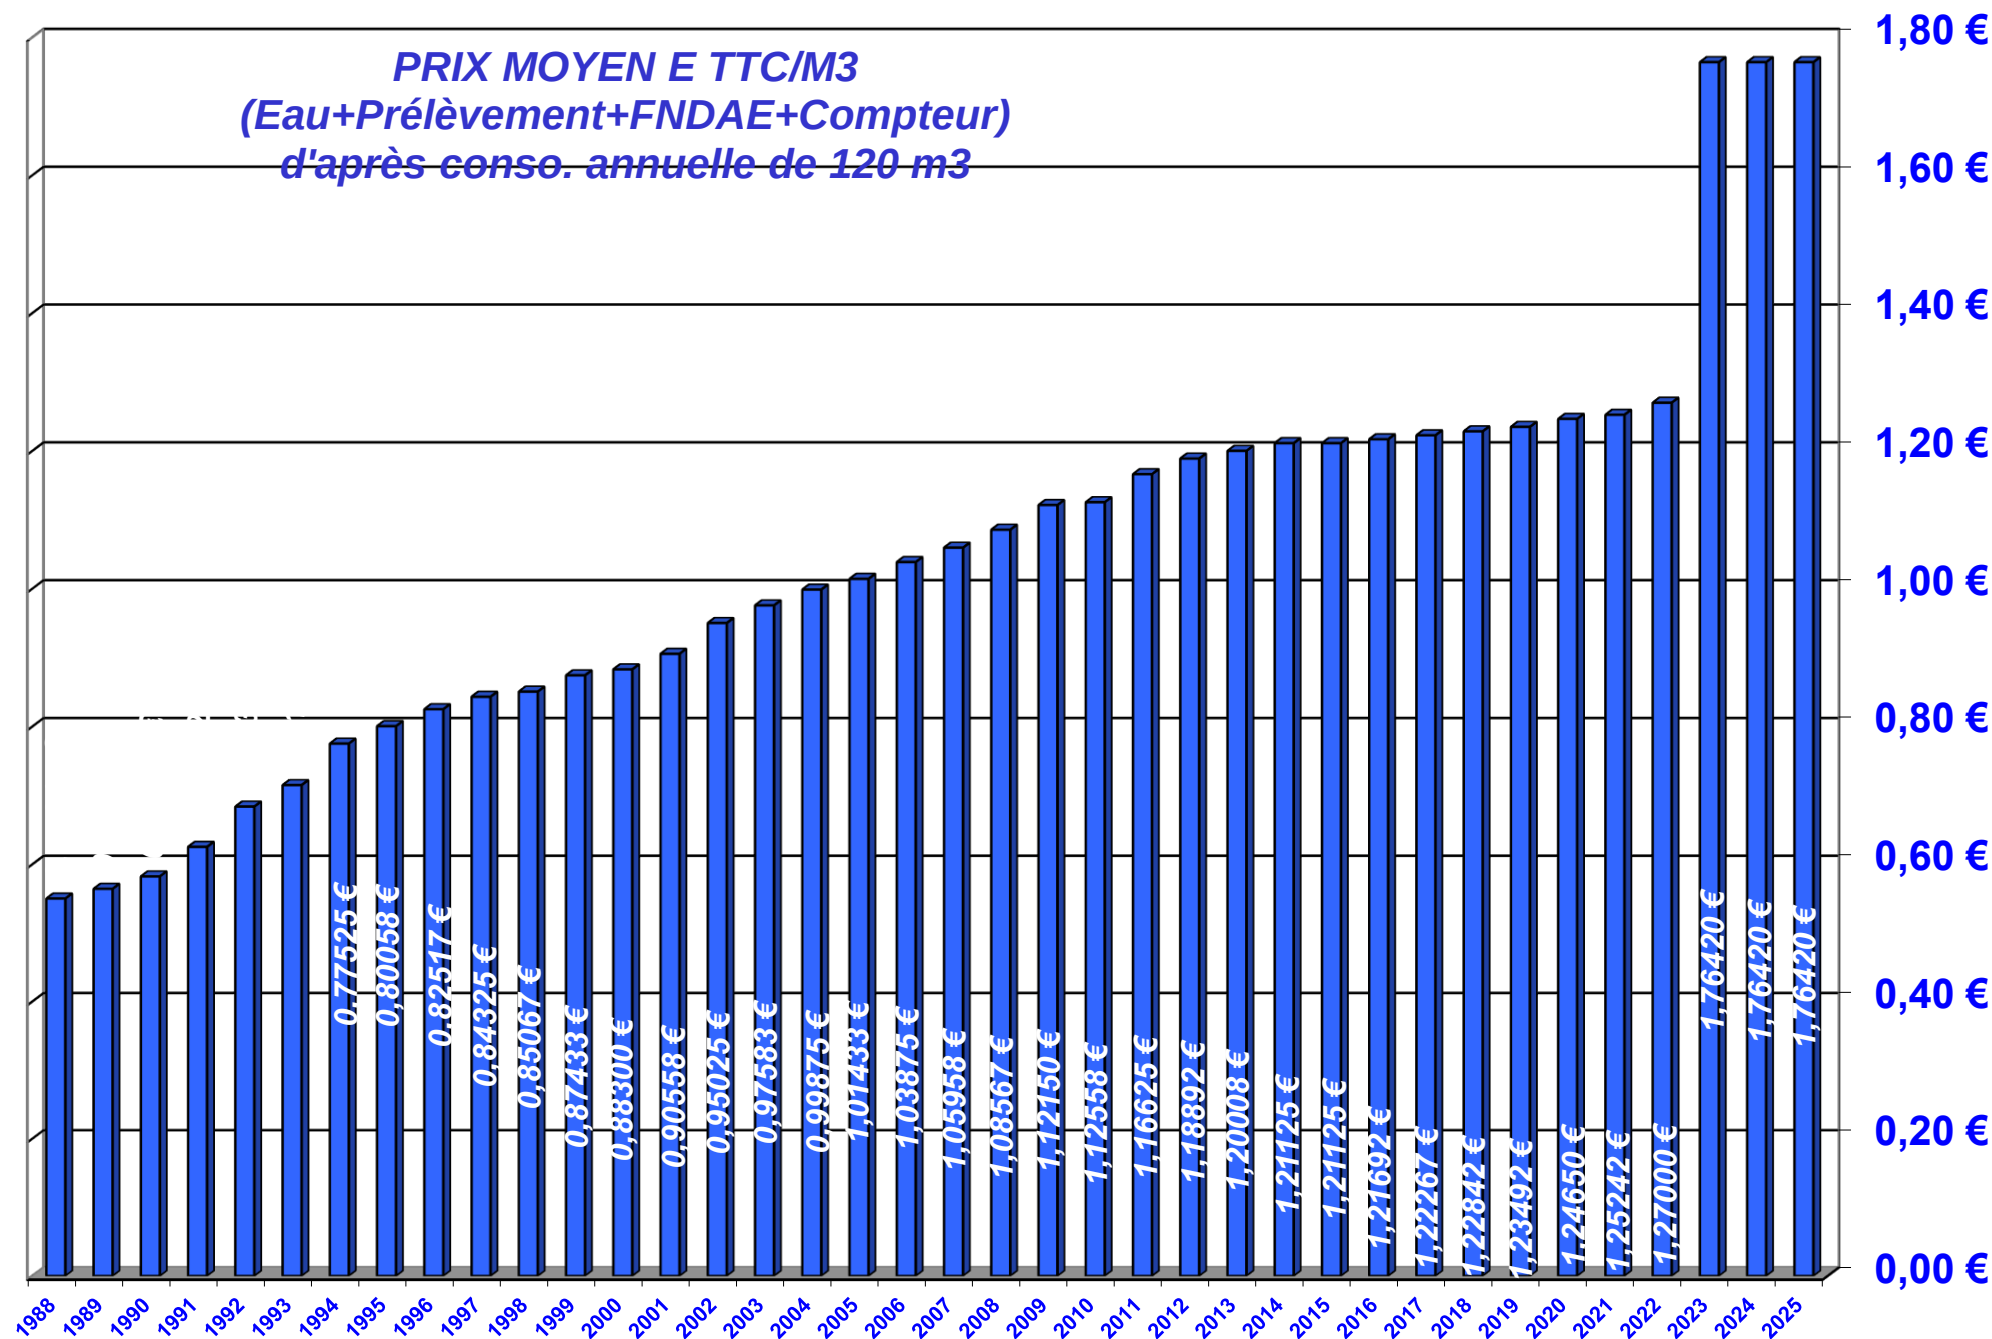

EVOLUTION PRIX DE L'EAU

Année	Eau				Red. Prélèvement				FND AE				Sous Total Eau				Red. Compteur 15 mm			
	€ HT	TVA	€ TTC	Evolu.	€ HT	TVA	€ TTC	Evolu.	€ HT	TVA	€ TTC	Evolu.	€ HT	TVA	€ TTC	Evolu.	€ HT	TVA	€ TTC	Evolu.
2025	1,20000	0,066	1,266	0,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,27245	0,00700	1,34243	0,00%	47,9669	0,2638	50,6051	0,00%
2024	1,20000	0,066	1,266	0,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,27245	0,00700	1,34243	0,00%	47,9669	0,2638	50,6051	0,00%
2023	1,20000	0,066	1,266	0,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,27245	0,00700	1,34243	0,00%	47,9669	0,2638	50,6051	0,00%
01,11,22	1,20000	0,066	1,266	22,04%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,27245	0,00700	1,34243	17,03%	47,9669	0,2638	50,6051	170,00%
2022	0,98330	0,0541	1,0374	1,50%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,05575	0,00581	1,11382	1,38%	17,7655	0,0977	18,7426	1,50%
2021	0,96877	0,05328	1,02205	0,50%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,04122	0,05726	1,09848	0,46%	17,503	0,96266	18,46562	0,50%
2020	0,96395	0,05302	1,01697	1,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,03640	0,05700	1,09340	0,46%	17,4158	0,95787	18,37367	0,50%
2019	0,95441	0,05249	1,00690	1,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,02686	0,05647	1,08333	1,87%	17,2434	0,94839	18,19179	1,51%
2018	0,94966	0,05223	1,00189	0,50%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,02211	0,05621	1,07832	1,40%	17,0726	0,93899	18,01159	0,50%
2017	0,94494	0,05197	0,99691	1,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,01739	0,05595	1,07334	0,93%	16,9877	0,93432	17,92202	1,00%
2016	0,9402	0,05171	0,99195	0,50%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,01269	0,05569	1,06838	0,46%	16,9032	0,92968	17,83288	0,50%
2015	0,9356	0,05146	0,98702	0,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,00801	0,05544	1,06345	0,00%	16,8191	0,92505	17,74413	0,00%
2014	0,9356	0,05146	0,98702	1,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1,00801	0,05544	1,06345	1,86%	16,8191	0,92505	17,74413	2,01%
2013	0,92630	0,05095	0,97725	1,00%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	0,99875	0,05493	1,05368	0,93%	16,6525	0,91589	17,56841	1,00%
2012	0,9171	0,05044	0,96757	2,10%	0,0725	0,00398	0,07643	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	0,98958	0,05442	1,04400	1,94%	16,4876	0,90682	17,39446	2,10%
2011	0,8983	0,04940	0,94767	1,40%	0,0725	0,00398	0,07643	49,98%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	0,97072	0,05338	1,02410	3,91%	16,1485	0,88817	17,03669	1,40%
2010	0,8859	0,04872	0,93459	3,00%	0,0483	0,00266	0,05096	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	0,93417	0,05138	0,98555	3,34%	15,9256	0,87591	16,80147	3,00%
2009	0,8859	0,04872	0,93459	3,00%	0,0483	0,00266	0,05096	9,99%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	0,93417	0,05138	0,98555	3,34%	15,4618	0,85040	16,31216	3,00%
2008	0,86007	0,04730	0,90737	1,80%	0,04391	0,00242	0,04633	20,03%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	0,90398	0,04972	0,95370	2,56%	15,01140	0,82563	15,83703	1,80%
2007	0,84486	0,04647	0,89133	2,00%	0,03659	0,00201	0,03860	2,01%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	0,88145	0,04848	0,92993	2,00%	14,74596	0,81103	15,55699	2,00%
2006	0,82829	0,04556	0,87385	2,50%	0,03587	0,00197	0,03784	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	0,86416	0,04753	0,91169	2,39%	14,45688	0,79513	15,25201	2,50%
2005	0,80809	0,04444	0,85253	3,50%	0,03587	0,00197	0,03784	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	-100,00%	0,84396	0,04641	0,89037	0,72%	14,10432	0,77574	14,88006	7,00%
2004	0,78076	0,04294	0,82370	2,50%	0,03587	0,00197	0,03784	0,00%	0,02130	0,00117	0,02247	0,00%	0,83793	0,04608	0,88401	2,33%	13,18164	0,72499	13,90663	2,43%
2003	0,76172	0,04189	0,80361	3,00%	0,03587	0,00197	0,03784	0,00%	0,02130	0,00117	0,02247	0,00%	0,81889	0,04503	0,86392	2,79%	12,86860	0,70777	13,57637	3,07%
2002	0,73953	0,04067	0,78020	5,00%	0,03587	0,00197	0,03784	6,95%	0,02130	0,00117	0,02247	-0,18%	0,79670	0,04381	0,84051	4,94%	12,48564	0,68671	13,17235	5,00%
2001	0,70431	0,03874	0,74305	1,99%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,02134	0,00117	0,02251	0,00%	0,75919	0,04175	0,80094	1,84%	11,89102	0,65401	12,54503	8,33%
2000	0,69059	0,03798	0,72857	0,89%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,02134	0,00117	0,02251	0,00%	0,74547	0,04099	0,78646	0,82%	10,97633	0,60370	11,58003	2,35%
1999	0,68450	0,03765	0,72215	2,98%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,02134	0,00117	0,02251	0,00%	0,73938	0,04066	0,78004	2,75%	10,72479	0,58986	11,31465	3,08%
1998	0,66468	0,03656	0,70124	0,93%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,02134	0,00117	0,02251	0,00%	0,71956	0,03957	0,75913	0,86%	10,40465	0,57226	10,97691	1,11%
1997	0,65858	0,03622	0,69480	2,37%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,02134	0,00117	0,02251	0,00%	0,71346	0,03923	0,75269	2,18%	10,29031	0,56597	10,85628	2,27%
1996	0,64333	0,03538	0,67871	2,93%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,02134	0,00117	0,02251	11,93%	0,69821	0,03839	0,73660	3,03%	10,06164	0,55339	10,61503	3,29%
1995	0,62504	0,03438	0,65942	3,54%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,01906	0,00105	0,02011	0,00%	0,67764	0,03727	0,71491	3,25%	9,74149	0,53578	10,27727	3,40%
1994	0,60370	0,03320	0,63690	9,09%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,01906	0,00105	0,02011	19,06%	0,65630	0,03609	0,69239	8,85%	9,42135	0,51817	9,93952	5,10%
1993	0,55339	0,03044	0,58383	4,91%	0,03354	0,00184	0,03538	0,00%	0,01601	0,00088	0,01689	0,00%	0,60294	0,03316	0,63610	4,49%	8,96400	0,49302	9,45702	5,09%
1992	0,52747	0,02901	0,55648	3,59%	0,03354	0,00184	0,03538		0,01601	0,00088	0,01689	0,00%	0,57702	0,03173	0,60875	9,87%	8,52952	0,46912	8,99864	5,07%
1991	0,50918	0,02800	0,53718	7,60%					0,01601	0,00088	0,01689	10,54%	0,52519	0,02888	0,55407	7,69%	8,11791	0,44649	8,56440	5,03%

Les ressources du SIEGVO

Total produit en 2024 (ressources propres du SIEGVO) : 6 386 909 m³

Total achat en gros : 253 350 m³

Mance


Forage 10,95 %
Collecteur 24,89 %


Auboué


Forages de Moineville 45,19 %
Puits d'Auboué 7,68 %

Les Broucks

Ancienne Brouck 1,03 %
Nouvelle Brouck 5,87 %

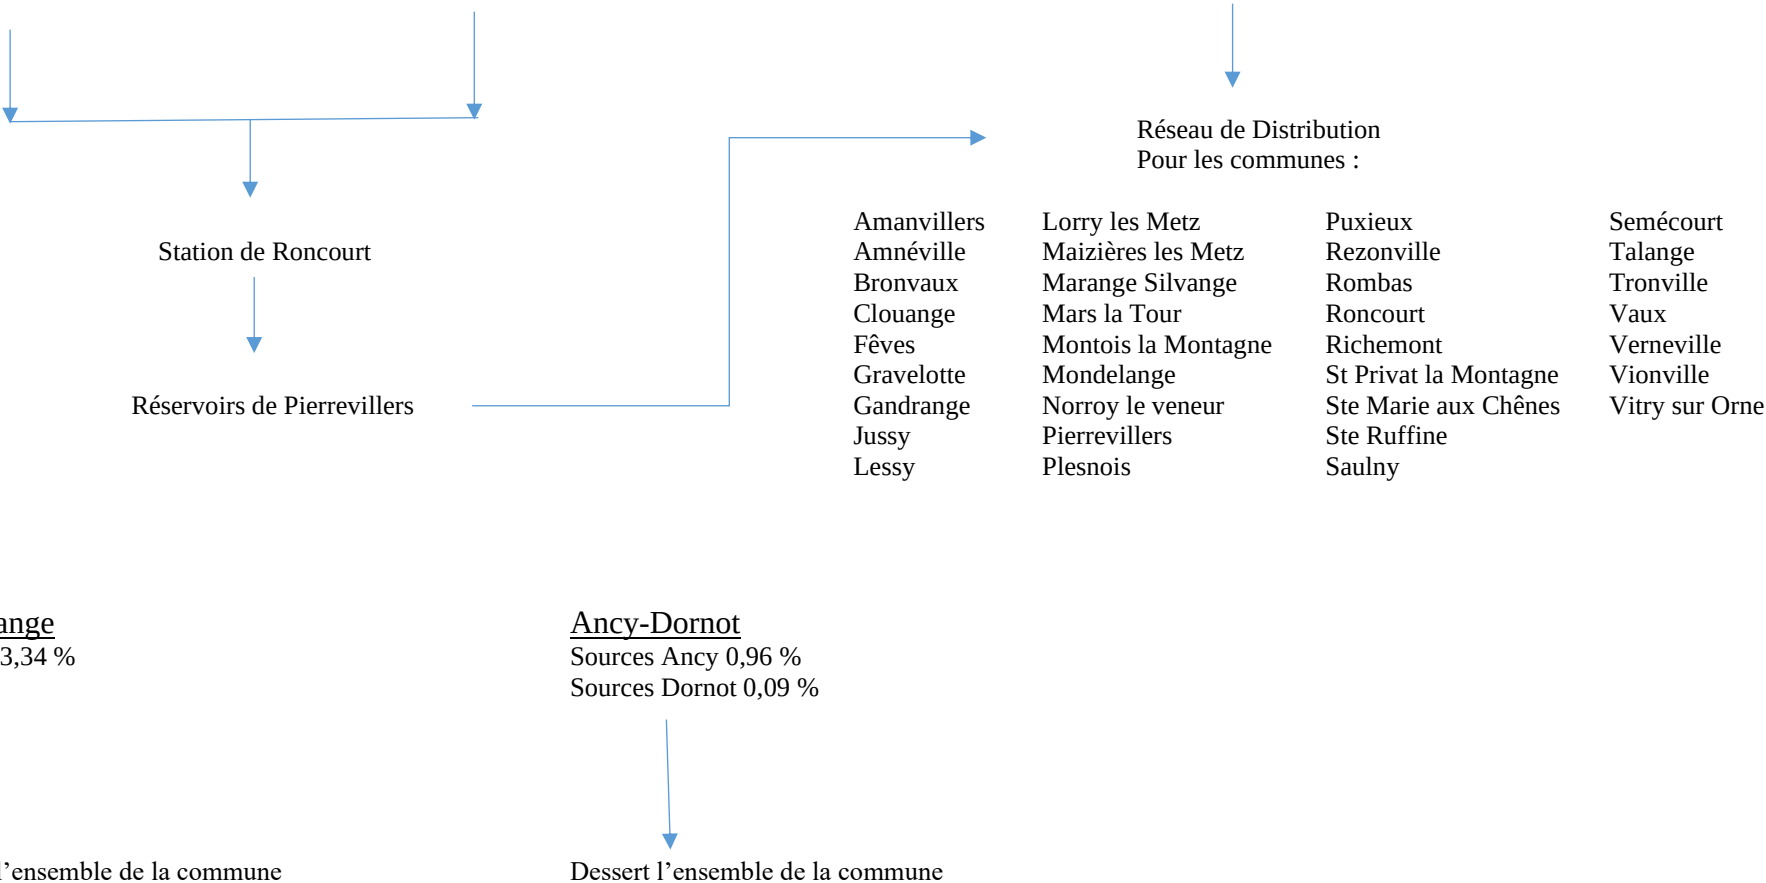

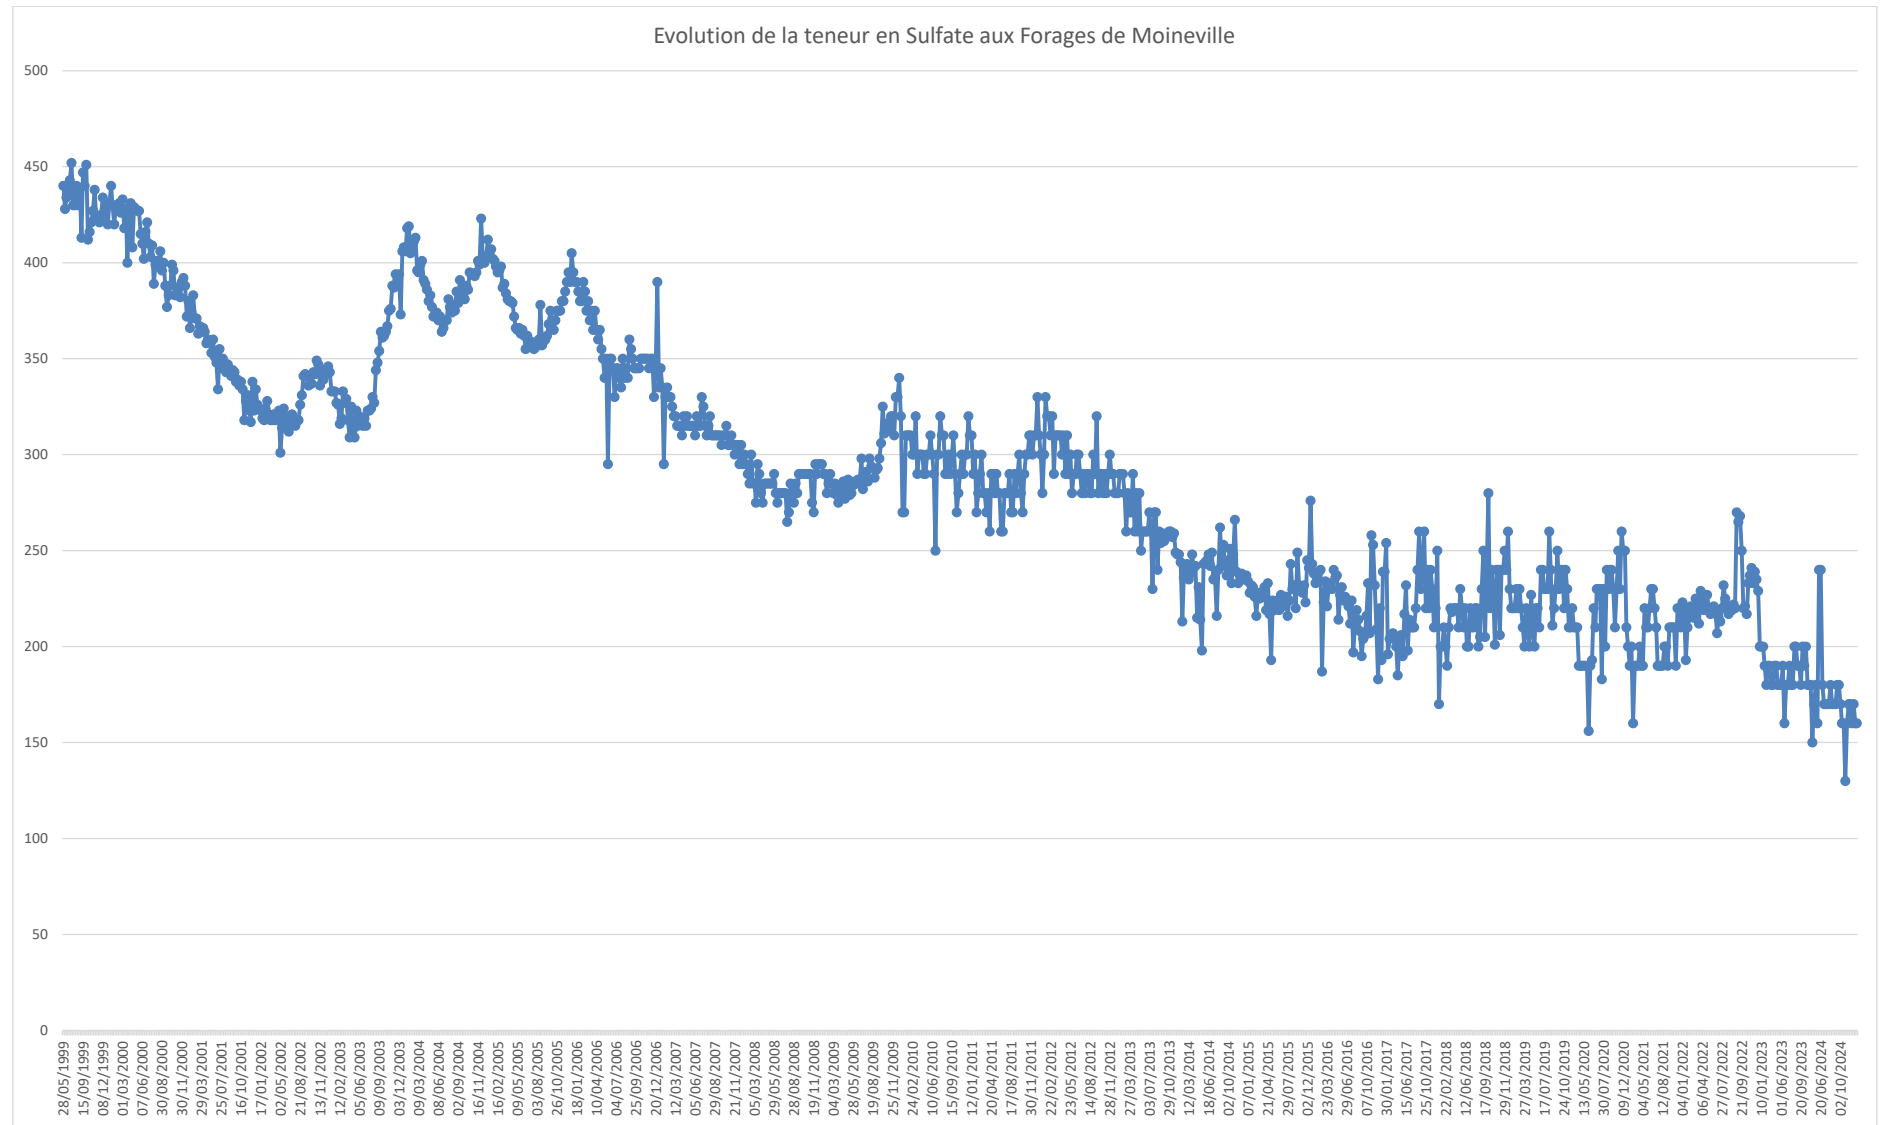

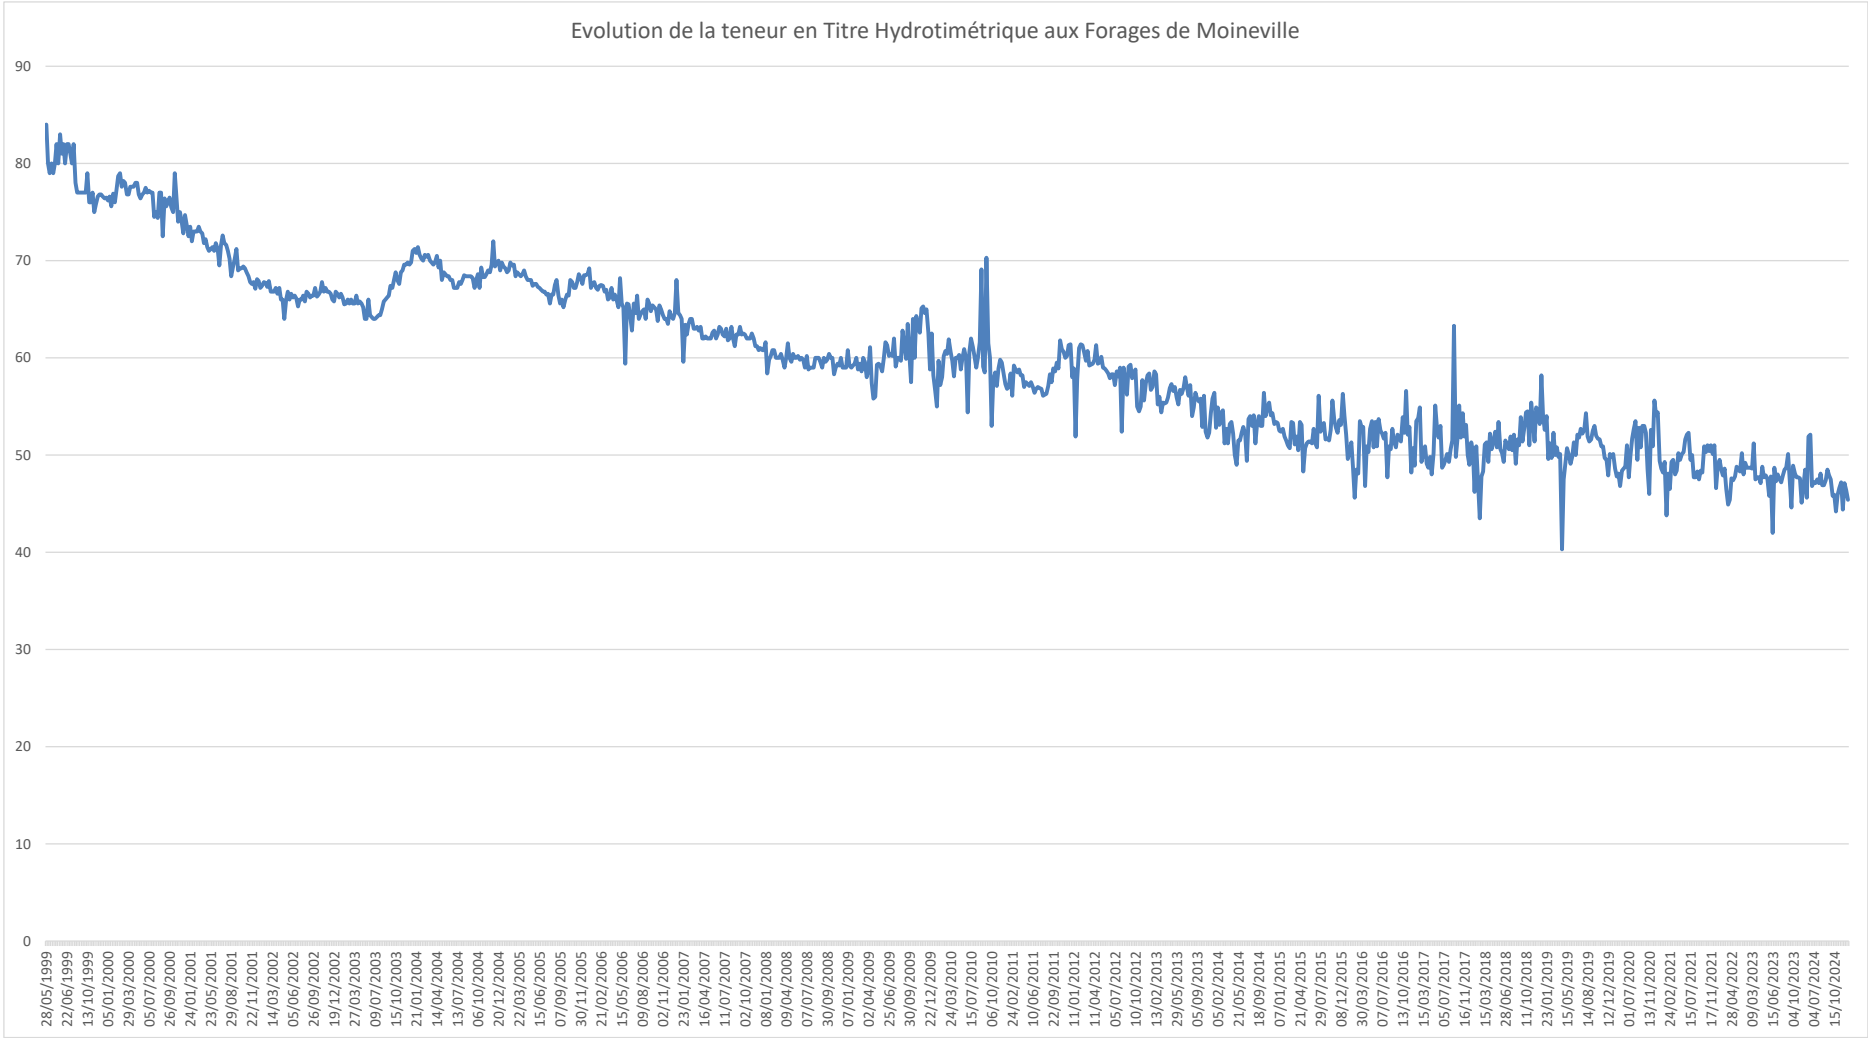


RECAPITULATIF CONSOMMATION ELECTRIQUE ANNEE 2024			
LIEU LIVRAISON	PUISSANCE KWH	COUT € HT	Moyenne € HT/KWH
1 Semécourt - Station de Pompage- Rue de Verdun	10 127	3 227,56 €	0,3187 €
2 Lorry les Metz - Réservoir	122	173,99 €	1,4261 €
3 Jussy - Réservoir	1	165,34 €	165,3400 €
4 Semécourt - Rte Nationale	0	137,36 €	
5 Gravelotte - Ch. de la Mance	114 704	29 793,10 €	0,2597 €
6 Lessy - Rue de la Côte	23	172,11 €	7,4830 €
7 Clouange - Réservoir	0	149,79 €	#DIV/0!
8 Marange Res rue de la Taye	6	164,41 €	27,4017 €
9 Ste Marie aux chênes Réservoir	5	151,03 €	30,2060 €
10 Pierrevillers - Ch. De l'Abani	0	162,24 €	#DIV/0!
11 Rombas - Rue de Metz	-6	192,76 €	-32,1267 €
12 Amanvillers - Bureaux SIEGVO	17 042	5 550,78 €	0,3257 €
13 Vionville CD 11	40	174,08 €	4,3520 €
14 Rezonville - Rue de Metz	0	160,87 €	
15 Roncourt - Réservoir Montois	36	173,86 €	4,8294 €
16 Amanvillers - Logt 1 rte Metz	9 591	3 035,36 €	0,3165 €
17 Amanvillers - Rue de Montvaux	0	132,87 €	
18 Clouange - Rue Joffre	296	246,12 €	0,8315 €
19 Norroy - Zone Ecoparc	903	417,60 €	0,4625 €
20 St Privat - Surpresseur	5 427	2 008,23 €	0,3700 €
21 Richemont - ZAC Champ Mars	0	160,87 €	
22 Amnéville - Rue du Viel Amnéville	483	308,10 €	0,6379 €
23 Roncourt - Rue de la Mine Rue Mondon	30	170,73 €	5,6910 €
24 Vaux Chemin de Sellières	0	137,36 €	
25 Marange Route de Pierrevillers	115	199,70 €	1,7365 €
26 Ancy - Rue du Moulin Haut - Les Chênes	213	217,57 €	1,0215 €
27 Ancy - Rue du Goulot - La Joyeuse	-17	142,55 €	-8,3853 €
28 Ancy - Route de Novéant - Puits Vadelles	1 076	194,84 €	0,1811 €
29 Dornot - Grand Rue - Station Pompage	4 811	1 717,27 €	0,3569 €
30 Réservoir Vitry Haut	4 211	1 784,78 €	0,4238 €
31 Amanvillers - Atelier 1 rte de Metz	29 708	9 187,95 €	0,3093 €
32 Station de pompage Mance	1 457 904	227 860,45 €	0,1563 €
33 Roncourt Station de pompage	2 102 491	329 194,07 €	0,1566 €
34 Ancienne Brouck	39 638	6 905,99 €	0,1742 €
35 Nouvelle Brouck	229 044	35 173,60 €	0,1536 €
36 Station de Pompage Auboue	1 798 181	282 397,80 €	0,1570 €
37 Moineville Forage	1 284 316	194 376,55 €	0,1513 €
38 Rosselange Station de Pompage	240 998	39 031,61 €	0,1620 €
39 Pierrevillers Réservoirs	812	922,50 €	1,1361 €
TOTAL	7 352 331	1 176 473,75 €	0,1600 €

RECAPITULATIF CONSOMMATION ELECTRIQUE ANNEE 2022-2023-2024								
LIEU LIVRAISON	2022		2023		2024		Evolution 23/24	
	PUISSANCE KWH	COUT € HT	PUISSANCE KWH	COUT € HT	PUISSANCE KWH	COUT € HT	KWH	€ HT
Semécourt - Station de Pompage- Rue de Verdun	10 490	1 721,91 €	11 573	4 909,83 €	10 127	3 227,56 €	-12,49%	-34,26%
Lorry les Metz - Réservoir	125	161,49 €	149	215,38 €	122	173,99 €	-18,12%	-19,22%
Jussy - Réservoir	13	170,87 €	-2	187,72 €	1	165,34 €		-11,92%
Semécourt - Rte Nationale	0	142,77 €	0	158,78 €	0	137,36 €		-13,49%
Gravelotte - Ch. de la Mance	137 860	19 800,94 €	86 089	44 032,58 €	114 704	29 793,10 €	33,24%	-32,34%
Lessy - Rue de la Côte	8	170,12 €	31	205,44 €	23	172,11 €	-25,81%	-16,22%
Gandrang - Rue de Verdun	9	108,03 €						
Clouange - Réservoir	408	202,30 €	-653	-432,05 €	0	149,79 €	-100,00%	-134,67%
Marange Res rue de la Taye	4	141,75 €	1	134,29 €	6	164,41 €	500,00%	22,43%
Talange - Rue de Metz	0	117,30 €						
Ste Marie aux chênes Réservoir	170	165,86 €	-7	131,30 €	5	151,03 €	-171,43%	15,03%
Pierrevillers - Ch. De l'Abani	334	176,25 €	-340	-55,50 €	0	162,24 €	-100,00%	-392,32%
Rombas - Rue de Metz	3	153,66 €	3	160,79 €	-6	192,76 €	-300,00%	19,88%
Amanvillers - Bureaux SIEGVO	13 344	2 341,59 €	10 716	4 186,88 €	17 042	5 550,78 €	59,03%	32,58%
Vionville CD 11	32	142,69 €	30	145,87 €	40	174,08 €	33,33%	19,34%
Rezonville - Rue de Metz	0	141,49 €	0	134,26 €	0	160,87 €		19,82%
Roncourt - Réservoir Montois	17	144,04 €	1	134,29 €	36	173,86 €	3500,00%	29,47%
Amanvillers - Logt 1 rte Metz	3 175	372,18 €	9 812	3 692,46 €	9 591	3 035,36 €	-2,25%	-17,80%
Amanvillers - Rue de Montvaux	0	141,49 €	0	133,90 €	0	132,87 €		-0,77%
Clouange - Rue Joffre	422	201,75 €	285	259,78 €	296	246,12 €	3,86%	-5,26%
Norroy - Zone Ecoparc	-132	123,24 €	465	343,51 €	903	417,60 €	94,19%	21,57%
St Privat - Surpresseur	3 121	734,61 €	3 047	1 412,81 €	5 427	2 008,23 €	78,11%	42,14%
Richemont - ZAC du champ de Mars	0	141,49 €	0	133,90 €	0	160,87 €		20,14%
Amnéville - Rue du Vieil Amnéville	3 071	625,44 €	48 985	19 634,09 €	483	308,10 €		-98,43%
Roncourt - Rue de la Mine Rue Mondon	23	144,91 €	22	142,65 €	30	170,73 €	36,36%	19,68%
Vaux Chemin de Sellieres	0	142,77 €	0	158,78 €	0	137,36 €		-13,49%
Marange Route de Pierrevillers	35	146,32 €	71	162,13 €	115	199,70 €	61,97%	23,17%
Ancy Rue du Moulin Haut Les Chênes	232	168,56 €	141	202,55 €	213	217,57 €	51,06%	7,42%
Ancy Rue du Goulot La Joyeuse	-6	133,83 €	68	173,43 €	-17	142,55 €	-125,00%	-17,81%
Ancy Puits Vadelles	7 006	1 113,63 €	10 178	2 762,56 €	1 076	194,84 €	-89,43%	-92,95%
Dornot Station de pompage	5 818	987,62 €	3 825	1 730,78 €	4 811	1 717,27 €	25,78%	-0,78%
Vitry Réservoir Haut Surpresseur	5 743	1 316	2 568	1 854	4 211	1 784,78 €	63,98%	-3,74%
Amanvillers - Atelier 1 rte de Metz	25 990	4 138,30 €	18 740	7 026,90 €	29 708	9 187,95 €	58,53%	30,75%
Station de pompage Mance	919 123	149 653,28 €	1 049 702	246 498,85 €	1 457 904	227 860,45 €	38,89%	-7,56%
Roncourt Station de pompage	2 288 676	468 642,25 €	2 168 298	532 154,39 €	2 102 491	329 194,07 €	-3,03%	-38,14%
Ancienne Brouck	30 130	6 701,12 €	29 854	8 064,03 €	39 638	6 905,99 €	32,77%	-14,36%
Nouvelle Brouck	197 605	42 937,31 €	215 714	55 543,57 €	229 044	35 173,60 €	6,18%	-36,67%
Station de Pompage Auboué	2 198 184	498 859,39 €	1 908 587	486 668,51 €	1 798 181	282 397,80 €	-5,78%	-41,97%
Moineville Forage	1 081 664	234 877,04 €	1 296 948	306 685,76 €	1 284 316	194 376,55 €	-0,97%	-36,62%
Rosselange - Station de pompage	91 785	23 334,24 €	86 754	23 616,68 €	240 998	39 031,61 €	177,79%	65,27%
Pierrevillers Réservoirs	911	699,47 €	984	1 040,82 €	812	922,50 €	-17,48%	-11,37%
TOTAL	7 025 393	1 462 338,94 €	6 962 639	1 754 346,75 €	7 352 331	1 176 473,75 €	5,60%	-32,94%

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ENERGIES ELECTRIQUES (STATION DE POMPAGE, POSTES DE TELEGESTION...)

Année	Conso (en KWh)	Coût (en € HT)
2001	7 765 333	385 749,74 €
2002	8 937 889	433 600,24 €
2003	9 794 872	464 999,95 €
2004	8 238 983	414 113,84 €
2005	8 753 972	428 812,62 €
2006	7 540 893	394 304,42 €
2007	6 393 993	362 655,57 €
2008	6 851 627	387 508,25 €
2009	7 370 364	433 246,62 €
2010	6 461 451	429 484,10 €
2011	6 745 503	469 756,21 €
2012	6 203 921	453 802,37 €
2013	5 454 366	428 046,04 €
2014	5 566 384	459 493,73 €
2015	5 466 440	477 660,33 €
2016	5 561 603	409 376,57 €
2017	5 743 023	354 318,33 €
2018	4 291 653	352 278,17 €
2019	6 150 004	523 691,83 €
2020	6 009 858	441 838,64 €
2021	7 164 726	549 689,35 €
2022	7 025 393	1 462 338,94 €
2023	6 962 639	1 754 346,75 €
2024	7 352 331	1 176 473,75 €

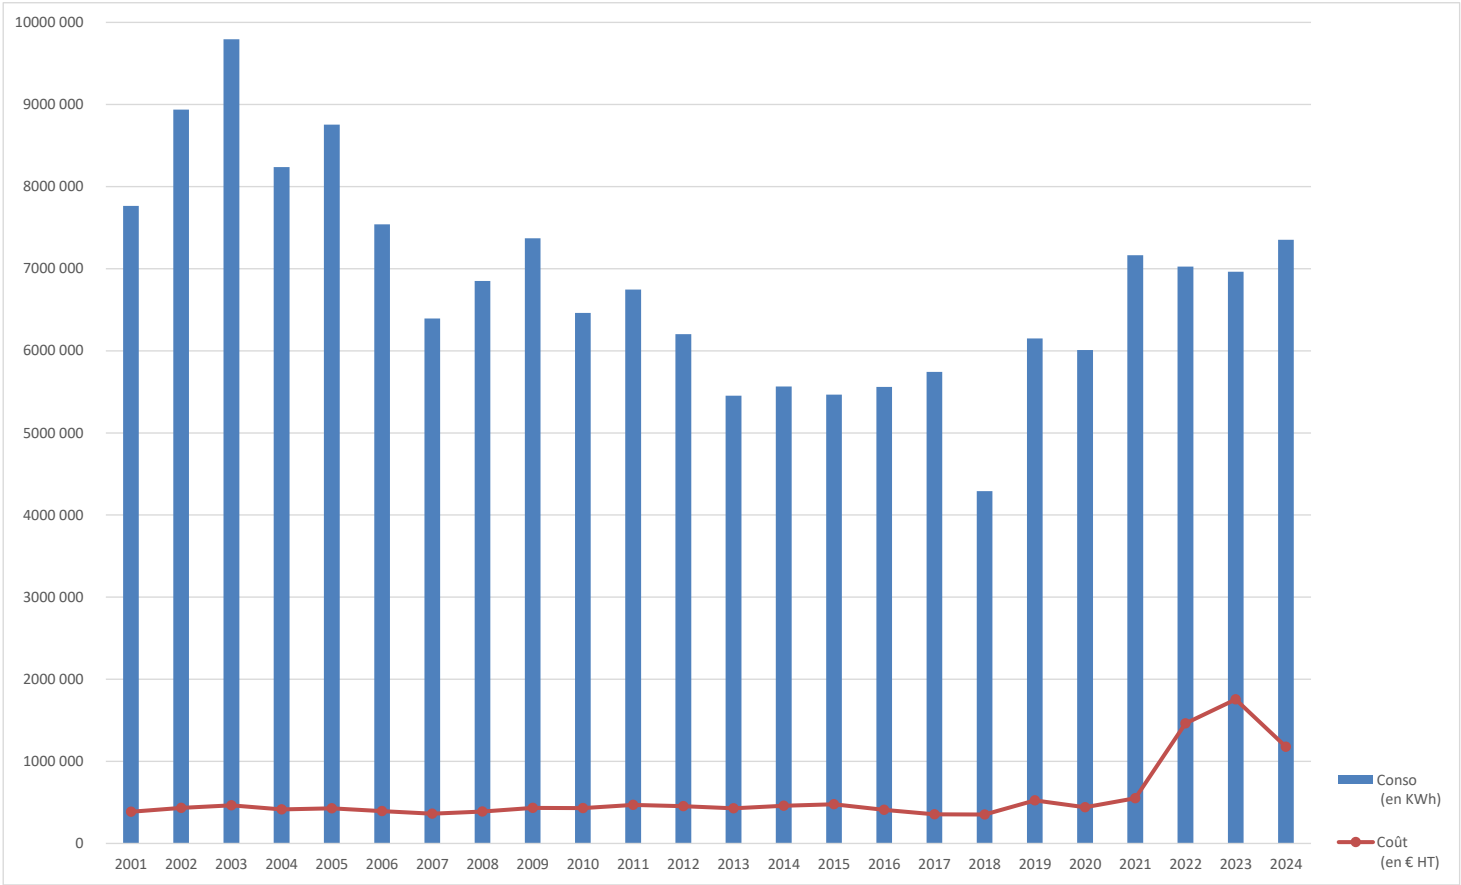

ELECTRICITE ANNEE 2024
TABLEAU RECAPITULATIF TARIFS VERTS

	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE	
	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT
	KWH		KWH		KWH		KWH		KWH		KWH	
Moineville	48 405	9 332,97 €	275 960	46 958,19 €	243 005	35 752,65 €	440 870	59 752,22 €	276 076	36 425,24 €	1 284 316	188 221,27 €
Auboué Station	71 183	10 754,80 €	413 905	60 895,30 €	294 595	40 735,49 €	657 529	89 058,11 €	360 969	45 167,94 €	1 798 181	246 611,64 €
Nlle Brouck	246	195,80 €	70 541	11 951,07 €	37 973	5 716,99 €	77 539	10 854,59 €	42 745	5 307,80 €	229 044	34 026,25 €
Ancienne Brouck	128	21,72 €	15 629	2 651,74 €	8 305	1 249,57 €	10 012	1 396,82 €	5 564	683,32 €	39 638	6 003,17 €
Roncourt Station	63 892	10 995,71 €	518 459	99 151,71 €	346 735	57 202,62 €	754 754	105 872,49 €	418 651	51 791,16 €	2 102 491	325 013,69 €
Mance Station	66 665	11 665,84 €	328 205	56 167,69 €	251 681	36 961,93 €	514 002	71 589,28 €	297 351	37 634,33 €	1 457 904	214 019,07 €

	TOTAL		Coût du KWH en € HT					Moyenne	Dépassement			ENERGIE REACTIVE	
	€ HT	€ TTC	Pointe	HPH	HCH	HPE	HCE		P.	HP	HC	Conso.	€ HT
								€/KWH	€ HT	€ HT	€ HT		
Moineville	194 376,55 €	263 638,20 €	0,193 €	0,170 €	0,147 €	0,136 €	0,132 €	0,151 €	3 439,18 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €
Auboué Station	282 397,80 €	382 988,79 €	0,151 €	0,147 €	0,138 €	0,135 €	0,125 €	0,157 €	15 799,65 €	4 442,14 €	1 977,53 €	0	0,00 €
Nlle Brouck	35 173,60 €	47 964,87 €	0,796 €	0,169 €	0,151 €	0,140 €	0,124 €	0,154 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €
Ancienne Brouck	6 905,99 €	9 464,66 €	0,170 €	0,170 €	0,150 €	0,140 €	0,123 €	0,174 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €
Roncourt Station	329 194,07 €	439 511,91 €	0,172 €	0,191 €	0,165 €	0,140 €	0,124 €	0,157 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €
Mance Station	227 860,45 €	306 842,88 €	0,175 €	0,171 €	0,147 €	0,139 €	0,127 €	0,156 €	252,60 €	421,62 €	499,35 €	342 035	7 635,88 €

P= Pointe
HPH= Heure Pleine Hiver
HCH= Heure Creuse Hiver
HPE= Heure Pleine Eté
HCE= Heure Creuse Eté

POINT DE LIVRAISON: MOINEVILLE FORAGE
TARIF: VERT A5 MOYENNE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: OMEGA

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS



P	HPH	HCH	HPE	HCE
5	200	200	200	200

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL € HT	TOTAL TTC € TTC	Moyenne €/KWH HT	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT				P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
JANVIER	16 834	3 217,62 €	46 011	7 639,04 €	48 464	6 981,37 €	0	0,00 €	0	0,00 €	111 309	17 838,03 €	19 834,37 €	23 995,08 €	0,178 €	188	188	188	4210	1 704,21 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
FEVRIER	17 423	3 447,60 €	49 926	8 290,71 €	47 430	7 450,72 €	0	0,00 €	0	0,00 €	114 779	19 189,03 €	20 463,75 €	27 509,20 €	0,178 €	188	187	188	4286	1 734,97 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MARS	0	0,00 €	74 788	13 140,13 €	47 366	6 231,03 €	0	0,00 €	0	0,00 €	122 154	19 371,16 €	19 669,53 €	26 432,38 €	0,161 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	81 633	11 022,77 €	39 756	5 348,85 €	121 389	16 371,62 €	16 669,99 €	23 432,84 €	0,137 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	80 860	11 026,27 €	41 055	5 363,93 €	121 915	16 390,20 €	16 688,75 €	23 159,03 €	0,137 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	71 046	8 774,61 €	57 153	8 407,38 €	128 199	17 181,99 €	17 484,05 €	24 271,74 €	0,136 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	50 035	7 147,99 €	29 302	3 508,71 €	79 337	10 656,70 €	10 930,48 €	15 176,14 €	0,138 €	0	140	140	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	52 777	7 606,40 €	31 714	3 740,21 €	84 491	11 346,61 €	11 623,76 €	16 137,95 €	0,138 €	0	140	140	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	51 103	6 947,99 €	40 124	5 280,87 €	91 227	12 228,86 €	12 509,85 €	17 371,01 €	0,137 €	0	140	140	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	53 416	7 226,19 €	36 972	4 775,29 €	90 388	12 001,48 €	12 461,73 €	17 306,40 €	0,138 €	0	140	140	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	7 714	1 459,96 €	84 698	14 398,66 €	76 311	11 545,85 €	0	0,00 €	0	0,00 €	168 723	27 404,47 €	27 770,43 €	37 652,39 €	0,165 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DÉCEMBRE	6 434	1 207,79 €	20 537	3 489,65 €	23 434	3 543,68 €	0	0,00 €	0	0,00 €	50 405	8 241,12 €	8 269,86 €	11 194,04 €	0,164 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €

TOTAL	48 405	9 332,97 €	275 960	46 958,19 €	243 005	35 752,65 €	440 870	59 752,22 €	276 076	36 425,24 €	1 284 316	188 221,27 €	194 376,55 €	263 638,20 €	0,15 €				3 439,18 €		0,00 €		0,00 €	0	0,00 €
-------	--------	------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------	--	--	--	------------	--	--------	--	--------	---	--------

Energie Hiver	44,18%	567 370	Energie HP	55,81%	716 830
Energie Eté	55,82%	716 946	Energie HC	40,42%	519 081
			Energie P	3,77%	48 405

POINT DE LIVRAISON: AUBOUE - STATION DE POMPAGE
TARIF: VERT A5 COURTE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: OMEGA

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS



P	HPH	HCH	HPE	HCE
10	460	460	460	460

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL	TOTAL TTC	Moyenne €/KWH HT	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT	Conso.	Coût € HT				P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
	KWH		KWH		KWH		KWH		KWH		KWH															
JANVIER	19 873	2 924,34 €	59 098	8 350,25 €	52 833	7 890,76 €	0	0,00 €	0	0,00 €	131 804	19 165,35 €	26 053,98 €	31 612,88 €	0,198 €	377	378	379	5285	5 790,25 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
FEVRIER	32 571	4 940,51 €	92 811	13 289,98 €	64 865	8 529,81 €	0	0,00 €	0	0,00 €	190 247	26 760,30 €	41 798,68 €	55 107,52 €	0,220 €	577	576	576	9136	10 009,40 €	1986	1 986,79 €	1422	910,65 €	0	0,00 €
MARS	0	0,00 €	120 217	18 361,68 €	68 651	8 948,69 €	0	0,00 €	0	0,00 €	188 868	27 310,37 €	31 236,63 €	42 399,13 €	0,165 €	0	575	575	0	0,00 €	1928	1 928,77 €	1354	867,10 €	0	0,00 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	95 104	13 112,74 €	53 899	6 522,48 €	149 003	19 635,22 €	21 131,70 €	29 292,54 €	0,142 €	0	575	575	0	0,00 €	502	250,80 €	350	138,46 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	100 734	13 179,72 €	48 573	6 503,58 €	149 307	19 683,30 €	20 894,75 €	29 015,68 €	0,140 €	0	573	378	0	0,00 €	208	103,92 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	92 251	12 548,56 €	50 231	6 229,31 €	142 482	18 777,87 €	19 881,40 €	27 631,76 €	0,140 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	89 328	11 628,59 €	42 367	5 733,75 €	131 695	17 362,34 €	18 692,91 €	25 940,22 €	0,142 €	0	524	524	0	0,00 €	344	171,86 €	155	61,32 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	96 646	12 820,01 €	48 705	6 339,78 €	145 351	19 159,79 €	20 264,96 €	28 162,62 €	0,139 €	0	379	378	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	91 673	13 657,32 €	64 174	6 868,10 €	155 847	20 525,42 €	21 636,57 €	30 066,74 €	0,139 €	0	378	377	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	91 793	12 111,17 €	53 020	6 970,94 €	144 813	19 082,11 €	20 339,30 €	28 278,68 €	0,140 €	0	378	377	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	354	54,62 €	81 407	11 999,39 €	49 378	7 011,68 €	0	0,00 €	0	0,00 €	131 139	19 065,69 €	20 304,58 €	27 900,64 €	0,155 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DÉCEMBRE	18 385	2 835,33 €	60 372	8 894,00 €	58 868	8 354,55 €	0	0,00 €	0	0,00 €	137 625	20 083,88 €	20 162,34 €	27 580,38 €	0,147 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €

TOTAL	71 183	10 754,80 €	413 905	60 895,30 €	294 595	40 735,49 €	657 529	89 058,11 €	360 969	45 167,94 €	1 798 181	246 611,64 €	282 397,80 €	382 988,79 €	0,157 €				15 799,65 €	4 442,14 €	1 977,53 €	0	0,00 €
-------	--------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------	--	--	--	-------------	------------	------------	---	--------

Energie Hiver	43,36%	779 683	Energie HP	59,58%	1 071 434
Energie Eté	56,64%	1 018 498	Energie HC	36,46%	655 564
			Energie P	3,96%	71 183

POINT DE LIVRAISON: UCKANGE - NOUVELLE BROUCK

FOURNISSEUR: OMEGA

SIEGVO

TARIF: VERT A5 MOYENNE UTILISATION

17 Route de Metz

PUISSANCE SOUSCRITE:

57865 AMANVILLERS



P	HPH	HCH	HPE	HCE
5	61	61	61	61

Modification de puissance le 28/02/2018

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL € HT	TOTAL TTC € TTC	Moyenne €/KWH HT	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT				P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
JANVIER	136	59,28 €	9 810	1 698,38 €	4 692	714,95 €	0	0,00 €	0	0,00 €	14 638	2 472,61 €	2 465,22 €	3 005,48 €	0,168 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
FEVRIER	110	136,52 €	9 502	1 556,71 €	5 028	776,34 €	0	0,00 €	0	0,00 €	14 640	2 469,57 €	2 459,97 €	3 350,54 €	0,168 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MARS	0	0,00 €	9 620	1 625,05 €	5 261	748,49 €	0	0,00 €	0	0,00 €	14 881	2 373,54 €	2 494,75 €	3 398,35 €	0,168 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	9 831	1 323,64 €	4 788	642,22 €	14 619	1 965,86 €	2 086,92 €	2 902,36 €	0,143 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	9 160	1 244,69 €	4 598	605,07 €	13 758	1 849,76 €	1 970,30 €	2 740,72 €	0,143 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	9 636	1 377,50 €	5 655	676,31 €	15 291	2 053,81 €	2 175,22 €	3 025,25 €	0,142 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	13 248	1 878,30 €	7 588	920,73 €	20 836	2 799,03 €	2 923,60 €	4 063,04 €	0,140 €	0	57	54	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	12 364	1 756,99 €	7 130	861,64 €	19 494	2 618,63 €	2 742,43 €	3 811,81 €	0,141 €	0	55	55	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	11 222	1 608,83 €	6 641	790,31 €	17 863	2 399,14 €	2 522,01 €	3 506,21 €	0,141 €	0	56	56	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	12 078	1 664,64 €	6 345	811,52 €	18 423	2 476,16 €	2 618,03 €	3 640,44 €	0,142 €	0	56	56	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	9 066	1 541,22 €	4 517	683,42 €	0	0,00 €	0	0,00 €	13 583	2 224,64 €	2 362,57 €	3 211,92 €	0,174 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DÉCEMBRE	0	0,00 €	32 543	5 529,71 €	18 475	2 793,79 €	0	0,00 €	0	0,00 €	51 018	8 323,50 €	8 352,58 €	11 308,75 €	0,164 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
TOTAL	246	195,80 €	70 541	11 951,07 €	37 973	5 716,99 €	77 539	10 854,59 €	42 745	5 307,80 €	229 044	34 026,25 €	35 173,60 €	47 964,87 €	0,154 €				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0	0,00 €	

Energie Hiver	47,48%	108 760	Energie HP	64,65%	148 080
Energie Eté	52,52%	120 284	Energie HC	35,24%	80 718
			Energie P	0,11%	246

POINT DE LIVRAISON: UCKANGE - ANCIENNE BROUCK
TARIF: VERT A5 MOYENNE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: OMEGA

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS



P	HPH	HCH	HPE	HCE
0	20	20	20	20

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL € HT	TOTAL TTC € TTC	Moyenne €/KWH HT	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT				P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
JANVIER	92	13,37 €	1 325	230,58 €	769	122,84 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2 186	366,79 €	429,57 €	538,73 €	0,197 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
FEVRIER	36	8,35 €	1 164	187,85 €	650	92,96 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 850	289,16 €	375,04 €	517,28 €	0,203 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MARS	0	0,00 €	1 211	206,21 €	682	95,53 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 893	301,74 €	381,17 €	525,72 €	0,201 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 249	168,14 €	608	81,59 €	1 857	249,73 €	329,14 €	462,38 €	0,177 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 178	161,46 €	608	78,63 €	1 786	240,09 €	319,46 €	448,98 €	0,179 €	0	7	7	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 221	175,08 €	723	86,01 €	1 944	261,09 €	340,55 €	478,26 €	0,175 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 629	233,04 €	958	114,43 €	2 587	347,47 €	427,29 €	598,56 €	0,165 €	0	7	7	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 560	222,55 €	910	109,22 €	2 470	331,77 €	411,53 €	576,70 €	0,167 €	0	8	7	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 501	215,16 €	888	105,70 €	2 389	320,86 €	400,57 €	561,50 €	0,168 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 674	221,39 €	869	107,74 €	2 543	329,13 €	429,73 €	602,51 €	0,169 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	1 587	269,79 €	839	126,94 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2 426	396,73 €	484,38 €	665,15 €	0,200 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DÉCEMBRE	0	0,00 €	10 342	1 757,31 €	5 365	811,30 €	0	0,00 €	0	0,00 €	15 707	2 568,61 €	2 577,56 €	3 488,89 €	0,164 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €

TOTAL	128	21,72 €	15 629	2 651,74 €	8 305	1 249,57 €	10 012	1 396,82 €	5 564	683,32 €	39 638	6 003,17 €	6 905,99 €	9 464,66 €	0,174 €				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0	0,00 €
-------	-----	---------	--------	------------	-------	------------	--------	------------	-------	----------	--------	------------	------------	------------	---------	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	---	--------

Energie Hiver	60,70%	24 062	Energie HP	64,69%	25 641
Energie Eté	39,30%	15 576	Energie HC	34,99%	13 869
			Energie P	0,32%	128

POINT DE LIVRAISON: RONCOURT STATION DE POMPAGE
TARIF: VERT A5 LONGUE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: OMEGA

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS



P	HPH	HCH	HPE	HCE
422	538	538	538	538

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL € HT	TOTAL TTC € TTC	Moyenne €/KWH HT	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT				ENERGIE REACTIVE			
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT				P.	HP	HC	P. Pui	P. € HT	HP Pui	HP € HT	HC Pui	HC € HT	Conso.	€ HT
JANVIER	29 652	5 430,38 €	86 121	13 701,45 €	79 114	12 186,29 €	0	0,00 €	0	0,00 €	194 887	31 318,12 €	31 949,00 €	38 591,14 €	0,164 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
FEVRIER	34 240	5 565,33 €	96 802	16 326,66 €	68 205	10 382,45 €	0	0,00 €	0	0,00 €	199 247	32 274,44 €	32 902,64 €	44 520,05 €	0,165 €	418	449	396	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MARS	0	0,00 €	123 477	20 443,43 €	72 985	10 825,13 €	0	0,00 €	0	0,00 €	196 462	31 268,56 €	31 908,09 €	43 258,08 €	0,162 €	0	502	388	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	118 812	16 751,26 €	66 924	8 202,52 €	185 736	24 953,78 €	25 574,16 €	35 393,51 €	0,138 €	0	405	388	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	117 927	15 916,06 €	57 895	7 726,50 €	175 822	23 642,56 €	24 257,30 €	33 569,39 €	0,138 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	105 088	14 666,28 €	57 392	7 167,41 €	162 480	21 833,69 €	22 440,86 €	31 061,45 €	0,138 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	106 505	14 350,05 €	51 994	6 963,86 €	158 499	21 313,91 €	21 952,11 €	30 377,02 €	0,221 €	0	477	472	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	112 082	15 333,19 €	57 499	7 463,84 €	169 581	22 797,03 €	23 441,56 €	32 436,97 €	0,138 €	0	383	371	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	95 542	14 534,28 €	66 591	7 217,37 €	162 133	21 751,65 €	22 358,62 €	30 954,23 €	0,138 €	0	281	265	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	98 798	14 321,37 €	60 356	7 049,66 €	159 154	21 371,03 €	22 147,84 €	30 664,39 €	0,139 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	103 134	17 532,78 €	57 746	8 736,97 €	0	0,00 €	0	0,00 €	160 880	26 269,75 €	27 001,37 €	36 531,08 €	0,168 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DÉCEMBRE	0	0,00 €	108 925	31 147,39 €	68 685	15 071,78 €	0	0,00 €	0	0,00 €	177 610	46 219,17 €	43 260,52 €	52 154,60 €	0,244 €	0	360	326	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €

TOTAL	63 892	10 995,71 €	518 459	99 151,71 €	346 735	57 202,62 €	754 754	105 872,49 €	418 651	51 791,16 €	2 102 491	325 013,69 €	329 194,07 €	439 511,91 €	0,157 €				0,00 €		0,00 €			0,00 €	0	0,00 €
-------	--------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	---------	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------	--	--	--	--------	--	--------	--	--	--------	---	--------

Energie Hiver	44,19%	929 086	Energie HP	60,56%	1 273 213
Energie Eté	55,81%	1 173 405	Energie HC	36,40%	765 386
			Energie P	3,04%	63 892

POINT DE LIVRAISON: STATION DE POMPAGE DE ROSSELANGE

FOURNISSEUR: OMEGA

TARIF: Jaune utilisation moyenne

PUISSANCE SOUSCRITE:

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS



P	HPH	HCH	HPE	HCE
5	42	42	42	42

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL € HT	TOTAL TTC € TTC	Moyenne €/KWH HT	PUISSANCE MAX. ATTEINTE P. HP HC	DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT					P.		HP		HC		Conso.	€ HT
																	Pui	€ HT	Pui	€ HT	Pui	€ HT		
JANVIER	0	0,00 €	4 222	734,69 €	3 609	664,73 €	0	0,00 €	0	0,00 €	7 831	1 399,42 €	1 528,19 €	1 930,40 €	0,195 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
FEVRIER	0	0,00 €	4 236	764,46 €	3 306	541,77 €	0	0,00 €	0	0,00 €	7 542	1 306,23 €	1 434,63 €	1 952,69 €	0,190 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MARS	0	0,00 €	3 344	690,05 €	2 424	618,87 €	0	0,00 €	0	0,00 €	5 768	1 308,92 €	1 419,42 €	1 950,09 €	0,246 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	6 394	668,99 €	4 837	603,44 €	11 231	1 272,43 €	1 419,42 €	1 950,09 €	0,126 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 831	629,89 €	3 583	579,29 €	8 414	1 209,18 €	1 337,87 €	1 850,08 €	0,159 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 485	582,50 €	3 290	534,97 €	7 775	1 117,47 €	1 245,81 €	1 723,51 €	0,160 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 366	699,86 €	5 329	685,49 €	9 695	1 385,35 €	1 514,78 €	2 094,66 €	0,156 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 279	708,20 €	3 115	354,62 €	7 394	1 062,82 €	1 190,93 €	1 648,04 €	0,161 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3 962	637,41 €	2 857	342,86 €	6 819	980,27 €	1 108,06 €	1 534,12 €	0,162 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	1 579	267,17 €	1 102	181,26 €	3 238	478,49 €	2 237	312,83 €	8 156	1 239,75 €	1 378,14 €	1 894,51 €	0,169 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	4 969	871,56 €	3 919	647,81 €	0	0,00 €	0	0,00 €	8 888	1 519,37 €	1 674,47 €	2 273,74 €	0,188 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DECEMBRE	0	0,00 €	31 206	5 439,83 €	24 868	4 083,82 €	54 721	8 017,72 €	40 690	5 693,34 €	151 485	23 234,71 €	23 779,89 €	32 417,50 €	0,157 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €

TOTAL	0	0,00 €	49 556	8 767,76 €	39 228	6 738,26 €	86 276	12 423,06 €	65 938	9 106,84 €	240 998	37 035,92 €	39 031,61 €	53 219,43 €	0,162 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €
-------	---	--------	--------	------------	--------	------------	--------	-------------	--------	------------	---------	-------------	-------------	-------------	---------	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------

Energie Hiver	36,84%	88 784	Energie HP	56,36%	135 832
Energie Eté	63,16%	152 214	Energie HC	43,64%	105 166
			Energie P	0,00%	0

POINT DE LIVRAISON: STATION DE POMPAGE DE LA MANCE
TARIF: VERT AS LONGUE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: OMEGA

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS



P	HPH	HCH	HPE	HCE
380	380	380	380	380

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL	TOTAL TTC	Moyenne	PUISSANCE MAX. ATTEINTE	DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE				
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT					P.	HP	HC	P. Pui	€ HT	HP Pui	€ HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
JANVIER	22 979	3 773,38 €	66 523	11 571,57 €	63 239	9 181,36 €	0	0,00 €	0	0,00 €	152 741	24 526,31 €	26 979,71 €	32 567,84 €	0,177 €	446 446 446	83 33,60 €	232	93,17 €	491	195,22 €	75 540	1 661,88 €				
FEVRIER	25 654	4 507,49 €	69 596	11 567,80 €	49 295	7 476,73 €	0	0,00 €	0	0,00 €	144 545	23 552,02 €	26 582,53 €	35 555,39 €	0,184 €	447 447 446	541 219,00 €	808	324,49 €	762	302,97 €	83 820	1 844,04 €				
MARS	0	0,00 €	86 973	15 000,50 €	51 270	7 012,56 €	0	0,00 €	0	0,00 €	138 243	22 013,06 €	24 270,62 €	32 626,07 €	0,176 €	0 441 439	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	81 668	1 796,70 €				
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	90 884	12 778,24 €	50 767	6 253,37 €	141 651	19 031,61 €	19 494,76 €	26 978,88 €	0,138 €	0 0 0	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €				
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	82 565	11 325,20 €	41 314	5 499,24 €	123 879	16 824,44 €	17 282,94 €	23 918,05 €	0,140 €	0 391 388	0 0,00 €	10	3,96 €	3	1,16 €	0	0,00 €				
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	79 541	11 250,80 €	45 240	5 512,56 €	124 781	16 763,36 €	17 216,58 €	23 830,06 €	0,138 €	0 364 361	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €				
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	76 873	10 882,15 €	43 279	5 328,91 €	120 152	16 211,06 €	16 593,15 €	22 968,07 €	0,138 €	0 381 369	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €				
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	76 992	10 725,68 €	41 814	5 239,78 €	118 806	15 965,46 €	16 415,27 €	22 721,50 €	0,138 €	0 274 269	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €				
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	52 137	7 116,18 €	40 347	5 282,43 €	92 484	12 398,61 €	12 833,42 €	17 775,76 €	0,139 €	0 260 251	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €				
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	55 010	7 511,03 €	34 590	4 518,04 €	89 600	12 029,07 €	12 560,19 €	17 402,71 €	0,140 €	0 289 183	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €				
NOVEMBRE	0	0,00 €	54 121	9 363,26 €	31 474	4 762,02 €	0	0,00 €	0	0,00 €	85 595	14 125,28 €	15 671,95 €	21 061,85 €	0,183 €	0 184 186	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	44 338	1 024,21 €				
DÉCEMBRE	18 032	3 384,97 €	50 992	8 664,56 €	56 403	8 529,26 €	0	0,00 €	0	0,00 €	125 427	20 578,79 €	21 959,33 €	29 436,70 €	0,175 €	0 0 0	0 0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	56 669	1 309,05 €				

TOTAL	66 665	11 665,84 €	328 205	56 167,69 €	251 681	36 961,93 €	514 002	71 589,28 €	297 351	37 634,33 €	1 457 904	214 019,07 €	227 860,45 €	306 842,88 €	0,156 €				252,60 €		421,62 €		499,35 €		342035	7 635,88 €
-------	--------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	------------

Energie Hiver	44,35%	646 551	Energie HP	57,77%	842 207
Energie Eté	55,65%	811 353	Energie HC	37,66%	549 032
			Energie P	4,57%	66 665

RECAPITULATIF CONSOMMATION BASSE TENSION - ANNEE 2024

annexe 21

POINT DE LIVRAISON	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Total Général	Moy. € Ht/KWH
Semécourt - Station de Pompage Rue de Verdun	15/01/2024 à 05/04/2024	2308 651,00 €	734,73 € 928,47 €	05/04/2024 à 05/07/2024	2639 766,66 €	854,17 € 1 091,61 €	05/07/2024 à 05/10/2024	2621 740,33 €	823,85 € 1 054,44 €	05/10/2024 à 01/01/2025	2559 748,97 €	814,81 € 1 042,20 €							10127 3 227,56 €	0,319 €
Lorry les Metz - Réservoir	16/01/2024 à 08/04/2024	27 9,37 €	45,70 € 53,77 €	08/04/2024 à 03/07/2024	32 11,10 €	47,26 € 55,88 €	03/07/2024 à 03/10/2024	33 10,28 €	46,12 € 54,47 €	03/10/2024 à 01/01/2025	30 11,12 €	34,91 € 41,60 €							122 173,99 €	1,426 €
Jussy - Réservoir	11/01/2024 à 08/04/2024	0 0,00 €	44,79 € 52,76 €	08/04/2024 à 05/07/2024	1 0,34 €	45,14 € 53,20 €	05/07/2024 à 07/10/2024	1 0,34 €	45,14 € 53,20 €	07/10/2024 à 01/01/2025	-1 -0,04 €	30,27 € 35,70 €							1 165,34 €	
Semécourt - Rte Nationale	15/01/2024 à 16/04/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	16/04/2024 à 08/07/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	08/07/2024 à 11/10/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	11/10/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	25,40 € 29,43 €							0 137,36 €	
Gravelotte - Ch. de la Mance	15/01/2024 à 08/04/2024	24386 7 371,57 €	6 581,57 € 8 397,84 €	08/04/2024 à 10/07/2024	30570 9 131,19 €	8 119,27 € 10 515,96 €	10/07/2024 à 07/10/2024	31286 8 996,50 €	7 958,89 € 10 341,55 €	07/10/2024 à 01/01/2025	28462 8 052,67 €	7 133,37 € 9 279,99 €							114704 29 793,10 €	0,260 €
Lessy - Rue de la Côte	28/12/2024 à 08/04/2024	9 3,12 €	47,58 € 56,26 €	08/04/2024 à 04/07/2024	14 4,85 €	49,12 € 58,30 €	04/07/2024 à 07/10/2024	0 0,00 €	44,79 € 52,76 €	07/10/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	30,62 € 36,14 €							23 172,11 €	7,483 €
Clouange - Réservoir	13/12/2023 à 08/03/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	08/03/2024 à 20/06/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	20/06/2024 à 08/09/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	08/09/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	37,83 € 43,80 €							0 149,79 €	
Marange Res rue de la Tave	15/11/2023 à 19/03/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	19/03/2024 à 06/06/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	06/06/2024 à 17/09/2024	1 0,34 €	37,67 € 43,59 €	17/09/2024 à 01/01/2025	5 1,75 €	52,10 € 60,52 €							6 164,41 €	27,402 €
Ste Marie aux chênes Réservoir	05/12/2023 à 14/02/2024	-2 -0,89 €	36,40 € 42,05 €	14/02/2024 à 14/05/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	14/05/2024 à 05/09/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	05/09/2024 à 01/01/2025	7 2,43 €	39,99 € 46,57 €							5 151,03 €	30,206 €
Pierrevillers - Ch. De l'Abani	07/12/2023 à 16/02/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	16/02/2024 à 06/06/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	06/06/2024 à 24/09/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	24/09/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	50,28 € 58,20 €							0 162,24 €	
Rombas - Rue de Metz	15/11/2023 à 07/02/2024	4 1,78 €	46,30 € 54,57 €	07/02/2024 à 25/05/2024	0 0,00 €	44,79 € 52,76 €	25/05/2024 à 27/08/2024	-11 -3,81 €	40,84 € 47,74 €	27/08/2024 à 01/01/2025	1 0,34 €	60,83 € 71,76 €							-6 192,76 €	-32,127 €
Amanvillers - Bureaux SIEGVO	14/11/2023 à 14/02/2024	4374 1 733,65 €	1 587,11 € 1 931,22 €	14/02/2024 à 14/05/2024	3625 1 078,08 €	1 185,26 € 1 519,31 €	14/05/2024 à 14/08/2024	3118 912,36 €	1 016,69 € 1 303,82 €	14/08/2024 à 14/01/2025	5925 1 668,09 €	1 761,72 € 2 268,07 €							17 042 5 550,78 €	0,326 €
Vionville CD 11	19/11/2023 à 19/02/2024	9 3,91 €	40,48 € 47,00 €	19/02/2024 à 19/05/2024	9 3,12 €	40,11 € 46,73 €	19/05/2024 à 19/08/2024	9 3,03 €	39,67 € 46,17 €	19/08/2024 à 01/01/2025	13 5,02 €	53,82 € 62,75 €							40 174,08 €	4,352 €
Rezonville - Rue de Metz	20/11/2023 à 20/02/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	20/02/2024 à 20/05/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	20/05/2024 à 20/08/2024	0 0,00 €	36,97 € 42,70 €	20/08/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	49,26 € 56,89 €							0 160,87 €	
Roncourt - Réservoir Montois	14/11/2023 à 14/02/2024	27 12,12 €	46,98 € 54,86 €	14/02/2024 à 14/05/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	14/05/2024 à 14/08/2024	0 0,00 €	36,97 € 42,70 €	14/08/2024 à 01/01/2025	9 3,66 €	52,59 € 61,14 €							36 173,86 €	4,829 €
Amanvillers - Loqt 1 rte Metz	14/11/2023 à 14/02/2024	387 145,47 €	173,93 € 209,88 €	14/02/2024 à 14/05/2024	387 111,89 €	161,22 € 202,53 €	14/05/2024 à 14/08/2024	682 191,47 €	240,68 € 305,20 €	14/08/2024 à 01/01/2025	1043 283,10 €	347,83 € 442,51 €							9591 3 035,36 €	0,316 €
Amanvillers - Rue de Montvau	13/11/2023 à 13/02/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	13/02/2024 à 13/05/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	13/05/2024 à 13/08/2024	0 0,00 €	36,97 € 42,70 €	13/08/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	21,26 € 56,89 €							0 132,87 €	
Clouange - Rue Joffre	05/12/2023 à 08/03/2024	174 70,00 €	95,76 € 115,13 €	08/03/2024 à 14/06/2024	35 12,14 €	48,18 € 57,07 €	14/06/2024 à 08/09/2024	53 18,39 €	53,77 € 64,22 €	08/09/2024 à 01/01/2025	34 11,83 €	48,41 € 57,35 €							296 246,12 €	0,831 €
Norroy - Zone Ecoparc	15/01/2024 à 17/04/2024	540 187,30 €	204,78 € 255,36 €	17/04/2024 à 08/07/2024	54 18,73 €	54,06 € 64,59 €	08/07/2024 à 29/10/2024	218 75,62 €	104,93 € 129,78 €	29/10/2024 à 01/01/2025	91 31,73 €	53,83 € 65,84 €							903 417,60 €	0,462 €
St Privat - Surpresseur	15/11/2023 à 15/02/2024	1220 565,83 €	526,17 € 638,81 €	15/02/2024 à 15/05/2024	1236 421,01 €	446,07 € 567,67 €	15/05/2024 à 15/08/2024	1261 398,55 €	422,68 € 540,20 €	15/08/2024 à 01/01/2025	1710 580,27 €	613,31 € 780,80 €							5427 2 008,23 €	0,370 €
Richemont - ZAC Champ Mars	25/11/2023 à 25/02/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	25/02/2024 à 25/05/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	25/05/2024 à 25/08/2024	0 0,00 €	36,97 € 42,70 €	25/08/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	49,26 € 56,89 €							0 160,87 €	
Amnéville - Rue du Viel Amnéville	29/12/2023 à 07/03/2024	0 0,00 €	44,79 € 52,76 €	16/01/2024 à 25/03/2024	-613 -26,79 €	-234,95 € -293,04 €	16/01/2024 à 25/03/2024	613 212,62 €	234,95 € 293,04 €	07/03/2024 à 07/06/2024	0 0,00 €	44,79 € 52,76 €	07/06/2024 à 19/10/2024	483 167,53 €	218,52 € 273,40 €	19/10/2024 à 01/01/2025	0,00 € 0,00 €	45,55 € 53,73 €	483 308,10 €	0,638 €
Roncourt - Rue de la Mine Rue Mondon	08/11/2023 à 08/02/2024	7 3,22 €	39,85 € 46,22 €	08/02/2024 à 08/05/2024	6 2,08 €	39,18 € 45,54 €	08/05/2024 à 08/08/2024	6 2,05 €	38,80 € 45,05 €	08/08/2024 à 01/01/2025	11 4,03 €	52,90 € 61,56 €							30 170,73 €	5,691 €
Vaux - Chemin de Sellière	11/01/2024 à 08/04/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	08/04/2024 à 09/07/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	09/07/2024 à 07/10/2024	0 0,00 €	37,32 € 43,15 €	07/10/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	25,40 € 29,43 €							0 137,36 €	
Marange - Route de Pierrevillers	07/11/2023 à 19/03/2024	47 20,04 €	53,64 € 63,20 €	19/03/2024 à 01/06/2024	38 13,18 €	49,12 € 58,27 €	01/06/2024 à 02/09/2024	2 0,70 €	37,94 € 43,94 €	02/09/2024 à 01/01/2025	28 9,74 €	59,00 € 69,37 €							115 199,70 €	1,737 €
Ancy - Rue du Moulin Haut - Les Chênes	11/12/2023 à 13/03/2024	81 31,64 €	64,09 € 76,25 €	13/03/2024 à 06/06/2024	42 14,57 €	50,35 € 59,84 €	06/06/2024 à 13/09/2024	38 13,18 €	49,11 € 58,26 €	13/09/2024 à 01/01/2025	52 18,09 €	54,02 € 64,55 €							213 217,57 €	1,021 €
Ancy - Rue du Goulot - La Joyeuse	11/12/2023 à 18/03/2024	-18 -7,03 €	30,04 € 34,17 €	18/03/2024 à 06/06/2024	6 2,08 €	39,17 € 45,63 €	06/06/2024 à 16/09/2024	-5 -1,74 €	35,51 € 40,85 €	16/09/2024 à 01/01/2025	0 0,00 €	37,83 € 43,80 €							-17 142,55 €	-8,385 €
Ancy - Route de Novéant	11/12/2023 à 13/03/2024	-891 -395,05 €	-348,56 € -428,79 €	13/03/2024 à 06/06/2024	1947 176,85 €	256,45 € 356,91 €	06/06/2024 à 12/09/2024	-867 19,65 €	67,15 € 58,83 €	12/09/2024 à 09/12/2024	887 151,31 €	219,80 € 286,30 €							1 076 194,84 €	0,181 €
Dornot - Grand Rue	11/12/2023 à 20/03/2024	1452 529,27 €	517,84 € 640,15 €	20/03/2024 à 06/06/2024	688 243,84 €	284,21 € 358,49 €	06/06/2024 à 21/09/2024	1324 453,81 €	478,44 € 607,59 €	21/09/2024 à 09/12/2024	1347 411,72 €	436,78 € 558,27 €							4811 1 717,27 €	0,357 €
Rés de Vitry Haut	06/12/2023 à 11/03/2024	1339 535,24 €	612,66 € 757,29 €	11/03/2024 à 06/06/2024	1296 438,11 €	537,20 € 684,54 €	06/06/2024 à 27/09/2024	1098 273,09 €	378,43 € 489,03 €	27/09/2024 à 06/12/2024	478 128,43 €	256,49 € 327,34 €							4211 1 784,78 €	0,424 €
Atelier - Amanvillers 1B rte de Metz	13/11/2023 à 13/02/2024	10551 4 062,23 €	3 515,79 € 4 272,66 €	13/02/2024 à 13/05/2024	7479 2 179,23 €	2 272,92 € 2 921,62 €	13/05/2024 à 13/08/2024	1425 425,64 €	537,08 € 685,64 €	13/08/2024 à 13/01/2025	10253 2 747,33 €	2 862,16 € 3 697,65 €							29708 9 187,95 €	0,309 €

	EVOLUTION DES VOLUMES VENDUS PAR COMMUNE																							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMANVILLERS	68 877	84 226	90 994	88 885	88 475	88 395	84 975	95 157	86 991	85 001	85 533	84 675	86 991	85 843	88 038	94 394	95 408	95 026	101 051	106 505	107 118	101 704	94 061	90 915
		22,28%	8,04%	-2,32%	-0,46%	-0,09%	-3,87%	11,98%	2,37%	-2,29%	0,63%	-1,00%	2,74%	-1,32%	2,56%	7,22%	1,07%	-0,40%	6,34%	5,40%	0,58%	-5,05%	-12,19%	-3,34%
AMNEVILLE	771 175	835 413	915 539	945 126	874 862	739 693	822 353	815 782	879 153	766 543	890 711	799 552	836 162	875 621	894 512	838 621	822 738	854 638	868 740	914 391	761 526	800 360	720 039	786 109
		8,33%	9,59%	3,23%	-4,44%	-15,45%	11,17%	-0,80%	6,91%	-12,81%	16,20%	-10,23%	4,58%	4,72%	2,16%	-6,25%	-1,89%	3,88%	1,65%	5,25%	-16,72%	5,10%	-5,45%	9,18%
ANCY SUR MOSELLE														54 994	61 879	56 613	56 930	57 421	54 127	59 041	56 386	57 493	53 961	55 198
															12,52%	-8,51%	0,56%	0,86%	-5,74%	9,08%	-4,50%	1,96%	-4,30%	2,29%
ARS SUR MOSELLE	240 494	224 818	238 407	254 024	249 154	247 529	222 207	211 557	253 634	167 971	206 367	207 365	204 546	203 592	201 003	203 337	204 888	200 846	197 813	202 149	223 909			
		-6,52%	6,04%	6,55%	-1,92%	-0,65%	-10,23%	-4,79%	19,89%	-33,77%	22,86%	0,48%	-1,36%	-0,47%	-1,27%	1,16%	0,76%	-1,97%	-1,51%	2,19%	10,76%			
BRONVAUX	18 732	20 930	20 535	20 625	19 351	18 666	18 782	18 044	17 693	19 920	19 168	19 689	19 514	18 763	18 727	19 808	19 976	18 474	20 372	19 539	20 746	19 323	18 240	19 199
		11,73%	-1,89%	0,44%	-6,18%	-3,54%	0,62%	-3,93%	-5,80%	12,59%	-3,78%	2,72%	-0,89%	-3,85%	-0,19%	5,77%	0,85%	-7,52%	10,27%	-4,09%	6,18%	-6,86%	-12,08%	5,26%
CLOUANGE	168 563	179 382	175 948	176 844	172 085	166 788	167 580	163 113	163 822	157 022	173 361	165 403	166 478	166 981	175 750	161 087	166 007	161 583	163 708	169 563	166 144	174 122	169 108	164 951
		6,42%	-1,91%	0,51%	-2,69%	-3,08%	0,47%	-2,67%	-2,24%	-4,15%	10,41%	-4,59%	0,65%	0,30%	5,25%	-8,34%	3,05%	-2,66%	1,32%	3,58%	-2,02%	4,80%	1,78%	-2,46%
DORNOT														6 649	6 813	6 685	6 902	6 795	6 766	7 316	6 847	6 807	5 774	6 025
															2,47%	-1,88%	3,25%	-1,55%	-0,43%	8,13%	-6,41%	-0,58%	-15,67%	4,35%
FEVES	37 653	38 023	42 896	38 608	37 309	40 718	40 807	44 727	49 630	38 846	43 638	45 042	45 020	46 722	50 888	55 155	60 346	66 220	63 286	63 792	60 577	61 377	58 282	59 202
		0,98%	12,82%	-10,00%	-3,36%	9,14%	0,22%	9,61%	21,62%	-21,73%	12,34%	3,22%	-0,05%	3,78%	8,92%	8,39%	9,41%	9,73%	-4,43%	0,80%	-5,04%	1,32%	-3,79%	1,58%
GANDRANGE	154 758	158 807	162 429	166 248	159 058	175 160	182 430	167 575	156 806	109 785	129 995	122 902	111 658	113 056	115 991	115 318	121 879	118 501	126 791	141 243	130 895	121 156	126 046	129 171
		2,62%	2,28%	2,35%	-4,32%	10,12%	4,15%	-8,14%	-14,05%	-29,99%	18,41%	-5,46%	-9,15%	1,25%	2,60%	-0,58%	5,69%	-2,77%	7,00%	11,40%	-7,33%	1,32%	-3,70%	2,48%
GRAVELOTTE	36 391	37 277	37 875	40 741	35 879	34 875	33 131	33 240	29 963	32 546	33 915	34 925	34 694	36 430	38 104	38 003	39 494	40 377	39 532	41 746	40 951	39 265	39 193	42 744
		2,43%	1,60%	7,57%	-11,93%	-2,80%	-5,00%	0,33%	-9,56%	8,62%	4,21%	2,98%	-0,66%	5,00%	4,60%	-0,27%	3,92%	2,24%	-2,09%	5,60%	-1,90%	-7,44%	-4,29%	9,06%
JUSSY	24 230	30 563	25 843	29 088	29 964	23 877	24 387	22 796	24 260	25 074	24 464	23 986	23 471	26 041	25 120	24 954	25 830	26 021	28 344	25 515	27 539	28 760	25 643	24 032
		26,14%	-15,44%	12,56%	3,01%	-20,31%	2,14%	-6,52%	-0,52%	3,36%	-2,43%	-1,95%	-2,15%	10,95%	-3,54%	-0,66%	3,51%	0,74%	8,93%	-9,98%	7,93%	-4,12%	-6,88%	-6,28%
LESSY	42 552	41 659	45 486	46 718	43 158	41 256	39 901	38 858	38 261	34 460	37 542	36 153	36 826	33 392	32 517	32 135	34 188	33 644	34 891	37 004	39 018	36 743	34 305	33 786
		-2,10%	9,19%	2,71%	-7,62%	-4,41%	-3,28%	-2,61%	-4,11%	-9,93%	8,94%	-3,70%	1,86%	-9,32%	-2,62%	-1,17%	6,39%	-1,59%	3,71%	6,06%	5,44%	4,43%	-12,08%	-1,51%
LORRY	54 804	50 917	59 625	58 035	55 362	53 198	49 367	49 702	59 826	59 933	59 072	60 572	63 121	65 963	64 344	64 668	64 637	67 092	60 519	66 927	68 045	65 100	60 737	59 716
		-7,09%	17,10%	-2,67%	-4,61%	-3,91%	-7,20%	0,68%	21,19%	0,18%	-1,44%	2,54%	4,21%	4,50%	-2,45%	0,50%	-0,05%	3,80%	-9,80%	10,59%	1,67%	-5,83%	-10,74%	-1,68%
MAIZIERES LES METZ	27 261	29 243	32 268	28 849	31 156	34 241	27 310	30 175	31 068	31 300	35 380	28 931	27 005	30 827	26 705	22 998	22 615	25 066	23 411	22 426	23 917	22 505	22 721	22 119
		7,27%	10,34%	-10,60%	8,00%	9,90%	-20,24%	10,49%	13,76%	0,75%	13,04%	-18,23%	-6,66%	14,15%	-13,37%	-13,88%	-1,67%	10,84%	-6,60%	-4,21%	6,65%	-4,33%	-5,00%	-2,65%
M																								

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SAULNY	53 626	65 281	70 666	68 085	61 919	63 962	63 360	61 700	62 820	59 363	57 005	56 625	56 589	62 546	63 296	60 196	67 158	64 433	69 515	75 467	75 768	80 496	76 741	71 599
		21,73%	8,25%	-3,65%	-9,06%	3,30%	-0,94%	-2,62%	-0,85%	-5,50%	-3,97%	-0,67%	-0,06%	10,53%	1,20%	-4,90%	11,57%	-4,06%	7,89%	8,56%	0,40%	6,24%	1,28%	-6,70%
SEMECOURT	131 393	128 270	128 711	130 555	124 945	125 119	118 879	149 203	122 131	100 708	98 584	100 687	113 246	119 087	120 557	124 444	132 864	125 536	124 528	115 453	112 977	126 253	114 637	106 223
		-2,38%	0,34%	1,43%	-4,30%	0,14%	-4,99%	25,51%	2,74%	-17,54%	-2,11%	2,13%	12,47%	5,16%	1,23%	3,22%	6,77%	-5,52%	-0,80%	-7,29%	-2,14%	11,75%	1,47%	-7,34%
SILVANGE	89 631	100 688	104 219	101 553	98 777	100 489	103 691	103 353	106 690	97 520	98 459	104 199	95 726	114 515	116 496	124 036	137 205	139 339	123 840	148 720	151 250	171 866	149 843	142 994
		12,34%	3,51%	-2,56%	-2,73%	1,73%	3,19%	-0,33%	2,89%	-8,59%	0,96%	5,83%	-8,13%	19,63%	1,73%	6,47%	10,62%	1,56%	-11,12%	20,09%	1,70%	13,63%	-0,93%	-4,57%
TALANGE	334 763	389 969	387 080	393 081	385 421	332 246	328 954	375 004	344 952	324 129	345 354	326 878	333 156	340 200	360 967	342 295	338 499	353 857	364 535	385 045	387 006	430 252	388 352	393 608
		16,49%	-0,74%	1,55%	-1,95%	-13,80%	-0,99%	14,00%	4,86%	-6,04%	6,55%	-5,35%	1,92%	2,11%	6,10%	-5,17%	-1,11%	4,54%	3,02%	5,63%	0,51%	11,17%	0,35%	1,35%
TRONVILLE	18 474	21 490	15 275	14 007	13 361	12 525	12 145	10 306	11 205	11 611	11 692	11 385	11 190	11 483	11 076	10 559	11 123	11 218	12 199	12 085	10 846	11 183	11 463	8 731
		16,33%	-28,92%	-8,30%	-4,61%	-6,26%	-3,03%	-15,14%	-7,74%	3,62%	0,70%	-2,63%	-1,71%	2,62%	-3,54%	-4,67%	5,34%	0,85%	8,74%	-0,93%	-10,25%	3,11%	5,69%	-23,83%
VAUX	36 278	39 391	41 726	40 616	39 078	42 520	37 405	35 958	36 297	35 038	35 229	32 721	33 815	35 576	35 205	34 512	33 974	35 377	39 512	41 960	38 193	37 860	33 699	33 480
		8,58%	5,93%	-2,66%	-3,79%	8,81%	-12,03%	-3,87%	-2,96%	-3,47%	0,55%	-7,12%	3,34%	5,21%	-1,04%	-1,97%	-1,56%	4,13%	11,69%	6,20%	-8,98%	-0,87%	-11,77%	-0,65%
VERNEVILLE	34 061	32 867	35 028	30 317	29 154	29 856	29 329	27 752	28 261	27 872	29 324	29 435	30 062	31 612	32 058	32 987	31 945	32 891	30 819	31 597	30 692	31 981	29 179	31 663
		-3,51%	6,57%	-13,45%	-3,84%	2,41%	-1,77%	-5,38%	-3,64%	-1,38%	5,21%	0,38%	2,13%	5,16%	1,41%	2,90%	-3,16%	2,96%	-6,30%	2,52%	-2,86%	4,20%	-4,93%	8,51%
VIONVILLE	11 771	10 321	11 828	11 485	10 986	12 261	12 632	10 992	10 107	9 923	9 963	10 874	9 174	9 085	8 440	8 373	8 194	8 959	10 244	11 532	9 826	10 183	9 786	10 973
		-12,32%	14,60%	-2,90%	-4,34%	11,61%	3,03%	-12,98%	-19,99%	-1,82%	0,40%	9,14%	-15,63%	-0,97%	-7,10%	-0,79%	-2,14%	9,34%	14,34%	12,57%	-14,79%	3,63%	-0,41%	12,13%
VITRY	108 881	104 653	111 991	112 125	110 911	107 787	106 229	102 247	109 384	110 572	117 039	118 532	116 680	118 008	120 928	121 620	123 989	120 962	126 022	130 324	127 816	125 462	136 761	115 863
		-3,88%	7,01%	0,12%	-1,08%	-2,82%	-1,45%	-3,75%	2,97%	1,09%	5,85%	1,28%	-1,56%	1,14%	2,47%	0,57%	1,95%	-2,44%	4,18%	3,41%	-1,92%	-1,84%	7,00%	-15,28%
TOTAL ANNUEL M3	3 931 134	4 314 154	4 589 269	4 593 342	4 502 384	4 385 891	4 404 760	4 459 759	4 539 064	4 138 817	4 452 962	4 215 576	4 255 047	4 406 261	4 507 330	4 361 026	4 443 775	4 440 029	4 723 132	4 787 253	4 578 441	4 468 981	4 253 562	4 198 598
	#REF!	9,74%	6,38%	0,09%	-1,98%	-2,59%	0,43%	1,25%	3,05%	-8,82%	7,59%	-5,33%	0,94%	3,55%	2,29%	-3,25%	1,90%	-0,08%	6,38%	1,36%	-4,36%	-2,39%	-7,10%	-1,29%
Moyenne journalière m3/j	10 770	11 820	12 573	12 584	12 335	12 016	12 068	12 219	12 436	11 339	12 200	11 550	11 658	12 072	12 349	11 948	12 175	12 164	12 940	13 116	12 544	12 244	11 654	11 503

RECAPITULATIF DES ANALYSES EFFECTUEES EN 2024

DISTRIBUTION	D1 + D2
AMANVILLERS	4
AMNEVILLE	14
ANCY SUR MOSELLE	9
BRONVAUX	2
CLOUANGE	8
DORNOT	3
FEVES	2
GANDRANGE	6
GRAVELOTTE	2
JUSSY	1
LESSY	2
LORRY	3
MAIZIERES LES METZ	1
MARANGE-SILVANGE	6
MARS LA TOUR	1
MONDELANGE	12
MONTOIS LA MONTAGNE	5
NORROY LE VENEUR	2
PIERREVILLERS	3
PLESNOIS	3
PUXIEUX	3
REZONVILLE	3
RICHEMONT	5
ROMBAS	16
RONCOURT	3
ROSSELANGE	10
STE MARIE AUX CHENES	5
STE RUFFINE	2
ST PRIVAT LA MONTAGNE	5
SAULNY	5
SEMECOURT	2
TALANGE	6
TRONVILLE	2
VAUX	2
VERNEVILLE	1
VIONVILLE	1
VITRY SUR ORNE	10
TOTAL	170

PRODUC/RESSOURCE	P1	P2	RP	NITRATES	SUIVI RENFORCE
FORAGES MOINEVILLE	-	-	2	-	11
PUITS AUBOUÉ	-	-	1	-	6
COLLECTEUR DE MANCE	-	-	1	-	-
FORAGE MANCE	-	-	-	-	-
PIERREVILLERS RES	7	5	-	-	-
NOUVELLE BROUCK	3	2	-	7	2
ANCIENNE BROUCK	-	-	-	5	-
ROSSELANGE	2	1	-	-	-
ANCY	5	1	-	-	-
DORNOT	2	-	1	-	6
TOTAL	19	9	5	12	29
Soit	74	analyses	en production/ressource		
Soit	244	analyses	au total		

AUTOCONTROLE	Sulfates	TH	Nitrates	Conductivité	Cl2/ClO2
suivi Moineville	49	-	-	49	-
ressource/distribution	158	86	143	189	2000

COUT ANALYSES LABO CAR

25 691 €

NON CONFORMITE ANALYSES - ANNEE 2024 –

ANNEXE 26A

PSV	Type d'eau	Adresse	Commune	Date prélèvement	Nature de la non-conformité	Origine	Date contre-analyse	Conformité
1555	Production	Réservoir	Pierrevillers	05/03/2024	Chlorothalonyl (0,129 µg/l)	Ressource		
252	Production	Réservoir	Dornot	12/04/2024	Carbone Organique Total (2.2 mg/l)	Ressource		
1434	Production	Rés de Vitry Bas	Uckange	10/04/2024	Chlorothalonyl (0,13 µg/l)	Ressource		
3154	Ressource	Forages	Moineville	10/04/2024	Chlorothalonyl (0,25 µg/l)	Ressource		
1485	Ressource	Collecteur	Gravelotte	10/04/2024	Chlorothalonyl (0,17 µg/l)	Ressource		
3368	Distribution	Rue de Metz	Rombas	16/05/2024	Chlorothalonyl (0,249 µg/l)	Ressource		
3362	Distribution	Mairie	Amnéville	17/05/2024	Chlorothalonyl (0,262 µg/l)	Ressource		
1847	Production	Réservoir le Chêne	Ancy	24/05/2024	Bactério (Bactéries coliformes)	Aucune	06/06/2024	Oui
3394	Distribution	Route de Gravelotte	Verneville	21/06/2024	Bactério (Entérocoques)	Aucune		
3370	Distribution	Rue Raymond Mondon	Rombas	27/06/2024	Bactério (Bact. et spores sulfito-réductrices)	Aucune	06/06/2024	Oui
1555	Production	Réservoir	Pierrevillers	01/08/2024	Bactério (Bactéries coliformes)	Aucune	13/08/2024	Oui
252	Production	Réservoir	Dornot	09/08/2024	Manganèse (78 µg/l)	Ressource		
1555	Production	Réservoir	Pierrevillers	30/09/2024	Equilibre calco-carbonique (0 qualité)	Aucune		
1434	Production	Rés de Vitry Bas	Uckange	30/09/2024	Equilibre calco-carbonique (0 qualité)	Aucune		
1849	Distribution	Point communal	Ancy	18/10/2024	Bactério (Entérocoques, Bactéries coliformes et Eschericia coli)	Branchement trop long et peu d'utilisation eau (Mairie)	08/11/2024	Oui
1848	Production	Puits Vadelles	Ancy	22/10/2024	Bactério (Bactéries coliformes et Eschericia coli)	Prise de l'échantillon juste après le traitement.	08/11/2024	Oui
3366	Distribution	Rue de Thionville	Vitry/Orne	07/11/2024	Bactério (Bactéries coliformes)	Aucune	18/11/2024	Oui

Suivi du traitement dans les différentes stations - Année 2024Suivi du traitement à Roncourt

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Tube de chlore gazeux de 50 Kg	50 tubes	17 810 €

Total à Roncourt**17 810 €**Suivi du traitement à Nouvelle Brouck

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Tube de chlore gazeux de 50 Kg	6 Tubes	2 137 €

Total à Nouvelle Brouck**2 137 €**Suivi du traitement à Rosselange

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Tube de chlore gazeux de 50 Kg	3 tubes	1 069 €

Total à Rosselange**1 069 €**Suivi du traitement à Ancy sur Moselle

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Tube de chlore gazeux de 50 Kg	1 tube	356 €

Total à Ancy sur Moselle**356 €**Suivi du traitement à Dornot


Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Bidons de javel de 20 litres	15 bidons soit 300 litres	316 €

Total à Dornot**316 €****Total de toutes les stations****21 688 €**

Nom	Adresse	Commune	Capacité (m3)	Radier	TP	Date	Remarques
Station de pompage d'Auboué	Rue Chevalier	Auboué	7000	183,6	187,7	1978	bâche de reprise vers bâche de pompage de Roncourt
Réservoir de Clouange		CLOUANGE	600	257,4	261,7	1964	Alimente les réservoirs de Vitry Haut et Bas
Réservoir de Fêves		FEVES	190	284,6	287,6	1957	Alimenté par station de pompage de Semécourt
Station de la Mance		Gravelotte	1800 (500 + 1300)	232	234,1	1904	bâche de reprise vers bâche de pompage de Roncourt
Réservoir de Jussy	Rue Ste Catherine	Jussy	150	289,7	293	1957	Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Réservoir de Lessy	Rue de la Côte	Lessy	100 (2x50)	284,6	287,6		Alimenté par Réservoir de Lorry
Réservoir Lorry	CD 51	Lorry les Metz	700	353,8	357,9	1971	Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Réservoir Ex SAEVO		MALANCOURT	500	327,7	331,2		Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Réservoir de Marange	Rue de la Taye	Marange	400	301,7	304,7	1965	Alimenté par Réservoir de Malancourt
Réservoirs de Pierrevillers							
Réservoir H	Bois Lefèvre	Pierrevillers	3500	370,1	375,1	1982	Alimenté par station de pompage de Roncourt
Réservoir H1	Bois Lefèvre	Pierrevillers	3500	370,1	375,1	1986	Alimenté par station de pompage de Roncourt
Réservoir H2	Bois Lefèvre	Pierrevillers	3500	370,1	375,1	1992	Alimenté par station de pompage de Roncourt
Réservoir Bas	Bois Lefèvre	Pierrevillers	1100 (2x550)			1923	Plus utilisé depuis 2000
Réservoir Malancourt	Bois Lefèvre	Pierrevillers	1400 (2x700)	369,7	372,2	1905	Plus utilisé depuis 2012
Réservoir 500 m3	Rue de la Fontaine	Rombas	550	256,2	260,6		Alimenté par Réservoir Ex SAEVO
Réservoir Sources	Rte de Malancourt	ROMBAS	150	213,9	215,6		Plus utilisé depuis 2005
Station pompage St PAUL	Cité St PAUL	ROMBAS	200	172,3	175		Plus utilisé depuis 2012
Réservoir Ramonville	Ch. de Ramonville	ROMBAS	400	233,6	236,5	1907	Plus utilisé depuis 2005
Station de pompage	Rue de la Mine	Roncourt	1000	293,9	296,1		Alimenté par Station d'Auboué + Station Mance
Réservoir de Montois		Roncourt	300 (2x150)	322,1	324,8	1905	Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Station de Bousswald	Rue des Sources	ROSSELANGE	550	209,5	214,2		bâche de reprise vers Réservoir Bousswald
Réservoir de Bousswald		ROSSELANGE	550	269,1	273,5	1963	Alimenté par Station de Bousswald
Réservoir Semécourt	Rue de Verdun	Semécourt	120 (2x60)	230,3	233,8	1956	bâche de reprise vers réservoir de Fêves
Réservoir Ste Marie		Ste Marie aux Chênes	300 (2x150)	295,5	298,4	1905	Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Station Nouvelle Brouck		Uckange	40	176,5	178,2	1955	bâche de reprise vers Réservoir de Vitry Haut
Station Ancienne Brouck		Uckange	40	168,1	173	1914	bâche de reprise vers bâche N. Brouck
Réservoir Vitry Bas	VR 52	Vitry/Orne	550	214,6	217,6	1932	Alimenté par Réservoir Clouange + Réservoir Vitry Haut
Réservoir Vitry Haut	VR 52	Vitry/Orne	1000	226,6	230,6	1966	Alimenté par Station de N. Brouck + Réservoir Clouange
Station pompage Vitry	Rue A. Thomas	Vitry/Orne	160 (2x80)	197,4	200		Plus utilisé depuis 2014
Réservoir Vitry Source	Rue A. Thomas	Vitry/Orne	150	210,8	213,5		Plus utilisé depuis 2014
Station de Rogueville	Rue du Goulot	Ancy sur Moselle					Alimenté par les Sources Joyeuse
Station Le Chêne	Rue du Moulin Haut	Ancy sur Moselle					Alimenté par les Sources Marquart, Bergivaux et Magnivaux
Station de pompage	Chemin communal	Dornot					Alimenté par un puits
Réservoir	Rue de Gorze	Dornot	120 (2x60)				Alimenté par la station de chloration de Dornot

Branchement avec regard

- ① Prise d'eau sur la conduite principale avec collier de prise en charge et tige de manoeuvre.
- ② Bouche à clé.
- ③ Canalisatation de branchement en PEHD(1) Dn40, 32 ou 25 mm.
- ④ Fourreau de protection bleu Dn75, 63 ou 50 mm.
- ⑤ Regard abritant le robinet, le compteur et le clapet anti-retour.

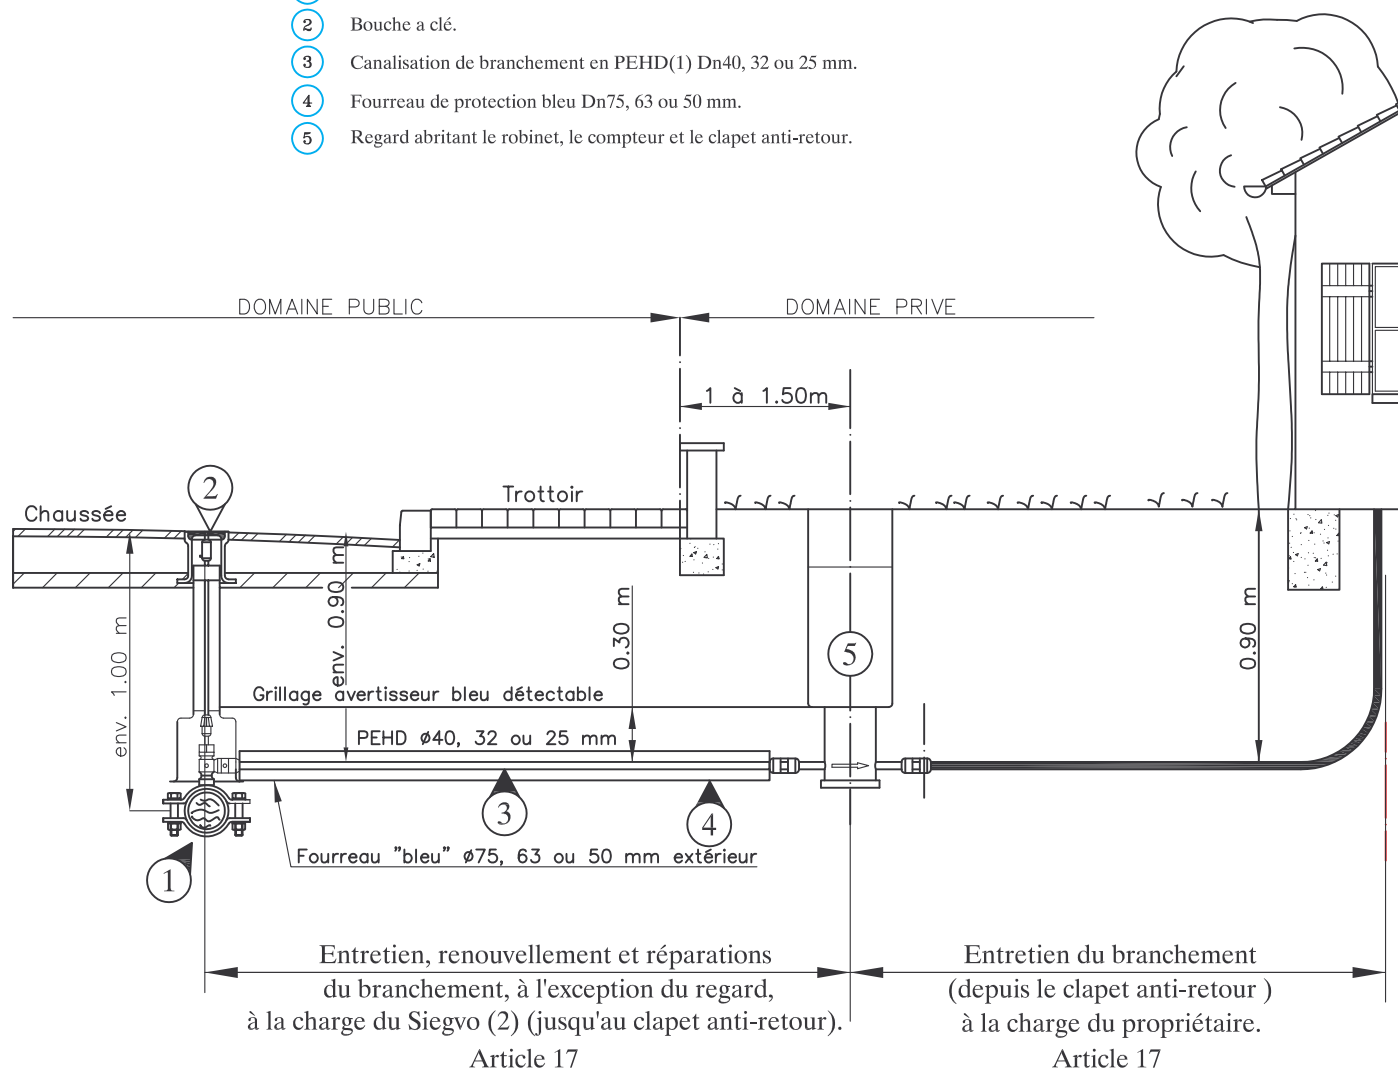

* (1) PEHD : Polyéthylène haute densité.


* (2) Ne comprend pas :

- La remise en état des lieux consécutive à ces interventions (ex : remise en état du gazon, enrobés, pavés ...)
- La remise en état des aménagements empêchant ou limitant l'accès au compteur.

Commune : _____				SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELLOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE 17, ROUTE DE METZ Tel 03-87-53-40-43 57865 AMANVILLERS Fax 03-87-53-48-38	
N° de plan : 00 08 005		Echelle : _____		Dessiné par : CORSALE G. Date : 21/04/08	
F		Branchement avec Regard 			
E					
D					
C					
B					
A					
Index Date		Nature des modifications Signature			

Branchement avec compteur à l'intérieur d'une maison individuelle

- ① Prise d'eau sur la conduite principale avec collier de prise en charge et tige de manoeuvre.
- ② Bouche à clé.
- ③ Canalisations de branchement en PEHD(1) Dn40, 32 ou 25 mm.
- ④ Fourreau de protection bleu Dn75, 63 ou 50 mm.
- ⑤ Robinet, compteur et clapet anti-retour.

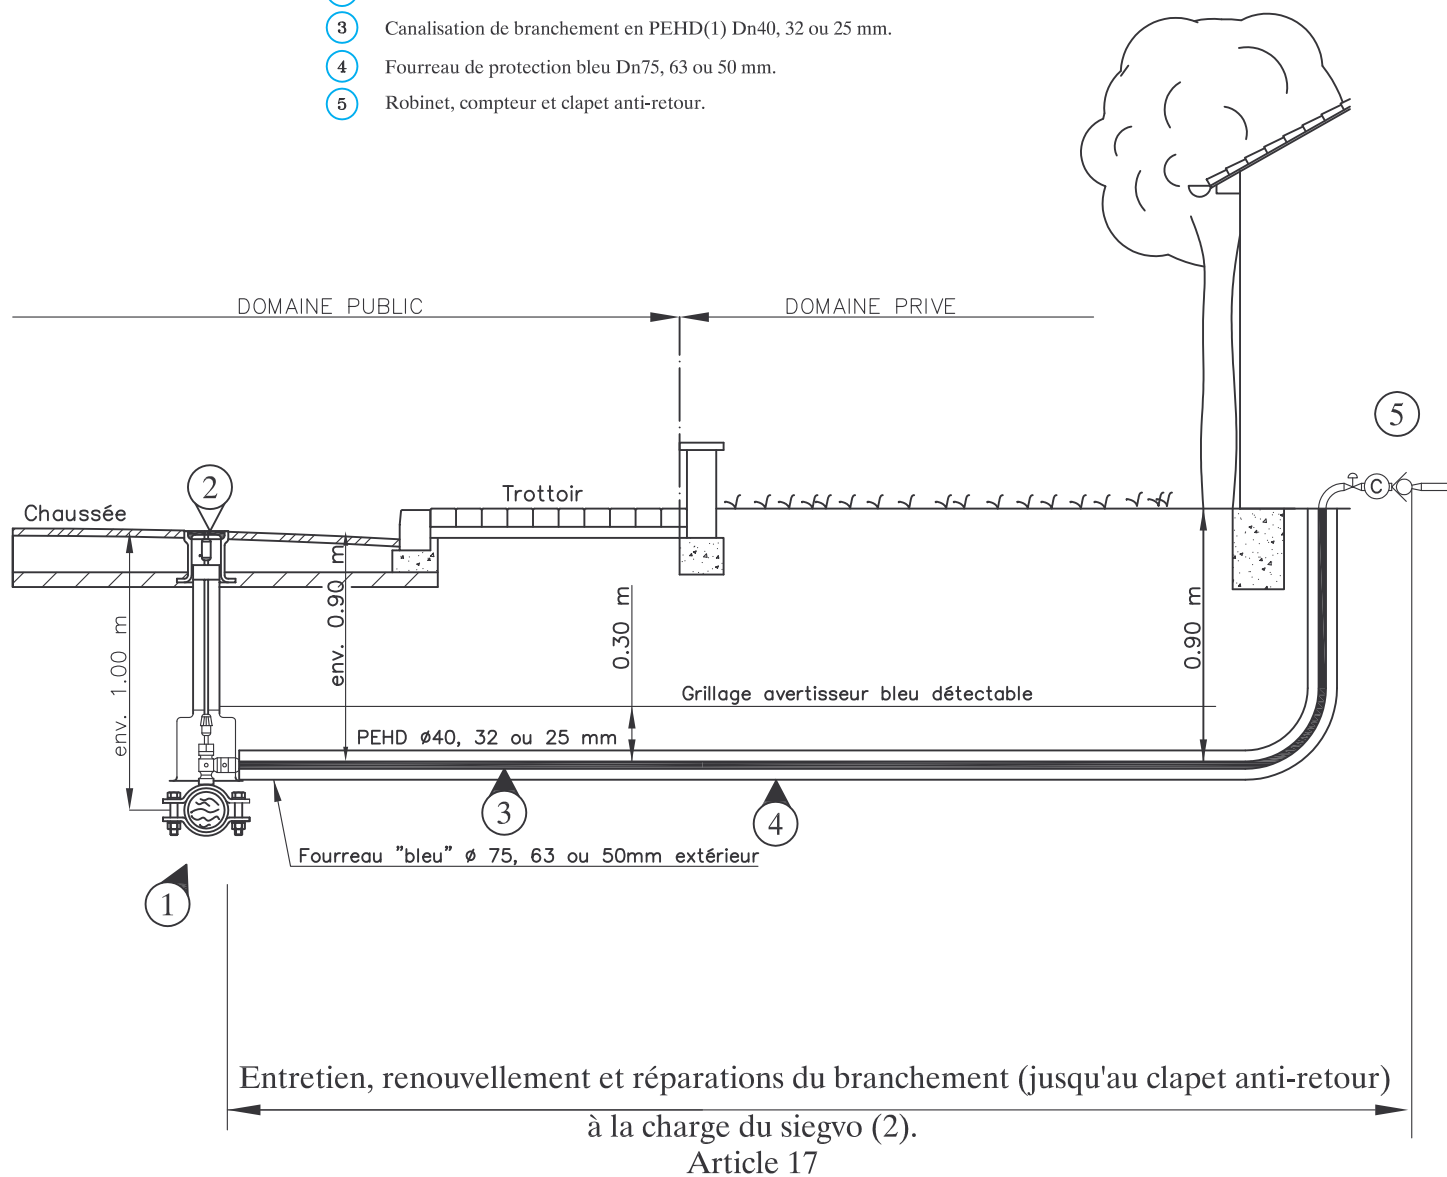

* (1) PEHD : Polyéthylène haute densité.




* (2) Ne comprend pas :

- La remise en état des lieux consécutive à ces interventions (ex : remise en état du gazon, enrobés, pavés ...)
- La remise en état des aménagements empêchant ou limitant l'accès au compteur.

Commune : _____				SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLÉE DE L'ORNE 17, ROUTE DE METZ Tel 03-87-53-40-43 57865 AMANVILLERS Fax 03-87-53-48-38	
N° de plan : 00 08 004		Echelle : _____		Dessiné par : CORSALE G. Date : 21/04/08	
F			Branchement avec compteur à l'intérieur d'une maison individuelle		
E					
D					
C					
B					
A					
Date : _____ Nature des modifications : _____					

Nouveaux Compteurs Posés

	Total Nouveaux Compteurs	Dont Compteurs Renouvelés	%	Dont Nouveaux Abonnements	%
2024	1604	1431	89,21%	173	10,79%
2023	1857	1537	82,77%	320	17,23%
2022	2716	2216	81,59%	500	18,41%
2021	2739	2376	86,75%	363	13,25%
2020	2583	2240	86,72%	343	13,28%
2019	2980	2717	91,17%	263	8,83%
2018	2663	2392	89,82%	271	10,18%
2017	2796	2448	87,55%	348	12,45%
2016	2985	2578	86,37%	407	13,63%
2015	3008	2638	87,70%	370	12,30%
2014	2662	2263	85,01%	399	14,99%
2013	3346	2914	87,09%	432	12,91%
2012	2335	1903	81,36%	452	18,64%
2011	2712	1956	72,12%	756	27,88%
2010	3519	3017	85,73%	502	14,27%
2009	3422	2845	83,14%	577	16,86%
2008	2989	2559	85,61%	430	14,39%
2007	3279	2659	81,09%	620	18,91%
2006	3683	3110	84,44%	573	15,56%
2005	2121	1623	76,52%	498	23,48%
2004	2563	2127	82,99%	436	17,01%
2003	2133	1645	77,12%	488	22,88%
2002	1936	1389	71,75%	547	28,25%
2001	1535	967	63,00%	568	37,00%
2000	1302	738	56,68%	564	43,32%

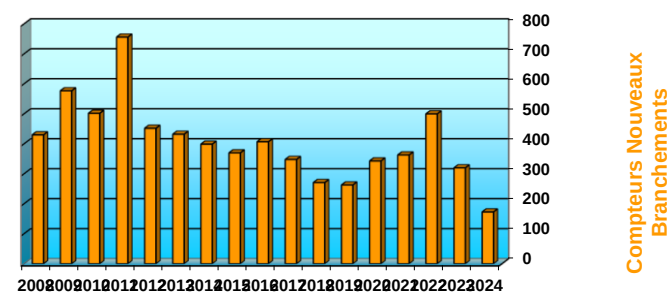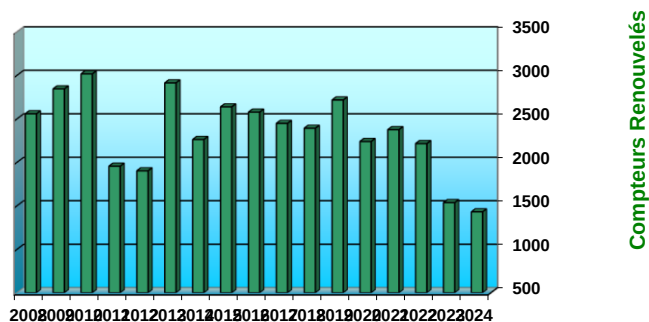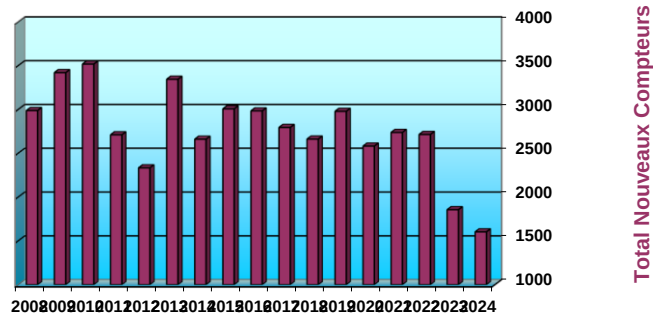

AGE DES COMPTEURS PAR COMMUNE

ANNEXE 28B


COMMUNE	AGE DES COMPTEURS							
	Date non connue	0 à 5 ans	6 à 10 ans	11 à 15 ans	16 à 20 ans	21 à 25 ans	au-delà de 25 ans	TOTAL
AMANVILLERS	8	190	346	412	32	15	0	1003
AMNEVILLE	4	981	871	1081	1051	96	7	4091
ANCY DORNOT	65	84	165	383	1	0	0	698
BRONVAUX	1	68	19	94	62	5	0	249
CLOUANGE	15	612	540	555	198	15	128	2063
FEVES	1	157	155	194	25	5	1	538
GANDRANGE	2	379	562	260	185	25	3	1416
GRAVELOTTE	3	124	81	193	7	2	1	411
JUSSY	3	71	101	61	12	10	2	260
LESSY	0	143	118	120	11	11	1	404
LORRY LES METZ	0	152	252	135	62	0	0	601
MAIZIERES LES METZ	2	5	95	174	16	2	2	296
MALANCOURT	0	195	223	122	79	11	5	635
MARANGE SILVANGE	7	788	809	775	398	31	3	2811
MARS LA TOUR	1	208	151	92	7	2	0	461
MONTOIS	3	418	303	327	181	74	4	1310
MONDELANGE	21	1032	467	599	594	98	23	2834
NORROY LE VENEUR	2	91	141	161	124	7	0	526
PIERREVILLERS	4	100	182	180	200	25	4	695
PLESNOIS	0	47	125	133	68	2	1	376
PUXIEUX	0	26	40	43	5	2	2	118

AGE DES COMPTEURS PAR COMMUNE

ANNEXE 28B

COMMUNE	AGE DES COMPTEURS							
	Date non connue	0 à 5 ans	6 à 10 ans	11 à 15 ans	16 à 20 ans	21 à 25 ans	au-delà de 25 ans	TOTAL
REZONVILLE VIONVILLE	1	84	79	64	25	11	4	268
RICHEMONT	2	350	363	219	45	7	6	992
ROMBAS	28	1457	943	489	986	255	41	4199
RONCOURT	3	123	90	94	109	49	1	469
ROSSELANGE	5	180	257	439	141	28	16	1066
ST PRIVAT	1	344	299	178	33	14	0	869
STE MARIE	8	533	1165	324	136	96	3	2265
STE RUFFINE	1	51	113	29	18	15	0	227
SAULNY	3	170	298	153	97	3	3	727
SEMECOURT	3	120	188	182	21	3	2	519
TALANGE	13	548	1478	327	333	36	41	2776
TRONVILLE	0	60	25	19	5	1	2	112
VAUX	0	85	106	173	29	6	1	400
VERNEVILLE	1	174	52	86	23	2	3	341
VITRY SUR ORNE	4	503	589	120	118	6	9	1349
TOTAL	215	10653	11791	8990	5437	970	319	38375

COMPTES ADMINISTRATIFS
RESULTAT PAR SECTION

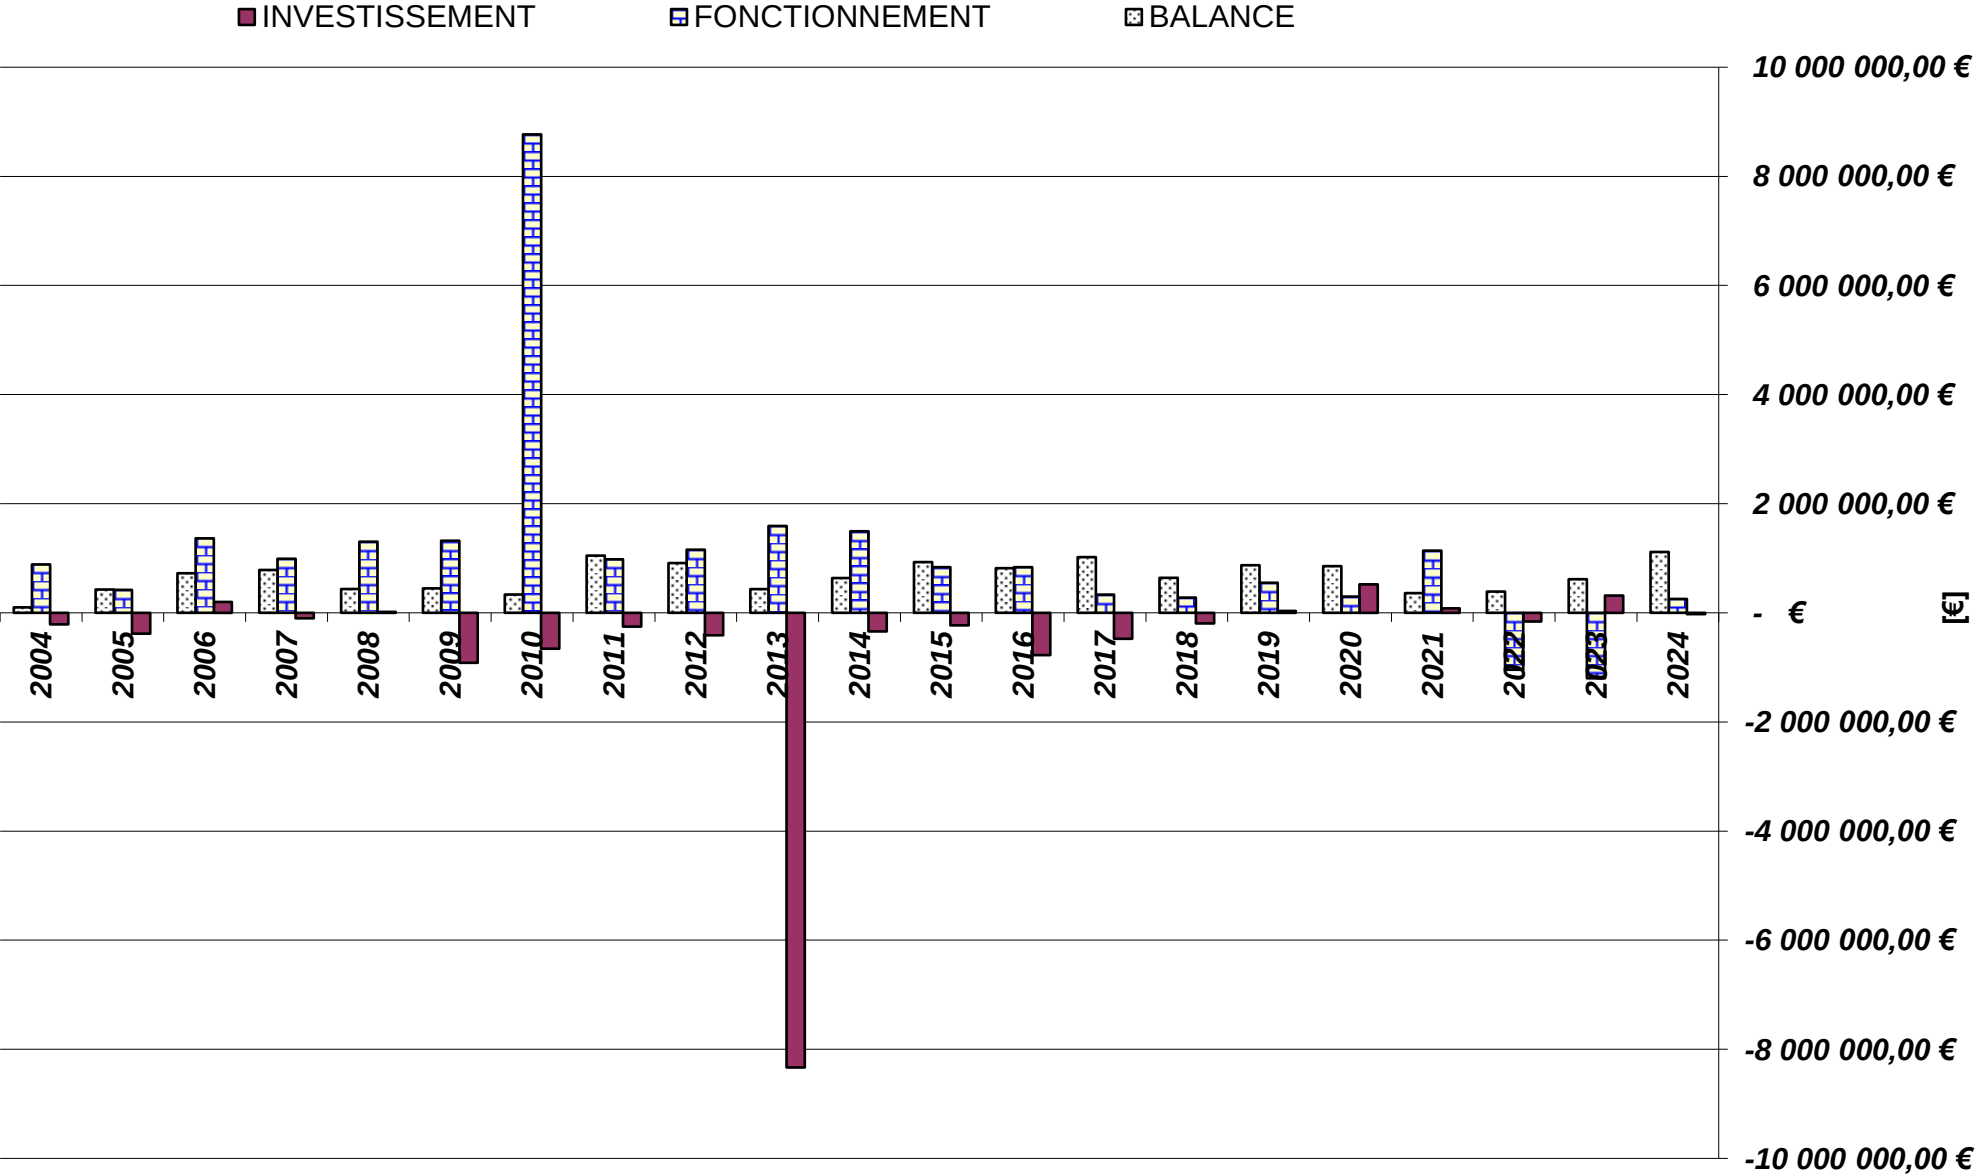

ETAT DE LA DETTE - Année 2024											EUROS
Année	Périodicité	Durée	Organisme	Objet dette	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1er janvier de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	DO NT		Echéancier	Taux
								Capital 164	Intérêts 6611		
2006	T	20 2026	CREDIT MUTUEL	Moyeuvre Grande	510 000,00	104 951,54	9 332,20 9 332,20 9 332,20 9 332,20	8 269,57 8 253,30 8 437,87 8 523,31	1 062,63 978,90 894,33 808,89	31;03 30;06 30;09 31;12	4,05%
2023	T	20 2043	CREDIT AGRICOLE	Station de Roncourt	1 400 000,00	1 368 108,55	19 217,01 19 217,01 19 217,01 19 217,01	16 001,95 16 039,56 16 077,25 16 115,03	3 215,06 3 177,45 3 139,76 3 101,98	10.03 10.06 10.09 10.12	0,94%
2023	T	20 2043	CREDIT MUTUEL	Station de Roncourt	400 000,00	384 688,01	7 839,03 7 839,03 7 839,03 7 839,03	3 174,69 3 213,18 3 252,14 3 291,57	4 664,34 4 625,85 4 586,89 4 547,46	31,03 30,06 30,09 31,12	4,85%
				TOTAUX	2 310 000,00	1 857 748,10	145 552,96	110 649,42	34 803,54		

