Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne
17 Route de Metz – 57865 AMANVILLERS
Tél : 03 87 53 40 43 – E-mail : accueil@siegvo.com
Site : www.siegvo.com






RAPPORT ANNUEL

sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable Année 2025

SOMMAIRE

PREAMBULE **2**

0) LES INDICATEURS GENERAUX **2**

0.1) ORGANISATION DU SIEGVO 2
0.2) LE PERSONNEL 4
0.2.1) Les effectifs *4*
0.2.2) L'organigramme *6*
0.2.3) La continuité du service *7*
0.2.4) Management de la Qualité Sécurité Environnement et Communication *8*

1) LA FACTURE D'EAU **10**

1.1) ORGANISATION DES RELEVES DE COMPTEURS D'EAU 10
1.2) FREQUENCE DE FACTURATION 14
1.3) LES MODALITES DE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU 14
1.4) LES ELEMENTS DE VOTRE FACTURE D'EAU 16
1.4.1) Rubrique distribution de l'Eau *16*
1.4.1.1) Abonnement compteur *16*
1.4.1.2) Eau 17
1.4.1.3) Redevance prélèvement 18
1.4.2) Rubrique collecte et traitement des Eaux Usées *18*
1.4.3) Autres organismes *19*
1.4.3.1) Taxe sur la consommation d'eau 19
1.4.3.2) Redevances de pollution domestique et pour modernisation des réseaux de collecte 19
1.5) FACTURE DE REFERENCE 21
1.6) QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION SUR LA DISPARITE DU PRIX DE L'EAU 21

2) LA RESSOURCE EN EAU **23**

2.1) LA RESSOURCE DE LA MANCE 23
2.2) LES FORAGES DE MOINEVILLE 25
2.3) PUITS D'AUBOUE – STATION D'AUBOUE 26
2.4) PUITS DE RONCOURT – STATION DE RONCOURT 26
2.5) LES STATIONS DE BROUCK 28
2.6) SOURCE DE ROSSELANGE 29
2.7) LES SOURCES D'ANCY SUR MOSELLE ET DE DORNOT 30
2.7.1) Les sources d'Ancy sur Moselle *30*
2.7.2) La source de DORNOT *31*
2.8) RECAPITULATIF DES VOLUMES PRELEVES 32
2.9) LES PERIMETRES DE PROTECTION 32
2.9.1) Les enjeux *32*
2.9.2) Le cadre réglementaire *33*
2.9.3) Le périmètre de protection immédiate *33*
2.9.4) Le périmètre de protection rapprochée *33*
2.9.5) Le périmètre de protection éloignée *34*
2.9.6) Les périmètres de protection pour les captages du SIEGVO *35*
2.10) CONSOMMATIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE 35

3) VENTE ET ACHAT D'EAU **37**

3.1) VENTE D'EAU 37
3.2) ACHAT D'EAU 40
3.3) RENDEMENT DU RESEAU 42

4) QUALITE DE L'EAU **45**

5) LA DISTRIBUTION DE L'EAU **51**

6) INDICATEURS FINANCIERS 59
6.1) LE BUDGET : 59
6.2) LES INVESTISSEMENTS PROJETES 62
7) INDICATEURS DE PERFORMANCES 63
7.1) ESTIMATION DU NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS (D101.0) 63
7.2) PRIX TTC DU SERVICE AU M3 POUR 120 M3 (D102.0) 63
7.3) DELAI MAXIMAL D'OUVERTURE DES BRANCHEMENTS POUR LES NOUVEAUX ABONNES DEFINI PAR LE SERVICE 63
7.4) TAUX DE CONFORMITE DES PRELEVEMENTS SUR LES EAUX DISTRIBUEES REALISES AU TITRE DU CONTROLE SANITAIRE PAR RAPPORT AUX LIMITES DE QUALITE POUR CE QUI CONCERNE LA MICROBIOLOGIE (P101.1) 63
7.5) TAUX DE CONFORMITE DES PRELEVEMENTS SUR LES EAUX DISTRIBUEES REALISES AU TITRE DU CONTROLE SANITAIRE PAR RAPPORT AUX LIMITES DE QUALITE POUR CE QUI CONCERNE LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES (P102.1) 64
7.6) INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE (P103.2B) 65
7.7) RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION (P104.3) 66
7.8) INDICE LINEAIRE DES VOLUMES NON COMPTES (P106.3) 66
7.9) INDICE LINEAIRE DE PERTES EN RESEAU (P106.3) 67
7.10) TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE (P 107.2) 67
7.11) INDICE D'AVANCEMENT DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU (P 108.3) 67
7.12) MONTANT DES ABANDONS DE CREANCES OU DES VERSEMENTS A UN FOND DE SOLIDARITE (P109.0) 68
7.13) TAUX D'OCCURRENCE DES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON PROGRAMMEES (P151.1) 68
7.14) TAUX DE RESPECT DU DELAI MAXIMAL D'OUVERTURE DES BRANCHEMENTS POUR LES NOUVEAUX ABONNES (P152.1) 68
7.15) DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITE (P 153.2) 68
7.16) TAUX D'IMPAYES SUR LES FACTURES D'EAU DE L'ANNEE PRECEDENTE (P 154.0) 69
7.17) TAUX DE RECLAMATIONS (P 155.1) 69
ANNEXES 70

PREAMBULE

Dans un souci de transparence et de clarté, le décret n°95-635 du 06 Mai 1995 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement stipule que le Président de l'établissement public présente à son assemblée générale un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et/ou de l'assainissement (en fonction des compétences de l'établissement public).

Ce rapport doit :
- présenter les indicateurs techniques et financiers du service public de l'eau potable
- permettre aux consommateurs de comprendre facilement leur facture d'eau, sans avoir à la déchiffrer
- d'informer le consommateur sur la qualité de l'eau distribuée.

Le présent rapport doit être adressé à chaque commune membre et être présenté devant chaque conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice.

Il est à noter que le présent rapport ne traite que du service de l'eau potable pour les communes membres du Syndicat. Pour le service de l'assainissement, le lecteur se rapprochera des services de sa mairie pour consulter le rapport concernant le prix et la qualité du service public de l'assainissement.

L'annexe 0 fournit les coordonnées des gestionnaires du service de collecte et traitement des eaux usées.

0) LES INDICATEURS GENERAUX

0.1) Organisation du SIEGVO

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne (dénommé ci-dessous SIEGVO) est un Syndicat Mixte (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) créé en 1904 et qui assure la production et la distribution de l'eau sur l'ensemble des 35 communes membres (au 31/12/2022). Le SIEGVO s'est transformé en syndicat mixte le 1er janvier 2018 à la suite de la prise de la compétence Eau des Communautés de Communes des Rives de Moselles, du Pays Orne Moselle et de Metz Métropole. Pour ces EPCI, c'est le phénomène de représentation substitution qui s'applique. L'ensemble des communes membres représente une population totale de **92 327 habitants** (établi à partir des données de l'INSEE, les populations de référence 2022 entrent en vigueur au 1er janvier 2025) ; il convient d'ajouter la population de la cité des Ecarts à Maizières les Metz, non-membre du SIEGVO, de 870 habitants au dernier recensement de 1999. Le 1er janvier 2016, les communes d'Ancy sur Moselle et Dornot ont fusionné. La fusion de ces deux communes a créé une nouvelle commune dénommée Ancy-Dornot. Au 1er janvier 2019 les communes de Rezonville et Vionville ont fusionné et la fusion de ces deux communes a créé une nouvelle commune dénommée Rezonville – Vionville. Le nombre de communes est donc passé à 35 communes suite à cette fusion auxquelles il convient d'ajouter les communes de Moyeuvre Grande et Moyeuvre Petite membre de la Communauté de Communes Pays Orne Moselle, actuellement affermées avec VEOLIA Eau.



Le retrait de la commune d'Ars sur Moselle du périmètre du SIEGVO, à effet au 1er janvier 2022, a été acté par arrêté inter préfectoral n° DCL n°1-043 en date du 15 novembre 2021.
Le nombre de communes syndiquées est donc de 36 communes au 1er janvier 2026.

L'annexe 0a présente les statuts du SIEGVO.
L'annexe 0b présente la liste des Présidents et des Vice-Présidents depuis la création du SIEGVO
L'annexe 1 présente la localisation des communes ainsi que leur date d'adhésion
L'annexe 1a présente la localisation des communes avec leur appartenance aux intercommunalités.
L'annexe 2 présente la population par commune et son évolution depuis le recensement de 1999.

De manière tout à fait classique, le SIEGVO dispose d'un organe délibérant (**le comité**) ainsi qu'un organe exécutif (**le Président**). Par rapport à une commune, il possède un organe supplémentaire, **le Bureau**, qui peut recevoir des délégations de l'organe délibérant dans certains domaines.

Les délégués des communes isolées (dont la communauté de communes dont ils dépendent n'a pas encore prise la compétence eau) sont désignés par les conseils municipaux des communes membres (2 délégués par commune) pour une durée au moins égale à celle du conseil municipal. Les délégués des autres communes, qui dépendent d'une intercommunalité ayant pris la compétence eau, sont désignés par les communautés de communes concernées, 2 délégués par commune. Ainsi la communauté d'agglomération de Metz Métropole désigne 22 délégués, la communauté de communes Pays Orne Moselle désigne 26 délégués et la communauté de communes Rives de Moselle désigne 16 délégués.

L'annexe 2a présente la liste de l'ensemble des délégués par commune.

Les délégués ainsi désignés élisent parmi eux un Président et les vice-présidents (2 au 31/12/2025).

Le Président exerce des fonctions identiques à celle d'un maire. Ses fonctions essentielles sont de :

- préparer et exécuter les délibérations de l'organe délibérant (le Comité)
- ordonner les dépenses et prescrire l'exécution des recettes,
- administrer le Syndicat

Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux vice-présidents.
Le Comité (organe délibérant), administre le SIEGVO et autorise le Président (en dehors de ses pouvoirs propres) à prendre toute une série de mesures nécessaires au bon fonctionnement du service. Le Comité est composé de l'ensemble des délégués.
Le bureau est une structure intermédiaire entre l'organe délibérant et l'organe exécutif. Par délégation de l'organe délibérant, le bureau peut prendre un certain nombre de décisions relevant des prérogatives du Comité. Il est constitué du Président, des 2 vice-présidents et d'un délégué pour chaque commune membre.

Durant l'année 2025, le bureau s'est réuni 4 fois et le comité 4 fois.

0.2) Le personnel


0.2.1) Les effectifs

Au 31/12/2025, le personnel du SIEGVO était composé de 41 agents titulaires ou non (dont six agents en disponibilité), à temps complet

Adjoint administratif	3
Adjoint administratif principal 1ère classe	3
Attaché	1
Adjoint technique	7
Adjoint technique principal 2ème classe	4
Adjoint technique principal 1ère classe	2
Agent de maîtrise	9
Agent de maîtrise principal	9
Technicien Principal 1ère classe	1
Technicien Principal 2ème classe	1
Ingénieur Principal	1
TOTAL	**41**

La moyenne d'âge au 31/12/2025 était de **46,88 ans**.

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D'AGE

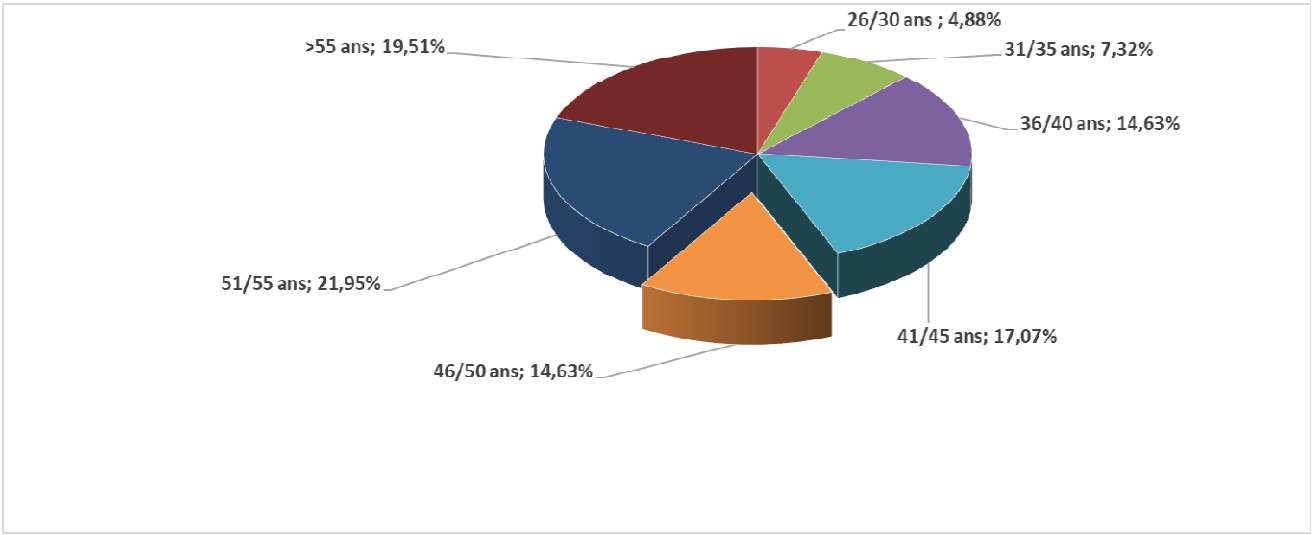

L'effectif au 31/12/2025 était composé de **24,39 % de femmes.**

Le temps de travail hebdomadaire était de **38 heures par semaine** au 31/12/2025. Les congés annuels pour l'année 2025 ont été fixés à **25 jours** et **17 jours** de RTT.

En dehors de cette période, le nombre d'absences pour l'année 2025 a été de **834 jours** (921 jours en 2024). Il est à noter qu'un agent a cumulé 110 jours de maladie.

De plus, le personnel a bénéficié pour l'année 2025 de **93 jours** de formation (pour 87 jours en 2024).

Mois	Maladie Ordinaire	Accident Travail	Congés Exception.	Formation
Janvier	50	0	3	24
Février	80	2	0	8
Mars	63	26	0	0
Avril	42	0	0	7
Mai	43	0	0	4
Juin	57	0	2	11
Juillet	75	3	0	0
Août	52	4	4	0
Septembre	32	0	1	14
Octobre	52	0	14	21
Novembre	63	0	17	4
Décembre	48	0	8	0
TOTAL	**657**	**35**	**49**	**93**
Rappel 2024	*750 Jours*	*56 Jours*	*28 Jours*	*87 Jours*
Rappel 2022	*858 Jours*	*147 Jours*	*20 Jours*	*51 Jours*
Rappel 2021	*634 Jours*	*44 Jours*	*54,5 Jours*	*126,5 Jours*
Rappel 2020	*775 Jours*	*449 Jours*	*25 Jours*	*131 Jours*
Rappel 2019	*475 Jours*	*203 Jours*	*55 Jours*	*54 Jours*
Rappel 2018	*678 Jours*	*108 Jours*	*68 Jours*	*64 Jours*
Rappel 2017	*555,5 Jours*	*58 Jours*	*52 Jours*	*77,5 Jours*
Rappel 2016	*721,5 Jours*	*201,5 Jours*	*109,5 Jours*	*91,5 Jours*
Rappel 2015	*637,5 Jours*	*267 Jours*	*53 Jours*	*91,5 Jours*
Rappel 2014	*818 Jours*	*209 Jours*	*102 Jours*	*123,5 Jours*
Rappel 2013	*1213 Jours*	*219,5 Jours*	*209,5 Jours*	*208,5 Jours*
Rappel 2012	*838 Jours*	*41 Jours*	*134 Jours*	*185 Jours*
Rappel 2011	*729,5 Jours*	*95,5 Jours*	*64 Jours*	*152 Jours*
Rappel 2010	*422,5 Jours*	*161 Jours*	*95,5 Jours*	*242 Jours*
Rappel 2009	*378,5 jours*	*281,5 jours*	*50 jours*	*112,5 jours*
Rappel 2008	*677,5 Jours*	*61 Jours*	*127,5 Jours*	*199,5 Jours*
Rappel 2007	*335,5 Jours*	*105 Jours*	*210 Jours*	*256 Jours*
Rappel 2006	*277,5 Jours*	*109 Jours*	*138 Jours*	*327,5 Jours*

Le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2025 s'est élevé à **1 563,54 H** (pour 1 462,51 H. en 2024).

Le tableau ci-dessous montre l'évolution et la répartition des heures

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Normales	1117,25	873,75	825,5	633,25	879.75	862,75	970,50	688,75	625,45	1021 ,00	906,35	875,55
Dimanche	497,5	514,25	450,25	409,5	508,75	402 ,25	737,00	395,50	558,00	587,00	467,98	518
Nuit	234,75	182,25	121,25	218,75	349,15	182.25	237,00	184,50	53,00	299,00	78,28	169,99
TOTAL	**1849,50**	**1570,25**	**1397**	**1261,5**	**1737,65**	**1 447,25**	**1 944,50**	**1 268,75**	**1 236.45**	**1 907,00**	**1 452,61**	**1 563,54**

0.2.2) L'organigramme

L'annexe 3 présente l'organisation du service (organigramme).

Les services administratifs regroupent :

- *le service client/facturation* qui assure la relève des compteurs (releveurs), l'édition des factures, la mise à jour des fichiers clients, les relations avec les clients (impayés, réclamations, encaissement…)
- *le secrétariat de direction* qui assure notamment l'élaboration des pièces administratives des marchés publics, gère les contrats d'assurance, prépare les réunions du comité et du bureau, assure le secrétariat du Président et du Directeur
- *le service comptabilité/finances, ressources humaines* qui assure le suivi du budget, prépare les budgets primitifs, comptes administratifs, budgets supplémentaires
- *le secrétariat des services techniques* qui assure l'accueil des clients au siège du Syndicat, établit les devis et factures des travaux effectués en régie



Les services techniques regroupent :



- *le service production* assure la surveillance, l'entretien des appareils électriques, électromécaniques et automatismes sur l'ensemble des sites. Il gère également le suivi de la qualité de l'eau à la production et sur le réseau de distribution. Il effectue des analyses d'autocontrôle de la qualité de l'eau (sulfate, nitrate, calcium, magnésium, PH…) et l'entretien des espaces verts.
- *Le service ''Optimisation du réseau''* assure principalement la recherche préventive de fuite (corrélateurs acoustiques, prélocalisateurs)
- *le service réseau distribution* (*Bureau d'étude* + *Service Exploitation*) assure l'entretien du réseau de distribution (intervention pour réparation des fuites) et des poteaux incendie (pour le compte des communes), l'étude et la réalisation des travaux neufs (nouveaux branchements, extensions, renouvellements et renforcements du réseau, pose des poteaux incendie (pour le compte

des communes), la gestion de l'approvisionnement des pièces, l'entretien du parc automobile (véhicules utilitaires, camions, minipelles…), la réalisation des travaux de plomberie chez les particuliers (compteurs, clapets, robinets), la surveillance et l'entretien des appareils de régulation (stabilisateur de pression, robinet flotteur dans les réservoirs…), la réalisation des travaux de maçonnerie sur le réseau et dans les stations, la réalisation des travaux de réfection de voirie suite aux travaux…

Pour mener à bien ses missions le SIEGVO dispose d'un parc automobile et d'engins de chantiers composé comme suit :
- 13 véhicules utilitaires (dont 1 en location longue durée)
- 5 camionnettes
- 3 véhicules citadins
- 6 camions *(dont 2 en location longue durée)*
- 4 minipelles
- 1 chargeur

Evolution parc auto

Année	Nb véhicules	< 5 ans		Entre 5 -10 ans		> 10 ans		Age Moyen en années
2025	27	6	22.22 %	12	44.45 %	9	33.33 %	9.08
2024	28	7	25.00 %	10	35.71 %	11	39.29 %	8.69
2023	28	11	39,29 %	8	28,57 %	9	32,14 %	7.54
2022	30	11	36,67%	11	36,67%	8	26,67%	7.17
2021	31	9	29,03%	10	32.26%	9	38,71%	8.39
2020	31	12	38.71%	10	32.26%	9	29.03	7.39
2019	31	7	22.58%	14	45.16%	10	32.26%	8.32
2018	31	7	22.58%	14	45.16%	10	32.26%	8,32
2017	31	8	25.81%	15	48.38%	8	25.81%	8,00
2016	31	7	22.58%	16	51.61%	8	25.81%	8,10
2015	31	10	32.26%	16	51.61%	5	16.13%	7,12
2014	31	9	29,03%	18	58,06%	4	12,90%	6,48
2013	31	12	38,70%	17	54,84%	2	6,45%	5,71
2012	31	11	35.48%	17	54,84%	3	9,68%	6,13
2011	31	16	51,61%	13	41,94%	2	6,45%	5,13
2010	31	17	54,84%	12	38,71%	2	6,45%	4,77
2009	31	18	58,06%	11	35,48%	2	6,46%	4,74

L'annexe 3A montre le détail du parc.

0.2.3) La continuité du service

En dehors des heures de travail réglementaires, le SIEGVO dispose d'un service d'astreinte.
Le standard est alors basculé chez un agent qui assure ainsi une permanence téléphonique. Chaque semaine, une équipe de 6 ou 7 personnes est mobilisée afin de remédier rapidement à tout problème sur le réseau de distribution ou dans les stations de production. Un agent s'occupe plus particulièrement de la production et les autres du réseau.

L'ensemble des stations et les réservoirs sont équipés d'automates (Télémécanique ou Sofrel) qui surveillent en permanence le bon fonctionnement des installations. En cas de mauvais fonctionnement (défaut pompe, niveau mini ou maxi dans un réservoir, coupure d'électricité..), l'automate alerte immédiatement le superviseur installé au bureau du SIEGVO. Celui-ci consulte le planning des agents d'astreinte et compose automatiquement le numéro de téléphone de l'agent. Celui-ci est alerté immédiatement de la nature et du lieu du défaut (message par synthèse vocale). L'agent dispose d'un PC portable et peut consulter le superviseur qui archive de nombreuses valeurs (débits, niveau, pression, marche/arrêt pompes…).

L'annexe 3B montre l'architecture du réseau de télégestion.

0.2.4) Management de la Qualité Sécurité Environnement et Communication

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Les axes stratégiques Qualité et Environnement et Santé sont :

- Intégrer une finalité sociale et sociétale et organisation autour de concepts évolutifs, de travail collaboratif, capable de faire face à notre environnement en constante mutation avec :
  - La valorisation de la proximité (relocalisation, consommation locale),
  - L'approche globale de la transformation sociale, centrée sur la transition écologique,
  - Le dialogue avec les parties prenantes,
  - La formation et valorisation des ressources humaines pour des compétences spécifiques et reconnues,

- Apporter satisfaction à nos communes et nos abonnés par une écoute attentive de leurs attentes, et en identifiant les risques pouvant impacter nos activités et œuvrer pour les réduire et les maitriser,

- Distribuer constamment une eau de qualité conforme à la réglementation,

- Optimiser nos capacités de production et de distribution pour améliorer le rendement de notre réseau, avec une détection et réparation de fuites efficaces pour limiter les pertes d'eau à la ressource et à la distribution,

- Adopter une sobriété énergétique avec le suivi et la réduction de nos consommations,

- Adapter et faire adapter nos usages quotidiens à nos besoins réels en eau pour diminuer nos prélèvements dans les ressources qui diminuent depuis ces 15 dernières années, et viser une sobriété nécessaire à long terme.

- Préserver les ressources naturelles et prévenir activement toute pollution en analysant et réduisant les impacts de nos travaux dans toutes les phases (conception/réalisation), en privilégiant l'utilisation de matériaux recyclés ou à faible impact environnemental, triant nos déchets et identifiant les filières de valorisation et d'élimination et en intégrant la notion de biodiversité, de cycle de vie dans notre réflexion,

- Développer la culture Santé Sécurité au travail, maintenir les conditions de travail permettant de prévenir les accidents et maladies professionnelles, et préserver la santé physique et morale des agents.

Les actions entreprises en 2025 à pérenniser :

QSE communication	- Prendre connaissance norme ISO 46001 pour la gestion durable de l'eau, - Structurer PGSSE et faire appel aux subventions, - Mettre en place un cadre pour l'utilisation de l'IA - Communiquer sur les enjeux environnementaux et utilisation rationnelle de l'eau.
RH	- Modifier et simplifier les fiches de postes, - Réorganiser le service administratif suite au départ de l'agent comptable. - Réorganiser les équipes exploitations en fonction des lignes de gestion des travaux (régie et sous-traitance)
VENTE EAU FACTURATION	- E facture par défaut pour les prélevés, - Continuer les formations poste de travail et affiner les missions.
ACHATS	- Achats durables / critères environnementaux dans les appels d'offres avec pondération - Dématérialiser le traitement des factures fournisseurs avec la base chorus
BUREAU ETUDE	- Mettre en place la stratégie de détection des réseaux – affiner l'objectif
PRODUCTION	- Réduire les prélèvements de 10% (échéance 2027), Action globale et transversale avec les autres services. - Structurer le PGSSE (échéance 2027), - Relancer les dossiers périmètres de protection, - Surveiller la qualité de l'eau et particulièrement les PFAS selon réglementation.
EXPLOITATION VEHICULES	- Réorganiser équipe suite départ agents techniques, conducteurs et plombier, - Optimiser chantier entre régie et recours aux entreprises, - Mettre en place des suivis sur les OS pour l'accueil travaux
OPTIMISATION RESEAU	- Prioriser les réparations de fuite avec le service exploitation

1) LA FACTURE D'EAU

1.1) Organisation des relevés de compteurs d'eau



Les compteurs sont relevés 2 fois par an à l'aide de Smartphones CATERPILLAR S52 (le SIEGVO dispose de 13 smartphones). Ce travail est effectué par 13 agents recrutés sous couvert du marché de prestation de service signé avec VEOLIA Eau depuis 2020.

Lorsque l'agent n'a pu accéder au compteur, il laisse un avis de passage que l'abonné doit retourner en indiquant l'index du compteur. La première facturation de l'année est établie sur la base d'une estimation basée sur la moyenne pondérée des 3 dernières facturations.

En 2025, la moyenne des compteurs non relevés s'est élevée à 15,33% avec un pourcentage minimum de 5,01 % et un pourcentage maximum de 28,55 %.

Le SIEGVO a entamé en 2025 la pose de compteurs communicants sur une commune test Bronvaux. Un marché a été passé fin 2025 pour la pose de ces compteurs.

Le déploiement de ces compteurs sur l'ensemble des communes du SIEGVO va se faire sur une période de 5 ans à compter de 2026. Certaines communes seront équipées par les agents du SIEGVO et les autres communes par l'entreprise attributaire du marché.


L'annexe 4 montre la répartition de ces chiffres par commune.

Le nombre de compteurs au 31/12/2025 était de **38 654.** Il faut souligner que le SIEGVO offre la possibilité de prendre en compte directement les compteurs divisionnaires (sous réserve de la conformité de l'installation).

La colonne % représente le pourcentage de compteurs de la commune par rapport au nombre de compteurs sur l'ensemble des communes

Commune	2023	2024	2025	%	Commune	2023	2024	2025	%
AMANVILLERS	1003	1003	*1004*	*2,60%*	**PLESNOIS**	373	376	*378*	*0,98%*
AMNEVILLE	4078	4091	*4137*	*10,70%*	**PUXIEUX**	117	118	*118*	*0,31%*
ANCY DORNOT	695	698	*698*	*1,81%*	**REZONVILLE VIONVILLE**	268	268	*264*	*0,68%*
BRONVAUX	247	249	*249*	*0,64%*	**RICHEMONT**	986	992	*1000*	*2,59%*
CLOUANGE	2047	2063	*2077*	*5,37%*	**ROMBAS**	4166	4199	*4229*	*10,94%*
FEVES	539	538	*538*	*1,39%*	**RONCOURT**	469	469	*470*	*1,22%*
GANDRANGE	1414	1416	*1420*	*3,67%*	**ROSSELANGE**	1065	1066	*1072*	*2,77%*
GRAVELOTTE	408	411	*412*	*1,07%*	**SAINT PRIVAT**	868	869	*871*	*2,25%*
JUSSY	257	260	*261*	*0,68%*	**SAINTE MARIE**	2263	2265	*2275*	*5,89%*
LESSY	390	404	*409*	*1,06%*	**STE RUFFINE**	228	227	*226*	*0,58%*
LORRY LES METZ	600	601	*601*	*1,55%*	**SAULNY**	725	727	*732*	*1,89%*
MAIZIERES	296	296	*298*	*0,77%*	**SEMECOURT**	518	519	*520*	*1,35%*
MALANCOURT	631	635	*663*	*1,72%*	**TALANGE**	2769	2776	*2786*	*7,21%*
MARANGE SILVANGE	2778	2811	*2834*	*7,33%*	**TRONVILLE**	112	112	*111*	*0,29%*
MARS LA TOUR	452	461	*461*	*1,19%*	**VAUX**	401	400	*401*	*1,04%*
MONDELANGE	2800	2834	*2877*	*7,44%*	**VERNEVILLE**	340	341	*343*	*0,89%*
MONTOIS la MTGNE	1309	1310	*1314*	*3,40%*	**VITRY / ORNE**	1320	1349	*1377*	*3,56%*

NORROY le VENEUR	513	526	*531*	*1,37%*		
PIERREVILLERS	690	695	*697*	*1,80%*		

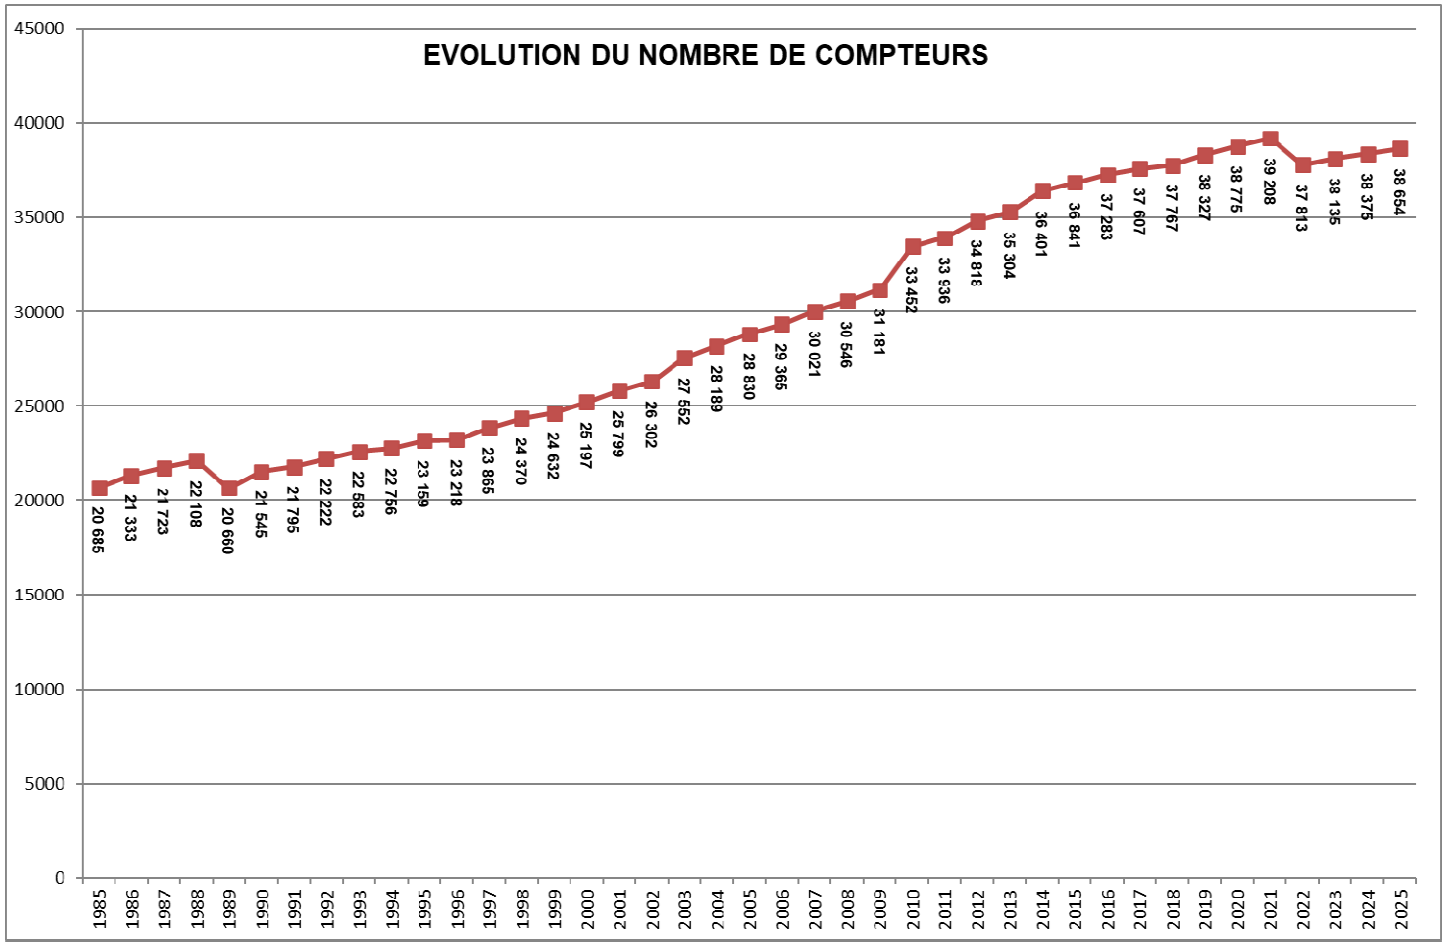

Le nombre de cessation de compte client (suite notamment à un déménagement…) s'est élevé pour 2025 à ***3 394*** (***3 023*** en 2024). La répartition par commune est présentée ci-dessous.

Commune	***Abonnés partants***	*%*
AMANVILLERS	**63**	*1,86%*
AMNEVILLE	**409**	*12,05%*
ANCY DORNOT	**40**	*1,18%*
BRONVAUX	**18**	*0,53%*
CLOUANGE	**271**	*7,98%*
FEVES	**20**	*0,59%*
GANDRANGE	**97**	*2,86%*
GRAVELOTTE	**33**	*0,97%*
JUSSY	**8**	*0,24%*
LESSY	**16**	*0,47%*

MOIS	***Abonnés partants***
JANVIER	**243**
FÉVRIER	**246**
MARS	**261**
AVRIL	**285**
MAI	**262**
JUIN	**272**
JUILLET	**313**
AOÛT	**271**
SEPTEMBRE	**306**
OCTOBRE	**297**

LORRY LES METZ	**29**	*0,85%*
MAIZIERES	**18**	*0,53%*
MALANCOURT	**60**	*1,77%*
MARANGE-SILVANGE	**203**	*5,98%*
MARS LA TOUR	**38**	*1,12%*
MONDELANGE	**323**	*9,52%*
MONTOIS	**122**	*3,59%*
NORROY	**41**	*1,21%*
PIERREVILLERS	**44**	*1,30%*
PLESNOIS	**12**	*0,35%*
PUXIEUX	**6**	*0,18%*
REZONVILLE VIONVILLE	**19**	*0,56%*
RICHEMONT	**81**	*2,39%*
ROMBAS	**516**	*15,20%*
RONCOURT	**27**	*0,80%*
ROSSELANGE	**86**	*2,53%*
SAINT PRIVAT	**75**	*2,21%*
SAINTE MARIE	**215**	*6,33%*
STE RUFFINE	**7**	*0,21%*
SAULNY	**33**	*0,97%*
SEMECOURT	**29**	*0,85%*
TALANGE	**244**	*7,19%*
TRONVILLE	**4**	*0,12%*
VAUX	**18**	*0,53%*
VERNEVILLE	**21**	*0,62%*
VITRY SUR ORNE	**148**	*4,36%*
TOTAL	**3 394**	

NOVEMBRE	**330**
DÉCEMBRE	**308**
TOTAL	**3 394**

Le nombre d'ouverture de compte client (suite à nouveau branchement, reprise concession par nouveau propriétaire ou locataire…) pour l'année 2025 s'est élevé à ***3 707*** (***3 259*** en 2024). La répartition par commune est présentée ci-dessous.

Commune	*Nouveaux Abonnés*	*%*
AMANVILLERS	65	*1,75%*
AMNEVILLE	451	*12,17%*
ANCY DORNOT	40	*1,08%*
BRONVAUX	17	*0,46%*
CLOUANGE	296	*7,98%*
FEVES	18	*0,49%*
GANDRANGE	104	*2,81%*
GRAVELOTTE	33	*0,89%*
JUSSY	8	*0,22%*
LESSY	19	*0,51%*
LORRY LES METZ	31	*0,84%*
MAIZIERES	20	*0,54%*
MALANCOURT	87	*2,35%*
MARANGE-SILVANGE	243	*6,56%*
MARS LA TOUR	42	*1,13%*
MONDELANGE	364	*9,82%*
MONTOIS	132	*3,56%*
NORROY	47	*1,27%*
PIERREVILLERS	46	*1,24%*
PLESNOIS	16	*0,43%*
PUXIEUX	7	*0,19%*
REZONVILLE VIONVILLE	20	*0,54%*
RICHEMONT	94	*2,54%*
ROMBAS	534	*14,41%*
RONCOURT	28	*0,76%*
ROSSELANGE	90	*2,43%*
SAINT PRIVAT	76	*2,05%*
SAINTE MARIE	225	*6,07%*
STE RUFFINE	7	*0,19%*
SAULNY	40	*1,08%*
SEMECOURT	32	*0,86%*
TALANGE	253	*6,82%*
TRONVILLE	4	*0,11%*
VAUX	19	*0,51%*
VERNEVILLE	23	*0,62%*
VITRY SUR ORNE	176	*4,75%*
TOTAL	3 707	

MOIS	*Nouveaux Abonnés*
JANVIER	275
FÉVRIER	256
MARS	274
AVRIL	319
MAI	305
JUIN	279
JUILLET	328
AOÛT	286
SEPTEMBRE	345
OCTOBRE	346
NOVEMBRE	351
DÉCEMBRE	343
TOTAL	3707

1.2) Fréquence de facturation



La facturation est effectuée tous les 4 mois, après chaque tournée de relève compteur.

Depuis 1997, les abonnés peuvent opter pour la mensualisation. Chaque mois, ces abonnés reçoivent une facture dont la consommation a été estimée. Le 12ème mois la consommation est régularisée en fonction du relevé du compteur d'eau.

Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2010, la méthode de mensualisation a changé et nous sommes passés à une mensualisation par les sommes. Les prélèvements des mensualités ont lieu de janvier à octobre, le 15 du mois ou le jour qui suit dans le cas où le 15 tombe un jour férié. Le montant des mensualités représente 1/11ème du montant des factures de l'année précédente.

En fin d'année, lorsque le relevé de compteur est effectué, la consommation annuelle de l'abonné est facturée, déduction faite de l'ensemble des mensualités qui ont effectivement été prélevées. Cette facture génère soit un reste dû ou un avoir qui est viré automatiquement sur le compte bancaire du client concerné.

1.3) Les modalités de règlement des factures d'eau

Chaque abonné peut s'acquitter de sa facture d'eau en choisissant parmi :

a) le règlement en numéraire à la caisse de la Trésorerie de Montigny Pays Messin 25, rue des martyrs de la résistance BP 60230 57952 Montigny les Metz
b) le règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de Mr le Trésorier principal de Montigny Pays Messin
c) le règlement par prélèvement bancaire (il est à noter que pour les mensualisations, le mode de règlement est nécessairement le prélèvement automatique)
d) le règlement par titre interbancaire de paiement (TIP).
e) le règlement en ligne par carte bleue en se connectant sur le portail abonné du site internet du SIEGVO
f) le règlement dans les bureaux de tabac agréés au moyen du QR Code imprimé sur la facture

Le tableau ci-dessous retrace la répartition des moyens d'encaissement par type et en précise le nombre et le montant des paiements en euros en 2025.

Type de moyens d'encaissement	Nombre	Montant en euros
Chèque	**9 079**	**1 020 252,93 €**
Prélèvement automatique	**276 803**	**11 405 251,95 €**
Titre Interbancaire de paiement (TIP)	**12 650**	**3 196 927,36 €**
Carte bancaire à la caisse du SGC	**731**	**979 610,34 €**
Carte bancaire par internet	**8 118**	**950 188,40 €**
Virement Banque de France	**20 530**	**11 712 888,94 €**
Prestataire cash	**2 226**	**228 824,76 €**
Virement interne (regroupe tous les encaissements ayant transité par des comptes d'attente)	**17 344**	**1 355 726,20 €**

En 2025, **61,76 %** des abonnés ont choisi le prélèvement automatique et **28,27 %** la mensualisation.

En 2025, sur les **10 216** factures de solde de mensualisation établies, **2 279** ont été des factures d'avoir soit **22,31 %**. ***L'annexe 5 B*** montre la répartition des factures de solde de mensualisation par commune depuis 2019 et la proportion de factures d'avoir générées.

Année	% de prélèvement automatique	% Mensualisé
1997	48.05	
1998	49.72	
1999	51.02	
2000	51.46	2.76
2001	51.55	3.41
2002	51.84	4.01
2003	53.75	7.62
2004	53.81	9.28
2005	53.31	10.19
2006	52.67	10.94
2007	51.05	11.04
2008	49.77	10.74
2009	50.21	11.96
2010	48.26	11.30
2011	47.43	11.88
2012	46.96	12.47
2013	46.17	12,98
2014	44.61	13.20
2015	44.82	14.08
2016	45.58	15.19
2017	45.17	15.69
2018	45,01	16,09
2019	46,08	17,29
2020	45,99	18,41
2021	46,42	18,88
2022	51,77	22,12
2023	55,95	24,73
2024	59,42	26,46
2025	61,76	28,27

Le prélèvement automatique ainsi que la mensualisation a progressé cette année depuis la mise en place du formulaire de mandat de prélèvement SEPA et systématiquement envoyé avec les factures non prélevées afin d'inciter les abonnés à adhérer au prélèvement automatique et à la mensualisation. Dès l'ouverture d'un contrat, les abonnés sont incités à adhérer à ce mode de paiement. En effet, le développement de la mensualisation nous permet d'avoir des rentrées d'argent régulières afin d'améliorer notre trésorerie. On peut aussi constater que la mensualisation progresse depuis 2011 après avoir connu une baisse entre 2009 et 2010.

En 2025, il y a eu **8 118** (**6 160** en 2024) factures qui ont été réglées en ligne par carte bleue sur le portail abonnés du site internet du SIEGVO pour un montant total de **979 610,34 Euros.** Ce moyen de paiement n'est accessible qu'aux abonnés n'étant pas mensualisés ou ne réglant pas leur facture par prélèvement automatique, ce qui représente pour l'année 2025, 46 553 factures. Ainsi, en 2025, **17,44 %** des factures non prélevées ont été réglées en ligne (**13,17 %** en 2024). Ce moyen de paiement a été mis en place début 2013 et on peut constater que son utilisation progresse doucement.

La e-facture a été mise en place début 2016. Ainsi les abonnés ayant opté pour le prélèvement automatique de leur facture d'eau ont la possibilité d'adhérer à ce système qui leur permettra d'être informé que leur facture est disponible sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO. Cette mise en place répond à notre démarche environnementale en réduisant l'utilisation du papier. **Il y a début avril 2026, 6,98 % des abonnés prélevés qui ont adhéré à la e-facture, soit 1 574 contrats (6,71% en 2024 représentant 1 507 contrats).**

L'annexe 5 montre la répartition des prélèvements automatiques par commune, depuis 1997.

1.4) Les éléments de votre facture d'eau

L'arrêté du 10 Juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées a notamment défini les rubriques à faire apparaître sur les factures, la fréquence minimale de facturation, les indications d'ordre général à mentionner (adresse du distributeur, téléphone…). Les factures éditées par le SIEGVO répondent à ces exigences.

Depuis le 1er janvier 2013, ORNE AVAL a souhaité assurer seul la facturation de la redevance assainissement des communes de Montois la Montagne, Roncourt et Sainte Marie aux Chênes. Ainsi, à compter de 2013, les abonnés de ces trois communes reçoivent deux factures distinctes.

Conformément à l'article 13 de la loi sur l'eau du 03 Janvier 1992, le SIEGVO adopte une tarification « binôme », c'est à dire qu'elle comporte une prime fixe d'abonnement et un terme proportionnel au volume consommé. Cette tarification présente l'avantage d'établir une plus grande vérité des prix.

L'annexe 5 A présente un modèle de facture type**.**

1.4.1) Rubrique distribution de l'Eau

1.4.1.1) Abonnement compteur



Cet élément est une partie fixe, indépendante de votre consommation, et fonction du diamètre de votre compteur. Elle rémunère l'entretien du proche environnement du compteur (robinet avant compteur, compteur et clapet). Le prix est fixé par le SIEGVO.

Diamètre Compteur (mm)	TARIFS ANNEE 2026 Abonnement compteur € HT/mois	TARIFS ANNEE 2025 Abonnement compteur € HT/mois
15 et 20	3,99724	3,99724
25	10,14692	10,14692
30	12,10167	12,10167
40	14,14414	14,14414
50	30,35024	30,35024
60	33,51537	33,51537
80	54,73162	54,73162
100	70,41317	70,41317
150	97,47154	97,47154
200	120,53262	120,53262
250	129,08435	129,08435
300	185,10355	185,10355



1.4.1.2) Eau

Cet élément représente les coûts d'exploitation et d'investissement pour pomper, traiter, stocker, amener et surveiller l'eau jusqu'au robinet du consommateur.

On paie donc :

- l'amortissement des emprunts contractés pour les installations de captage, traitement et réseau de distribution d'eau,
- les frais d'entretien et d'exploitation des installations de pompage, traitement (produits, énergie, personnel),

Le prix est fixé par le SIEGVO.


En 2025, cette redevance eau s'est élevée à 1,20 € HT par m³ et n'a pas subi d'augmentation par rapport à 2024

Année	Tarif de la redevance EAU € HT/m3
2025	1,20
2024	1,20
2023	1,20
2022	0,98330
2021	0,96877
2020	0,96395
2019	0,95441
2018	0,94966
2017	0,94494
2016	0,94024
2015	0,93556
2014	0,93556
2013	0,92630
2012	0,91713
2011	0,89827
2010	0,88587
2009	0,88587
2008	0,86007
2007	0,84486
2006	0,82829
2005	0,80809
2004	0,78076
2003	0,76172
2002	0,73953
2001	0,70431
2000	0,69059
1999	0,68450
1998	0,66468
1997	0,65858
1996	0,64333
1995	0,62504
1994	0,60370
1993	0,55339
1992	0,52747

A compter du 1er novembre 2022, nous n'appliquons plus de tarifs dégressifs. De plus la redevance eau a été augmentée et est passée à 1,20 € H.T. le mètre cube. L'abonnement compteur mensuel

pour un compteur de diamètre 15 mm a été également augmenté et s'établit à 3,99724 € H.T. Ces nouveaux tarifs ont été votés lors de l'assemblée générale du mercredi 12 octobre 2022 en réponse aux charges générées par la hausse des tarifs de l'électricité. L'application de ces nouveaux tarifs se faisant au prorata, l'impact de ces hausses ne pourra être quantifié qu'avec la facturation des consommations de 2023.

Depuis la sortie de la commune d'Ars sur Moselle à compter du 1er janvier 2022, il n'y a plus de différenciation de tarifs.

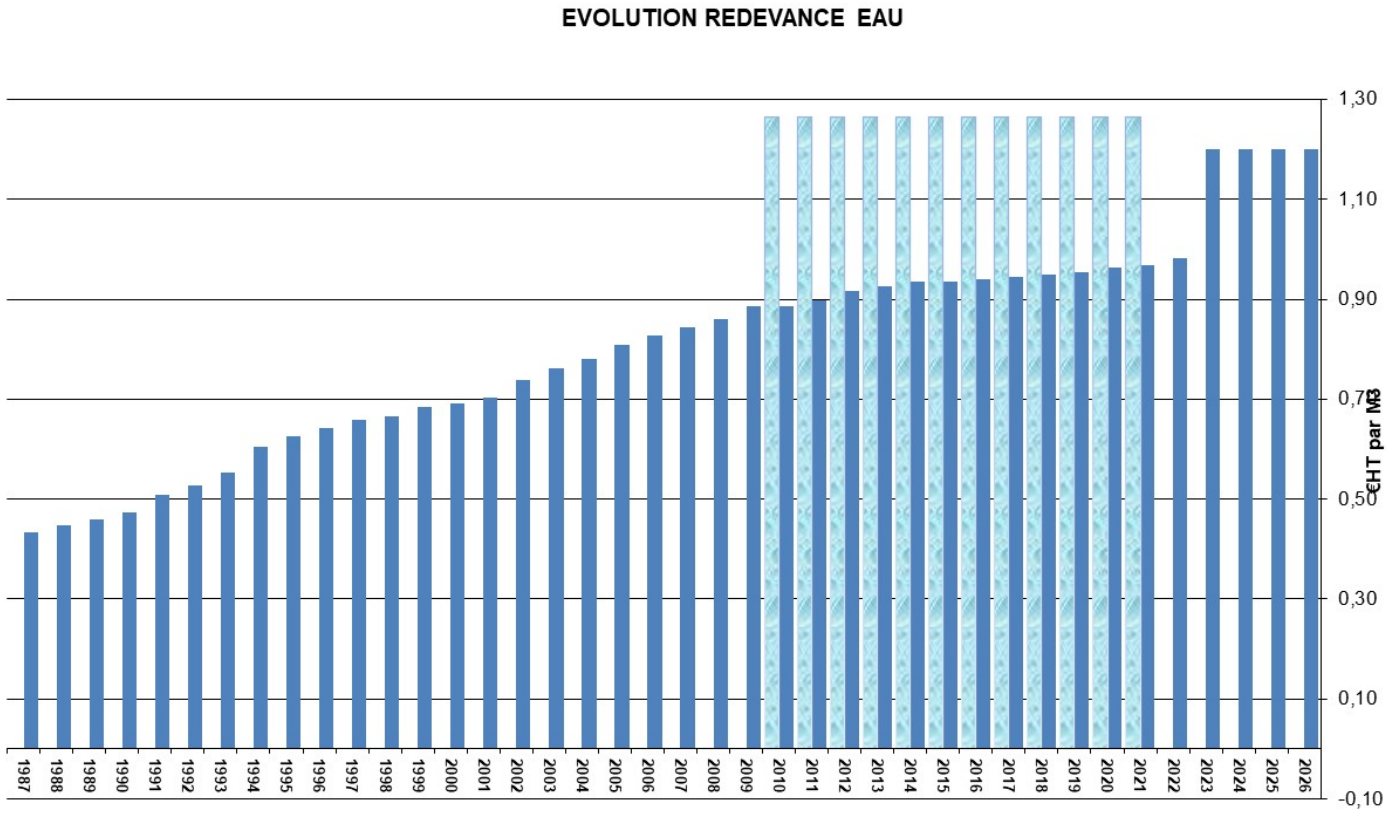

1.4.1.3) Redevance prélèvement

Cette redevance est perçue par l'agence de l'eau. Elle est le reflet des ambitions collectives affichées pour la reconquête des cours d'eau, décidées par le conseil d'administration et le comité de bassin de l'agence de l'eau (instances dans lesquelles sont représentées les différents usagers de l'eau). Cette redevance sert à financer les interventions de protection de la ressource en eau, d'amélioration de la qualité et de sécurité de l'approvisionnement. Le taux de la redevance est fixé par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau et publié au Journal Officiel après avis conforme du comité de bassin. Le SIEGVO paie l'intégralité de la redevance pour prélèvement en eau mais a décidé de la répartir sur la facture d'eau des abonnés.

Cette redevance s'est élevée pour l'année 2025 à 0,07245 € HT/M3

1.4.2) Rubrique collecte et traitement des Eaux Usées

Après avoir été utilisée, l'eau doit être évacuée des habitations. Cette eau est en général polluée, il faut l'épurer avant son retour à la rivière. La redevance dite d'assainissement, fixée par la collectivité, sert

à financer et exploiter les réseaux d'assainissement et, le cas échéant, l'épuration des eaux usées. C'est, en fait, la facturation d'un service rendu.

On paie dans ce cas :

- l'amortissement des emprunts pour réaliser les égouts et la station d'épuration,
- l'entretien et le fonctionnement des installations (frais de personnel, énergie...),
- la rémunération des exploitants.

Cette rubrique peut également comporter une partie fixe.

Le SIEGVO ne disposant pas de tous les éléments nécessaires, nous conseillons au lecteur de se rapprocher de sa mairie pour consulter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement.

1.4.3) Autres organismes

1.4.3.1) Taxe sur la consommation d'eau

La taxe sur la consommation d'eau a été supprimée depuis le 1er janvier 2005

1.4.3.2) Redevances *de pollution domestique et pour modernisation des réseaux de collecte*

Ces redevances sont payées par tous, en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Elles forment les budgets des agences de l'eau qui leur permettent d'intervenir pour protéger les ressources en eau en accordant des aides aux collectivités, aux industriels, aux agriculteurs, aux associations pour mieux lutter contre la pollution des eaux, protéger la santé, préserver la biodiversité et garantir la disponibilité de la ressource en eau.

La redevance de pollution domestique est perçue auprès de tous les abonnés domestiques de l'eau. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte n'est payée que par les habitants reliés au tout à l'égout et étant assujettis à la redevance d'assainissement. Ces deux redevances sont venues remplacer la redevance anti-pollution depuis le 1er janvier 2008 et, depuis cette modification les communes de moins de 400 habitants ne sont plus exonérées. Ces communes bénéficient de taux progressifs de 2008 à 2012.

Depuis 2012, l'ensemble des communes du SIEGVO sont assujetties au même tarif.

La somme de ces deux redevances était de 0,681 € HT par m^3 en 2014 contre 0,694 € HT par m^3 en 2013 (soit une baisse de 1,87 %).

A compter du 1er janvier 2016, le tarif de la redevance pour pollution domestique a baissé et est passée de 0,395 € H.T par m^3 à 0,35€ H.T. par m^3, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, a également baissé et est passé de 0,274 € H.T. à 0,233 € H.T. par mètre cube. Cette redevance n'avait pas subi d'augmentation depuis 2010.

Il est à noter qu'une TVA de 5,5% s'applique sur les redevances eau, prélèvement, redevance pour pollution domestique, abonnement compteur. Une TVA au taux de 10 % (au lieu de 7 % depuis le 1er janvier 2012) s'applique sur les redevances assainissement et redevance pour modernisation des réseaux de collecte depuis le 1er janvier 2014. Ce taux de TVA intermédiaire a été créé par la loi de finances rectificative de 2013.

1.4.3.3 Redevances de consommation d'eau et redevances de performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif

La réforme des redevances perçues par les agences de l'eau a été adoptée par la loi de finances 2024 et s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Ainsi trois nouvelles redevances ont été créées : une redevance sur la consommation d'eau potable, une redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif et une redevance pour la performance des réseaux d'eau potable. Elles se substituent aux redevances existantes pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte.

La redevance sur la consommation d'eau potable est d'un montant de 0,39 € H.T. pour l'année 2025. La redevance pour performance des réseaux d'eau potable a été fixée à 0,33 € H.T. avec un coefficient de modulation forfaitaire de 0,2 pour 2025, elle est donc d'un montant de 0,066 € H.T. par mètre cube. La redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif est d'un montant de 0,46 € H.T. avec un coefficient de modulation de forfaitaire 0,3 pour 2025. Cette redevance est donc d'un montant de 0,138 € H.T. pour 2025.

Les redevances pour performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif seront d'un montant différent les années suivantes. Le coefficient de modulation appliqué variera de 0,2 à 1 pour la redevance pour performance des réseaux d'eau potable et sera déterminé suivant la performance du réseau d'eau potable en fonction des données saisies dans le SISPEA (Système d'Information sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement) issues du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. De la même façon le montant de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif sera modulé de 0,3 à 1 les années suivantes.

Il est à noter qu'une TVA de 5,5 % s'applique sur les redevances de consommation d'eau et pour performance des réseaux d'eau potable. Une TVA au taux de 10 % s'applique sur la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif.

Les annexes 6, 7 et 8 montrent l'évolution des redevances.

L'annexe 6A présente la note établie sur l'Agence de l'Eau sur les redevances et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention

1.5) Facture de référence

Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution d'une facture basée sur une consommation de 120 m3/an avec un compteur de 15 mm.

	EAU (€ / m3 TTC)		Prélèvement (€/m3 TTC)		Taxe conso. Eau (€/m3 TTC)		Compteur 15mm (€/an TTC)	TOTAL (€ TTC)	Variation	Moyenne (€/ m3 TTC)
Année	Taux	Facture	Taux	Facture	Taux	Facture	Facture			
2025	1,266 €	151,92 €	0.07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	50,61 €	211,70 €	***0 %***	1,76 €
2024	1,266 €	151,92 €	0.07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	50,61 €	211,70 €	0 %	1,76 €
2023	1,266 €	151,92 €	0.07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	50,61 €	211,70 €	0 %	1,76 €
2022_2 (*)	1,266 €	151,92 €	0.07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	50,61 €	211,70 €	38,91 %	1,76 €
2022	1,03738 €	124,49 €	0.07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,74 €	152,40 €	***1,40 %***	**1,27 €**
2021	1,02205 €	122,65 €	0.07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,47 €	***150,29 €***	***0,47 %***	***1.25242 €***
2020	1,01697 €	122,04 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,37 €	***149,58 €***	***0,94 %***	***1,24650 €***
2019	*1,00690 €*	120,83 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,19 €	***148,15 €***	***0,50 %***	***1,23458 €***
2018	*1,00189 €*	120,23 €	0,07643 €	9,17 €	0,00000 €	0,00 €	18,01 €	***147,41 €***	***0,47 %***	***1,22842 €***
2017	*0,99691 €*	119,63 €	*0,07643 €*	9,17 €	*0,00000 €*	0,00 €	17,92 €	***146,72 €***	***0,47 %***	***1,22267 €***
2016	*0,99195 €*	119,03 €	*0,07643 €*	9,17 €	*0,00000 €*	0,00 €	17,83 €	***146,03 €***	***0,47 %***	***1,21692€***
2015	*0,98702 €*	118,44 €	*0,07643 €*	9,17 €	*0,00000 €*	0,00 €	17,74 €	***145,35 €***	***0,00 %***	***1,21125€***
2014	*0,98702 €*	118,44 €	*0,07643 €*	9,17 €	*0,00000 €*	0,00 €	17,74 €	***145,35 €***	***1,88 %***	***1,21125€***
2013	*0,97725 €*	117,27 €	*0,07643 €*	9,17 €	*0,00000 €*	0,00 €	17,57 €	***144,01 €***	***0,94 %***	***1,20008€***
2012	*0,96757 €*	116,11 €	*0,07643 €*	9,17 €	*0,00000 €*	0,00 €	17,39 €	***142,67 €***	***1,96 %***	***1,18892€***
2011	*0,94767 €*	113,72 €	*0,07643 €*	9,17 €	*0,00000 €*	0,00 €	17,04 €	***139,93 €***	***3,61 %***	***1,16608€***
2010	*0,93459 €*	112,15 €	*0,05096 €*	6,11 €	*0,00000 €*	0,00 €	16,80 €	***135,06 €***	***0,36 %***	***1,12550€***
2009	*0,93459 €*	112,15 €	*0,05096 €*	6,11 €	*0,00000 €*	0,00 €	16,31 €	***134,57 €***	***3,29 %***	***1,12142€***
2008	*0,90737 €*	108,88 €	*0,04633 €*	5,56 €	*0,00000 €*	0,00 €	15,84 €	***130,28 €***	***2,46 %***	***1,08567€***
2007	*0,89133 €*	106,96€	*0,03784€*	4,54€	*0,00000€*	0,00€	15,56 €	***127,15€***	***2,01%***	***1,05958€***
2006	*0,87385 €*	104,86€	*0,03784€*	4,54€	*0,00000€*	0,00€	15,25 €	***124,65€***	***2,41%***	***1,03875€***
2005	*0,85253 €*	102,30€	*0,03784€*	4,54€	*0,00000€*	0,00€	14,88 €	***121,72€***	***1,56%***	***1,01433€***
2004	*0,82370 €*	98,84 €	*0,03784€*	4,54€	*0,02134€*	2,56€	13,91 €	***119,85€***	***2,35%***	***0,99875€***
2003	*0,80361 €*	96,43 €	*0,03784€*	4,54€	*0,02134€*	2,56€	13,57 €	***117,10€***	***2,69%***	***0,97583€***
2002	*0,78020 €*	93,62 €	*0,03784€*	4,54€	*0,02247€*	2,70€	13,17 €	***114,03€***	***4,93%***	***0,95025€***
2001	*0,74305 €*	89,17 €	*0,03538€*	4,25€	*0,02251€*	2,70€	12,5 €	***108,67€***	***2,56%***	***0,90558€***
2000	*0,72858 €*	87,43 €	*0,03538€*	4,25€	*0,02251€*	2,70€	11,58 €	***105,96€***	***0,99%***	***0,88300€***

(*) Tarifs à compter du 1er novembre 2022

1.6) Quelques éléments de réflexion sur la disparité du prix de l'eau

• "L'eau paie l'eau". C'est la loi en France. La collectivité finance au travers de la facture d'eau la distribution de l'eau potable au robinet mais aussi l'épuration de cette eau après son utilisation. Les communes qui ont construit des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration conformes aux obligations communautaires répercutent le coût sur le prix de l'eau. D'autres collectivités n'ont pas encore entrepris ces travaux et disposent d'un assainissement sommaire. Elles devront se mettre en conformité et leur niveau du prix de l'eau rejoindra celui des communes précédentes.

• Les équipements d'épuration sont coûteux. Les départements et l'agence de l'eau apportent des aides aux communes qui réduisent les charges financières. Les communes contractent des emprunts en complément des aides. La charge de la dette se répercute sur la facture d'eau avec plus au moins de progressivité. Une autre charge financière s'ajoute : celle des coûts de gestion des équipements; gestion que la collectivité peut assurer en régie ou déléguer à une société privée. La comparaison des

coûts ne doit pas ignorer les différences dans la nature des équipements, leur taille, leur âge et leur performance.

Le prix de l'eau facturé est donc le résultat de plusieurs facteurs. Il faut analyser ce prix au regard de l'ensemble des éléments qui le compose mais aussi, et c'est très important, en fonction de la qualité de l'eau qui est desservie au robinet et celle qui retourne au milieu naturel après traitement .

2) LA RESSOURCE EN EAU

Le SIEGVO dispose de différentes ressources en eau détaillées ci-dessous (voir schéma production ***Annexe 8 A***)

2.1) La ressource de la MANCE

Située dans la Vallée de la Mance sur le ban de la commune de Gravelotte, ce site était en 1904, à la création du Syndicat, la principale ressource avec une dizaine de puits dans la nappe alluviale aujourd'hui abandonnés. De nos jours, l'eau puisée provient de deux origines différentes :

- le collecteur de ruissellement : il s'agit d'un puits d'une dizaine de mètres de profondeur qui récupère les eaux de ruissellement de la colline. Cet ouvrage date de 1904 et est équipé de 4 pompes (1*200 m3/h, 2*100m3/h et 1*60m3/h). Ces pompes refoulent vers 2 bâches d'une capacité totale de 1800 m3 (500m3 + 1 300m3) situées à une dizaine de mètre de la station de refoulement.



- D'un forage de 59 mètres réalisé en 1993, situé à 1 km de l'ouvrage précédent. Il est équipé d'une pompe de 80 m3/h et refoule l'eau vers les 2 bâches d'une capacité totale de stockage de 1 800 m3.

Le volume d'eau disponible au niveau de ces deux ressources est très fluctuant en fonction des saisons. En Octobre 1991, afin de faire face à la dégradation de la qualité de l'eau sur les autres ressources d'exhaure des mines (augmentation importante des sulfates), le SIEGVO a signé une convention de fourniture d'eau potable avec VEOLIA. Cette convention prévoit la fourniture d'eau potable à la station de la Mance à partir des ouvrages de la station de traitement de Moulins les Metz (Volume journalier maximum de 8 000 M3).

Cette eau arrive directement dans les 2 bâches de 1800 M3 à la Mance. L'eau est prise prioritairement dans le forage et le collecteur. En cas de nécessité, l'automate commande la demande en eau à VEOLIA.

L'ensemble de cette eau est ensuite refoulée à partir de la station de pompage (4 pompes de 200m3/h + 3 pompes de 400 m3/h) vers la station de Roncourt.

Le tableau ci-dessous représente les volumes journaliers (en m3) mini, maxi et la moyenne pour chaque mois de l'année 2025.

	FORAGE			COLLECTEUR			VEOLIA			REFOULEMENT MANCE VERS RONCOURT		
	min	moy	max	min	moy	max	min	moy	max	min	moy	max
Janvier	1 717	2 094	2 344	2 551	3 699	4 670	1	101	1 050	4 573	9 373	13 591
Février	1 687	1 950	2 166	3 331	3 924	5 437	0	1 321	2 775	7 133	8 970	10 804
Mars	1 502	1 782	1 989	2 075	3 529	4 886	2	1 482	3 675	3 793	7 093	10 438
Avril	1 475	1 725	1 814	2 312	3 585	4 190	3	176	1 285	3 671	5 356	6 351
Mai	1 487	1 642	1 804	2 718	3 129	3 692	2	793	2 431	4 717	5 483	6 678
Juin	85	1 125	1 522	1 941	2 374	2 958	1 133	2 069	3 641	3 275	5 343	7 018
Juillet	1 268	1 353	2 597	1 287	1 609	2 139	1 116	2 515	7 309	4 065	5 141	9 414
Août	586	1 314	1 814	395	1 560	3 882	3	2 324	3 585	4 369	5 168	5 912
Septembre	0	1 021	1 254	791	1 640	3 133	3	2 232	3 036	0	3 621	5 311
Octobre	0	976	1 449	0	3 069	5 960	2	1 789	3 211	0	3 520	5 305
Novembre	368	1 284	1 575	0	1 758	3 170	1	4 394	7 988	576	6 874	10 691
Décembre	1 328	1 593	1 780	1 890	2 060	2 500	1	3 039	7 487	2 767	6 857	10 797

Pour l'année 2025, les volumes (en m3) prélevés, achetés et pompés à Mance se sont répartis de la façon suivante :

	Forage	Collecteur	Achat d'eau VEOLIA	Réf. Mance Roncourt Cpt Station Mance	Réf. Mance Roncourt Cpt arrivée Roncourt
Janvier	62 636	215 442	3 965	282 514	291 806
Février	54 741	161 390	36 987	250 167	249 289
Mars	57 380	119 333	46 345	221 859	215 973
Avril	50 734	102 088	3 559	156 375	158 786
Mai	55 199	101 449	24 854	182 121	179 353
Juin	31 201	67 892	52 677	151 250	143 368
Juillet	41 702	48 740	68 973	157 111	161 410
Août	39 732	32 334	83 619	153 964	151 307
Septembre	30 123	18 867	57 956	105 046	102 525
Octobre	27 606	25 481	45 392	95 428	93 518
Novembre	43 769	47 321	128 909	207 679	207 909
Décembre	45 135	51 539	81 894	194 355	199 116
TOTAL 2025	539 958	991 876	635 130	2 157 869	2 154 360
Rappel 2024	696 293	1 575 698	231 447	2 509 906	2 488 885
Rappel 2023	654 503	1 147 073	198 162	2 025 944	1 983 911
Rappel 2022	579 531	969 313	227 469	1 767 038	1 712 908
Rappel 2021	574 708	1 429 719	206 988	2 190 667	2 093 375

Soit un total annuel prélevé de : **1 531 834 M^3 (forage+collecteur)**

2.2) Les forages de Moineville

Ces 2 forages d'une profondeur de 120 m sont situés à 1 km au Nord Est de Moineville, non loin de la ligne de chemin de fer. Ils puisent l'eau dans l'ancienne mine de Valleroy ennoyée. Ils ont été réalisés entre Novembre 1998 et Mars 1999, pour le premier, et entre Avril 2002 et Octobre 2002, pour le second. L'eau est puisée à l'aide de 2 pompes immergées d'un débit de 500 m3/h (1er forage) et 600 m3/h (2ème Forage). Le niveau d'eau dans les forages est stable et correspond à la côte d'ennoyage du bassin Centre. Le niveau d'eau est situé à 8,00 m environ sous la dalle des regards abritant la tête du forage. La bride supérieure des pompes étant située à environ 10 mètres sous le niveau d'eau. L'eau prélevée est refoulée vers la station d'Auboué par une conduite en fonte de 300 mm (mise en place en 1999). Cette eau est fortement minéralisée et présente des teneurs en sulfates de l'ordre de 250 mg/l (nettement inférieure aux teneurs en sulfates constatées dans le bassin Centre).



Les annexes 9 et 9A présente l'évolution des sulfates et de la dureté au Forage de Moineville depuis son exploitation en 1999.

VOLUME (M3) MOINEVILLE ANNEE 2025				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	188 690	3250	6933	10750
Février	184 984	5230	7540	9220
Mars	254 457	5060	8706	11420
Avril	65 043	8030	9668	10980
Mai	323 066	9910	10998	11650
Juin	260 406	9010	10624	11480
Juillet	277 862	8010	10467	11100
Août	273 284	5110	10010	11030
Septembre	264 116	8950	9709	10540
Octobre	256 659	9110	10177	10850
Novembre	270 844	9230	10102	10740
Décembre	248 552	9620	9982	10150
TOTAL 2025	2 867 963			
Rappel 2024	*2 867 931*			
Rappel 2023	3 042 424			
Rappel 2022	3 056 823			
Rappel 2021	3 004 505			

En 2025, 6 % du volume total de Moineville a été prélevé au Forage n°1 et 94 % au Forage n°2.

Soit un total annuel prélevé de : **2 867 963 M³**

2.3) Puits d'Auboué – Station d'Auboué



Le puits d'Auboué d'une profondeur de 130 m est implanté sur l'ancien carreau de la mine à Auboué. Il puise l'eau dans les anciennes mines ennoyées. Depuis l'ennoyage du bassin Centre les teneurs en sulfate se situant aux environs de 1000 mg/l, cette ressource n'est plus utilisée. Elle sert uniquement d'appoint éventuel et ponctuel en cas de défaillance de la ressource de Moineville.

Ce puits est équipé de 2 pompes (1*500 m3/h et 1*100 m3/h).

Le volume prélevé en 2025 s'est élevé à **1 144 904 M^3**

L'eau est refoulée vers la station d'Auboué située à une centaine de mètres.

La station d'Auboué recueille dans un bassin (estacades) les eaux en provenance des forages de Moineville et du Puits d'Auboué. Cette eau est refoulée ensuite vers la station de Roncourt. La station d'Auboué est équipée de 5 pompes (1*100 m3/h, 1*150 m3/h, 2*400 m3/h et 1*500m3/h).

VOLUME (M3) REFOULEMENT STATION D'AUBOUE ANNEE 2025				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	194 049	3 299	6 264	10 010
Février	164 638	4 120	5 885	8 150
Mars	250 766	4 033	7 438	10 860
Avril	243 615	7 127	8 699	10 633
Mai	313 597	7 733	9 073	10 985
Juin	363 847	7 538	11 826	17 187
Juillet	378 981	9 351	12 251	17 166
Août	402 080	7 512	11 163	14 885
Septembre	409 846	10 572	13 161	17 408
Octobre	418 865	10 656	14 613	17 711
Novembre	365 102	6 854	12 206	17 408
Décembre	369 888	8 379	12 181	17 571
TOTAL 2025	3 875 274			
Rappel 2024	*3 393 355*			
Rappel 2023	3 326 094			
Rappel 2022	3 953 341			
Rappel 2021	3 447 147			

2.4) Puits de Roncourt – Station de Roncourt




Le puits de Roncourt d'une profondeur de 160 m est implanté sur l'ancien carreau de la mine de Roncourt. Il puise l'eau dans les anciennes mines ennoyées. Depuis l'ennoyage du bassin sud, les teneurs en sulfate se situant aux environs de 2300 mg/l, cette ressource n'est plus utilisée. Ce puits est équipé de 3 pompes (2*200 m3/h et 1*500 m3/h). Le volume prélevé en 2025 s'est élevé à **0 M^3.** L'eau est refoulée vers la station de Roncourt située à une centaine de mètre.

La station de Roncourt recueille les eaux :

- du Puits de Roncourt, de la station d'Auboué et de la station de la Mance

L'eau en provenance de la station d'Auboué est filtrée sur des filtres à sable. Toutes ces eaux sont mélangées dans une bâche située sous la station, puis désinfectées au chlore et refoulées vers les réservoirs de Pierrevillers. La station actuelle étant devenu obsolète, une nouvelle station de pompage a été crée et mise en service le 14 Décembre 2023. Elle est équipée de 6 pompes de 300 m3/h

Volumes prélevés à la station de la Mance et aux forages de Moineville

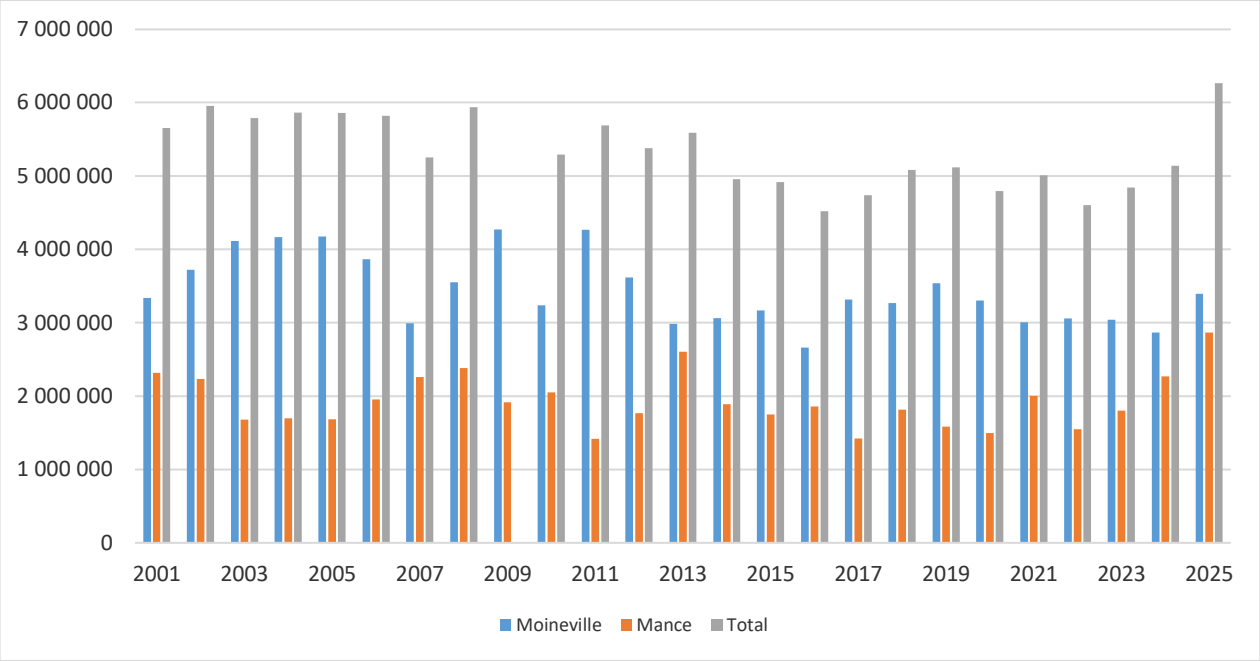

VOLUME (M3) REFOULEMENT STATION DE RONCOURT ANNEE 2025				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	492 080	13 943	16 326	18 786
Février	443 588	13 180	15 818	19 349
Mars	489 649	14 328	15 601	16 496
Avril	462 982	14 360	15 491	16 952
Mai	536 919	15 200	16 217	17 600
Juin	491 620	15 046	17 565	22 194
Juillet	539 535	12 547	16 780	20 702
Août	539 115	12 460	16 230	18 561
Septembre	513 399	14 274	16 525	17 578
Octobre	513 915	15 808	17 776	22 988
Novembre	599 033	16 985	19 249	21 832
Décembre	582 578	17 229	19 585	22 218
TOTAL 2025	6 204 413			
Rappel 2024	*5 822 888*			
Rappel 2023	5 434 921			
Rappel 2022	5 622 740			
Rappel 2021	5 733 680			

2.5) Les Stations de Brouck



Ancienne Brouck :

8 Puits sont implantés dans la nappe alluviale de la Moselle sur le ban de la Commune de Uckange (accès par CD 122d Fameck-Uckange). L'eau est recueillie dans une bâche de 30 m3 avant d'être refoulée vers la station de Nouvelle Brouck située à environ 1500 ml. La station de pompage d'Ancienne Brouck est équipée de 2 pompes centrifuges (fonctionnement alternatif) de 30 m3/h.

VOLUME REFOULEMENT STATION A. BROUCK Année 2025				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	8 691	248	279	327
Février	7 713	240	276	336
Mars	9 883	266	307	340
Avril	9 613	299	345	395
Mai	12 235	327	361	389
Juin	8 729	0	302	392
Juillet	9 407	290	303	327
Août	8 820	272	301	383
Septembre	8 537	269	275	285
Octobre	7 814	34	271	343
Novembre	9 053	278	292	308
Décembre	8 366	260	278	308
TOTAL 2025	108 861			
Rappel 2024	*68 740*			
Rappel 2023	24 035			
Rappel 2022	46 889			
Rappel 2021	83 039			

Le volume prélevé en 2025 s'est élevé à **108 861 M^3**

Nouvelle Brouck :



6 puits sont implantés dans la nappe alluviale de la Moselle sur le ban de la Commune de Uckange (accès par CD 9 Gandrange - Fameck). Chaque puits est équipé d'une pompe immergée qui refoule l'eau vers une bâche de 80 m3 située sous la station de Nouvelle Brouck. Elle est mélangée avec l'eau provenant des puits d'Ancienne Brouck, puis désinfectée au Chlore et refoulée vers les Réservoirs de Vitry/Orne (2 pompes centrifuges). Cette eau est mélangée dans les réservoirs de Vitry avec l'eau provenant du réservoir de Clouange (alimenté par les Réservoirs de Pierrevillers). Les réservoirs de Vitry alimentent, partiellement, les communes de Richemont, Gandrange, Vitry, Clouange, Mondelange et Amnéville. Ces deux ressources sont très sensibles aux variations climatiques tant en quantité qu'en qualité. A cet effet, un turbidimètre installé dans la bâche de la

station de Nouvelle Brouck, permet l'arrêt automatique du pompage dès que la valeur dépasse les normes en vigueur.

VOLUME STATION N. BROUCK Année 2025				
	Mensuel	Journalier (A+N Brouck)		
	(N. Brouck)	min	moy	max
Janvier	34 996	1 271	1 424	1 668
Février	31 346	1 240	1 397	1 682
Mars	39 037	1 291	1 517	1 684
Avril	34 055	1 026	1 502	1 686
Mai	47 197	1 573	1 759	2 120
Juin	35 379	0	1 528	1 833
Juillet	29 868	1 082	1 269	1 632
Août	23 422	995	1 144	1 614
Septembre	22 250	977	993	1 012
Octobre	17 794	711	890	1 030
Novembre	19 607	870	922	941
Décembre	18 825	837	907	1 003
TOTAL 2025	353 776			
Rappel 2024	*376 565*			
Rappel 2023	406 476			
Rappel 2022	382 733			
Rappel 2021	380 386			

Les volumes mensuels indiqués sont ceux du compteur de refoulement déduction faite du compteur de refoulement de la station d'Ancienne Brouck. Les volumes journaliers correspondent au compteur de refoulement en sortie de station (Nouvelle + Ancienne Brouck).

Le volume prélevé en 2025 s'est élevé à **462 637 M^3**

2.6) Source de Rosselange



L'alimentation en eau potable de la commune de Rosselange est effectuée à partir d'une source située en tête du vallon de Bousswald à environ 2 kilomètres au nord-ouest de la localité. L'eau est captée puis acheminée gravitairement jusqu'à la station de traitement située rue des sources. Elle est stockée dans une bâche d'une capacité d'environ 400 m3. Après traitement, l'eau est refoulée dans un réservoir situé sur les hauteurs des bois de Rosselange. La station de traitement est équipée de 2 pompes de Marque Jeumont Schneider Dresser Pump (HMT=76 m, Qn= 80 M3/h). Le démarrage ou l'arrêt d'une des pompes est asservi à un niveau bas dans la bâche et deux niveaux (haut et bas) dans le réservoir.
Traitement : Une désinfection à l'eau chlorée est effectuée à partir du poste de marque Grundfos. Un système d'inversion automatique des bouteilles de chlore a été installé en 2003. L'injection du désinfectant est effectuée directement sur la conduite de refoulement.
Télégestion : Le SIEGVO a mis en place une télégestion des installations en 2002. La station de traitement est équipée d'un automate SOFREL S500 et le réservoir d'un automate SOFREL LINEBOX. Ces deux automates sont reliés entre eux par une ligne pilote. Les informations sont rapatriées jusqu'au poste de télésurveillance à Amanvillers.

VOLUME REFOULEMENT Rosselange Année 2025				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	20 005	609	672	868
Février	17 474	543	645	739
Mars	21 107	612	655	746
Avril	16 736	474	594	692
Mai	8 546	470	539	616
Juin	4 272	530	595	670
Juillet	17 523	470	561	623
Août	17 743	488	566	622
Septembre	16 594	468	535	643
Octobre	15 469	469	535	623
Novembre	16 965	468	547	690
Décembre	16 955	439	566	743
TOTAL 2025	189 389			
Rappel 2024	*221 586*			
Rappel 2023	*217 659*			
Rappel 2022	*215 028*			
Rappel 2021	*235 879*			

Le volume prélevé en 2025 s'est élevé à **189 389 M^3**

2.7) Les sources d'Ancy sur Moselle et de Dornot

2.7.1) Les sources d'Ancy sur Moselle





Depuis le 1er Janvier 2014, la commune d'Ancy sur Moselle a intégré le SIEGVO. Cette commune a ses ressources propres. Les principales sont les sources Bergivaux, Magnivaux et Marquart, elles sont captées par le réservoir Les Chênes qui après un traitement à l'eau chlorée va alimenter la commune. Puis, le puits Vadelle, alimenté par une nappe alluviale de la Moselle, il est utilisé en période d'étiage. Trois automates nous permettent de visualiser les niveaux et les débits ainsi que la commande de la marche/arrêt du puits.

	Réservoir Les Chênes				Puits Vadelle			
	Année 2025				Année 2025			
	Mensuel	Journalier			Mensuel	Journalier		
		min	moy	max		min	moy	max
Janvier	5 213	143	172	201	233	0	7	49
Février	5 029	168	179	199	0	0	0	0
Mars	5 437	157	170	190	238	0	1	37
Avril	4 136	134	151	170	1 115	0	38	95
Mai	3 984	112	163	292	2 063	43	67	126
Juin	2 685	137	254	389	3 399	46	110	164
Juillet	2 311	250	307	421	3 568	12	120	205
Août	1 874	122	261	338	4 682	43	128	309
Septembre	2 088	279	337	449	4 440	0	141	241
Octobre	2 014	286	362	459	4 494	106	157	225
Novembre	1 807	23	351	804	6 549	145	211	390
Décembre	1 059	94	110	123	5 560	130	182	228
TOTAL 2025	37 637				36 341			
Rappel 2024	*55 322*				*11 671*			
Rappel 2023	*46 095*				*24 368*			
Rappel 2022	*38 768*				*30 018*			
Rappel 2021	*57 749*				*17 563*			
Rappel 2020	*49 119*				*19 285*			

Le volume prélevé en 2025 s'est élevé à **73 978 M³**

2.7.2) La source de DORNOT



Depuis le 1er Janvier 2014, la commune de Dornot a rejoint le SIEGVO. Son alimentation en eau potable est effectuée à partir d'un puits captant les alluvions de la Moselle. La station de pompage est équipée de 2 pompes immergée (fonctionnement alternatif) de 8 m3/h. Avant d'être refoulée vers le réservoir, l'eau subit un traitement de désinfection à l'eau de Javel. Le réservoir, d'une capacité de 120 m3, alimente gravitairement la commune.

VOLUME REFOULEMENT Dornot Année 2025				
	Mensuel	Journalier		
		min	moy	max
Janvier	530	7	17	30
Février	484	11	18	24
Mars	566	11	18	24
Avril	534	12	18	26
Mai	687	10	21	62
Juin	593	13	20	28
Juillet	713	13	23	49
Août	745	15	23	57
Septembre	594	12	19	27
Octobre	679	15	24	30
Novembre	577	0	18	51
Décembre	640	14	21	27
TOTAL 2025	7 342			
Rappel 2024	*6 270*			
Rappel 2023	*7 679*			
Rappel 2022	*7 195*			
Rappel 2021	*7 487*			

Le volume prélevé en 2025 s'est élevé à **7 342 M^3**

2.8) Récapitulatif des volumes prélevés

	2025	%	2024	2023	2022	2021
Ancienne Brouck	**108 861**	*1,73 %*	68 740	24 035	46 889	83 039
Nouvelle Brouck	**353 776**	*5,63 %*	373 565	406 476	382 733	380 386
Puits d'Auboué	**1 144 904**	*18,24 %*	510 190	338 678	833 884	466 233
Forages de Moineville	**2 867 963**	*45,68 %*	2 867 931	3 042 424	3 056 823	3 004 505
Forage de Mance	**539 958**	*8,6 %*	654 503	654 503	579 531	574 708
Collecteur de Mance	**991 876**	*15,80 %*	1 575 698	1 147 073	969 313	1 430 702
Rosselange	**189 389**	*3,02 %*	221 586	217 659	215 028	235 879
Ancy sur Moselle	**73 978**	*1,18 %*	63 636	70 453	68 786	75 312
Dornot	**7 342**	*0,12 %*	6 270	7 679	7 195	7 487
TOTAL	***6 278 047***		6 386 909	5 902 040	6 160 278	6 258 251

2.9) Les périmètres de protection

2.9.1) Les enjeux

La nécessité de préserver les ressources destinées à la consommation humaine est une priorité affichée tant au niveau national qu'à l'échelle des bassins versants.
Concrètement, l'objectif " eau potable " se traduit dans les SDAGE et les SAGE dans toutes les dispositions qui concernent tant la lutte contre les pollutions que la gestion quantitative des ressources.
C'est à la collectivité responsable du service d'eau potable de prendre l'initiative de la délimitation des périmètres de protection. Elle doit alors engager toutes les démarches juridiques, techniques et financières nécessaires à leur établissement.
La démarche n'est pas facile car si la préservation des ressources en eau potable est aujourd'hui reconnue

comme une priorité nationale, sur le terrain, cet usage entre souvent en conflit avec les autres usages de l'eau ou du sol. Ainsi les procédures sont longues et coûteuses, et la négociation autour des prescriptions et des indemnisations en résultant difficile.

La problématique de la délimitation des périmètres de protection autour des captages illustre bien toute la difficulté de définir une politique de développement local qui soit cohérente du point de vue de la gestion de l'eau et de l'aménagement du territoire.
Des réponses se trouvent dans les SDAGE qui ont amorcé cette réflexion en envisageant les passerelles entre droit de l'eau et droit de l'aménagement et de l'urbanisme.

2.9.2) Le cadre réglementaire


La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a fixé des délais quant à la mise en place des périmètres de protection : les collectivités locales dont les captages d'eau ne bénéficient pas d'une protection naturelle efficace avaient, en principe, jusqu'au 3 janvier 1997 pour se mettre en conformité.
La circulaire du 15 février 1993 du Ministère de l'Environnement précise les cas où la mise en place des périmètres de protection autour des captages s'impose. Il s'agit en particulier :

- des eaux de surface : cours d'eau, lacs et retenues ;
- des eaux souterraines : captage dans une nappe alluviale, terrains largement fissurés.

Cette même circulaire demandait aux préfets de département de dresser une liste des points de prélèvements qui paraissaient relever sans conteste du domaine d'application de la loi afin d'inviter les collectivités locales concernées à lancer la procédure le plus rapidement possible.
Pour diverses raisons (lourdeur de la procédure, longueur, coût, etc.), seuls 25% des captages sont protégés.


Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par une déclaration d'utilité publique. Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. Ils prennent la forme de trois zones dans lesquelles des contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour éviter la dégradation de la ressource.

2.9.3) Le périmètre de protection immédiate

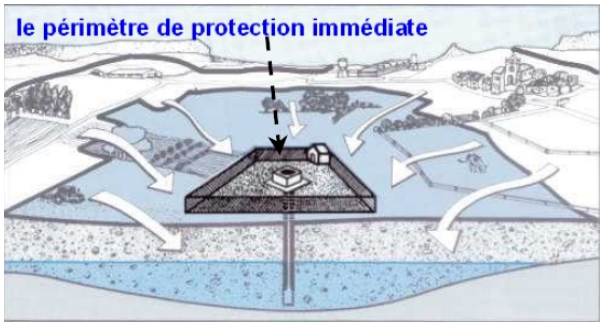

Ce premier périmètre a pour objet d'empêcher la dégradation des ouvrages ou l'introduction directe de substances polluantes dans l'eau. Sa surface est donc très limitée : quelques centaines de mètres carrés (environ 30 mètres sur 30).
Le terrain est acquis en pleine propriété par la commune et est clôturé, sauf en cas d'impossibilité.
Toutes les activités y sont interdites à l'exception de l'exploitation et l'entretien des équipements et des activités autorisées dans l'acte de déclaration d'utilité publique.

2.9.4) Le périmètre de protection rapprochée

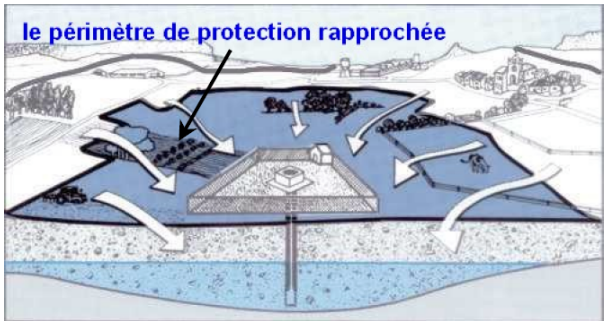

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine de substances polluantes. Sa surface dépend des caractéristique de l'aquifère, des débits de pompage, de la vulnérabilité de la nappe. En France, le temps de transfert entre la pollution et le captage retenu est d'environ 50 jours, ce qui représente suivant les terrains une surface comprise entre 1 et 10 hectares.
Peuvent être interdits ou réglementés toutes les activités, installations et dépôts susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux (Code de la santé publique, art.L.20).


Sont généralement interdits dans ce périmètre :

- le forage et puits autres que ceux nécessaires à l'extension du champ captant et à la surveillance de sa qualité ;
- l'exploitation des carrières à ciel ouvert, l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert ;
- le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;
- l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle.

Les terrains peuvent être acquis par voie d'expropriation en pleine propriété par le maître d'ouvrage, si l'acquisition est jugée indispensable à la protection des eaux captées (CE 13/12/1967).

Dans ce périmètre, toutes les activités (rejets ou prélèvements) soumises à déclaration au titre de la loi sur l'eau, passe automatiquement en régime d'autorisation. (Décret n° 93-743, art. 2)

2.9.5) Le périmètre de protection éloignée

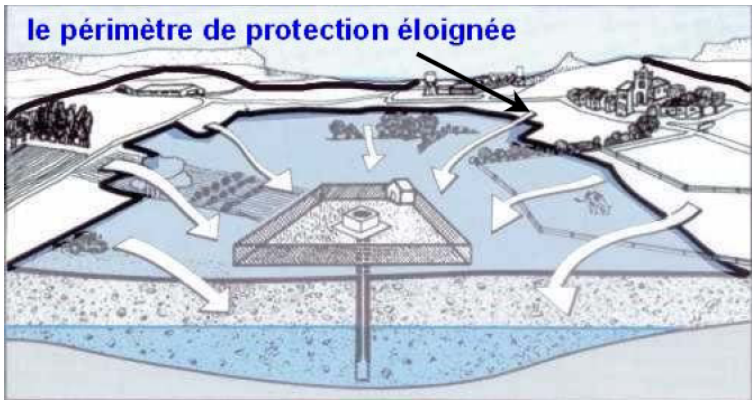

Le dernier périmètre n'a pas de caractère obligatoire. Il renforce le précédent et peut couvrir une superficie très variable
Peuvent être réglementés les activités, dépôts ou installations qui, malgré l'éloignement du point de prélèvement et compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées, par la nature et la quantité de produits polluants mis en jeu ou par l'étendue des surfaces qu'ils affectent.

2.9.6) Les périmètres de protection pour les captages du SIEGVO

Au 31/12/2025:

- 3 procédures ont été menées à terme (arrêté préfectoral déterminant les limites des périmètres de protection) pour les captages de Mance (collecteur et forage), les Brouck (puits d'ancienne et nouvelle Brouck) et les sources de Dornot (Puits).
- 4 procédures sont en cours pour les captages de Moineville (forage n°1 et n°2) (Enquête publique terminée en attente de l'arrêté préfectoral), la source du Bousswald à Rosselange (Enquête publique terminée en attente de l'arrêté préfectoral), Les sources d'Ancy sur Moselle (Arrêt des sources de la Joyeuse et reprise du dossier : rapport hydrogéologue)

2.10) Consommations d'énergie électrique

Depuis le 1er juillet 2007 et conformément aux articles L. 331-1 et suivants du Code de l'Energie, le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence. Le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés d'électricité ont disparu pour l'ensemble des bâtiments dont la puissance souscrite est supérieure à 36 KVA. Ce qui est le cas pour 9 stations de pompage du Siegvo. Nous avons donc procédé à un appel d'offres ouvert en vue de passer un accord cadre avec un ou plusieurs prestataires pour une durée de 4 ans. Chaque année, des marchés subséquents seront conclus avec le ou les prestataires de l'accord cadre. Concernant le marché de fourniture et d'acheminement d'électricité et services associés, la fourniture de l'électricité a été gérée par la société ENERGEM du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Au 31/12/2025, le SIEGVO disposait de 39 contrats (8 contrats en Moyenne Tension et 31 en Basse Tension) de fourniture d'énergie électrique pour l'alimentation des stations de pompage, des regards de télégestion, des bureaux et de l'atelier (au 1 rue de Metz à Amanvillers).

LIEU	FOURNISSEUR	TYPE CONTRAT
Gravelotte – Station de pompage de la Mance	ENERGEM	Tarif Vert A5 LU
Auboué - Station de pompage	ENERGEM	Tarif Vert A5 MU
Roncourt - Station de pompage	ENERGEM	Tarif Vert A5 LU
Uckange - Station de pompage Nouvelle Brouck	ENERGEM	Tarif Vert A5 MU
Uckange - Station de pompage Ancienne Brouck	ENERGEM	Tarif Vert A5 MU
Moineville – Forage de Moineville	ENERGEM	Tarif Vert A5 MU
Rosselange – Station de Pompage	ENERGEM	Tarif Jaune MU
Pierrevillers – Réservoir	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amanvillers – Atelier 1 rte de Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Vitry/Orne – Réservoir Haut Surpresseur	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Lessy - Rue de la côte	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Semécourt - Rte Nationale	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Jussy - Réservoir rue de Bezanson	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Lorry les Metz – Réservoir	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Semécourt - Rte de Fêves	ENERGEM	Tarif Bleu option heure creuse
Gravelotte - Chemin de la Mance	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Clouange – Réservoir	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Marange Réservoir rue de la Taye	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Ste Marie aux chênes Réservoir	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Pierrevillers - Ch. De l'Abani	ENERGEM	Tarif Bleu option base

Rombas - Rue de Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amanvillers - Bureaux SIEGVO	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Vionville CD 11	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Roncourt - Réservoir Montois	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amanvillers - Logt communs 1 rte Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Rezonville – Rue de Metz	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Amanvillers – Rue de Montvaux	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Clouange – Rue Joffre	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Norroy – Zone Ecoparc	ENERGEM	Tarif Bleu option base
St Privat – Surpresseur	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Richemont – ZAC du champ de Mars	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Roncourt – Rue Raymond Mondon	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Vaux - Chemin de Sellière	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Marange – Route de Pierrevillers	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Ancy sur Moselle – Réservoir Les Chênes	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Ancy sur Moselle – Réservoir de Rongueville	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Ancy sur Moselle – Puits Vadelle	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Dornot – Station de pompage	ENERGEM	Tarif Bleu option base
Rombas – Grand Rue Réservoir 500	ENERGEM	Tarif Bleu option base

L'énergie totale consommée sur l'ensemble des sites s'est élevée à **7 484 213 KWH** en 2025 (pour 7 352 331 KWH en 2024) pour un montant total de **881 956,81 € HT** (1 176 473,75 € HT pour 2024). Soit pour 2025, un coût moyen au KWH de **0, 12 € HT** (pour 0,16 € HT en 2024). ***Les annexes 10 à 21*** montrent les répartitions des consommations par site.

3) VENTE ET ACHAT D'EAU

3.1) Vente d'eau


La vente d'eau aux abonnés s'est répartie pour l'année 2025 de la façon suivante :

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1er Quadrimestre	1 054 025	1 045 535	1 159 136	1 158 404	1 376 375	1 332 600	1 365 690	1 292 771
2ème Quadrimestre	1 076 198	1 107 081	1 059 945	1 195 843	1 155 428	1 319 716	1 270 048	1 211 395
3ème Quadrimestre	2 093 840	2 045 682	2 034 481	2 114 734	2 046 638	2 134 937	2 087 394	1 935 863
Total	**4 224 063**	4 198 298	4 253 562	4 468 981	4 578 441	**4 787 253**	**4 723 132**	**4 440 029**
Variation	+0,61 %	-1,29%	-4,82 %	-4,81 %	-4,36 %	+1,36 %	+6,38 %	- 0,08 %

Les volumes d'eau vendus aux abonnés ont augmenté de 0,61 % entre 2024 et 2025.

D'autre part, le volume vendu du 3ème quadrimestre intègre la facturation des abonnés mensualisés. En effet, depuis la mise en place de la mensualisation par les sommes, la facturation n'intervient qu'en fin d'année alors qu'auparavant une facturation mensuelle était établie.

L'annexe 24 montre l'évolution des ventes d'eau aux abonnés, par commune depuis 1999. Les volumes vendus par la Ville d'Ars sur Moselle avant son adhésion figurent dans le tableau à titre informatif mais ne sont pas repris dans le total des volumes vendus.

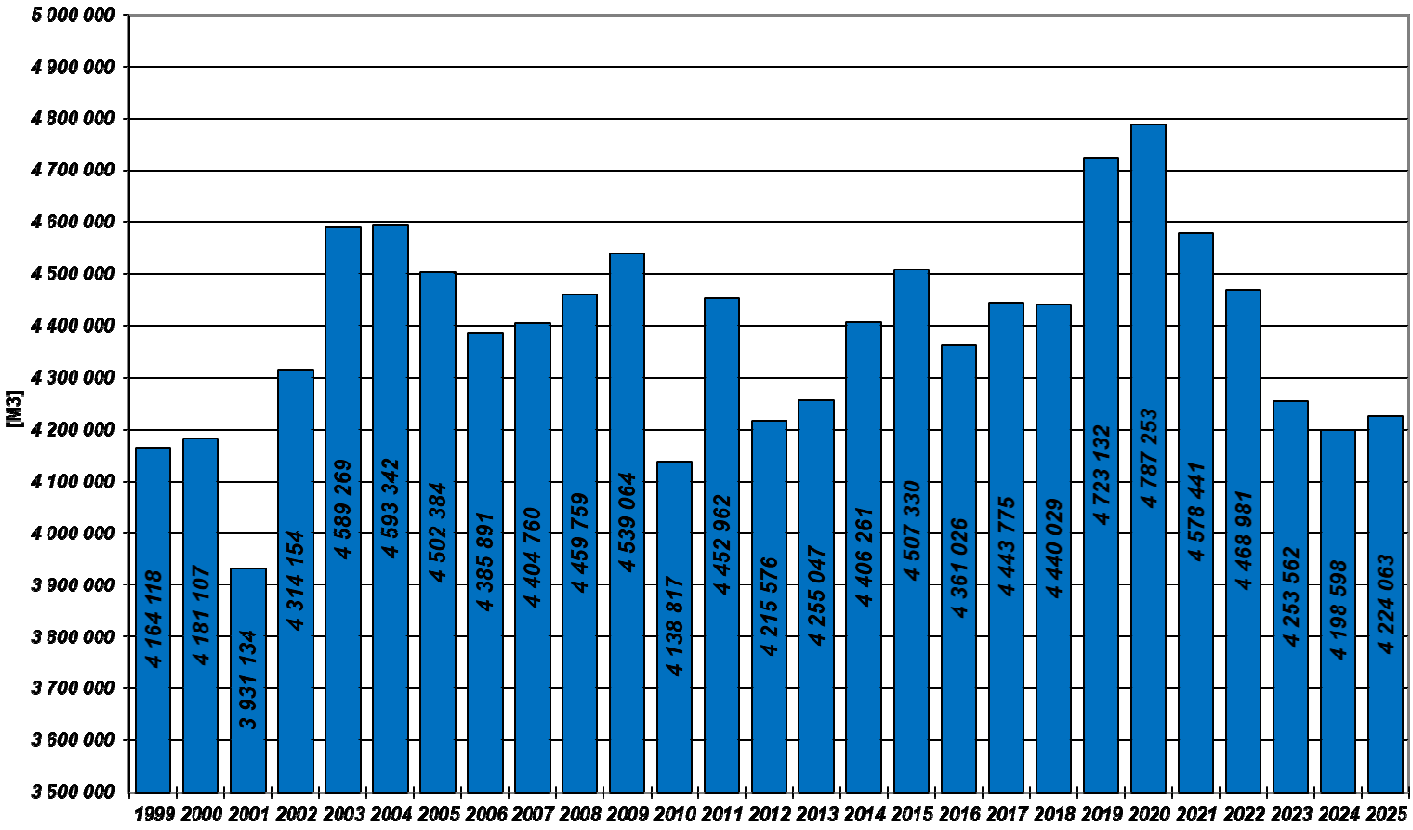

Il convient d'ajouter à ces volumes les ventes d'eau en gros qui font l'objet de contrat particulier :

- Syndicat intercommunal du Soiron : Par convention en date du 06/06/2018, le SIEGVO s'est engagé à vendre de l'eau à ce Syndicat de Meurthe et Moselle au niveau d'un raccordement situé sur le ban de la commune de Ste Marie aux chênes.

	VOLUME VENDU AU SOIRON						Vol. Journalier 2025		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	min	moy	max
Janvier	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0			

Le volume vendu en gros au SOIRON s'est élevé en 2025 à **0 M^3**.

- Commune de Moyeuvre-Grande (Fermier Veolia eau) : Par convention en date du 10/07/2000, le SIEGVO s'est engagé à vendre de l'eau en gros à la Commune de Moyeuvre Grande. La livraison est effectuée en deux points :

	VOLUME VENDU A VEOLIA MOYEUVRE					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Janvier	895	607	92	670	2 660	1 597
Février	69	71	520	302	145	858
Mars	41	266	565	102	84	562
Avril	5	1127	506	526	824	626
Mai	14	80	318	534	937	1 138
Juin	65	6	169	626	784	4 999
Juillet	13	7	154	760	703	302
Août	558	17	7	910	811	482
Septembre	637	0	567	965	540	295
Octobre	13	62	1116	547	393	315
Novembre	40	96	549	668	662	715
Décembre	130	3 971	633	808	765	17
TOTAL	2 480	6 310	5 196	7 418	9 308	11 906

Le volume vendu en gros à la Commune de Moyeuvre s'est élevé en 2025 à **11 906 M^3**.

- Régie de l'eau de Metz Métropole : Depuis le 1er Juillet 2018, le SIEGVO s'est engagé à vendre de l'eau en gros à la Régie de l'eau de Metz Métropole via une interconnexion à Châtel Saint Germain.

	VOLUME VENDU A REGIE DE METZ METROPOLE					
	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
Janvier	1 749	1 386	7 768	1232	17 061	1 438
Février	1 416	8 022	38 699	1268	74 413	1 316
Mars	1 531	22 446	1 228	1504	82 107	1 491
Avril	1 461	1 063	1 256	1252	71 611	1 175
Mai	1 655	1 058	1 156	1597	32 147	1 163
Juin	1 386	932	1 156	1488	802	1 029
Juillet	656	861	838	1315	211	1 054
Août	1 783	1 015	1 005	1488	156	1 017
Septembre	1 141	950	1 457	1510	1 406	1 039
Octobre	1 274	2 619	949	1403	1 878	57 600
Novembre	1 148	3 147	1 496	1470	563	89 742
Décembre	1 270	1 191	1 576	1480	1 320	100 912
TOTAL	16 470	44 690	58 584	17 007	283 675	258 976

Le volume vendu en gros à la Régie de l'Eau de Metz Métropole s'est élevé en 2025 à **258 976 M^3**

- VEOLIA – Régie de l'Eau de Metz Métropole (Jussy/Rozérielles)

	VOLUME VENDU A REGIE DE METZ METROPOLE JUSSY					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Janvier	1 601	2 491	972	774	1 218	1 227
Février	734	2 083	739	712	1 039	881
Mars	923	2 159	792	1 018	1 141	652
Avril	975	2 043	811	1 080	1 026	244
Mai	1 324	2 948	785	1 029	1 186	288
Juin	942	2 889	799	1 076	1 180	277
Juillet	1 089	1 507	843	900	1 132	311
Août	1 420	1 440	805	992	1 241	337
Septembre	1 445	1 457	805	1 017	1 100	366
Octobre	1 593	1 670	756	1 088	1 315	365
Novembre	1 546	1 534	728	1 076	1 098	371
Décembre	2 207	1 316	814	1 035	1 248	367
TOTAL	15 799	23 537	9 649	11 797	13 924	5 686

Le volume vendu en gros à la Régie de l'eau de Metz Métropole à Jussy/Rozérieulles s'est élevé en 2025 à **5 686 M^3**.

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Orne Aval : par convention en date du 15 mars 2018, le SIEGVO s'est engagé à vendre de l'eau à ce Syndicat au niveau d'un raccordement situé sur le ban de la commune de Ste Marie aux chênes (à proximité du CORA Ste Marie).

	Volume vendu à Orne Aval					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Janvier	26 042	32 411	27 591	23 448	28 625	28 722
Février	19 874	31 900	23 348	26 318	33 382	30 523
Mars	22 672	30 997	24 663	24 181	29 553	31 062
Avril	27 864	26 936	25 543	22 928	26 418	25 571
Mai	35 958	29 547	25 091	30 383	23 536	32 779
Juin	28 536	35 462	28 068	31 977	25 939	32 416
Juillet	33 703	27 174	33 777	24 726	24 869	35 604
Août	38 872	30 441	39 885	26 746	42 853	38 557
Septembre	39 144	26 912	37 498	25 768	31 788	32 191
Octobre	31 932	29 790	27 477	25 607	24 927	30 293
Novembre	29 434	28 627	24 520	24 719	30 575	25 526
Décembre	33 066	25 830	25 677	31 480	21 457	22 259
TOTAL	367 097	356 027	343 138	318 281	343 922	365 503

Le volume vendu en gros au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Orne Aval s'est élevé en 2025 à **365 503 M^3**.

Récapitulatif des ventes d'eau en gros en 2025

	2025		2024		2023		2022	
SOIRON	0	*0 %*	0	0 %	0	0 %	0	0 %
VEOLIA MOYEUVRE	11 906	*1,85 %*	9 308	1,43 %	7 418	2.09 %	5 196	1,25 %
REGIE METZ METROPOLE CHATEL	258 976	*40,33 %*	283 675	43,59 %	17 007	4.80 %	58 584	14.06 %
REGIE METZ METROPLE JUSSY	5 686	*0,89 %*	13 924	2,14 %	11 797	3.33 %	9 649	2.32 %
ORNE AVAL	365 503	*56,93 %*	343 922	52,84 %	318 281	89.78 %	343 138	82,37 %
TOTAL	**642 071**		650 829		354 503		416 567	

3.2) Achat d'eau

Afin de renforcer la sécurité d'alimentation, le SIEGVO a conclu différents contrats d'achat d'eau :

- VEOLIA Mance : voir dans ressource eau Station de Mance

	ACHAT D'EAU VEOLIA MANCE					
	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
Janvier	15 592	12 225	19 765	11 671	10 221	3 965
Février	12 977	15 079	10 439	3 277	8 521	36 987
Mars	12 091	16 386	17 199	7 091	3 951	46 345
Avril	12 533	9 978	26 179	11 003	10 849	3 559
Mai	16 209	16 537	14 855	7 861	13 029	24 854
Juin	18 882	26 883	22 736	15 719	35 803	52 677
Juillet	21 822	12 977	19 954	45 424	52 825	68 973
Août	18 600	15 185	15 656	11 384	68 059	83 619
Septembre	24 947	13 128	24 514	21 031	27 208	57 956
Octobre	23 032	13 576	41 897	49 712	636	45 392
Novembre	25 044	34 262	11 152	4 192	35	128 909
Décembre	15 898	20 772	3 123	9 797	310	81 894
TOTAL	217 627	206 988	227 469	198 162	231 447	635 130

Le volume acheté à VEOLIA (Station de Mance) s'est élevé en 2025 à **635 130 M³**.

- Raccordement sur réseau de distribution VEOLIA :

Différents raccordements ont été réalisés sur le réseau de distribution du SIEGVO avec le réseau de VEOLIA.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TALANGE	**14 296**	18 167	23 530	19571	15 049	18 593
MONDELANGE	**0**	0	0	0	0	0
NORROY	**6 039**	3 736	3 153	3 139	6 049	5 162
Total	**20 335**	21 903	26 683	22 710	21 098	23 755

Le volume acheté à VEOLIA sur réseau de distribution s'est élevé en 2025 à **20 335 M³**.

- Raccordement sur réseau de distribution de la Régie de l'Eau Metz Métropole


Ce raccordement permet d'alimenter, en cas de besoin, le réservoir situé rue de la Côte à Lessy

Le volume acheté à la Régie de l'Eau de Metz Métropole à Lessy s'est élevé en 2025 à **0 M³**.

Récapitulatif des achats d'eau

	2025	**%**	2024	%	2023	%	2022	%
VEOLIA Mance	**635 130**	*96,9 %*	231 447	91,3 %	198 162	88.1 %	227 469	90.9 %
VEOLIA réseau Talange, Mondelange, Norroy	**20 335**	*3,10 %*	21 903	8,7 %	26 683	11.9 %	22 710	9,1 %
VEOLIA Ars sur Moselle	**0**	*0 %*	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Régie Metz Métropole Lessy	**0**	*0 %*	0	0 %	0	0 %	0	0 %
TOTAL	**655 465**		253 350		224 845		250 179	

3.3) Rendement du réseau

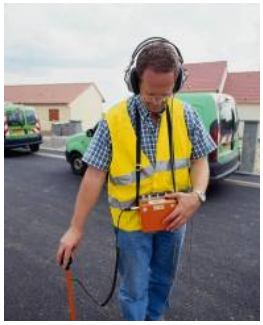

La réduction des pertes en eau dans les réseaux d'eau potable est un enjeu majeur pour les collectivités tant sur un plan environnemental qu'économique. Une des principales actions menées pour lutter contre ces pertes est la recherche de fuite qui consiste à détecter et localiser les fuites sur les canalisations d'eau potable.
Parmi les différentes techniques et méthodes existantes, le SIEGVO utilise :

- La connaissance de son réseau et de ses performances, grâce à des plans d'ensemble, des plans détaillés par secteur, les plans de récolement qui sont autant d'outils indispensables pour mettre en place une stratégie de recherche de fuites. Bien entendu la mise à jour lors de chaque modification ou extension du réseau est indispensable. Pour mesurer les performances du réseau, le rendement et l'indice linéaire de pertes sont deux indicateurs pertinents. Pour les calculer des compteurs permettent de mesurer les volumes distribués (produits et achetés) et les volumes consommés (éventuellement estimés (purges, réparations, défense incendie))

- La sectorisation du réseau : Pour rechercher les fuites, le SIEGVO a subdivisé le réseau en secteurs distincts en fonction de la configuration de la distribution. Chaque secteur étant équipé de compteurs permettant un enregistrement en continu (exploité par une télégestion). On mesure ainsi le débit minimum nocturne et analyse son évolution au jour le jour afin de détecter les secteurs ''fuyards''. Ainsi une orientation des priorités pour la recherche de fuites est établie.

- Ensuite, ces secteurs prioritaires décelés, il faut ''prélocaliser'' les fuites en recherchant les tronçons concernés puis ''localiser''. Le SIEGVO utilise pour cela plusieurs outils acoustiques. La méthode acoustique repose sur le principe de la mesure de l'énergie de vibration de la canalisation. Au passage de l'eau à travers l'orifice de la fuite, l'énergie de pression de l'eau dans la canalisation se transforme en énergie de vitesse au niveau de l'orifice générant des vibrations sur la paroi de la canalisation et dans l'eau (bruit de la fuite).

    - Un système de sectorisation acoustique installé à demeure sur le réseau. Depuis fin 2016, 650 appareils (loggers de bruit) sont installés sur tout le réseau du SIEGVO. Ces appareils permettent de traiter les informations et déceler la présence d'une fuite dans un rayon de quelques centaines de mètres.
    - Ensuite, il est nécessaire de localiser, précisément ces fuites grâce aux équipes de recherche de fuites équipés de systèmes électro-acoustiques et de corrélateurs.

D'autres facteurs entrent en jeu également dans l'amélioration du rendement : renouvellement du parc compteurs et du réseau (conduite principale et branchement), dimensionnement des compteurs, volumes non-comptabilisés, pression sur le réseau, ……



Prélocalisation par écoute au sol




Corrélateur acoustique



Loggers de bruit

RENDEMENT DU RESEAU		
Volume d'eau prélevé dans ressource SIEGVO	6 278 047	
Volume acheté en gros	655 465	
Total Volume Produit	**6 933 512**	**(I)**
Vente d'eau aux abonnés	4 224 063	
Vente d'eau en gros	642 071	
Total Volume Vendu	**4 866 134**	**(II)**
Volume utilisé dans les stations et sur réseau		
Eau de lavage des filtres		
Eau de refroidissement des pompes		
Rinçage des conduites		
Total Volume utilisé dans les stations et sur réseau	**150 000**	**(III)**
Rendement (II + III) / (I)	***72.35%***	

Le rendement du réseau pour l'année 2025 s'est élevé à **72.35%** (*pour 75,29% en 2024 et 77,66% en 2023*)

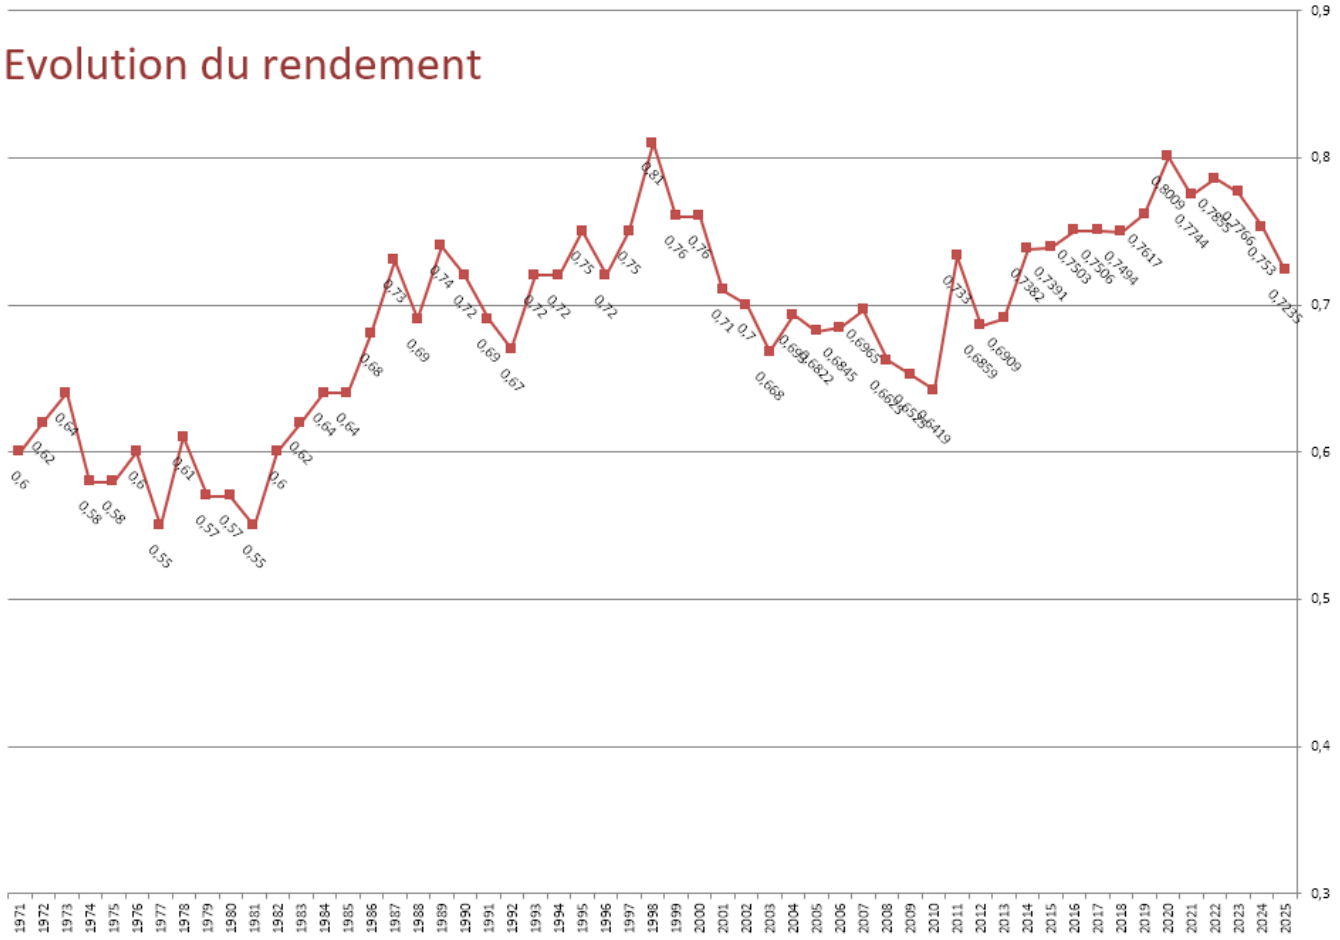
Evolution du rendement
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

4) QUALITE DE L'EAU

Définition

Au sens du code de la santé publique (Art R1321-1) sont considérées " eaux destinées à la consommation humaine " :

- toutes les eaux destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques ;
- toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.

Toutes ces eaux doivent remplir 2 conditions cumulatives (Art R1321-2) :

- elles ne doivent *pas contenir* un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
- elles doivent être *conformes* aux limites de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. (Art R1321-3)

Les limites de qualité, règles générales

Les limites de qualité sont obligatoires et doivent être systématiquement respectées. En cas de non-conformité, le distributeur doit informer le maire et le préfet et, après avoir recherché et identifié les causes, prendre les mesures correctives nécessaires (Art R1321-26).

En comparaison de la réglementation antérieure (décret 89-3 du 3/01/1989), la liste des valeurs obligatoires s'est allégée. Elle comprend désormais 31 paramètres : 2 microbiologiques et 29 chimiques.

Les références de qualité

Les références de qualité sont des valeurs indicatives auxquelles les eaux doivent normalement satisfaire (alors qu'elles doivent être *conformes* aux limites de qualité).

Ces références sont établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes. Elles distinguent 25 paramètres, dont 23 sont liés au bon fonctionnement des installations et 2 mesurent la radioactivité. En comparaison des anciens paramètres (décret 89-3), plusieurs évolutions peuvent être mentionnées :

- 1 nouveau paramètre : les chlorites ;
- 1 valeur abaissée : la turbidité ;
- 2 valeurs relevées : les chlorures et le sodium.

Les analyses à réaliser sont:

- fonction de l'origine de l'eau (superficielle ou souterraine)



- attachées à un lieu de prélèvement : ressource ou point de captage, production (avant refoulement et après traitement s'il existe), distribution,
- regroupées en fonction du degré d'information recherché (surveillance régulière ou élaborée) et de la spécificité du lieu de prélèvement.

Une fréquence des analyses est défini en fonction du débit journalier maximum produit, de l'existence d'un système de traitement et de la population desservie.

Le programme des analyses est effectué sous le contrôle de l'Agence Régionale de la Santé et affiché dans les mairies concernées (Décret n°2003-462). Les analyses sont effectuées par le Laboratoire Eurofins.

L'annexe 24 A présente les principales annexes du code de la santé publique (Art R1331-1 à Art R1321-61)

Pour l'année 2025, **252** analyses ont été effectuées (**180** sur le réseau de distribution et **72** à la ressource ou à la production). Les frais de prélèvements et d'analyses du Laboratoire Eurofins se sont élevés pour l'année 2025 à 27 961 € HT.

Il convient d'ajouter à ces valeurs, les analyses d'autocontrôle effectuées par le SIEGVO. Ces analyses portent essentiellement sur le suivi des paramètres suivant : Sulfates, Dureté, Chlore, turbidité, nitrates. Environ **2 627** analyses d'autocontrôle ont été effectuées au cours de l'année 2025.

L'annexe 25 regroupe les analyses effectuées par commune.

La note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée par le SIEGVO pour l'année 2025 est jointe en *annexe 26* .

Les principaux paramètres physico-chimiques qui font l'objet d'un suivi particulier sont :

Les sulfates :

Composés naturels des eaux, les ions sulfates (SO4--) sont liés aux cations majeurs : calcium, magnésium et sodium. Les ions sulfates sont par eux-mêmes peu toxiques. Des doses comprises entre 1 et 2 g/l ont un léger effet purgatif chez l'adulte. La consommation régulière d'eau chargée en sulfates fait disparaître ces effets laxatifs. Il faut noter que certaines eaux minérales peuvent contenir jusqu'à 1200 mg/l de sulfates.

La référence de qualité en France est fixée à 250 mg/l.

Un programme particulier a été mis en place pour surveiller ce paramètre au forage de Moineville (teneur moyenne de **160 mg/l**). Cette eau est mélangée à Roncourt avec les eaux en provenance de Mance (teneur moyenne de l'ordre de **30 mg/l**) pour donner une concentration en sulfate comprise entre **100 et 250 mg/l** (valeur moyenne de **137 mg/l**).

Les nitrates :

L'azote est présent en abondance dans la nature sous forme gazeuse, organique ou minérale. Les nitrates (NO3--) constituent le stade final d'oxydation de l'azote organique. Ils sont abondamment répandus dans le sol où ils sont nécessaires à la synthèse des végétaux. Les effluents industriels, agricoles, urbains, les déjections humaines ou animales et les produits des activités humaines élèvent les teneurs en nitrates des eaux de surface et souterraines (infiltrations dans les nappes).

Les effets des nitrates ne sont pas eux-mêmes dangereux pour la santé mais c'est leur transformation en nitrite dans l'organisme qui présente un risque potentiel toxique.

La concentration maximale en France est fixée à 50 mg/l.

La valeur moyenne constatée aux réservoirs de Pierrevillers en 2025 a été de **11,4 mg/l**.

La dureté :

La dureté ou titre hydrotimétrique (TH) d'une eau correspond essentiellement à la présence de sels de calcium et de magnésium. Elle est directement liée à la nature géologiques des terrains traversés. Une eau dure couvrirait environ un tiers des besoins en calcium et en magnésium d'un homme. Une eau dure est agréable à boire mais présente certains inconvénients d'ordre domestiques :

- utilisation accrue de savon
- entartrage des tuyaux d'eau chaude, des chaudières…
- augmentation du temps de cuisson des légumes.

L'eau distribuée au niveau des Réservoirs de Pierrevillers est dure (**41,8 °F de moyenne**). Il est à noter qu'il n'existe pas de valeurs limites pour la dureté fixée par la réglementation.

	Badoit	Contrex	Courmayeur	Cristalline	Evian	Hépar	Perrier
Calcium	190	486	517	70	78	555	149
Magnésium	85	84	67	2,1	24	110	7
Sodium	150	9,1	1	4,4	5	14	11,5
Potassium	10	3,2	2	1,6	1	4	1,4
Bicarbonates	1300	403	168	200	357	403	420
Sulfates	40	1187	137	15,3	10	1479	42
Chlorures	40	10	<1	8	4,5	11	23
Nitrates	6	2,7	<2	<2	3,8	2,9	5
Fluorures	1	0,3	<1		0,1	0,4	
Silice	35				13,5		

	Valvert	Vichy Célestin	Vichy St-Yorre	Vittel	Volvic	SIEGVO	Limite Qualité
Calcium	67,6	103	90	202	11,5	125 mg/l	
Magnésium	2	10	11	43	8	29,8 mg/l	
Sodium	1,9	1172	1703	4,7	11,6	21,7 mg/l	< 200
Potassium	0,2	66	132		6,2	1,9 mg/l	

Bicarbonates	204	2989	4368	402	71	**352 mg/l**	
Sulfates	18	138	174	336	8,1	**174 mg/l**	**< 250**
Chlorures	4	235	322		13,5	**22,5 mg/l**	**< 250**
Nitrates	3,5		0	4,6	6,3	**11,4 mg/l**	**< 50**
Fluorures	<0,05	0,5	9	0,28		**0,11 mg/l**	**< 1,5**
Silice					31,7	-	

Le tableau ci-dessous recueille les valeurs moyennes constatées sur les différentes ressources (et le mélange des ressources pour Pierrevillers) pour l'année 2025 :

Paramètres	Unité	Forage Moineville	Forage Mance	Collecteur Mance	Rés Pierrevillers	Rosselange
Contexte Environnemental						
Température	°C	11,4	8,4	10,6	12	13,7
Caractéristiques Organoleptiques						
Turbidité	NTU	0,4	2,2	0,1	0,25	0,1
Equilibre calco-carbonique						
p.H	unité p.H	7,2	7,5	7,3	7,7	7,4
TAC	°F	32,2	23,9	24,7	29,6	30,1
TH	°F	47,4	28.2	31	41,8	35,2
Fer et Manganèse						
Fer Total	µg/l Fe	<1	,1	<1	4	<1
Manganèse Total	µg/l Mn	75,8	0.49	0,66	8,1	0.07
Minéralisation						
Chlorures	mg/l	21	8,8	13	18,5	5,2
Conductivité	µS/cm	930	580	600	827	660
Sulfates	mg/l	160	23	32	137	54
Paramètres Azotées et Phosphorés						
Ammonium	mg/l NH4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrates	mg/l NO3	2,4	37	34	11,4	1,7
Nitrites	mg/l NO2	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0.01
Paramètres	**Unité**	**Nouvelle Brouck**	**Dornot**	**Ancy Les Chênes**		
Contexte Environnemental						
Température	°C	11,5	12,6	9,7		
Caractéristiques Organoleptiques						
Turbidité	NTU	<0,1	0,2	1		
Equilibre calco-carbonique						
pH	unité pH	7,3	7,2	7,7		
TAC	°F	28,3	33,3	23,8		
TH	°F	35,6	36,5	26,4		
Fer et Manganèse						
Fer Total	µg/l Fe	<1	<10	<1		
Manganèse Total	µg/l Mn	2,15	<10	0,45		
Minéralisation						

Chlorures	mg/l	17	22	7		
Conductivité	µS/cm	660	780	500		
Sulfates	mg/l	37	68	27		
Paramètres Azotées et Phosphorés						
Ammonium	mg/l NH4	<0,05	<0,05	<0,05		
Nitrates	mg/l NO3	18	1,3	2,4		
Nitrites	mg/l NO2	<0,01	<0,01	<0,01		

Sur l'ensemble des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire en 2025, **13 analyses** ont montré des anomalies. Toutes les analyses d'eau potable ayant un paramètre non-conforme sont immédiatement suivies d'une **enquête interne** pour rechercher les causes possibles et d'une **contre-analyse** afin de confirmer le problème (possible aléa de prélèvement ou d'analyse) et de remédier au plus vite à un éventuel problème.


Généralement, les quelques non-conformités relevées lors d'une analyse sont soit le résultat d'un phénomène très local et fugace (après travaux, essais incendie, problèmes de réseau intérieur...), soit le résultat d'un problème de manipulation au moment du prélèvement ou de l'analyse ; elles ne sont pas confirmées par la contre-analyse.

Evolution des principales non-conformités

Paramètres	**2025**	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Turbidité	*0*	0	0	1	1	0	0	2
Bactériologique	*2*	7	7	1	0	0	0	0
Sulfates	*0*	0	0	0	0	0	0	0

L'annexe 26A présente les résultats des analyses non-conformes de l'année 2025.

L'annexe 26B présente les quantités de réactifs utilisés pour le traitement de l'eau en 2025.

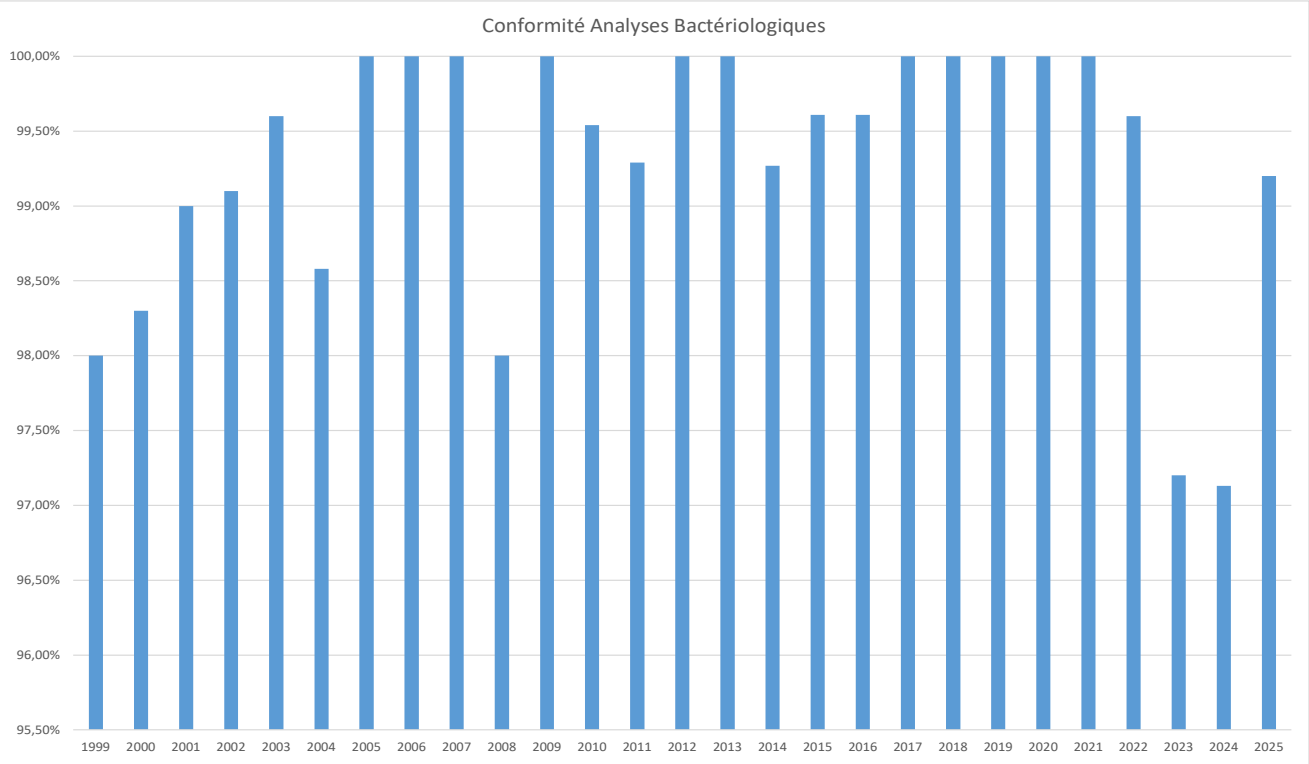

L'objectif de 100% d'analyses conformes n'a pas été atteint cette année.

Nous renforcerons les actions entreprises comme :

- nettoyage systématique des capacités de stockage
- purge plus régulière sur le réseau
- désinfection des nouvelles conduites et des branchements
- surveillance accrue de l'efficacité des traitements de désinfection
- entretien annuel des postes de désinfection

5) LA DISTRIBUTION DE L'EAU

Une fois l'eau prélevée dans la ressource et traitée dans les stations, elle est stockée dans des réservoirs, puis par l'intermédiaire des conduites de distribution et des branchements arrive chez le consommateur.



Le SIEGVO dispose de 22 Réservoirs d'une capacité totale de stockage de 20 000 m^3.

Les réservoirs principaux sont ceux de Pierrevillers (d'une capacité totale de 13 000 m^3 à une côte de 369 m). Ils peuvent en cas de besoin alimenter l'ensemble des communes desservies. L'eau par gravité est ensuite dirigée vers :

1- la vallée
2- vers le plateau

Des réservoirs intermédiaires permettent un stockage provisoire de l'eau (les principaux étant : Clouange, Vitry, SAEVO, Rombas). ***L'annexe 26 C*** présente la liste des unités de stockage.

VP.077 - Le linéaire de réseaux (hors branchements) du SIEGVO est de **641 698 mètres linéaire** au 31/12/2025.

Le tableau ci-dessous recense les fuites sur branchement et conduite principale en 2025


RECAPITULATIF DES FUITES SUR BRANCHEMENT ET SUR CONDUITE PRINCIPALE

	CP	BP	TOTAL	%		CP	BP	TOTAL	%
AMANVILLERS	0	2	2	1,03%	PIERREVILLERS	1	5	6	3,08%
AMNEVILLE	10	11	21	10,77%	PLESNOIS	0	4	4	2,05%
ANCY-DORNOT	2	4	6	3,08%	PUXIEUX	0	0	0	0,00%
BRONVAUX	1	0	1	0,51%	REZONVILLE-VIONVILLE	0	2	2	1,03%
CLOUANGE	3	7	10	5,13%	RICHEMONT	1	6	7	3,59%
FEVES	0	0	0	0,00%	ROMBAS	8	15	23	11,79%
GANDRANGE	0	5	5	2,56%	RONCOURT	0	0	0	0,00%
GRAVELOTTE	0	1	1	0,51%	ROSSELANGE	3	4	7	3,59%
JUSSY	3	3	6	3,08%	STE MARIE	1	15	16	8,21%
LESSY	0	0	0	0,00%	ST PRIVAT	0	3	3	1,54%
LORRY LES METZ	0	1	1	0,51%	STE RUFFINE	0	1	1	0,51%
MAIZIERES/METZ	0	1	1	0,51%	SAULNY	0	6	6	3,08%
MALANCOURT	0	3	3	1,54%	SEMECOURT	0	0	0	0,00%
MARANGE SILVANGE	7	9	16	8,21%	TALANGE	5	15	20	10,26%
MARS LA TOUR	1	1	2	1,03%	TRONVILLE	0	0	0	0,00%
MONDELANGE	3	8	11	5,64%	VAUX	1	0	1	0,51%
MONTOIS	0	6	6	3,08%	VERNEVILLE	0	0	0	0,00%
NORROY	0	0	0	0,00%	VITRY SUR ORNE	3	4	7	3,59%


Soit au 31/12/25, **195** fuites réparées (pour **147** en 2024, **185** en 2023, **242** en 2022 et **180** en 2021) dont **142** sur branchement et **53** sur conduite principale.

Année	Fuite BP	Fuite CP	Total	Evolution
2025	142	53	195	*32.65%*
2024	107	40	147	*--20.54%*
2023	137	48	185	*-23.55%*
2022	176	66	242	*34.44%*
2021	108	72	180	*-1.09%*
2020	126	56	182	*17.41%*
2019	11	44	155	*-30.08%*
2018	154	70	224	*-16.10%*
2017	164	103	267	*24.76%*
2016	131	83	214	*-11.20%*
2015	162	79	241	*1.69%*
2014	156	81	237	*-5,58%*
2013	184	67	251	*2,03%*
2012	162	84	246	*-1,99%*
2011	164	87	251	*-3,65%*
2010	66	195	261	*-4.74%*
2009	161	113	274	*23,98%*

EVOLUTION DES FUITES SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION

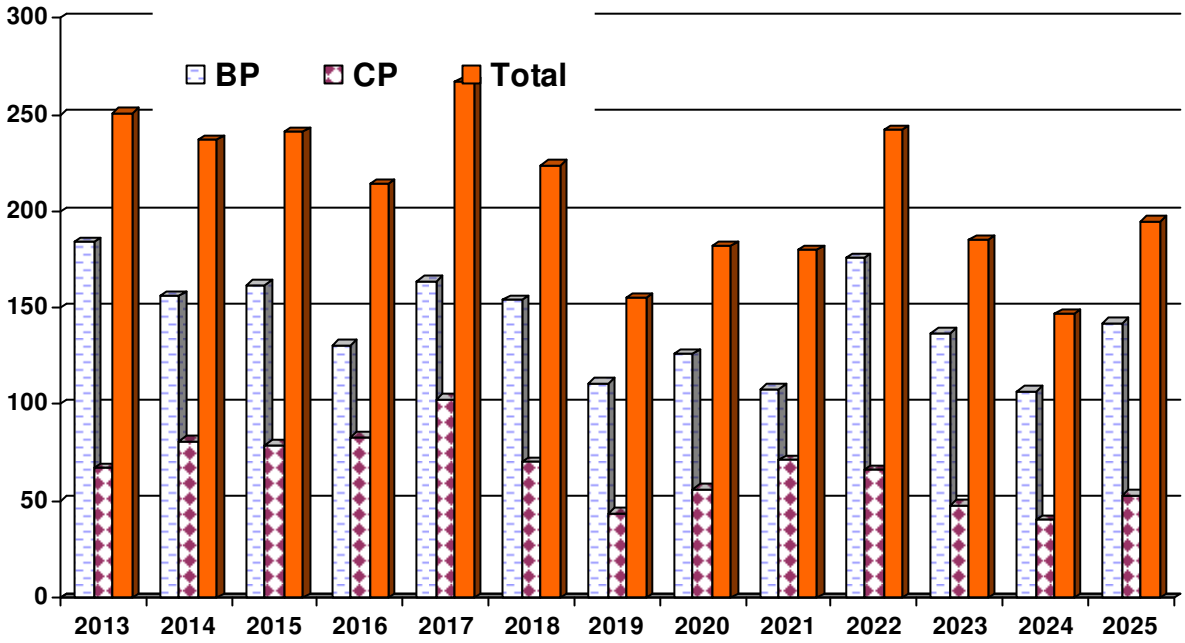

FUITES SUR RESEAU DISTRIBUTION ANNEE 2025

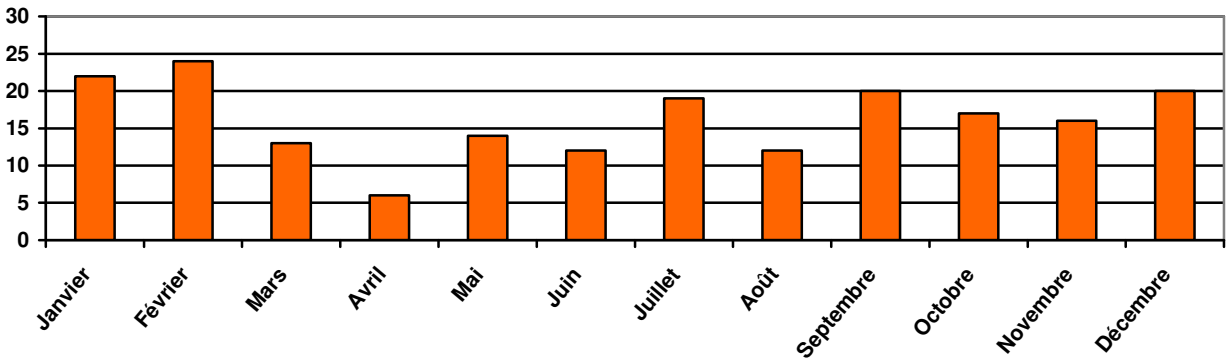

Les annexes 27 et 28 présentent les schémas de branchement.

Le tableau ci-dessous recense les nouveaux branchements réalisés en 2025

NOUVEAUX BRANCHEMENTS HORS LOTISSEMENT (HL) ET LOTISSEMENT (L)

	HL	L	TOTAL	%		HL	L	TOTAL	%
AMANVILLERS	0	0	0	0,00%	PIERREVILLERS	1	0	1	1,09%
AMNEVILLE	9	1	10	10,87%	PLESNOIS	0	0	0	0,00%
ANCY-DORNOT	1	0	1	1,09%	PUXIEUX	1	0	1	1,09%
BRONVAUX	0	0	0	0,00%	REZONVILLE-VIONVILLE	1	0	1	1,09%
CLOUANGE	4	1	5	5,43%	RICHEMONT	1	2	3	3,26%
FEVES	0	0	0	0,00%	ROMBAS	4	7	11	11,96%
GANDRANGE	5	0	5	5,43%	RONCOURT	0	0	0	0,00%
GRAVELOTTE	0	1	1	1,09%	ROSSELANGE	0	0	0	0,00%
JUSSY	0	0	0	0,00%	STE MARIE	0	6	6	6,52%
LESSY	3	0	3	3,26%	ST PRIVAT	0	0	0	0,00%
LORRY LES METZ	0	0	0	0,00%	STE RUFFINE	0	0	0	0,00%
MAIZIERES/METZ	2	0	2	2,17%	SAULNY	0	1	1	1,09%
MALANCOURT	0	1	1	1,09%	SEMECOURT	1	0	1	1,09%
MARANGE SILVANGE	0	10	10	10,87%	TALANGE	0	5	5	5,43%
MARS LA TOUR	1	3	4	4,35%	TRONVILLE	0	0	0	0,00%
MONDELANGE	1	0	1	1,09%	VAUX	1	0	1	1,09%
MONTOIS	2	0	2	2,17%	VERNEVILLE	1	0	1	1,09%
NORROY	5	0	5	5,43%	VITRY SUR ORNE	1	9	10	10,87%

Ainsi en 2025, **92** nouveaux branchements ont été réalisés (pour **97** en 2024) dont **47 (51,09%)** en lotissement, et **45 (48,91%)** hors lotissement.

Il est à noter également que **218** branchements particuliers ont été renouvelés (pour **297** en 2024) : **193** en renouvellement programmés et **25** en parcelles isolées

En 2025, **1 866** compteurs ont été posés (nouveau branchement ou renouvellement compteur).

Calibre Compteur	2025	%	2024	2023	2022	2021	2020
15/20mm	1 825	*97,80%*	1 544	1 828	2 671	2695	2546
25 mm	14	*0,75%*	10	15	12	14	13
30 mm	1	*0,05%*	10	3	6	9	7
32 mm	1	*0,05%*					
40 mm	17	*0,91%*	18	7	25	16	13
50 mm	0	*0,00%*	0	0	0	1	0
60 mm	2	*0,11%*	9	0	1	1	2
80 mm	5	*0,27%*	5	0	1	0	0
100 mm	1	*0,05%*	7	2	0	3	0
150 mm	0	*0,00%*	1	2	0	0	1

200 mm	**0**	*0,00%*	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
TOTAL		*100 %*	**1 604**	**1 857**	**2 716**	**2739**	**2583**

Au 31/12/2025, le parc compteur se répartit comme suit :

Age compteur	Nombre	%
0 à 5 ans	10 397	*26,90%*
6 à 10 ans	11 122	*28,77%*
11 à 15 ans	9 146	*23,66%*
16 à 20 ans	6 135	*15,87%*
21 à 25 ans	1 319	*3,41%*
Au delà de 25 ans	334	*0,86%*
Date non connue*	201	*0,52%*

** Jusqu'en 2000, le logiciel de facturation ne gérait pas la date de pose et de fabrication des compteurs. Le logiciel de facturation gère ces données depuis et la base est quotidiennement mis à jour. Notre programme de renouvellement annuel des compteurs a d'ailleurs permis de réduire ce nombre de compteurs avec une date non connue. Leur nombre est passé de 2 177 en 2009 à 348 en 2019 soit une baisse de 84,01 %.*

L'annexe 28b présente la répartition par commune de l'âge des compteurs


Renouvellement compteur et nouveau branchement (voir également annexe 28A)

Année	Total	Dont compteur renouvelé	%	Dont nouveau branchement	%
2025	1866	1566	*83,92 %*	300	*16,08*
2024	1604	1 431	*89,21 %*	173	*10,79*
2023	1857	1 537	*82,77 %*	320	*17,23 %*
2022	2716	2 216	*81,59 %*	500	*18,41 %*
2021	2739	2376	*86,75 %*	363	*13,25 %*
2020	2583	2240	*86,72 %*	343	*13,28 %*
2019	2980	2717	*91,17 %*	263	*8,83 %*
2018	2663	2392	*89,82 %*	271	*10,18 %*
2017	2796	2448	*87,55 %*	348	*12,45 %*
2016	2985	2578	*86,37%*	407	*13,63%*
2015	3008	2638	*87,70 %*	370	*12,30 %*
2014	2662	2263	*85,01 %*	399	*14,99 %*
2013	3346	2914	*87,09 %*	432	*12,91%*
2012	2355	1903	*80,81%*	452	*19,19%*
2011	2712	1956	*72,12%*	756	*27,88%*
2010	3519	3017	*85,73%*	502	*14,27%*
2009	3422	2845	*83,14 %*	577	*16,86 %*
2008	2989	2559	*85,61%*	430	*14,39%*
2007	3279	2659	*81,09%*	620	*18,91%*
2006	3683	3110	*84,44%*	573	*15,56%*
2005	2121	1623	*76,52%*	498	*23,48%*
2004	2563	2127	*82,99%*	436	*17,01%*
2003	2133	1645	*77,12%*	488	*22,88%*
2002	1936	1389	*71,75%*	547	*28,25%*

Répartition pose nouveau compteur par commune

	Nouveaux Compteurs 2025	%	Rappel 2024		Nouveaux Compteurs 2025	%	Rappel 2024
AMANVILLERS	33	*1,77%*	18	PLESNOIS	8	*0,43%*	11
AMNEVILLE	178	*9,54%*	154	PUXIEUX	6	*0,32%*	5
ANCY DORNOT	18	*0,96%*	17	REZONVILLE VIONVILLE	183	*9,81%*	6
BRONVAUX	225	*12,06%*	6	RICHEMONT	75	*4,02%*	40
CLOUANGE	93	*4,98%*	118	ROMBAS	291	*15,59%*	307
FEVES	25	*1,34%*	21	RONCOURT	15	*0,80%*	8
GANDRANGE	19	*1,02%*	14	ROSSELANGE	53	*2,84%*	18
GRAVELOTTE	9	*0,48%*	10	STE MARIE	39	*2,09%*	40
JUSSY	13	*0,70%*	8	ST PRIVAT	12	*0,64%*	12
LESSY	16	*0,86%*	28	STE RUFFINE	3	*0,16%*	1
LORRY/METZ	10	*0,54%*	17	SAULNY	18	*0,96%*	17
MAIZIERES	4	*0,21%*	1	SEMECOURT	10	*0,54%*	17
MALANCOURT	38	*2,04%*	18	TALANGE	28	*1,50%*	32
MARANGE SILVANGE	131	*7,02%*	151	TRONVILLE	1	*0,05%*	4
MARS LA TOUR	27	*1,45%*	8	VAUX	8	*0,43%*	6
MONDELANGE	73	*3,91%*	274	VERNEVILLE	5	*0,27%*	8
MONTOIS	21	*1,13%*	50	VITRY /ORNE	153	*8,20%*	120
NORROY	12	*0,64%*	19				
PIERREVILLERS	13	*0,70%*	20				

REPARTITION POSE NOUVEAU COMPTEUR

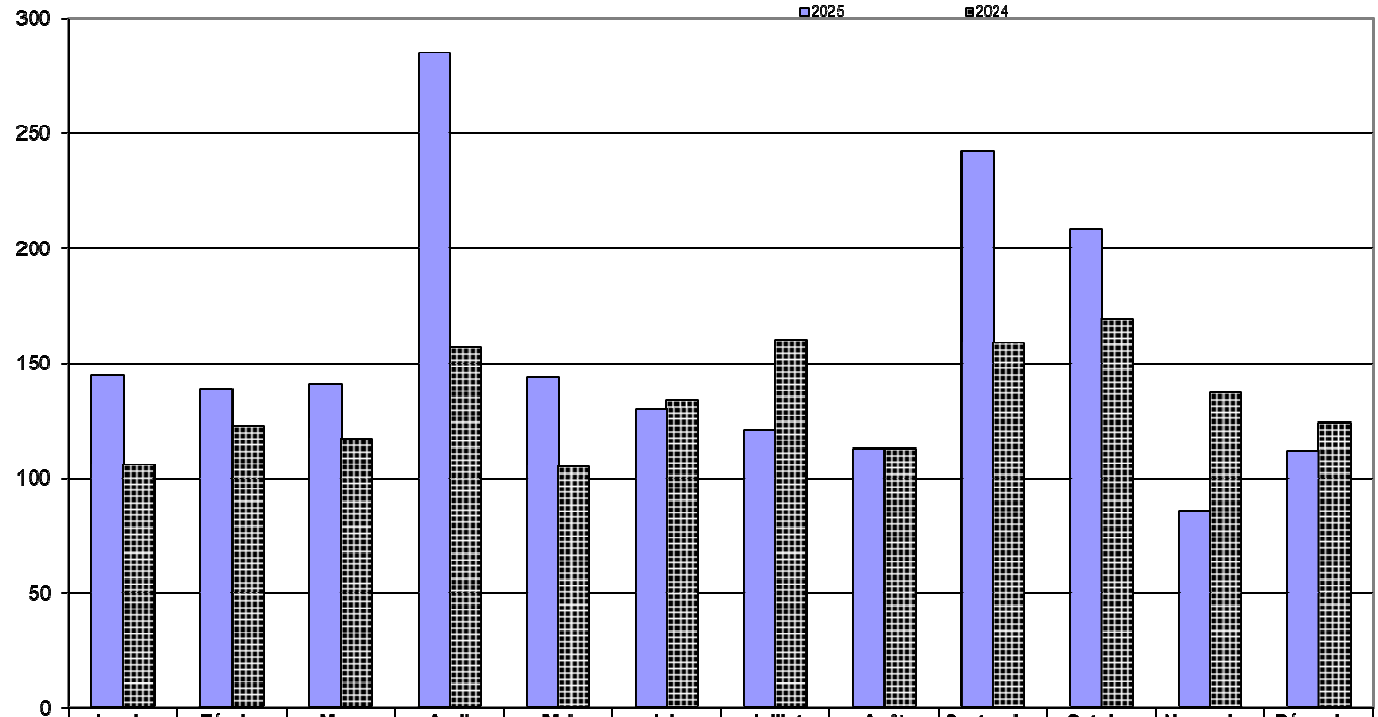

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025	145	139	141	285	144	130	121	113	242	208	86	112
2024	106	123	117	157	105	134	160	113	159	169	137	124

Répartition de la rénovation des conduites principales dans les communes.

	DN50	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN300		Bp renouvelés
CONSTRUCTION DE RESEAUX									
1 - Rénovations et renforcements divers									
Vitry-sur-Orne - Rue Clémenceau 2/2			16				426		18
Rombas - Rue Chantereine	16	39	69		882				36
Rombas - Rue Foch					212				15
Amnéville - Rue du Vieil Amnéville			192						5
Amnéville - Rue Erckmann Chatrian			13		291				22
Amnéville - Rue de la Malandrie					80				7
Lessy - Rue de Châtel		7	7		155				12
Marange-Silvange - Rue des Pionniers		9	46		390				14
Roncourt - 78 au 88 Rue Raymond Mondon			5			153			13
Rosselange - Rue de la Fontaine									21
								Total renouvelé	*Total*
Total par diamètre	16	55	348	0	2010	153	426	**3 008,00**	**163**
2 - Travaux pour tiers	DN60	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN300		Nouveau Bp
Amnéville - Aménagement cité des Loisirs					66				3
Norroy-le-Veneur - Extension pour entrepot logistique			142						1
Vitry-sur-Orne - ZAC de la Plaine Tranche3 - Phase 2			207						18
Ancy-Dornot - Extension Chemin de la Taye		77							3
								Total TT	*Total*
Total par diamètre	0	77	349	0	66	0	0	**492,00**	**22**



Le SIEGVO assure, pour le compte des communes membres, l'entretien annuel des poteaux incendies (voir tableau ci-dessous).

Soit un total de **1483** poteaux + **138** sur la Commune de Moyeuvre Grande.

Il est à noter que **15** poteaux incendie ont été posés en 2025 (renouvellement et création).

ENTRETIEN P.I. SIEGVO	ENTRETIEN P.I. AUTRE PRESTATAIRE
AMANVILLERS	FEVES
AMNEVILLE-MALANCOURT	GANDRANGE
ANCY-DORNOT	MAIZIERES « les écarts »
BRONVAUX	MARANGE SILVANGE
CLOUANGE	MONDELANGE
GRAVELOTTE	MONTOIS LA MTGNE
JUSSY	MOYEUVRE PETITE
LESSY	NORROY LE VENEUR
LORRY LES METZ	PLESNOIS
MARS LA TOUR	RICHEMONT
MOYEUVRE GRANDE	RONCOURT
PIERREVILLERS	SEMECOURT
PUXIEUX	VITRY SUR ORNE
REZONVILLE-VIONVILLE	
ROMBAS	
STE MARIE AUX CHENES	
ST PRIVAT LA MTGNE	
STE RUFFINE	
SAULNY	
TALANGE	
TRONVILLE	
VAUX	
VERNEVILLE	

6) INDICATEURS FINANCIERS

6.1) Le Budget :



Le budget est régi suivant les règles établies par le plan comptable M49 et présente 2 sections :

- dans l'une sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation (fonctionnement). Elle regroupe toutes les opérations concernant la gestion courante du service (nécessaires à son fonctionnement)
- dans l'autre sont prévues et autorisées les opérations d'investissement. Elle regroupe les opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine (opérations non renouvelables, non répétitives)

Les tableaux ci-dessous présentent dépenses et recettes des sections d'investissement et de fonctionnement pour le budget 2025.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (€)

60 Achats non stockés	**3 037 477,46 €**
6041 Frais pour prélèvement analyses d'eau	*27 961,49 €*
6042 Prestation de service relève des compteurs	*401 515,06 €*
605 Achat d'eau	*648 419,26 €*
60611 Electricité	*1 237 110,00 €*
60612 Chauffage	*14 340,97 €*
6063 Petit Matériel	*19 365,15 €*
6064 Fournitures bureau	*6 802,60 €*
6066 Carburant	*80 649,74 €*
60681 Produits chimiques	*25 599,25 €*
60682 Produits d'entretien	*2 305,25 €*
60684 Fournitures magasin	*558 615,14 €*
60686 Habillement	*14 793,55 €*
61 Services Extérieurs	
6135 Locations mobilières	*97 513,02 €*
6137 Redevances (servitude droit passage)	3 494,45 €
615 Entretien et réparation	
61521 Bâtiments publics	*8 626,26 €*
61523 Réseaux (adduction d'eau)	*1 665,07 €*
615231 Mise à niveau BAC	
615281 Voirie routière	*335 356,41 €*
615282 Plantations	*7 081,67 €*
61551 Matériel roulant	*89 586,73 €*
61558 Entretien matériel outillage mobilier	*15 475,47 €*
61563 Maintenance	*153 590,00 €*
616 Primes d'assurances	
6161 Multirisques	*143 228,66 €*
6168 Sinistres	9 631,60 €
617 Etudes et recherches	*22 828,89 €*
618 Divers	
6182 Autres services	*18 285,65 €*
6282 Autres travaux et services extérieurs	
6183 Documentation	*5 907,10 €*
6184 Frais de stage et formation	27 404,77 €

62 Autres services extérieurs	
6227 Frais d'acte et de contentieux	*16 600,00 €*
6226 Honoraires	
6228 Divers (qualité)	*6 751,72 €*
6231 Annonces et insertion	*7 710,45 €*
62381 Communication Publicité	
62382 site internet SIEGVO	*1 618,17 €*
62383 Communication	*836,67 €*
625 Déplacement, mission, réception	*12 788,34 €*
6261 Affranchissement	*14 199,10 €*
6262 Télécom	*20 538,88 €*
627 Frais banque	*3 974,85 €*
6281 Concours divers	*5 958,41 €*
6283 Frais de nettoyage des locaux	*20 728,27 €*
63 Impôts et taxes	
63512 Taxe foncière	*14 215,00 €*
6353 Impôts indirects	
6371 Redevance Prélèvement	*331 214,00 €*
701249 Red. Pollution domestique	*217 697,00 €*
701269 Red. Consommation eau potable	*1 225 000,00 €*
706129 Red. Modernisation réseau collecte	*90 000,00 €*
64 Charges personnel	*2 021 148,49 €*
65 Autres charges de gestion courante	
651 Redevance pour concession licence	8 129,72 €
653 Indemnités et frais de mission des élus	*22 428,11 €*
654 Créances admises en non valeur	*53 139,78 €*
6533 Cotisations caisse de retraite	*3 198,60 €*
658 Charges diverses de gestion courante	*5 779,48 €*
66 Charges financières	
6611 Intérêt Emprunt	*37 060,62 €*
67 Charges exceptionnelles	
6713 Subventions accordées	*15 000,00 €*
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	*38 467,73 €*
6743 Subventions exceptionnelles	***19 672,20 €***

(adoucisseur)	

68 Dotation aux amortissements	
6811 Amortissement immobilisations	**2 008 737,38 €**
002 Déficit d'exploitation reporté	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Autres	
701 Ventes d'eau	
70111 Vente eau Abonnés	*5 070 563 ,32 €*
701117 Redevance performance eau potable	*278 605,15 €*
701119 Redevance de prélèvement	*331 638,82 €*
70118 Autres ventes eau	*289 829 ;64 €*
701221 Redevance pollution domestique	*661,18 €*
701261 Redevance sur la consommation d'eau potable	*1 646 202,62 €*
70128 Autres redevances	*147 308,85 €*
704 Produits sur travaux	*238 740,57 €*
706 Prestation de service	
706121 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	*346,62 €*
7064 Locations compteurs	*1 956 958,16 €*
7065 Redevance assainissement	*30 900,78 €*
70681 Entretien Poteaux incendie	*21 360,56 €*
70682 Participation Agence de l'Eau Recouvrement Anti Pollution	
70683 Frais d'accès au réseau	*85 747,83 €*
708 Produits annexes	*96 949,27 €*
64198 Remboursements sur rémunérations du personnel	*2 164,43 €*
6459 Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	*5 060,04 €*
72 Production immobilisée	
7221 Bâtiment	
7222 Réseau	*1 113 548,04 €*
7588 Autres produits de gestion courante	***49 095,65 €***
76 Produits financier (fond d'emprunt)	
77 Produits exceptionnels	***1 194,04 €***
002 Excédents antérieurs reportés	
777 Quote part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	*190 384,48€*
7817 Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	*53 139,78 €*

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Déficit d'investissement reporté	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	**1 988 986,06 €**
13 Subventions d'équipement	
16 Remboursement d'emprunt	**115 872,95 €**
20 Immobilisations incorporelles	**32 004,30 €**
21 Acquisition de biens matériels	**364 376,06 €**
21351 Installations générales	
21531 Installations Techniques	*101 935,37 €*
2154 Matériel Industriel	*26 227,79 €*
2156 Matériel spécifique	
215611 Compteurs	*132 538,00 €*
215612 Pompes	*87 084,15 €*

218 Autres	
2182 Matériel de Transport	*5 718,24 €*
2183 Matériel bureau Informatique	*10 064,97 €*
2184 Mobilier	*807,54 €*
213/215 Immobilisations corporelles	
213 Bâtiment en régie	
215 Réseaux en régie	*1 113 548,04 €*
23 Travaux neufs et grosses réparations	**1 636 790,56 €**
2313Travaux d'entreprise Bâtiment	*103 280,63 €*
2315 Travaux d'entreprise Réseaux	*1 533 509,93 €*
13 Subventions d'équipement	
139 Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat	**190 384,48 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'équipement	
13131 Département de la Moselle	
1314 Communes	*18 831,40 €*
1315 Groupements de collectivités	
1318 Autres divers (lotisseurs)	*61 331,27 €*
1641 Emprunt	
106 Provisions	
28 Amortissement des immobilisations	**2 008 737,38 €**
001 Excédent d'investissement reporté	**1 697 028,90 €**

Les dépenses d'investissement de l'exercice 2025, hors reprise des résultats antérieurs, se sont élevées à **5 441 962,45 €** pour **2 088 450,05 €** de recettes d'investissement. La section d'investissement présente donc un déficit de **1 656 483,50 €** (en intégrant l'excédent d'investissement antérieur).

Les dépenses de la section d'exploitation de l'exercice 2025 se sont élevées à **10 226 023,06 €** pour **13 609 017,37 €** de recettes d'exploitation (hors reprise des résultats antérieurs). La section d'exploitation présente donc un excédent de **3 636 451,47 €**.(en intégrant les déficits de fonctionnement antérieurs).

Le résultat de l'exercice 2025 présente donc un excédent global de **1 979 967,97 €**.

Les restes à réaliser de l'exercice 2025 s'élèvent à **576 892,55 €** pour les dépenses et **77 794,82 €** pour les recettes.

L'annexe 29 présente l'évolution du résultat du compte administratif par section.

L'état de la dette au 01/01/2025 est présenté en ***annexe 29A***.

La dette en capital au 01/01/2025 était de **1 749 198,88 €**. L'annuité à payer au 1er Janvier de l'exercice 2025 était de **145 552,96 €** dont **32 816,67 €** d'intérêt et **112 736,29 €** de capital.

Le tableau ci-dessous représente l'encours de la dette

Année	*Capital restant dû au 1er Janvier*	*Échéance de l'exercice*
2025	1 746 198 ,88 €	145 552,96 €
2026	1 647 193,87 €	145 552,74 €
2027	1 541 460,54 €	108 224,16 €
2028	1 451 460,54 €	108 224,16 €
2029	1 369 824,70 €	108 224,16 €
2030	1 286 821,66 €	108 224,16 €
2031	1 202 409,08 €	108 224,16 €
2032	1 116 542,67 €	108 224,16 €
2033	1 029 176,26 €	108 224,16 €
2034	940 261,40 €	108 224,16 €
2035	849 748,36 €	108 224,16 €
2036	760 583,92 €	108 224,16 €
2037	663 713,31 €	108 224,16 €
2038	568 079,12 €	108 224,16 €
2039	470 621,31 €	108 224,16 €
2040	371 277,24 €	108 224,16 €
2041	269 981,29 €	108 224,16 €
2042	166 664,98 €	108 224,16 €
2043	61 256,64 €	61 950,85 €

L'annexe 29 B présente l'évolution de l'encours de la dette.

6.2) LES INVESTISSEMENTS PROJETES

1 – **Rénovation du réseau de distribution**



Rombas – Rue Maurice Ravel
Amnéville – Rue de Metz et rue du bon puit
Amnéville – Rue de Nancy
Sainte-Marie-aux-Chênes – Rue de Grimonaux
Tronville – Grand Rue et Rue de Puxieux
Marange-Silvange – Rue du Vieux Moulin
Marange-Silvange – Place de la Marjotée, Rue du Cimetière et de l'Abbaye

Un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations a été réalisé pour la période 2025-2030.
Il a été établi avec l'appui du SIG (année de pose, diamètre, inventaire des fuites, nature du sol...) ainsi que la projection de travaux de coordination avec d'autres collectivités (mairie, intercommunalité, syndicat, régie, département...).

7) INDICATEURS DE PERFORMANCES

Ces indicateurs sont fournis chaque année et permettent d'apprécier les performances du service de distribution d'eau sur les éléments clés qui le constitue : continuité du service, état du patrimoine, gestion de la ressource, satisfaction des usagers, accès à l'eau, etc…

Ils sont conformes aux prescriptions du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement.

7.1) Estimation du nombre d'habitants desservis (D101.0)

Définition : Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une personne est dite desservie par le service lorsqu'elle est domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée
Unité : Habitants desservis
Fréquence de détermination : Annuelle. La population prise en compte pour l'année N est la population permanente et saisonnière communiquée par les services de la mairie de chaque commune au titre de l'année N

Estimation du nombre d'abonnés desservis en 2025 : 92 627

7.2) Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (D102.0)

Définition : Prix du service de l'eau potable toutes taxes comprises pour 120 m3
Unité : En euros par m3 (redevances et taxes comprises, pour une base de 120 m3)
Fréquence de détermination : Annuelle. Le prix est celui en vigueur au 1er janvier de l'année de présentation du rapport (c'est-à-dire au 1er janvier de l'année N+1 pour l'indicateur relatif à l'année N)

Prix du service au m3 pour 120 m3: 4,74 E TTC

7.3) Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service

Définition : Temps d'attente maximum auquel s'est engagé l'opérateur du service pour la fourniture de l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un branchement fonctionnel (il peut s'agir d'un branchement existant ou d'un branchement neuf dont la réalisation vient d'être achevée)
Unité : Plusieurs unités possibles : heures ouvrées, ouvrables, horaires ; jours ouvrés, ouvrables, calendaires
Fréquence de détermination : Annuelle. Le délai pris en compte au titre de l'année N est celui en vigueur au 1er janvier de l'année N

Délai maximal d'ouverture en 2025 : 3 jours (lotissement) et 5 jours (hors lotissement)

7.4) Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (P101.1)

Définition : *Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j* : pourcentage de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques - réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue tout ou en partie au Contrôle Sanitaire - jugés conformes selon la réglementation en vigueur
Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes
Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)
Fréquence de détermination : Annuelle. Les prélèvements pris en compte sont ceux dont la date de prise des échantillons est comprise entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N

Taux de conformité microbiologique en 2025:

Pour les services desservant plus de 5000 habitants ou produisant plus de 1000 m3/j :

Station de Roncourt (des Réservoirs de Pierrevillers) : 98,68 %
Station Nouvelle Brouck : 100 %

Pour les services desservant moins de 5000 habitants ou produisant moins de 1000 m3/j

	Nb d'analyses	Nb de non-conformité
Station de Rosselange	**13**	**0**
Stations Ancy sur Moselle - Dornot	**28**	**0**

7.5) Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (P102.1)

Définition : *Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j*: pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses physicochimiques réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue tout ou en partie au Contrôle Sanitaire jugés conformes selon la réglementation en vigueur
Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes
Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)
Fréquence de détermination : Annuelle. Les prélèvements pris en compte sont ceux dont la date de prise des échantillons est comprise entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N

Taux de conformité physico-chimique en 2025 :

Pour les services desservant plus de 5000 habitants ou produisant plus de 1000 m3/j :

Station de Roncourt (des Réservoirs de Pierrevillers) : 98,03 %
Station Nouvelle Brouck : 98,31 %

Pour les services desservant moins de 5000 habitants ou produisant moins de 1000 m3/j

	Nb d'analyses	Nb de non-conformité
Station de Rosselange	**13**	**0**

Stations Ancy sur Moselle - Dornot	**28**	**5**

7.6) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B)

Définition : L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :
- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A et B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellement de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectué)	oui : 5 points non : 0 point	oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions[1]	oui	15
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)		oui	
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		100 %	
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions[2]	95,51%	15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenue en partie A et B)			
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	oui	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des ré seaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	non	0
TOTAL (indicateur P103.2B)	**120**	-	115

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50% des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50% des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

Indice de connaissance en 2025 : 115/120

7.7) Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Définition : Il s'agit du ratio entre, d'une part le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus en gros à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part le volume produit augmenté des volumes achetés en gros à d'autres services publics d'eau potable
Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)
Fréquence de détermination : Annuelle. Les volumes pris en compte pour l'année N sont ceux déterminés au titre de l'année N

Rendement du réseau pour 2025 : 72.35%

7.8) Indice linéaire des volumes non comptés (P106.3)

Définition : Il s'agit du ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de desserte
Unité : m3 / km / jour
Fréquence de détermination : Annuelle. Le linéaire de réseau est celui qui est établi au 31 décembre de l'année N. Les volumes pris en compte sont ceux qui sont déterminés au titre de l'année N

Indice linéaire des volumes non comptés en 2025 : 8.18 m3/km/jour

7.9) Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Définition : Il s'agit du ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé, et le linéaire de réseau de desserte
Unité : m3 / km / jour
Fréquence de détermination : Annuelle. Le linéaire de réseau est celui qui est établi au 31 décembre de l'année N. Les volumes pris en compte sont ceux qui sont déterminés au titre de l'année N

Indice linéaire de pertes en réseau en 2025 : 8.18 m3/km/jour

7.10) Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P 107.2)

Définition : Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacés à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Linéaire renouvelé en mètre	4975	3736	520	3213	3008

Au cours des 5 dernières années, 15 452 ml de réseau ont été renouvelés.

$$\frac{L_n + L_{n-1} + L_{n-2} + L_{n-3} + L_{n-4}}{5 \times \text{linéaire de réseau de desserte}} \times 100 = 0.48\ \%$$

Taux moyen de renouvellement en 2025 : 0.48 % (0.48% en 2024)

7.11) Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (P 108.3)

Définition : Niveau d'avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et opérationnelle de protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d'où provient l'eau potable distribuée
Unité : Sans dimension (pourcentage)
Fréquence de détermination : Annuelle. L'indice reflète la situation au 31 décembre de l'année N

Indice d'avancement en 2025 pour les ressources :

Mance : 100%
Brouck : 100%
Dornot : 100%
Forages de Moineville : 60%

Rosselange : 60%
Ancy sur Moselle : 40%

7.12) Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (P109.0)

Définition : Abandons de créance annuels et montants versés à un fond de solidarité divisé par le volume facturé
Unité : Euros/m3
Fréquence de détermination : Annuelle. Les données prises en compte sont celles qui sont établies au titre de l'année N

Montant des abandons de créances en 2025: 0 €/m3

7.13) Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1)

Définition : Nombre de coupures d'eau liées au fonctionnement du réseau public, dont les abonnés concernés n'ont pas été informés à l'avance, par milliers d'abonnés. Une coupure d'eau est une interruption totale de la fourniture de l'eau à un ou plusieurs abonné(s) (les incidents de pression ou de qualité de l'eau ne constituent donc pas une coupure d'eau s'ils n'entraînent pas l'interruption totale de la fourniture)
Unité : nombre / milliers d'abonnés
Fréquence de détermination : Annuelle. Les coupures d'eau prises en compte sont celles qui surviennent entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N, quelle que soit la date de l'information faite aux usagers.

Taux d'occurrence pour 2025: 6 °/oo

7.14) Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (P152.1)

Définition : Pourcentage du nombre d'ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service clientèle
Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)
Fréquence de détermination : Annuelle. Les ouvertures de branchements à prendre en compte sont celles qui sont effectives entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N, quelle que soit la date de la demande

Taux de respect pour 2025: 100 % (lotissement) et 100% (hors lotissement)

7.15) Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P 153.2)

Définition : Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d'eau potable si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service
Unité : Années
Fréquence de détermination : Annuelle. La situation est appréciée au 31 décembre de l'année N

Durée d'extinction de la dette en 2025 : 0,50 ans

7.16) Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (P 154.0)

Définition : Taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1
Unité : Sans dimension (exprimé par un pourcentage)
Fréquence de détermination : Annuelle

Taux d'impayés en 2025 : 2,70 %

7.17) Taux de réclamations (P 155.1)

Définition : Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. Le nombre de réclamations est rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000
Unité : Nombre par milliers d'abonnés
Fréquence de détermination : Annuelle. Les réclamations prises en compte sont celles dont la date d'enregistrement par l'opérateur se situe entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année N

Taux de réclamations pour 2025: 0,05 °/oo

Fait à Amanvillers le 30/06/2026

Le Directeur,



Olivier DUREAU

Ce rapport peut être téléchargé (au format pdf) à l'adresse suivante :
http://ftpsieg.free.fr/Rapport_2025/Rapport_annuel_2025.pdf

ANNEXES

Annexe 0 - Coordonnées des gestionnaires du service de collecte et traitement des eaux usées
Annexe 0a - Statuts du SIEGVO
Annexe 0b – Liste des Présidents et Vice-présidents depuis la création du SIEGVO
Annexe 1 - Localisation des communes et date d'adhésion
Annexe 1a - Localisation des communes avec leur appartenance aux intercommunalités
Annexe 2 - Population par commune et évolution depuis les trois derniers recensements
Annexe 2a - Liste de l'ensemble des délégués par commune
Annexe 3 - Organisation du service (organigramme)
Annexe 3a – Parc auto et engin de chantier
Annexe 3b - Architecture du réseau de télégestion
Annexe 3c - Certificat délivré par l'AFAQ
Annexe 4 – Relève compteur par commune
Annexe 5 - Répartition des prélèvements automatiques par commune
Annexe 5a - Modèle de facture
Annexe 5b - Mensualisation – Nombre de factures établies et proportion d'avoirs générés
Annexes 6, 7 et 8 - Evolution des redevances
Annexe 8a - Schéma production
Annexes 9 et 9a - Evolution des sulfates et de la dureté au Forage de Moineville
Annexes 10 à 23b - Répartitions des consommations électriques par site
Annexe 24 - Evolution des ventes d'eau aux abonnés, par commune
Annexe 24a - Annexes du code de la santé publique (Art R1331-1 à Art R1321-61)
Annexe 25 - Analyses effectuées par commune
Annexe 26 - Note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée
Annexe 26a - Résultats des analyses non-conformes
Annexe 26b - Quantités de réactifs utilisés pour le traitement de l'eau
Annexe 26c - Liste des unités de stockage
Annexes 27 et 28 - Schémas de branchement
Annexe 28a – Pose compteurs
Annexe 28b – Age des compteurs par commune
Annexe 29 – Evolution du résultat du compte administratif par section
Annexe 29a - Etat de la dette
Annexe 29b - Evolution de l'encours de la dette

Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne

LISTE DES GESTIONNAIRES DU SERVICE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

	Gestionnaire service assainissement au 01/01/2022
AMANVILLERS	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
ANCY DORNOT	Communauté de Communes MAD ET MOSELLE 2bis rue Henri Poulet 54470 THIAUCOURT REGNEVILLE - tél : 03 83 81 91 69 - www.cc-madetmoselle.fr
AMNEVILLE	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -
BRONVAUX	SIAB - Mairie d'Hagondange - Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE - Tél: 03 87 71 50 10 - Fax: 03 87 72 18 36
CLOUANGE	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -
FEVES	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
GANDRANGE	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -
GRAVELOTTE	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
JUSSY	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
LESSY	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
LORRY LES METZ	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
MAIZIERES LES METZ	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
MALANCOURT LA MONTAGNE	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -
MARANGE SILVANGE	SIAB - Mairie d'Hagondange - Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE - Tél: 03 87 71 50 10 - Fax: 03 87 72 18 36
MARS LA TOUR	SIE du SOIRON - 34 rue des pivoines - B.P.8 - Conflans - 54801 Jarny -Cedex - Tél : 03 82 33 11 46 - Fax : 03 82 33 13 00
MONDELANGE	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -
MONTOIS LA MONTAGNE	ORNE AVAL - Centre d'activités Economiques - Z.I. de Franchepré - 54240 JOEUF - Tél : 03 87 73 33 33
NORROY LE VENEUR	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
PIERREVILLERS	SIAB - Mairie d'Hagondange - Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE - Tél: 03 87 71 50 10 - Fax: 03 87 72 18 36
PLESNOIS	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
PUXIEUX	SIE du SOIRON - 34 rue des pivoines - B.P.8 - Conflans - 54801 Jarny -Cedex - Tél : 03 82 33 11 46 - Fax : 03 82 33 13 00
REZONVILLE - VIONVILLE	Communauté de Communes MAD ET MOSELLE 2bis rue Henri Poulet 54470 THIAUCOURT REGNEVILLE - tél : 03 83 81 91 69 - www.cc-madetmoselle.fr
RICHEMONT	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -
ROMBAS	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -
RONCOURT	ORNE AVAL - Centre d'activités Economiques - Z.I. de Franchepré - 54240 JOEUF - Tél : 03 87 73 33 33
ROSSELANGE	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -
SAINT PRIVAT LA MONTAGNE	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
SAINTE MARIE AUX CHENES	ORNE AVAL - Centre d'activités Economiques - Z.I. de Franchepré - 54240 JOEUF - Tél : 03 87 73 33 33
SAINTE RUFFINE	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
SAULNY	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
SEMECOURT	Communauté de Communes des Rives de Moselle- 1 place de la Gare - BP 40303 - 57283 MAIZIERES LES METZ Cedex - Tél : 03 87 51 77 02- Fax : 03 87 51 78 48 - www.rivesdemoselle.fr
TALANGE	SIAB - Mairie d'Hagondange - Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE - Tél: 03 87 71 50 10 - Fax: 03 87 72 18 36
TRONVILLE	SIE du SOIRON - 34 rue des pivoines - B.P.8 - Conflans - 54801 Jarny -Cedex - Tél : 03 82 33 11 46 - Fax : 03 82 33 13 00
VAUX	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
VERNEVILLE	HAGANIS - Nouveau Port de Metz - 57050 METZ - Tél: 03 87 34 40 00 - Fax: 03 87 31 98 31 - www.haganis.fr
VITRY SUR ORNE	SIAVO - Ecole de Villers - 57120 ROMBAS - Tél: 03 54 84 55 64- Fax: 03 87 67 92 21 - www.siavo.com -

ANNEXE 0

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE – S.I.E.G.V.O. –

STATUTS

Article 1er – CREATION

L'arrêté ministériel en date du 29 août 1904 instituait la ***« Commission syndicale pour l'alimentation en eau potable du Plateau de Gravelotte St Privat »*** qui regroupait les communes de AMANVILLERS – VERNEVILLE – GRAVELOTTE – REZONVILLE – JUSSY – STE RUFFINE – ST PRIVAT la MONTAGNE – Ste MARIE aux CHENES – RONCOURT et MALANCOURT.

Ont rejoint cette commission syndicale les communes suivantes :

- MONTOIS la MONTAGNE, le 24 octobre 1904,
- GANDRANGE et AMNEVILLE, le 11 mars 1905,
- CLOUANGE, le 9 décembre 1905,
- RICHEMONT, MONDELANGE, VIONVILLE et MARANGE – SILVANGE, le 10 juin 1913,
- LORRY lès METZ, le 30 juin 1922,
- TRONVILLE, en 1929,
- MARS LA TOUR, en 1930.

« La commission syndicale pour l'alimentation en eau potable » est devenue **« SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE - S.I.E.G.V.O.»** par arrêté en date du **27 juin 1938.** Ce même arrêté transposait les dispositions de la Loi du 5 avril 1884, concernant les syndicats de commune. Cette transposition était permise par la Loi du 11 avril 1936 portant introduction des dispositions de la Loi du 5.04.1884 dans les Départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle.

Ont rejoint le S.I.E.G.V.O. les communes de :

- FEVES et SEMECOURT, par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 1954,
- BRONVAUX, en 1960,
- SAULNY, le 20 octobre 1972 par arrêté Préfectoral du 16 mars 1970,
- PIERREVILLERS, le 1er janvier 1972 par arrêté Préfectoral du 23 septembre 1971,
- PLESNOIS, le 1er janvier 1973 par arrêté Préfectoral n°73-AC/1-380 du 8 mai 1973,
- VITRY sur ORNE, le 1er janvier 1974 par arrêté n°74-AC/1-308 du 2 avril 1974,
- ROMBAS, le 1er janvier 1974 par arrêté Préfectoral n°74-AC/1-892 du 26 août 1974.

En 1975, les communes de MALANCOURT et AMNEVILLE ont fusionné.

- VAUX, le 1er janvier 1976 par arrêté n°76-AC/1-828 du 17 août 1976,
- TALANGE, le 1er janvier 1984 par arrêté Préfectoral n°83-ACL/1-088 du 10 novembre 1983,
- NORROY le VENEUR, le 9 juin 1986, par arrêté Préfectoral n°86-DAD/1-062 du 23 mai 1986,
- PUXIEUX, le 9 juin 1992, par arrêté inter préfectoral n°92-DAD/1-117 en date du 17 juillet 1992,
- LESSY, le 1er janvier 1997 par arrêté inter préfectoral n°96-DRCL/1-092 en date du 31 décembre 1996,
- ROSSELANGE, à compter du 1er janvier 2003, par arrêté préfectoral n°2001-DRCL/1-034 en date du 24 septembre et du 17 octobre 2001.
- ARS SUR MOSELLE à compter du 1er janvier 2010, par arrêté inter préfectoral n° 2009-DRCLAJ/1-055 en date du 21 septembre 2009.
- ANCY SUR MOSELLE et DORNOT à compter du 1er janvier 2014, par arrêté inter préfectoral n°2013-DCTAJ/1-039 en date du 18 octobre 2013

Le 1er janvier 2016, les communes d'Ancy sur Moselle et Dornot on fusionné. La fusion de ces deux communes a créé une nouvelle commune dénommée Ancy Dornot.

Le 1er janvier 2018, le SIEGVO s'est transformé en syndicat mixte du fait de la prise de compétence de l'eau de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et des communautés de communes Pays Orne Moselle et Rives de Moselle. C'est ainsi le phénomène de représentation substitution qui s'applique pour ces intercommunalités.

Le 1er janvier 2019, les communes de Rezonville et Vionville ont fusionné pour créer une nouvelle commune dénommée Rezonville-Vionville.

L'arrêté inter préfectoral n° 2018-DCL/1-056 en date du 10 janvier 2019 formalise le transfert de la compétence eau de la communauté de communes Pays Orne Moselle des communes de Moyeuvre Grande et Moyeuvre Petite. Ces deux communes sont actuellement sous contrat d'affermage avec VEOLIA Eau jusqu'en 2026 pour l'une et 2028 pour l'autre.

L'arrêté inter préfectoral n° 1-043 en date du 15 novembre 2021 formalise la réduction du périmètre d'intervention du SIEGVO sur le territoire de Metz Métropole pour la commune d'Ars sur Moselle à effet du 1er janvier 2022.

Au 1er janvier 2022, le nombre de communes membres au SIEGVO est de 36.

Article 2 – OBJET

Le S.I.E.G.V.O. a pour objet d'assurer :

1) l'étude, la réalisation, l'extension, l'amélioration, la rénovation, le contrôle, l'entretien, l'exploitation et la maîtrise d'ouvrage des équipements publics de production, de transport et de distribution d'eau potable,

2) la gestion des abonnés au service public de distribution d'eau potable.

Article 3 – SIEGE DU SYNDICAT

Le siège du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne est fixé à AMANVILLERS – 17 Route de Metz.

Article 4 – DUREE DU SYNDICAT

Le syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 5 – ADMISSION / RETRAIT

5.1. Admission

Les règles applicables pour l'admission d'une nouvelle commune sont définies à l'article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ainsi, l'assemblée délibérante de chaque intercommunalité et commune membre dispose d'un délai de 3 mois, à compter de la réception de la délibération de l'organe délibérant, pour se prononcer sur l'admission d'une nouvelle commune. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

5.2. Retrait

Conformément à l'article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, un membre ne peut se retirer du syndicat sans le consentement du Comité syndical. En outre, ce retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent.

Par ailleurs, les articles L5212-29, L5212-29-1 et L5212-30 du Code Général des Collectivités Territoriales contiennent des dispositions spécifiques aux syndicats de communes, dérogatoires à celles contenues à l'article L5211-19.

Article 6 – COMITE SYNDICAL

6.1 Composition

Le S.I.E.G.V.O. est administré par un comité syndical composé de :
- 2 délégués pour chacune des communes adhérentes.

6.2 Fonctionnement

Le comité syndical se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre (article L.5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales) et, en tant que besoins, sur convocation du Président ou à la demande d'au moins 1/3 des membres.
Chaque délégué dispose d'une voix délibérative.
Les votes sont acquis à la majorité des voix détenues par l'ensemble des délégués du Comité.

Article 7 – BUREAU

Le Bureau du syndicat, élu par le comité syndical, est composé du Président, des deux Vice-Présidents, représentant chacun leur commune et d'un délégué par commune pour chacune des autres communes.

Conformément à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président et le Bureau, peuvent par délibération du Comité Syndical, recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité Syndical.

Lors de chaque réunion du comité syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du comité syndical.

Article 8 – DISPOSITIONS BUDGETAIRES

8.1 Budget

Le S.I.E.G.V.O. pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions.

8.2 Ressources

Les ressources du S.I.E.G.V.O. comprennent :

- les recettes d'exploitation des activités conduites en exécution de l'article 2, qui recouvrent :
  - le produit de la vente de l'eau auprès des abonnés. Le prix de vente est déterminé par l'assemblée délibérante au moment du vote du budget primitif afin d'équilibrer les sections d'investissement et de fonctionnement,
  - le produit des travaux exécutés par le SIEGVO pour le compte de tiers (extension du réseau, raccordement au réseau, entretien du branchement …). Un bordereau des prix est établi et voté par l'assemblée délibérante du SIEGVO.

- les subventions reçues des différents partenaires financiers (Agence de l'Eau « Rhin-Meuse », Région Lorraine, Conseils Généraux, Etat) ou toute autre institution,
- les revenus des biens meubles et immeubles du syndicat,
- les produits des dons et legs,
- toute autre ressource liée à son activité.

8.3 Participation financière des adhérents

sans objet.

8.4 Receveur syndical

Les fonctions de receveur syndical seront exercées par le Trésorier Principal de MONTIGNY PAYS MESSIN.

Article 9 – MODIFICATIONS STATUTAIRES

Dans les conditions prévues par l'article 5211-20 du CGCT, le comité syndical est compétent pour procéder aux modifications des présents statuts, autres que celles visées aux articles L5211-17 à L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement.

Article 10 – REGLEMENT INTERIEUR

Conformément à la Loi d'orientation relative à l ' Administration Territoriale de la République n° 92-125 du 6 février 1992 et les articles L2121-8 et L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le comité syndical établit son règlement intérieur.

Article 11 – PERSONNEL DU SYNDICAT

Le tableau des effectifs du syndicat est fixé par délibération du Comité. Le personnel du syndicat est soumis aux dispositions du statut de la Fonction Publique Territoriale.

Article 12 – DISPOSITIONS DIVERSES

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, seront appliquées les dispositions des articles L5211 et suivants, L5212-1 et suivants, L5811-1 et R5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

ANNEXE 0b

LISTE DES PRESIDENTS ET VICE PRESIDENTS DEPUIS LA CREATION DU SIEGVO

Année	Président	1er Vice Président	2ème Vice Président
1904	Dr MOSSER Maire d'Amanvillers	M. PREVEL Délégué de Ste Ruffine	/
1913	M. FÖRGER Maire de Ste Marie aux Chênes	/	/
1919	M. MARCHAL Maire de Roncourt	/	/
1920	M. HAGNY Emile Maire d'Amanvillers	M. PATARD Adjoint au maire de Gravelotte	/
1945	M. HAGNY Emile Maire d'Amanvillers	M. MIDY Félix Maire de Marange Silvange	
1948	M. HAGNY Emile Maire d'Amanvillers	M. MIDY Félix Maire de Marange Silvange	
1953	M. BILAINE Maire d'Amanvillers	M. MIDY Félix Maire de Marange Silvange	M. NAU Paul (*) Maire de Mondelange
1959	M. BRASME Jules Maire de Ste Marie aux Chênes	M. NAU Paul Maire de Mondelange	M. MICHEL Marcel Délégué de Rezonville
1965	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. GURY Clément Maire de Malancourt	M. MICHEL Marcel Délégué de Rezonville
1971	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. GURY Clément Maire de Malancourt	M. WIEDENKELLER Joseph Maire de Gandrange
1977	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. HELSTROFFER Roger Maire de Saulny	M. GURY Clément Maire de Malancourt
1983	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. HELSTROFFER Roger Maire de Saulny	M. JEHL Marcel Maire de Rombas
1989	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. HELSTROFFER Roger Maire de Saulny	M. JEHL Marcel Maire de Rombas
1995	M. GAUCHE Serge Maire d'Amanvillers	M. HELSTROFFER Roger Maire de Saulny	M. THUAU Jacques Adjoint au Maire de Richemont
2001	M. KELLER Pierre Maire d'Amanvillers	M. DIEDRICH Claude Maire de Clouange	M. SIMON Roland Maire de Vaux
2007	M. KELLER Pierre Maire d'Amanvillers	M. DIEDRICH Claude Maire de Clouange	M. SIMON Roland Maire de Vaux
2014	M. MATELIC Vincent Maire de Rosselange	M. SEBBEN Valter Adjoint au Maire de St Privat la Montagne	M. SIMON Roland Maire de Vaux
2020	M. MATELIC Vincent Maire de Rosselange	M. SEBBEN Valter Adjoint au Maire de St Privat la Montagne	Mme Enza BAROTTE Adjointe au maire de Norroy le Veneur

(*) M. Nau est élu 2ème Vice Président le 13 novembre 1954 lors d'une commission plénière où le Président et le Vice Président étaient absents pour maladie. Il a été alors décidé d'élire un 2ème Vice Président.

ANNEXE 1




Ouvrages de production d'eau potable sur les communes de :
AUBOUE - MOINEVILLE - CHATEL SAINT GERMAIN
HAGONDANGE - MAIZIERES LES METZ - ROZERIEULLES
-UCKANGE - FAMECK -

ANNEXE 1A

LE SIEGVO SUR PLUSIEURS INTERCOMMUNALITES

CCPOM
RIVES DE MOSELLE
METZ METROPOLE
CC DE MAD ET MOSELLE

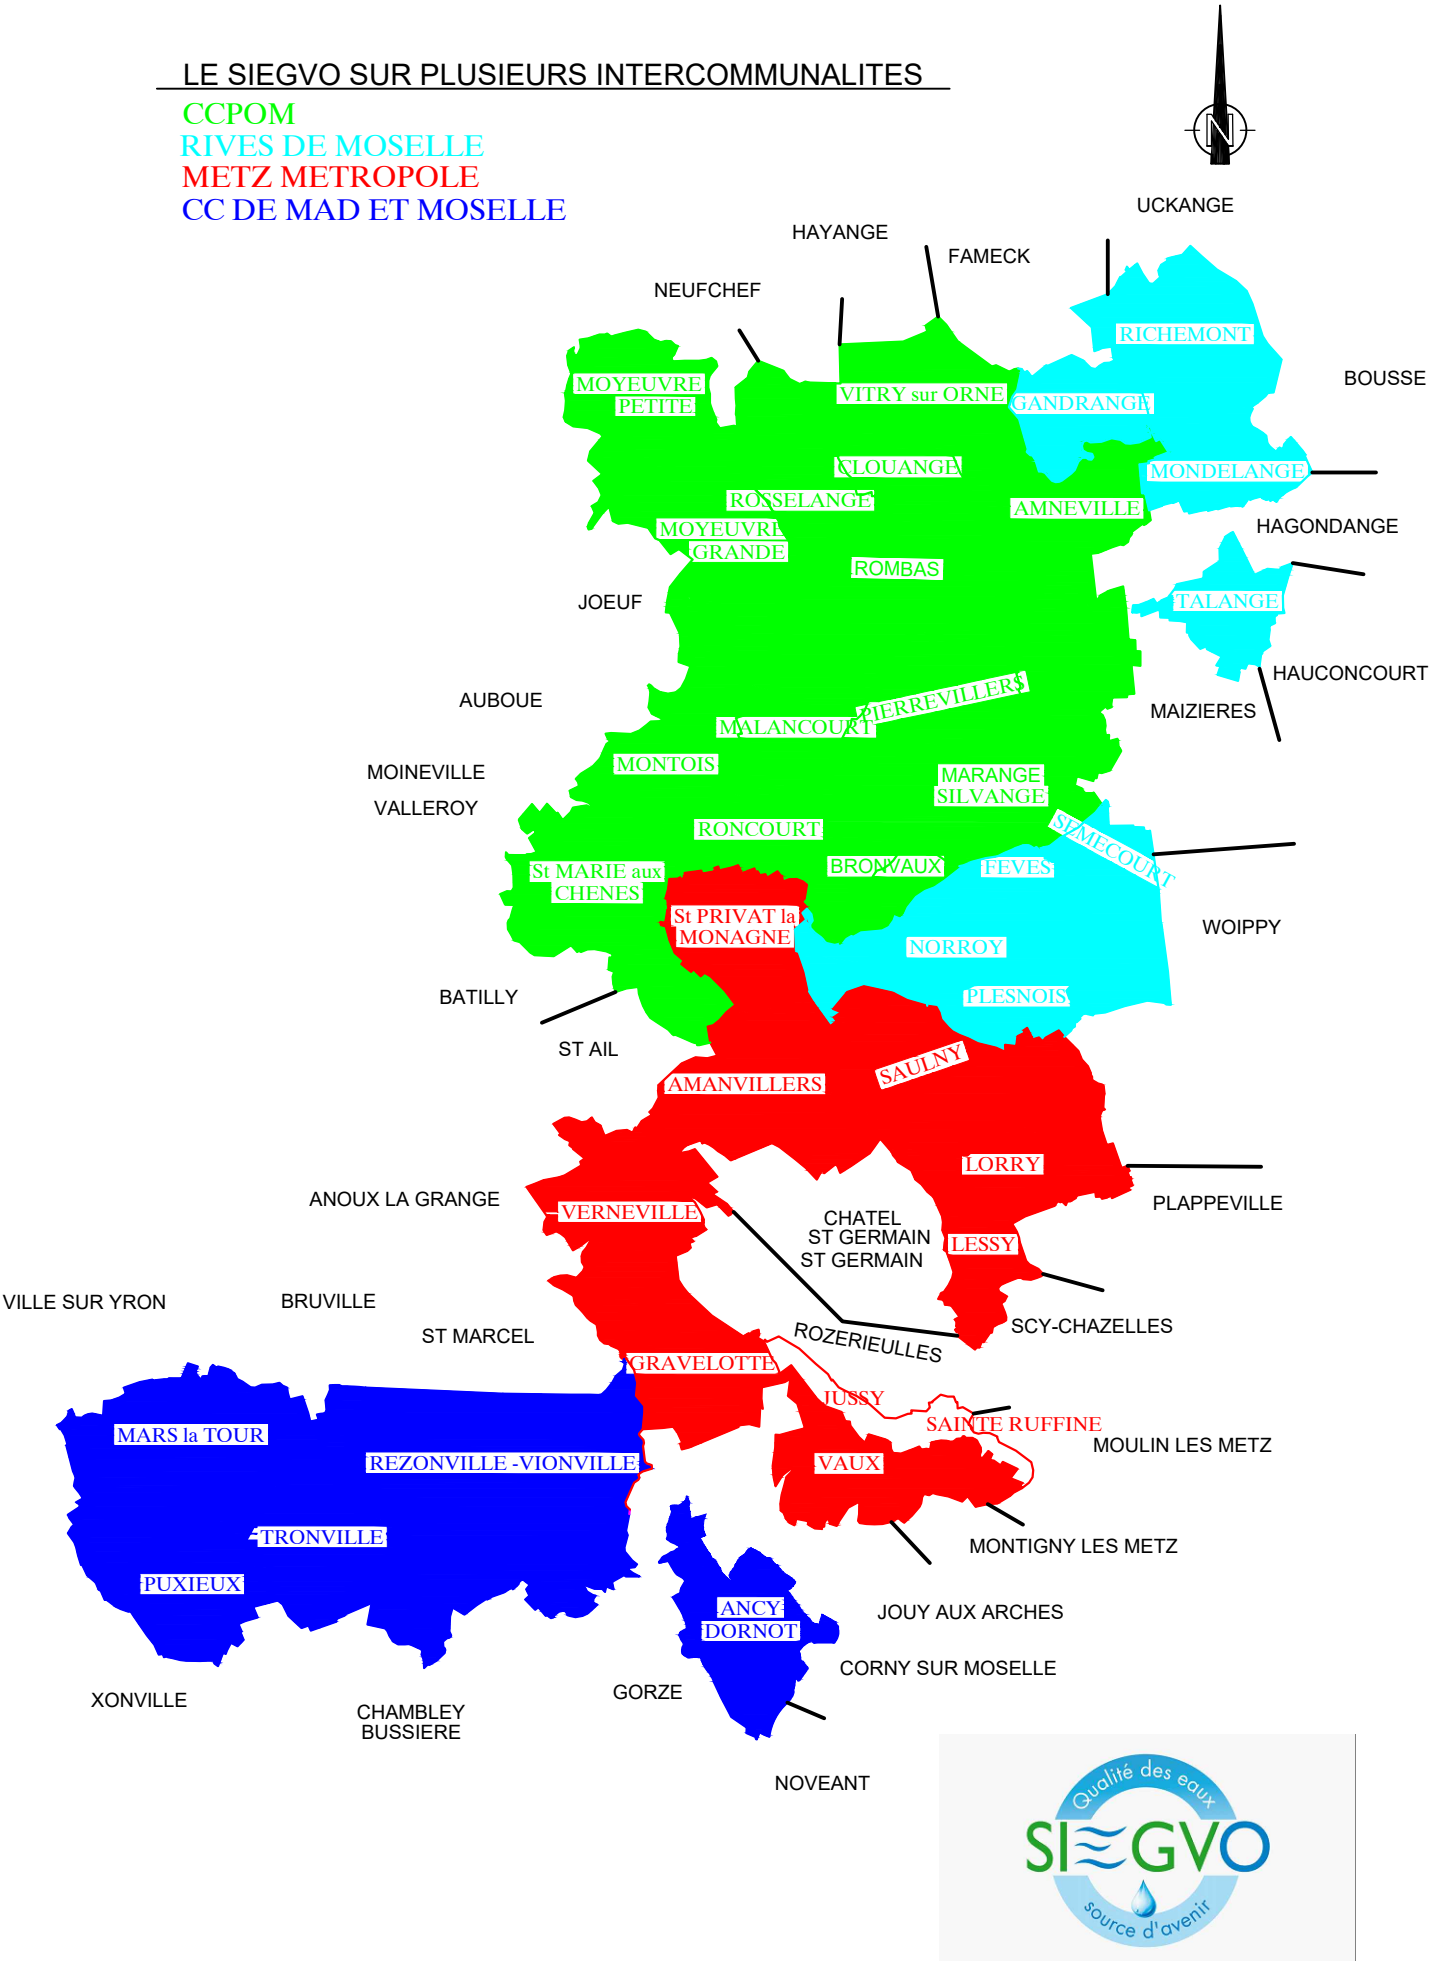

RECENSEMENT DE LA POPULATION

COMMUNES MEMBRES	N° INSEE	1982	1990	% 1982/90	1999	% 1990/99	Population légale 2007	% 1999/2007	Population légale 2012	% 2007/2012	Population légale 2017	% 2012/2017	Population légale 2019	% 2017/2019	Population légale 2023	% 2019/2020
AMANVILLERS	57017	1456	1784	22,53%	1934	8,41%	2167	12,05%	2214	2,17%	2184	-1,36%	2121	-2,88%	2188	3,16%
AMNEVILLE	57019	8951	8926	-0,28%	9314	4,35%	10228	9,81%	10124	-1,02%	10478	3,50%	10488	0,10%	10875	3,69%
ANCY - DORNOT (2014) (*)	57021				1661		1453	-12,52%	1449	-0,28%	1593	9,94%	1548	-2,82%	1490	-3,75%
BRONVAUX	57111	562	545	-3,02%	595	9,17%	564	-5,21%	561	-0,53%	549	-2,14%	528	-3,83%	503	-4,73%
CLOUANGE	57143	4321	3713	-14,07%	3643	-1,89%	3906	7,22%	3879	-0,69%	3532	-8,95%	3407	-3,54%	3824	12,24%
FEVES	57211	582	742	27,49%	860	15,90%	943	9,65%	914	-3,08%	1137	24,40%	1191	4,75%	1193	0,17%
GANDRANGE	57242	2296	2370	3,22%	2542	7,26%	2660	4,64%	2923	9,89%	2943	0,68%	3063	4,08%	3031	-1,04%
GRAVELOTTE	57256	507	530	4,54%	652	23,02%	692	6,13%	726	4,91%	848	16,80%	831	-2,00%	817	-1,68%
JUSSY	57352	396	418	5,56%	475	13,64%	453	-4,63%	502	10,82%	460	-8,37%	460	0,00%	466	1,30%
LESSY	57396	728	763	4,81%	856	12,19%	862	0,70%	877	1,74%	773	-11,86%	764	-1,16%	794	3,93%
LORRY LES METZ	57415	1369	1365	-0,29%	1433	4,98%	1477	3,07%	1680	13,74%	1863	10,89%	1824	-2,09%	1720	-5,70%
MARANGE SILVANGE	57443	5538	5674	2,46%	5402	-4,79%	5870	8,66%	5896	0,44%	6238	5,80%	6515	4,44%	6539	0,37%
MARS LA TOUR (M&M)	54353	765	823	7,58%	854	3,77%	963	12,76%	986	2,39%	983	-0,30%	938	-4,58%	875	-6,72%
MONDELANGE	57474	5993	5808	-3,09%	5610	-3,41%	5855	4,37%	6055	3,42%	5738	-5,24%	5708	-0,52%	5699	-0,16%
MONTOIS LA MONTAGNE	57481	2291	2759	20,43%	2616	-5,18%	2435	-6,92%	2408	-1,11%	2729	13,33%	2750	0,77%	2711	-1,42%
MOYEUVRE GRANDE (2018)	57491						8299		8074	-2,71%	7894	-2,23%	7571	-4,09%	7311	-3,43%
MOYEUVRE PETITE (2018)	57492						517		494	-4,45%	464	-6,07%	459	-1,08%	442	-3,70%
NORROY LE VENEUR	57511	741	795	7,29%	900	13,21%	1033	14,78%	1086	5,13%	1025	-5,62%	1054	2,83%	993	-5,79%
PIERREVILLERS	57543	1372	1365	-0,51%	1346	-1,39%	1468	9,06%	1532	4,36%	1533	0,07%	1522	-0,72%	1443	-5,19%
PLESNOIS	57546	572	627	9,62%	707	12,76%	784	10,89%	810	3,32%	855	5,56%	842	-1,52%	772	-8,31%
PUXIEUX (M&M)	54441	120	140	16,67%	179	27,86%	250	39,66%	256	2,40%	255	-0,39%	239	-6,27%	221	-7,53%
REZONVILLE-VIONVILLE (*)	57578	235	287	22,13%	329	14,63%	354	7,60%	356	0,56%	509	42,98%	502	-1,38%	517	2,99%
RICHEMONT	57582	1776	1769	-0,39%	1879	6,22%	1949	3,73%	1908	-2,10%	2115	10,85%	2134	0,90%	2175	1,92%
ROMBAS	57591	11733	10844	-7,58%	10743	-0,93%	10183	-5,21%	10092	-0,89%	9993	-0,98%	9960	-0,33%	9371	-5,91%
RONCOURT	57593	751	827	10,12%	818	-1,09%	690	-15,65%	979	41,88%	1013	3,47%	1028	1,48%	1058	2,92%
ROSSELANGE (2003)	57597	3601	3242	-9,97%	3101	-4,35%	3005	-3,10%	2923	-2,73%	2711	-7,25%	2670	-1,51%	2384	-10,71%
SAINTE RUFFINE	57624	408	466	14,22%	453	-2,79%	563	24,28%	559	-0,71%	591	5,72%	615	4,06%	623	1,30%
SAULNY	57634	904	1126	24,56%	1167	3,64%	1490	27,68%	1504	0,94%	1463	-2,73%	1546	5,67%	1590	2,85%
SEMECOURT	57645	733	835	13,92%	874	4,67%	849	-2,86%	917	8,01%	1004	9,49%	1030	2,59%	1024	-0,58%
ST PRIVAT LA MONTAGNE	57622	1297	1398	7,79%	1374	-1,72%	1549	12,74%	1887	21,82%	1857	-1,59%	1930	3,93%	1878	-2,69%
STE MARIE AUX CHENES	57620	3317	3302	-0,45%	3328	0,79%	3637	9,28%	4013	10,34%	4275	6,53%	4411	3,18%	4519	2,45%
TALANGE	57663	8325	7755	-6,85%	7782	0,35%	7709	-0,94%	7812	1,34%	7879	0,86%	7968	1,13%	8120	1,91%
TRONVILLE (M&M)	54535	124	174	40,32%	192	10,34%	224	16,67%	216	-3,57%	203	-6,02%	202	-0,49%	200	-0,99%
VAUX	57701	763	784	2,75%	853	8,80%	898	5,28%	884	-1,56%	822	-7,01%	836	1,70%	792	-5,26%
VERNEVILLE	57707	432	565	30,79%	617	9,20%	606	-1,78%	617	1,82%	624	1,13%	658	5,45%	715	8,66%
VITRY SUR ORNE	57724	2512	2369	-5,69%	2332	-1,56%	2640	13,21%	3049	15,49%	3053	0,13%	3056	0,10%	2884	-5,63%
TOTAL		75471	74890	-0,77%	77421	3,38%	89225	15,25%	91162	2,17%	92186	1,12%	92369	0,20%	91757	-0,66%

(*) Les communes d'Ancy sur Moselle et Dornot ont fusionné à la date du 1er janvier 2016
Les communes de Rezonville et Vionville ont fusionné à la date du 1er janvier 2019
Les données indiquées (population légale 2017) pour ces deux nouvelles communes correspondent à celles de la nouvelle commune.
La commune d'Ars sur Moselle ne fait plus partie du SIEGVO depuis le 1er janvier 2022
Les populations légales millésimées 2023 entrent en vigueur le 1er janvier 2026

ANNEXE 2

Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne

17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS
Tél : 03 87 53 40 43
www.siegvo.com - accueil@siegvo.com

ANNEXE 2A

Mise à jour janvier 2026


LISTE DES DELEGUES DU SIEGVO

EUROMETROPOLE DE METZ		
AMANVILLERS	LOGIN Frédérique (maire)	LEOMY Patrick
GRAVELOTTE	SCHURCH Christophe	MULLER Hervé
JUSSY	FACHOT Pierre (maire)	LAEUFFER Frédérique
LESSY	CLARIS Yves	JACQUOT Max
LORRY LES METZ	GLESER Philippe (maire)	SCHMITT Jean Paul
RONCOURT	POSTERA Antoine (maire)	GAVINA Joël
ST PRIVAT LA MONTAGNE	SEBBEN Valter (2)	BESSON Olivier
STE RUFFINE	CARL Christophe	BOTELLA Gérard
SAULNY	SPORMEYEUR Nathalie (maire)	SUTTER Dominique
VAUX	FAVRE Christian	LECLAIRE Fabrice
VERNEVILLE	DIEUDONNE Yves (maire)	DUCHE Edouard
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS ORNE MOSELLE		
AMNEVILLE	DOS SANTOS Armindo	REPPERT Raymond
BRONVAUX	WROBEL Frédéric	SAMPY Michèle
CLOUANGE	DERIU Clément	THOMAS Ornella
MARANGE SILVANGE	MULLER Yves (maire)	MEOCCI François
MONTOIS LA MONTAGNE	DE MOURA Pascale	NUCCI Kevin
MOYEUVRE GRANDE	LACAVA Salvatore	BENABID Lokmane
MOYEUVRE PETITE	SCHWEIZER Christian (maire)	STIBLING Fabrice
PIERREVILLERS	BROCKLY Jérémy	SUSANJ Françoise
ROMBAS	RISSER Charles	DUMON Joël
ROSSELANGE	MATELIC Vincent (maire) (1)	SCHONS Bernard
STE MARIE AUX CHENES	COVALCIQUE Hervé	KLAMMERS Luc
VITRY SUR ORNE	MOUGIN Christian	GOBBI Anthony
COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE		
FEVES	PATRIGNANI Armand (maire)	SPINELLI Pierre
GANDRANGE	BIGOT Patrick	MANGONI Serge
MONDELANGE	DE SANCTIS Nicolas	D'AMORE Franck
NORROY LE VENEUR	BAROTTE Enza (3)	BECKER Charlotte
PLESNOIS	GIRCOURT Jean-Dominique	ARNOULD Patrice
RICHEMONT	VELLE André	MONIER Dominique
SEMECOURT	MARTIN Martine (maire)	PIRES Jérôme
TALANGE	WILLLAUME Daniel	RUMML Raphaëla
COMMUNAUTE DE COMMUNES MAD ET MOSELLE		
ANCY - DORNOT		DUVAL Edmond
MARS LA TOUR	LEJEAU Frédéric	LOIZEAU Jacques
PUXIEUX	PERIN Francis (maire)	LABISSY Cécilia
REZONVILLE - VIONVILLE	POUGET Guy	LEROY Thierry
TRONVILLE	HUMBERT Serge (maire)	SPANG Stéphane

(1) Président (2) 1er Vice Président (3) 2ème Vice Président

ANNEXE 3

Organigramme du SIEGVO – mai 2024

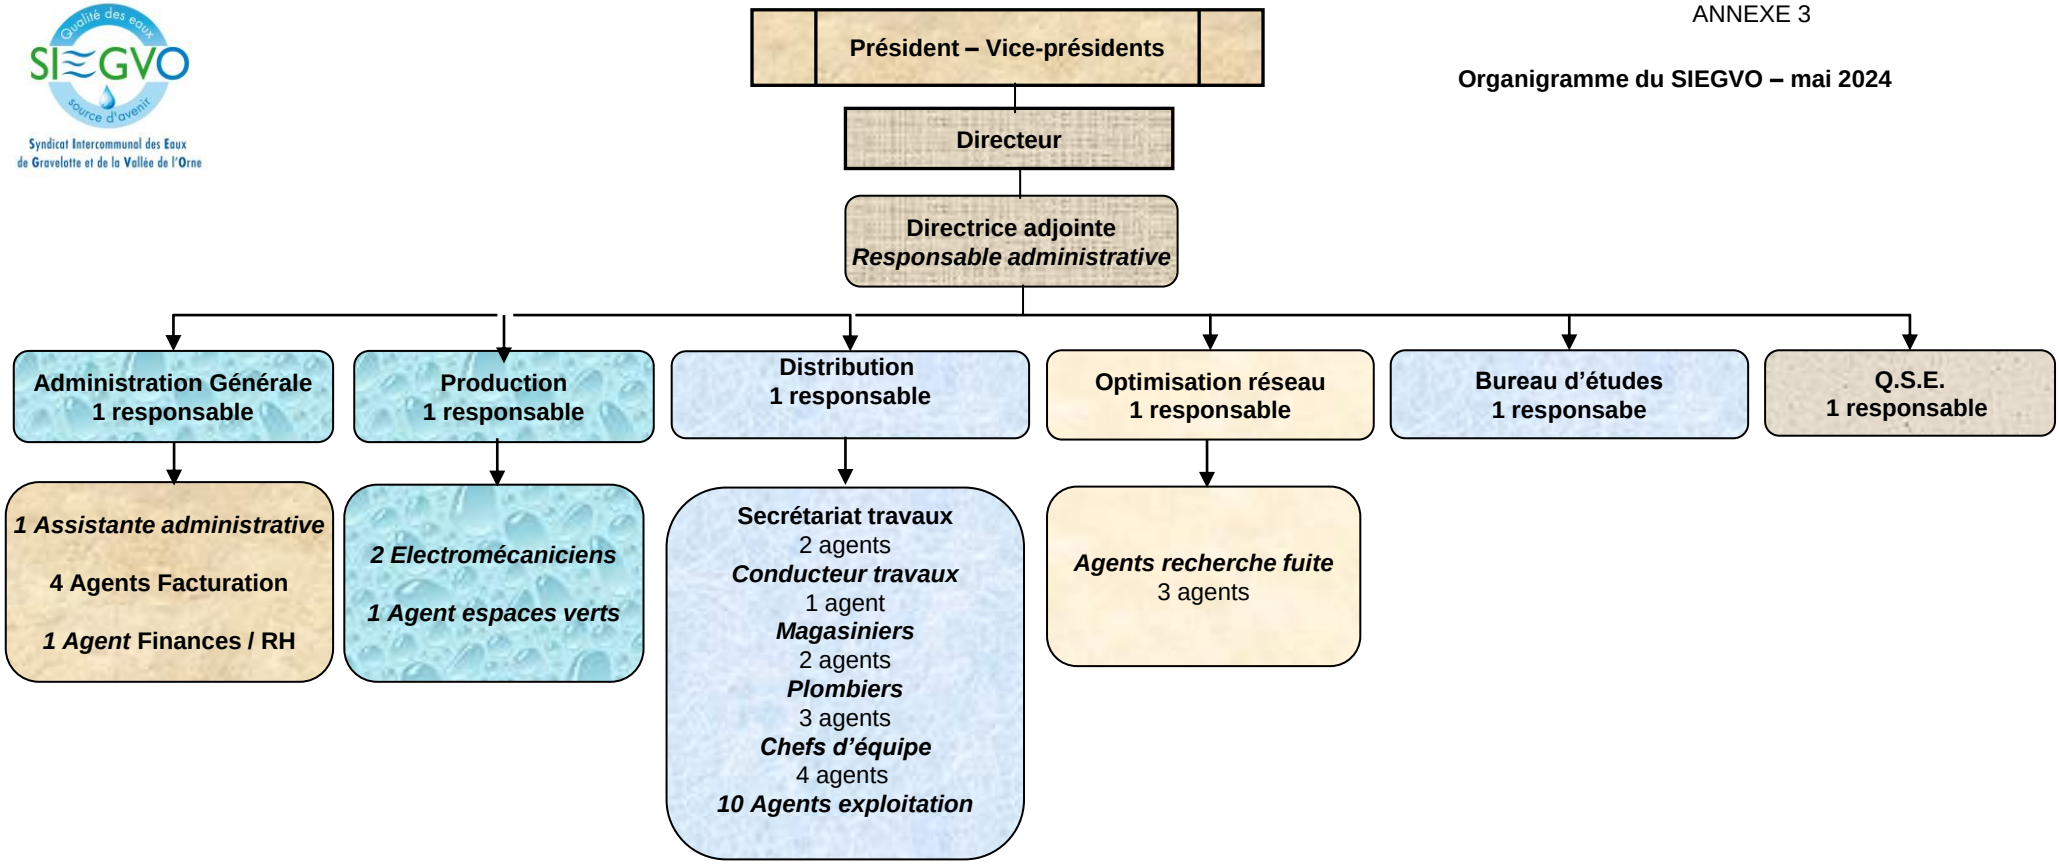

Certificat

Certificate

N° 2006/26949.9

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

S.I.E.G.V.O.
Syndicat Intercommunal Des Eaux de Gravelotte et Vallée de l'Orne

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE : ETUDE, REALISATION, EXTENSION, AMELIORATION, RENOVATION, CONTROLE, ENTRETIEN, EXPLOITATION, MAITRISE D'OUVRAGE ET PRESERVATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE CAPTAGE, TRAITEMENT, TRANSPORT ET COMPTAGE D'EAU POTABLE SUR L'ENSEMBLE DES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT. COLLECTE, VENTE ET ACHAT D'EAUX BRUTES ET TRAITEES. ACCUEIL ET GESTION DES CONTRATS DES CLIENTS RACCORDES.

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF DRINKING WATER, ENGINEERING, CONSTRUCTION, EXTENSION, IMPROVEMENT, RENOVATION, CONTROL, MAINTENANCE, OPERATION, PROJECT MANAGEMENT AND PROTECTION OF PUBLIC EQUIPMENT FOR COLLECTION, TREATMENT, TRANSPORT AND METERING OF DRINKING WATER IN ALL TOWNS MEMBERS OF THE TRADE UNION. COLLECTION, SALE AND PURCHASE OF TREATED AND NON-TREATED WATER. RECEPTION AND MANAGEMENT OF THE CLIENTS'CONTRACT.

ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON TRINKWASSER: VORARBEITEN, DURCHFÜHRUNG, AUSDEHNUNG, VERBESSERUNG, ERNEUERUNG, KONTROLLE, INSTANDHALTUNG, INBETRIEBSETZUNG, PROJEKTMANAGEMENT UND WAHRUNG DER ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN FÜR GEWINNUNG, REINIGUNG, TRANSPORT UND ZAHLUNG VON TRINKWASSER ÜBER DIE GESAMTEN GEMEINDEN, DIE GEWERKSCHAFTSMITGLIED SIND.GEWINNUNG, VERKAUF UND EINKAUF VON ROH- UND AUFBEREITETES WASSER. AUFNAHME UND VERWALTUNG DER VERTRÄGE DER ANGESCHLOSSENEN KUNDEN.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

17 route de Metz FR-57865 AMANVILLERS

Liste des sites certifiés en annexe / *List of certified locations on appendix*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day) **2024-01-24**

Jusqu'au
Until **2027-01-23**

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. *The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.* Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC *accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr*
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark* - CERTI F 0956.9./07-2020

Certificat

Certificate

N° 2006/26949.9

Annexe / ***Appendix*** **n° 1**

S.I.E.G.V.O.
Syndicat Intercommunal Des Eaux de Gravelotte et Vallée de l'Orne

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

1 ROUTE DE METZ FR-57865 AMANVILLERS
CHENIL DU JOLI BOIS FR-54580 MOINEVILLE
BOIS LEFEVRE FR-57120 PIERREVILLERS
CD 112 D FR-57270 UCKANGE
CD 9 FR-57270 UCKANGE
RUE DES SOURCES FR-57780 ROSSELANGE
CHEMIN D EXPLOITATION FR-57130 GRAVELOTTE
RUE CAMILLE CAVALIER FR-54580 AUBOUE
RUE DE LA MINE FR-57860 RONCOURT

Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

Certificat

Certificate

N° 2012/51881.6

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

S.I.E.G.V.O.
Syndicat Intercommunal Des Eaux de Gravelotte et Vallée de l'Orne

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE : ETUDE, REALISATION, EXTENSION, AMELIORATION, RENOVATION, CONTROLE, ENTRETIEN, EXPLOITATION, MAITRISE D'OUVRAGE ET PRESERVATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE CAPTAGE, TRAITEMENT, TRANSPORT ET COMPTAGE D'EAU POTABLE SUR L'ENSEMBLE DES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT COLLECTE, VENTE ET ACHAT D'EAUX BRUTES ET TRAITEES. ACCUEIL ET GESTION DES CONTRATS DES CLIENTS RACCORDES.

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF DRINKING WATER, ENGINEERING, CONSTRUCTION, EXTENSION, IMPROVEMENT, RENOVATION, CONTROL, MAINTENANCE, OPERATION, PROJECT MANAGEMENT AND PROTECTION OF PUBLIC EQUIPMENT FOR COLLECTION, TREATMENT, TRANSPORT AND METERING OF DRINKING WATER IN ALL TOWNS MEMBERS OF THE TRADE UNION. COLLECTION, SALE AND PURCHASE OF TREATED AND NON-TREATED WATER. RECEPTION AND MANAGEMENT OF THE CLIENTS'CONTRACT.

ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON TRINKWASSER: VORARBEITEN, DURCHFÜHRUNG, AUSDEHNUNG, VERBESSERUNG, ERNEUERUNG, KONTROLLE, INSTANDHALTUNG, INBETRIEBSETZUNG, PROJEKTMANAGEMENT UND WAHRUNG DER ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN FÜR GEWINNUNG, REINIGUNG, TRANSPORT UND ZAHLUNG VON TRINKWASSER ÜBER DIE GESAMTEN GEMEINDEN, DIE GEWERKSCHAFTSMITGLIED SIND.GEWINNUNG, VERKAUF UND EINKAUF VON ROH- UND AUFBEREITETES WASSER. AUFNAHME UND VERWALTUNG DER VERTRÄGE DER ANGESCHLOSSENEN KUNDEN.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

17 route de Metz FR-57865 AMANVILLERS

Liste des sites certifiés en annexe / *List of certified locations on appendix*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day) **2024-01-24**

Jusqu'au
Until **2027-01-23**

SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. *The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.* Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr, COFRAC *accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr*
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark* - CERTI F 0956.9./07-2020

Certificat
Certificate

N° 2012/51881.6

Annexe / ***Appendix*** **n° 1**

S.I.E.G.V.O.
Syndicat Intercommunal Des Eaux de Gravelotte et Vallée de l'Orne


Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

1 ROUTE DE METZ FR-57865 AMANVILLERS
CHENIL DU JOLI BOIS FR-54580 MOINEVILLE
BOIS LEFEVRE FR-57120 PIERREVILLERS
CD 9 FR-57270 UCKANGE
RUE DES SOURCES FR-57780 ROSSELANGE
CHEMIN D EXPLOITATION FR-57130 GRAVELOTTE
RUE CAMILLE CAVALIER FR-54580 AUBOUE
RUE CAMILLE DE LA MINE FR-57860 RONCOURT
CD 112 FR-57270 UCKANGE

Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015


ANNEXE 4

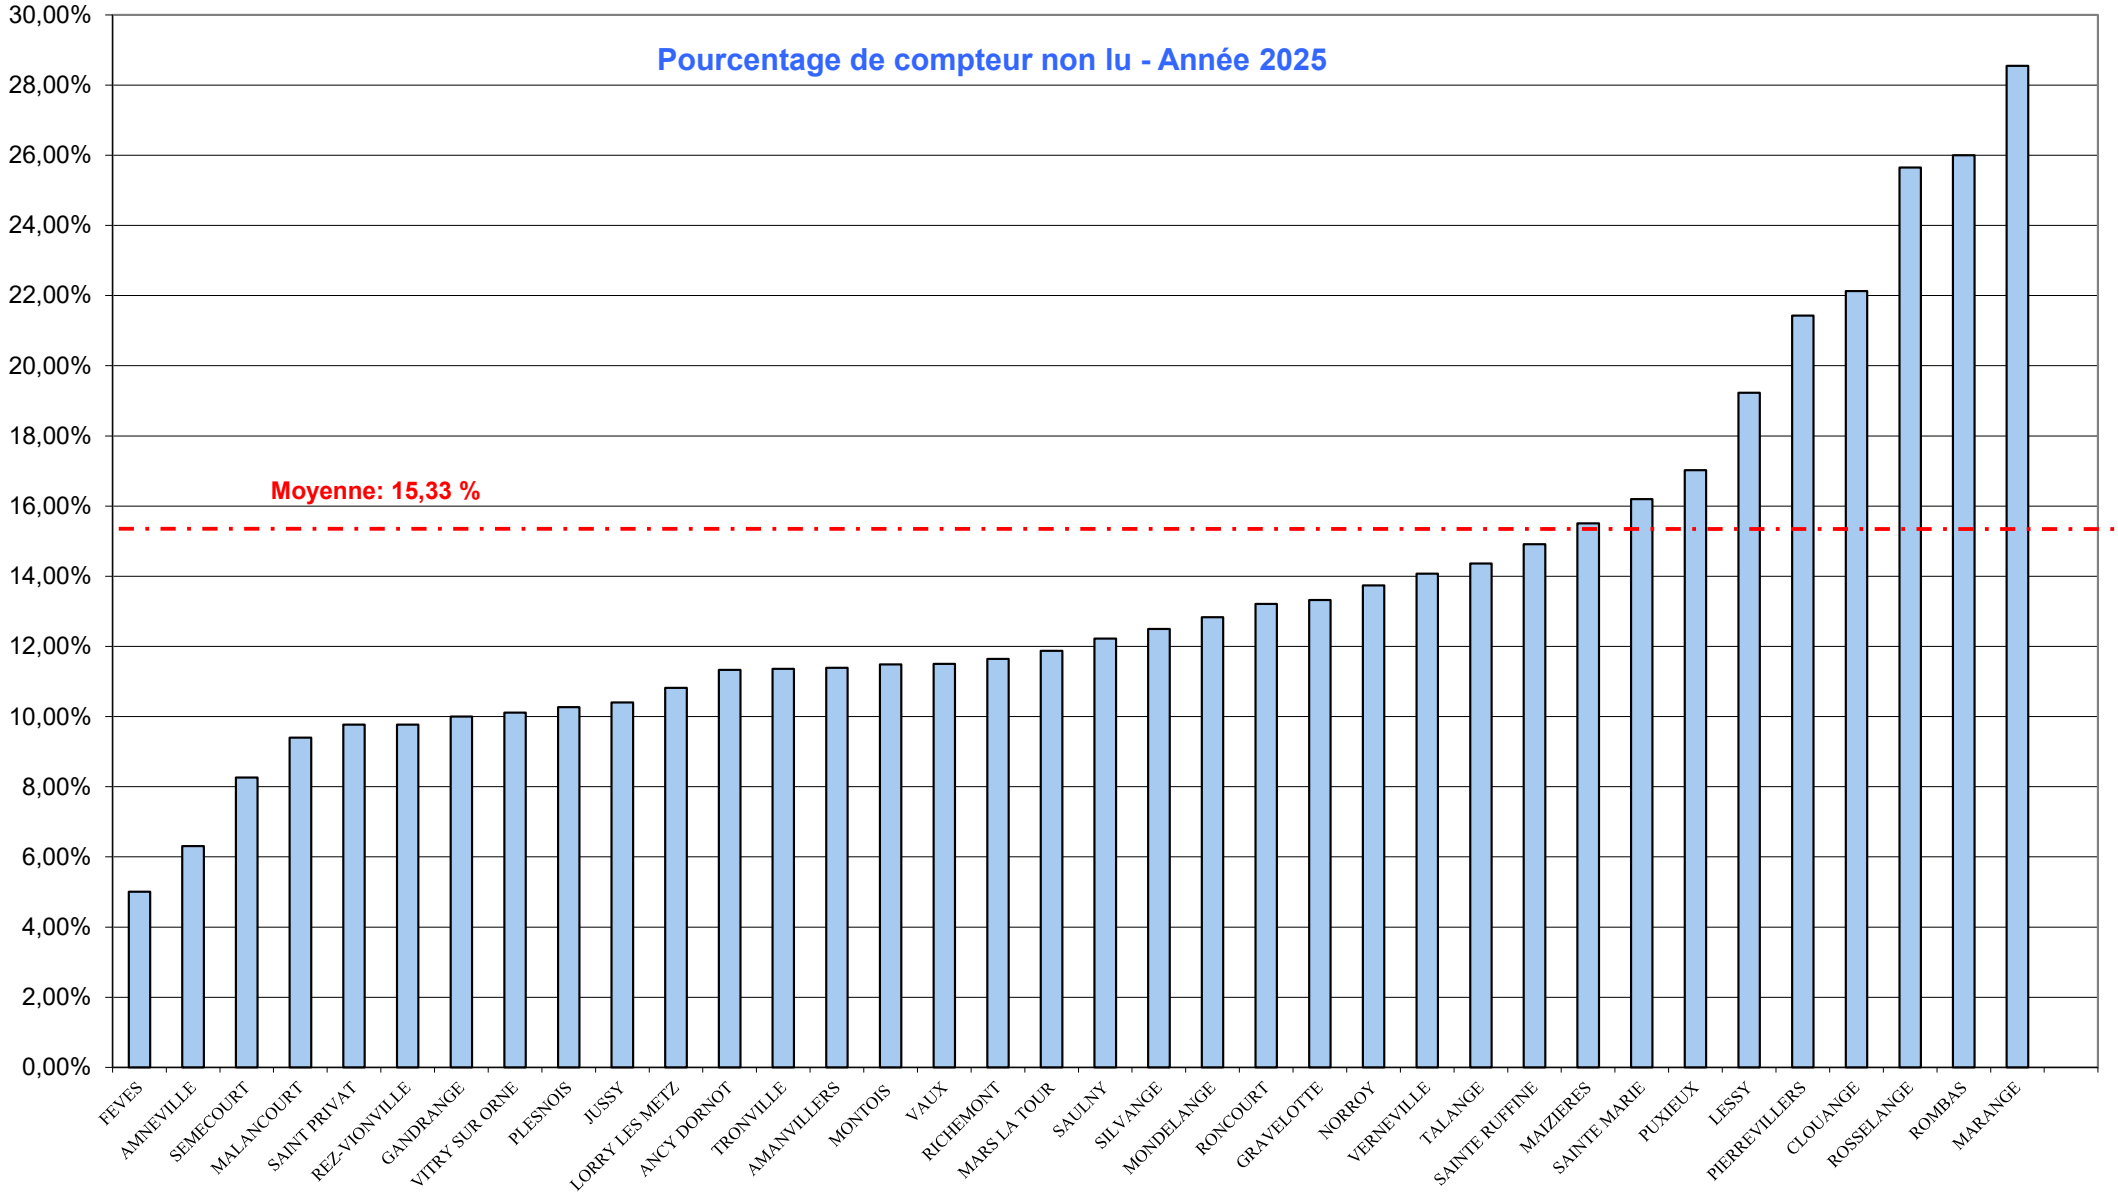
Pourcentage de compteur non lu - Année 2025
Moyenne: 15,33 %
30,00%
28,00%
26,00%
24,00%
22,00%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
FEVES
AMNEVILLE
SEMECOURT
MALANCOURT
SAINT PRIVAT
REZ-VIONVILLE
GANDRANGE
VITRY SUR ORNE
PLESNOIS
JUSSY
LORRY LES METZ
ANCY DORNOT
TRONVILLE
AMANVILLERS
MONTOIS
VAUX
RICHEMONT
MARS LA TOUR
SAULNY
SILVANGE
MONDELANGE
RONCOURT
GRAVELOTTE
NORROY
VERNEVILLE
TALANGE
SAINTE RUFFINE
MAIZIERES
SAINTE MARIE
PUXIEUX
LESSY
PIERREVILLERS
CLOUANGE
ROSSELANGE
ROMBAS
MARANGE


Evolution du nombre d'abonnés prélevés et mensualisés

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
% Prélèvement Bancaire	61,76%	59,42%	55,95%	51,77%	46,42%	45,99%	46,08%	45,01%	45,17%	45,58%	44,82%	44,61%	46,17%	46,96%	47,43%	48,66%	50,21%	49,77%	51,05%	52,67%	53,31%	53,81%	53,75%	51,84%	51,55%	51,46%	51,02%	49,72%
% Mensualisation	*28,27%*	*26,46%*	*24,73%*	*22,12%*	*18,88%*	*18,41%*	*17,29%*	*16,09%*	*15,69%*	*15,19%*	*14,08%*	*13,20%*	*12,98%*	*12,47%*	*11,88%*	*11,30%*	*11,96%*	*10,74%*	*11,04%*	*10,94%*	*10,19%*	*9,52%*	*7,62%*	*4,01%*	*3,41%*	*2,76%*		

Prélèvement Bancaire

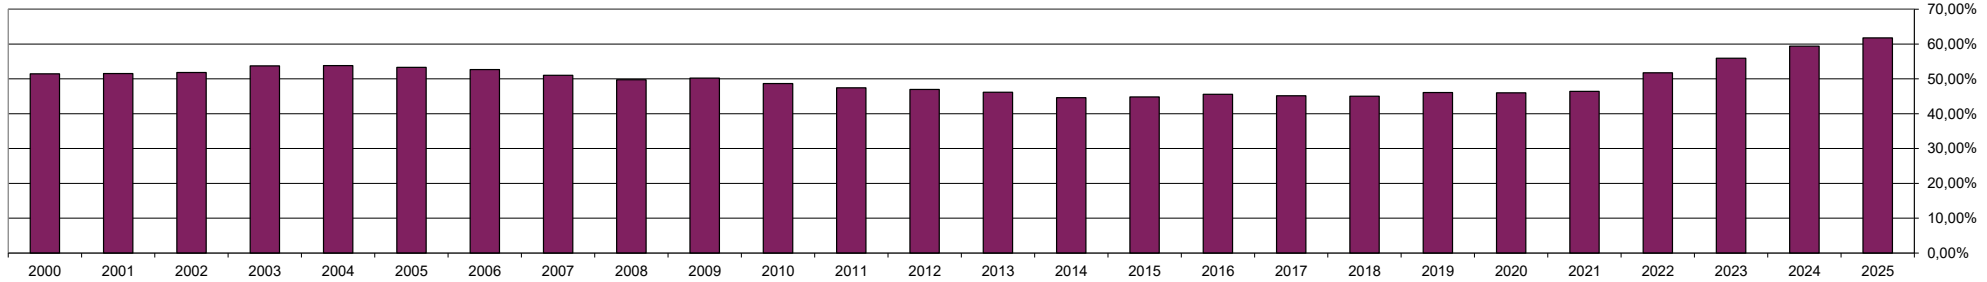

Mensualisation

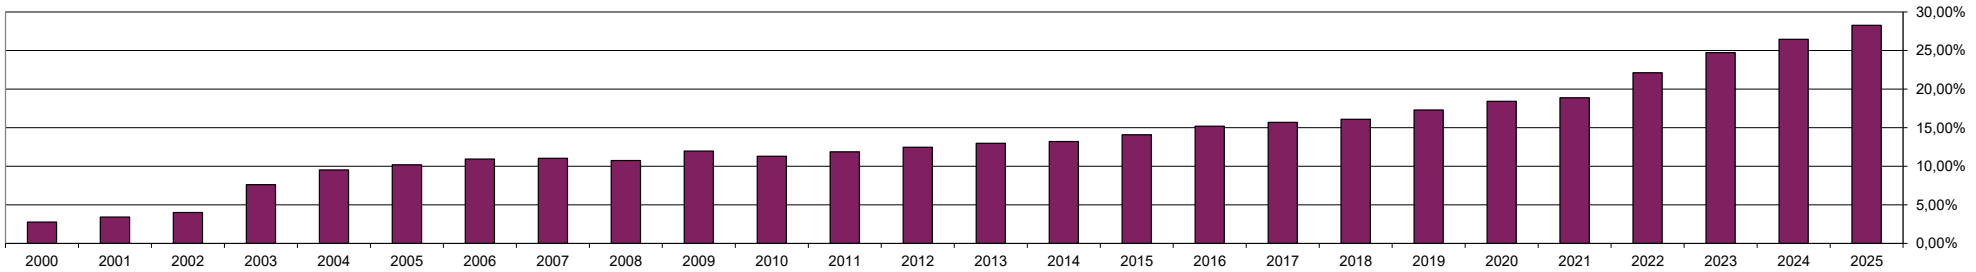

Syndicat Intercommunal des Eaux
de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne

Référence à rappeler : **N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT**
Occupant : M. DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : RUE D'ARS
57130 GRAVELOTTE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE METZ
1 RUE DU CHANOINE COLLIN
57036 METZ CEDEX 1

SIEGVO-Service Facturation
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS
Tél : 03 87 53 40 43
Accueil téléphonique du service FACTURATION
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H
Mail : facturation@siegvo.com

SIEGVO-ACCUEIL
Tél : 03 87 53 40 43
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00
Urgences Dépannage 24h/24
Tél : 03 87 53 40 43
Mail : accueil@siegvo.com
Renseignements : www.siegvo.com
N°TVA : FR66200078814
N° SIREN : 200 078 814

M. DUPONT ERIC
RUE D'ARS
57130 GRAVELOTTE

Facture estimative n° 2024-3 / 9501507844 du 31/12/2024

EAU et redevances diverses

Consommation du 01/01/2024 au 31/12/2024

Message :
Titre exécutoire en application de l'article L252A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L2342-4 et R3342-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux usées est assuré par la Régie HAGANIS

Voici la présentation simplifiée de votre facture — **Détail au verso**


Votre consommation d'eau — **120 m³**

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00334 €

	Montants
Collecte / Traitement Eaux Usées	165,00
Distribution de l'eau	211,70
Organismes Publics	75,07
Total de la facture	**451,77**

Montant total à règler dans les 15 jours **451,77 €**

Historique de consommation

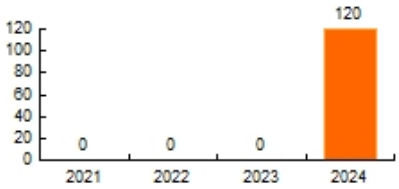

Mandat de prélèvement SEPAponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. **Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.**

DATE et LIEU

SIGNATURE

M DUPONT ERIC
RUE D ARS
57130 GRAVELOTTE

*

TIP SEPA

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA057032004000000095015078442 4
ICS : FR27ZZZ126594
Référence : 4 AD 24 000009501507844 W 004 20 **Montant : 451,77 €**
Créancier : SIEGVO

CENTRE D ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES

35908 RENNES CEDEX 9

Joindre un relevé d'identité bancaire

004000400241 DUPONT ERIC

###

941133000175 66210000095015078440570324995706 45177

Facture estimative n° 2024-3 / 9501507844 du 31/12/2024

Point de consommation	N° série compteur	Diam.	Relevé le	CR	Ancien index	Index dépose	Index rempl.	Nouvel index	Conso. en m3
101384	C01CA125128	15/20	31/12/2024	E	0			120	120
	Consommation totale estimée								**120**

Consommation facturée (m3) **120**

Détail de votre facture

	Prix en vigueur au	Tranche	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT	T.V.A.		Montant TTC
Distribution de l'eau									
Eau (m3)	01/11/2022		120	m3	1,20000	144,00	7,92	(5.5%)	151,92
Préservation des ressources eau	01/01/2012		120	m3	0,07245	8,69	0,48	(5.5%)	9,17
Abonnement compteur (mois)	01/11/2022		12	mois	3,99724	47,97	2,64	(5.5%)	50,61
Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées									
Redevance assainissement	01/01/2024		120	m3	1,25000	150,00	15,00	(10%)	165,00
Organismes publics									
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	01/02/2016		120	m3	0,35000	42,00	2,31	(5.5%)	44,31
modernisation des réseaux (Agence de l'eau)	01/01/2016		120	m3	0,23300	27,96	2,80	(10%)	30,76
Total de votre facture						**420,62**	**31,15**		**451,77**
Montant total à payer						**420,62**	**31,15**		**451,77**

TVA Taux	HT	Montant
5,50%	242,66	13,35
10,00%	177,96	17,80

Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT:

- *Renseignements* : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.
- *Réclamations* : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.
- *Difficultés de paiement* : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.
- *Voies de recours* : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNEES DU COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE METZ 1 RUE DU CHANOINE COLLIN 57036 METZ CEDEX 1 ***-Tél 03 57 84 40 49***

COMMENT PAYER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition:

- **paiement par TIP**: Datez et signez le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIP ou RICE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;
- **paiement par chèque** : à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans plier, sans agrafer;
- **paiement par prélèvement bancaire** : tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site www.siegvo.com)
- **paiement en numéraire** : au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
- **paiement en ligne par carte bancaire**, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO
- **paiement par virement bancaire,** sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture _ **IBAN : FR2730001005 29C570000000016 BIC : BDFEFRPPCCT**

C R : Code Relève. Il est dorénavant indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur :


A : compteur relevé par un agent du SIEGVO **R** : compteur relevé par le releveur de compteur **M** : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier **T** : relevé de compteur transmis par téléphone **E** : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes **U** : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné

MENSUALISATION
NOMBRE DE FACTURES ETABLIES ET PROPORTION D'AVOIRS GENERES

ANNEXE 5B

COMMUNES	ANNEE 2019			ANNEE 2020			ANNEE 2021			ANNEE 2022			ANNEE 2023			ANNEE 2024			ANNEE 2025		
	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	Proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	Proportion	Nombre de factures	Nombre d'avoirs	Proportion
AMANVILLERS	175	38	21,71%	183	34	18,58%	194	64	32,99%	245	72	29,39%	265	168	63,40%	280	60	21,43%	281	51	18,15%
AMNEVILLE (*)	579	153	26,42%	645	66	10,23%	701	334	47,65%	840	225	26,79%	990	376	37,98%	1086	195	17,96%	1124	255	22,69%
ANCY/MOSELLE	71	14	19,72%	86	12	13,95%	86	13	15,12%	112	23	20,54%	120	59	49,17%	122	15	12,30%	123	28	22,76%
BRONVAUX	66	5	7,58%	70	23	32,86%	75	13	17,33%	82	20	24,39%	88	35	39,77%	90	13	14,44%	96	18	18,75%
CLOUANGE	251	47	18,73%	278	65	23,38%	299	92	30,77%	379	101	26,65%	463	191	41,25%	496	116	23,39%	501	114	22,75%
DORNOT	15	1	6,67%	16	5	31,25%	15	4	26,67%	20	0	0,00%	19	17	89,47%	19	2	10,53%	19	1	5,26%
FEVES	124	18	14,52%	143	29	20,28%	149	19	12,75%	160	55	34,38%	166	53	31,93%	167	20	11,98%	177	40	22,60%
GANDRANGE	281	52	18,51%	303	45	14,85%	308	129	41,88%	345	95	27,54%	392	114	29,08%	467	93	19,91%	467	133	28,48%
GRAVELOTTE	63	22	34,92%	62	14	22,58%	68	22	32,35%	74	19	25,68%	87	43	49,43%	97	20	20,62%	101	25	24,75%
JUSSY	30	6	20,00%	35	8	22,86%	34	15	44,12%	40	8	20,00%	48	20	41,67%	51	14	27,45%	53	8	15,09%
LESSY	52	11	21,15%	59	11	18,64%	60	17	28,33%	71	26	36,62%	80	26	32,50%	85	15	17,65%	91	8	8,79%
LORRY LES METZ	104	38	36,54%	107	23	21,50%	111	23	20,72%	128	45	35,16%	141	58	41,13%	139	29	20,86%	139	16	11,51%
MAIZIERES LES METZ	65	5	7,69%	63	13	20,63%	65	7	10,77%	72	20	27,78%	80	24	30,00%	90	15	16,67%	91	19	20,88%
MALANCOURT	93	11	11,83%	98	13	13,27%	106	42	39,62%	122	35	28,69%	151	61	40,40%	184	34	18,48%	195	36	18,46%
MARANGE	360	91	25,28%	360	46	12,78%	361	139	38,50%	399	100	25,06%	443	189	42,66%	477	112	23,48%	495	131	26,46%
MARS LA TOUR	66	11	16,67%	76	11	14,47%	83	24	28,92%	103	22	21,36%	117	71	60,68%	128	23	17,97%	129	121	93,80%
MONDELANGE	388	115	29,64%	410	64	15,61%	422	92	21,80%	532	121	22,74%	596	213	35,74%	665	115	17,29%	677	145	21,42%
MONTOIS LA MONTAGNE	243	40	16,46%	258	54	20,93%	271	30	11,07%	298	170	57,05%	338	63	18,64%	364	79	21,70%	369	50	13,55%
NORROY LE VENEUR	72	10	13,89%	77	13	16,88%	79	26	32,91%	95	26	27,37%	97	51	52,58%	107	11	10,28%	110	30	27,27%
PIERREVILLERS	137	26	18,98%	143	17	11,89%	152	33	21,71%	173	54	31,21%	187	49	26,20%	198	45	22,73%	204	64	31,37%
PLESNOIS	51	8	15,69%	56	7	12,50%	55	8	14,55%	64	12	18,75%	77	38	49,35%	84	16	19,05%	86	13	15,12%
PUXIEUX	23	2	8,70%	21	2	9,52%	24	4	16,67%	27	6	22,22%	30	17	56,67%	33	6	18,18%	37	33	89,19%
REZONVILLE	21	4	19,05%	22	1	4,55%	21	3	14,29%	29	10	34,48%	32	13	40,63%	34	5	14,71%	37	2	5,41%
RICHEMONT	161	44	27,33%	173	18	10,40%	178	112	62,92%	199	42	21,11%	221	87	39,37%	248	54	21,77%	267	54	20,22%
ROMBAS	564	236	41,84%	625	175	28,00%	646	142	21,98%	757	258	34,08%	846	329	38,89%	963	293	30,43%	1017	197	19,37%
RONCOURT	72	14	19,44%	76	15	19,74%	77	27	35,06%	93	16	17,20%	105	23	21,90%	104	21	20,19%	109	15	13,76%
ROSSELANGE	199	37	18,59%	200	34	17,00%	212	69	32,55%	240	52	21,67%	266	118	44,36%	297	54	18,18%	312	53	16,99%
SAULNY	103	19	18,45%	113	16	14,16%	118	25	21,19%	145	48	33,10%	164	85	51,83%	166	25	15,06%	171	21	12,28%
SEMECOURT	84	13	15,48%	89	6	6,74%	90	17	18,89%	91	22	24,18%	100	33	33,00%	107	18	16,82%	107	14	13,08%
SILVANGE	253	42	16,60%	265	158	59,62%	273	51	18,68%	307	97	31,60%	345	134	38,84%	364	71	19,51%	379	77	20,32%
ST PRIVAT LA MONTAGNE	197	43	21,83%	203	33	16,26%	203	55	27,09%	231	85	36,80%	248	106	42,74%	264	72	27,27%	271	50	18,45%
STE RUFFINE	26	2	7,69%	29	6	20,69%	29	16	55,17%	32	11	34,38%	32	14	43,75%	37	8	21,62%	39	121	310,26%
STE MARIE AUX CHENES	409	83	20,29%	443	103	23,25%	454	99	21,81%	508	147	28,94%	587	129	21,98%	637	162	25,43%	665	9	1,35%
TALANGE	430	122	28,37%	470	64	13,62%	494	176	35,63%	576	114	19,79%	672	277	41,22%	722	152	21,05%	713	199	27,91%
TRONVILLE	8	1	12,50%	9	2	22,22%	9	1	11,11%	12	2	16,67%	19	6	31,58%	22	4	18,18%	24	17	70,83%
VAUX	63	15	23,81%	63	17	26,98%	63	30	47,62%	72	16	22,22%	84	36	42,86%	87	12	13,79%	91	19	20,88%
VERNEVILLE	51	14	27,45%	57	15	26,32%	59	20	33,90%	69	18	26,09%	81	43	53,09%	85	12	14,12%	90	20	22,22%
VIONVILLE	15	4	26,67%	16	1	6,25%	18	7	38,89%	25	8	32,00%	29	21	72,41%	29	5	17,24%	30	7	23,33%
VITRY SUR ORNE	200	41	20,50%	206	42	20,39%	225	58	25,78%	265	62	23,40%	297	140	47,14%	316	66	20,89%	329	65	19,76%
TOTAL	**6165**	**1458**	**23,65%**	**6608**	**1281**	19,39%	**6887**	**2058**	29,88%	**8032**	**2263**	28,17%	**9103**	**3530**	38,78%	**9911**	**2082**	21,01%	**10216**	**2279**	22,31%

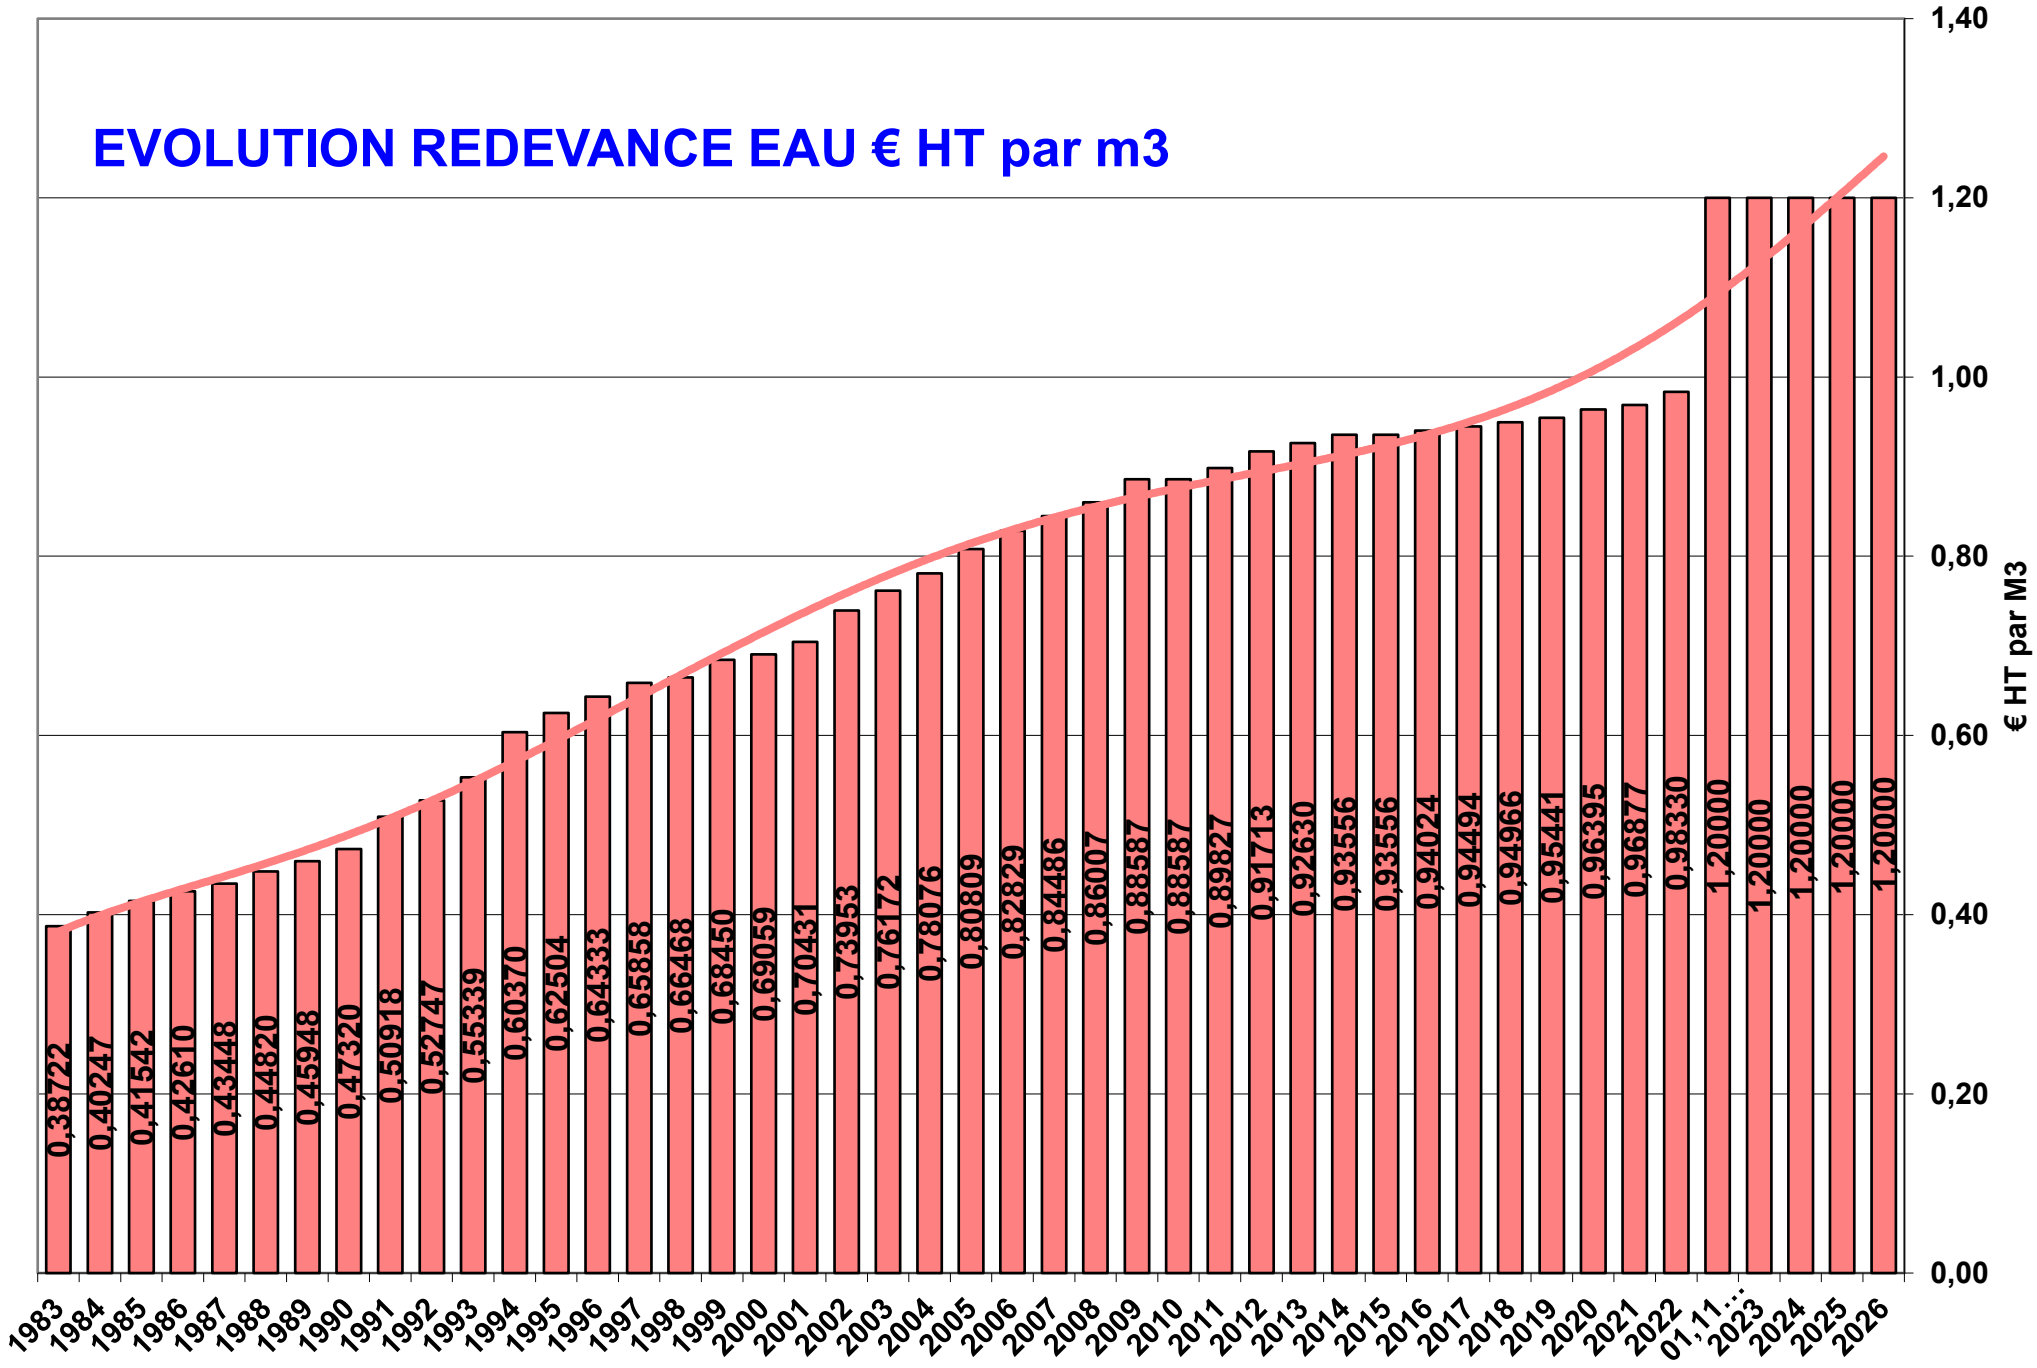
EVOLUTION REDEVANCE EAU € HT par m3
€ HT par M3
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,38722
0,40247
0,41542
0,42610
0,43448
0,44820
0,45948
0,47320
0,50918
0,52747
0,55339
0,60370
0,62504
0,64333
0,65858
0,66468
0,68450
0,69059
0,70431
0,73953
0,76172
0,78076
0,80809
0,82829
0,84486
0,86007
0,88587
0,88587
0,89827
0,91713
0,92630
0,93556
0,93556
0,94024
0,94494
0,94966
0,95441
0,96395
0,96877
0,98330
1,20000
1,20000
1,20000
1,20000
1,20000
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
01,11...
2023
2024
2025
2026

Prix de l'eau Année 2026 en EURO

	Eau		Prélèvement		Assainissement		Redevance Consommation eau		Redevance performance eau		Redevance performance assainissement		Total	Loc. Cpt.		Ab. Assain.		Moyenne TTC 120 M3	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	TTC	HT	TTC	HT	TTC		
AMANVILLERS	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	AMANVILLERS
ANCY/MOSELLE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,66000	1,83	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,187	0,21	3,9210 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,34 €	ANCY/MOSELLE
AMNEVILLE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,15500	2,37	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,198	0,22	4,4710 €	47,96688	50,61	10,24	11,26	4,99 €	AMNEVILLE
BRONVAUX	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,72170	1,89	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,194	0,21	3,9810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,40 €	BRONVAUX
CLOUANGE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,15500	2,37	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,198	0,22	4,4710 €	47,96688	50,61	10,24	11,26	4,99 €	CLOUANGE
DORNOT	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,58000	1,74	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,138	0,15	3,7710 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,19 €	DORNOT
FEVES	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,8820	3,17	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,140	0,15	5,2010 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,70 €	FEVES
GANDRANGE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,15500	2,37	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,198	0,22	4,4710 €	47,96688	50,61	10,24	11,26	4,99 €	GANDRANGE
GRAVELOTTE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	GRAVELOTTE
JUSSY	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	JUSSY
LESSY	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	LESSY
LORRY	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	LORRY
MAIZIERES	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,8820	3,17	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,140	0,15	5,2010 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,70 €	MAIZIERES
MARANGE SILV.	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,72170	1,89	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,194	0,21	3,9810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,40 €	MARANGE SILV.
MARS LA TOUR	1,20000	1,27	0,10700	0,11	3,00000	3,30	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,114	0,13	5,3110 €	47,96688	50,61	53,50	58,85	6,22 €	MARS LA TOUR
MONDELANGE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,15500	2,37	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,198	0,22	4,4710 €	47,96688	50,61	10,24	11,26	4,99 €	MONDELANGE
MONTOIS	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,86000	2,05	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,175	0,19	4,1210 €	47,96688	50,61	40,00	44,00	4,91 €	MONTOIS
NORROY	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,8820	3,17	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,140	0,15	5,2010 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,70 €	ReZONVILLE
PIERREVILLERS	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,72170	1,89	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,194	0,21	3,9810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,40 €	PIERREVILLERS
PLESNOIS	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,8820	3,17	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,140	0,15	5,2010 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,70 €	PLESNOIS
PUXIEUX	1,20000	1,27	0,10700	0,11	3,00000	3,30	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,114	0,13	5,3110 €	47,96688	50,61	53,50	58,85	6,22 €	PUXIEUX
REZONVILLE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,33000	1,46	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,140	0,15	3,4910 €	47,96688	50,61	36,70	35,00	4,20 €	REZONVILLE
RICHEMONT	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,15500	2,37	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,198	0,22	4,4710 €	47,96688	50,61	10,24	11,26	4,99 €	RICHEMONT
ROMBAS	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,15500	2,37	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,198	0,22	4,4710 €	47,96688	50,61	10,24	11,26	4,99 €	ROMBAS
RONCOURT	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,86000	2,05	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,175	0,19	4,1210 €	47,96688	50,61	40,00	44,00	4,91 €	RONCOURT
ROSSELANGE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,15500	2,37	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,198	0,22	4,4710 €	47,96688	50,61	10,24	11,26	4,99 €	ROSSELANGE
STE MARIE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,86000	2,05	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,175	0,19	4,1210 €	47,96688	50,61	40,00	44,00	4,91 €	STE MARIE
ST PRIVAT	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	ST PRIVAT
STE RUFFINE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	STE RUFFINE
SAULNY	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	SAULNY
SEMECOURT	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,8820	3,17	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,140	0,15	5,2010 €	47,96688	50,61	8,00	8,80	5,70 €	SEMECOURT
TALANGE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,72170	1,89	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,194	0,21	3,9810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	4,40 €	TALANGE
TRONVILLE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	3,00000	3,30	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,114	0,13	5,3110 €	47,96688	50,61	53,50	58,85	6,22 €	TRONVILLE
VAUX	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	VAUX
VERNEVILLE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,34000	1,47	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,122	0,13	3,4810 €	47,96688	50,61	0,00	0,00	3,90 €	VERNEVILLE
VIONVILLE	1,20000	1,27	0,10700	0,11	1,33000	1,46	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,140	0,15	3,4910 €	47,96688	50,61	36,70	35,00	4,20 €	VIONVILLE
VITRY	1,20000	1,27	0,10700	0,11	2,15500	2,37	0,40	0,42	0,0768	0,081	0,198	0,22	4,4710 €	47,96688	50,61	10,24	11,26	4,99 €	VITRY
																Moyenne		4,74 €	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

AGENCE DE L'EAU RHIN•MEUSE

Édition mars 2026
CHIFFRES 2025

Note d'information sur les redevances

L'agence de l'eau vous informe



LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de votre commune sur : **services.eaufrance.fr**

Les composantes du prix de l'eau :

- le service de distribution de l'eau potable (abonnement, consommation) ;
- le service de collecte et de traitement des eaux usées ;
- les redevances de l'agence de l'eau ;
- les contributions aux organismes publics (OFB, VNF...) et l'éventuelle TVA.

Le prix moyen de l'eau en Rhin-Meuse au 1er janvier 2024 est de **4,41 euros TTC par m³**.

Données agrégées disponibles sur : **services.eaufrance.fr/carte-interactive**


POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour mettre aux normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseaux d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières...

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et du cadre de vie.

Dans le cadre de la loi de finances votée en décembre 2023, une réforme des redevances a été appliquée depuis janvier 2025. Trois nouvelles redevances ont fait leur apparition sur la facture d'eau des abonnés, d'autres ont disparu. Ceci pour renforcer le principe "pollueur-payeur" et équilibrer les contributions des redevables.

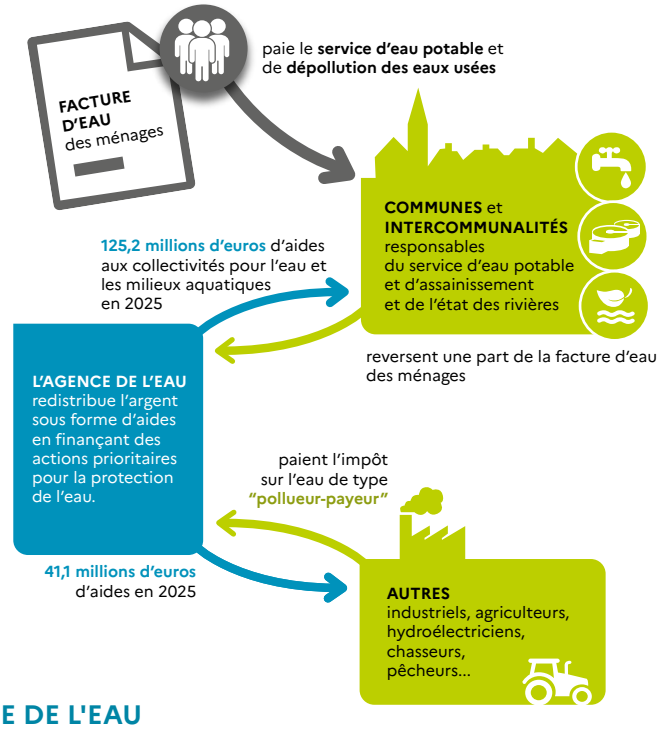

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU

Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au **maire ou à la/au président-e de l'établissement public de coopération intercommunale** l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.
RPQS > des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2025 ?

En 2025, le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus) émises par l'agence de l'eau s'est élevé à plus de 149,02 millions d'euros dont plus de 104,31 millions en provenance de la facture d'eau.

recettes / redevances

Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour 100 € de redevances en 2025 ?
(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Rhin-Meuse

39,19 € de redevance de pollution domestique et collecte domestique payés par les abonnés

5,53 € de redevance de prélèvement payés par les activités économiques

1,97 € de redevance cynégétique payés par les chasseurs

0,20 € de redevance de prélèvement payé par les irrigants

30,80 € de redevance de consommation



0,07 € de redevance de pollution payé par les éleveurs concernés

11,18 € de redevance de prélèvement payés par les collectivités pour l'alimentation en eau

4,69 € de redevance de pollution payés par les industriels (y compris réseaux de collecte) et les activités économiques concernées

5,90 € de redevance de pollutions diffuses payés par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutés sur le prix des produits

0,47 € de redevance pour la protection du milieu aquatique payé par les pêcheurs

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

Grâce à ces redevances, l'agence de l'eau apporte, dans le cadre de son programme d'intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d'autant l'impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l'eau.

interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en eau pour 100 € d'aides en 2025 ? (valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 € d'aides en 2025) • source agence de l'eau Rhin-Meuse.

36,49 € pour lutter contre les pollutions domestiques

19,49 € pour restaurer les milieux aquatiques et préserver la biodiversité

13,54 € pour lutter contre les pollutions d'origine agricole et protéger les captages



19,30 € pour gérer durablement la ressource et l'alimentation en eau potable

5,50 € pour renforcer la gouvernance, mobiliser les acteurs, assurer la solidarité internationale et l'animation des politiques de l'eau

5,68 € pour lutter contre les pollutions d'origine industrielle

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE EN 2025

L'année 2025 marque la première année du 12e programme d'intervention de l'agence de l'eau Rhin-Meuse et de son contrat d'objectif et de performance 2025-2030 signé avec l'État.
Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d'ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2025...

SURFACES DÉSIMPERMÉABILISÉS OU DÉRACCORDÉES, DONT 60 % METTANT EN ŒUVRE DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE
1 184 km²

POURCENTAGE DU PROGRAMME CONSACRÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
61 %

NOMBRE DE CAPTAGES PRIORITAIRES AIDÉS
170

MONTANT (EN MILLIONS D'€) DES AIDES APPORTÉES AUX AGRICULTEURS (MAEC*)
15,6

NOMBRE DE KILOMÈTRES DE COURS D'EAU RESTAURÉS
197

NOMBRE D'HECTARES DE ZONES HUMIDES ENTRETENUS, RESTAURÉS OU ACQUIS
968

NOMBRE DE SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT PRIORITAIRES AIDÉS AU TITRE DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU
54

NOMBRE DE NOUVEAUX CONTRATS "EAU & CLIMAT" ET PLANS HERBE ®
18

* MAEC : mesures agroenvironnementales et climatiques (dont agriculture biologique, préservation de l'herbe)

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

L'eau est un des marqueurs principaux du changement climatique.

61 % du programme d'intervention de l'agence de l'eau Rhin-Meuse sont **consacrés au changement climatique en 2025** :

- solutions fondées sur la nature ;
- gestion et partage de la ressource ;
- économies d'eau ;
- gestion durable des eaux de pluie ;
- étude ;
- sensibilisation ;
- communication...

Des projets sont portés par les collectivités, les acteurs économiques et les associations pour lutter contre les pollutions, restaurer les milieux aquatiques, améliorer la surveillance des milieux, sensibiliser aux enjeux de l'eau ou encore assurer la solidarité internationale.

2 474 projets ont été financés par l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour un montant de plus de 167,3 millions d'euros d'aides, dont 25,5 millions d'euros en déclinaison des mesures du plan Eau.

CONTRAT "EAU & CLIMAT"

Dans le cadre de sa politique au plus près des territoires, l'agence de l'eau renforce une approche territoriale en collaboration avec les acteurs et élus locaux. L'objectif : promouvoir un bon état des eaux et faire émerger des projets prioritaires alignés sur les objectifs environnementaux.

17 nouveaux contrats « Eau et Climat » ont été signés au cours de la 1ère année du 12e Programme d'intervention (2025-2030) portant à 64 le nombre total de contrats « Eau et Climat » approuvés depuis 2019, soit 58,9 % de la superficie du bassin Rhin-Meuse.

Ce partenariat territorial et multithématiques a permis la contractualisation en 2025 de 4 contrats industriels et 13 nouveaux contrats territoriaux pour accélérer la mise en œuvre d'actions en réponse aux enjeux « eau ».

Les contrats 2025 représentent 115,2 millions d'euros d'aides potentielles sur les années 2025-2028 pour un montant estimé de travaux sur le territoire Rhin-Meuse de 328,5 millions d'euros.

LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN RHIN-MEUSE



Agence de l'eau Rhin-Meuse


2 bassins versants (partie française) : celui du Rhin, 24 000 km² (avec son affluent principal, la Moselle) et celui de la Meuse, 7 800 km².

Un contexte international marqué, le plus transfrontalier des bassins français : 4 pays limitrophes (Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique).

Le bassin s'étend sur 32 000 km² (6% du territoire national métropolitain) et compte 4,4 millions d'habitants, 8 départements et 3 230 communes.

Agence de l'eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex

Tél. 03 87 34 47 00
agence@eau-rhin-meuse.fr

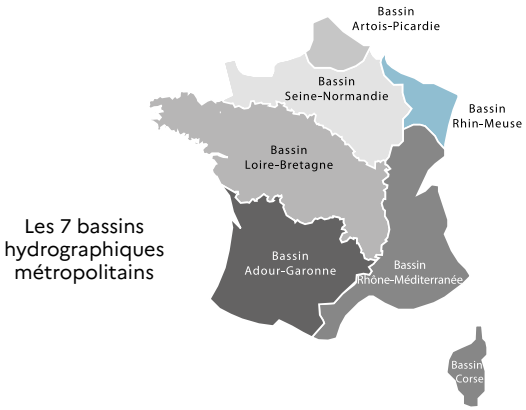

Les 7 bassins hydrographiques métropolitains

Suivez l'actualité de l'agence de l'eau Rhin-Meuse : **eau-rhin-meuse.fr**

Réalisation : AERM • Mars 2026

COMPRENDRE, APPRENDRE, AGIR POUR L'EAU : DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET PRATIQUES

Le site des agences de l'eau vous met à disposition un ensemble de ressources à la fois pédagogiques et pratiques : infographies, podcasts, vidéos, articles... Tous ces supports ont pour objectif d'apporter une information accessible et transparente sur les enjeux de l'eau, la fiscalité de l'eau, les bonnes pratiques...

En savoir plus : https://lc.cx/RessourcesAgences



TOUT COMPRENDRE DE LA RÉFORME DES REDEVANCES

Les redevances des agences de l'eau sont essentielles pour financer les actions de préservation de l'eau et des milieux aquatiques. En incitant à des pratiques vertueuses et en renforçant la connaissance des pressions exercées sur les milieux aquatiques, ces redevances jouent un rôle clé dans la préservation de l'environnement.


Pour accompagner la réforme de 2025 et dans un souci de pédagogie, une foire aux questions, structurée par grandes thématiques, vous est proposée sur le site des agences de l'eau.

En savoir plus : https://lc.cx/Redevances

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

LES AGENCES DE L'EAU

Retrouvez toutes les ressources sur le site **lesagencesdeleau.fr**

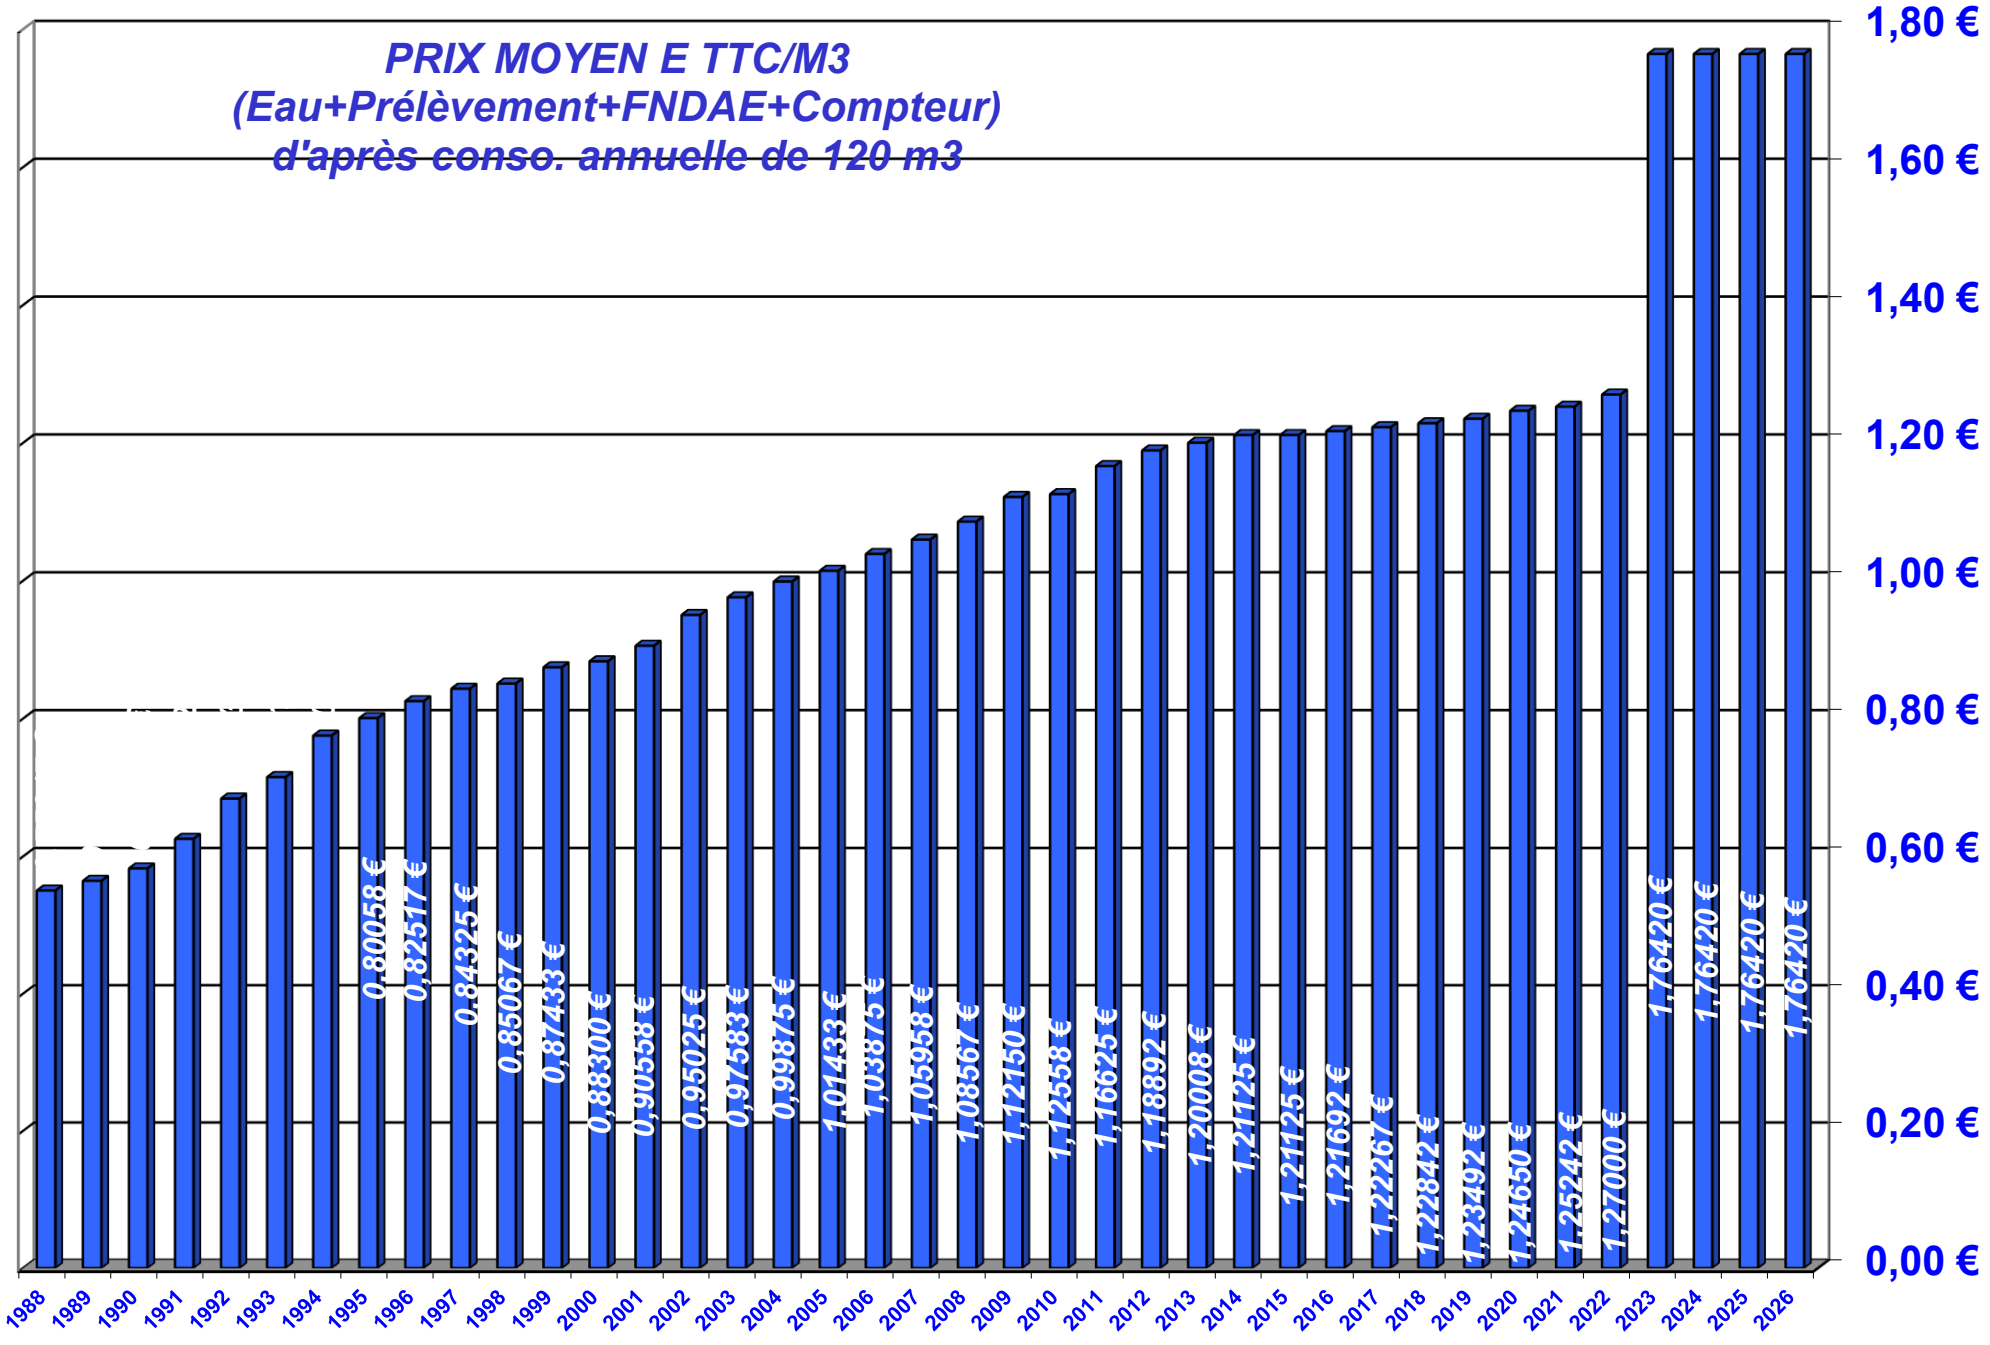
PRIX MOYEN E TTC/M3
(Eau+Prélèvement+FNDAE+Compteur)
d'après conso. annuelle de 120 m3
1,80 €
1,60 €
1,40 €
1,20 €
1,00 €
0,80 €
0,60 €
0,40 €
0,20 €
0,00 €
0,80058 €
0,82517 €
0,84325 €
0,85067 €
0,87433 €
0,88300 €
0,90558 €
0,95025 €
0,97583 €
0,99875 €
1,01433 €
1,03875 €
1,05958 €
1,08567 €
1,12150 €
1,12558 €
1,16625 €
1,18892 €
1,20008 €
1,21125 €
1,21125 €
1,21692 €
1,22267 €
1,22842 €
1,23492 €
1,24650 €
1,25242 €
1,27000 €
1,76420 €
1,76420 €
1,76420 €
1,76420 €
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

SIEGVO

EVOLUTION PRIX DE L'EAU

Année	Eau € HT	TVA	€ TTC	Evolu.	Red. Prélèvement € HT	TVA	€ TTC	Evolu.	FNDAE € HT	TVA	€ TTC	Evolu.	Sous Total Eau € HT	TVA	€ TTC	Evolu.	Red. Compteur 15 mm € HT	TVA	€ TTC	Evolu.
2026	1,20000	0,066	1,266	**0,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,27245	0,00700	1,34243	**0,00%**	47,9669	0,2638	50,6051	**0,00%**
2025	1,20000	0,066	1,266	**0,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,27245	0,00700	1,34243	**0,00%**	47,9669	0,2638	50,6051	**0,00%**
2024	1,20000	0,066	1,266	**0,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,27245	0,00700	1,34243	**0,00%**	47,9669	0,2638	50,6051	**0,00%**
2023	1,20000	0,066	1,266	**0,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,27245	0,00700	1,34243	**0,00%**	47,9669	0,2638	50,6051	**0,00%**
01,11,22	1,20000	0,066	1,266	**22,04%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,27245	0,00700	1,34243	**17,03%**	47,9669	0,2638	50,6051	**170,00%**
2022	0,98330	0,0541	1,0374	**1,50%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,05575	0,00581	1,11382	**1,38%**	17,7655	0,0977	18,7426	**1,50%**
2021	0,96877	0,05328	1,02205	**0,50%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,04122	0,05726	1,09848	**0,46%**	17,503	0,96266	18,46562	**0,50%**
2020	0,96395	0,05302	1,01697	**1,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,03640	0,05700	1,09340	**0,46%**	17,4158	0,95787	18,37367	**0,50%**
2019	0,95441	0,05249	1,00690	**1,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,02686	0,05647	1,08333	**1,87%**	17,2434	0,94839	18,19179	**1,51%**
2018	0,94966	0,05223	1,00189	**0,50%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,02211	0,05621	1,07832	**1,40%**	17,0726	0,93899	18,01159	**0,50%**
2017	0,94494	0,05197	0,99691	**1,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,01739	0,05595	1,07334	**0,93%**	16,9877	0,93432	17,92202	**1,00%**
2016	0,9402	0,05171	0,99195	**0,50%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,01269	0,05569	1,06838	**0,46%**	16,9032	0,92968	17,83288	**0,50%**
2015	0,9356	0,05146	0,98702	**0,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,00801	0,05544	1,06345	**0,00%**	16,8191	0,92505	17,74413	**0,00%**
2014	0,9356	0,05146	0,98702	**1,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	1,00801	0,05544	1,06345	**1,86%**	16,8191	0,92505	17,74413	**2,01%**
2013	0,92630	0,05095	0,97725	**1,00%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	0,99875	0,05493	1,05368	**0,93%**	16,6525	0,91589	17,56841	**1,00%**
2012	0,9171	0,05044	0,96757	**2,10%**	0,0725	0,00398	0,07643	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	0,98958	0,05442	1,04400	**1,94%**	16,4876	0,90682	17,39446	**2,10%**
2011	0,8983	0,04940	0,94767	**1,40%**	0,0725	0,00398	0,07643	**49,98%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	0,97072	0,05338	1,02410	**3,91%**	16,1485	0,88817	17,03669	**1,40%**
2010	0,8859	0,04872	0,93459	**3,00%**	0,0483	0,00266	0,05096	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	0,93417	0,05138	0,98555	**3,34%**	15,9256	0,87591	16,80147	**3,00%**
2009	0,8859	0,04872	0,93459	**3,00%**	0,0483	0,00266	0,05096	**9,99%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	0,93417	0,05138	0,98555	**3,34%**	15,4618	0,85040	16,31216	**3,00%**
2008	0,86007	0,04730	0,90737	**1,80%**	0,04391	0,00242	0,04633	**20,03%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	0,90398	0,04972	0,95370	**2,56%**	15,01140	0,82563	15,83703	**1,80%**
2007	0,84486	0,04647	0,89133	**2,00%**	0,03659	0,00201	0,03860	**2,01%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	0,88145	0,04848	0,92993	**2,00%**	14,74596	0,81103	15,55699	**2,00%**
2006	0,82829	0,04556	0,87385	**2,50%**	0,03587	0,00197	0,03784	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00%**	0,86416	0,04753	0,91169	**2,39%**	14,45688	0,79513	15,25201	**2,50%**
2005	0,80809	0,04444	0,85253	**3,50%**	0,03587	0,00197	0,03784	**0,00%**	0,00000	0,00000	0,00000	**-100,00%**	0,84396	0,04641	0,89037	**0,72%**	14,10432	0,77574	14,88006	**7,00%**
2004	0,78076	0,04294	0,82370	**2,50%**	0,03587	0,00197	0,03784	**0,00%**	0,02130	0,00117	0,02247	**0,00%**	0,83793	0,04608	0,88401	**2,33%**	13,18164	0,72499	13,90663	**2,43%**
2003	0,76172	0,04189	0,80361	**3,00%**	0,03587	0,00197	0,03784	**0,00%**	0,02130	0,00117	0,02247	**0,00%**	0,81889	0,04503	0,86392	**2,79%**	12,86860	0,70777	13,57637	**3,07%**
2002	0,73953	0,04067	0,78020	**5,00%**	0,03587	0,00197	0,03784	**6,95%**	0,02130	0,00117	0,02247	**-0,18%**	0,79670	0,04381	0,84051	**4,94%**	12,48564	0,68671	13,17235	**5,00%**
2001	0,70431	0,03874	0,74305	**1,99%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,02134	0,00117	0,02251	**0,00%**	0,75919	0,04175	0,80094	**1,84%**	11,89102	0,65401	12,54503	**8,33%**
2000	0,69059	0,03798	0,72857	**0,89%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,02134	0,00117	0,02251	**0,00%**	0,74547	0,04099	0,78646	**0,82%**	10,97633	0,60370	11,58003	**2,35%**
1999	0,68450	0,03765	0,72215	**2,98%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,02134	0,00117	0,02251	**0,00%**	0,73938	0,04066	0,78004	**2,75%**	10,72479	0,58986	11,31465	**3,08%**
1998	0,66468	0,03656	0,70124	**0,93%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,02134	0,00117	0,02251	**0,00%**	0,71956	0,03957	0,75913	**0,86%**	10,40465	0,57226	10,97691	**1,11%**
1997	0,65858	0,03622	0,69480	**2,37%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,02134	0,00117	0,02251	**0,00%**	0,71346	0,03923	0,75269	**2,18%**	10,29031	0,56597	10,85628	**2,27%**
1996	0,64333	0,03538	0,67871	**2,93%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,02134	0,00117	0,02251	**11,93%**	0,69821	0,03839	0,73660	**3,03%**	10,06164	0,55339	10,61503	**3,29%**
1995	0,62504	0,03438	0,65942	**3,54%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,01906	0,00105	0,02011	**0,00%**	0,67764	0,03727	0,71491	**3,25%**	9,74149	0,53578	10,27727	**3,40%**
1994	0,60370	0,03320	0,63690	**9,09%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,01906	0,00105	0,02011	**19,06%**	0,65630	0,03609	0,69239	**8,85%**	9,42135	0,51817	9,93952	**5,10%**
1993	0,55339	0,03044	0,58383	**4,91%**	0,03354	0,00184	0,03538	**0,00%**	0,01601	0,00088	0,01689	**0,00%**	0,60294	0,03316	0,63610	**4,49%**	8,96400	0,49302	9,45702	**5,09%**
1992	0,52747	0,02901	0,55648	**3,59%**	0,03354	0,00184	0,03538		0,01601	0,00088	0,01689	**0,00%**	0,57702	0,03173	0,60875	**9,87%**	8,52952	0,46912	8,99864	**5,07%**
1991	0,50918	0,02800	0,53718	**7,60%**					0,01601	0,00088	0,01689	**10,54%**	0,52519	0,02888	0,55407	**7,69%**	8,11791	0,44649	8,56440	**5,03%**

ANNEXE 8

PRIO

Les ressources du SIEGVO

Total produit en 2025 (ressources propres du SIEGVO) : 6 278 047 m^3

Total achat en gros : 655 465 m^3

Mance

Forage 9,79 %

Collecteur 18,31 %

Auboué

Forages de Moineville 44,76 %

Puits d'Auboué 16,56 %

Les Broucks

Ancienne Brouck 1,57 %

Nouvelle Brouck 5,10 %

Station de Roncourt

Réservoirs de Pierrevillers

Réseau de Distribution

Pour les communes :

Amanvillers	Lorry les Metz	Puxieux	Semécourt
Amnéville	Maizières les Metz	Rezonville	Talange
Bronvaux	Marange Silvange	Rombas	Tronville
Clouange	Mars la Tour	Roncourt	Vaux
Fêves	Montois la Montagne	Richemont	Verneville
Gravelotte	Mondelange	St Privat la Montagne	Vionville
Gandrange	Norroy le veneur	Ste Marie aux Chênes	Vitry sur Orne
Jussy	Pierrevillers	Ste Ruffine	
Lessy	Plesnois	Saulny	

Rosselange

Sources 2,73 %

Dessert l'ensemble de la commune


Ancy-Dornot

Sources Ancy 1,07 %


Sources Dornot 0,11 %

Dessert l'ensemble de la commune

SIEGVO
17 Rue de Metz
57865 AMANVILLERS

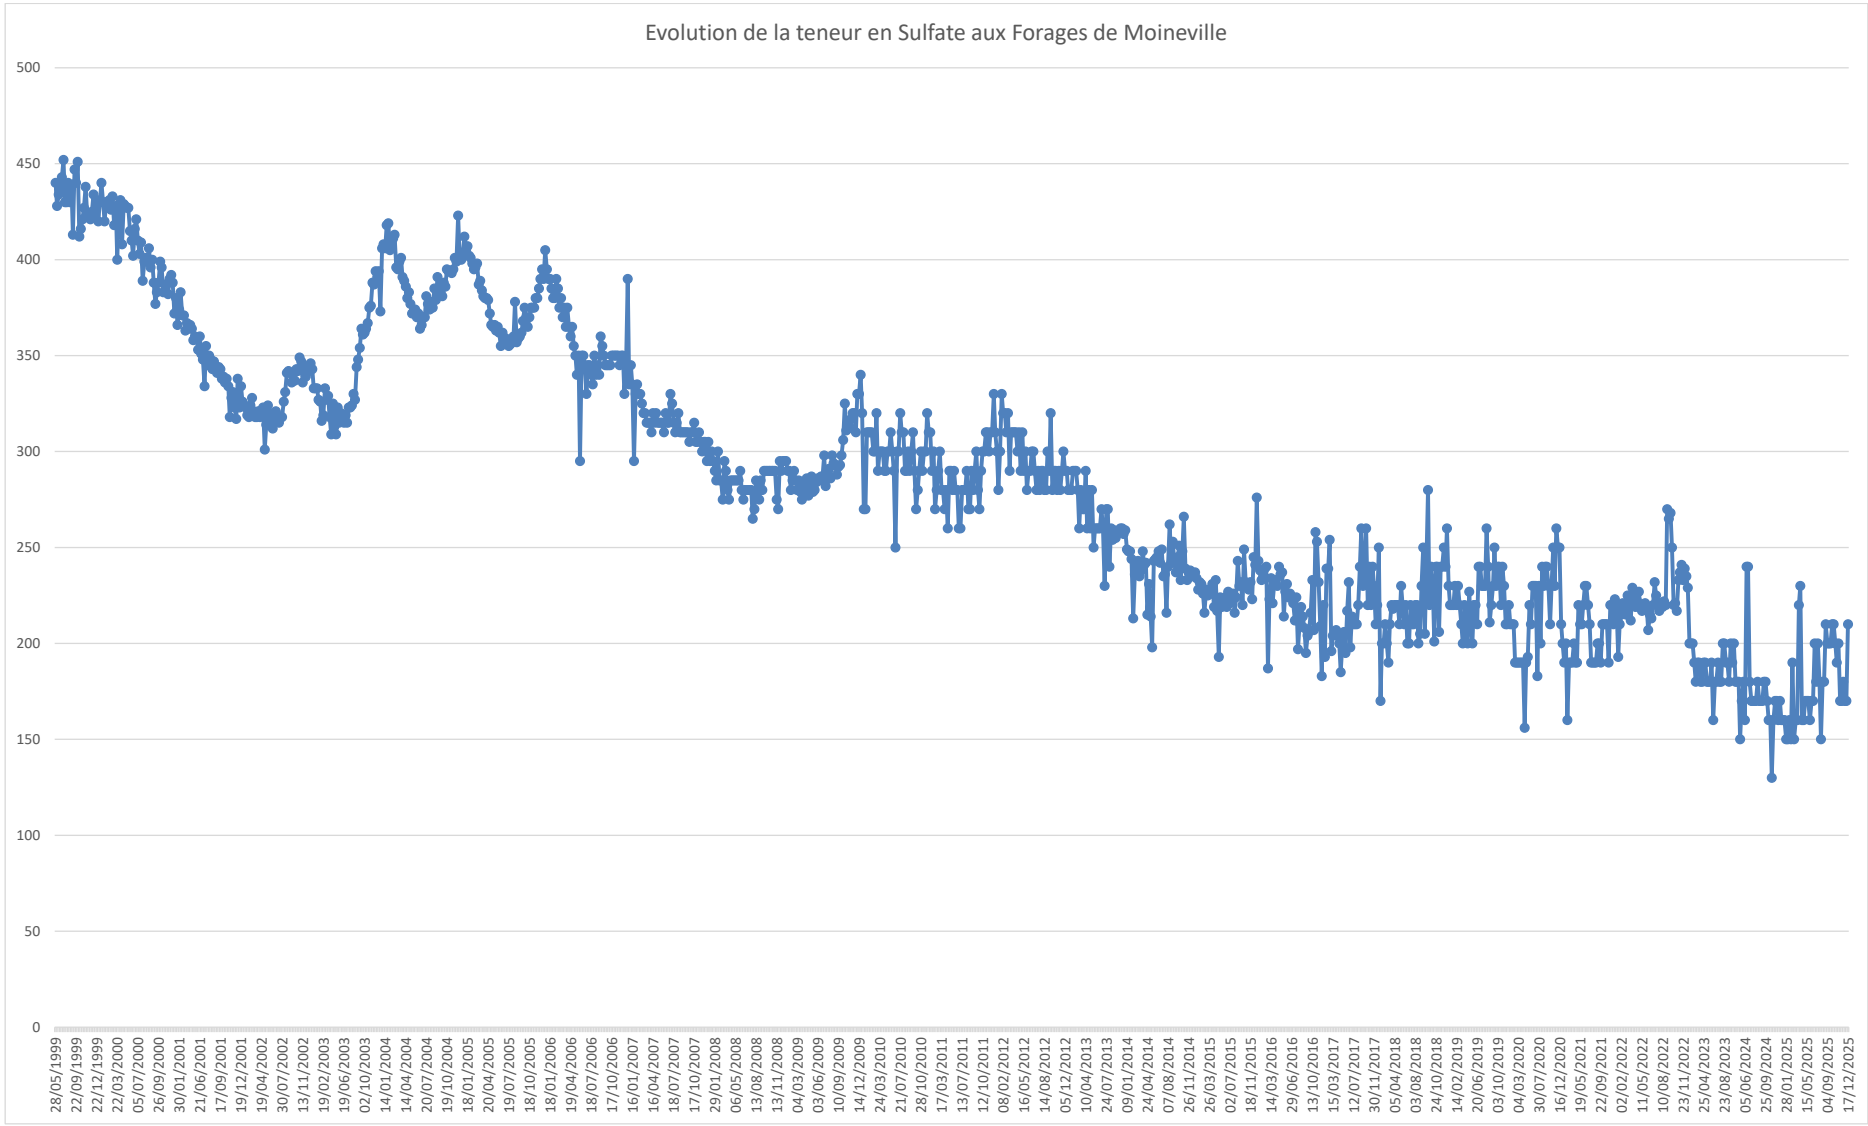

SIEGVO
17 Rue de Metz
57865 AMANVILLERS

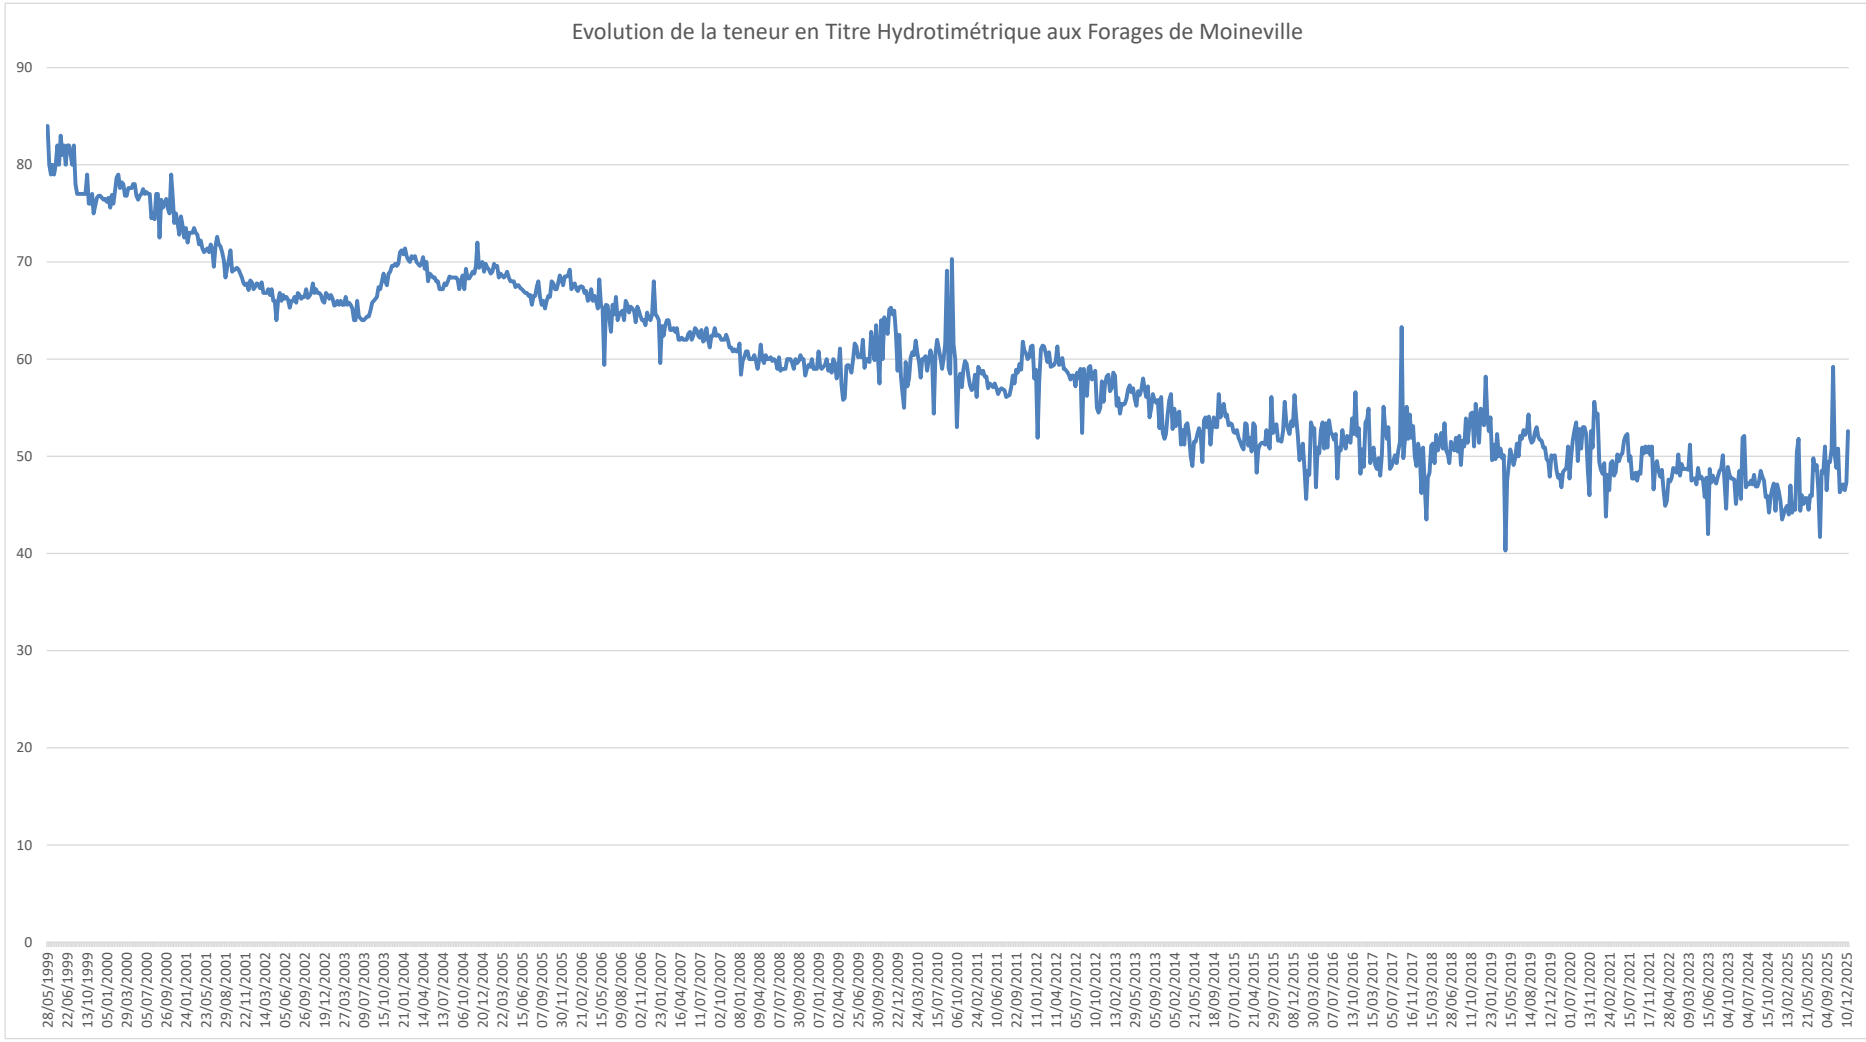

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 Amanvillers

RECAPITULATIF CONSOMMATION ELECTRIQUE ANNEE 2025


	LIEU LIVRAISON	PUISSANCE KWH	COUT € HT	Moyenne € HT/KWH
1	Semécourt - Station de Pompage- Rue de Verdun	10 752	1 897,15 €	0,1764 €
2	Lorry les Metz - Réservoir	133	191,35 €	1,4387 €
3	Jussy - Réservoir	0	201,21 €	
4	Semécourt - Rte Nationale	0	167,69 €	
5	Gravelotte - Ch. de la Mance	119 263	27 198,81 €	0,2281 €
6	Lessy - Rue de la Côte	169	232,10 €	1,3734 €
7	Clouange - Réservoir	0	156,30 €	
8	Marange Res rue de la Taye	1	143,48 €	143,4800 €
9	Ste Marie aux chênes Réservoir	215	199,19 €	0,9265 €
10	Pierrevillers - Ch. De l'Abani	0	130,29 €	
11	Rombas - Rue de Metz	1	174,10 €	174,1000 €
12	Amanvillers - Bureaux SIEGVO	11 010	2 431,17 €	0,2208 €
13	Vionville CD 11	37	146,94 €	3,9714 €
14	Rezonville - Rue de Metz	0	140,25 €	
15	Roncourt - Réservoir Montois	0	140,25 €	
16	Amanvillers - Logt 1 rte Metz	7 610	1 693,54 €	0,2225 €
17	Amanvillers - Rue de Montvaux	0	140,25 €	
18	Clouange - Rue Joffre	291	214,33 €	0,7365 €
19	Norroy - Zone Ecoparc	-91	152,03 €	-1,6707 €
20	St Privat - Surpresseur	3 949	1 001,42 €	0,2536 €
21	Richemont - ZAC Champ Mars	0	140,25 €	
22	Amnéville - Rue du Viel Amnéville	-575	75,97 €	-0,1321 €
23	Roncourt - Rue de la Mine Rue Mondon	28	145,29 €	5,1889 €
24	Vaux Chemin de Sellières	0	167,83 €	
25	Marange Route de Pierrevillers	15	146,28 €	9,7520 €
26	Ancy - Rue du Moulin Haut - Les Chênes	99	171,87 €	1,7361 €
27	Ancy - Rue du Goulot - La Joyeuse	3	156,90 €	52,3000 €
28	Ancy - Route de Novéant - Puits Vadelle	8 760	1 824,91 €	0,2083 €
29	Dornot - Grand Rue - Station Pompage	3 928	855,84 €	0,2179 €
30	Réservoir Vitry Haut	4 216	1 517,34 €	0,3599 €
31	Amanvillers - Atelier 1 rte de Metz	15 807	3 568,82 €	0,2258 €
32	Station de pompage Mance	1 254 528	147 687,98 €	0,1177 €
33	Roncourt Station de pompage	2 179 401	244 345,33 €	0,1121 €
34	Ancienne Brouck	32 029	4 608,72 €	0,1439 €
35	Nouvelle Brouck	207 135	23 952,10 €	0,1156 €
36	Station de Pompage Auboue	2 198 293	247 163,19 €	0,1124 €
37	Moineville Forage	1 334 013	154 479,84 €	0,1158 €
38	Rosselange Station de Pompage	92 504	13 317,89 €	0,1440 €
39	Pierrevillers Réservoirs	689	878,61 €	1,2752 €
	TOTAL	7 484 213	881 956,81 €	0,1178 €

RECAPITULATIF CONSOMMATION ELECTRIQUE
ANNEE 2023-2024-2025

		2023		2024		2025			
	LIEU LIVRAISON	PUISSANCE KWH	COUT € HT	PUISSANCE KWH	COUT € HT	PUISSANCE KWH	COUT € HT	Evolution 24/25 KWH	Evolution 24/25 € HT
1	Semécourt - Station de Pompage- Rue de Verdun	11 573	4 909,83 €	10 127	3 227,56 €	**10 752**	**1 897,15 €**	6,17%	-41,22%
2	Lorry les Metz - Réservoir	149	215,38 €	122	173,99 €	**133**	**191,35 €**	9,02%	9,98%
3	Jussy - Réservoir	-2	187,72 €	1	165,34 €	**0**	**201,21 €**	-100,00%	21,69%
4	Semécourt - Rte Nationale	0	158,78 €	0	137,36 €	**0**	**167,69 €**		22,08%
5	Gravelotte - Ch. de la Mance	86 089	44 032,58 €	114 704	29 793,10 €	**119 263**	**27 198,81 €**	3,97%	-8,71%
6	Lessy - Rue de la Côte	31	205,44 €	23	172,11 €	**169**	**232,10 €**	634,78%	34,86%
7	Clouange - Réservoir	-653	-432,05 €	0	149,79 €	**0**	**156,30 €**		4,35%
8	Marange Res rue de la Taye	1	134,29 €	6	164,41 €	**1**	**143,48 €**	-83,33%	-12,73%
9	Ste Marie aux chênes Réservoir	-7	131,30 €	5	151,03 €	**215**	**199,19 €**	4200,00%	31,89%
10	Pierrevillers - Ch. De l'Abani	-340	-55,50 €	0	162,24 €	**0**	**130,29 €**		-19,69%
11	Rombas - Rue de Metz	3	160,79 €	-6	192,76 €	**1**	**174,10 €**	-116,67%	-9,68%
12	Amanvillers - Bureaux SIEGVO	10 716	4 186,88 €	17 042	5 550,78 €	**11 010**	**2 431,17 €**	-35,39%	-56,20%
13	Vionville CD 11	30	145,87 €	40	174,08 €	**37**	**146,94 €**	-7,50%	-15,59%
14	Rezonville - Rue de Metz	0	134,26 €	0	160,87 €	**0**	**140,25 €**		-12,82%
15	Roncourt - Réservoir Montois	1	134,29 €	36	173,86 €	**0**	**140,25 €**	-100,00%	-19,33%
16	Amanvillers - Logt 1 rte Metz	9 812	3 692,46 €	9 591	3 035,36 €	**7 610**	**1 693,54 €**	-20,65%	-44,21%
17	Amanvillers - Rue de Montvaux	0	133,90 €	0	132,87 €	**0**	**140,25 €**		5,55%
18	Clouange - Rue Joffre	285	259,78 €	296	246,12 €	**291**	**214,33 €**	-1,69%	-12,92%
19	Norroy - Zone Ecoparc	465	343,51 €	903	417,60 €	**-91**	**152,03 €**	-110,08%	-63,59%
20	St Privat - Surpresseur	3 047	1 412,81 €	5 427	2 008,23 €	**3 949**	**1 001,42 €**	-27,23%	-50,13%
21	Richemont - ZAC du champ de Mars	0	133,90 €	0	160,87 €	**0**	**140,25 €**		-12,82%
22	Amnéville - Rue du Vieil Amnéville	48 985	19 634,09 €	483	308,10 €	**-575**	**75,97 €**	-219,05%	-75,34%
23	Roncourt - Rue de la Mine Rue Mondon	22	142,65 €	30	170,73 €	**28**	**145,29 €**	-6,67%	-14,90%
24	Vaux Chemin de Sellieres	0	158,78 €	0	137,36 €	**0**	**167,83 €**		22,18%
25	Marange Route de Pierrevillers	71	162,13 €	115	199,70 €	**15**	**146,28 €**	-86,96%	-26,75%
26	Ancy Rue du Moulin Haut Les Chênes	141	202,55 €	213	217,57 €	**99**	**171,87 €**	-53,52%	-21,00%
27	Ancy Rue du Goulot La Joyeuse	68	173,43 €	-17	142,55 €	**3**	**156,90 €**	-117,65%	10,07%
28	Ancy Puits Vadelle	10 178	2 762,56 €	1 076	194,84 €	**8 760**	**1 824,91 €**	714,13%	836,62%
29	Dornot Station de pompage	3 825	1 730,78 €	4 811	1 717,27 €	**3 928**	**855,84 €**	-18,35%	-50,16%
30	Vitry Réservoir Haut Surpresseur	2 568	1 854	4 211	1 785	**4 216**	**1 517,34 €**	0,12%	-14,98%
31	Amanvillers - Atelier 1 rte de Metz	18 740	7 026,90 €	29 708	9 187,95 €	**15 807**	**3 568,82 €**	-46,79%	-61,16%
32	Station de pompage Mance	1 049 702	246 498,85 €	1 457 904	227 860,45 €	**1 254 528**	**147 687,98 €**	-13,95%	-35,18%
33	Roncourt Station de pompage	2 168 298	532 154,39 €	2 102 491	329 194,07 €	**2 179 401**	**244 345,33 €**	3,66%	-25,77%
34	Ancienne Brouck	29 854	8 064,03 €	39 638	6 905,99 €	**32 029**	**4 608,72 €**	-19,20%	-33,26%
35	Nouvelle Brouck	215 714	55 543,57 €	229 044	35 173,60 €	**207 135**	**23 952,10 €**	-9,57%	-31,90%
36	Station de Pompage Auboue	1 908 587	486 668,51 €	1 798 181	282 397,80 €	**2 198 293**	**247 163,19 €**	22,25%	-12,48%
37	Moineville Forage	1 296 948	306 685,76 €	1 284 316	194 376,55 €	**1 334 013**	**154 479,84 €**	3,87%	-20,53%
38	Rosselange - Station de pompage	86 754	23 616,68 €	240 998	39 031,61 €	**92 504**	**13 317,89 €**	-61,62%	-65,88%
39	Pierrevillers Réservoirs	984	1 040,82 €	812	922,50 €	**689**	**878,61 €**	-15,15%	-4,76%
	TOTAL	**6 962 639**	**1 754 346,75 €**	**7 352 331**	**1 176 473,75 €**	**7 484 213**	**881 956,81 €**	1,79%	**-25,03%**

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ENERGIES ELECTRIQUES (STATION DE POMPAGE, POSTES DE TELEGESTION…)

Année	Conso (en KWh)	Coût (en € HT)
2001	7 765 333	385 749,74 €
2002	8 937 889	433 600,24 €
2003	9 794 872	464 999,95 €
2004	8 238 983	414 113,84 €
2005	8 753 972	428 812,62 €
2006	7 540 893	394 304,42 €
2007	6 393 993	362 655,57 €
2008	6 851 627	387 508,25 €
2009	7 370 364	433 246,62 €
2010	6 461 451	429 484,10 €
2011	6 745 503	469 756,21 €
2012	6 203 921	453 802,37 €
2013	5 454 366	428 046,04 €
2014	5 566 384	459 493,73 €
2015	5 466 440	477 660,33 €
2016	5 561 603	409 376,57 €
2017	5 743 023	354 318,33 €
2018	4 291 653	352 278,17 €
2019	6 150 004	523 691,83 €
2020	6 009 858	441 838,64 €
2021	7 164 726	549 689,35 €
2022	7 025 393	1 462 338,94 €
2023	6 962 639	1 754 346,75 €
2024	7 352 331	1 176 473,75 €
2025	7 484 213	881 986,81 €

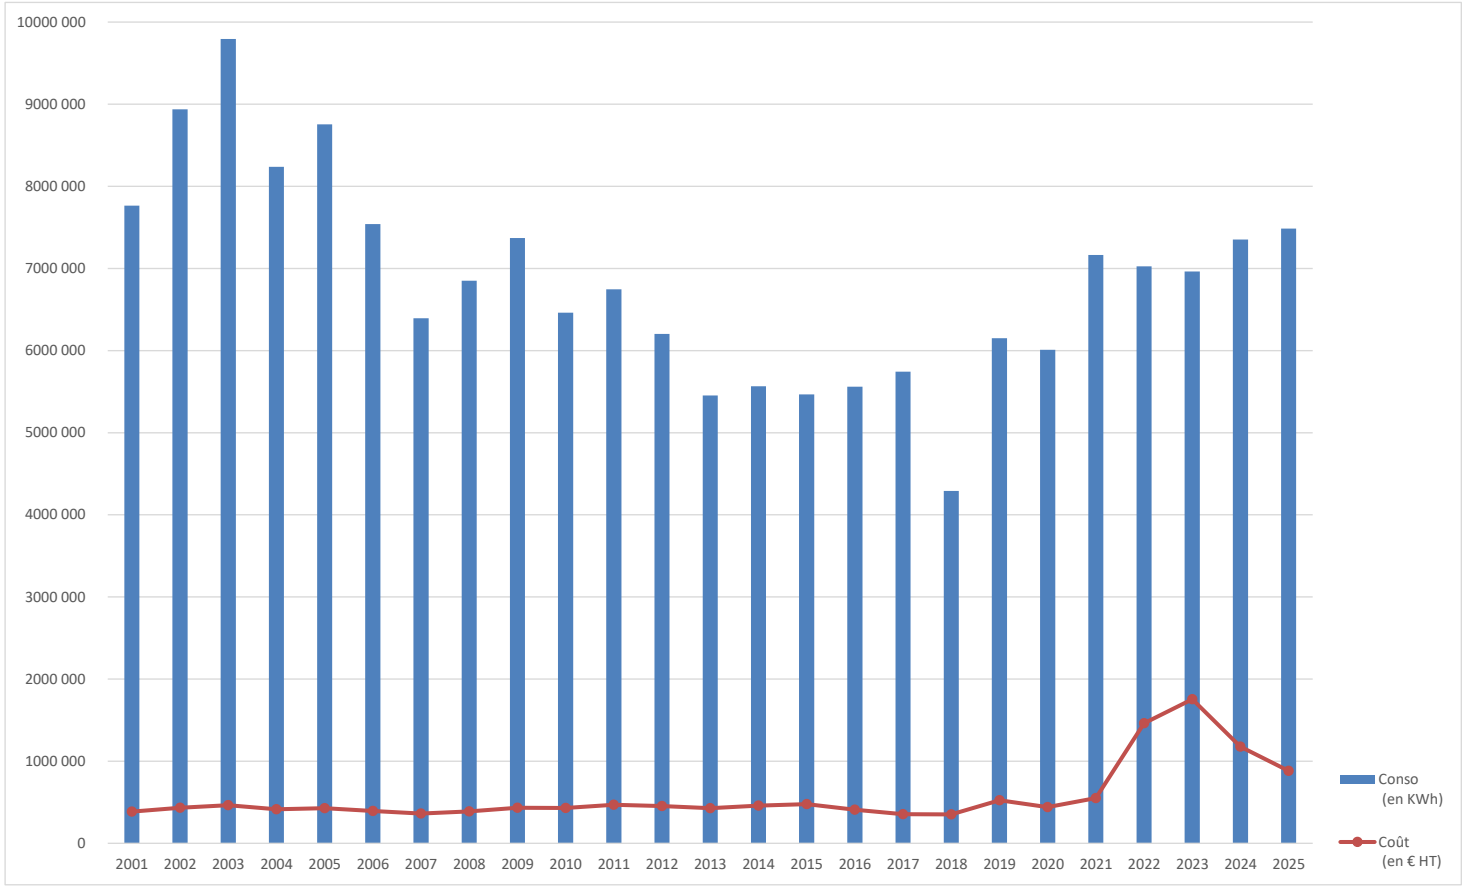

SIEGVO
17 ROUTE DE METZ
57865 AMANVILLERS

ANNEXE 13

ELECTRICITE ANNEE 2025
TABLEAU RECAPITULATIF TARIFS VERTS

	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT
Moineville	38 445	3 238,55 €	252 104	33 460,61 €	230 680	25 765,96 €	460 830	44 647,23 €	351 954	33 299,00 €	1 334 013	140 411,35 €
Auboué Station	8 571	1 289,31 €	407 549	53 962,13 €	335 454	37 279,48 €	854 368	82 810,78 €	592 351	55 604,49 €	2 198 293	230 946,19 €
Nlle Brouck	369	55,49 €	49 032	6 555,18 €	34 046	3 842,35 €	73 540	7 102,21 €	50 148	4 698,59 €	207 135	22 253,82 €
Ancienne Brouck	167	25,08 €	7 298	971,68 €	5 294	592,71 €	11 346	1 097,32 €	7 924	743,28 €	32 029	3 430,07 €
Roncourt Station	18 099	2 709,60 €	490 383	62 490,45 €	409 278	45 785,31 €	736 859	71 370,10 €	524 782	49 203,30 €	2 179 401	231 558,76 €
Mance Station	26 267	3 920,71 €	367 510	48 843,50 €	316 656	35 737,04 €	315 774	30 526,79 €	228 321	21 387,68 €	1 254 528	140 415,72 €

		TOTAL		Coût du KWH en € HT					Moyenne	Dépassement			ENERGIE REACTIVE	
		€ HT	€ TTC	Pointe	HPH	HCH	HPE	HCE	€/KWH HT	P. € HT	HP € HT	HC € HT	Conso.	€ HT
Moineville		154 479,84 €	227 441,53 €	0,084 €	0,133 €	0,112 €	0,097 €	0,095 €	0,116 €	5 805,67 €	0,00 €	0,00 €	92 957	2 268,74 €
Auboué Station		247 163,19 €	361 868,52 €	0,150 €	0,132 €	0,111 €	0,097 €	0,094 €	0,112 €	1 787,60 €	4 218,16 €	2 744,41 €	2 740	66,86 €
Nlle Brouck		23 952,10 €	35 496,67 €	0,150 €	0,134 €	0,113 €	0,097 €	0,094 €	0,116 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 723	90,63 €
Ancienne Brouck		4 608,72 €	6 995,69 €	0,150 €	0,133 €	0,112 €	0,097 €	0,094 €	0,144 €	33,24 €	0,00 €	0,00 €	5 108	124,11 €
Roncourt Station		244 345,33 €	357 613,42 €	0,150 €	0,127 €	0,112 €	0,097 €	0,094 €	0,112 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 466	1 911,10 €
Mance Station		147 687,98 €	213 809,47 €	0,149 €	0,133 €	0,113 €	0,097 €	0,094 €	0,118 €	37,63 €	137,98 €	120,79 €	30 804	740,30 €

P= Pointe
HPH= Heure Pleine Hiver
HCH= Heure Creuse Hiver
HPE= Heure Pleine Eté
HCE= Heure Creuse Eté

POINT DE LIVRAISON: MOINEVILLE FORAGE
TARIF: VERT A5 MOYENNE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: ENERGEM

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS

P	HPH	HCH	HPE	HCE
5	200	200	200	200

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL	TOTAL TTC	Moyenne	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	€ HT	€ TTC	€/KWH HT	P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
JANVIER	9 347	1 407,47 €	26 750	3 551,86 €	32 171	3 670,07 €	0	0,00 €	0	0,00 €	68 268	8 629,40 €	10 618,53 €	14 501,68 €	0,156 €	188	188	189	2720	1 427,46 €	0	0,00 €	0	0,00 €	10288	237,65 €
FEVRIER	10 454	1 624,34 €	34 037	4 635,16 €	38 979	4 524,69 €	0	0,00 €	0	0,00 €	83 470	10 784,19 €	13 334,79 €	18 709,10 €	0,160 €	191	191	191	3305	1 867,99 €	0	0,00 €	0	0,00 €	14282	354,19 €
MARS	0	0,00 €	63 456	8 641,44 €	46 788	5 431,15 €	0	0,00 €	0	0,00 €	110 244	14 072,59 €	14 920,22 €	21 454,36 €	0,135 €	0	191	190	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	20623	511,45 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	23 024	2 209,85 €	16 537	1 540,92 €	39 561	3 750,77 €	4 066,44 €	6 205,01 €	0,103 €	0	190	190	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	76 305	7 323,75 €	58 212	5 424,19 €	134 517	12 747,94 €	13 091,16 €	20 023,50 €	0,097 €	0	189	189	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	68 563	6 580,67 €	56 669	5 536,61 €	125 232	12 117,28 €	12 201,53 €	18 663,66 €	0,097 €	0	188	188	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	73 581	7 062,30 €	56 068	5 224,42 €	129 649	12 286,72 €	12 632,17 €	19 320,44 €	0,097 €	0	186	186	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	71 605	7 008,70 €	57 623	5 455,75 €	129 228	12 464,45 €	12 809,77 €	19 452,01 €	0,099 €	0	185	185	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	70 207	6 871,86 €	51 142	4 843,15 €	121 349	11 715,01 €	12 057,03 €	18 304,96 €	0,099 €	0	184	184	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	77 545	7 590,10 €	55 703	5 273,96 €	133 248	12 864,06 €	13 210,55 €	20 057,44 €	0,099 €	0	183	184	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	71 327	9 278,21 €	56 672	6 102,44 €	0	0,00 €	0	0,00 €	127 999	15 380,65 €	16 291,24 €	23 591,81 €	0,127 €	0	182	182	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	23181	565,62 €
DÉCEMBRE	18 644	206,74 €	56 534	7 353,94 €	56 070	6 037,61 €	0	0,00 €	0	0,00 €	131 248	13 598,29 €	19 246,41 €	27 157,56 €	0,147 €	181	181	181	4355	2 510,22 €	0	0,00 €	0	0,00 €	24583	599,83 €
TOTAL	**38 445**	**3 238,55 €**	**252 104**	**33 460,61 €**	**230 680**	**25 765,96 €**	**460 830**	**44 647,23 €**	**351 954**	**33 299,00 €**	**1 334 013**	**140 411,35 €**	**154 479,84 €**	**227 441,53 €**	**0,12 €**				**5 805,67 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**92957**	**2 268,74 €**

Energie Hiver	**39,07%**	**521 229**	**Energie HP**	**53,44%**	**712 934**
Energie Eté	**60,93%**	**812 784**	**Energie HC**	**43,68%**	**582 634**
			Energie P	**2,88%**	**38 445**

POINT DE LIVRAISON: AUBOUE - STATION DE POMPAGE
TARIF: VERT A5 COURTE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: ENERGEM

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS

P	HPH	HCH	HPE	HCE
10	460	460	460	460

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL € HT	TOTAL TTC € TTC	Moyenne €/KWH HT	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT				P.	HP	HC	P. Pui	P. € HT	HP Pui	HP € HT	HC Pui	HC € HT	Conso.	€ HT
JANVIER	7 632	1 149,23 €	49 720	6 601,82 €	44 518	5 078,61 €	0	0,00 €	0	0,00 €	101 870	12 829,66 €	15 125,83 €	20 817,62 €	0,148 €	324	324	323	3156	1 656,27 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
FEVRIER	368	57,18 €	51 604	7 027,43 €	41 876	4 860,97 €	0	0,00 €	0	0,00 €	93 848	11 945,58 €	12 587,68 €	17 799,73 €	0,134 €	18	323	323	8	4,52 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MARS	0	0,00 €	81 826	11 143,06 €	62 037	7 201,26 €	0	0,00 €	0	0,00 €	143 863	18 344,32 €	18 996,40 €	26 840,60 €	0,132 €	0	324	324	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	97 604	9 368,03 €	79 242	7 383,77 €	176 846	16 751,80 €	17 449,06 €	25 874,34 €	0,099 €	0	523	324	0	0,00 €	63	35,61 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	95 728	9 187,97 €	72 379	6 744,28 €	168 107	15 932,25 €	16 591,36 €	24 609,14 €	0,099 €	0	324	323	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	117 302	11 258,65 €	85 699	7 985,43 €	203 001	19 244,08 €	21 304,83 €	31 207,44 €	0,105 €	0	528	528	0	0,00 €	1374	776,58 €	1088	614,94 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	118 183	11 343,20 €	82 220	7 661,26 €	200 403	19 004,46 €	20 670,62 €	30 378,80 €	0,103 €	0	528	527	0	0,00 €	1097	620,02 €	651	367,95 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	128 888	12 615,56 €	90 826	8 599,41 €	219 714	21 214,97 €	23 158,09 €	34 752,59 €	0,105 €	0	527	528	0	0,00 €	1485	745,47 €	1145	513,88 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	137 863	13 494,03 €	84 287	7 980,29 €	222 150	21 474,32 €	23 283,68 €	34 978,69 €	0,105 €	0	526	526	0	0,00 €	1353	679,21 €	993	445,66 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	158 800	15 543,34 €	97 698	9 250,05 €	256 498	24 793,39 €	27 003,21 €	40 505,12 €	0,105 €	0	657	656	0	0,00 €	2164	1 086,33 €	956	429,05 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	114 178	14 852,27 €	84 213	9 068,06 €	0	0,00 €	0	0,00 €	198 391	23 920,33 €	25 275,77 €	36 633,90 €	0,127 €	0	524	523	0	0,00 €	470	270,91 €	590	340,08 €	2740	66,86 €
DÉCEMBRE	571	82,90 €	110 221	14 337,55 €	102 810	11 070,58 €	0	0,00 €	0	0,00 €	213 602	25 491,03 €	25 716,66 €	37 470,55 €	0,120 €	59	462	512	220	126,81 €	7	4,03 €	57	32,85 €	0	0,00 €
TOTAL	**8 571**	**1 289,31 €**	**407 549**	**53 962,13 €**	**335 454**	**37 279,48 €**	**854 368**	**82 810,78 €**	**592 351**	**55 604,49 €**	**2 198 293**	**230 946,19 €**	**247 163,19 €**	**361 868,52 €**	**0,112 €**					**1 787,60 €**		**4 218,16 €**		**2 744,41 €**	**2740**	**66,86 €**

Energie Hiver	**34,19%**	**751 574**	**Energie HP**	**57,40%**	**1 261 917**
Energie Eté	**65,81%**	**1 446 719**	**Energie HC**	**42,21%**	**927 805**
			Energie P	**0,39%**	**8 571**

POINT DE LIVRAISON: UCKANGE - NOUVELLE BROUCK
TARIF: VERT A5 MOYENNE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: ENERGEM

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS

P	HPH	HCH	HPE	HCE
5	61	61	61	61

Modification de puissance le 28/02/2018

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL € HT	TOTAL TTC € TTC	Moyenne €/KWH HT	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT				P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
JANVIER	138	20,78 €	11 927	1 583,67 €	7 723	881,03 €	0	0,00 €	0	0,00 €	19 788	2 485,48 €	2 646,53 €	3 699,60 €	0,134 €	4	56	56	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	639	14,76 €
FEVRIER	114	17,72 €	10 550	1 436,70 €	7 023	815,23 €	0	0,00 €	0	0,00 €	17 687	2 269,65 €	2 429,32 €	3 505,88 €	0,137 €	4	56	56	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	565	14,01 €
MARS	0	0,00 €	13 203	1 797,99 €	8 080	937,92 €	0	0,00 €	0	0,00 €	21 283	2 735,91 €	2 907,17 €	4 195,49 €	0,137 €	0	56	56	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	990	24,55 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	13 483	1 294,10 €	7 290	679,29 €	20 773	1 973,39 €	2 119,94 €	3 234,77 €	0,102 €	0	57	56	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	15 244	1 463,12 €	9 089	846,91 €	24 333	2 310,03 €	2 457,63 €	3 752,04 €	0,101 €	0	57	57	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	11 379	1 092,16 €	9 129	850,64 €	20 508	1 942,80 €	2 089,29 €	3 189,64 €	0,102 €	0	56	56	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	10 360	994,35 €	7 443	693,54 €	17 803	1 687,89 €	1 833,98 €	2 798,23 €	0,103 €	0	53	54	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	8 127	795,47 €	6 395	605,48 €	14 522	1 400,95 €	1 546,09 €	2 341,82 €	0,106 €	0	51	51	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	7 725	756,12 €	5 648	534,75 €	13 373	1 290,87 €	1 435,37 €	2 173,78 €	0,107 €	0	51	51	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	7 222	706,89 €	5 154	487,98 €	12 376	1 194,87 €	1 339,39 €	2 027,38 €	0,108 €	0	50	52	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	6 764	879,86 €	5 409	582,44 €	0	0,00 €	0	0,00 €	12 173	1 462,30 €	1 626,90 €	2 366,10 €	0,134 €	0	51	50	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	825	20,13 €
DÉCEMBRE	117	16,99 €	6 588	856,96 €	5 811	625,73 €	0	0,00 €	0	0,00 €	12 516	1 499,68 €	1 520,49 €	2 211,94 €	0,121 €	4	52	51	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	704	17,18 €
TOTAL	**369**	**55,49 €**	**49 032**	**6 555,18 €**	**34 046**	**3 842,35 €**	**73 540**	**7 102,21 €**	**50 148**	**4 698,59 €**	**207 135**	**22 253,82 €**	**23 952,10 €**	**35 496,67 €**	**0,116 €**					**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	**3723**	**90,63 €**

Energie Hiver	**40,29%**	**83 447**	**Energie HP**	**59,17%**	**122 572**
Energie Eté	**59,71%**	**123 688**	**Energie HC**	**40,65%**	**84 194**
			Energie P	**0,18%**	**369**

POINT DE LIVRAISON: UCKANGE - ANCIENNE BROUCK
TARIF: VERT A5 MOYENNE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: ENERGEM

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS

P	HPH	HCH	HPE	HCE
0	20	20	20	20

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL	TOTAL TTC	Moyenne	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	€ HT	€ TTC	€/KWH HT	P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
JANVIER	66	9,93 €	1 491	197,98 €	1 011	115,33 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2 568	323,24 €	452,26 €	631,70 €	0,176 €	2	8	8	22	11,55 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1059	24,46 €
FEVRIER	49	7,61 €	1 323	180,16 €	896	104,01 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2 268	291,78 €	418,69 €	618,42 €	0,185 €	2	8	7	19	10,74 €	0	0,00 €	0	0,00 €	937	23,24 €
MARS	0	0,00 €	1 683	229,19 €	1 031	119,68 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2 714	348,87 €	471,80 €	700,19 €	0,174 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1205	29,88 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 913	183,61 €	1 005	93,65 €	2 918	277,26 €	370,37 €	586,73 €	0,127 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 955	187,64 €	1 290	120,21 €	3 245	307,85 €	401,05 €	636,77 €	0,124 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 479	141,96 €	1 222	113,93 €	2 701	255,89 €	348,86 €	552,13 €	0,129 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 619	155,40 €	1 178	109,76 €	2 797	265,16 €	357,67 €	566,45 €	0,128 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 466	143,49 €	1 155	109,36 €	2 621	252,85 €	345,31 €	532,80 €	0,132 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 423	139,28 €	1 033	97,81 €	2 456	237,09 €	329,50 €	507,89 €	0,134 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1 491	145,94 €	1 041	98,56 €	2 532	244,50 €	336,93 €	519,54 €	0,133 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	1 443	187,71 €	1 156	124,47 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2 599	312,18 €	428,57 €	631,92 €	0,165 €	0	8	8	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	981	23,94 €
DÉCEMBRE	52	7,54 €	1 358	176,64 €	1 200	129,22 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2 610	313,40 €	347,71 €	511,15 €	0,133 €	2	9	8	19	10,95 €	0	0,00 €	0	0,00 €	926	22,59 €
TOTAL	**167**	**25,08 €**	**7 298**	**971,68 €**	**5 294**	**592,71 €**	**11 346**	**1 097,32 €**	**7 924**	**743,28 €**	**32 029**	**3 430,07 €**	**4 608,72 €**	**6 995,69 €**	**0,144 €**				**33,24 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**5108**	**124,11 €**

Energie Hiver	**39,84%**	**12 759**	**Energie HP**	**58,21%**	**18 644**
Energie Eté	**60,16%**	**19 270**	**Energie HC**	**41,27%**	**13 218**
			Energie P	**0,52%**	**167**

POINT DE LIVRAISON: RONCOURT STATION DE POMPAGE
TARIF: VERT A5 LONGUE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: ENERGEM

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS

P	HPH	HCH	HPE	HCE
422	538	538	538	538

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL	TOTAL TTC	Moyenne	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	€ HT	€ TTC	€/KWH HT	P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	Pui	HC € HT	Conso.	€ HT
JANVIER	8 281	1 246,96 €	72 002	9 560,42 €	63 376	7 229,93 €	0	0,00 €	0	0,00 €	143 659	18 037,31 €	18 876,46 €	26 325,07 €	0,131 €	383	416	391	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	11561	267,06 €
FEVRIER	3 654	567,76 €	89 054	9 493,97 €	77 020	8 940,49 €	0	0,00 €	0	0,00 €	169 728	19 002,22 €	22 741,11 €	32 056,78 €	0,134 €	385	408	391	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	14277	354,07 €
MARS	0	0,00 €	97 901	13 332,16 €	78 771	9 143,74 €	0	0,00 €	0	0,00 €	176 672	22 475,90 €	23 591,10 €	33 264,25 €	0,134 €	0	402	390	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	14587	361,76 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	90 247	8 661,91 €	73 914	6 887,31 €	164 161	15 549,22 €	16 299,04 €	24 175,98 €	0,099 €	0	280	263	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	97 131	9 322,63 €	76 693	7 146,25 €	173 824	16 468,88 €	17 221,50 €	25 543,84 €	0,099 €	0	367	260	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	104 595	10 039,03 €	78 220	7 288,54 €	182 815	17 327,57 €	18 082,80 €	26 820,16 €	0,099 €	0	383	371	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	104 687	10 047,85 €	74 567	6 920,20 €	179 254	16 968,05 €	17 733,68 €	26 300,00 €	0,221 €	0	381	369	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	108 745	10 643,96 €	77 710	7 357,58 €	186 455	18 001,54 €	18 769,34 €	28 481,44 €	0,101 €	0	527	370	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	109 698	10 737,24 €	66 002	6 249,06 €	175 700	16 986,30 €	17 750,99 €	26 926,57 €	0,101 €	0	387	377	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	121 756	11 917,48 €	77 676	7 354,36 €	199 432	19 271,84 €	20 043,41 €	30 411,94 €	0,101 €	0	407	383	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	116 884	15 204,27 €	87 715	9 445,15 €	0	0,00 €	0	0,00 €	204 599	24 649,42 €	25 858,83 €	37 550,35 €	0,126 €	0	405	387	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	17883	436,35 €
DÉCEMBRE	6 164	894,88 €	114 542	14 899,63 €	102 396	11 026,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	223 102	26 820,51 €	27 377,07 €	39 757,04 €	0,123 €	402	501	395	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	20158	491,86 €
TOTAL	**18 099**	**2 709,60 €**	**490 383**	**62 490,45 €**	**409 278**	**45 785,31 €**	**736 859**	**71 370,10 €**	**524 782**	**49 203,30 €**	**2 179 401**	**231 558,76 €**	**244 345,33 €**	**357 613,42 €**	**0,112 €**					**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	**78466**	**1 911,10 €**

Energie Hiver	**42,11%**	**917 760**	**Energie HP**	**56,31%**	**1 227 242**
Energie Eté	**57,89%**	**1 261 641**	**Energie HC**	**42,86%**	**934 060**
			Energie P	**0,83%**	**18 099**

POINT DE LIVRAISON: STATION DE POMPAGE DE ROSSELANGE
TARIF: Jaune utilisation moyenne
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: ENERGEM

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS

P	HPH	HCH	HPE	HCE
5	42	42	42	42

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL	TOTAL TTC	Moyenne	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	€ HT	€ TTC	€/KWH HT	P.	HP	HC	Pui	P. € HT	Pui	HP € HT	HC Pui	€ HT	Conso.	€ HT
JANVIER	836	120,78 €	6 117	883,76 €	5 497	737,51 €	0	0,00 €	0	0,00 €	12 450	1 742,05 €	1 894,66 €	2 640,08 €	0,152 €	41	43	41	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
FEVRIER	103	15,17 €	4 109	605,17 €	3 890	530,52 €	0	0,00 €	0	0,00 €	8 102	1 150,86 €	1 300,35 €	1 853,24 €	0,160 €	0	43	39	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MARS	0	0,00 €	3 513	517,39 €	2 494	340,13 €	1 570	185,70 €	1 164	126,85 €	8 741	1 170,07 €	1 320,01 €	1 896,95 €	0,151 €	0	42	40	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 475	529,31 €	3 048	332,16 €	7 523	861,47 €	1 010,55 €	1 487,26 €	0,134 €	0	43	41	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 208	497,72 €	3 032	330,43 €	7 240	828,15 €	977,01 €	1 438,10 €	0,135 €	0	43	42	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3 969	469,45 €	3 069	334,46 €	7 038	803,91 €	952,64 €	1 402,50 €	0,135 €	0	42	40	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3 700	432,43 €	3 093	337,08 €	6 793	769,51 €	921,72 €	1 357,42 €	0,136 €	0	42	41	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 184	477,73 €	3 296	359,20 €	7 480	836,93 €	989,64 €	1 457,83 €	0,132 €	0	43	41	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 058	463,35 €	2 967	323,34 €	7 025	786,69 €	939,07 €	1 383,06 €	0,134 €	0	42	41	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	1 348	203,52 €	1 039	133,80 €	2 882	329,07 €	2 140	233,22 €	7 409	899,61 €	1 052,26 €	1 530,78 €	0,142 €	0	41	41	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	244	36,84 €	4 330	653,75 €	3 226	415,79 €	0	0,00 €	0	0,00 €	7 800	1 106,38 €	1 260,25 €	1 792,78 €	0,162 €	40	41	41	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DÉCEMBRE	362	54,66 €	2 557	386,05 €	1 984	255,49 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4 903	696,20 €	699,73 €	991,42 €	0,143 €	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
TOTAL	**1 545**	**227,45 €**	**21 974**	**3 249,64 €**	**18 130**	**2 413,24 €**	**29 046**	**3 384,76 €**	**21 809**	**2 376,74 €**	**92 504**	**11 651,83 €**	**13 317,89 €**	**19 231,42 €**	**0,144 €**				**0**	**0,00 €**	**0**	**0,00 €**	**0**	**0,00 €**	**0**	**0,00 €**

Energie Hiver	**45,02%**	**41 649**	**Energie HP**	**55,15%**	**51 020**
Energie Eté	**54,98%**	**50 855**	**Energie HC**	**43,18%**	**39 939**
			Energie P	**1,67%**	**1 545**

POINT DE LIVRAISON: STATION DE POMPAGE DE LA MANCE
TARIF: VERT A5 LONGUE UTILISATION
PUISSANCE SOUSCRITE:

FOURNISSEUR: ENERGEM

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 AMANVILLERS

P	HPH	HCH	HPE	HCE
380	380	380	380	380

PERIODE	POINTE		HPH		HCH		HPE		HCE		TOTAL ENERGIE		TOTAL	TOTAL TTC	Moyenne	PUISSANCE MAX. ATTEINTE			DEPASSEMENT						ENERGIE REACTIVE	
	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	Conso. KWH	Coût € HT	€ HT	€ TTC	€/KWH HT	P.	HP	HC	P. Pui	P. € HT	HP Pui	HP € HT	HC Pui	HC € HT	Conso.	€ HT
JANVIER	16 481	2 481,71 €	92 364	12 264,09 €	82 136	9 370,08 €	0	0,00 €	0	0,00 €	190 981	24 115,88 €	25 192,09 €	35 064,47 €	0,132 €	390	390	389	62	32,54 €	152	79,77 €	144	75,57 €	13 714	316,79 €
FEVRIER	3 452	519,43 €	82 247	11 062,58 €	74 682	8 669,08 €	0	0,00 €	0	0,00 €	160 381	20 251,09 €	21 361,31 €	30 099,68 €	0,133 €	387	392	390	9	5,09 €	87	49,17 €	65	36,74 €	12 169	301,79 €
MARS	0	0,00 €	69 597	9 477,71 €	57 920	6 723,36 €	0	0,00 €	0	0,00 €	127 517	16 201,07 €	16 873,56 €	23 827,06 €	0,132 €	0	388	388	0	0,00 €	16	9,04 €	15	8,48 €	4 106	101,83 €
AVRIL	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	50 455	4 842,67 €	39 818	3 710,24 €	90 273	8 552,91 €	9 095,25 €	13 487,50 €	0,101 €	0	270	164	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
MAI	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	52 293	5 019,08 €	41 978	3 911,51 €	94 271	8 930,59 €	9 474,09 €	14 050,06 €	0,100 €	0	262	156	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUIN	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	48 282	4 634,10 €	36 324	3 384,67 €	84 606	8 018,77 €	8 559,47 €	12 691,56 €	0,101 €	0	343	244	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
JUILLET	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	49 585	4 759,17 €	35 043	3 265,30 €	84 628	8 024,47 €	8 573,02 €	12 710,47 €	0,101 €	0	258	240	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AOÛT	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	45 559	4 459,32 €	33 048	3 128,98 €	78 607	7 588,30 €	8 135,10 €	12 332,74 €	0,103 €	0	148	145	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SEPTEMBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	35 947	3 518,49 €	19 667	1 862,07 €	55 614	5 380,56 €	5 920,69 €	8 963,87 €	0,106 €	0	254	141	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
OCTOBRE	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	33 653	3 293,96 €	22 443	2 124,91 €	56 096	5 418,87 €	5 959,14 €	9 024,92 €	0,106 €	0	166	147	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
NOVEMBRE	0	0,00 €	61 755	8 033,09 €	47 766	5 143,44 €	0	0,00 €	0	0,00 €	109 521	13 176,53 €	13 732,29 €	20 006,10 €	0,125 €	0	260	261	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DÉCEMBRE	6 334	919,57 €	61 547	8 006,03 €	54 152	5 831,08 €	0	0,00 €	0	0,00 €	122 033	14 756,68 €	14 811,97 €	21 551,04 €	0,121 €	263	348	265	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	815	19,89 €
TOTAL	**26 267**	**3 920,71 €**	**367 510**	**48 843,50 €**	**316 656**	**35 737,04 €**	**315 774**	**30 526,79 €**	**228 321**	**21 387,68 €**	**1 254 528**	**140 415,72 €**	**147 687,98 €**	**213 809,47 €**	**0,118 €**					**37,63 €**		**137,98 €**		**120,79 €**	**30804**	**740,30 €**

Energie Hiver	**56,63%**	**710 433**	**Energie HP**	**54,47%**	**683 284**
Energie Eté	**43,37%**	**544 095**	**Energie HC**	**43,44%**	**544 977**
			Energie P	**2,09%**	**26 267**

RECAPITULATIF CONSOMMATION BASSE TENSION - ANNEE 2025

POINT DE LIVRAISON	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Période	Conso. KWH F HT	Total F HT F TTC	Total Général	Moy. € Ht/KWH
Semécourt - Station de Pompage - Rue de Verdun	01/01/2025 à 05/04/2025	2752 436,97 €	630,54 € 854,37 €	05/04/2025 à 05/07/2025	2973 427,49 €	525,69 € 751,17 €	05/07/2025 à 05/10/2025	2549 367,36 €	366,44 € 544,46 €	05/10/2025 à 05/01/2026	2478 274,30 €	374,48 € 731,92 €							10752 1 897,15 €	0,176 €
Lorry les Metz - Réservoir	01/01/2025 à 03/04/2025	33 6,63 €	57,91 € 68,56 €	03/04/2025 à 03/07/2025	33 4,82 €	43,68 € 52,17 €	03/07/2025 à 03/10/2025	33 5,26 €	44,04 € 58,70 €	03/10/2025 à 03/01/2026	34 5,97 €	45,72 € 60,56 €							133 191,35 €	1,439 €
Jussy - Réservoir	01/01/2025 à 04/04/2025	0 0,00 €	62,51 € 73,93 €	04/04/2025 à 03/07/2025	0 0,00 €	45,96 € 54,26 €	03/07/2025 à 03/10/2025	0 0,00 €	45,87 € 61,58 €	03/10/2025 à 03/01/2026	0 0,00 €	46,87 € 62,78 €							0 201,21 €	#DIV/0!
Semécourt - Rte Nationale	01/01/2025 à 04/04/2025	0 0,00 €	51,72 € 60,05 €	04/04/2025 à 05/07/2025	0 0,00 €	38,40 € 44,54 €	05/07/2025 à 05/10/2025	0 0,00 €	38,28 € 50,48 €	05/10/2025 à 05/01/2026	0 0,00 €	39,29 € 51,70 €							0 167,69 €	
Gravelotte - Ch. de la Mance	01/01/2025 à 08/04/2025	27325 4 793,55 €	5 260,02 € 7 288,48 €	08/04/2025 à 03/07/2025	29866 5 230,27 €	5 731,47 € 8 088,71 €	03/07/2025 à 07/10/2025	33788 5 899,15 €	10 805,28 € 14 245,52 €	07/10/2025 à 01/01/2026	28284 4 923,63 €	5 402,04 € 7 518,52 €							119263 27 198,81 €	0,228 €
Lessy - Rue de la Côte	01/01/2025 à 04/04/2025	51 9,42 €	72,65 € 87,91 €	04/04/2025 à 04/07/2025	38 5,71 €	52,21 € 63,30 €	04/07/2025 à 04/10/2025	39 5,89 €	52,32 € 70,78 €	04/10/2025 à 04/01/2026	41 7,45 €	54,92 € 73,99 €							169 232,10 €	1,373 €
Clouange - Réservoir	01/01/2025 à 08/03/2025	0 0,00 €	38,89 € 45,16 €	08/03/2025 à 19/06/2025	0 0,00 €	39,30 € 45,69 €	19/06/2025 à 08/09/2025	0 0,00 €	39,11 € 49,60 €	08/09/2025 à 01/12/2025	0 0,00 €	39,00 € 51,54 €							0 156,30 €	#DIV/0!
Marange Res rue de la Taye	01/01/2025 à 27/02/2025	0 0,00 €	25,79 € 29,94 €	27/02/2025 à 22/05/2025	0 0,00 €	39,30 € 45,69 €	22/05/2025 à 31/08/2025	0 0,00 €	39,20 € 47,65 €	31/08/2025 à 22/11/2025	1 0,19 €	39,19 € 51,80 €							1 143,48 €	143,480 €
Ste Marie aux chênes Réservoir	01/01/2025 à 23/03/2025	0 0,00 €	38,89 € 45,16 €	23/03/2025 à 06/06/2025	-2 -0,41 €	38,89 € 45,11 €	06/06/2025 à 29/09/2025	209 38,72 €	80,82 € 107,62 €	29/09/2025 à 14/11/2025	8 1,48 €	40,59 € 53,74 €							215 199,19 €	0,926 €
Pierrevillers - Ch. De l'Abani	01/01/2025 à 14/04/2025	0 0,00 €	51,99 € 60,40 €	14/04/2025 à 23/07/2025	0 0,00 €	39,30 € 45,69 €	23/07/2025 à 25/10/2025	0 0,00 €	39,00 € 51,54 €										0 130,29 €	#DIV/0!
Rombas - Rue de Metz	01/01/2025 à 06/02/2025	-1 -0,19 €	31,02 € 36,65 €	06/02/2025 à 25/05/2025	0 0,00 €	47,76 € 56,58 €	25/05/2025 à 11/09/2025	2 0,37 €	48,01 € 59,52 €	11/09/2025 à 25/11/2025	0 0,00 €	47,31 € 63,70 €							1 174,10 €	174,100 €
Amanvillers - Bureaux SIEGVO	14/01/2025 à 14/02/2025	1382 264,70 €	398,80 € 527,70 €	14/02/2025 à 14/05/2025	3345 574,89 €	740,55 € 1 029,39 €	14/05/2025 à 14/08/2025	2941 427,48 €	588,16 € 835,28 €	14/08/2025 à 14/11/2025	3342 510,63 €	703,66 € 991,13 €							11 010 2 431,17 €	0,221 €
Vionville CD 11	01/01/2025 à 19/02/2025	6 1,07 €	26,36 € 30,72 €	19/02/2025 à 19/05/2025	10 1,86 €	40,41 € 47,40 €	19/05/2025 à 19/08/2025	10 1,51 €	40,00 € 48,88 €	19/08/2025 à 19/11/2025	11 1,74 €	40,17 € 53,15 €							37 146,94 €	3,971 €
Rezonville - Rue de Metz	01/01/2025 à 20/02/2025	0 0,00 €	25,22 € 29,20 €	20/02/2025 à 20/05/2025	0 0,00 €	38,40 € 44,54 €	20/05/2025 à 20/08/2025	0 0,00 €	38,35 € 46,51 €	20/08/2025 à 20/11/2025	0 0,00 €	38,28 € 50,48 €							0 140,25 €	
Roncourt - Réservoir Montois	01/01/2025 à 14/02/2025	0 0,00 €	25,22 € 29,20 €	14/02/2025 à 14/05/2025	0 0,00 €	38,40 € 44,54 €	14/05/2025 à 14/08/2025	0 0,00 €	38,35 € 46,51 €	14/08/2025 à 14/11/2025	0 0,00 €	38,28 € 50,48 €							0 140,25 €	#DIV/0!
Amanvillers - Logt 1 rte Metz	01/01/2025 à, 14/02/2025	153 28,68 €	62,58 € 79,15 €	14/02/2025 à 14/05/2025	385 63,27 €	117,20 € 155,60 €	14/05/2025 à 14/08/2025	566 81,10 €	137,55 € 189,59 €	14/08/2025 à 14/11/2025	458 68,48 €	123,61 € 172,14 €							7610 1 693,54 €	0,223 €
Amanvillers - Rue de Montvaux	01/01/2025 à 13/02/2025	0 0,00 €	25,22 € 29,20 €	13/02/2025 à 13/05/2025	0 0,00 €	38,40 € 44,56 €	13/05/2025 à 13/08/2025	0 0,00 €	38,35 € 46,51 €	13/08/2025 à 13/11/2025	0 0,00 €	38,28 € 50,48 €							0 140,25 €	
Clouange - Rue Joffre	01/01/2025 à 08/03/2025	72 13,26 €	53,17 € 64,70 €	08/03/2025 à 10/06/2025	169 31,38 €	73,09 € 93,08 €	10/06/2025 à 08/09/2025	27 5,00 €	44,50 € 57,11 €	08/09/2025 à 01/12/2025	23 4,25 €	43,57 € 57,85 €							291 214,33 €	0,737 €
Norroy - Zone Ecoparc	01/01/2025 à 10/04/2025	524 96,74 €	156,21 € 204,18 €	10/04/2025 à 08/07/2025	110 20,42 €	61,29 € 76,53 €	08/07/2025 à 05/10/2025	-725 -134,15 €	-105,48 € -148,78 €	05/10/2025 à 05/01/2026	0 0,00 €	40,01 € 52,75 €							-91 152,03 €	-1,671 €
St Privat - Surpresseur	01/01/2025 à 15/02/2025	547 110,99 €	168,27 € 219,49 €	15/02/2025 à 15/05/2025	1223 216,89 €	310,56 € 423,82 €	15/05/2025 à 15/08/2025	1104 166,67 €	258,60 € 360,20 €	15/08/2025 à 15/11/2025	1075 172,47 €	263,99 € 370,00 €							3949 1 001,42 €	0,254 €
Richemont - ZAC Champ Mars	01/01/2025 à 25/02/2025	0 0,00 €	25,22 € 29,20 €	25/02/2025 à 25/05/2025	0 0,00 €	38,40 € 44,54 €	25/05/2025 à 25/08/2025	0 0,00 €	38,35 € 46,51 €	25/08/2025 à 25/11/2025	0 0,00 €	38,28 € 50,48 €							0 140,25 €	
Amnéville - Rue du Viel Amnéville	01/01/2025 à 13/03/2025	-483 -88,97 €	-48,73 € -75,63 €	13/03/2025 à 25/06/2025	0 0,00 €	47,76 € 56,58 €	25/06/2025 à 25/09/2025	0 0,00 €	47,47 € 61,33 €	25/09/2025 à 01/01/2026	-92 -17,00 €	29,47 € 39,05 €							-575 75,97 €	-0,132 €
Roncourt - Rue de la Mine Rue Mondon	01/01/2025 à 08/02/2025	2 0,55 €	25,81 € 29,99 €	08/02/2025 à 08/05/2025	9 1,47 €	39,98 € 46,76 €	08/05/2025 à 08/08/2025	8 1,35 €	39,84 € 48,66 €	08/08/2025 à 08/11/2025	9 1,27 €	39,66 € 52,43 €							28 145,29 €	5,189 €
Vaux - Chemin de Sellière	01/01/2025 à 04/04/2025	0 0,00 €	51,72 € 60,05 €	04/04/2025 à 04/07/2025	0 0,00 €	38,40 € 44,54 €	04/07/2025 à 04/10/2025	0 0,00 €	38,42 € 50,69 €	04/10/2025 à 04/01/2026	0 0,00 €	39,29 € 51,70 €							0 167,83 €	
Marange - Route de Pierrevillers	01/01/2025 à 24/02/2025	3 0,55 €	26,38 € 30,73 €	24/02/2025 à 03/06/2025	2 0,37 €	39,71 € 46,27 €	03/06/2025 à 01/09/2025	0 0,00 €	39,20 € 47,65 €	01/09/2025 à 22/11/2025	10 1,85 €	40,99 € 54,29 €							15 146,28 €	9,752 €
Ancy - Rue du Moulin Haut - Les Chênes	01/01/2025 à, 01/03/2025	16 2,94 €	42,05 € 49,48 €	01/03/2025 à 01/06/2025	38 6,08 €	45,05 € 54,05 €	01/06/2025 à 31/08/2025	17 2,58 €	41,16 € 52,56 €	31/08/2025 à 01/12/2025	28 4,91 €	43,61 € 57,92 €							99 171,87 €	1,736 €
Ancy - Rue du Goulot - La Joyeuse	01/01/2025 à 04/03/2025	0 0,00 €	38,89 € 45,16 €	04/03/2025 à 05/06/2025	1 0,19 €	39,49 € 45,95 €	05/06/2025 à 15/09/2025	2 0,37 €	39,52 € 50,16 €	15/09/2025 à 09/12/2025	0 0,00 €	39,00 € 51,54 €							3 156,90 €	52,300 €
Ancy - Route de Novéant	09/12/2024 à 04/03/2025	1024 160,87 €	235,12 € 314,15 €	04/03/2025 à 05/06/2025	606 101,40 €	171,57 € 230,88 €	05/06/2025 à 11/09/2025	4976 836,47 €	965,82 € 1 357,97 €	11/09/2025 à 09/12/2025	2154 361,90 €	452,40 € 630,91 €							8 760 1 824,91 €	0,208 €
Dornot - Grand Rue	09/12/2024 à 01/03/2025	692 11,19 €	97,32 € 142,86 €	01/03/2025 à 01/06/2025	801 126,07 €	194,73 € 266,19 €	01/06/2025 à 01/09/2025	1183 171,64 €	282,66 € 391,71 €	01/09/2025 à 01/12/2025	1252 206,01 €	281,13 € 392,20 €							3928 855,84 €	0,218 €
Rés de Vitry Haut	06/12/2024 à 27/03/2025	1324 257,11 €	413,56 € 547,84 €	27/03/2025 à 06/06/2025	1084 187,66 €	357,53 € 481,39 €	06/06/2025 à 27/09/2025	1330 229,66 €	504,84 € 682,37 €	27/09/2025 à 06/12/2025	478 85,77 €	241,41 € 341,39 €							4216 1 517,34 €	0,360 €
Atelier - Amanvillers 1B rte de Metz	13/01/2025 à 13/02/2025	4261 810,38 €	986,82 € 1 323,03 €	13/02/2025 à 13/05/2025	6433 1 161,80 €	1 369,80 € 1 909,49 €	13/05/2025 à 13/08/2025	1444 210,18 €	350,39 € 490,46 €	13/08/2025 à 13/11/2025	3669 567,68 €	861,81 € 1 192,61 €							15807 3 568,82 €	0,226 €

EVOLUTION DES VOLUMES VENDUS PAR COMMUNE

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMANVILLERS	**84 226**	**90 994**	**88 885**	**88 475**	**88 395**	**84 975**	**95 157**	**86 991**	**85 001**	**85 533**	**84 675**	**86 991**	**85 843**	**88 038**	**94 394**	**95 408**	**95 026**	**101 051**	**106 505**	**107 118**	**101 704**	**94 061**	**90 915**	**93 824**
	#REF!	*8,04%*	*-2,32%*	*-0,46%*	*-0,09%*	*-3,87%*	*11,98%*	*2,37%*	*-2,29%*	*0,63%*	*-1,00%*	*2,74%*	*-1,32%*	*2,56%*	*7,22%*	*1,07%*	*-0,40%*	*6,34%*	*5,40%*	*0,58%*	*-5,05%*	*-12,19%*	*-3,34%*	
AMNEVILLE	**835 413**	**915 539**	**945 126**	**874 862**	**739 693**	**822 353**	**815 782**	**879 153**	**766 543**	**890 711**	**799 552**	**836 162**	**875 621**	**894 512**	**838 621**	**822 738**	**854 638**	**868 740**	**914 391**	**761 526**	**800 360**	**720 039**	**786 109**	**721 365**
	#REF!	*9,59%*	*3,23%*	*-4,44%*	*-15,45%*	*11,17%*	*-0,80%*	*6,91%*	*-12,81%*	*16,20%*	*-10,23%*	*4,58%*	*4,72%*	*2,16%*	*-6,25%*	*-1,89%*	*3,88%*	*1,65%*	*5,25%*	*-16,72%*	*5,10%*	*-5,45%*	*9,18%*	
ANCY SUR MOSELLE													**54 994**	**61 879**	**56 613**	**56 930**	**57 421**	**54 127**	**59 041**	**56 386**	**57 493**	**53 961**	**55 198**	**54 705**
														12,52%	*-8,51%*	*0,56%*	*0,86%*	*-5,74%*	*9,08%*	*-4,50%*	*1,96%*	*-4,30%*	*2,29%*	
ARS SUR MOSELLE	**224 818**	**238 407**	**254 024**	**249 154**	**247 529**	**222 207**	**211 557**	**253 634**	**167 971**	**206 367**	**207 365**	**204 546**	**203 592**	**201 003**	**203 337**	**204 888**	**200 846**	**197 813**	**202 149**	**223 909**				
	#REF!	*6,04%*	*6,55%*	*-1,92%*	*-0,65%*	*-10,23%*	*-4,79%*	*19,89%*	*-33,77%*	*22,86%*	*0,48%*	*-1,36%*	*-0,47%*	*-1,27%*	*1,16%*	*0,76%*	*-1,97%*	*-1,51%*	*2,19%*	*10,76%*				
BRONVAUX	**20 930**	**20 535**	**20 625**	**19 351**	**18 666**	**18 782**	**18 044**	**17 693**	**19 920**	**19 168**	**19 689**	**19 514**	**18 763**	**18 727**	**19 808**	**19 976**	**18 474**	**20 372**	**19 539**	**20 746**	**19 323**	**18 240**	**19 199**	**20 134**
	#REF!	*-1,89%*	*0,44%*	*-6,18%*	*-3,54%*	*0,62%*	*-3,93%*	*-5,80%*	*12,59%*	*-3,78%*	*2,72%*	*-0,89%*	*-3,85%*	*-0,19%*	*5,77%*	*0,85%*	*-7,52%*	*10,27%*	*-4,09%*	*6,18%*	*-6,86%*	*-12,08%*	*5,26%*	
CLOUANGE	**179 382**	**175 948**	**176 844**	**172 085**	**166 788**	**167 580**	**163 113**	**163 822**	**157 022**	**173 361**	**165 403**	**166 478**	**166 981**	**175 750**	**161 087**	**166 007**	**161 583**	**163 708**	**169 563**	**166 144**	**174 122**	**169 108**	**164 951**	**175 255**
	#REF!	*-1,91%*	*0,51%*	*-2,69%*	*-3,08%*	*0,47%*	*-2,67%*	*-2,24%*	*-4,15%*	*10,41%*	*-4,59%*	*0,65%*	*0,30%*	*5,25%*	*-8,34%*	*3,05%*	*-2,66%*	*1,32%*	*3,58%*	*-2,02%*	*4,80%*	*1,78%*	*-2,46%*	
DORNOT													**6 649**	**6 813**	**6 685**	**6 902**	**6 795**	**6 766**	**7 316**	**6 847**	**6 807**	**5 774**	**6 025**	**6 155**
														2,47%	*-1,88%*	*3,25%*	*-1,55%*	*-0,43%*	*8,13%*	*-6,41%*	*-0,58%*	*-15,67%*	*4,35%*	
FEVES	**38 023**	**42 896**	**38 608**	**37 309**	**40 718**	**40 807**	**44 727**	**49 630**	**38 846**	**43 638**	**45 042**	**45 020**	**46 722**	**50 888**	**55 155**	**60 346**	**66 220**	**63 286**	**63 792**	**60 577**	**61 377**	**58 282**	**59 202**	**57 709**
	#REF!	*12,82%*	*-10,00%*	*-3,36%*	*9,14%*	*0,22%*	*9,61%*	*21,62%*	*-21,73%*	*12,34%*	*3,22%*	*-0,05%*	*3,78%*	*8,92%*	*8,39%*	*9,41%*	*9,73%*	*-4,43%*	*0,80%*	*-5,04%*	*1,32%*	*-3,79%*	*1,58%*	
GANDRANGE	**158 807**	**162 429**	**166 248**	**159 058**	**175 160**	**182 430**	**167 575**	**156 806**	**109 785**	**129 995**	**122 902**	**111 658**	**113 056**	**115 991**	**115 318**	**121 879**	**118 501**	**126 791**	**141 243**	**130 895**	**121 156**	**126 046**	**129 171**	**126 655**
	#REF!	*2,28%*	*2,35%*	*-4,32%*	*10,12%*	*4,15%*	*-8,14%*	*-14,05%*	*-29,99%*	*18,41%*	*-5,46%*	*-9,15%*	*1,25%*	*2,60%*	*-0,58%*	*5,69%*	*-2,77%*	*7,00%*	*11,40%*	*-7,33%*	*1,32%*	*-3,70%*	*2,48%*	
GRAVELOTTE	**37 277**	**37 875**	**40 741**	**35 879**	**34 875**	**33 131**	**33 240**	**29 963**	**32 546**	**33 915**	**34 925**	**34 694**	**36 430**	**38 104**	**38 003**	**39 494**	**40 377**	**39 532**	**41 746**	**40 951**	**39 265**	**39 193**	**42 744**	**37 840**
	#REF!	*1,60%*	*7,57%*	*-11,93%*	*-2,80%*	*-5,00%*	*0,33%*	*-9,56%*	*8,62%*	*4,21%*	*2,98%*	*-0,66%*	*5,00%*	*4,60%*	*-0,27%*	*3,92%*	*2,24%*	*-2,09%*	*5,60%*	*-1,90%*	*-7,44%*	*-4,29%*	*9,06%*	
JUSSY	**30 563**	**25 843**	**29 088**	**29 964**	**23 877**	**24 387**	**22 796**	**24 260**	**25 074**	**24 464**	**23 986**	**23 471**	**26 041**	**25 120**	**24 954**	**25 830**	**26 021**	**28 344**	**25 515**	**27 539**	**28 760**	**25 643**	**24 032**	**27 485**
	#REF!	*-15,44%*	*12,56%*	*3,01%*	*-20,31%*	*2,14%*	*-6,52%*	*-0,52%*	*3,36%*	*-2,43%*	*-1,95%*	*-2,15%*	*10,95%*	*-3,54%*	*-0,66%*	*3,51%*	*0,74%*	*8,93%*	*-9,98%*	*7,93%*	*-4,12%*	*-6,88%*	*-6,28%*	
LESSY	**41 659**	**45 486**	**46 718**	**43 158**	**41 256**	**39 901**	**38 858**	**38 261**	**34 460**	**37 542**	**36 153**	**36 826**	**33 392**	**32 517**	**32 135**	**34 188**	**33 644**	**34 891**	**37 004**	**39 018**	**36 743**	**34 305**	**33 786**	**34 559**
	#REF!	*9,19%*	*2,71%*	*-7,62%*	*-4,41%*	*-3,28%*	*-2,61%*	*-4,11%*	*-9,93%*	*8,94%*	*-3,70%*	*1,86%*	*-9,32%*	*-2,62%*	*-1,17%*	*6,39%*	*-1,59%*	*3,71%*	*6,06%*	*5,44%*	*4,43%*	*-12,08%*	*-1,51%*	
LORRY	**50 917**	**59 625**	**58 035**	**55 362**	**53 198**	**49 367**	**49 702**	**59 826**	**59 933**	**59 072**	**60 572**	**63 121**	**65 963**	**64 344**	**64 668**	**64 637**	**67 092**	**60 519**	**66 927**	**68 045**	**65 100**	**60 737**	**59 716**	**60 934**
	#REF!	*17,10%*	*-2,67%*	*-4,61%*	*-3,91%*	*-7,20%*	*0,68%*	*21,19%*	*0,18%*	*-1,44%*	*2,54%*	*4,21%*	*4,50%*	*-2,45%*	*0,50%*	*-0,05%*	*3,80%*	*-9,80%*	*10,59%*	*1,67%*	*-5,83%*	*-10,74%*	*-1,68%*	
MAIZIERES LES METZ	**29 243**	**32 268**	**28 849**	**31 156**	**34 241**	**27 310**	**30 175**	**31 068**	**31 300**	**35 380**	**28 931**	**27 005**	**30 827**	**26 705**	**22 998**	**22 615**	**25 066**	**23 411**	**22 426**	**23 917**	**22 505**	**22 721**	**22 119**	**20 572**
	#REF!	*10,34%*	*-10,60%*	*8,00%*	*9,90%*	*-20,24%*	*10,49%*	*13,76%*	*0,75%*	*13,04%*	*-18,23%*	*-6,66%*	*14,15%*	*-13,37%*	*-13,88%*	*-1,67%*	*10,84%*	*-6,60%*	*-4,21%*	*6,65%*	*-4,33%*	*-5,00%*	*-2,65%*	
MALANCOURT	**78 830**	**81 655**	**84 770**	**98 005**	**93 737**	**95 269**	**109 643**	**100 917**	**90 916**	**109 201**	**98 379**	**92 973**	**106 241**	**111 503**	**105 996**	**112 285**	**112 317**	**127 434**	**122 635**	**105 128**	**98 669**	**102 462**	**105 689**	**126 676**
	#REF!	*3,58%*	*3,81%*	*15,61%*	*-4,35%*	*1,63%*	*15,09%*	*5,93%*	*-9,91%*	*20,11%*	*-9,91%*	*-5,50%*	*14,27%*	*4,95%*	*-4,94%*	*5,93%*	*0,03%*	*13,46%*	*-3,77%*	*-14,28%*	*-5,90%*	*-2,54%*	*3,15%*	
MARANGE	**121 772**	**143 639**	**142 586**	**148 105**	**142 286**	**143 176**	**135 931**	**159 029**	**139 778**	**167 494**	**165 279**	**180 047**	**148 081**	**145 054**	**142 444**	**144 704**	**147 832**	**142 439**	**149 398**	**137 502**	**165 136**	**163 265**	**140 183**	**144 685**
	#REF!	*17,96%*	*-0,73%*	*3,87%*	*-3,93%*	*0,63%*	*-5,06%*	*11,07%*	*-12,11%*	*19,83%*	*-1,32%*	*8,94%*	*-17,75%*	*-2,04%*	*-1,80%*	*1,59%*	*2,16%*	*-3,65%*	*4,89%*	*-7,96%*	*20,10%*	*18,74%*	*-14,14%*	
MARS LA TOUR	**45 240**	**47 438**	**46 760**	**46 721**	**41 042**	**40 150**	**41 309**	**42 793**	**42 630**	**41 748**	**40 546**	**40 507**	**42 421**	**42 757**	**40 221**	**39 427**	**39 962**	**44 607**	**43 235**	**42 211**	**42 705**	**40 571**	**38 266**	**33 770**
	#REF!	*4,86%*	*-1,43%*	*-0,08%*	*-12,16%*	*-2,17%*	*2,89%*	*6,58%*	*-0,38%*	*-2,07%*	*-2,88%*	*-0,10%*	*4,73%*	*0,79%*	*-5,93%*	*-1,97%*	*1,36%*	*11,62%*	*-3,08%*	*-2,37%*	*1,17%*	*-3,89%*	*-5,68%*	
MONDELANGE	**262 738**	**261 306**	**254 633**	**268 320**	**244 477**	**248 619**	**244 709**	**245 003**	**243 112**	**256 512**	**251 397**	**242 674**	**240 472**	**233 437**	**228 633**	**234 583**	**253 349**	**250 140**	**247 709**	**264 539**	**249 026**	**238 602**	**258 586**	**264 608**
	#REF!	*-0,55%*	*-2,55%*	*5,38%*	*-8,89%*	*1,69%*	*-1,57%*	*-1,45%*	*-0,77%*	*5,51%*	*-1,99%*	*-3,47%*	*-0,91%*	*-2,93%*	*-2,06%*	*2,60%*	*8,00%*	*-1,27%*	*-0,97%*	*6,79%*	*-5,86%*	*-9,80%*	*8,38%*	
MONTOIS	**112 947**	**113 046**	**109 399**	**107 569**	**97 879**	**96 406**	**94 397**	**94 330**	**88 361**	**97 483**	**94 718**	**94 925**	**98 689**	**101 380**	**102 875**	**103 975**	**109 659**	**112 305**	**110 657**	**115 033**	**116 981**	**108 199**	**103 293**	**104 485**
	#REF!	*0,09%*	*-3,23%*	*-1,67%*	*-9,01%*	*-1,50%*	*-2,08%*	*-2,15%*	*-6,33%*	*10,32%*	*-2,84%*	*0,22%*	*3,97%*	*2,73%*	*1,47%*	*1,07%*	*5,47%*	*2,41%*	*-1,47%*	*3,95%*	*1,69%*	*-5,94%*	*-4,53%*	
NORROY	**39 762**	**45 178**	**45 569**	**52 952**	**55 626**	**48 783**	**51 516**	**55 273**	**55 835**	**56 975**	**53 478**	**57 444**	**57 326**	**60 324**	**59 771**	**64 135**	**64 175**	**67 347**	**65 074**	**65 045**	**65 555**	**62 869**	**56 931**	**54 413**
	#REF!	*13,62%*	*0,87%*	*16,20%*	*5,05%*	*-12,30%*	*5,60%*	*13,30%*	*1,02%*	*2,04%*	*-6,14%*	*7,42%*	*-0,21%*	*5,23%*	*-0,92%*	*7,30%*	*0,06%*	*4,94%*	*-3,38%*	*-0,04%*	*0,78%*	*-3,35%*	*-9,45%*	
PIERREVILLERS	**185 520**	**193 126**	**179 241**	**199 137**	**196 831**	**235 837**	**270 291**	**294 532**	**58 040**	**63 632**	**68 389**	**79 653**	**70 480**	**78 775**	**82 194**	**82 522**	**87 421**	**107 633**	**105 700**	**66 179**	**63 895**	**62 087**	**60 089**	**57 149**
	#REF!	*4,10%*	*-7,19%*	*11,10%*	*-1,16%*	*19,82%*	*14,61%*	*24,89%*	*-80,29%*	*9,63%*	*7,48%*	*16,47%*	*-11,52%*	*11,77%*	*4,34%*	*0,40%*	*5,94%*	*23,12%*	*-1,80%*	*-37,39%*	*-3,45%*	*-6,18%*	*-3,22%*	
PLESNOIS	**36 426**	**37 197**	**35 749**	**35 438**	**36 998**	**38 126**	**35 991**	**36 758**	**36 635**	**36 779**	**33 952**	**35 479**	**36 587**	**38 256**	**38 201**	**37 828**	**39 301**	**39 078**	**39 119**	**40 121**	**37 111**	**37 899**	**34 321**	**34 711**
	#REF!	*2,12%*	*-3,89%*	*-0,87%*	*4,40%*	*3,05%*	*-5,60%*	*-3,59%*	*-0,33%*	*0,39%*	*-7,69%*	*4,50%*	*3,12%*	*4,56%*	*-0,14%*	*-0,98%*	*3,89%*	*-0,57%*	*0,10%*	*2,56%*	*-7,50%*	*-5,54%*	*-9,44%*	
PUXIEUX	**11 683**	**12 696**	**12 881**	**11 769**	**11 412**	**11 955**	**10 730**	**12 122**	**13 740**	**13 388**	**13 089**	**13 457**	**12 893**	**12 370**	**13 110**	**13 595**	**13 179**	**13 261**	**13 001**	**13 291**	**12 745**	**11 997**	**12 347**	**10 616**
	#REF!	*8,67%*	*1,46%*	*-8,63%*	*-3,03%*	*4,76%*	*-10,25%*	*1,40%*	*13,35%*	*-2,56%*	*-2,23%*	*2,81%*	*-4,19%*	*-4,06%*	*5,98%*	*3,70%*	*-3,06%*	*0,62%*	*-1,96%*	*2,23%*	*-4,11%*	*-9,74%*	*2,92%*	
REZONVILLE	**23 292**	**29 277**	**28 706**	**28 129**	**24 985**	**26 127**	**23 642**	**23 023**	**21 807**	**21 782**	**22 219**	**22 611**	**23 216**	**23 433**	**22 948**	**23 864**	**24 026**	**23 846**	**24 454**	**23 459**	**25 381**	**23 729**	**24 132**	**23 877**
	#REF!	*25,70%*	*-1,95%*	*-2,01%*	*-11,18%*	*4,57%*	*-9,51%*	*-11,88%*	*-5,28%*	*-0,11%*	*2,01%*	*1,76%*	*2,68%*	*0,93%*	*-2,07%*	*3,99%*	*0,68%*	*-0,75%*	*2,55%*	*-4,07%*	*8,19%*	*1,15%*	*1,70%*	
RICHEMONT	**161 387**	**139 944**	**118 405**	**121 511**	**120 411**	**125 090**	**125 431**	**112 764**	**105 898**	**120 700**	**97 603**	**103 365**	**123 050**	**137 583**	**98 970**	**112 306**	**116 681**	**145 366**	**162 409**	**135 283**	**177 836**	**173 819**	**137 281**	**148 044**
	#REF!	*-13,29%*	*-15,39%*	*2,62%*	*-0,91%*	*3,89%*	*0,27%*	*-9,85%*	*-6,09%*	*13,98%*	*-19,14%*	*5,90%*	*19,04%*	*11,81%*	*-28,07%*	*13,47%*	*3,90%*	*24,58%*	*11,72%*	*-16,70%*	*31,45%*	*28,49%*	*-21,02%*	
ROMBAS	**524 744**	**542 934**	**542 893**	**527 722**	**542 531**	**545 833**	**531 738**	**567 247**	**516 931**	**494 145**	**415 872**	**389 462**	**389 628**	**399 992**	**377 952**	**378 385**	**290 540**	**453 164**	**374 051**	**386 875**	**357 587**	**347 817**	**335 933**	**336 880**
	#REF!	*3,47%*	*-0,01%*	*-2,80%*	*2,81%*	*0,61%*	*-2,58%*	*3,92%*	*-8,87%*	*-4,41%*	*-15,84%*	*-6,35%*	*0,04%*	*2,66%*	*-5,51%*	*0,11%*	*-23,22%*	*55,97%*	*-17,46%*	*3,43%*	*-7,57%*	*-10,10%*	*-3,42%*	
RONCOURT	**30 163**	**29 901**	**28 587**	**28 007**	**26 901**	**28 719**	**30 472**	**33 093**	**31 211**	**35 952**	**36 470**	**37 024**	**36 713**	**38 106**	**36 330**	**40 470**	**38 996**	**39 237**	**42 096**	**39 934**	**41 451**	**41 354**	**40 634**	**40 284**
	#REF!	*-0,87%*	*-4,39%*	*-2,03%*	*-3,95%*	*6,76%*	*6,10%*	*15,23%*	*-5,69%*	*15,19%*	*1,44%*	*1,52%*	*-0,84%*	*3,79%*	*-4,66%*	*11,40%*	*-3,64%*	*0,62%*	*7,29%*	*-5,14%*	*3,80%*	*3,56%*	*-1,74%*	
ROSSELANGE		**102 646**	**123 913**	**118 453**	**119 932**	**116 041**	**117 970**	**117 744**	**115 207**	**120 862**	**115 098**	**117 844**	**113 959**	**114 418**	**112 264**	**111 929**	**113 604**	**109 423**	**111 607**	**110 176**	**112 448**	**105 447**	**101 565**	**101 659**
			20,72%	*-4,41%*	*1,25%*	*-3,24%*	*1,66%*	*1,47%*	*-2,15%*	*4,91%*	*-4,77%*	*2,39%*	*-3,30%*	*0,40%*	*-1,88%*	*-0,30%*	*1,50%*	*-3,68%*	*2,00%*	*-1,28%*	*2,06%*	*-4,29%*	*-3,68%*	
SAINT PRIVAT	**75 862**	**75 824**	**79 286**	**80 578**	**80 940**	**81 472**	**78 018**	**73 617**	**74 962**	**77 085**	**77 523**	**77 068**	**80 118**	**82 618**	**82 532**	**84 903**	**86 615**	**93 126**	**89 954**	**84 938**	**78 334**	**93 240**	**81 189**	**84 231**
	#REF!	*-0,05%*	*4,57%*	*1,63%*	*0,45%*	*0,66%*	*-4,24%*	*-9,64%*	*1,83%*	*2,83%*	*0,57%*	*-0,59%*	*3,96%*	*3,12%*	*-0,10%*	*2,87%*	*2,02%*	*7,52%*	*-3,41%*	*-5,58%*	*-7,78%*	*9,77%*	*-12,92%*	
SAINTE MARIE	**180 137**	**190 738**	**192 331**	**183 445**	**184 187**	**195 395**	**181 295**	**179 724**	**178 577**	**176 711**	**190 286**	**195 018**	**198 903**	**197 815**	**202 652**	**210 469**	**216 593**	**239 388**	**229 913**	**245 544**	**237 833**	**237 525**	**238 307**	**251 168**
	#REF!	*5,88%*	*0,84%*	*-4,62%*	*0,40%*	*6,09%*	*-7,22%*	*-8,02%*	*-0,64%*	*-1,04%*	*7,68%*	*2,49%*	*1,99%*	*-0,55%*	*2,45%*	*3,86%*	*2,91%*	*10,52%*	*-3,96%*	*6,80%*	*-3,14%*	*-3,27%*	*0,33%*	
SAINTE RUFFINE	**24 281**	**26 762**	**26 042**	**25 312**	**23 529**	**24 115**	**20 992**	**21 775**	**20 040**	**20 718**	**20 747**	**20 372**	**20 498**	**20 095**	**21 135**	**21 606**	**21 503**	**24 773**	**26 901**	**25 191**	**26 037**	**24 109**	**21 551**	**22 532**

Les volumes indiqués ne prennent pas en compte les décharges et titres de recettes hors rôles

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	#REF!	*10,22%*	*-2,69%*	*-2,80%*	*-7,04%*	*2,49%*	*-12,95%*	*-9,70%*	*-7,97%*	*3,38%*	*0,14%*	*-1,81%*	*0,62%*	*-1,97%*	*5,18%*	*2,23%*	*-0,48%*	*15,21%*	*8,59%*	*-6,36%*	*3,36%*	*-4,30%*	*-10,61%*	
SAULNY	**65 281**	**70 666**	**68 085**	**61 919**	**63 962**	**63 360**	**61 700**	**62 820**	**59 363**	**57 005**	**56 625**	**56 589**	**62 546**	**63 296**	**60 196**	**67 158**	**64 433**	**69 515**	**75 467**	**75 768**	**80 496**	**76 741**	**71 599**	**72 788**
	#REF!	*8,25%*	*-3,65%*	*-9,06%*	*3,30%*	*-0,94%*	*-2,62%*	*-0,85%*	*-5,50%*	*-3,97%*	*-0,67%*	*-0,06%*	*10,53%*	*1,20%*	*-4,90%*	*11,57%*	*-4,06%*	*7,89%*	*8,56%*	*0,40%*	*6,24%*	*1,28%*	*-6,70%*	
SEMECOURT	**128 270**	**128 711**	**130 555**	**124 945**	**125 119**	**118 879**	**149 203**	**122 131**	**100 708**	**98 584**	**100 687**	**113 246**	**119 087**	**120 557**	**124 444**	**132 864**	**125 536**	**124 528**	**115 453**	**112 977**	**126 253**	**114 637**	**106 223**	**104 653**
	#REF!	*0,34%*	*1,43%*	*-4,30%*	*0,14%*	*-4,99%*	*25,51%*	*2,74%*	*-17,54%*	*-2,11%*	*2,13%*	*12,47%*	*5,16%*	*1,23%*	*3,22%*	*6,77%*	*-5,52%*	*-0,80%*	*-7,29%*	*-2,14%*	*11,75%*	*1,47%*	*-7,34%*	
SILVANGE	**100 688**	**104 219**	**101 553**	**98 777**	**100 489**	**103 691**	**103 353**	**106 690**	**97 520**	**98 459**	**104 199**	**95 726**	**114 515**	**116 496**	**124 036**	**137 205**	**139 339**	**123 840**	**148 720**	**151 250**	**171 866**	**149 843**	**142 994**	**143 350**
	#REF!	*3,51%*	*-2,56%*	*-2,73%*	*1,73%*	*3,19%*	*-0,33%*	*2,89%*	*-8,59%*	*0,96%*	*5,83%*	*-8,13%*	*19,63%*	*1,73%*	*6,47%*	*10,62%*	*1,56%*	*-11,12%*	*20,09%*	*1,70%*	*13,63%*	*-0,93%*	*-4,57%*	
TALANGE	**389 969**	**387 080**	**393 081**	**385 421**	**332 246**	**328 954**	**375 004**	**344 952**	**324 129**	**345 354**	**326 878**	**333 156**	**340 200**	**360 967**	**342 295**	**338 499**	**353 857**	**364 535**	**385 045**	**387 006**	**430 252**	**388 352**	**393 608**	**422 263**
	#REF!	*-0,74%*	*1,55%*	*-1,95%*	*-13,80%*	*-0,99%*	*14,00%*	*4,86%*	*-6,04%*	*6,55%*	*-5,35%*	*1,92%*	*2,11%*	*6,10%*	*-5,17%*	*-1,11%*	*4,54%*	*3,02%*	*5,63%*	*0,51%*	*11,17%*	*0,35%*	*1,35%*	
TRONVILLE	**21 490**	**15 275**	**14 007**	**13 361**	**12 525**	**12 145**	**10 306**	**11 205**	**11 611**	**11 692**	**11 385**	**11 190**	**11 483**	**11 076**	**10 559**	**11 123**	**11 218**	**12 199**	**12 085**	**10 846**	**11 183**	**11 463**	**8 731**	**9 579**
	#REF!	*-28,92%*	*-8,30%*	*-4,61%*	*-6,26%*	*-3,03%*	*-15,14%*	*-7,74%*	*3,62%*	*0,70%*	*-2,63%*	*-1,71%*	*2,62%*	*-3,54%*	*-4,67%*	*5,34%*	*0,85%*	*8,74%*	*-0,93%*	*-10,25%*	*3,11%*	*5,69%*	*-23,83%*	
VAUX	**39 391**	**41 726**	**40 616**	**39 078**	**42 520**	**37 405**	**35 958**	**36 297**	**35 038**	**35 229**	**32 721**	**33 815**	**35 576**	**35 205**	**34 512**	**33 974**	**35 377**	**39 512**	**41 960**	**38 193**	**37 860**	**33 699**	**33 480**	**33 542**
	#REF!	*5,93%*	*-2,66%*	*-3,79%*	*8,81%*	*-12,03%*	*-3,87%*	*-2,96%*	*-3,47%*	*0,55%*	*-7,12%*	*3,34%*	*5,21%*	*-1,04%*	*-1,97%*	*-1,56%*	*4,13%*	*11,69%*	*6,20%*	*-8,98%*	*-0,87%*	*-11,77%*	*-0,65%*	
VERNEVILLE	**32 867**	**35 028**	**30 317**	**29 154**	**29 856**	**29 329**	**27 752**	**28 261**	**27 872**	**29 324**	**29 435**	**30 062**	**31 612**	**32 058**	**32 987**	**31 945**	**32 891**	**30 819**	**31 597**	**30 692**	**31 981**	**29 179**	**31 663**	**35 247**
	#REF!	*6,57%*	*-13,45%*	*-3,84%*	*2,41%*	*-1,77%*	*-5,38%*	*-3,64%*	*-1,38%*	*5,21%*	*0,38%*	*2,13%*	*5,16%*	*1,41%*	*2,90%*	*-3,16%*	*2,96%*	*-6,30%*	*2,52%*	*-2,86%*	*4,20%*	*-4,93%*	*8,51%*	
VIONVILLE	**10 321**	**11 828**	**11 485**	**10 986**	**12 261**	**12 632**	**10 992**	**10 107**	**9 923**	**9 963**	**10 874**	**9 174**	**9 085**	**8 440**	**8 373**	**8 194**	**8 959**	**10 244**	**11 532**	**9 826**	**10 183**	**9 786**	**10 973**	**10 060**
	#REF!	*14,60%*	*-2,90%*	*-4,34%*	*11,61%*	*3,03%*	*-12,98%*	*-19,99%*	*-1,82%*	*0,40%*	*9,14%*	*-15,63%*	*-0,97%*	*-7,10%*	*-0,79%*	*-2,14%*	*9,34%*	*14,34%*	*12,57%*	*-14,79%*	*3,63%*	*-0,41%*	*12,13%*	
VITRY	**104 653**	**111 991**	**112 125**	**110 911**	**107 787**	**106 229**	**102 247**	**109 384**	**110 572**	**117 039**	**118 532**	**116 680**	**118 008**	**120 928**	**121 620**	**123 989**	**120 962**	**126 022**	**130 324**	**127 816**	**125 462**	**136 761**	**115 863**	**115 601**
	#REF!	*7,01%*	*0,12%*	*-1,08%*	*-2,82%*	*-1,45%*	*-3,75%*	*2,97%*	*1,09%*	*5,85%*	*1,28%*	*-1,56%*	*1,14%*	*2,47%*	*0,57%*	*1,95%*	*-2,44%*	*4,18%*	*3,41%*	*-1,92%*	*-1,84%*	*7,00%*	*-15,28%*	
FERMES																								
TOTAL ANNUEL M3	**4 314 154**	**4 589 269**	**4 593 342**	**4 502 384**	**4 385 891**	**4 404 760**	**4 459 759**	**4 539 064**	**4 138 817**	**4 452 962**	**4 215 576**	**4 255 047**	**4 406 261**	**4 507 330**	**4 361 026**	**4 443 775**	**4 440 029**	**4 723 132**	**4 787 253**	**4 578 441**	**4 468 981**	**4 253 562**	**4 198 598**	**4 224 063**
	#REF!	***6,38%***	***0,09%***	***-1,98%***	***-2,59%***	***0,43%***	***1,25%***	***3,05%***	***-8,82%***	***7,59%***	***-5,33%***	***0,94%***	***3,55%***	***2,29%***	***-3,25%***	*1,90%*	*-0,08%*	*6,38%*	*1,36%*	*-4,36%*	*-2,39%*	*-7,10%*	*-1,29%*	*0,61%*
Moyenne journalière m3/j	**11 820**	**12 573**	**12 584**	**12 335**	**12 016**	**12 068**	**12 219**	**12 436**	**11 339**	**12 200**	**11 550**	**11 658**	**12 072**	**12 349**	**11 948**	**12 175**	**12 164**	**12 940**	**13 116**	**12 544**	**12 244**	**11 654**	**11 503**	**11 573**

Les volumes indiqués ne prennent pas en compte les décharges et titres de recettes hors rôles

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

NOR : *AFSP1518844A*

Publics concernés : *agences régionales de santé, personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.*

Objet : *modification du programme d'analyses supplémentaire par rapport au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m³/jour en moyenne.*

Entrée en vigueur : *le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.*

Notice : *le présent arrêté transpose en droit français certaines dispositions de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.*

Références : *le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).*

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2000/60/CE du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;

Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 juin 2015 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 11 septembre 2015 ;

Vu l'avis du secrétariat général du Gouvernement en date du 9 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015,

Arrête :

Art. 1er. – Le tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est remplacé par le tableau de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. – L'annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est modifiée comme suit :

I. – Les mots : « (9) » et « (9) Les analyses de type RSadd sont à réaliser sur une année civile et pour la première fois en 2010. » sont supprimés.

II. – Les mots : « (8) » sont remplacés par : « (9) ».

Art. 3. – Au dernier alinéa du II de l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, les mots : « à compter de 2010. » sont remplacés par : « . Pour les paramètres notés (8) dans le tableau 1 de l'annexe I, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. ».

Art. 4. – Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 24 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. VALLET

ANNEXE I

TABLEAU 1

Contenu des analyses types

RESSOURCE			POINT DE MISE EN DISTRIBUTION		DISTRIBUTION AUX ROBINETS visés à l'article R. 1321-5-1°	
RP	RS	RSadd	P1	P2	D1	D2
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES						
			Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle)		Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle)	
			Bactéries coliformes		Bactéries coliformes	
Entérocoques intestinaux	Entérocoques intestinaux		Entérocoques intestinaux		Entérocoques intestinaux	
Escherichia coli	*Escherichia coli*		*Escherichia coli*		*Escherichia coli*	
			Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22 °C et 36 °C		Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22 °C et 36 °C	
PARAMÈTRES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES						
		Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) (8)				
				Acrylamide (3)		Acrylamide (3)
	Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl sulfate de sodium)					
	Aluminium			Aluminium	Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation)	
Ammonium (NH_4^+)	Ammonium (NH_4^+)		Ammonium (NH_4^+)		Ammonium (NH_4^+)	
Antimoine						Antimoine
Arsenic	Arsenic			Arsenic (2)		
Aspect, couleur, odeur	Aspect, couleur, odeur		Aspect, couleur, odeur, saveur		Aspect, couleur, odeur, saveur	
	Azote Kjeldhal (N)					
	Baryum (Ba)			Baryum (Ba)		

RESSOURCE			POINT DE MISE EN DISTRIBUTION		DISTRIBUTION AUX ROBINETS visés à l'article R. 1321-5-1°	
RP	RS	RSadd	P1	P2	D1	D2
		Benzène		Benzène		
Bore	Bore			Bore (2)		
				Bromates (si l'eau subit un traitement d'ozonation ou un traitement de chloration)		
		Diphényléthers bromés (8) : tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther				
Cadmium (Cd)	Cadmium (Cd)	Cadmium (Cd)				Cadmium (Cd)
Carbone organique total	Carbone organique total		Carbone organique total (6) ou oxydabilité au $KMnO_4$ à chaud en milieu acide			
			Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection)		Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection)	
						Chlorites (si l'eau subit un traitement au dioxyde de chlore)
		Chloroalcanes C10 -13				
				Chlorure de vinyle		Chlorure de vinyle (3)
Chlorures (Cl^-)	Chlorures (Cl^-)		Chlorures (Cl^-) (1)			
	Chrome (Cr)					Chrome (Cr)
Conductivité	Conductivité		Conductivité		Conductivité	
	Cuivre (Cu)					Cuivre (Cu)
	Cyanures totaux			Cyanures totaux (2)		
	Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO_5)					
	Demande chimique en oxygène (DCO)					
Calcium	Calcium		Dureté (ou Titre hydrotimétrique) (1)			
Magnésium	Magnésium					
		1,2-dichloroéthane		1,2-dichloroéthane		
		Dichlorométhane				
		Di-(2-éthylhexyl) phtalate				

RESSOURCE			POINT DE MISE EN DISTRIBUTION		DISTRIBUTION AUX ROBINETS visés à l'article R. 1321-5-1°	
RP	RS	RSadd	P1	P2	D1	D2
				Epichlorhydrine (3)		Epichlorhydrine (3)
Equilibre calcocarbonique	Equilibre calcocarbonique			Equilibre calcocarbonique (5)		
Fer dissous (sur échantillon filtré à 0,45 µm)	Fer dissous (sur échantillon filtré à 0,45 µm)			Fer total	Fer total (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées)	Fer total
Fluorures (F^-)	Fluorures (F^-)			Fluorures (F^-) (2)		
	Hydrocarbures aromatiques polycycliques : somme de fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1, 2, 3-cd]pyrène	Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1, 2, 3-cd]pyrène				Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo[a]pyrène (substance individuelle) et somme de benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1, 2, 3-cd]pyrène
		Hexachlorobenzène				
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	Hydrocarbures dissous ou émulsionnés					
Manganèse	Manganèse		Manganèse (si traitement de démanganisation)	Manganèse (2)		
	Matières en suspension					
	Mercure (Hg)	Mercure (Hg)		Mercure (Hg) (2)		
	Microcystines (4)			Microcystines (4)		
Nickel	Nickel	Nickel				Nickel
Nitrates (NO_3^-)	Nitrates (NO_3^-)		Nitrates (NO_3^-)		Nitrates (NO_3^-) (si plusieurs ressources en eau au niveau de l'unité de distribution dont une au moins délivre une eau dont la concentration en nitrates est supérieure à 50 mg/L)	
Nitrites (NO_2^-)	Nitrites (NO_2^-)		Nitrites (NO_2^-)			Nitrites (NO_2^-)
		4-nonylphénol				
		4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl) -phénol				

RESSOURCE			POINT DE MISE EN DISTRIBUTION		DISTRIBUTION AUX ROBINETS visés à l'article R. 1321-5-1°	
RP	RS	RSadd	P1	P2	D1	D2
Pesticides (par substance individuelle)	Pesticides (par substance individuelle)	Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha- et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine, trifluraline, aclonifène (8), bifénox (8), cybutryne (8), cyperméthrine (8), dichlorvos (8), dicofol (8) heptachlore (8), époxyde d'heptachlore (8), quinoxyfène (8), terbutryne (8)		Pesticides (2) (par substance individuelle : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité)		
Potentiel hydrogène (pH)	Potentiel hydrogène (pH)		Potentiel hydrogène (pH)		Potentiel hydrogène (pH)	
	Phénols (indice phénol)					
Phosphore total (P_2O_5)	Phosphore total (P_2O_5)					
	Plomb	Plomb				Plomb
Sélénium (Se)	Sélénium (Se)			Sélénium (Se) (2)		
Silice	Silice					
Sodium	Sodium			Sodium		
Sulfates	Sulfates		Sulfates			
Taux de saturation en oxygène dissous	Taux de saturation en oxygène dissous					
Température	Température		Température		Température	
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène	Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène			Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène		
				Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l'eau subit un traitement de chloration)		Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/L)
Carbonates	Carbonates		Titre alcalimétrique complet (1)			
Hydrogénocarbonates	Hydrogénocarbonates					
		Tributylétain-cation				

ANNEXE 24B

RESSOURCE			POINT DE MISE EN DISTRIBUTION		DISTRIBUTION AUX ROBINETS visés à l'article R. 1321-5-1°	
RP	RS	RSadd	P1	P2	D1	D2
		Trichlorobenzène : somme des isomères 1,2,4-, 1,2,3- et 1,3,5-				
		Trichlorométhane (chloroforme)				
Turbidité	Turbidité		Turbidité		Turbidité	
	Zinc (Zn)					
PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES						
				Activité alpha globale (1, 7)		
				Activité bêta globale (1, 7)		
				Tritium (2, 1, 7)		

(1) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées à l'article 3-IV du présent arrêté.
(2) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées à l'article 3-V du présent arrêté.
(3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
(4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et/ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
(5) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique.
(6) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 5 000 habitants.
(7) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. La mesure du potassium est réalisée lors de la mesure de l'équilibre calco-carbonique. En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/L (activité alpha globale) ou 1,0 Bq/L (activité bêta globale), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.
(8) La première analyse de ces paramètres doit être réalisée avant le 31 décembre 2018.

RECAPITULATIF DES ANALYSES EFFECTUEES EN 2025

DISTRIBUTION	D1 + D2
AMANVILLERS	4
AMNEVILLE	16
ANCY SUR MOSELLE	8
BRONVAUX	2
CLOUANGE	7
DORNOT	4
FEVES	2
GANDRANGE	8
GRAVELOTTE	3
JUSSY	1
LESSY	2
LORRY	3
MAIZIERES LES METZ	1
MARANGE-SILVANGE	7
MARS LA TOUR	4
MONDELANGE	11
MONTOIS LA MONTAGNE	5
NORROY LE VENEUR	2
PIERREVILLERS	3
PLESNOIS	2
PUXIEUX	2
REZONVILLE	7
RICHEMONT	7
ROMBAS	15
RONCOURT	2
ROSSELANGE	10
STE MARIE AUX CHENES	4
STE RUFFINE	2
ST PRIVAT LA MONTAGNE	4
SAULNY	5
SEMECOURT	3
TALANGE	8
TRONVILLE	2
VAUX	3
VERNEVILLE	2
VIONVILLE	1
VITRY SUR ORNE	8
TOTAL	**180**

PRODUC/RESSOURCE	P1	P2	RP	NITRATES	SUIVI RENFORCE
FORAGES MOINEVILLE	-	-	1	-	8
PUITS AUBOUE	-	-	-	-	5
COLLECTEUR DE MANCE	-	-	1	-	-
FORAGE MANCE	-	-	1	-	-
PIERREVILLERS RES	8	4	-	-	2
NOUVELLE BROUCK	2	2	1	7	3
ANCIENNE BROUCK	-	-	1	7	-
ROSSELANGE	2	-	1	-	-
ANCY	3	1	2	-	-
DORNOT	2	-	1	-	7
TOTAL	17	7	9	14	25

Soit 72 analyses en production/ressource

Soit 252 analyses au total

AUTOCONTROLE	Sulfates	TH	Nitrates	Conductivité	Cl2/ClO2
suivi Moineville	45	-	-	45	-
ressource/distribution	147	73	139	178	2000

COUT ANALYSES LABO EUROFINS

27 961 €

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Grand Est

QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2025

Unité de Gestion d'Exploitation :

0570089 - GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE S.I.E

Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information des Services Santé Environnement (SISE-Eaux)

ARS GRAND EST - DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA MOSELLE - 4 rue des Messageries - Immeuble le Platinium - 57045 METZ CEDEX 1
Téléphone : - Courrier : ars-grandest-dt57-vsse@ars.sante.fr - Site : www.grand-est.ars.sante.fr

Sommaire

Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 3

Partie A : Informations sur les installations de l'unité de gestion **6**

Organisation de l'alimentation en eau 6

Données sur les ressources de l'unité de gestion 7

Graphiques d'évolution des concentrations en nitrates sur les ressources de l'UGE ayant fait l'objet d'analyses au titre du contrôle sanitaire sur 3 ans 9

Données sur la production de l'unité de gestion 21

Données sur les unités de distribution de l'unité de gestion 24

Partie B : Qualité de l'eau distribuée par unité de distribution **26**

UDI ROSSELANGE - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 27

UDI ROSSELANGE - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 31

UDI DORNOT - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 32

UDI DORNOT - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025 34

UDI DORNOT - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 35

UDI ANCY-SUR-MOSELLE - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 36

UDI ANCY-SUR-MOSELLE - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 40

UDI ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 41

UDI ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025 45

UDI ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 46

UDI PIERREVILLERS - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025 47

UDI PIERREVILLERS - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025 51

UDI PIERREVILLERS - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025 52

Partie C : Bilan à l'échelle de l'unité de gestion **53**

Qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion 53

Qualité physico-chimique par installation de l'unité de gestion 56

Annexes 60

Liste des sigles 61

Modélisation des réseaux d'eau potable dans le cadre du contrôle sanitaire 62

Tableau de modélisation du réseau amont des UDI de l'UGE 64

Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La qualité bactériologique

Pour la santé publique, la qualité bactériologique de l'eau destinée à la consommation humaine est une préoccupation majeure.

Elle est évaluée par la recherche de germes naturellement abondants dans l'intestin des hommes et des animaux.
La présence de ces germes dits "témoins de contamination fécale" dans l'eau laisse suspecter la possibilité de présence de micro-organismes dangereux pour l'homme (pathogènes).

L'appréciation de la qualité bactériologique de l'eau délivrée par une unité de distribution est réalisée à partir de la proportion, exprimée en pourcentage, du nombre d'analyses conformes par rapport au nombre total d'analyses effectuées dans l'année (sur trois ou cinq années s'agissant des petites UDI).

La présence de germes peut traduire la vulnérabilité de la ressource ou l'insuffisance de la chaîne captage - traitement - stockage - distribution.

En prévention, il est obligatoire réglementairement, de préserver les points de captage par des périmètres de protection.
Il est également nécessaire d'envisager la désinfection pour les points d'eau vulnérables.

L'entretien et l'exploitation des réservoirs et des réseaux doivent aussi prendre en compte la prévention des contaminations bactériologiques. Les précautions à prendre concernent notamment, la désinfection des ouvrages après l'entretien annuel obligatoire des réservoirs, et avant remise en service lors de travaux.

La qualité physico-chimique

Les eaux contiennent un grand nombre de substances naturelles ou artificielles dont la concentration peut être bénéfique à la santé ou au contraire lui porter atteinte.

Les éléments non toxiques comprennent principalement ceux en relation avec la composition naturelle des eaux.
Ce sont des éléments tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures et les sulfates qui participent majoritairement à la minéralisation totale de l'eau. La dureté, exprimée en degrés français, représente la teneur en calcium et en magnésium. A partir de 20°F environ, et en fonction de la température, l'eau est susceptible d'être entartrante (dépôt de calcaire).

D'autres éléments, également non toxiques en deçà de certaines concentrations, restent indésirables de par leur incidence sur le goût, l'odeur et la formation de dépôt. C'est le cas du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc, du phosphore.

Les paramètres azotés (nitrates, nitrites et ammoniaque) sont souvent témoins d'une contamination de la ressource. Leur forte concentration peut présenter des risques sanitaires particuliers, notamment pour les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Le fluor est un cas particulier puisqu'une concentration voisine de 1 mg/L est favorable à la prévention des caries dentaires alors que des concentrations supérieures peuvent entraîner des effets néfastes pour la santé (au-delà de 2 à 3 mg/L).

Les paramètres organoleptiques sont destinés à évaluer l'aspect de l'eau (turbidité), l'odeur et la saveur ainsi que la couleur.

Les éléments toxiques sont représentés par les pesticides, les métaux lourds, certains composés organochlorés d'origine industrielle, les cyanures, et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Des effets néfastes pour la santé sont susceptibles d'apparaître en fonction des doses absorbées et de la durée de consommation, sans négliger les autres apports alimentaires ou environnementaux.

Par ailleurs, des mesures sont effectuées sur le terrain afin de connaître la concentration en désinfectant résiduel dans l'eau du réseau (si un traitement au chlore est réalisé), la température de l'eau, le pH (acidité ou basicité de l'eau), la conductivité (évaluation de la minéralisation). Un pH acide (inférieur à 6,5) et/ou une faible minéralisation (conductivité inférieure à 200 microS/cm) sont les signes d'une eau pouvant être agressive, c'est à dire capable de dissoudre les métaux avec lesquels elle est en contact prolongé. Cet aspect peut présenter un risque indirect pour la santé en présence, par exemple, de canalisations en plomb.

L'organisation du contrôle sanitaire

L'eau potable est un des produits alimentaires les mieux contrôlés.

Outre l'auto-surveillance à exercer par l'exploitant, les installations de production et de distribution de l'eau potable sont soumises à un contrôle mis en oeuvre par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce contrôle s'applique sur l'ensemble des réseaux, depuis le captage jusqu'au robinet des consommateurs.

La fréquence, le type de contrôles et d'analyses sont fixés par le Code de la Santé Publique et sont adaptés à l'origine et la nature des eaux, aux traitements mis en œuvre et à l'importance de la population desservie. Les échantillons d'eau prélevés en des points représentatifs sont analysés par des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé.

En cas de dépassement de normes, l'exploitant est immédiatement informé et doit prendre les mesures de correction nécessaires. Les mesures prises peuvent aller dans les cas les plus graves, jusqu'à recommander la non utilisation de l'eau pour les besoins alimentaires.

Les données recueillies au cours du contrôle sanitaire permettent le suivi de la qualité et l'information de l'ensemble des responsables, gestionnaires et consommateurs.

Le présent document constitue le bilan de qualité établi annuellement par l'ARS et adressé au maître d'ouvrage et à l'exploitant. Il est communicable au public.

Information des usagers

Les informations sur la qualité de l'eau (bilan annuel et/ou synthèse annuelle), adressées par l'ARS, doivent être affichées en mairie.

De plus, l'ensemble des résultats d'analyses doit pouvoir être consulté par tout usager qui en fait la demande.

Les éléments essentiels du bilan de qualité font l'objet d'une synthèse établie par l'ARS à joindre à chaque facture d'eau.

De plus, en cas de risque sanitaire particulier lié à la qualité de l'eau, une information des usagers doit être faite sans délai, par l'exploitant et/ou le responsable des installations. Cette information est également à réaliser pour les eaux agressives, pour les eaux régulièrement contaminées sur le plan bactériologique ou pour les eaux présentant des pollutions particulières.

L'ensemble des résultats d'analyses du contrôle sanitaire est accessible sur le site internet du Ministère chargé de la santé à l'adresse: https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau. Les notes synthétiques de qualité par UDI sont disponibles à l'adresse: https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Recommandations de consommation

Plomb et métaux

Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans l'organisme. Il est donc recommandé lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail), de ne pas utiliser l'eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des aliments pendant une ou deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle d'eau est alimentée par la même colonne montante dans la cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux sans la gaspiller. Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques dissous dans l'eau.

Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb (canalisations internes des habitations jusque dans les années cinquante, branchements publics jusque dans les années soixante). A ce titre, le remplacement des branchements publics en plomb est une obligation pour les responsables de réseaux, avec un délai de réalisation échu au 25 décembre 2013.

Il est également déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café, thé, cuisson des légumes et des pâtes...) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des métaux dans l'eau. Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la fabrication des denrées alimentaires qu'après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des canalisations intérieures de l'établissement.

Fluor

Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé lorsque la concentration en fluorures dans l'eau est inférieure à 0,3 mg/L : demander conseil à votre médecin ou votre dentiste.

Légionelles

Afin de réduire les risques de développement de bactéries et en particulier des légionelles au niveau des réseaux d'eau chaude sanitaire, il est recommandé de maintenir la température de production d'eau chaude sanitaire à 50°C minimum et à 55°C maximum au point d'usage (douche...) pour éviter tout risque de brûlure. Il est également fortement conseillé de vidanger et de détartrer régulièrement les ballons d'eau chaude, ainsi que de nettoyer et de détartrer les pommes et flexibles de douches, et les filtres de robinet (à remplacer si l'état d'usure le nécessite).

Les normes de qualité de l'eau de consommation

Le programme de contrôle sanitaire et les normes de qualité applicables sont issus de directives européennes retranscrites en droit français, notamment par des arrêtés modifiés du 11 janvier 2007. Les normes de qualité font l'objet de 2 types d'exigences.

Les limites de qualité

Les limites de qualité concernent les paramètres dont la présence dans l'eau présente des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que des substances chimiques tels que les nitrates, les pesticides, certains métaux et solvants chlorés, les hydrocarbures polycycliques (HAP) et les sous-produits de la désinfection de l'eau.

L'eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux limites de qualité.

Les références de qualité

Les références de qualité concernent des paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution. Sans incidence directe sur la santé aux concentrations normalement présentes dans l'eau, ces substances peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installations et/ou être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur.

L'eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux références de qualité.

Les valeurs indicatives

Les valeurs indicatives concernent des paramètres chimiques pour lesquels il n'existe pas d'exigences de qualité définies dans la législation européenne. Elles permettent d'évaluer la qualité de l'eau et de gérer la présence de ces paramètres. Ces valeurs concernent aujourd'hui uniquement les métabolites de pesticides non pertinents après évaluation de l'Anses (valeur indicative : 0,9 microgramme/L). À terme, d'autres paramètres pourraient être intégrés avec des valeurs indicatives.

L'eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux valeurs indicatives.

Les valeurs de vigilance

Les valeurs de vigilance concernent des paramètres d'intérêt ou des paramètres dits « émergents », qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire (perturbateurs endocriniens suspectés, médicaments, microplastiques, ...). Ces paramètres font l'objet d'une surveillance dans le cadre d'un mécanisme de vigilance qui permet d'organiser un suivi et d'acquérir des connaissances sur ces paramètres.

Si ces valeurs ne sont pas respectées, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit réaliser une surveillance de ces paramètres et/ou mettre en place des mesures correctives.

Partie A : Informations sur les installations de l'unité de gestion

Organisation de l'alimentation en eau

Unité de gestion et d'exploitation

La distribution de l'eau potable est un service public mis en oeuvre par la commune ou un regroupement de communes, maître d'ouvrage des installations. L'exploitation du service peut-être réalisée soit en régie communale, syndicale ou communautaire, soit confiée par délégation de service public à une entreprise privée.

Une unité de gestion est caractérisée par un même maître d'ouvrage et un même exploitant.

Description sommaire d'un système d'alimentation en eau

Un système d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes définies d'amont en aval :

1. L'origine de l'eau :

Il s'agit de la ressource : captage ou mélange de captages qui peut être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...).

Les prélèvements effectués sur les captages caractérisent l'eau brute avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. La production d'eau

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filière de traitement complète). Dans quelques cas, certaines ressources naturellement potables ne sont pas traitées.

Les prélèvements effectuées caractérisent l'eau mise en distribution aux abonnés : ils sont réalisés en sortie de station de traitement-production ou au point de mise en distribution (premier abonné du réseau).

3. La distribution de l'eau

Une unité de distribution est un réseau caractérisé par une même unité technique, une qualité d'eau homogène, les mêmes exploitants et maîtres d'ouvrage.

Les prélèvements effectués sur l'unité de distribution sont représentatifs de la qualité de l'eau desservie aux usagers.

Données sur les ressources de l'unité de gestion

Situation administrative des captages

Rappels règlementaires :

L'instauration et le respect des périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine est une obligation légale ancienne. Créée par la première loi sur l'eau du 16 décembre 1964 pour tout nouveau captage, cette obligation a été étendue, par la seconde loi sur l'eau du 2 janvier 1992, aux captages créés avant 1964 qui ne bénéficient pas d'une protection naturelle et à tous les captages par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du maître d'ouvrage du captage.

Les périmètres de protection sont instaurés lorsqu'un arrêté de déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet. Les documents d'urbanisme doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions de la déclaration d'utilité publique.

Indicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau

Cet indicateur est fourni en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 relatifs aux rapports annuels sur le prix de la qualité des services publics d'eau et d'assainissement.

Règles de calcul :

La valeur de l'indicateur est fixée comme suit :

0% Aucune action.
20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours.
40% Avis de l'hydrogéologue agréé signé.
50% Dossier recevable déposé en préfecture.
60% Arrêté préfectoral signé.
80% Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005.
100% Procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

Pour atteindre 100%, la collectivité doit mettre en oeuvre une surveillance effective et pérenne du respect des prescriptions de l'arrêté de déclaration d'utilité publique instaurant les périmètres de protection réglementaires autour de ce captage. Il est demandé qu'un bilan annuel de cette surveillance soit transmis à l'Agence Régionale de Santé pour justifier de cette surveillance.

Le tableau ci-dessous résume la position administrative des captages alimentant l'unité de gestion.

Gestionnaire du ou des captages : GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE S.I.E

Descriptif du ou des captages				Situation administrative				Indicateur d'avancement
Nom	Type	Commune d'implantation	Code BRGM	Etat de la procédure	Avis hydrogéologue agréé	Avis CODERST	Arrêté DUP	Indice de protection
PUITS COMMUNAL (DORNOT)	PUITS	ANCY-DORNOT	01638X0031	Procédure terminée (captage public)	01/09/1999	19/12/2006	11/05/2007	60 %
SOURCE MARQUART	SOURCE	ANCY-DORNOT	01634X0142	Procédure en cours	01/03/1997			40 %
SOURCE PLOREE	SOURCE	ANCY-DORNOT	01634X0143	Procédure en cours	01/03/1997			40 %
SOURCE MAGNIVAUX	SOURCE	ANCY-DORNOT	01634X0014	Procédure en cours	01/03/1997			40 %
SOURCE BERGIVAUX 1	SOURCE	ANCY-DORNOT	01634X0220	Procédure en cours	01/03/1997			40 %
SOURCE BERGIVAUX 2	SOURCE	ANCY-DORNOT	01634X0013	Procédure en cours	01/03/1997			40 %
PUITS COMMUNAL (ANCY SUR MOSELLE)	PUITS	ANCY-DORNOT	01634X0139	Procédure en cours	01/03/1997			40 %
EXHAURE AUBOUE	PUITS	AUBOUE	01377X0099	Procédure en cours				20 %
PUITS MANCE 1	PUITS	GRAVELOTTE	01634X0028	Procédure terminée (captage public)	27/11/1996	07/11/2002	17/02/2003	80 %
SOURCE BOUSWALD	SOURCE	ROSSELANGE	01374X0040	Procédure en cours	01/03/2012			40 %
FORAGE DE LA MANCE	FORAGE	ROZERIEULLES	01634X0214	Procédure terminée (captage public)	27/11/1996	07/11/2002	17/02/2003	80 %
PUITS 1 ANCIENNE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0049	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 2 ANCIENNE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0056	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 3 ANCIENNE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0050	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %

Gestionnaire du ou des captages : GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE S.I.E

Descriptif du ou des captages				Situation administrative				Indicateur d'avancement
Nom	Type	Commune d'implantation	Code BRGM	Etat de la procédure	Avis hydrogéologue agréé	Avis CODERST	Arrêté DUP	Indice de protection
PUITS 4 ANCIENNE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0051	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 5 ANCIENNE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0052	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 6 ANCIENNE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0053	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 7 ANCIENNE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0054	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 8 ANCIENNE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0055	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 1 NOUVELLE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0057	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 2 NOUVELLE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0060	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 3 NOUVELLE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0058	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 4 NOUVELLE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0059	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 5 NOUVELLE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0061	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
PUITS 6 NOUVELLE BROUCK	PUITS	UCKANGE	01381X0062	Procédure terminée (captage public)	01/09/1991	14/04/1994	29/06/1994	80 %
EXHAURE VALLEROY MOINEVILLE	FORAGE	VALLEROY	01377X0210	Procédure en cours	01/05/2006			40 %
EXHAURE VALLEROY MOINEVILLE 2	FORAGE	VALLEROY	01377X0221	Procédure en cours	01/05/2006			40 %

Gestionnaire du ou des captages : REGION MESSINE S.E.


Descriptif du ou des captages				Situation administrative				Indicateur d'avancement
Nom	Type	Commune d'implantation	Code BRGM	Etat de la procédure	Avis hydrogéologue agréé	Avis CODERST	Arrêté DUP	Indice de protection
RUPT DE MAD	PRISE D'EAU DANS UNE RETENUE	ARNAVILLE	01637X0039	Procédure terminée (captage public)	01/09/2013	19/04/2018	21/06/2018	80 %
SOURCE PARFONVAL	SOURCE	GORZE	01633X0022	Procédure terminée (captage public)	01/02/1972		19/02/1981	80 %
PUITS SUD	PUITS	MOULINS-LES-METZ	01641X0080	Procédure terminée (captage public)	01/02/1972		14/09/1979	80 %
PRISE D'EAU CANAL DE JOUY	PRISE D'EAU EN RIVIERE	MOULINS-LES-METZ		Procédure terminée (captage public)	01/05/2015	15/03/2023	24/11/2023	80 %

Gestionnaire du ou des captages : MAD ET MOSELLE CC


Descriptif du ou des captages				Situation administrative				Indicateur d'avancement
Nom	Type	Commune d'implantation	Code BRGM	Etat de la procédure	Avis hydrogéologue agréé	Avis CODERST	Arrêté DUP	Indice de protection
SOURCE DES BOUILLONS	SOURCE	GORZE	01633X0021	Procédure terminée (captage public)	01/02/1972		19/02/1981	80 %

Graphiques d'évolution des concentrations en nitrates sur les ressources de l'UGE ayant fait l'objet d'analyses au titre du contrôle sanitaire sur 3 ans


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000200 - SOURCE BOUSWALD

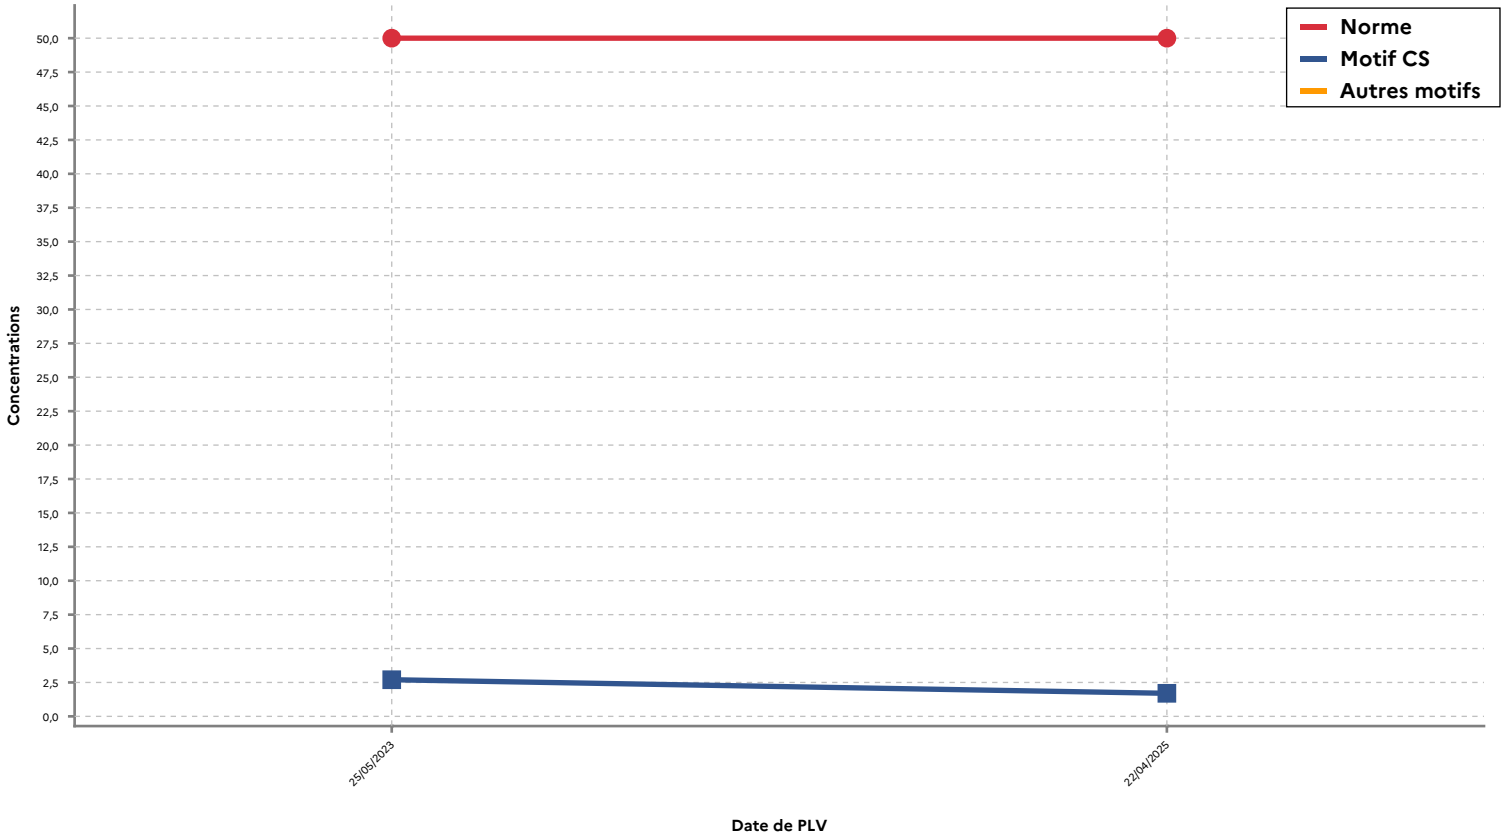


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000207 - PUITS COMMUNAL (DORNOT)

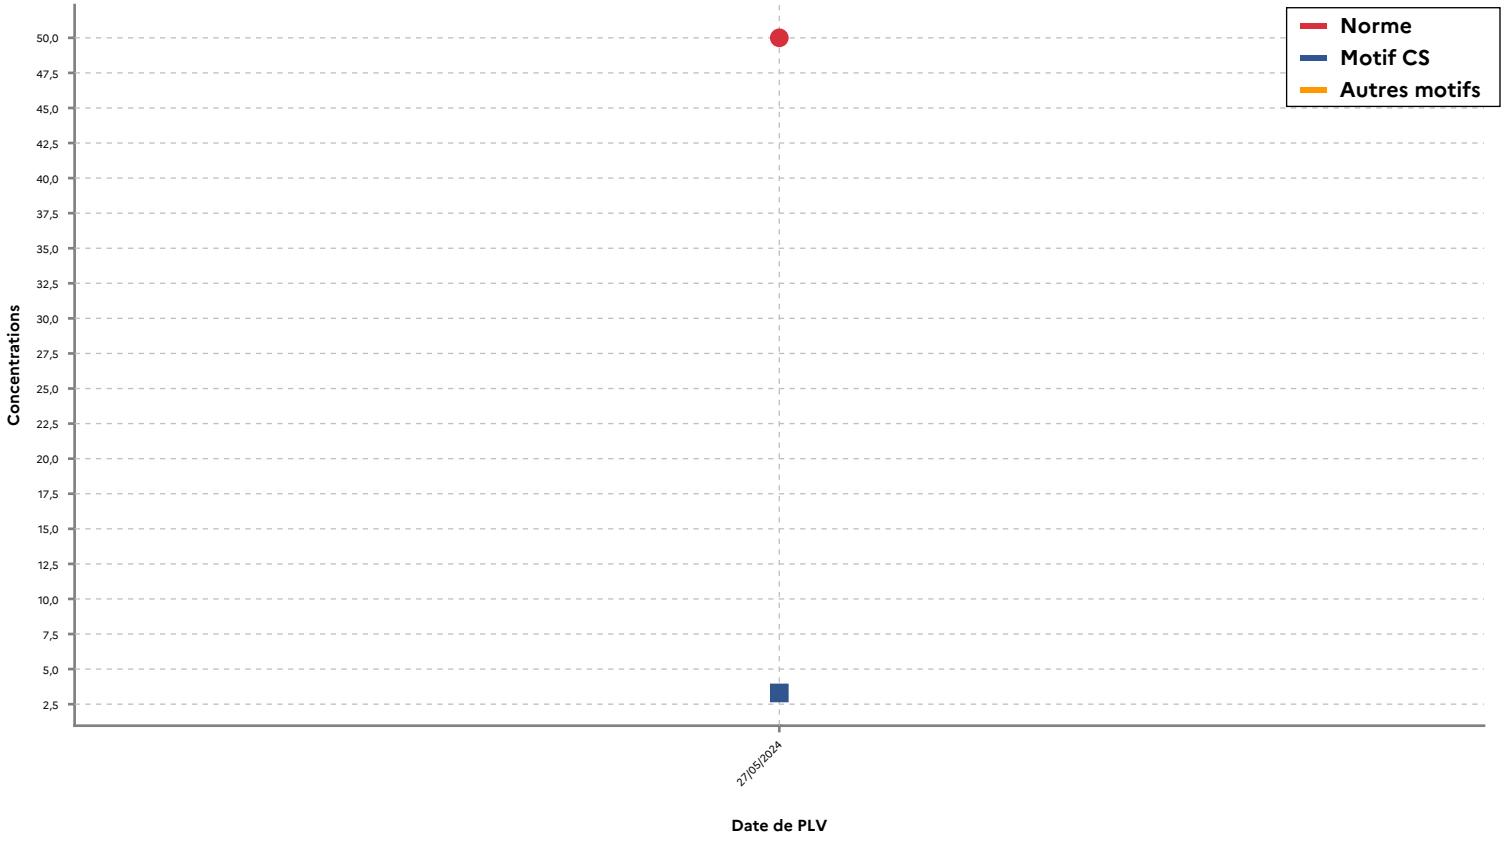


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000227 - SOURCE DES BOUILLONS

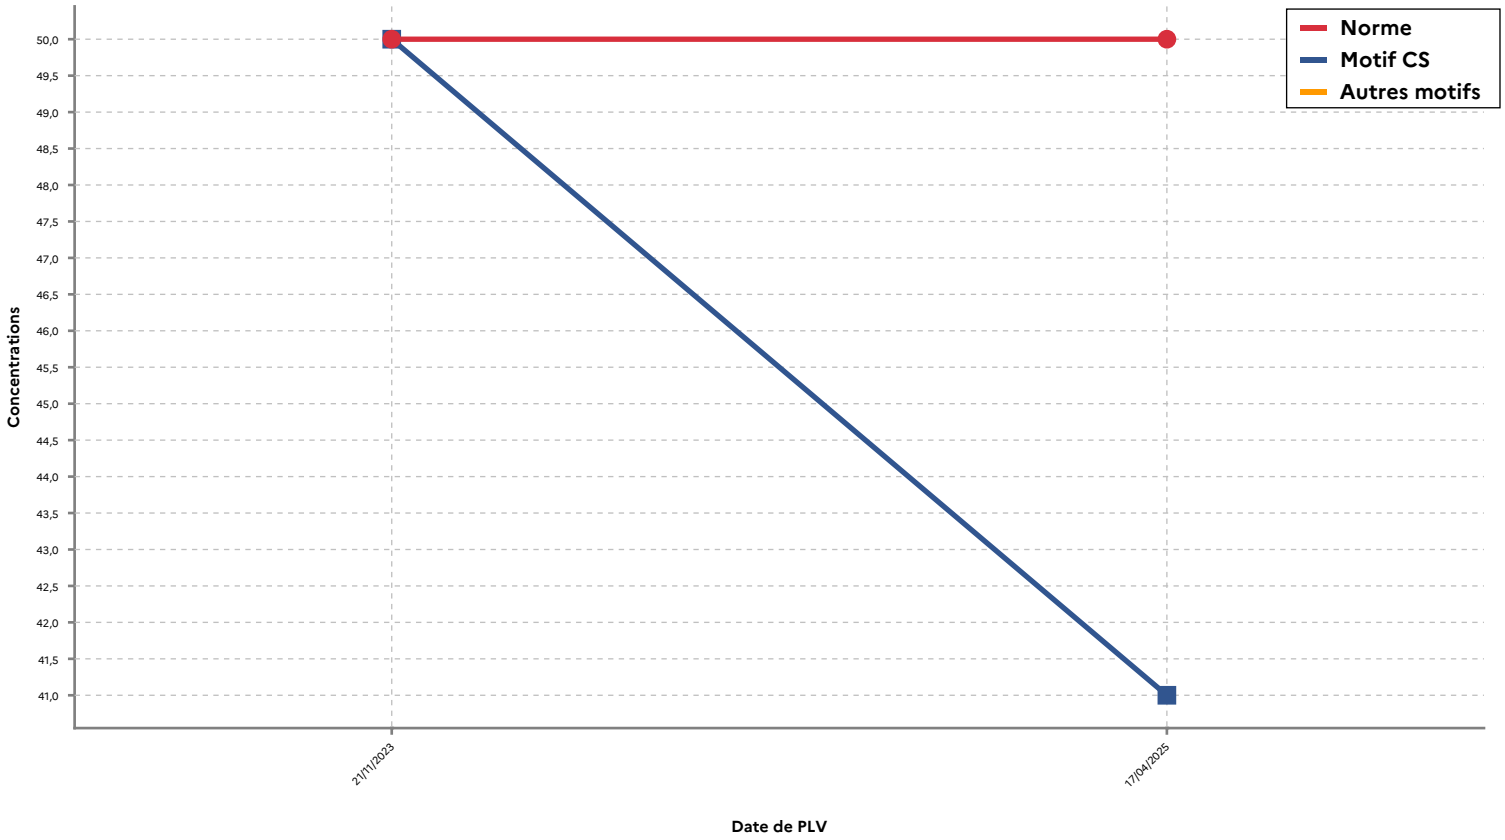


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000334 - PUITS SUD

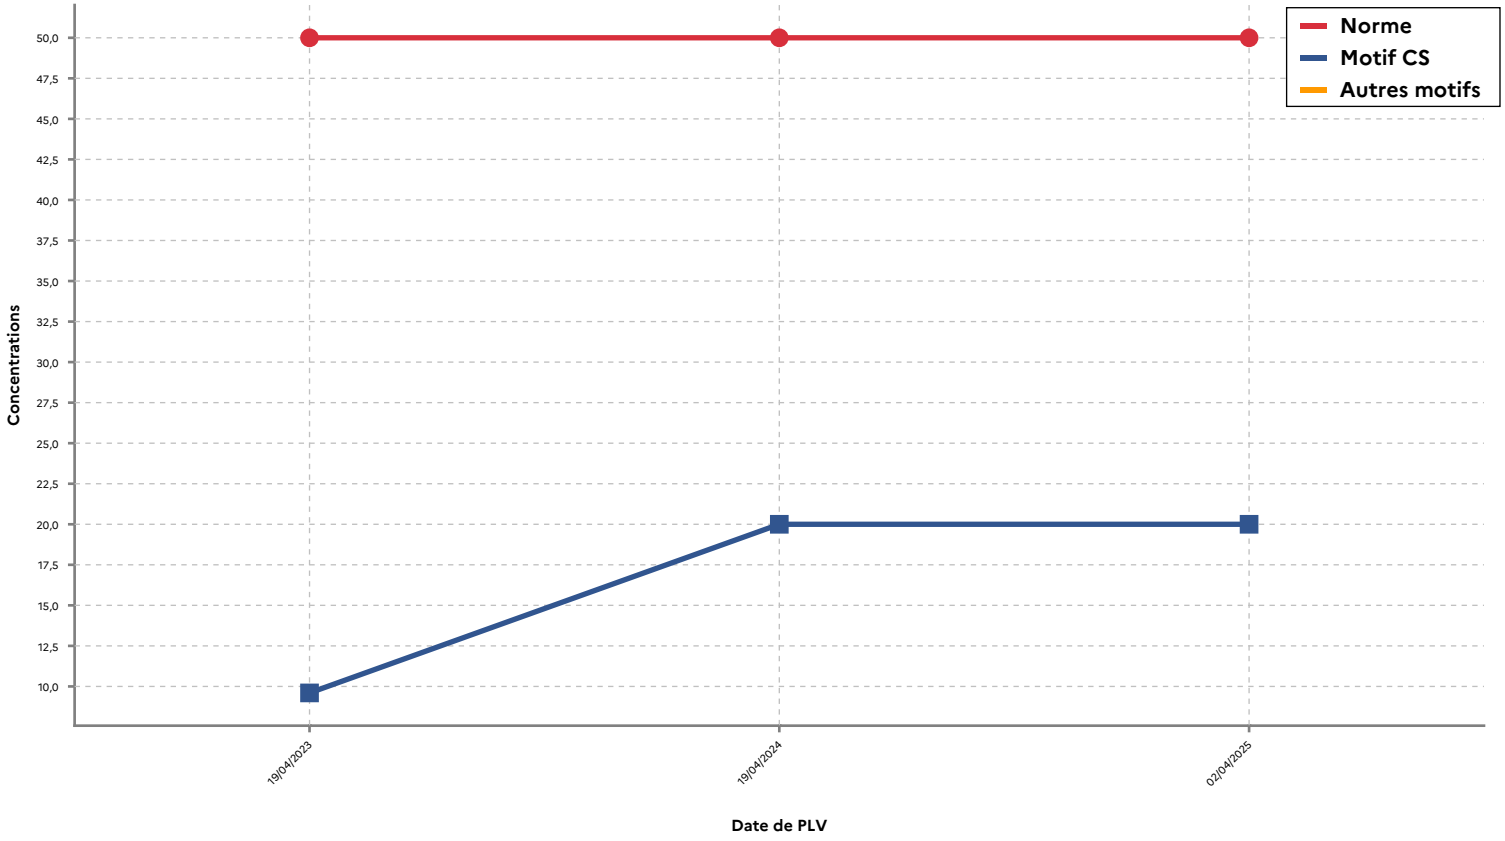


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000337 - RUPT DE MAD

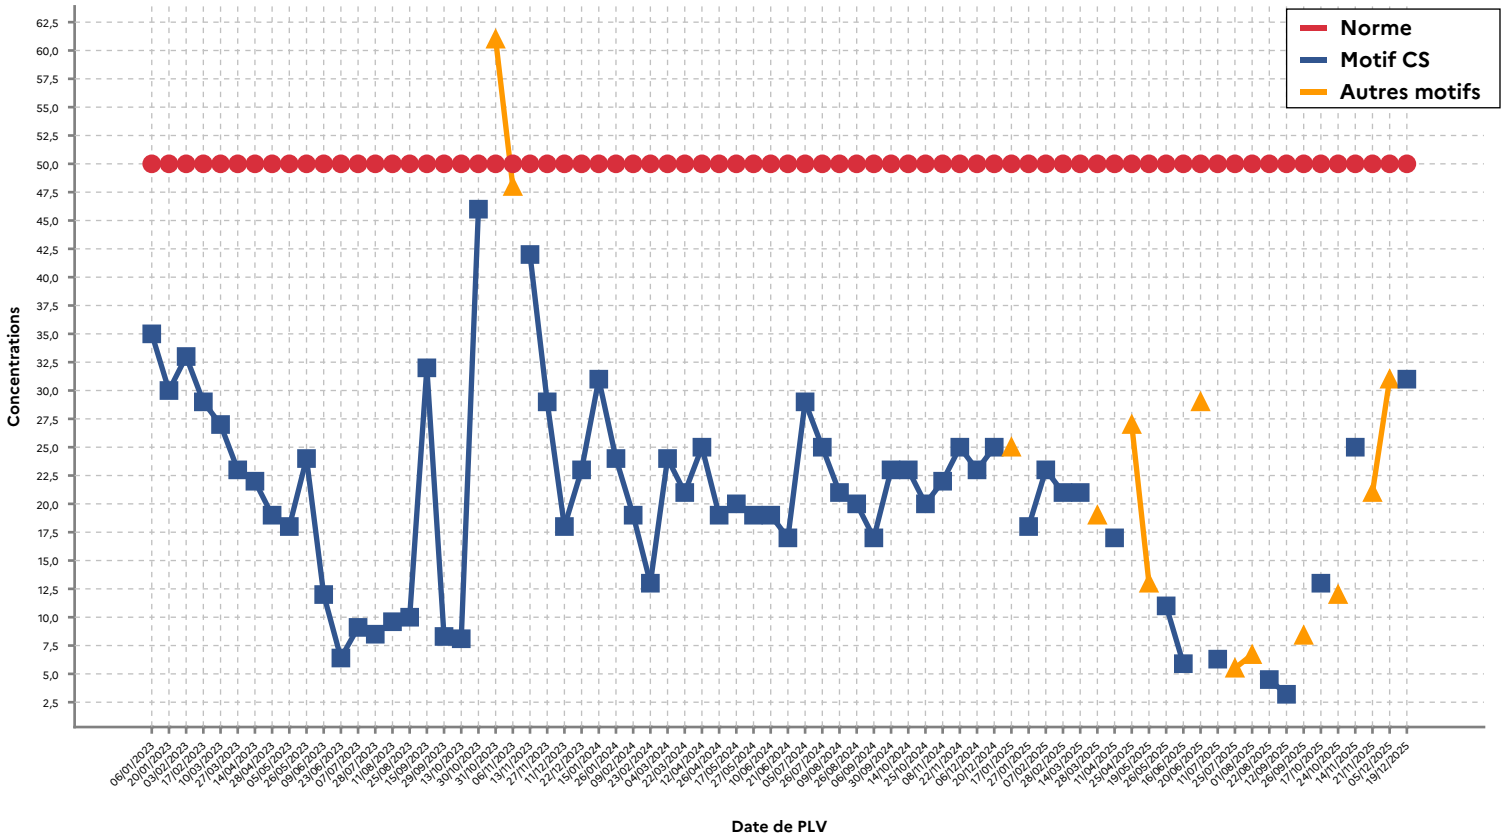


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000924 - PUITS 1 ANCIENNE BROUCK

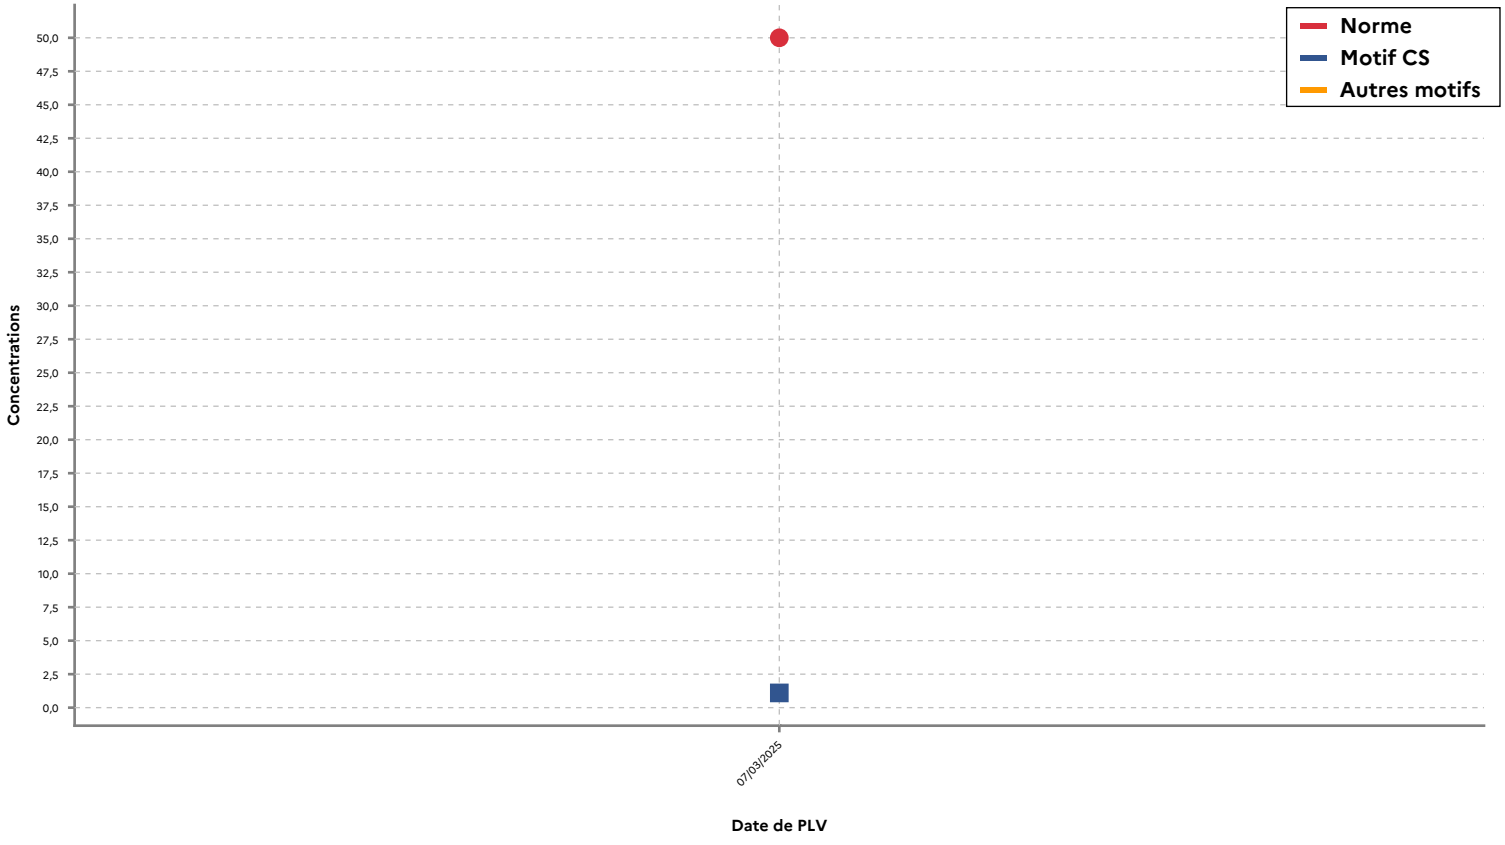


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000925 - PUITS 2 ANCIENNE BROUCK

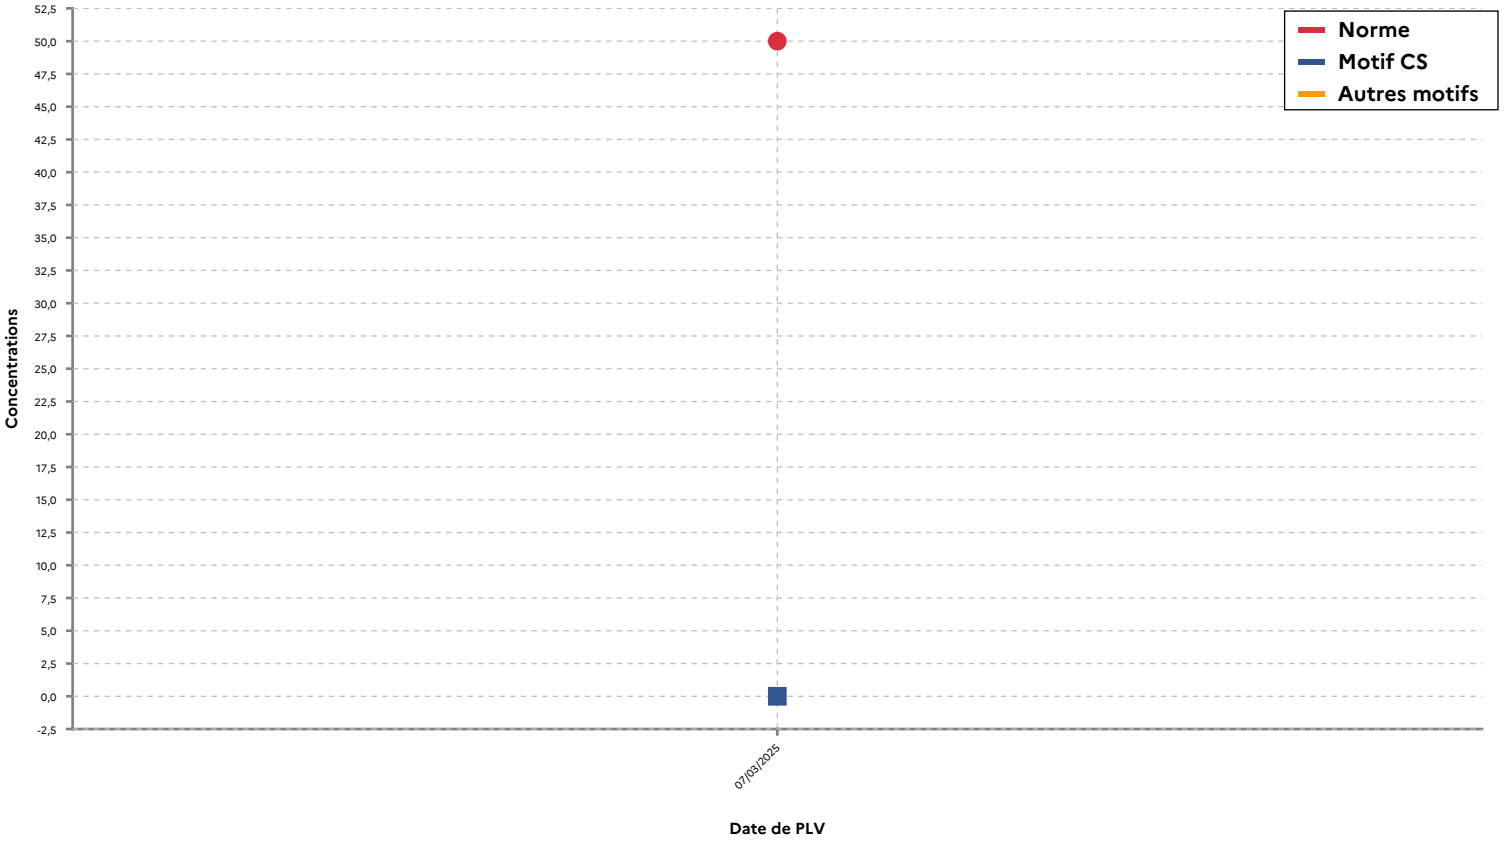


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000926 - PUITS 3 ANCIENNE BROUCK

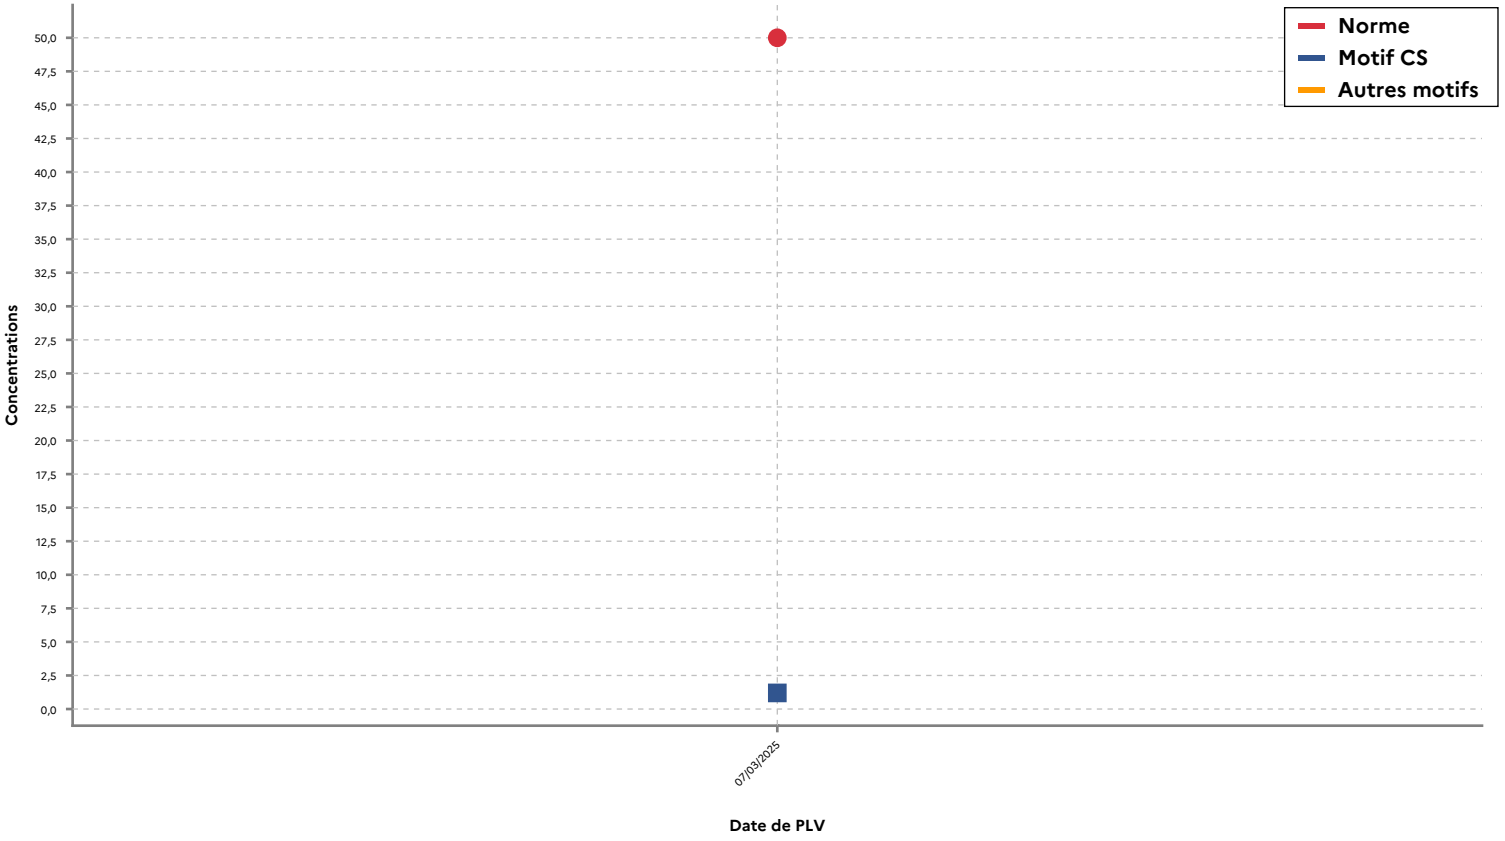


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000947 - PUITS 6 ANCIENNE BROUCK

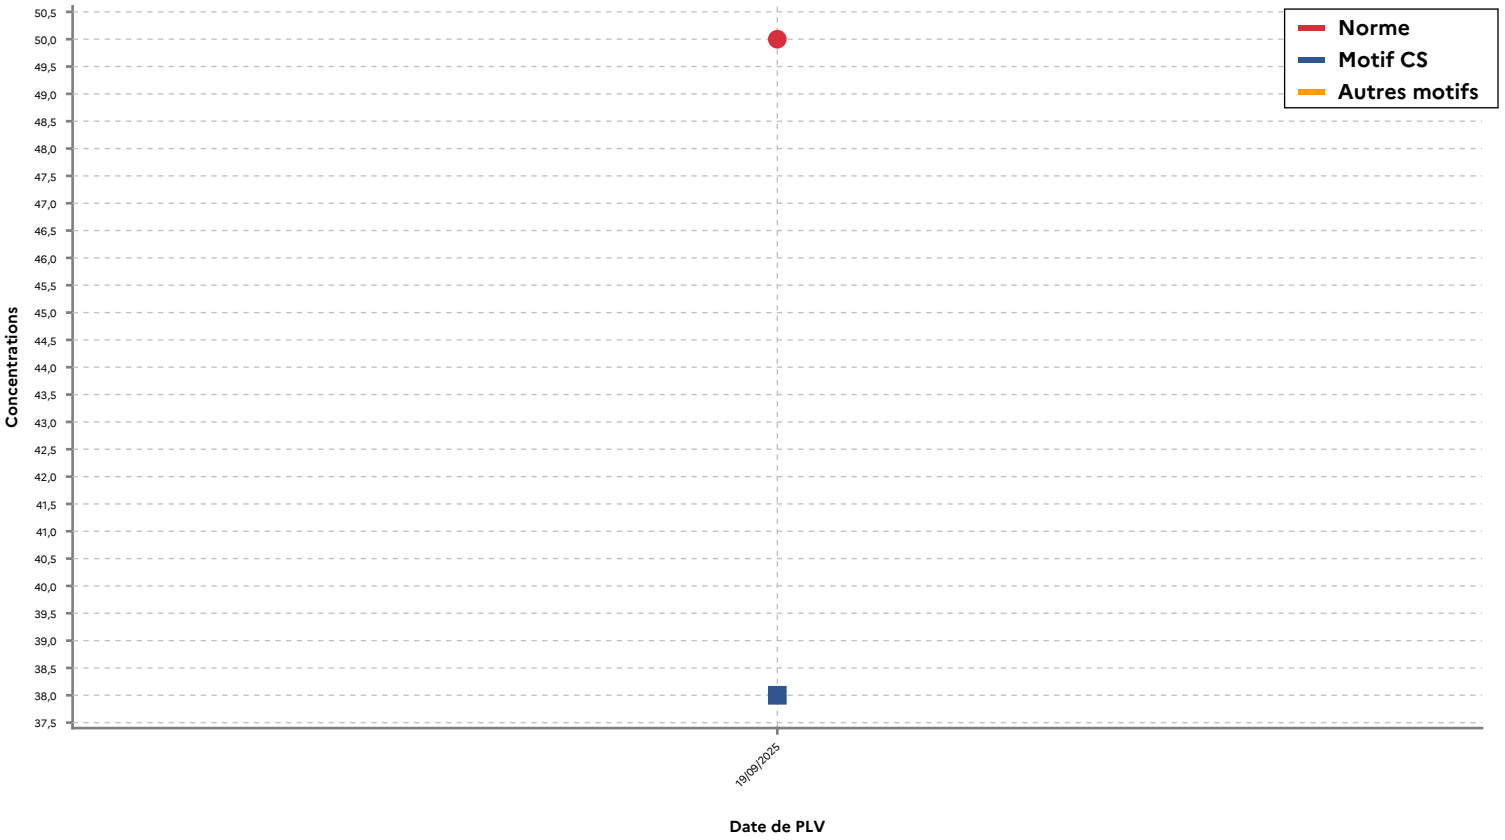


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000948 - PUITS 7 ANCIENNE BROUCK

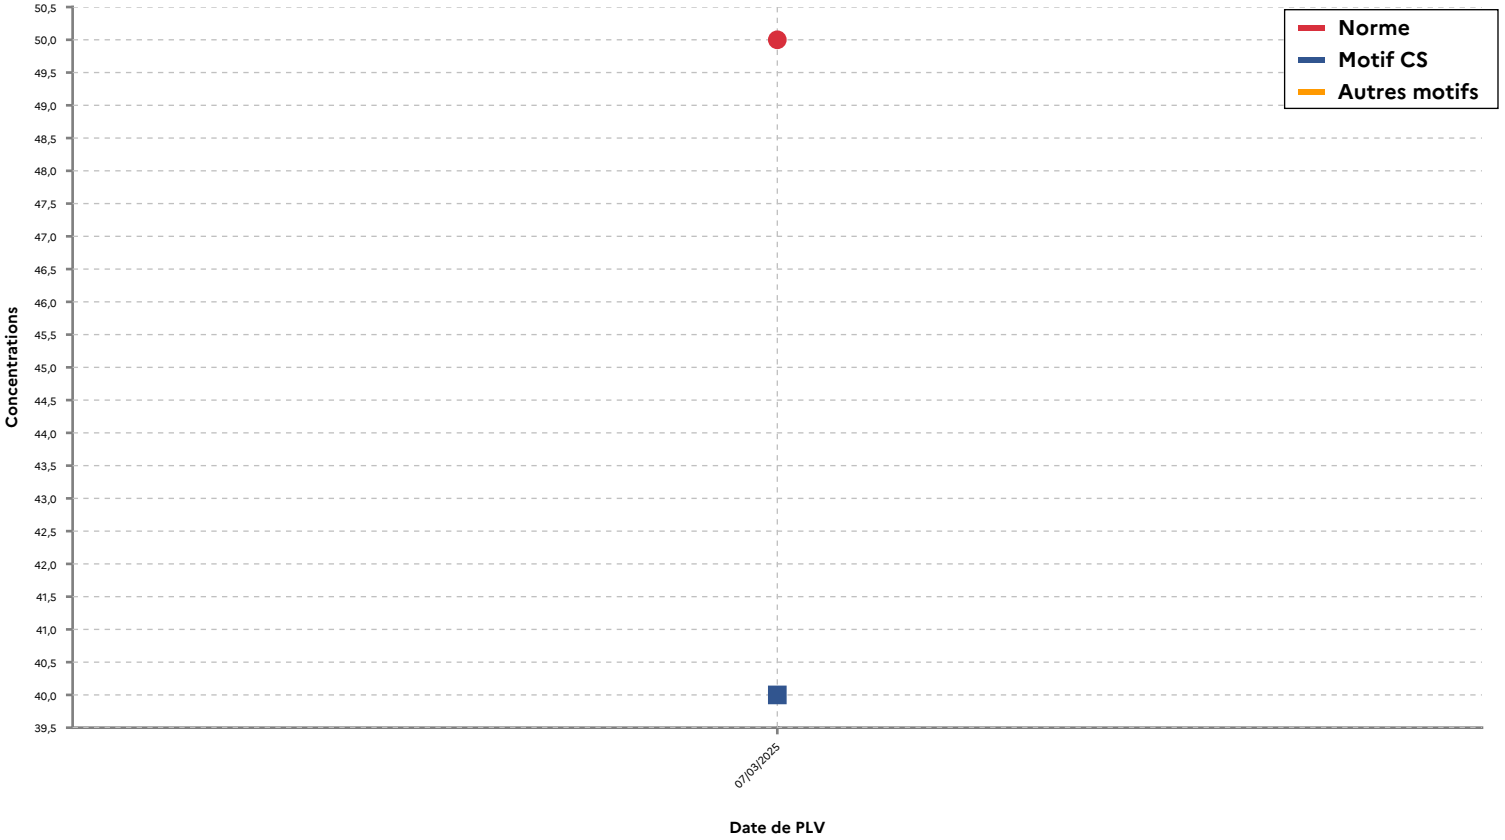


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000949 - PUITS 8 ANCIENNE BROUCK

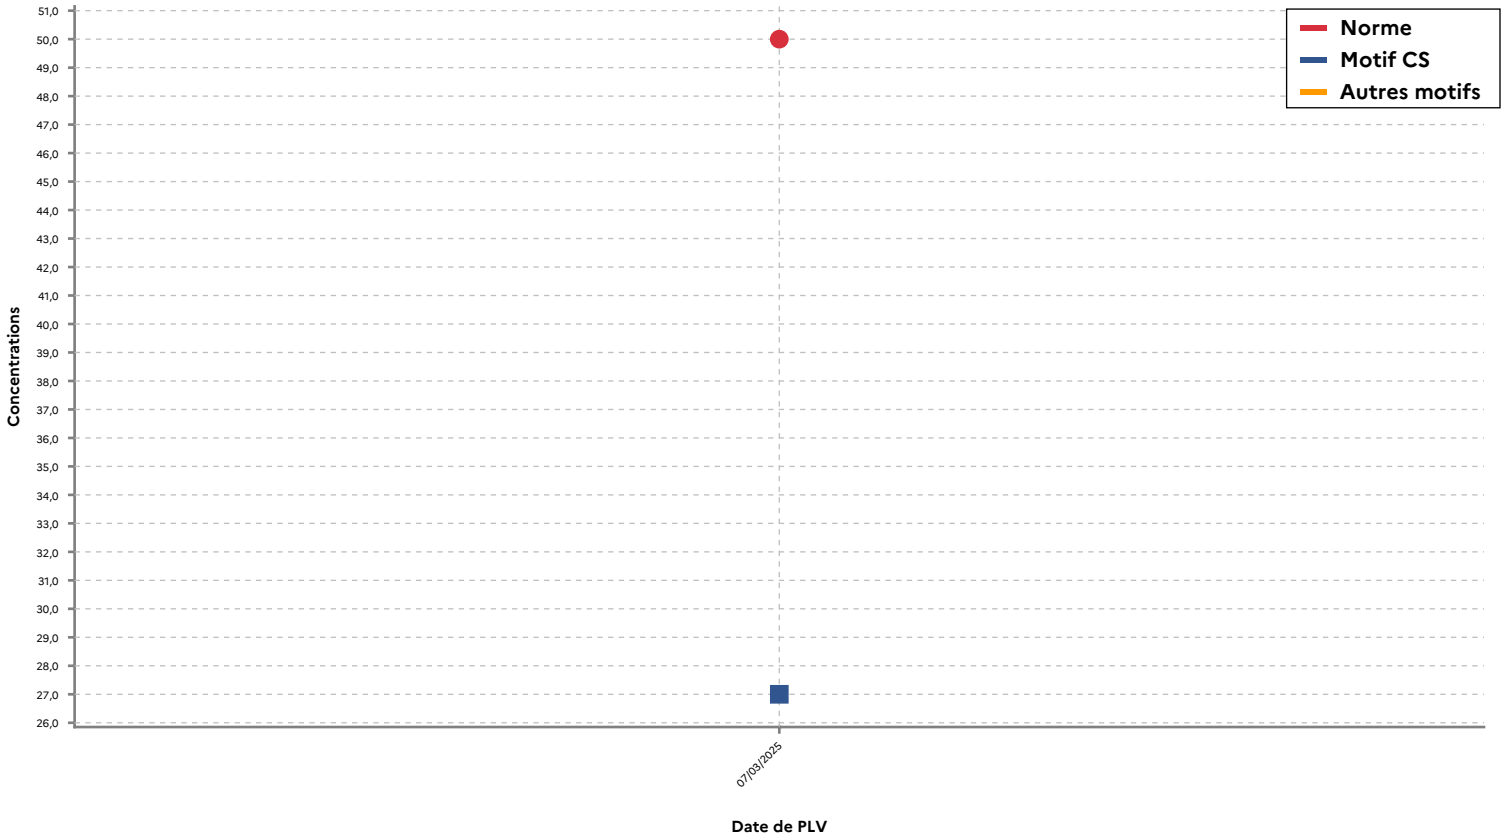


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000953 - PUITS COLLECTEUR ANC. BROUCK

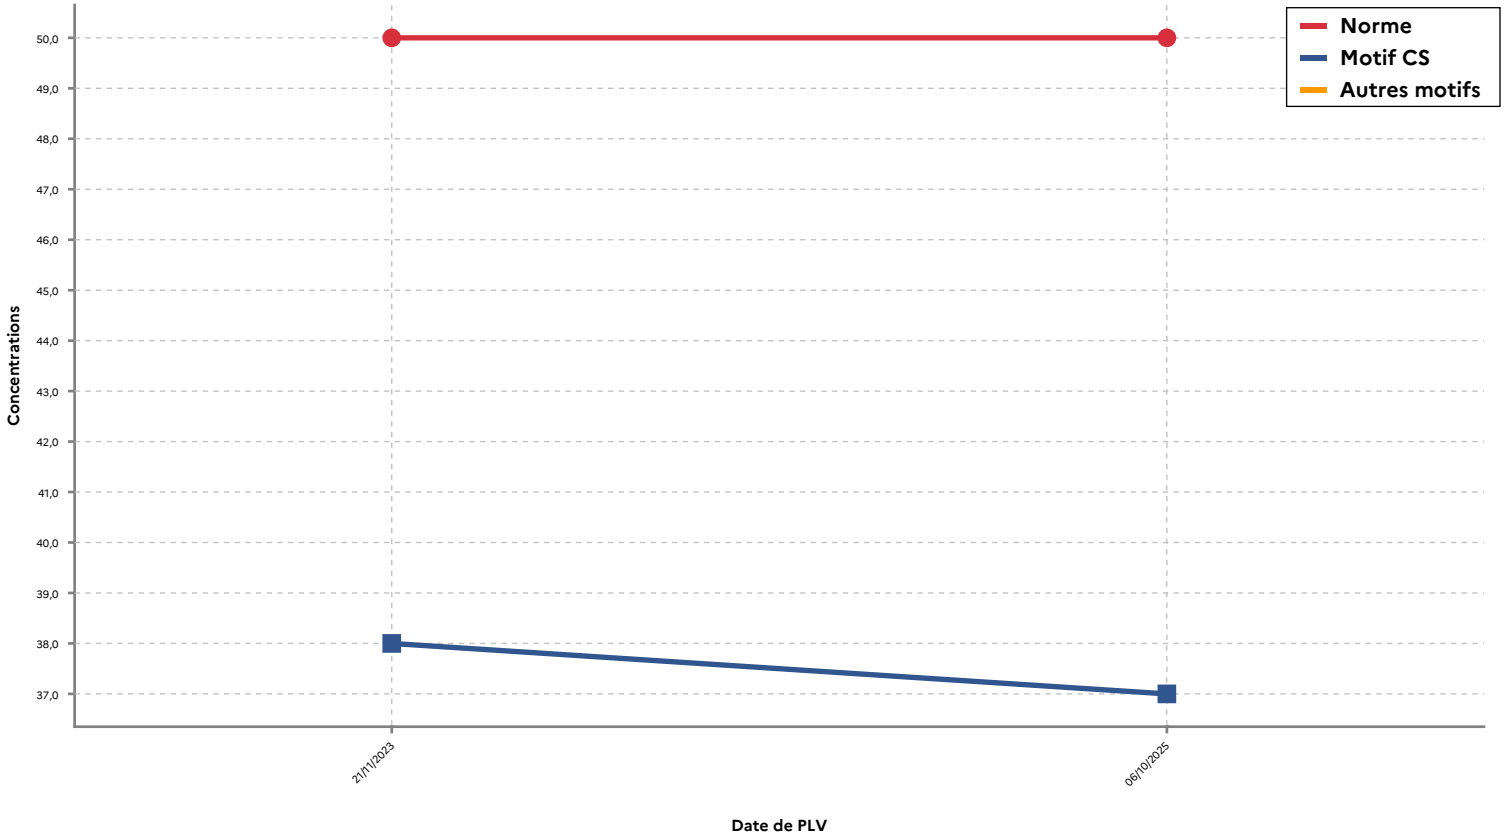


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000966 - BACHE DE REPRISE NELLE BROUCK

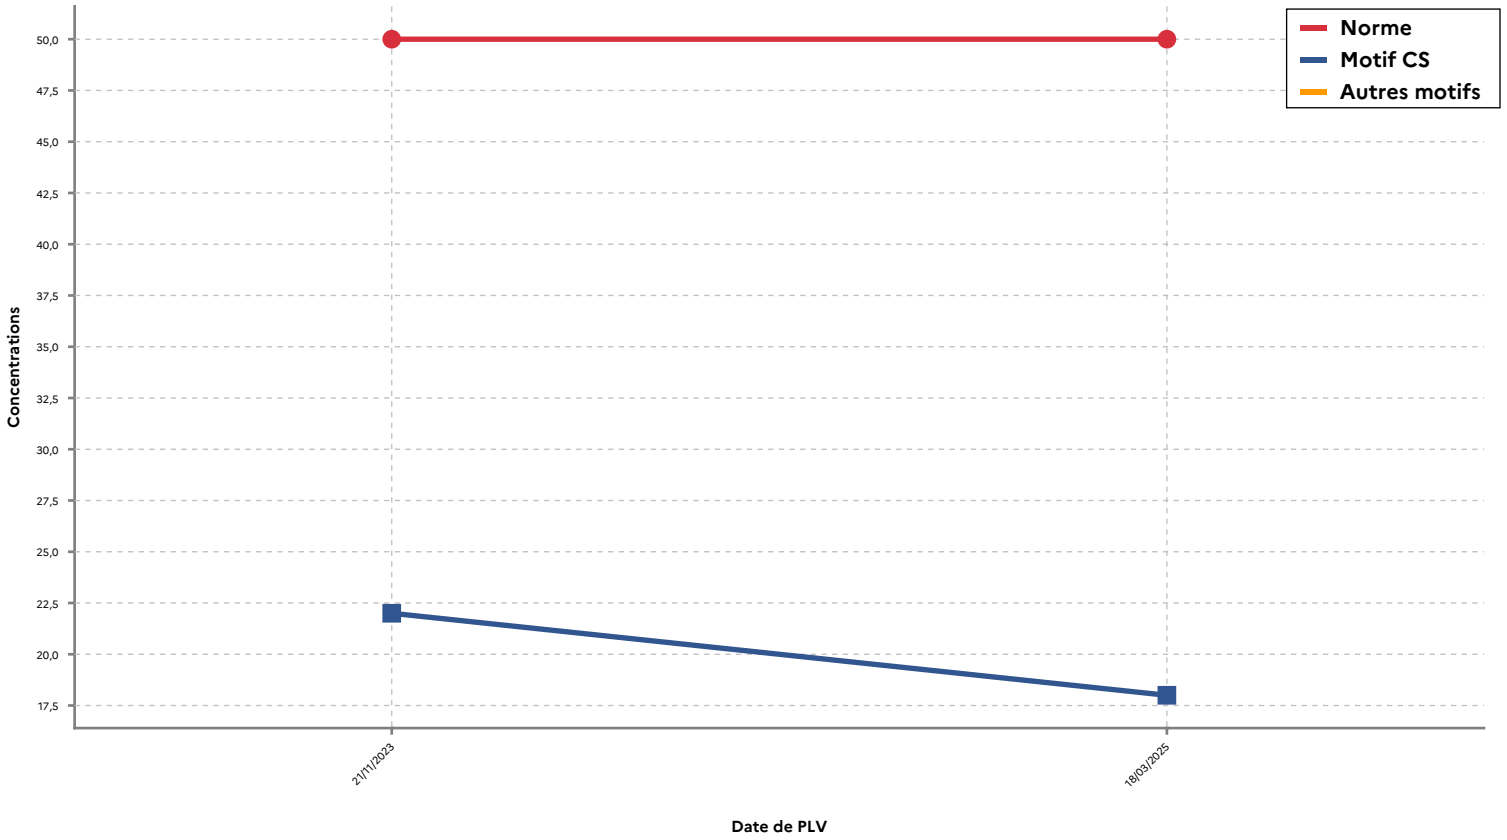


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000992 - FORAGE DE LA MANCE

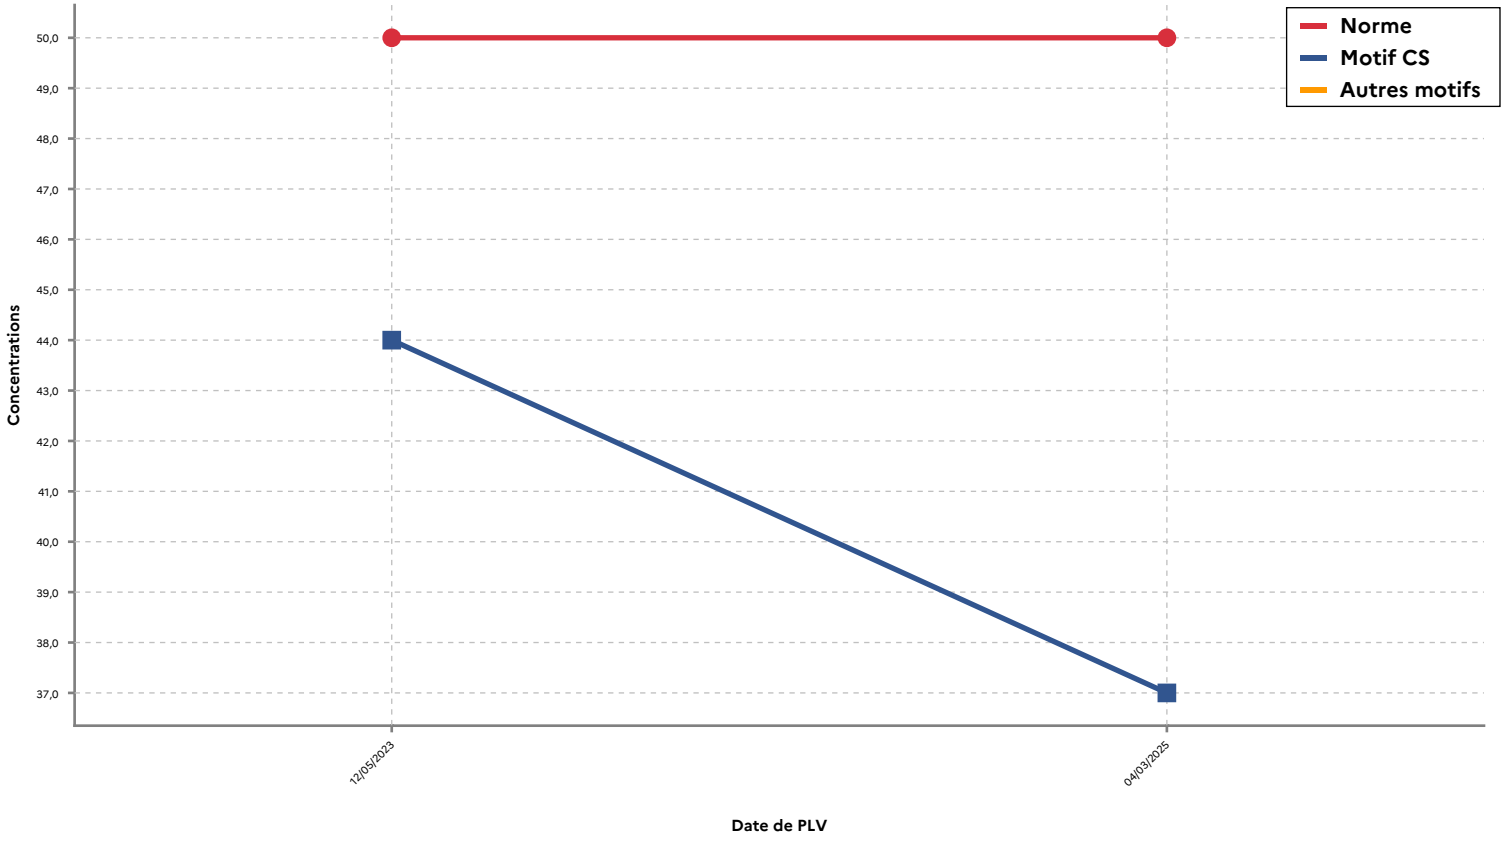


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057000994 - PUITS COLLECTEUR MANCE

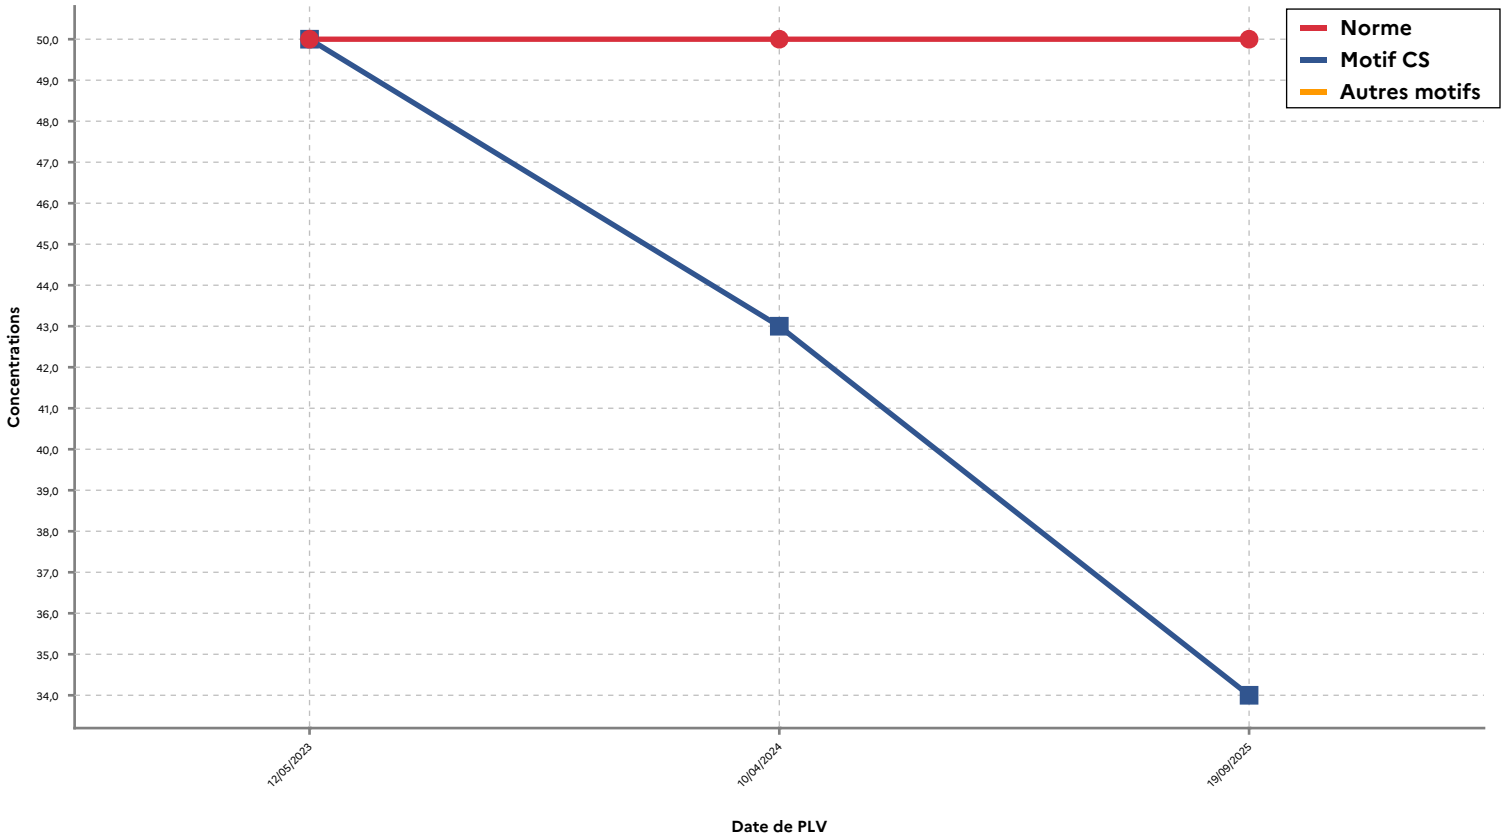


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057001273 - SOURCES LE CHENE

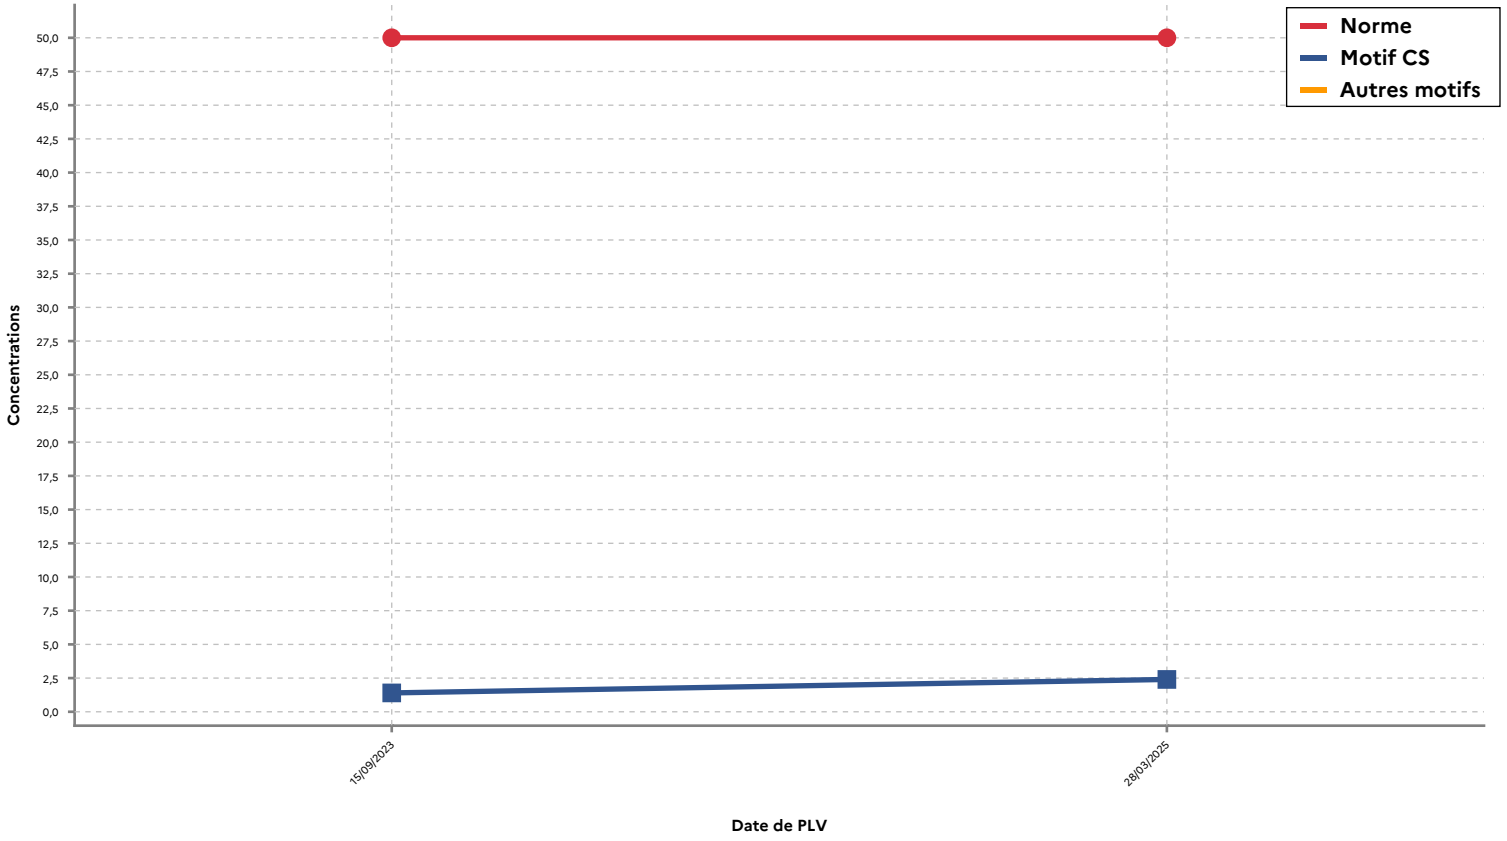


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057001274 - PUITS COMMUNAL (ANCY SUR MOSELLE)

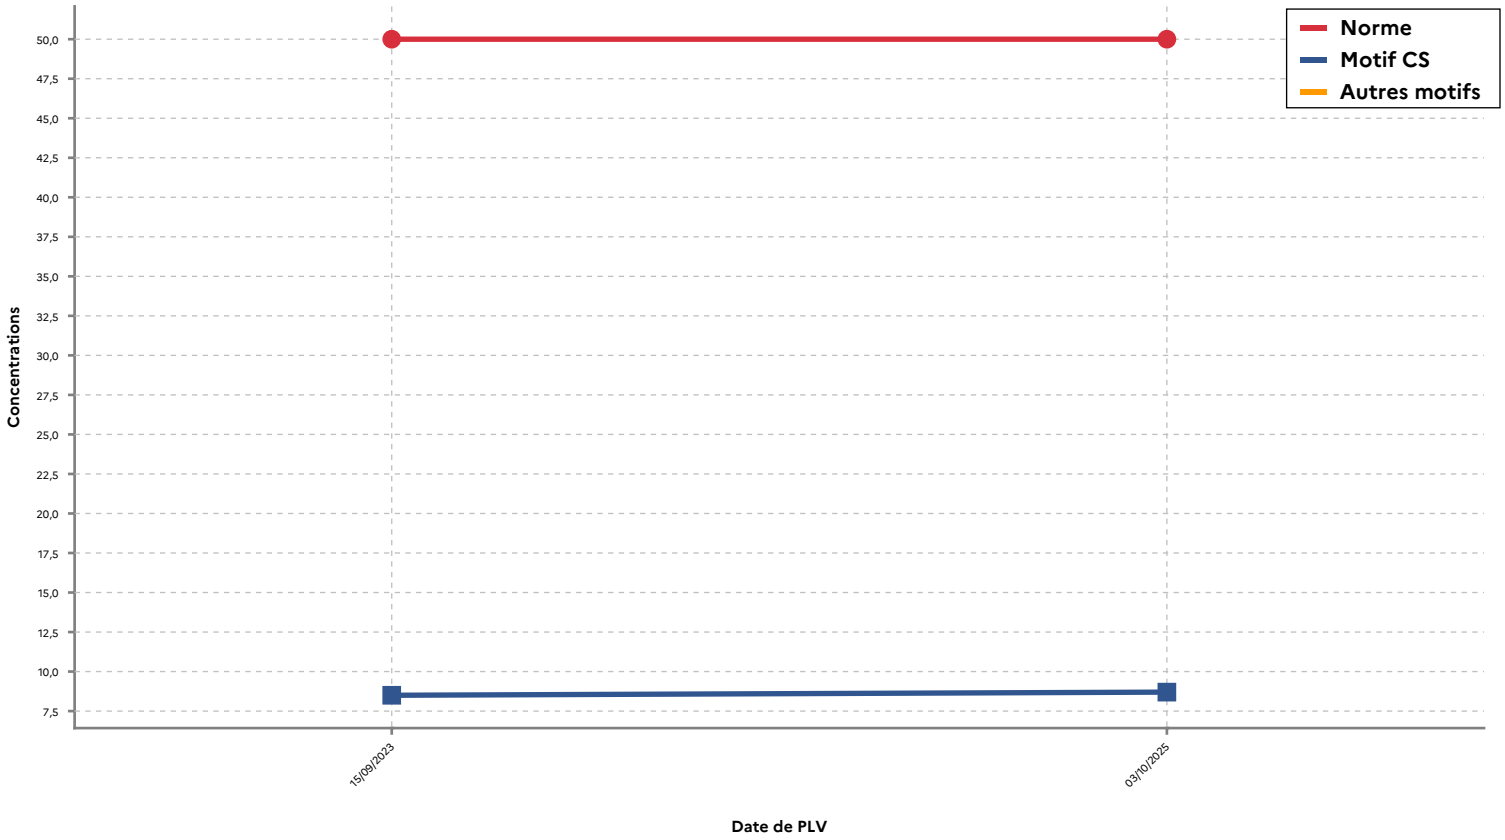


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057001930 - EXHAURE VALLEROY MOINEVILLE

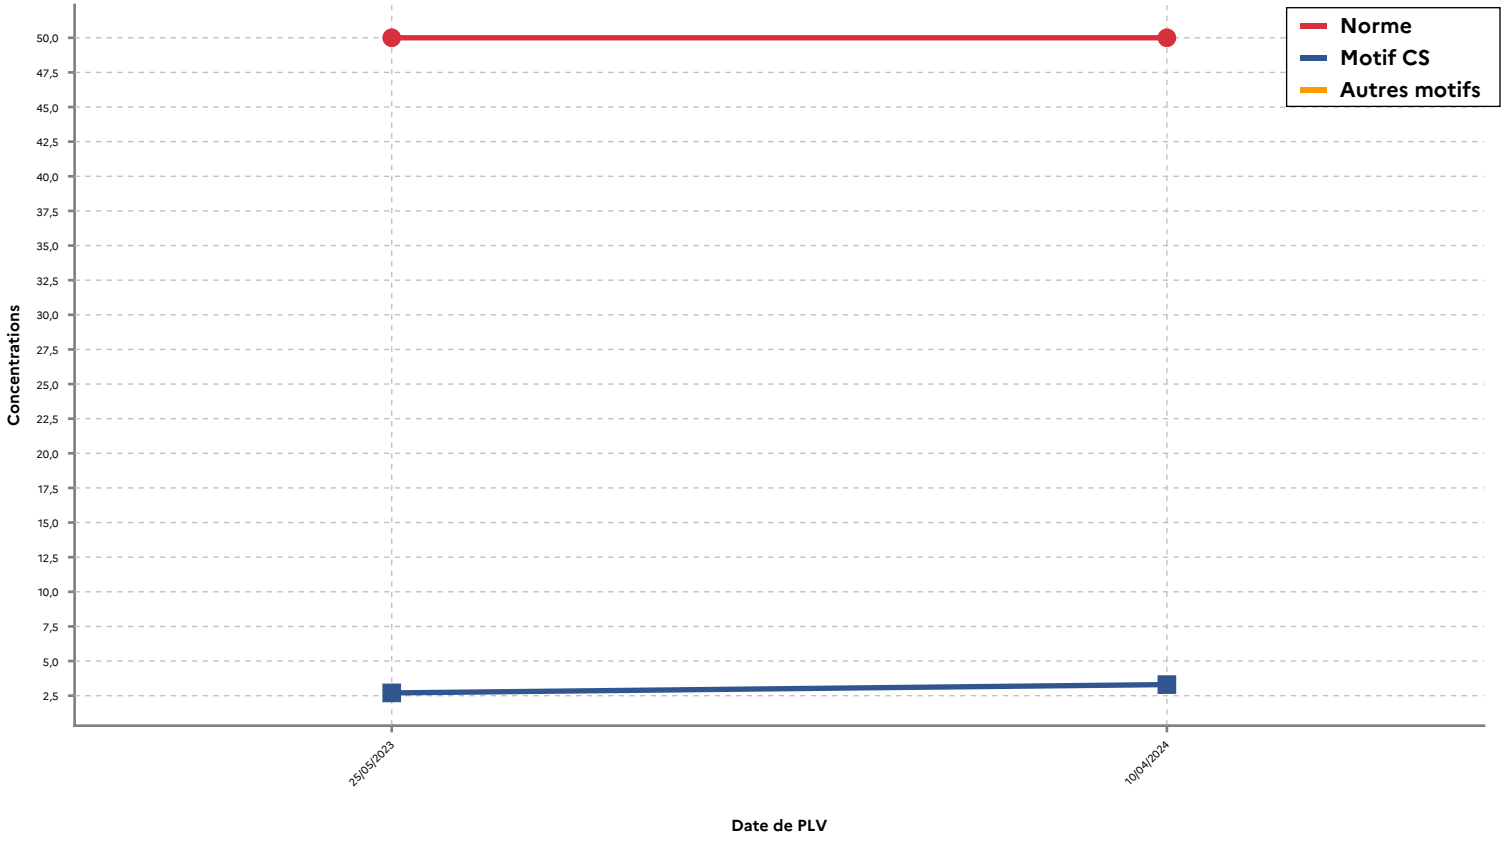


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057001931 - EXHAURE AUBOUE

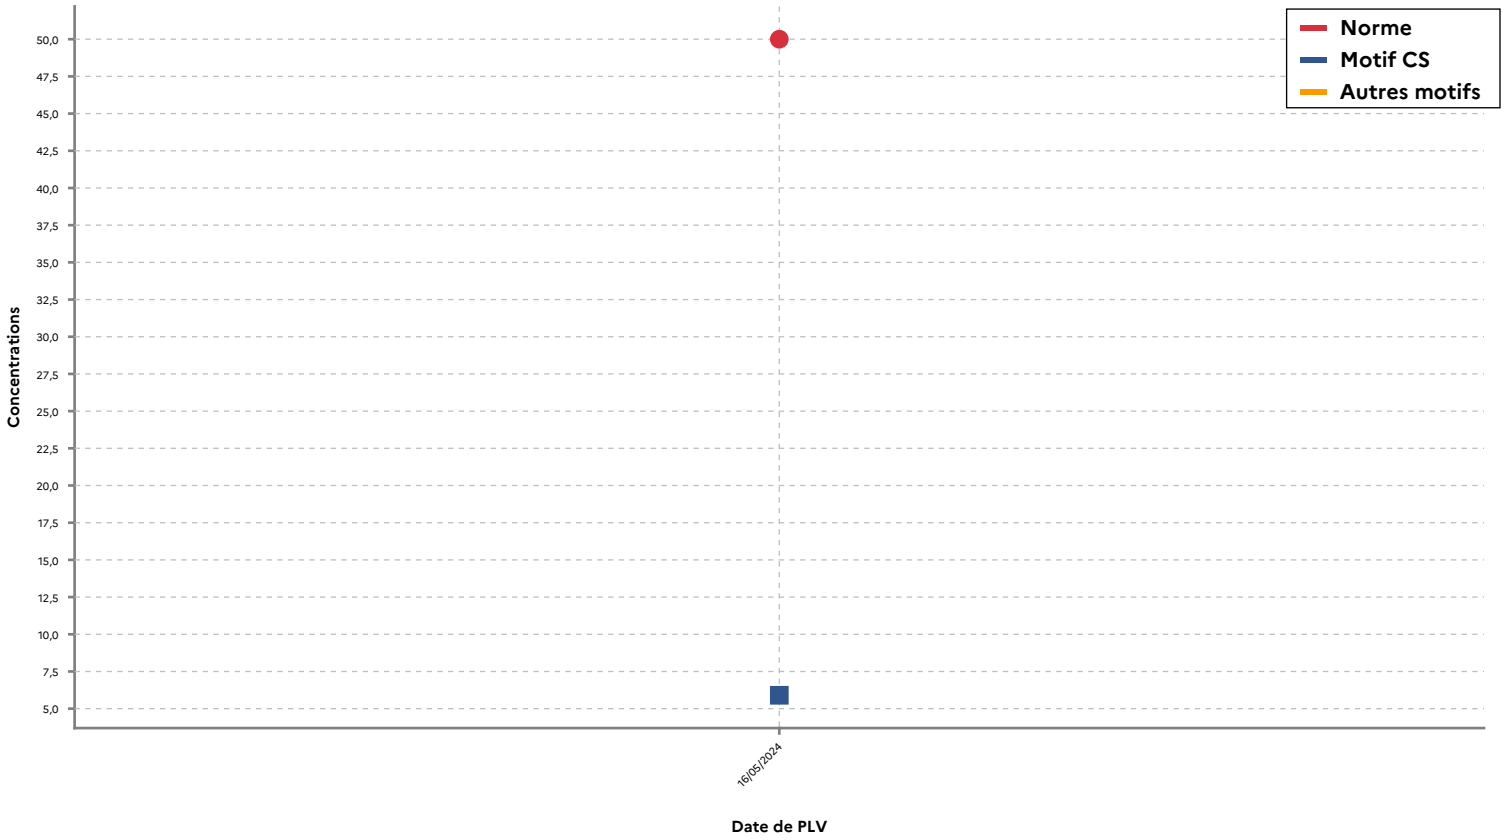


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057002023 - EXHAURE VALLEROY MOINEVILLE 2

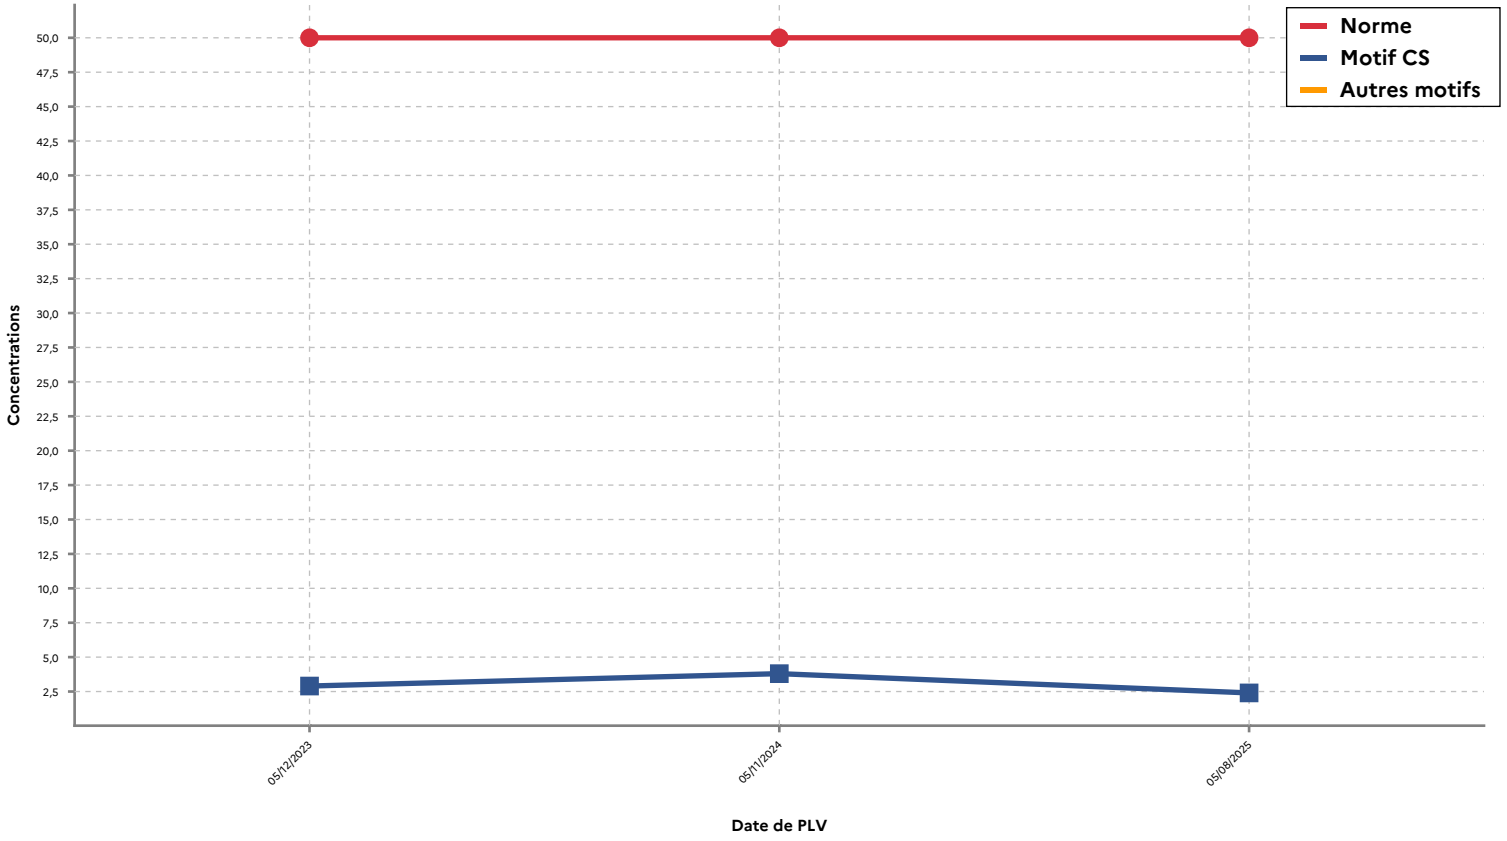


Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057003630 - PRISE D'EAU CANAL DE JOUY

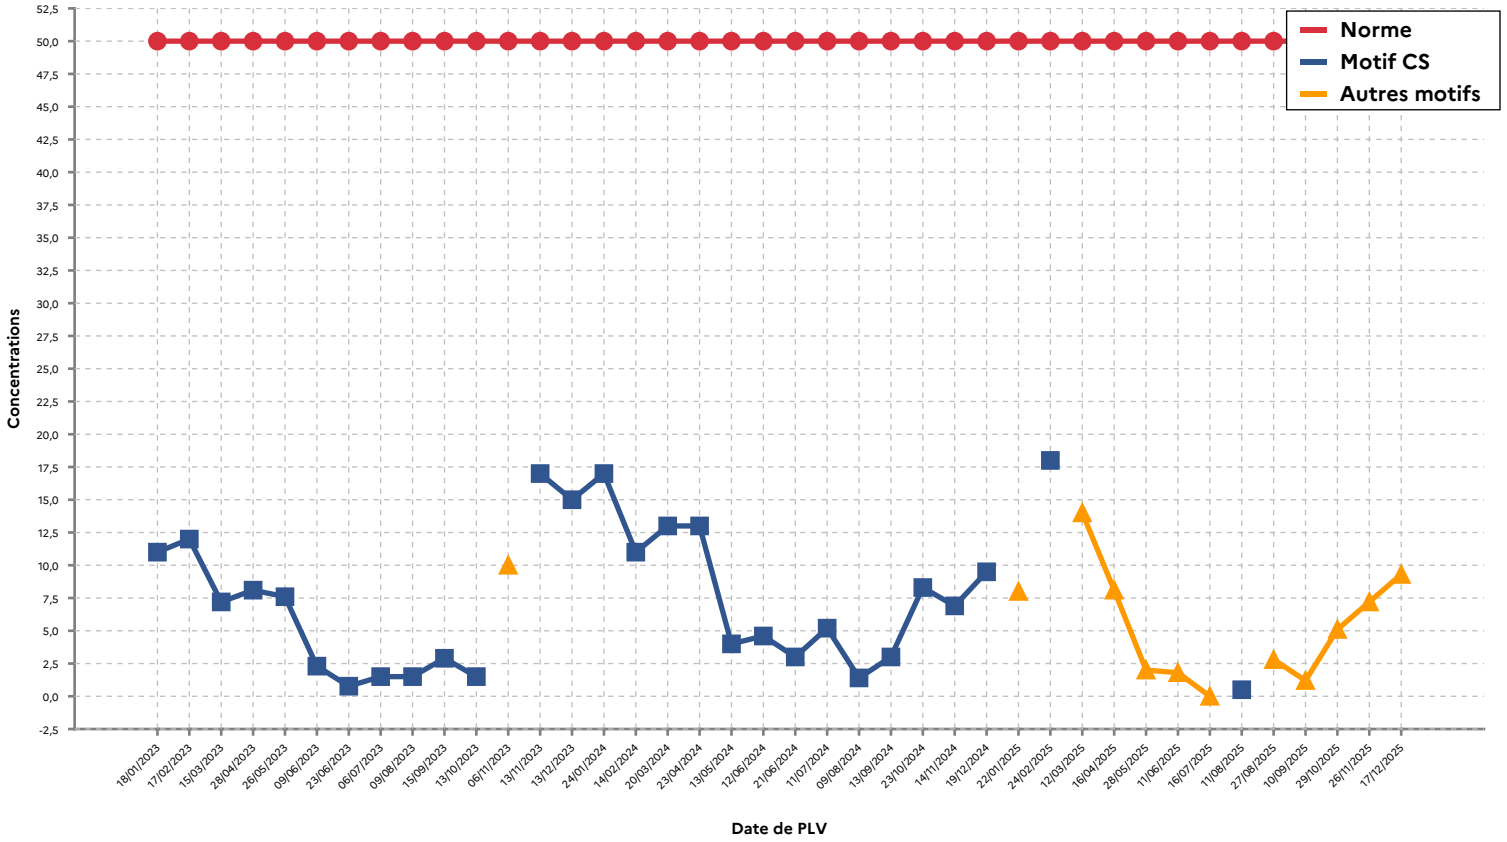

Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057004138 - MGE RUPT DE MAD-CANAL

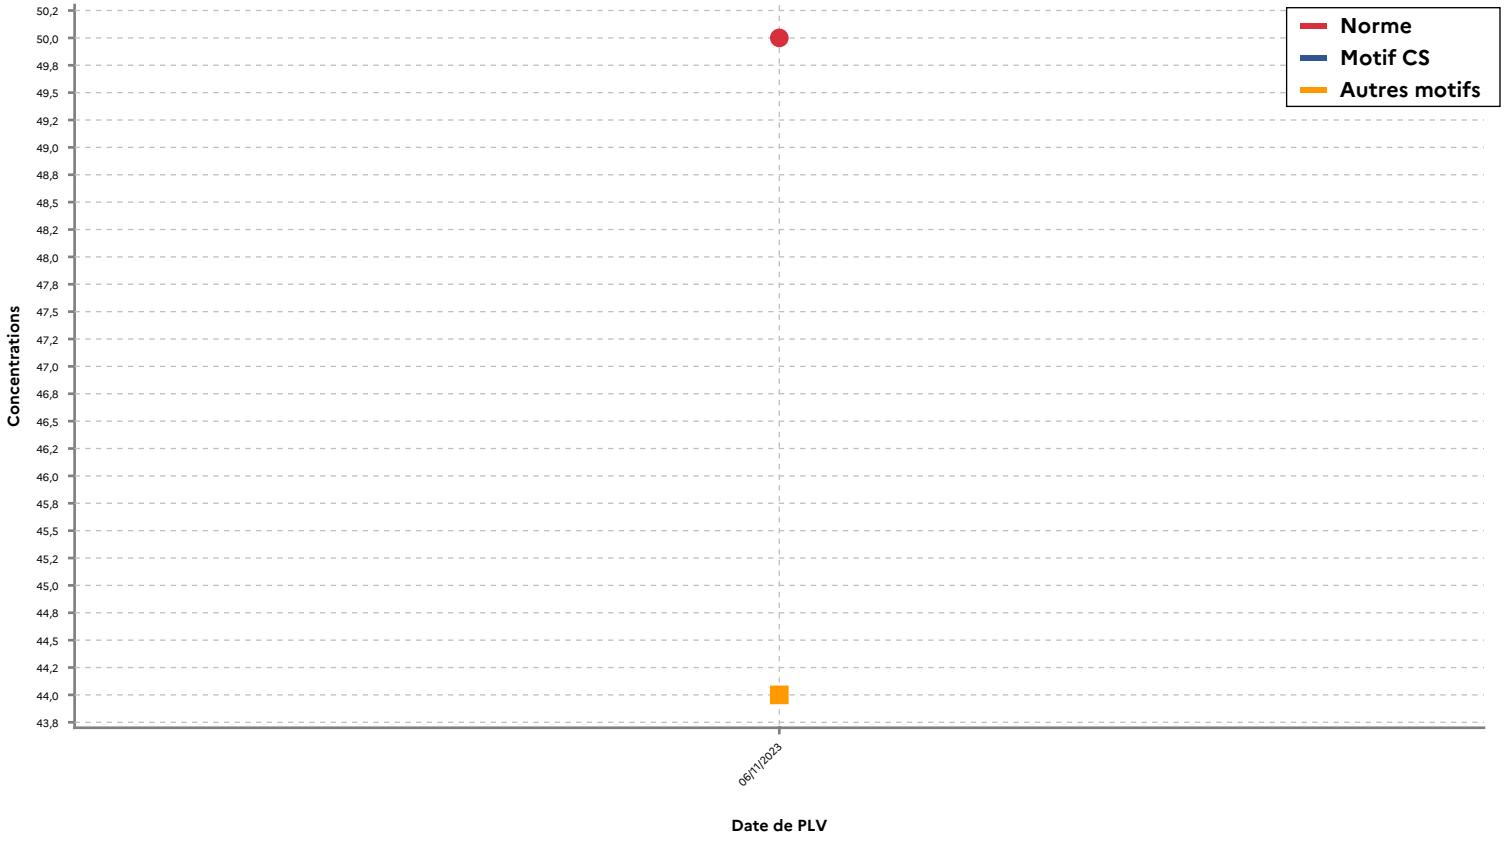

Concentration en nitrates (mg/L) sur 3 ans pour le captage/mélange de captage 057004203 - MELANGE SOURCES GORZE

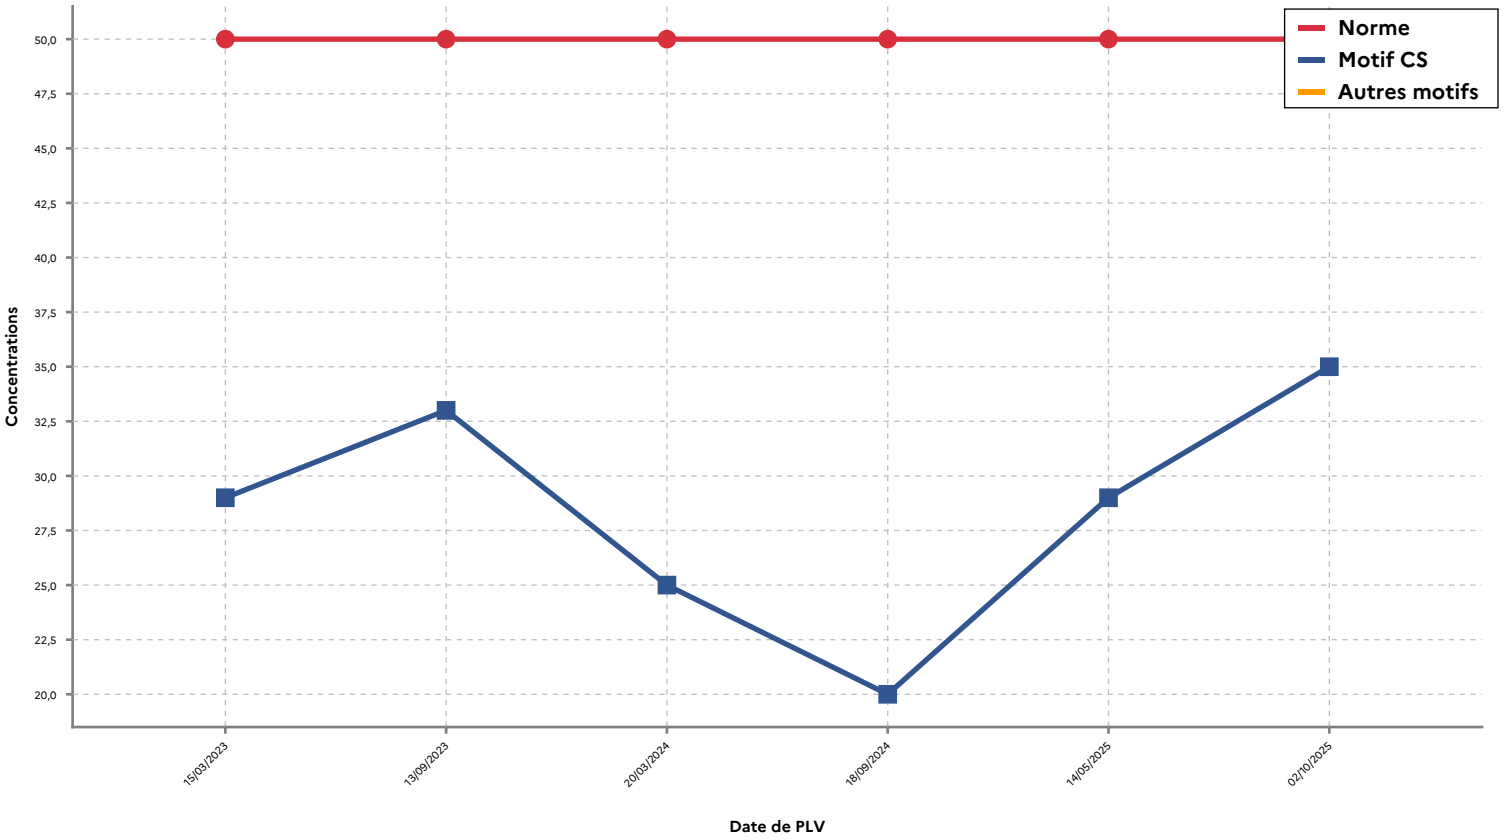

Données sur la production de l'unité de gestion

Quelques définitions :

- **Débit de pointe :** débit journalier le plus élevé sur 7 jours consécutifs ou débit journalier du mois de consommation maximale.
- **Débit moyen journalier :** volume produit annuellement divisé par 365.
- **Débit réglementaire :** débit renseigné par les services des ARS, servant de base à la définition du programme de contrôle sanitaire réglementaire sur cette installation.

05700498 - MAIRIE DE METZ

057000338 - STATION MOULINS

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	**60 000**
Débit moyen journalier	**57 300**
Débit réglementaire	**57 300**

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
PREOZONATION	1: PRETRAITEMENT DES EAUX
ADSORPTION (CHARBON ACTIF POUDRE)	2: CLARIFICATION
COAGULATION - FLOCULATION	2: CLARIFICATION
DECANTATION	2: CLARIFICATION
FILTRATION RAPIDE 2 A 15 M/H	2: CLARIFICATION
COUPLAGE CHAR. ACT. GRAINS - OZONE	3: AFFINAGE-MODIF.MINERALISATION
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

05700809 - S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE

057000202 - STATION ROSSELANGE

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	
Débit moyen journalier	**590**
Débit réglementaire	**590**

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

057000208 - STATION CHLORATION DORNOT

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	**30**
Débit moyen journalier	**30**
Débit réglementaire	**30**

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

057000970 - STATION DE TRAITEMENT N BROUCK

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	**1 605**
Débit moyen journalier	**1 180**
Débit réglementaire	**1 600**

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

057000995 - STATION DE POMPAGE MANCE

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	
Débit moyen journalier	**9 500**
Débit réglementaire	**9 500**

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement

057001055 - STATION DE TRAITEMENT RONCOURT

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	**20 000**
Débit moyen journalier	**15 274**
Débit réglementaire	**19 000**

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION
SABLES	SUPPORT MINERAL DE TRAITEMENT

057001276 - STATION LE CHENE

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	
Débit moyen journalier	**177**
Débit réglementaire	**177**

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

057001277 - STATION PUITS ANCY

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	
Débit moyen journalier	**50**
Débit réglementaire	**50**

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

Données sur les unités de distribution de l'unité de gestion

057000198 - ROSSELANGE

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
2 403	2 403	2 403	2 403

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
057	57597	ROSSELANGE	-	100	2 384

057000209 - DORNOT

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
175	175	175	175

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
057	57021	ANCY-DORNOT	DORNOT / toute la commune	11,845	176

057001278 - ANCY-SUR-MOSELLE

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
1 299	1 299	1 299	1 299

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
057	57021	ANCY-DORNOT	ANCY-SUR-MOSELLE / toute la commune	88,155	1 314

057002055 - ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
27 741	27 741	27 741	27 741

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
057	57019	AMNEVILLE	-	96,913	10 539
057	57143	CLOUANGE	-	94,799	3 625
057	57242	GANDRANGE	-	100	3 031
057	57724	VITRY-SUR-ORNE	-	100	2 884
057	57582	RICHEMONT	-	100	2 175
057	57474	MONDELANGE	-	100	5 699

057002058 - PIERREVILLERS

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
51 954	52 328	52 328	52 141

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
057	57578	REZONVILLE-VIONVILLE	REZONVILLE / toute la commune	60	310
057	57578	REZONVILLE-VIONVILLE	VIONVILLE / toute la commune	40	207
057	57019	AMNEVILLE	Malancourt la Montagne	3,086	336
057	57017	AMANVILLERS	-	100	2 188
057	57111	BRONVAUX	-	100	503
057	57143	CLOUANGE	-	5,2	199
057	57211	FEVES	-	100	1 193
057	57352	JUSSY	-	100	466
057	57645	SEMECOURT	-	100	1 024
057	57663	TALANGE	-	100	8 120
057	57256	GRAVELOTTE	-	100	817
057	57396	LESSY	-	100	794
057	57543	PIERREVILLERS	-	100	1 443
057	57546	PLESNOIS	-	100	772
057	57591	ROMBAS	-	100	9 371
057	57593	RONCOURT	-	100	1 058
057	57620	SAINTE-MARIE-AUX-CHENES	-	100	4 519
057	57622	SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE	-	100	1 878
057	57624	SAINTE-RUFFINE	-	100	623
057	57415	LORRY-LES-METZ	-	82	1 410
057	57433	MAIZIERES-LES-METZ	Cité les Ecarts	12	1 390
057	57443	MARANGE-SILVANGE	-	100	6 539
057	57481	MONTOIS-LA-MONTAGNE	-	100	2 711
057	57701	VAUX	-	100	792
057	57634	SAULNY	-	100	1 590
057	57707	VERNEVILLE	-	100	715
057	57511	NORROY-LE-VENEUR	-	100	993

Partie B : Qualité de l'eau distribuée par unité de distribution

Le bilan annuel de la qualité :

Le bilan annuel de qualité est établi par unité de distribution. Il porte sur les analyses d'eau prélevée sur cette zone et les installations qui l'alimentent : la station de traitement-production quand l'eau est distribuée après traitement, la ressource quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Pour plus d'informations, se reporter en annexe 2.

L'indicateur global de qualité :

Sur la base des résultats d'analyses de l'unité de distribution logique, un indicateur global est calculé et assorti d'une appréciation sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée.

L'indicateur global prend en compte les 30 paramètres (ou familles de paramètres) recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée et faisant l'objet d'une limite de qualité. Il correspond au classement le plus défavorable de l'ensemble de ces 30 paramètres.

Les résultats pris en compte sont des résultats des analyses du contrôle sanitaire, des contrôles renforcés et des recontrôles, dès lors qu'ils sont représentatifs de la qualité de l'eau de l'ensemble de l'unité de distribution.

Des résultats d'analyses des années antérieures (dans la limite de cinq années) peuvent également être pris en compte dans le calcul de l'indicateur si le nombre de résultats d'analyses de l'année du bilan est insuffisant pour réaliser le calcul (cas des petites unités de distribution).

Indicateur global de qualité	
A	Eau de bonne qualité
B	Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
C	Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
D	Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Pour votre unité de gestion, le bilan concerne les unités de distribution suivantes :

057000198 - ROSSELANGE

057000209 - DORNOT

057001278 - ANCY-SUR-MOSELLE

057002055 - ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE

057002058 - PIERREVILLERS

Unité de distribution ROSSELANGE (057000198)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : ROSSELANGE

Code : 057000198

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					13	0,00		0,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					13	0,00		3,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	13	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			13	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			13	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	13	6,10	14,85	21,70		
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	°C					3	18,50	19,23	20,20		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						13	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	13	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (DILUTION À 25°C)	n					1	1,00	1,00	1,00		
ODEUR (QUALITATIF)						13	0,00	0,15	1,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						13	0,00	0,31	2,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	10	0,00	0,12	0,40		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					13	0,08	0,34	0,52		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					13	0,18	0,40	0,67		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ANHYDRIDE CARBONIQUE AGRESSIF	mg(CO2)/L					1	0,00		0,00		
CARBONATES	mg(CO3)/L					1	0,00		0,00		
CO2 LIBRE CALCULÉ	mg/L					1	38,52		38,52		
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	1	2		2		
PH	unité pH			6,50	9,00	13	7,20		7,80		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					1	7,24		7,24		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					3	29,30		30,00		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					3	34,00		35,60		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					3	130,00	130,00	130,00		
CHLORURES	mg/L				250,00	3	4,90	5,10	5,20		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	13	580,00	630,77	650,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					3	4,60	6,70	7,90		
POTASSIUM	mg/L					1	0,59	0,59	0,59		
SODIUM	mg/L				200,00	1	2,70	2,70	2,70		
SULFATES	mg/L				250,00	3	55,00	55,67	57,00		
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	2	2,00	2,50	3,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	1	0,11	0,11	0,11		

Unité de distribution : ROSSELANGE

Code : 057000198

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	13	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			3	1,30	1,83	2,20		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			3	0,03	0,04	0,04		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			1	0,00	0,00	0,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	3	0,30	0,50	0,60		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	1	2,00	2,00	2,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			1	0,14	0,14	0,14		
BARYUM	mg/L				0,70	1	0,02	0,02	0,02		
BORE MG/L	mg/L		1,50			1	0,01	0,01	0,01		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			1	0,16	0,16	0,16		
CUIVRE	mg(Cu)/L		2,00		1,00	1	0,00	0,00	0,00		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			1	0,04	0,04	0,04		
MERCURE	microgramme/L		1,00			1	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			1	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0,05	0,05	0,05		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					1	0,02	0,02	0,02		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	1	0,00	0,00	0,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMATES	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			2	0,51	0,63	0,75		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	0,42	0,58	0,73		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			2	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	0,00	0,00	0,00		

Unité de distribution : ROSSELANGE

Code : 057000198

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			2	0,93	1,21	1,48		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			1	0,00	0,00	0,00		
BIPHÉNYLE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			2	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			1	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES SULFONYLUREES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZOLES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES STROBILURINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

Unité de distribution : ROSSELANGE

Code : 057000198

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
MÉTABOLITES PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES DIVERS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

aclonifen, acétamiprid, acétochlore, alachlore, amidosulfuron, aminotriazole, ampa, anthraquinone (pesticide), atrazine, atrazine déisopropyl-2-hydroxy, atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, atrazine-déisopropyl, azoxystrobine, bentazone, bixafen, boscalid, bromacil, bromoxynil, bromuconazole, carbendazime, carbétamide, cga 354742, cga 369873, chlorantraniliprole, chloridazone, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, chlormequat, chlorothalonil, chlorothalonil r417888, chlorothalonil r471811, chlorothalonil-4-hydroxy, chlorprophame, chlortoluron, clethodime, clomazone, clopyralid, cyazofamide, cycloxydime, cymoxanil, cyperméthrine, cyproconazol, cyprodinil, daminozide, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, dicamba, dichlorprop, diflufénicanil, difénoconazole, dimétachlore, diméthachlore oxa, diméthoate, diméthomorphe, diméthénamide, diméthénamide esa, diméthénamide oxa, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, diuron, epoxyconazole, esa acetochlore, esa alachlore, esa metazachlore, esa metolachlore, ethephon, ethidimuron, ethofumésate, ethylenethiouree, fenhexamid, fenpropidin, fenpropimorphe, fipronil, fipronil sulfone, flazasulfuron, flonicamide, florasulam, fluazinam, fludioxonil, flufenacet, flufenacet esa, flufénacet oxa, fluopicolide, fluopyram, flurochloridone, fluroxypir, flusilazol, flutolanil, flutriafol, fluvalinate-tau, fluxapyroxad, foramsulfuron, fosetyl, fosetyl-aluminium, fosthiazate, fénuron, glufosinate, glyphosate, hexazinone, hydrazide maleïque, hydroxyterbuthylazine, hymexazol, imazamox, imazaméthabenz, imazaméthabenz-méthyl, imidaclopride, iodosulfuron-methyl-sodium, isoproturon, isoxaben, isoxaflutole, lambda cyhalothrine, lenacile, mandipropamide, mepiquat, metconazol, metolachlor noa 413173, metrafenone, metsulfuron méthyl, monuron, mécoprop, méfentrifluconazole, mésosulfuron-méthyl, mésotrione, métalaxyle, métaldéhyde, métamitrone, métazachlore, métobromuron, métolachlore, métribuzine, n,n-dimet-tolylsulphamid, n,n-dimethylsulfamide, n,n-diméthyl-n'-phénylsulfamide, n,n-diéthyl-m-toluamide (deet), napropamide, nicosulfuron, norflurazon, oryzalin, oxa acetochlore, oxa alachlore, oxa metazachlore, oxa metolachlore, oxadixyl, paclobutrazole, pendiméthaline, penoxsulam, pentachlorophénol, pethoxamide, piclorame, pinoxaden, piperonil butoxide, prochloraze, propamocarbe, propamocarbe hydrochloride, propazine, propiconazole, propoxycarbazone, propyzamide, prosulfocarbe, prosulfuron, prothioconazole, pyraclostrobine, pyrimicarbe, pyrimiphos méthyl, pyriméthanil, pyroxsulame, quinmerac, secbuméton, simazine, simazine hydroxy, spiroxamine, sulcotrione, sulfosulfuron, tembotrione, terbuméton, terbuméton-désethyl, terbuthylazin, terbuthylazin déséthyl, terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy, terbutryne, thiabendazole, thiamethoxam, thiencarbazone-methyl, thifensulfuron méthyl, thébuthiuron, total des pesticides analysés, triadimenol, triadiméfon, triallate, tribenuron-méthyle, triclopyr, trifloxystrobine, triflusulfuron-methyl, trinéxapac-éthyl, tritosulfuron, tébuconazole, tébutam, tétraconazole, zoxamide, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 2,4,5-t, 2,4-d, 2,4-db, 2,4-mcpa, 2,4-mcpb, 2,6 dichlorobenzamide, 2-aminosulfonyl-n,n-dimethylnicotin

Unité de distribution ROSSELANGE (057000198)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	13	13
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	**100,00 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	13	13
Nombre de prélèvements non satisfaisants	0	0
Respect des références de qualité	**100,00 %**	**100,00 %**

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution DORNOT (057000209)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : DORNOT

Code : 057000209

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					5	0,00		23,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					5	0,00		22,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	5	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			5	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			5	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	5	9,80	12,68	15,20		
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	°C					2	19,70	19,80	19,90		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						5	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	5	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						5	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						5	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	3	0,10	0,20	0,30		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					5	0,00	0,18	0,33		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					5	0,07	0,28	0,47		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
PH	unité pH			6,50	9,00	5	7,10		8,00		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					2	32,70		33,90		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					2	35,50		37,60		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					2	130,00	130,00	130,00		
CHLORURES	mg/L				250,00	2	22,00	22,00	22,00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	5	500,00	672,00	790,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					2	8,40	8,90	9,40		
SULFATES	mg/L				250,00	2	65,00	68,50	72,00		
FER ET MANGANESE											
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	8	16,10	142,48	212,00		7
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	5	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			2	1,30	1,30	1,30		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			2	0,03	0,03	0,03		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	8	1,50	1,64	1,80		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											

Unité de distribution : DORNOT

Code : 057000209

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,01	0,01	0,01		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,01	0,01	0,01		

Unité de distribution DORNOT (057000209)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité : **7**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : STATION CHLORATION DORNOT	MANGANÈSE TOTAL	04/04/2025	93,70 microgramme/L				50,00
	MANGANÈSE TOTAL	13/06/2025	172,00 microgramme/L				50,00
	MANGANÈSE TOTAL	08/08/2025	212,00 microgramme/L				50,00
	MANGANÈSE TOTAL	17/10/2025	147,00 microgramme/L				50,00
	MANGANÈSE TOTAL	23/10/2025	173,00 microgramme/L				50,00
	MANGANÈSE TOTAL	12/12/2025	181,00 microgramme/L				50,00
	MANGANÈSE TOTAL	19/12/2025	145,00 microgramme/L				50,00

Unité de distribution DORNOT (057000209)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	5	14
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	**100,00 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre manganèse en raison d'une teneur supérieure à 60 microgramme/L. Selon l'avis de l'ANSES du 20/04/2018, sa consommation est déconseillée pour la boisson et la préparation des aliments, aux femmes enceintes et aux nourrissons. Des actions destinées à améliorer sa qualité sont à mener.
Cette eau est de bonne qualité pour les autres paramètres.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	5	14
Nombre de prélèvements non satisfaisants	0	7
Respect des références de qualité	**100,00 %**	**50,00 %**

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution ANCY-SUR-MOSELLE (057001278)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : ANCY-SUR-MOSELLE

Code : 057001278

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					12	0,00		41,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					12	0,00		37,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	12	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			12	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			12	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	12	8,10	13,19	21,70		
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	°C					5	19,20	19,88	20,60		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						12	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	12	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (DILUTION À 25°C)	n					1	2,00	2,00	2,00		
ODEUR (QUALITATIF)						12	0,00	0,08	1,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						12	0,00	0,17	2,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	8	0,00	0,15	0,40		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					12	0,05	0,18	0,39		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					12	0,05	0,23	0,47		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ANHYDRIDE CARBONIQUE AGRESSIF	mg(CO2)/L					1	0,00		0,00		
CARBONATES	mg(CO3)/L					1	0,00		0,00		
CO2 LIBRE CALCULÉ	mg/L					1	59,03		59,03		
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	1	2		2		
PH	unité pH			6,50	9,00	12	7,10		7,70		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					1	7,07		7,07		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					4	24,40		33,50		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					4	26,40		38,30		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					4	99,00	119,75	140,00		
CHLORURES	mg/L				250,00	4	7,20	13,55	20,00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	12	490,00	600,83	760,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					4	3,90	6,63	9,90		
POTASSIUM	mg/L					1	5,60	5,60	5,60		
SODIUM	mg/L				200,00	1	18,00	18,00	18,00		
SULFATES	mg/L				250,00	4	25,00	42,75	63,00		
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	2	2,00	4,00	6,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	1	0,73	0,73	0,73		

Unité de distribution : ANCY-SUR-MOSELLE

Code : 057001278

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	12	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			4	2,30	6,25	9,40		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			4	0,05	0,13	0,19		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,10			4	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			1	0,00	0,00	0,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	4	0,70	0,85	1,20		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	1	1,00	1,00	1,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			1	0,64	0,64	0,64		
BARYUM	mg/L				0,70	1	0,04	0,04	0,04		
BORE MG/L	mg/L		1,50			1	0,15	0,15	0,15		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			1	0,00	0,00	0,00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			1	0,28	0,28	0,28		
CUIVRE	mg(Cu)/L		2,00		1,00	1	0,01	0,01	0,01		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			1	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			1	0,13	0,13	0,13		
MERCURE	microgramme/L		1,00			1	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			1	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0,07	0,07	0,07		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					1	0,15	0,15	0,15		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	1	0,00	0,00	0,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMATES	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			1	0,65	0,65	0,65		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			1	0,84	0,84	0,84		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			1	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			1	0,00	0,00	0,00		

Unité de distribution : ANCY-SUR-MOSELLE

Code : 057001278

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			1	1,49	1,49	1,49		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			1	0,00	0,00	0,00		
BIPHÉNYLE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			2	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			1	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES SULFONYLUREES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZOLES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES STROBILURINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

Unité de distribution : ANCY-SUR-MOSELLE

Code : 057001278

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
MÉTABOLITES PERTINENTS											
ATRAZINE-2-HYDROXY	microgramme/L		0,10			1	0,01	0,01	0,01		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES DIVERS											
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		0,50			1	0,01	0,01	0,01		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			2	0,00	0,00	0,00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

aclonifen, acétamiprid, acétochlore, alachlore, amidosulfuron, aminotriazole, ampa, anthraquinone (pesticide), atrazine, atrazine déisopropyl-2-hydroxy, atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-déisopropyl, azoxystrobine, bentazone, bixafen, boscalid, bromacil, bromoxynil, bromuconazole, carbendazime, carbétamide, cga 354742, cga 369873, chlorantraniliprole, chloridazone, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, chlormequat, chlorothalonil, chlorothalonil r417888, chlorothalonil r471811, chlorothalonil-4-hydroxy, chlorprophame, chlortoluron, clethodime, clomazone, clopyralid, cyazofamide, cycloxydime, cymoxanil, cyperméthrine, cyproconazol, cyprodinil, daminozide, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, dicamba, dichlorprop, diflufénicanil, difénoconazole, dimétachlore, diméthachlore oxa, diméthoate, diméthomorphe, diméthénamide, diméthénamide esa, diméthénamide oxa, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, diuron, epoxyconazole, esa acetochlore, esa alachlore, esa metazachlore, esa metolachlore, ethephon, ethidimuron, ethofumésate, ethylenethiouree, fenhexamid, fenpropidin, fenpropimorphe, fipronil, fipronil sulfone, flazasulfuron, flonicamide, florasulam, fluazinam, fludioxonil, flufenacet, flufenacet esa, flufénacet oxa, fluopicolide, fluopyram, fluorochloridone, fluroxypir, flusilazol, flutolanil, flutriafol, fluvalinate-tau, fluxapyroxad, foramsulfuron, fosetyl, fosetyl-aluminium, fosthiazate, fénuron, glufosinate, glyphosate, hexazinone, hydrazide maleïque, hydroxyterbuthylazine, hymexazol, imazamox, imazaméthabenz, imazaméthabenz-méthyl, imidaclopride, iodosulfuron-methyl-sodium, isoproturon, isoxaben, isoxaflutole, lambda cyhalothrine, lenacile, mandipropamide, mepiquat, metconazol, metolachlor noa 413173, metrafenone, metsulfuron méthyl, monuron, mécoprop, méfentrifluconazole, mésosulfuron-méthyl, mésotrione, métalaxyle, métaldéhyde, métamitrone, métazachlore, métobromuron, métolachlore, métribuzine, n,n-dimet-tolylsulphamid, n,n-dimethylsulfamide, n,n-diméthyl-n'-phénylsulfamide, n,n-diéthyl-m-toluamide (deet), napropamide, nicosulfuron, norflurazon, oryzalin, oxa acetochlore, oxa alachlore, oxa metazachlore, oxa metolachlore, oxadixyl, paclobutrazole, pendiméthaline, penoxsulam, pentachlorophénol, pethoxamide, piclorame, pinoxaden, piperonil butoxide, prochloraze, propamocarbe, propamocarbe hydrochloride, propazine, propiconazole, propoxycarbazone, propyzamide, prosulfocarbe, prosulfuron, prothioconazole, pyraclostrobine, pyrimicarbe, pyrimiphos méthyl, pyriméthanil, pyroxsulame, quinmerac, secbuméton, simazine, simazine hydroxy, spiroxamine, sulcotrione, sulfosulfuron, tembotrione, terbuméton, terbuméton-désethyl, terbuthylazin, terbuthylazin déséthyl, terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy, terbutryne, thiabendazole, thiamethoxam, thiencarbazone-methyl, thifensulfuron méthyl, thébuthiuron, triadimenol, triadiméfon, triallate, tribenuron-méthyle, triclopyr, trifloxystrobine, triflusulfuron-methyl, trinéxapac-éthyl, tritosulfuron, tébuconazole, tébutam, tétraconazole, zoxamide, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 2,4,5-t, 2,4-d, 2,4-db, 2,4-mcpa, 2,4-mcpb, 2,6 dichlorobenzamide, 2-aminosulfonyl-n,n-dimethylnicotin

Unité de distribution ANCY-SUR-MOSELLE (057001278)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	12	12
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	**100,00 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	12	12
Nombre de prélèvements non satisfaisants	0	0
Respect des références de qualité	**100,00 %**	**100,00 %**

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE (057002055)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE

Code : 057002055

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					60	0,00		61,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					60	0,00		300,00		1
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	60	0,00		0,00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			60	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			60	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	60	4,80	14,66	23,70		
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	°C					21	18,10	19,73	20,60		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						60	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	60	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (DILUTION À 25°C)	n					4	1,00	1,75	4,00		
ODEUR (QUALITATIF)						60	0,00	0,07	1,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						60	0,00	0,20	2,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	55	0,00	0,14	0,80		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					60	0,00	0,22	0,49		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					60	0,00	0,29	0,56		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ANHYDRIDE CARBONIQUE AGRESSIF	mg(CO2)/L					2	0,00		0,00		
CARBONATES	mg(CO3)/L					2	0,00		0,00		
CO2 LIBRE CALCULÉ	mg/L					2	5,70		16,20		
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	2	0		0		2
PH	unité pH			6,50	9,00	60	7,40		8,10		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					2	7,21		7,26		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					5	28,30		29,00		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					5	33,50		37,50		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					5	120,00	130,00	140,00		
CHLORURES	mg/L				250,00	5	21,00	23,00	25,00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	60	600,00	746,33	940,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					5	5,10	8,46	14,00		
POTASSIUM	mg/L					2	1,00	1,30	1,60		
SODIUM	mg/L				200,00	2	14,00	14,50	15,00		
SULFATES	mg/L				250,00	5	47,00	58,60	77,00		
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	5	3,00	5,20	10,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	2	1,41	1,50	1,58		

Unité de distribution : ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE

Code : 057002055

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	60	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			5	20,00	21,40	23,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			5	0,39	0,43	0,45		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			3	0,00	0,00	0,00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,10			5	0,00	0,00	0,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	5	0,50	0,62	0,70		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	2	2,00	6,00	10,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			2	0,19	0,20	0,21		
BARYUM	mg/L				0,70	2	0,03	0,04	0,04		
BORE MG/L	mg/L		1,50			2	0,03	0,06	0,09		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			3	0,00	0,01	0,02		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			3	0,37	0,69	0,91		
CUIVRE	mg(Cu)/L		2,00		1,00	3	0,01	0,03	0,07		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			2	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			2	0,11	0,13	0,14		
MERCURE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			2	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,12	0,24		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0,00	0,14	0,27		
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					2	0,03	0,04	0,04		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	2	0,00	0,00	0,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,01	0,01	0,01		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,01	0,01	0,01		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMATES	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			2	0,97	1,14	1,31		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	1,33	1,98	2,62		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			2	0,00	0,32	0,64		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			2	0,60	1,07	1,53		

Unité de distribution : ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE

Code : 057002055

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			2	2,90	4,50	6,10		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			2	0,00	0,00	0,00		
BIPHÉNYLE	microgramme/L					2	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			5	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			2	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			2	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			3	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			3	0,00	0,00	0,00		

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES SULFONYLUREES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZOLES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES STROBILURINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

Unité de distribution : ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE

Code : 057002055

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
MÉTABOLITES PERTINENTS											
CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	microgramme/L		0,10			2	0,06	0,07	0,09		
CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	microgramme/L		0,10			2	0,03	0,03	0,04		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
PESTICIDES DIVERS											
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		0,50			2	0,08	0,10	0,13		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
CGA 369873	microgramme/L					2	0,00	0,02	0,03		
CHLOROTHALONIL R471811	microgramme/L					4	0,00	0,03	0,12		
ESA METAZACHLORE	microgramme/L					2	0,00	0,01	0,02		
ESA METOLACHLORE	microgramme/L					2	0,01	0,03	0,04		
OXA METAZACHLORE	microgramme/L					2	0,00	0,01	0,01		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			5	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			5	0,00	0,00	0,00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

aclonifen, acétamiprid, acétochlore, alachlore, amidosulfuron, aminotriazole, ampa, ampa, anthraquinone (pesticide), atrazine, atrazine déisopropyl-2-hydroxy, atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, atrazine-déisopropyl, azoxystrobine, bentazone, bixafen, boscalid, bromacil, bromoxynil, bromuconazole, carbendazime, carbétamide, cga 354742, chlorantraniliprole, chloridazone, chlormequat, chlorothalonil, chlorothalonil r417888, chlorothalonil-4-hydroxy, chlorprophame, chlortoluron, clethodime, clomazone, clopyralid, cyazofamide, cycloxydime, cymoxanil, cyperméthrine, cyproconazol, cyprodinil, daminozide, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, dicamba, dichlorprop, diflufénicanil, difénoconazole, dimétachlore, diméthachlore oxa, diméthoate, diméthomorphe, diméthénamide, diméthénamide esa, diméthénamide oxa, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, diuron, epoxyconazole, esa acetochlore, esa alachlore, ethephon, ethidimuron, ethofumésate, ethylenethiouree, fenhexamid, fenpropidin, fenpropimorphe, fipronil, fipronil sulfone, flazasulfuron, flonicamide, florasulam, fluazinam, fludioxonil, flufenacet, flufenacet esa, flufénacet oxa, fluopicolide, fluopyram, flurochloridone, fluroxypir, flusilazol, flutolanil, flutriafol, fluvalinate-tau, fluxapyroxad, foramsulfuron, fosetyl, fosetyl-aluminium, fosthiazate, fénuron, glufosinate, glyphosate, hexazinone, hydrazide maleïque, hydroxyterbuthylazine, hymexazol, imazamox, imazaméthabenz, imazaméthabenz-méthyl, imidaclopride, iodosulfuron-methyl-sodium, isoproturon, isoxaben, isoxaflutole, lambda cyhalothrine, lenacile, mandipropamide, mepiquat, metconazol, metolachlor noa 413173, metrafenone, metsulfuron méthyl, monuron, mécoprop, méfentrifluconazole, mésosulfuron-méthyl, mésotrione, métalaxyle, métaldéhyde, métamitrone, métazachlore, métobromuron, métolachlore, métribuzine, n,n-dimet-tolylsulphamid, n,n-dimethylsulfamide, n,n-diméthyl-n'-phénylsulfamide, n,n-diéthyl-m-toluamide (deet), napropamide, nicosulfuron, norflurazon, oryzalin, oxa acetochlore, oxa alachlore, oxa metolachlore, oxadixyl, paclobutrazole, pendiméthaline, penoxsulam, pentachlorophénol, pethoxamide, piclorame, pinoxaden, piperonil butoxide, prochloraze, propamocarbe, propamocarbe hydrochloride, propazine, propiconazole, propoxycarbazone, propyzamide, prosulfocarbe, prosulfuron, prothioconazole, pyraclostrobine, pyrimicarbe, pyrimiphos méthyl, pyriméthanil, pyroxsulame, quinmerac, secbuméton, simazine, simazine hydroxy, spiroxamine, sulcotrione, sulfosulfuron, tembotrione, terbuméton, terbuméton-désethyl, terbuthylazin, terbuthylazin désethyl, terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy, terbutryne, thiabendazole, thiamethoxam, thiencarbazone-methyl, thifensulfuron méthyl, thébuthiuron, triadimenol, triadiméfon, triallate, tribenuron-méthyle, triclopyr, trifloxystrobine, triflusulfuron-methyl, trinéxapac-éthyl, tritosulfuron, tébuconazole, tébutam, tétraconazole, zoxamide, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 2,4,5-t, 2,4-d, 2,4-db, 2,4-mcpa, 2,4-mcpb, 2,6 dichlorobenzamide, 2-aminosulfonyl-n,n-dimethylnicotin

Unité de distribution ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE (057002055)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité : **3**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : STATION DE TRAITEMENT N BROUCK	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	22/04/2025	0,00			1	2
	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	14/11/2025	0,00			1	2

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
UDI : ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	31/01/2025	300,00 n/mL				

Unité de distribution ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE (057002055)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	60	62
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	**100,00 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	60	62
Nombre de prélèvements non satisfaisants	0	2
Respect des références de qualité	**100,00 %**	**96,77 %**

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution PIERREVILLERS (057002058)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.
Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : PIERREVILLERS

Code : 057002058

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					104	0,00		300,00		3
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					104	0,00		300,00		4
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	103	0,00		1,00		1
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	104	0,00		30,00		1
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			104	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			104	0,00		4,00	1	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	104	7,20	14,54	23,60		
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	°C					29	17,80	19,77	20,80		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ASPECT (QUALITATIF)						104	0,00	0,01	1,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	104	0,00	0,09	9,00		
ODEUR (DILUTION À 25°C)	n					1	1,00	1,00	1,00		
ODEUR (QUALITATIF)						104	0,00	0,10	1,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						104	0,00	0,10	1,00		
SAVEUR PAR DILUTION À 25°C	n				3,00	1	1,00	1,00	1,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	92	0,00	0,19	1,80		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE COMBINÉ	mg(Cl2)/L					1	0,15	0,15	0,15		
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					105	0,00	0,26	0,82		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					105	0,00	0,34	1,05		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE) *(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.*											
ANHYDRIDE CARBONIQUE AGRESSIF	mg(CO2)/L					4	0,00		0,00		
CARBONATES	mg(CO3)/L					4	0,00		0,00		
CO2 LIBRE CALCULÉ	mg/L					4	6,18		19,31		
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	4	0		1		2
PH	unité pH			6,50	9,00	104	7,10		8,20		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					4	7,28		7,32		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					12	27,40		34,30		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					12	36,00		44,40		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					12	110,00	117,50	130,00		
CHLORURES	mg/L				250,00	12	15,00	18,42	21,00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	104	370,00	810,77	1 000,00		
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					12	19,00	27,92	34,00		
POTASSIUM	mg/L					4	2,30	2,48	2,70		
SODIUM	mg/L				200,00	4	18,00	22,00	25,00		
SULFATES	mg/L				250,00	12	84,00	132,33	210,00		

Unité de distribution : PIERREVILLERS

Code : 057002058

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200,00	11	3,00	7,91	19,00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50,00	4	1,30	8,06	16,60		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	105	0,00	0,00	0,31		1
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			12	2,70	12,97	25,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			12	0,06	0,26	0,50		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,10			12	0,00	0,00	0,01		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			7	0,00	0,00	0,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	12	0,50	0,77	1,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200,00	4	4,00	9,50	18,00		
ARSENIC	microgramme/L		10,00			4	0,14	0,16	0,18		
BARYUM	mg/L				0,70	4	0,01	0,01	0,01		
BORE MG/L	mg/L		1,50			4	0,14	0,18	0,22		
CADMIUM	microgramme/L		5,00			7	0,00	0,00	0,03		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50,00			7	0,07	0,12	0,23		
CUIVRE	mg(Cu)/L		2,00		1,00	7	0,00	0,01	0,01		
CYANURES TOTAUX	microgramme(CN)/L		50,00			4	0,00	0,00	0,00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1,50			4	0,11	0,13	0,13		
MERCURE	microgramme/L		1,00			4	0,00	0,00	0,00		
SÉLÉNIUM	microgramme(Se)/L		20,00			4	0,00	0,00	0,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					4	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	Bq/L					4	0,00	0,00	0,00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					4	0,00	0,02	0,07		
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	Bq/L					4	0,06	0,07	0,07		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100,00	4	0,00	0,00	0,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMATES	microgramme/L		10,00			4	0,00	0,00	0,00		
BROMOFORME	microgramme/L		100,00			6	0,96	1,26	1,92		

Unité de distribution : PIERREVILLERS

Code : 057002058

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			6	1,48	2,59	4,02		
CHLOROFORME	microgramme/L		100,00			6	0,00	0,97	1,94		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100,00			6	0,86	1,79	3,10		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100,00			6	3,31	6,59	10,20		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1,00			4	0,00	0,00	0,00		
BIPHÉNYLE	microgramme/L					4	0,00	0,00	0,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0,50			11	0,00	0,00	0,00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3,00			4	0,00	0,00	0,00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			4	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10,00			4	0,00	0,00	0,00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10,00			4	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0,01			7	0,00	0,00	0,00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			7	0,00	0,00	0,00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0,10			7	0,00	0,00	0,00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0,10			7	0,00	0,00	0,00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0,10			7	0,00	0,00	0,00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0,10			7	0,00	0,00	0,00		

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES SULFONYLUREES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZOLES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

Unité de distribution : PIERREVILLERS

Code : 057002058

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES STROBILURINES											
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
FLUFENACET ESA	microgramme/L		0,10			4	0,00	0,01	0,01		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
FLUFÉNACET OXA	microgramme/L		0,10			4	0,00	0,00	0,01		
PESTICIDES DIVERS											
MÉTALDÉHYDE	microgramme/L		0,10			4	0,00	0,01	0,02		
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		0,50			4	0,00	0,01	0,04		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
CGA 354742	microgramme/L					4	0,01	0,01	0,01		
CGA 369873	microgramme/L					4	0,09	0,13	0,15		
CHLOROTHALONIL R471811	microgramme/L					6	0,12	0,19	0,27		
ESA METAZACHLORE	microgramme/L					4	0,07	0,10	0,16		
ESA METOLACHLORE	microgramme/L					4	0,01	0,02	0,02		
OXA METAZACHLORE	microgramme/L					4	0,04	0,07	0,10		
OXA METOLACHLORE	microgramme/L					4	0,00	0,00	0,01		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ACRYLAMIDE	microgramme/L		0,10			11	0,00	0,00	0,00		
EPICHLOROHYDRINE	microgramme/L		0,10			11	0,00	0,00	0,00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

aclonifen, acétamiprid, acétochlore, alachlore, amidosulfuron, aminotriazole, ampa, ampa, anthraquinone (pesticide), atrazine, atrazine déisopropyl-2-hydroxy, atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, atrazine-déisopropyl, azoxystrobine, bentazone, bixafen, boscalid, bromacil, bro moxynil, bromuconazole, carbendazime, carbétamide, chlorantraniliprole, chloridazone, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, chlormequat, chloroth alonil, chlorothalonil r417888, chlorothalonil-4-hydroxy, chlorprophame, chlortoluron, clethodime, clomazone, clopyralid, cyazofamide, cycloxydime, cymoxanil, cyperm éthrine, cyproconazol, cyprodinil, daminozide, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, dicamba, dichlorprop, diflufénicanil, difénoconazole, dimétachlore, diméth achlore oxa, diméthoate, diméthomorphe, diméthénamide, diméthénamide esa, diméthénamide oxa, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, diuron, epoxyconazole, esa acet ochlore, esa alachlore, ethephon, ethidimuron, ethofumésate, ethylenethiouree, fenhexamid, fenpropidin, fenpropimorphe, fipronil, fipronil sulfone, flazasulfuron, flonic amide, florasulam, fluazinam, fludioxonil, flufenacet, fluopicolide, fluopyram, flurochloridone, fluroxypir, flusilazol, flutolanil, flutriafol, fluvalinate-tau, fluxapyroxad, fora msulfuron, fosetyl, fosetyl-aluminium, fosthiazate, fénuron, glufosinate, glyphosate, hexazinone, hydrazide maleïque, hydroxyterbuthylazine, hymexazol, imazamox, imaz améthabenz, imazaméthabenz-méthyl, imidaclopride, iodosulfuron-methyl-sodium, isoproturon, isoxaben, isoxaflutole, lambda cyhalothrine, lenacile, mandipropamide, mepiquat, metconazol, metolachlor noa 413173, metrafenone, metsulfuron méthyl, monuron, mécoprop, méfentrifluconazole, mésosulfuron-méthyl, mésotrione, métala xyle, métamitrone, métazachlore, métobromuron, métolachlore, métribuzine, n,n-dimet-tolylsulphamid, n,n-dimethylsulfamide, n,n-diméthyl-n'-phénylsulfamide, n,n-diét hyl-m-toluamide (deet), napropamide, nicosulfuron, norflurazon, oryzalin, oxa acetochlore, oxa alachlore, oxadixyl, paclobutrazole, pendiméthaline, penoxsulam, pentac hlorophénol, pethoxamide, piclorame, pinoxaden, piperonil butoxide, prochloraze, propamocarbe, propamocarbe hydrochloride, propazine, propiconazole, propoxycar bazone, propyzamide, prosulfocarbe, prosulfuron, prothioconazole, pyraclostrobine, pyrimicarbe, pyrimiphos méthyl, pyriméthanil, pyroxsulame, quinmerac, secbuméto n, simazine, simazine hydroxy, spiroxamine, sulcotrione, sulfosulfuron, tembotrione, terbuméton, terbuméton-désethyl, terbuthylazin, terbuthylazin déséthyl, terbuthylaz in déséthyl-2-hydroxy, terbutryne, thiabendazole, thiamethoxam, thiencarbazone-methyl, thifensulfuron méthyl, thébuthiuron, triadimenol, triadiméfon, triallate, tribenu ron-méthyle, triclopyr, trifloxystrobine, triflusulfuron-methyl, trinéxapac-éthyl, tritosulfuron, tébuconazole, tébutam, tétraconazole, zoxamide, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-m éthylurée, 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 2,4,5-t, 2,4-d, 2,4-db, 2,4-mcpa, 2,4-mcpb, 2,6 dichlorobenzamide, 2-aminosulfonyl-n,n-dimethylnicotin

Unité de distribution PIERREVILLERS (057002058)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des limites de qualité : **1**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
UDI : PIERREVILLERS	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	20/05/2025	4,00 n/(100mL)		0,00		

Nombre de dépassement des références de qualité : **12**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : STATION DE TRAITEMENT RONCOURT	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	09/10/2025	0,00			1	2
	EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)	14/11/2025	0,00			1	2

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
UDI : PIERREVILLERS	AMMONIUM (EN NH4)	20/05/2025	0,31 mg/L				0,10
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	19/02/2025	300,00 n/mL				
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	20/05/2025	300,00 n/mL				
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	09/07/2025	300,00 n/mL				
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	04/02/2025	300,00 n/mL				
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	19/02/2025	300,00 n/mL				
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	20/05/2025	300,00 n/mL				
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	03/09/2025	300,00 n/mL				
	BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	16/01/2025	1,00 n/(100mL)				0,00
	BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	20/05/2025	30,00 n/(100mL)				0,00

Unité de distribution PIERREVILLERS (057002058)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	104	107
Nombre de prélèvements non-conformes	1	0
Conformité aux limites de qualité*	**99,04 %**	**100,00 %**

** Ne tient pas compte des dérogations*

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	104	107
Nombre de prélèvements non satisfaisants	2	3
Respect des références de qualité	**98,08 %**	**97,20 %**

Observations / recommandations techniques :

Partie C : Bilan à l'échelle de l'unité de gestion

Qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion

Année(s) 2023 - 2024 - 2025

Année	TTP - STATION ROSSELANGE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9

Année	TTP - STATION CHLORATION DORNOT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	6

Année	TTP - STATION DE TRAITEMENT N BROUCK	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	15

Année	TTP - STATION DE TRAITEMENT RONCOURT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	13
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	13
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	12
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	38

Année	TTP - STATION LE CHENE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	7

Année	TTP - STATION PUITS ANCY	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2024	Conformité sur l'installation :	66,67 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	87,50 %
	Nombre de prélèvements :	8

Année	UDI - ROSSELANGE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	30

Année	UDI - DORNOT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9

Année	UDI - ANCY-SUR-MOSELLE	
2023	Conformité sur l'installation :	70,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
2024	Conformité sur l'installation :	88,89 %
	Nombre de prélèvements :	9
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	8
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	85,19 %
	Nombre de prélèvements :	27

Année	UDI - ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	53
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	55
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	55
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	163

Année	UDI - PIERREVILLERS	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	92
2024	Conformité sur l'installation :	98,91 %
	Nombre de prélèvements :	92
2025	Conformité sur l'installation :	98,91 %
	Nombre de prélèvements :	92
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	99,28 %
	Nombre de prélèvements :	276

Conformité pour l'unité de gestion sur trois ans:	98,81 %
Nombre de prélèvements :	588

Qualité physico-chimique par installation de l'unité de gestion

Année(s) 2023 - 2024 - 2025

Année	TTP - STATION ROSSELANGE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9

Année	TTP - STATION CHLORATION DORNOT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	8
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	27

Année	TTP - STATION DE TRAITEMENT N BROUCK	
2023	Conformité sur l'installation :	80,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2024	Conformité sur l'installation :	71,43 %
	Nombre de prélèvements :	7
2025	Conformité sur l'installation :	71,43 %
	Nombre de prélèvements :	7
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	73,68 %
	Nombre de prélèvements :	19

Année	TTP - STATION DE TRAITEMENT RONCOURT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	13
2024	Conformité sur l'installation :	84,62 %
	Nombre de prélèvements :	13
2025	Conformité sur l'installation :	85,71 %
	Nombre de prélèvements :	14
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	90,00 %
	Nombre de prélèvements :	40

Année	TTP - STATION LE CHENE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	7

Année	TTP - STATION PUITS ANCY	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	8

Année	UDI - ROSSELANGE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	30

Année	UDI - DORNOT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10

Année	UDI - ANCY-SUR-MOSELLE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	10
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	9
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	8
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	27

Année	UDI - ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	53
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	55
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	55
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	163

Année	UDI - PIERREVILLERS	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	92
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	93
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	93
	Conformité pour l'installation sur trois ans:	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	278

Conformité pour l'unité de gestion sur trois ans:	98,54 %
Nombre de prélèvements :	618

Liste des dépassements des limites de qualité sur le réseau de distribution, non représentatifs de la zone de distribution

La synthèse suivante fait état des non-conformités aux limites de qualité sur des points du réseau de distribution. La qualité de l'eau n'y est pas représentative de l'ensemble de l'unité de distribution, mais seulement du point de prélèvement. Il s'agit en général d'une dégradation de la qualité de l'eau liée à la nature des matériaux des canalisations ou du robinet de prélèvement, et / ou à un temps de séjour de l'eau trop important dans les canalisations.

Commune : ROSSELANGE

Date du prélèvement	Nom du PSV	Lieu du PSV	Paramètre	Valeur mesurée	Unité	Limite de qualité	Installation
30/12/2025	MAIRIE PLACE JEAN BURGER		CUIVRE	**0,0455**	mg(Cu)/L	2	057000198 - ROSSELANGE
30/12/2025	MAIRIE PLACE JEAN BURGER		NICKEL	**280**	microgramme/L	20	057000198 - ROSSELANGE
30/12/2025	MAIRIE PLACE JEAN BURGER		PLOMB	**3,1**	microgramme/L	10	057000198 - ROSSELANGE

Commune : SAULNY

Date du prélèvement	Nom du PSV	Lieu du PSV	Paramètre	Valeur mesurée	Unité	Limite de qualité	Installation
03/09/2025	RUE DE L'EGLISE	MAIRIE	CUIVRE	**0,0492**	mg(Cu)/L	2	057002058 - PIERREVILLERS
03/09/2025	RUE DE L'EGLISE	MAIRIE	NICKEL	**25,7**	microgramme/L	20	057002058 - PIERREVILLERS
03/09/2025	RUE DE L'EGLISE	MAIRIE	PLOMB	**1,1**	microgramme/L	10	057002058 - PIERREVILLERS

Commune : SEMECOURT

Date du prélèvement	Nom du PSV	Lieu du PSV	Paramètre	Valeur mesurée	Unité	Limite de qualité	Installation
20/06/2025	VOIE ROMAINE	ETS ZANNIER	CUIVRE	**0,155**	mg(Cu)/L	2	057002058 - PIERREVILLERS
20/06/2025	VOIE ROMAINE	ETS ZANNIER	NICKEL	**29,9**	microgramme/L	20	057002058 - PIERREVILLERS
20/06/2025	VOIE ROMAINE	ETS ZANNIER	PLOMB	**9,1**	microgramme/L	10	057002058 - PIERREVILLERS

Annexes

Liste des sigles

Modélisation des réseaux d’eau potable dans le cadre du contrôle sanitaire

Tableau de modélisation du réseau amont des UDI de l'UGE

Liste des sigles

AP	Arrêté préfectoral
ARS	Agence régionale de santé
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
CAP	Captage
CODERST	Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
DGS	Direction générale de la santé
DUP	Déclaration d'utilité publique
MCA	Mélanges de captages
PLU	Plan local d'urbanisme
TTP	Station de traitement-production
UDI	Unité de distribution
UGE	Unité de gestion et d'exploitation
PRPDE	Personne responsable de la production et la distribution d'eau

Modélisation des réseaux d'eau potable dans le cadre du contrôle sanitaire

Qu'est-ce qu'une unité de distribution logique (UDL) ?

L'Unité de Distribution Logique est une méthode permettant de mieux caractériser la qualité de l'eau distribuée à la population pour une UDI donnée. Bon nombre de paramètres physico-chimiques ne sont pas analysés sur les prélèvements réalisés en distribution. Il faut donc compléter les résultats d'analyses recueillis au niveau d'une UDI par des résultats d'analyses réalisées sur des installations en amont (production ou ressource le cas échéant).


Pour déterminer les installations qui vont constituer l'UDL, il faut considérer l'organisation du contrôle sanitaire (paramètres mesurés sur chaque type d'installation) et la capacité des stations de traitement à éliminer chaque paramètre ou groupe de paramètre.

Exemple théorique simple :

Le réseau d'eau potable est constitué d'un captage d'eau brute BONNET, d'une station de traitement qui comporte un traitement de désinfection PRE BONNET et d'un réseau de distribution (commune de BARMETTES).

La modélisation de ce réseau pour l'exercice du contrôle sanitaire est la suivante :

- *UDI BARMETTES (réseau de distribution)*
- *PRODUCTION PRE BONNET (niveau amont N+1 de l'UDI)*
- *CAP BONNET (niveau amont N+2 de l'UDI)*

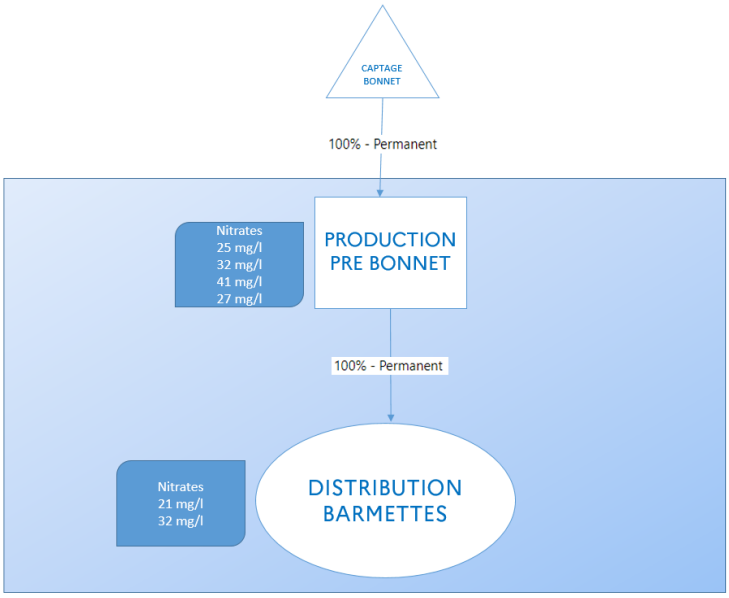

On considère que tous les paramètres analysés en production et en distribution suffisent à caractériser la qualité de l'eau distribuée. L'unité de distribution logique est donc constituée de l'UNITE DE DISTRIBUTION BARMETTES et de la PRODUCTION PRE BONNET : tous les résultats d'analyses réalisés sur ces 2 installations sont représentatifs de la qualité de l'eau au robinet du consommateur.

Comment sont calculées les valeurs minimum, maximum et moyennes pour un paramètre ?

• **Valeurs minimum et maximum :** aucune pondération n'est appliquée.

Pour chaque paramètre, la valeur minimum et maximum des résultats d'analyse des prélèvements réalisés en distribution et production est affichée dans le présent rapport.

• **Valeur moyenne :** aucune pondération n'est appliquée.

Les résultats des analyses réalisées en distribution peuvent être éventuellement pondérés par leur représentativité dans le temps. Les résultats des analyses réalisées en production (et le cas échéant à la ressource) sont pondérés par la part de débit contribuant au mélange en distribution et par la prise en compte des changements éventuels de configuration du réseau (modification du réseau des installations, représentativité dans le temps …).

• **Bactériologie :** c'est le pourcentage de conformité calculé sur la base des prélèvements de toutes les installations de l'UDI logique.

Pour chaque paramètre et pour chaque unité de distribution, l'ARS peut faire le choix, selon leur représentativité :

- **D'exclure du calcul** les résultats des analyses des prélèvements réalisés en production (N+1).
- **D'inclure dans le calcul** les résultats des analyses des prélèvements réalisés à la ressource (N+…).

Exemple : calcul des statistiques pour le paramètre « nitrates »

Les résultats d'analyses de nitrates du contrôle sanitaire en distribution sont complétés en prenant en compte les 4 résultats d'analyses réalisés en production. On considère que les nitrates analysés en production caractérisent suffisamment la qualité de l'eau distribuée (les éventuels résultats disponibles à la ressource ne sont pas pris en compte) et que le réseau (lien et % de débit) n'a pas été modifié au cours de l'année.

Détails du calcul :

1 ***Moyenne Nitrates Production PRE BONNET***

(25+32+**41**+27) / 4 = 31,2 mg/L avec Nombre de prélèvements = 4 **2**

3 ***Moyenne Nitrates Distribution BAS SERVICE BARMETTES***

(**21** +32) / 2 = 26,5 mg/L avec Nombre de prélèvement = 2 **4**

Calcul de la moyenne = (**1** x **2**) + (**3** x **4**) / (**2** x **4**)

((31,2 X 4) + (26,5 X 2)) / (4 + 2) = (124,8 + 53) / 6 = **29,6 mg/L**

On aura donc pour cette UDI

-> Valeur moyenne : ***29,6 mg/L***

-> Valeur maximum : ***41 mg/L***

-> Valeur minimum : ***21 mg/L***

Cette situation donnée à titre d'exemple théorique est simple. La situation de certains réseaux peut amener à des calculs plus complexes.

Tableau de modélisation du réseau amont des UDI de l'UGE

** Le statut "En service" des colonnes "État du lien" et "État du lien du % de débit" regroupe les états "Permanent", "Saisonnier" et "Occasionel".*

UDI de référence	Installation amont	Niveau	Date de début d'état du lien	Date de fin d'état du lien	État du lien	% de débit	Date de début du % de débit	Date de fin du % de débit	État du lien du % de débit
ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE - (057002055)	TTP - STATION DE TRAITEMENT N BROUCK (057000970)	1	07/10/2003		En service	100	10/11/2011		En service
	MCA - PUITS COLLECTEUR ANC. BROUCK (057000953)	2	01/01/2008		En service	14	01/01/2008		En service
	MCA - BACHE DE REPRISE NELLE BROUCK (057000966)	2	27/02/1996		En service	86	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 1 ANCIENNE BROUCK (057000924)	3	27/02/1996		En service	21	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 2 ANCIENNE BROUCK (057000925)	3	27/02/1996		En service	21	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 3 ANCIENNE BROUCK (057000926)	3	27/02/1996		En service	11	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 4 ANCIENNE BROUCK (057000927)	3	27/02/1996		En service	11	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 5 ANCIENNE BROUCK (057000928)	3	27/02/1996		En service	11	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 6 ANCIENNE BROUCK (057000947)	3	27/02/1996		En service	5	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 7 ANCIENNE BROUCK (057000948)	3	27/02/1996		En service	5	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 8 ANCIENNE BROUCK (057000949)	3	27/02/1996		En service	15	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 1 NOUVELLE BROUCK (057000954)	3	27/02/1996		En service	25	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 2 NOUVELLE BROUCK (057000957)	3	27/02/1996		En service	15	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 3 NOUVELLE BROUCK (057000958)	3	27/02/1996		En service	25	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 4 NOUVELLE BROUCK (057000960)	3	27/02/1996		En service	0	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 5 NOUVELLE BROUCK (057000961)	3	27/02/1996		En service	25	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS 6 NOUVELLE BROUCK (057000962)	3	27/02/1996		En service	10	01/01/2011		En service
ANCY-SUR-MOSELLE - (057001278)	TTP - STATION LE CHENE (057001276)	1	03/05/1996		En service	50	19/11/2019		En service
	TTP - STATION PUITS ANCY (057001277)	1	12/12/2006		En service	50	19/11/2019		En service
	MCA - SOURCES LE CHENE (057001273)	2	03/05/1996		En service	100	01/01/2009		En service
	CAP - PUITS COMMUNAL (ANCY SUR MOSELLE) (057001274)	2	02/05/1996		En service	100	01/01/2019		En service
	CAP - SOURCE MARQUART (057001268)	3	02/05/1996		En service	25	01/01/2020		En service
	CAP - SOURCE PLOREE (057001269)	3	02/05/1996		En service	25	01/01/2020		En service
	CAP - SOURCE MAGNIVAUX (057001270)	3	02/05/1996		En service	25	01/01/2020		En service
	CAP - SOURCE BERGIVAUX 1 (057001271)	3	02/05/1996		En service	12	01/01/2020		En service
	CAP - SOURCE BERGIVAUX 2 (057001272)	3	02/05/1996		En service	13	01/01/2020		En service
DORNOT - (057000209)	TTP - STATION CHLORATION DORNOT (057000208)	1	05/10/1995		En service	100	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS COMMUNAL (DORNOT) (057000207)	2	05/10/1995		En service	100	01/01/2011		En service
PIERREVILLERS - (057002058)	TTP - STATION DE TRAITEMENT RONCOURT (057001055)	1	25/03/2004		En service	100	20/04/2011		En service
	TTP - STATION DE POMPAGE MANCE (057000995)	2	27/11/2006		En service	39	09/11/2011		En service
	CAP - EXHAURE VALLEROY MOINEVILLE (057001930)	2	27/01/2000		En service	6	09/11/2011		En service
	CAP - EXHAURE AUBOUE (057001931)	2	10/02/2000		En service	1	09/11/2011		En service
	CAP - EXHAURE VALLEROY MOINEVILLE 2 (057002023)	2	26/02/2003		En service	54	09/11/2011		En service
	TTP - STATION MOULINS (057000338)	3	20/04/2011		En service	12	03/11/2011		En service
	CAP - FORAGE DE LA MANCE (057000992)	3	28/02/1996		En service	27	10/11/2011		En service
	MCA - PUITS COLLECTEUR MANCE (057000994)	3	28/02/1996		En service	61	10/11/2011		En service
	CAP - PUITS SUD (057000334)	4	14/12/1995		En service	9	01/01/2011		En service
	CAP - PUITS MANCE 1 (057000993)	4	28/02/1996		En service	100	14/11/2019		En service
	MCA - MGE RUPT DE MAD-CANAL (057004138)	4	01/01/2019		En service	78	01/01/2019		En service
	MCA - MELANGE SOURCES GORZE (057004203)	4	01/01/2020		En service	13	01/01/2020		En service
	CAP - SOURCE DES BOUILLONS (057000227)	5	01/01/2020		En service	50	01/01/2020		En service
	CAP - SOURCE PARFONVAL (057000335)	5	01/01/2020		En service	50	01/01/2020		En service
	CAP - RUPT DE MAD (057000337)	5	01/01/2019		En service	90	01/01/2020		En service
	CAP - PRISE D'EAU CANAL DE JOUY (057003630)	5	01/01/2019		En service	10	01/01/2020		En service
ROSSELANGE - (057000198)	TTP - STATION ROSSELANGE (057000202)	1	03/10/1995		En service	100	01/01/2011		En service
	CAP - SOURCE BOUSWALD (057000200)	2	03/10/1995		En service	100	01/01/2011		En service

NON CONFORMITE ANALYSES - ANNEE 2025 –

ANNEXE 26A

PSV	*Type d'eau*	*Adresse*	*Commune*	*Date prélèvement*	*Nature de la non-conformité*	*Origine*	*Date contre-analyse*	*Conformité*
3481	Distribution	Rue de la Liberté	Talange	16/01/2025	**Bactério** (Bact. et spores sulfito-réductrices)	Aucune	24/01/2025	Oui
3202	Distribution	Froidcul	Moyeuvre Grande	17/03/2025	**Bactério** (Bactéries coliformes)	Aucune	25/03/2025 03/04/2025	Non (Entérocoques) Oui
252	Production	Réservoir	Dornot	04/04/2025	**Manganèse** (93,7 µg/l)	Ressource		
1434	Production	Rés de Vitry Bas	Uckange	22/04/2025	**Equilibre calco-carbonique** (0 qualité)	Aucune		
3400	Distribution	Rue d'Albani	Marange	20/05/2025	**Bactério** (Bactéries coliformes et Eschericia coli)	Aucune	27/05/2025	Oui
3372	Distribution	Mairie	Amanvillers	20/05/2025	**Ammonium** (0,31 mg/l)	Aucune		
3391	Distribution	Ets Zannier	Semécourt	20/06/2025	**Nickel** (29,9 mg/l)	Echantillon au 1er Jet		
0252	Production	Réservoir	Dornot	09/08/2024	**Manganèse** (147 µg/l)	Ressource		
3390	Distribution	Rue de l'Eglise	Saulny	03/09/2025	**Nickel** (29,9 mg/l)	Echantillon au 1er Jet		
0252	Production	Réservoir	Dornot	09/08/2024	**Manganèse** (78 µg/l)	Ressource	23/10/2025 12/12/2025	Non (173 µg/l) Non (181 µg/l)

Annexe 26B

Suivi du traitement dans les différentes stations - Année 2025

Suivi du traitement à Roncourt

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Tube de chlore gazeuxde 50 Kg	60 tubes	24 834 €

Total à Roncourt **24 834 €**

Suivi du traitement à Nouvelle Brouck

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Tube de chlore gazeux de 50 Kg	6 Tubes	2 484 €

Total à Nouvelle Brouck **2 484 €**

Suivi du traitement à Rosselange

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Tube de chlore gazeux de 50 Kg	3 tubes	1 242 €

Total à Rosselange **1 242 €**

Suivi du traitement à Ancy sur Moselle

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Tube de chlore gazeux de 50 Kg	1 tube	420 €

Total à Ancy sur Moselle **420 €**

Suivi du traitement à Dornot

Désignation	Quantité	Prix (Hors Taxes)
Bidons de javel de 20 litres	15 bidons soit 300 litres	316 €


Total à Dornot **316 €**

Total de toutes les stations ***29 296 €***

Nom	Adresse	Commune	Capacité (m3)	Radier	TP	Date	Remarques
Station de pompage d'Auboué	Rue Chevalier	Auboué	7000	183,6	187,7	1978	bâche de reprise vers bâche de pompage de Roncourt
Réservoir de Clouange		CLOUANGE	600	257,4	261,7	1964	Alimente les réservoirs de Vitry Haut et Bas
Réservoir de Fêves		FEVES	190	284,6	287,6	1957	Alimenté par station de pompage de Semécourt
Station de la Mance		Gravelotte	1800 (500 + 1300)	232	234,1	1904	bâche de reprise vers bâche de pompage de Roncourt
Réservoir de Jussy	Rue Ste Catherine	Jussy	150	289,7	293	1957	Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Réservoir de Lessy	Rue de la Côte	Lessy	100 (2x50)	284,6	287,6		Alimenté par Réservoir de Lorry
Réservoir Lorry	CD 51	Lorry les Metz	700	353,8	357,9	1971	Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Réservoir Ex SAEVO		MALANCOURT	500	327,7	331,2		Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Réservoir de Marange	Rue de la Taye	Marange	400	301,7	304,7	1965	Alimenté par Réservoir de Malancourt
Réservoirs de Pierrevillers							
Réservoir H	Bois Lefèvre	Pierrevillers	3500	370,1	375,1	1982	Alimenté par station de pompage de Roncourt
Réservoir H1	Bois Lefèvre	Pierrevillers	3500	370,1	375,1	1986	Alimenté par station de pompage de Roncourt
Réservoir H2	Bois Lefèvre	Pierrevillers	3500	370,1	375,1	1992	Alimenté par station de pompage de Roncourt
Réservoir Bas	Bois Lefèvre	Pierrevillers	1100 (2x550)			1923	Plus utilisé depuis 2000
Réservoir Malancourt	Bois Lefèvre	Pierrevillers	1400 (2x700)	369,7	372,2	1905	Plus utilsé depuis 2012
Réservoir 500 m3	Rue de la Fontaine	Rombas	550	256,2	260,6		Alimenté par Réservoir Ex SAEVO
Réservoir Sources	Rte de Malancourt	ROMBAS	150	213,9	215,6		Plus utilisé depuis 2005
Station pompage St PAUL	Cité St PAUL	ROMBAS	200	172,3	175		Plus utilisé depuis 2012
Réservoir Ramonville	Ch. de Ramonville	ROMBAS	400	233,6	236,5	1907	Plus utilisé depuis 2005
Station de pompage	Rue de la Mine	Roncourt	1000	293,9	296,1		Alimenté par Station d'Auboué + Station Mance
Réservoir de Montois		Roncourt	300 (2x150)	322,1	324,8	1905	Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Station de Bousswald	Rue des Sources	ROSSELANGE	550	209,5	214,2		bâche de reprise vers Réservoir Bousswald
Réservoir de Bousswald		ROSSELANGE	550	269,1	273,5	1963	Alimenté par Station de Bousswald
Réservoir Semécourt	Rue de Verdun	Semécourt	120 (2x60)	230,3	233,8	1956	bâche de reprise vers réservoir de Fêves
Réservoir Ste Marie		Ste Marie aux Chênes	300 (2x150)	295,5	298,4	1905	Alimenté par Réservoir H1,H2 et H3
Station Nouvelle Brouck		Uckange	40	176,5	178,2	1955	bâche de reprise vers Réservoir de Vitry Haut
Station Ancienne Brouck		Uckange	40	168,1	173	1914	bâche de reprise vers bâche N. Brouck
Réservoir Vitry Bas	VR 52	Vitry/Orne	550	214,6	217,6	1932	Alimenté par Réservoir Clouange + Réservoir Vitry Haut
Réservoir Vitry Haut	VR 52	Vitry/Orne	1000	226,6	230,6	1966	Alimenté par Station de N. Brouck + Réservoir Clouange
Station pompage Vitry	Rue A. Thomas	Vitry/Orne	160 (2x80)	197,4	200		Plus utilisé depuis 2014
Réservoir Vitry Source	Rue A. Thomas	Vitry/Orne	150	210,8	213,5		Plus utilisé depuis 2014
Station de Rogueville	Rue du Goulot	Ancy sur Moselle					Alimenté par les Sources Joyeuse
Station Le Chêne	Rue du Moulin Haut	Ancy sur Moselle					Alimenté par les Sources Marquart, Bergivaux et Magnivaux
Station de pompage	Chemin communal	Dornot					Alimenté par un puits
Réservoir	Rue de Gorze	Dornot	120 (2x60)				Alimenté par la station de chloration de Dornot

Branchement avec regard

1. Prise d'eau sur la conduite principale avec collier de prise en charge et tige de manoeuvre.
2. Bouche a clé.
3. Canalisation de branchement en PEHD(1) Dn40, 32 ou 25 mm.
4. Fourreau de protection bleu Dn75, 63 ou 50 mm.
5. Regard abritant le robinet, le compteur et le clapet anti-retour.

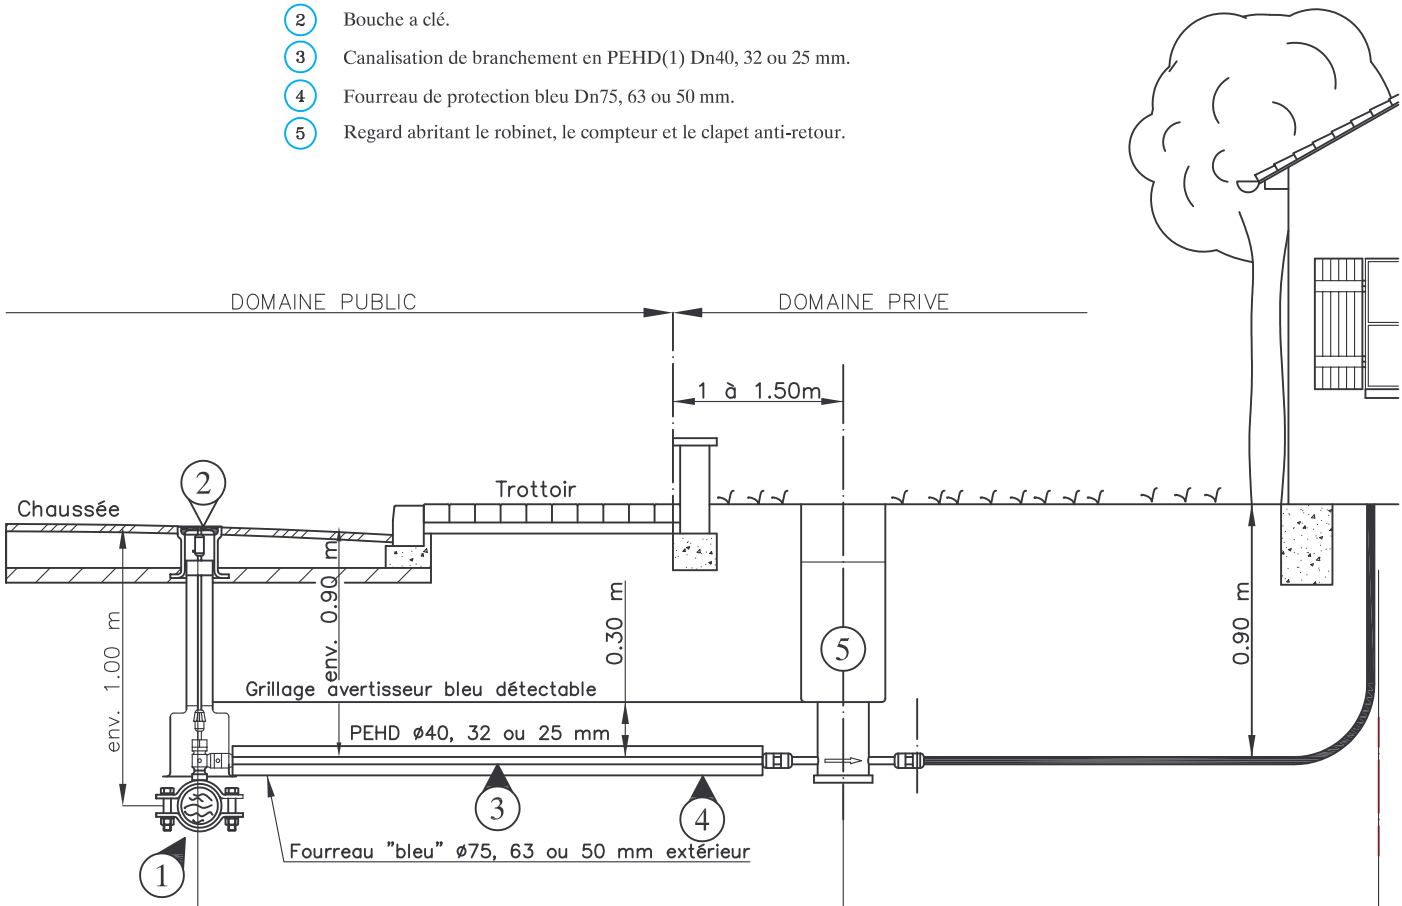

Entretien, renouvellement et réparations du branchement, à l'exception du regard, à la charge du Siegvo (2) (jusqu'au clapet anti-retour).
Article 17

Entretien du branchement (depuis le clapet anti-retour) à la charge du propriétaire.
Article 17

* (1) PEHD : Polyéthylène haute densité.

* (2) Ne comprend pas :
- La remise en état des lieux consécutive à ces interventions (ex : remise en état du gazon, enrobés, pavés ...)
- La remise en état des aménagements empêchant ou limitant l'accès au compteur.


Commune :		SIEGVO — SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE, 17, ROUTE DE METZ, 57865 AMANVILLERS, Tel 03-87-53-40-43, Fax 03-87-53-48-38	
N° de plan : 00 08 005	Echelle :	Dessiné par : CORSALE G.	Date : 21/04/08

Indice	Date	Nature des modifications
F		
E		
D		
C		
B		
A		

Branchement avec Regard

Branchement avec compteur à l'intérieur d'une maison individuelle

1. Prise d'eau sur la conduite principale avec collier de prise en charge et tige de manoeuvre.
2. Bouche a clé.
3. Canalisation de branchement en PEHD(1) Dn40, 32 ou 25 mm.
4. Fourreau de protection bleu Dn75, 63 ou 50 mm.
5. Robinet, compteur et clapet anti-retour.

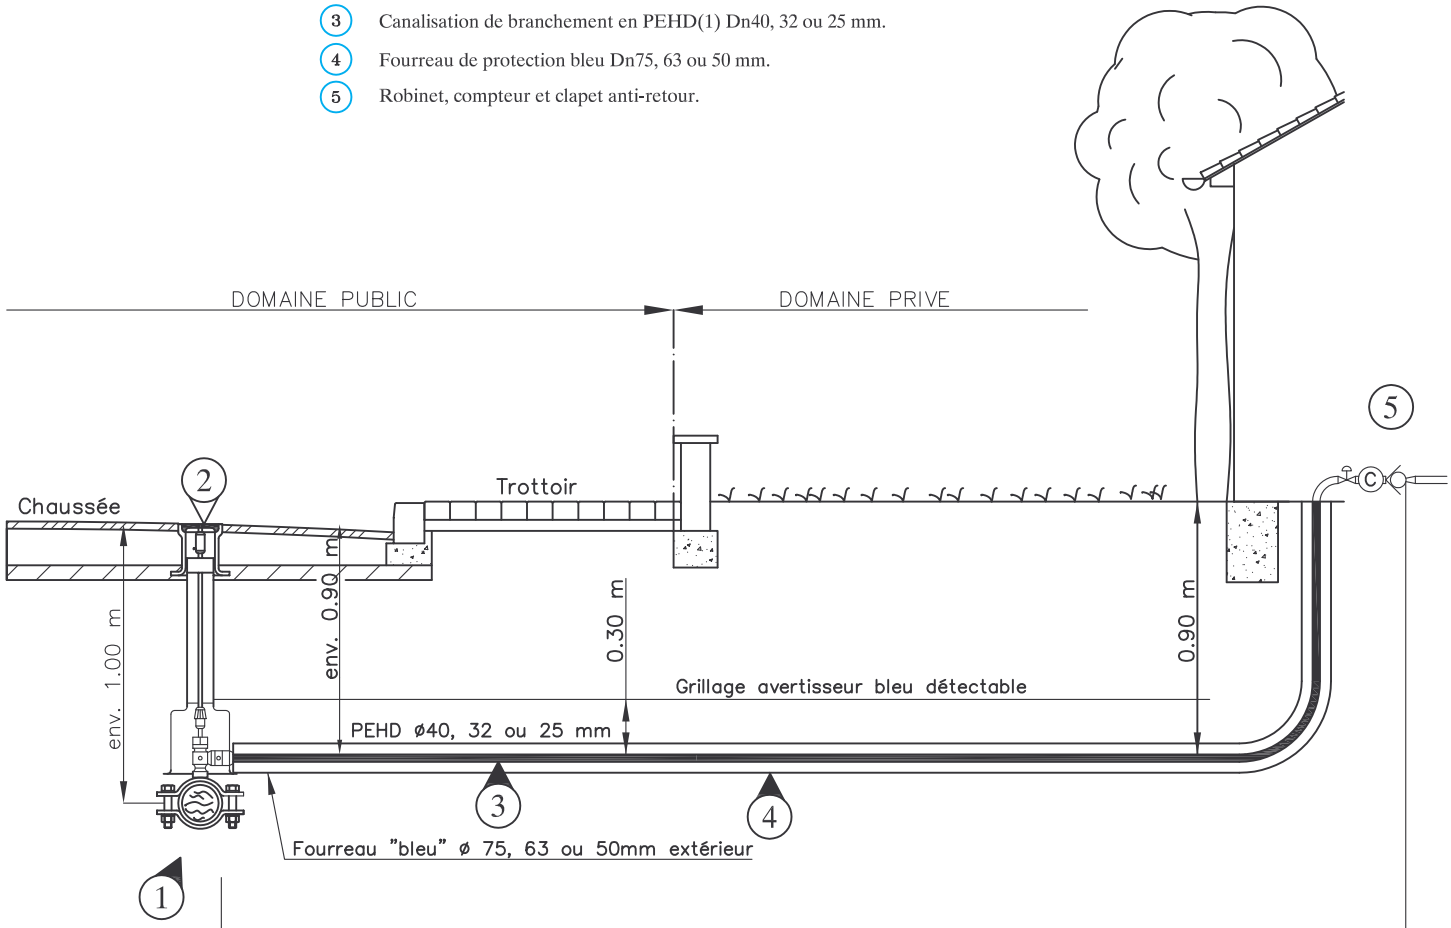

Entretien, renouvellement et réparations du branchement (jusqu'au clapet anti-retour) à la charge du siegvo (2).
Article 17

* (1) PEHD : Polyéthylène haute densité.

* (2) Ne comprend pas :
  - La remise en état des lieux consécutive à ces interventions (ex : remise en état du gazon, enrobés, pavés ...)
  - La remise en état des aménagements empêchant ou limitant l'accès au compteur.

Commune :		SIEGVO — SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE 17, ROUTE DE METZ Tel 03-87-53-40-43 57865 AMANVILLERS Fax 03-87-53-48-38	
N° de plan : 00 08 004	Echelle :	Dessiné par : CORSALE G.	Date : 21/04/08


Indice	Date	Nature des modifications
F		
E		
D		
C		
B		
A		


Branchement avec compteur à l'intérieur d'une maison individuelle


Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne

Nouveaux Compteurs Posés

	Total Nouveaux Compteurs	*Dont Compteurs Renouvelés*	*%*	*Dont Nouveaux Abonnements*	*%*
2025	*1866*	*1566*	*83,92%*	*300*	*16,08%*
2024	*1604*	*1431*	*89,21%*	*173*	*10,79%*
2023	*1857*	*1537*	*82,77%*	*320*	*17,23%*
2022	*2716*	*2216*	*81,59%*	*500*	*18,41%*
2021	*2739*	*2376*	*86,75%*	*363*	*13,25%*
2020	**2583**	*2240*	*86,72%*	*343*	*13,28%*
2019	**2980**	*2717*	*91,17%*	*263*	*8,83%*
2018	**2663**	*2392*	*89,82%*	*271*	*10,18%*
2017	**2796**	*2448*	*87,55%*	*348*	*12,45%*
2016	**2985**	*2578*	*86,37%*	*407*	*13,63%*
2015	**3008**	*2638*	*87,70%*	*370*	*12,30%*
2014	**2662**	*2263*	*85,01%*	*399*	*14,99%*
2013	**3346**	*2914*	*87,09%*	*432*	*12,91%*
2012	**2335**	*1903*	*81,36%*	*452*	*18,64%*
2011	**2712**	*1956*	*72,12%*	*756*	*27,88%*
2010	**3519**	*3017*	*85,73%*	*502*	*14,27%*
2009	**3422**	*2845*	*83,14%*	*577*	*16,86%*
2008	**2989**	*2559*	*85,61%*	*430*	*14,39%*
2007	**3279**	*2659*	*81,09%*	*620*	*18,91%*
2006	**3683**	*3110*	*84,44%*	*573*	*15,56%*
2005	**2121**	*1623*	*76,52%*	*498*	*23,48%*
2004	**2563**	*2127*	*82,99%*	*436*	*17,01%*
2003	**2133**	*1645*	*77,12%*	*488*	*22,88%*
2002	**1936**	*1389*	*71,75%*	*547*	*28,25%*
2001	**1535**	*967*	*63,00%*	*568*	*37,00%*
2000	**1302**	*738*	*56,68%*	*564*	*43,32%*

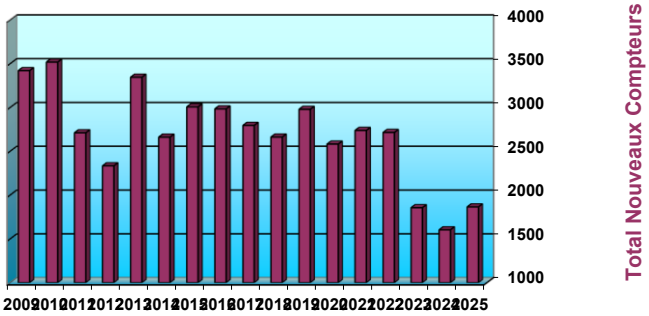

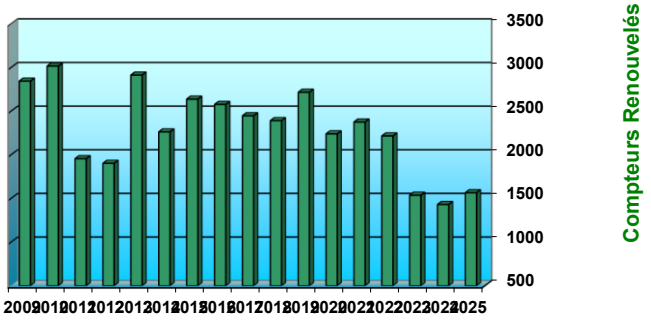

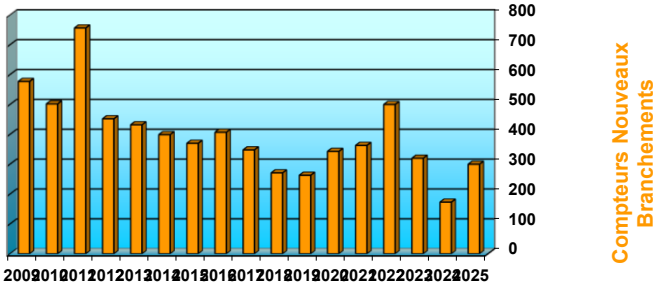

AGE DES COMPTEURS PAR COMMUNE **ANNEXE 28B**

COMMUNE	AGE DES COMPTEURS							
	Date non connue	0 à 5 ans	6 à 10 ans	11 à 15 ans	16 à 20 ans	21 à 25 ans	au-delà de 25 ans	TOTAL
AMANVILLERS	0	139	401	390	55	18	1	**1004**
AMNEVILLE	2	897	980	1060	1017	171	10	**4137**
ANCY DORNOT	61	85	106	443	3	0	0	**698**
BRONVAUX	0	241	1	3	4	0	0	**249**
CLOUANGE	14	568	491	529	330	18	127	**2077**
FEVES	0	156	145	160	69	7	1	**538**
GANDRANGE	2	279	630	277	194	35	3	**1420**
GRAVELOTTE	2	115	78	204	10	3	0	**412**
JUSSY	1	72	91	73	10	12	2	**261**
LESSY	0	130	125	60	83	9	2	**409**
LORRY LES METZ	0	129	248	163	61	0	0	**601**
MAIZIERES LES METZ	2	9	77	185	20	1	4	**298**
MALANCOURT	0	198	231	136	75	18	5	**663**
MARANGE SILVANGE	2	711	776	692	596	53	4	**2834**
MARS LA TOUR	1	327	73	41	17	0	2	**461**
MONTOIS	2	204	494	336	176	98	4	**1314**
MONDELANGE	16	930	549	615	614	129	24	**2877**
NORROY LE VENEUR	2	93	109	191	127	8	1	**531**
PIERREVILLERS	3	100	185	159	205	38	7	**697**
PLESNOIS	0	50	95	152	77	3	1	**378**
PUXIEUX	0	93	10	12	2	0	1	**118**


AGE DES COMPTEURS PAR COMMUNE **ANNEXE 28B**

COMMUNE	AGE DES COMPTEURS							
	Date non connue	0 à 5 ans	6 à 10 ans	11 à 15 ans	16 à 20 ans	21 à 25 ans	au-delà de 25 ans	TOTAL
REZONVILLE VIONVILLE	0	251	4	4	4	1	0	**264**
RICHEMONT	1	354	287	231	110	11	6	**1000**
ROMBAS	26	1419	1010	541	864	328	41	**4229**
RONCOURT	3	124	90	78	107	65	3	**470**
ROSSELANGE	4	204	210	233	366	39	16	**1072**
ST PRIVAT	0	321	279	213	38	20	0	**871**
STE MARIE	36	648	842	451	157	136	5	**2275**
STE RUFFINE	1	47	78	62	20	17	1	**226**
SAULNY	2	150	267	210	96	2	5	**732**
SEMECOURT	1	120	169	158	64	6	2	**520**
TALANGE	12	457	1290	590	346	50	41	**2786**
TRONVILLE	0	81	13	9	4	2	2	**111**
VAUX	0	73	95	142	80	10	1	**401**
VERNEVILLE	1	146	71	88	30	4	3	**343**
VITRY SUR ORNE	4	476	522	255	104	7	9	**1377**
TOTAL	**201**	**10397**	**11122**	**9146**	**6135**	**1319**	**334**	**38654**

SIEGVO
17 Route de Metz
57865 Amanvillers

ANNEXE 29


COMPTE ADMNISTRATIF
RESULTAT PAR SECTION

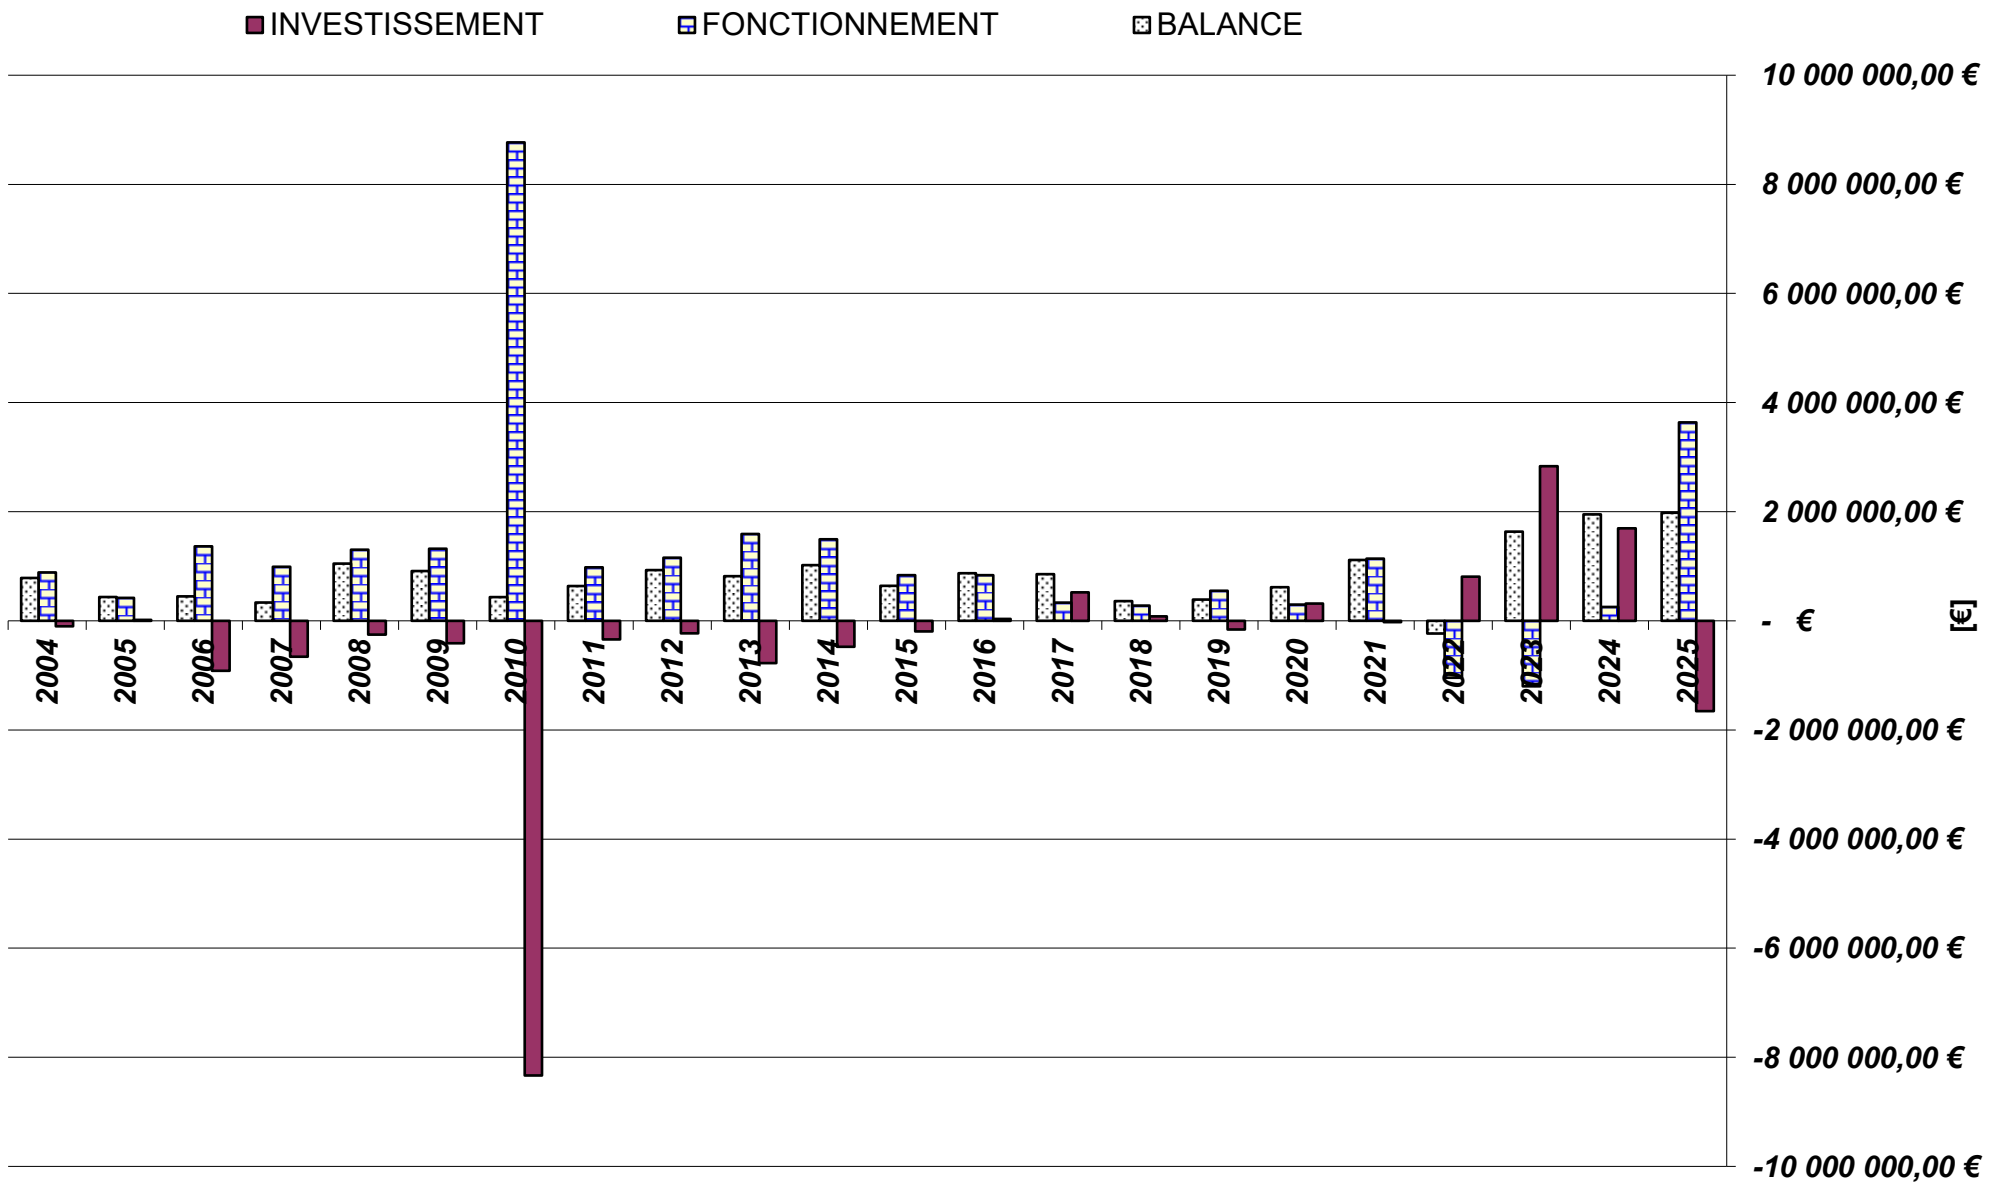

ETAT DE LA DETTE - Année 2025 **EUROS**

Année	Périodicité	Durée	Organisme	Objet dette	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1er janvier de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	DO NT		Echéancier	Taux
								Capital 164	Intérêts 6611		
2006	T	20 2026	CREDIT MUTUEL	Moyeuvre Grande	510 000,00	71 367,49	9 332,20 9 332,20 9 332,20 9 332,20	8 609,60 8 696,78 8 784,83 8 873,78	722,60 635,42 547,37 458,42	31;03 30;06 30;09 31;12	4,05%
2023	T	20 2043	CREDIT AGRICOLE	Station de Roncourt	1 400 000,00	1 303 874,76	19 217,01 19 217,01 19 217,01 19 217,01	16 152,90 16 190,86 16 228,91 16 267,05	3 064,11 3 026,15 2 988,10 2 949,96	10.03 10.06 10.09 10.12	0,94%
2023	T	20 2043	CREDIT MUTUEL	Station de Roncourt	400 000,00	371 756,43	7 839,03 7 839,03 7 839,03 7 839,03	3 174,69 3 213,18 3 252,14 3 291,57	4 664,34 4 625,85 4 586,89 4 547,46	31,03 30,06 30,09 31,12	4,85%
				TOTAUX	0,00	1 746 998,68	145 552,96	112 736,29	32 816,67		

ANNEXE 29B

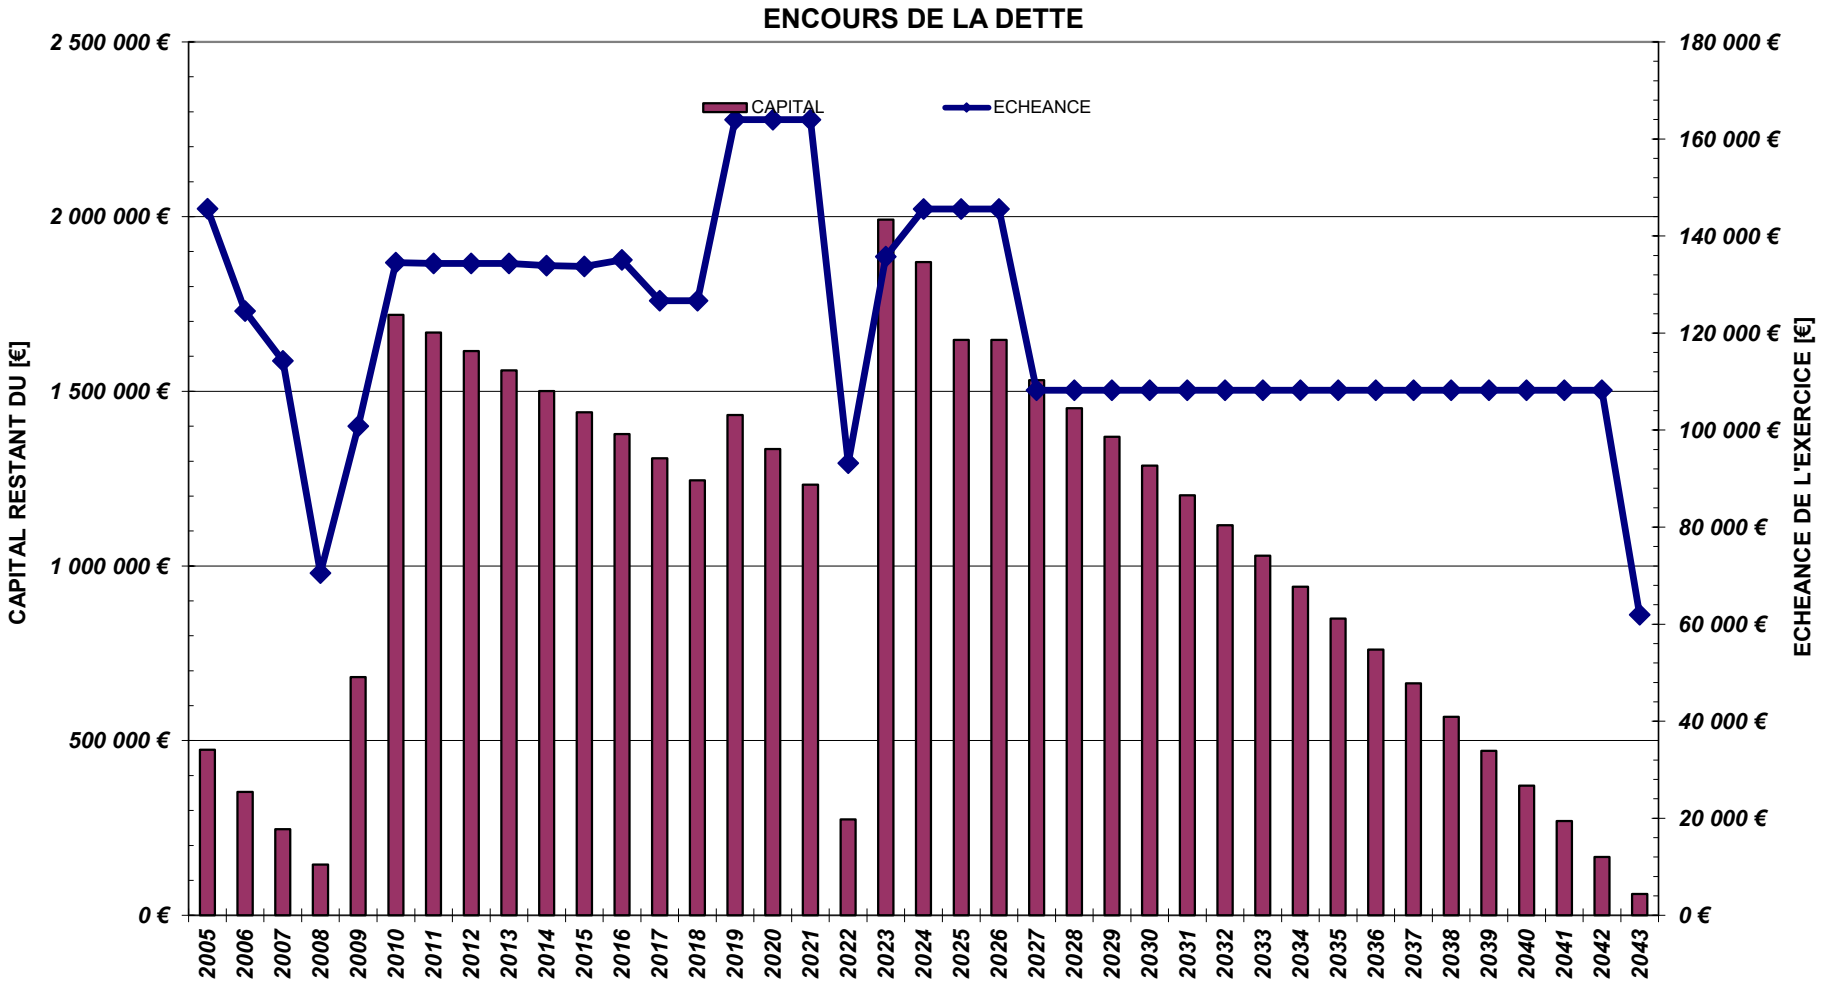
ENCOURS DE LA DETTE
CAPITAL
ECHEANCE
CAPITAL RESTANT DU [€]
ECHEANCE DE L'EXERCICE [€]
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0 €
180 000 €
160 000 €
140 000 €
120 000 €
100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 €
0 €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043